
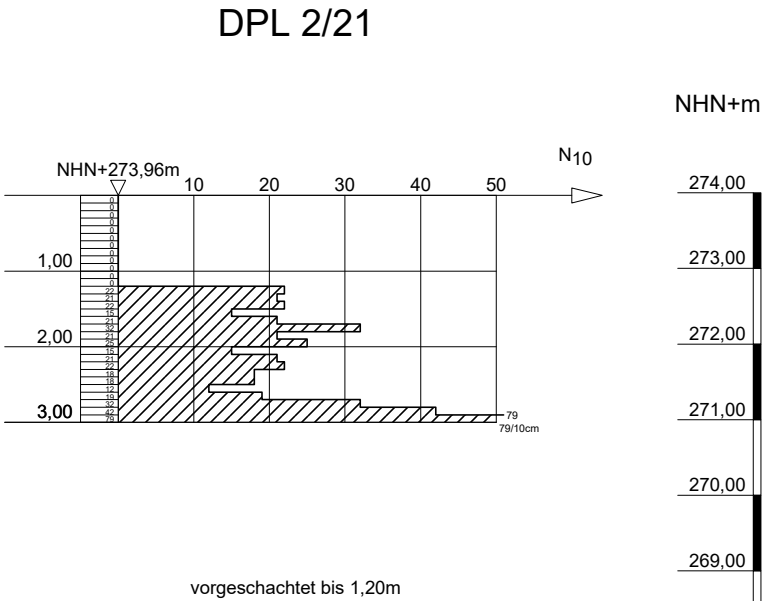
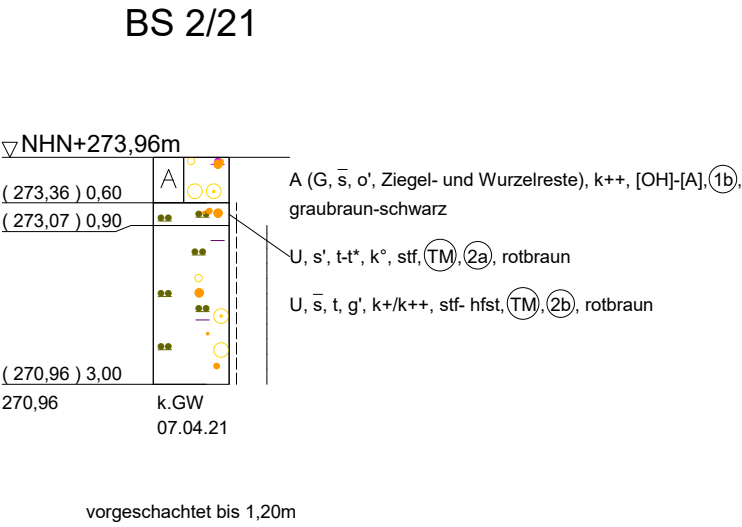
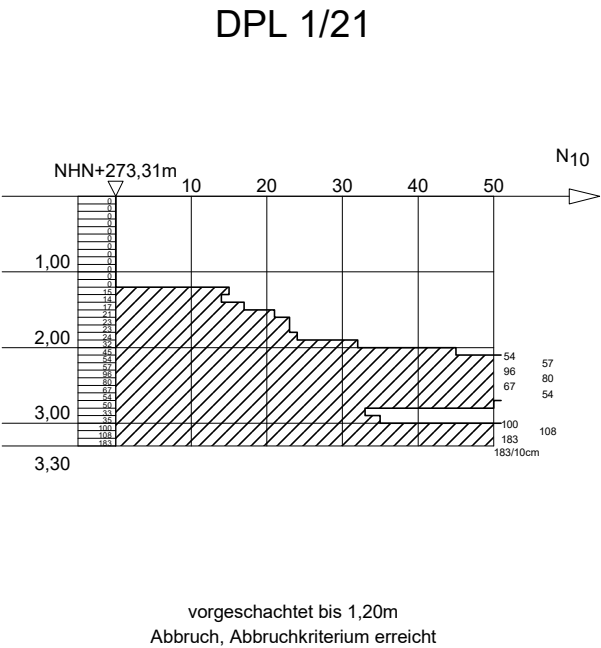


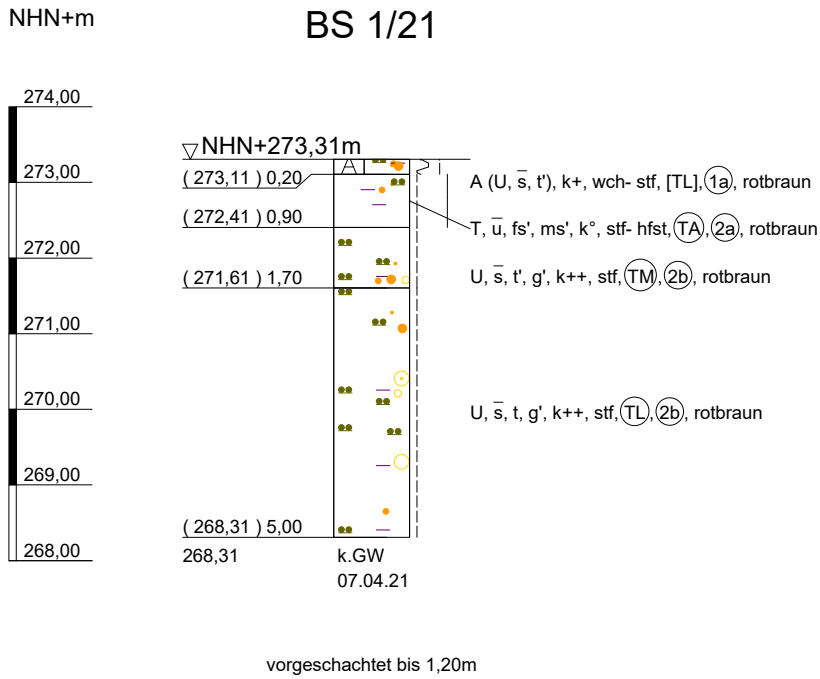

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

- DPL Rammsondierung leichte Sonde ISO 22476-2
- BS Sondierung

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1

k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN

Auffüllung		A	
Kies	kiesig	G	g
Mudde	organisch	F	o
Sand	sandig	S	s
Schluff	schluffig	U	u
Ton	tonig	T	t

① Schichtnummer für charakteristische Bodenkennwerte, siehe Gutachten.

KORNGRÖßENBEREICH

f fein

m mittel

g grob

NEBENANTEILE

┌ schwach (< 15 %)

└ stark (ca. 30-40 %)

" sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT

k° kalkfrei

k+ kalkhaltig

k++ stark kalkhaltig

KONSISTENZ

wch weich

stf steif

hfst halbfest

BODENGRUPPE

nach DIN 18 196: z.B. (UL) = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe	DPL 10	DPM 10	DPH 15
Spitzendurchmesser	3.57 cm	3.56 cm	4.37 cm
Spitzenquerschnitt	10.00 cm²	10.00 cm²	15.00 cm²
Gestängedurchmesser	2.20 cm	2.20 cm	3.20 cm
Rammhölzgewicht	10.00 kg	30.00 kg	50.00 kg
Fallhöhe	50.0 cm	20.00 cm	50.00 cm

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

0'35-0'80 13 Schl./30cm	offene Spitze
5/6/7	
1.55-2.00 15 Schl./30cm	geschlossene Spitze
6/7/8	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
BAUGRUND STRALSUND		INGENIEURGESELLSCHAFT mbH FÜR GEO- UND UMWELTECHNIK	
18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55		Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544	
Strecke 3700, Gießen - Fulda BÜ km 96,9 "Am Romersberg" Änderung der Bahnübergangsanlagen			
Bohrprofile und Sondierdiagramme BS 1/21, DPL 1/21, BS 2/21, DPL 2/21			
MASSSTAB: M = 1 : 100	DATUM : 21.6.2021	PROJEKT-NR.: 20/2260	
BLATTGRÖSSE [m²]: 674mm*297mm=0,20m²	GEZEICHNET: Hen. GEPRÜFT: Kr.	ANLAGE: 2	