
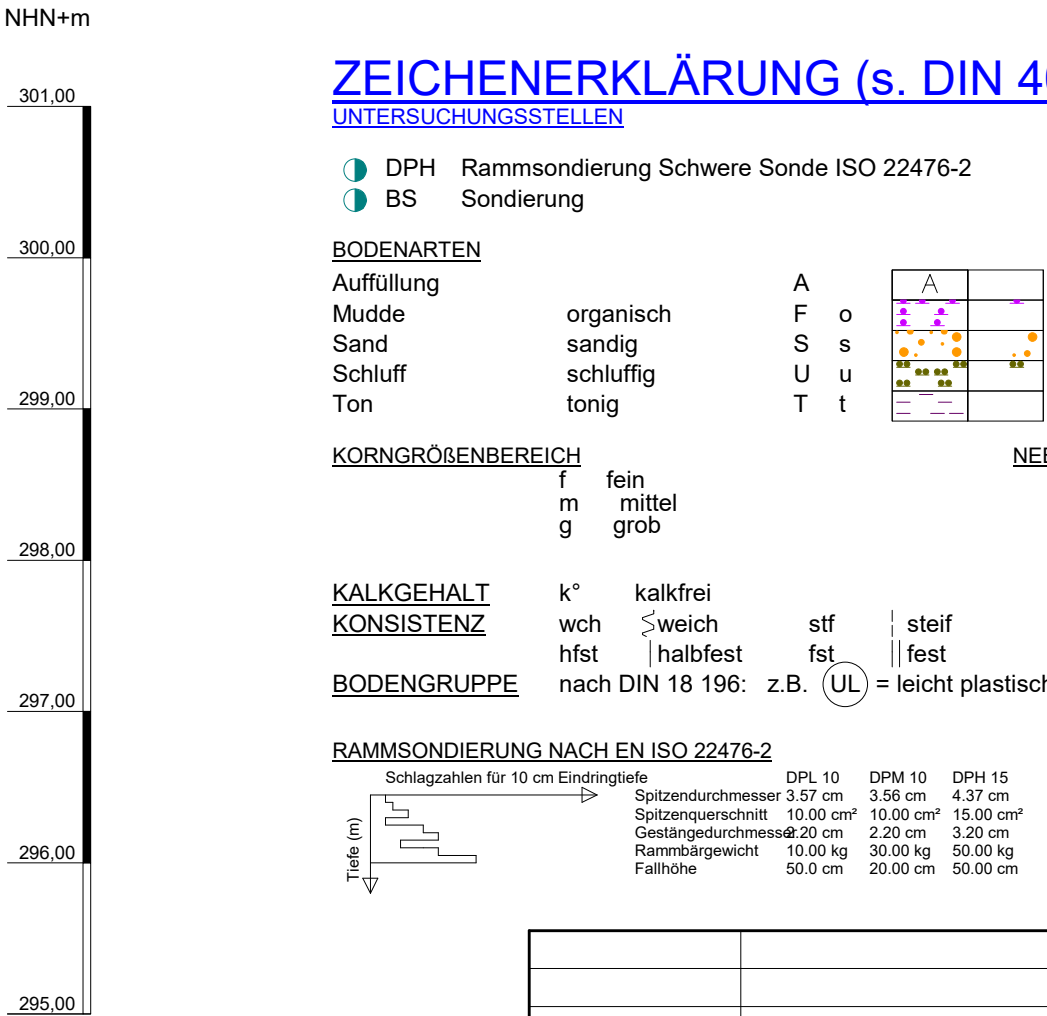
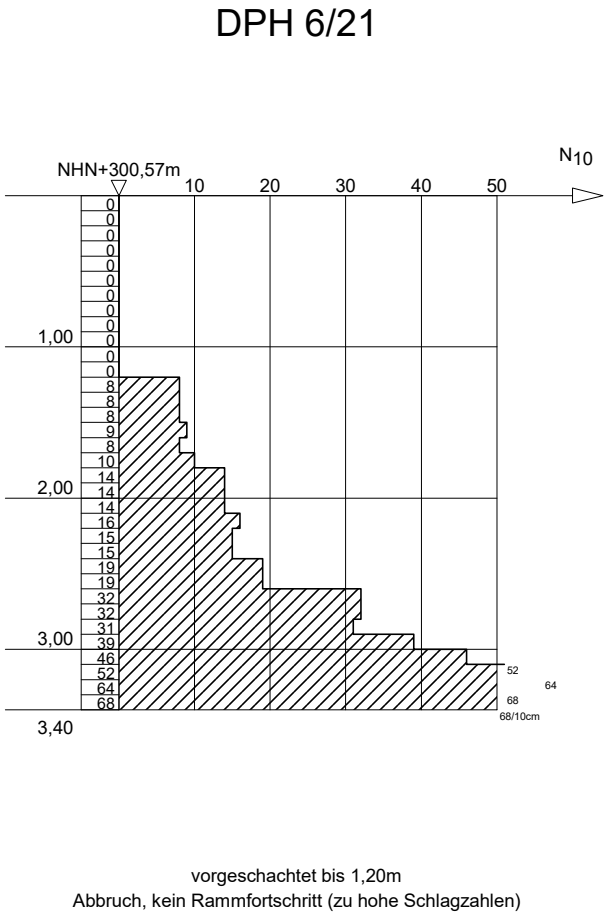


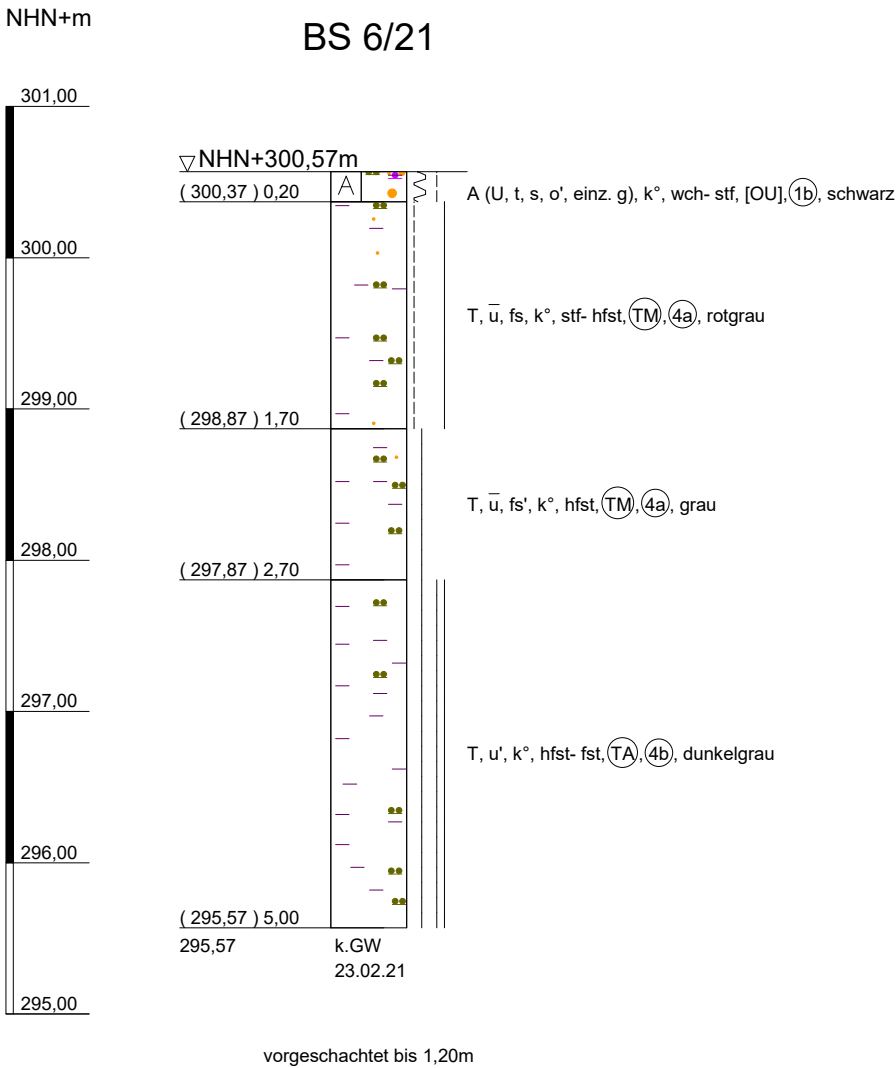

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN

PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1

k.GW kein Grundwasser

DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2

BS Sondierung

BODENARTEN

Auffüllung		A
Mudde	organisch	F o
Sand	sandig	S s
Schluff	schluffig	U u
Ton	tonig	T t

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein
m	mittel
g	grob

NEBENANTEILE

'	schwach (< 15 %)
—	stark (ca. 30-40 %)
"	sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT

KONSISTENZ

BODENGRUPPE

k° kalkfrei

wch weich

hfst halbfest

stf stf

fst fst

nach DIN 18 196: z.B. UL = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2

Spitzendurchmesser	3.57 cm	DPL 10	3.56 cm	DPM 10	4.37 cm	DPH 15	4.37 cm
Spitzenquerschnitt	10.00 cm²		10.00 cm²		10.00 cm²		15.00 cm²
Gestängedurchmesser	2.20 cm		2.20 cm		2.20 cm		3.20 cm
Rammmbärgewicht	10.00 kg		30.00 kg		50.00 kg		50.00 kg
Fallhöhe	50.0 cm		20.00 cm		50.00 cm		50.00 cm

BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2

0:35-0:80	13 Schl./30cm	offene Spitze
5/6/7	1.55-2.00 15 Schl./30cm	geschlossene Spitze
6/7/8		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
BAUGRUND STRALSUND		INGENIEURGESELLSCHAFT mbH FÜR GEO- UND UMWELTECHNIK	
18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55		Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544	
Fulda, Strecke 3700 Beseitigung BÜ km 99,9, Neubau Ersatzweg und Neubau Betonschaltheus (BSH) km 99,521			
Bohrprofile und Sondierdiagramme (BSH) BS 6/21, DPH 6/21			
MASSTAB: M = 1 : 50	DATUM : 5.7.2021	PROJEKT-NR.: 20/2387	
BLATTGRÖSSE [m²]: 473mm*297mm=0,14m²	GEZEICHNET: Hen. GEPRÜFT: Sl.	ANLAGE: 2.2	