



NHN+m


BS 1/21

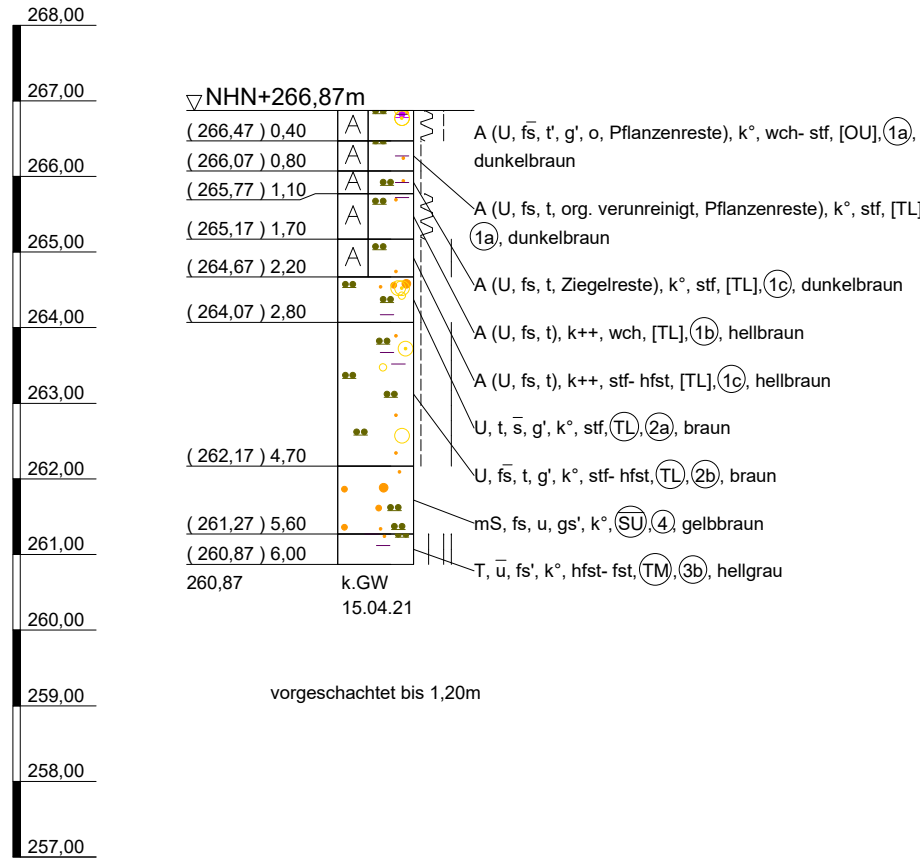


BS 2/21

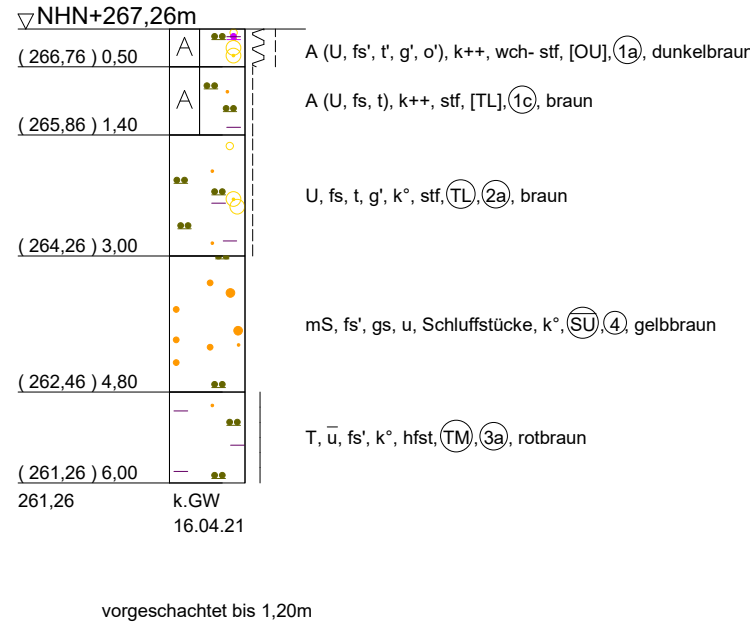


BS 3/21

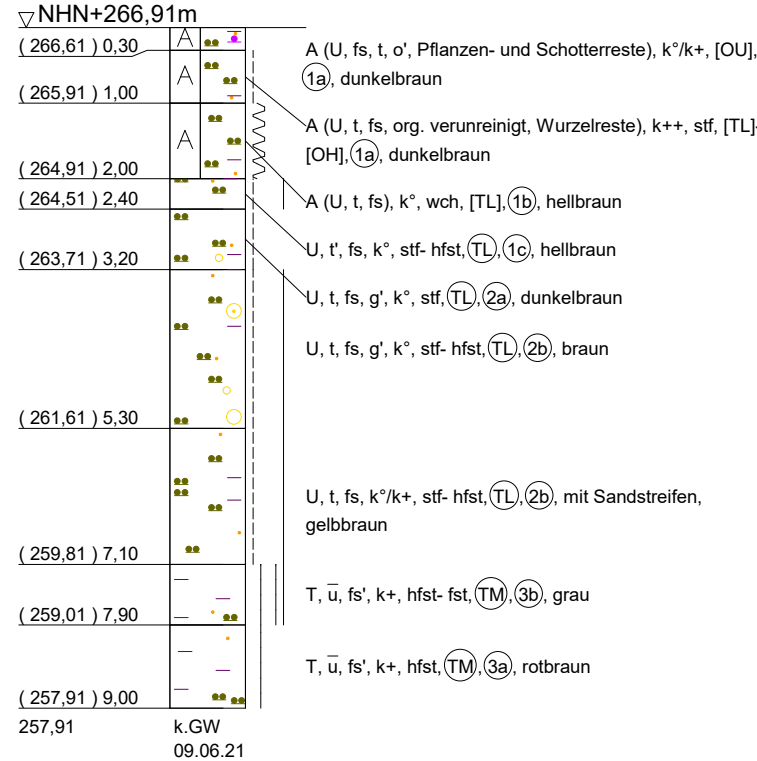


DPH 3/21

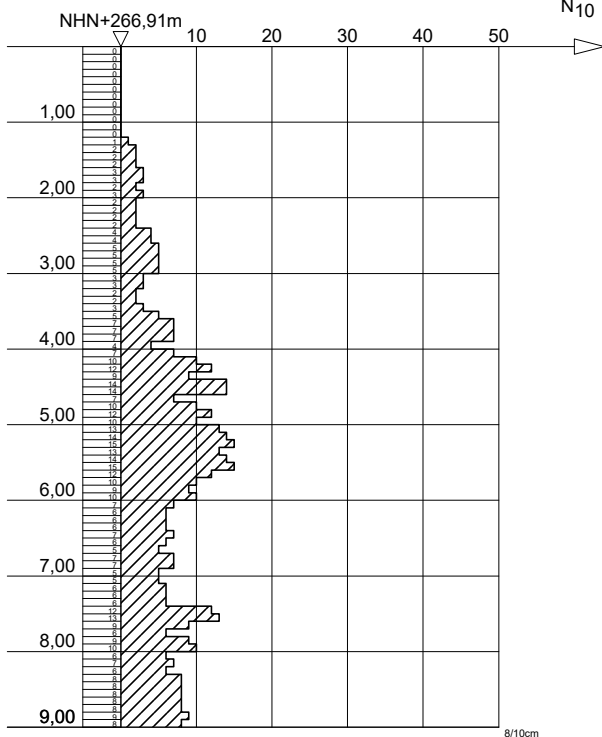

BS 4/21

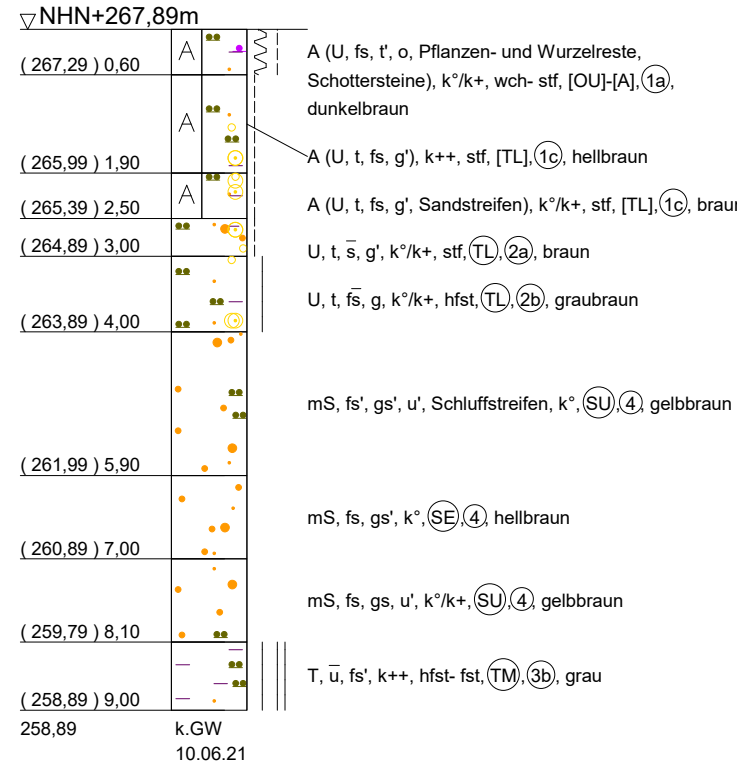

DPH 4/21

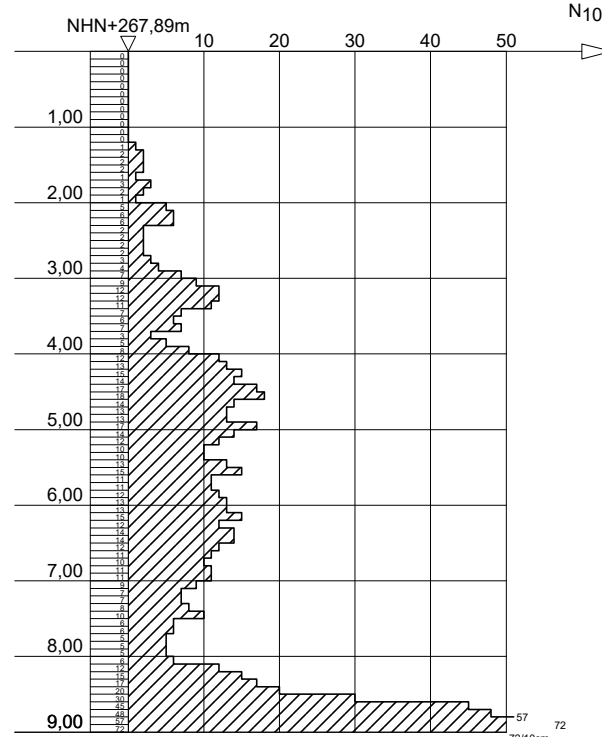

NHN+m

ZEICHENERKLÄRUNG (s. DIN 4023)

UNTERSUCHUNGSSTELLEN
DPH Rammsondierung Schwere Sonde ISO 22476-2
BS Sondierung
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Güteklasse nach DIN EN ISO 22475-1
k.GW kein Grundwasser

BODENARTEN		A	
Auffüllung		G	g
Kies	kiesig	F	o
Mudde	organisch	S	u
Sand	sandig	U	u
Schluff	schluffig	T	t
Ton	tonig		

KORNGRÖßENBEREICH
f fein
m mittel
g grob

NEBENANTEILE
' schwach (< 15 %)
" stark (ca. 30-40 %)
" sehr schwach; " sehr stark

KALKGEHALT		KONSISTENZ	
k ⁺	kalkfrei	wch	weich
k ⁺	kalkhaltig	hfst	halbfest
k ⁺⁺	stark kalkhaltig	stf	stif
		fst	fest

BODENGRUPPE nach DIN 18 196: z.B. UL = leicht plastische Schluffe

RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2		BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2	
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe	Spitzendurchmesser 3.57 cm	DPL 10	DPM 10
Spitzenquerschnitt 10.00 cm²	Gestängeldurchmesser 2.20 cm	DPL 15	DPM 15
Rammhämmergewicht 10.00 kg	Fallhöhe 50.0 cm		

Tiefe (m) 0.35-0.80 13 Schl./30cm offene Spitze
Tiefe (m) 1.55-2.00 15 Schl./30cm geschlossene Spitze

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
BAUGRUND STRALSUND			
INGENIEURGESELLSCHAFT mbH FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK			
18437 Stralsund C.-Heydemann-Ring 55 Tel. 03831/2635-0 Fax: 03831/263544			
Strecke 3700, Gießen-Fulda BÜ km 102,6 "Maberrzeller Straße" Änderung der Bahnübergangsanlagen			
Bohrprofile und Sondierdiagramme BS 1/21 - BS 4/21, DPH 3/21, DPH 4/21			
MASSSTAB: M=1:100	DATUM: 6.8.2021	PROJEKT-NR.: 20/2389	
BLATTGRÖSSE [m²]: 894mm*297mm=0,27m²	GEZEICHNET: Hen. GEPRÜFT: Kr.	ANLAGE: 2.1	