




LEGENDE - Lehrplanung	
Flexibles Kursplanparapher: für mittlere Druck- und Schlagleistung; Vergrößerung geschlossen, ansonsten offen und mit eingetragtem Zugkraft, Mindestgröße 32/42 (Zugkraft 25 mm), sonst nichts anderes eingetragen Kürzelnummer: DIN EN 3242 für Temperaturnähe ab -25°C bis +10°C, bzw. nach DIN EN 32832 für Temp.-Bereichsnahe bis +10°C (DIN EN 3386-2 oder DIN EN 30608) Verwendung dieses Symbols nur bei Wandstärke 75 mm Wandstärke: Verbleibender Grundriss Darstellung der oberen nach oben nach unten nach unten Leitrohr von unten kommend (nicht/teilweise Darstellung immer grün) Leitrohr (ohne Dose) durchgehend (Darstellung immer grün) Leitrohr aufzuleiten (Darstellung immer grün) Geleite-Dose aus Isolierstoff (Einbringung 10 cm, Tiefe 59 mm, mit 2 Schraubnägeln und 2 Spreizschrauben) mit zur GE-Leite-Nähe ≥ 25 mm, Vergrößerung $\geq$ Anordnung in Wand runder Darstellung $\geq$ Anordnung in Dose (nicht/teilweise Darstellung immer grün, unabhängig davon, ob die Kämme bei allgemeinen oder BIM-Leitungen dargestellt werden) Leitrohr mit Kamm-Verbindungsstelle Tiefe 30 mm, Montagekammer für Befestigung im Blechbereich, alle wenn Isolationskanten nicht (nicht/teilweise Darstellung angegeben) Dickeleiste / Schlitzschleife für EN 40 1 x 14 x 18 + 270 x 8 x 2 mm für die Planung: Kasse Größe: 45x2	Decken / Verbründungsstelle aus Isolierstoff Ausdehnungsschraube ≥ 10 cm mit 2 Schraubnägeln Einbringtiefe 60 mm, mit 2 Markierungen (Einbringung 10 cm, Tiefe 59 mm, mit 2 Zug-Schrauben) (nicht/teilweise Darstellung) Wand- und Deckenkammer 30", mit End- und Übergangslängen Achtung! Die Deckung ist immer unabhängig davon, ob die Kämme bei allgemeinen oder BIM-Leitungen dargestellt werden Vergrößerung dieses Symbols nur bei separaten Plänen zu Wandansichten; Achtung! Die Deckung ist immer unabhängig davon, ob die Kämme mit End- und Übergangslängen dargestellt werden Vergrößerung dieses Symbols ist immer relevant Großzute Geleite-Dose aus Isolierstoff Einbringtiefe 60 mm, Tiefe 104 mm, mit 2 Schraubnägeln und 2 Spreizschrauben; mit zur GE-Leite-Nähe ≥ 32 mm (Einbringung 10 cm, Tiefe 59 mm, mit 2 Zug-Schrauben) Großzute Verbründungsstelle (1) aus Isolierstoff Länge ≥ 180 mm, Tiefe ≥ 128 mm, mit 2 Schraubnägeln mit 2 Einbringkanten für mögliche EN-Bronnen (pro Einbringkante 45 x 16 mm, 2 x 32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 45 x 16 mm, 1 x 45 x 16 mm) Vergrößerung dieses Symbols nur bei separaten Plänen zu Wandansichten; Achtung! Die Deckung ist immer unabhängig davon, ob die Kämme nicht anders als Kämme beschränkt (nicht/teilweise Darstellung) Wandansicht

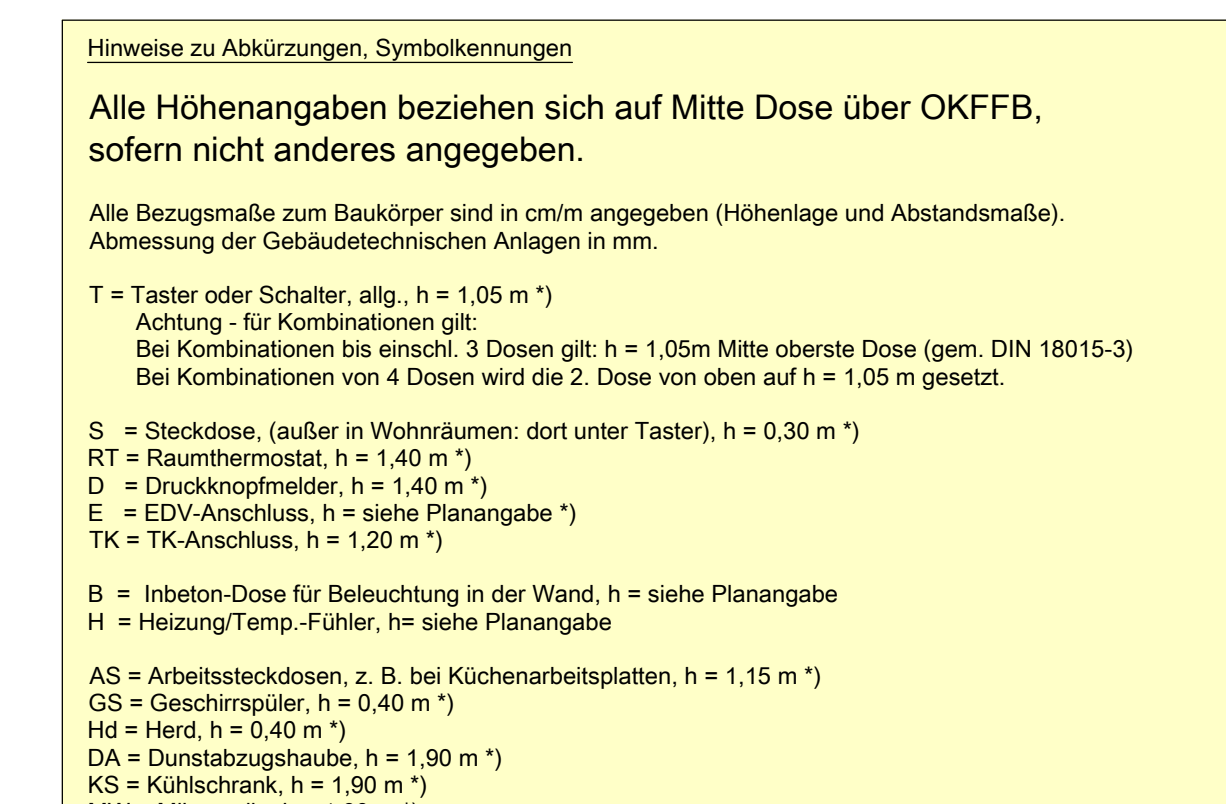