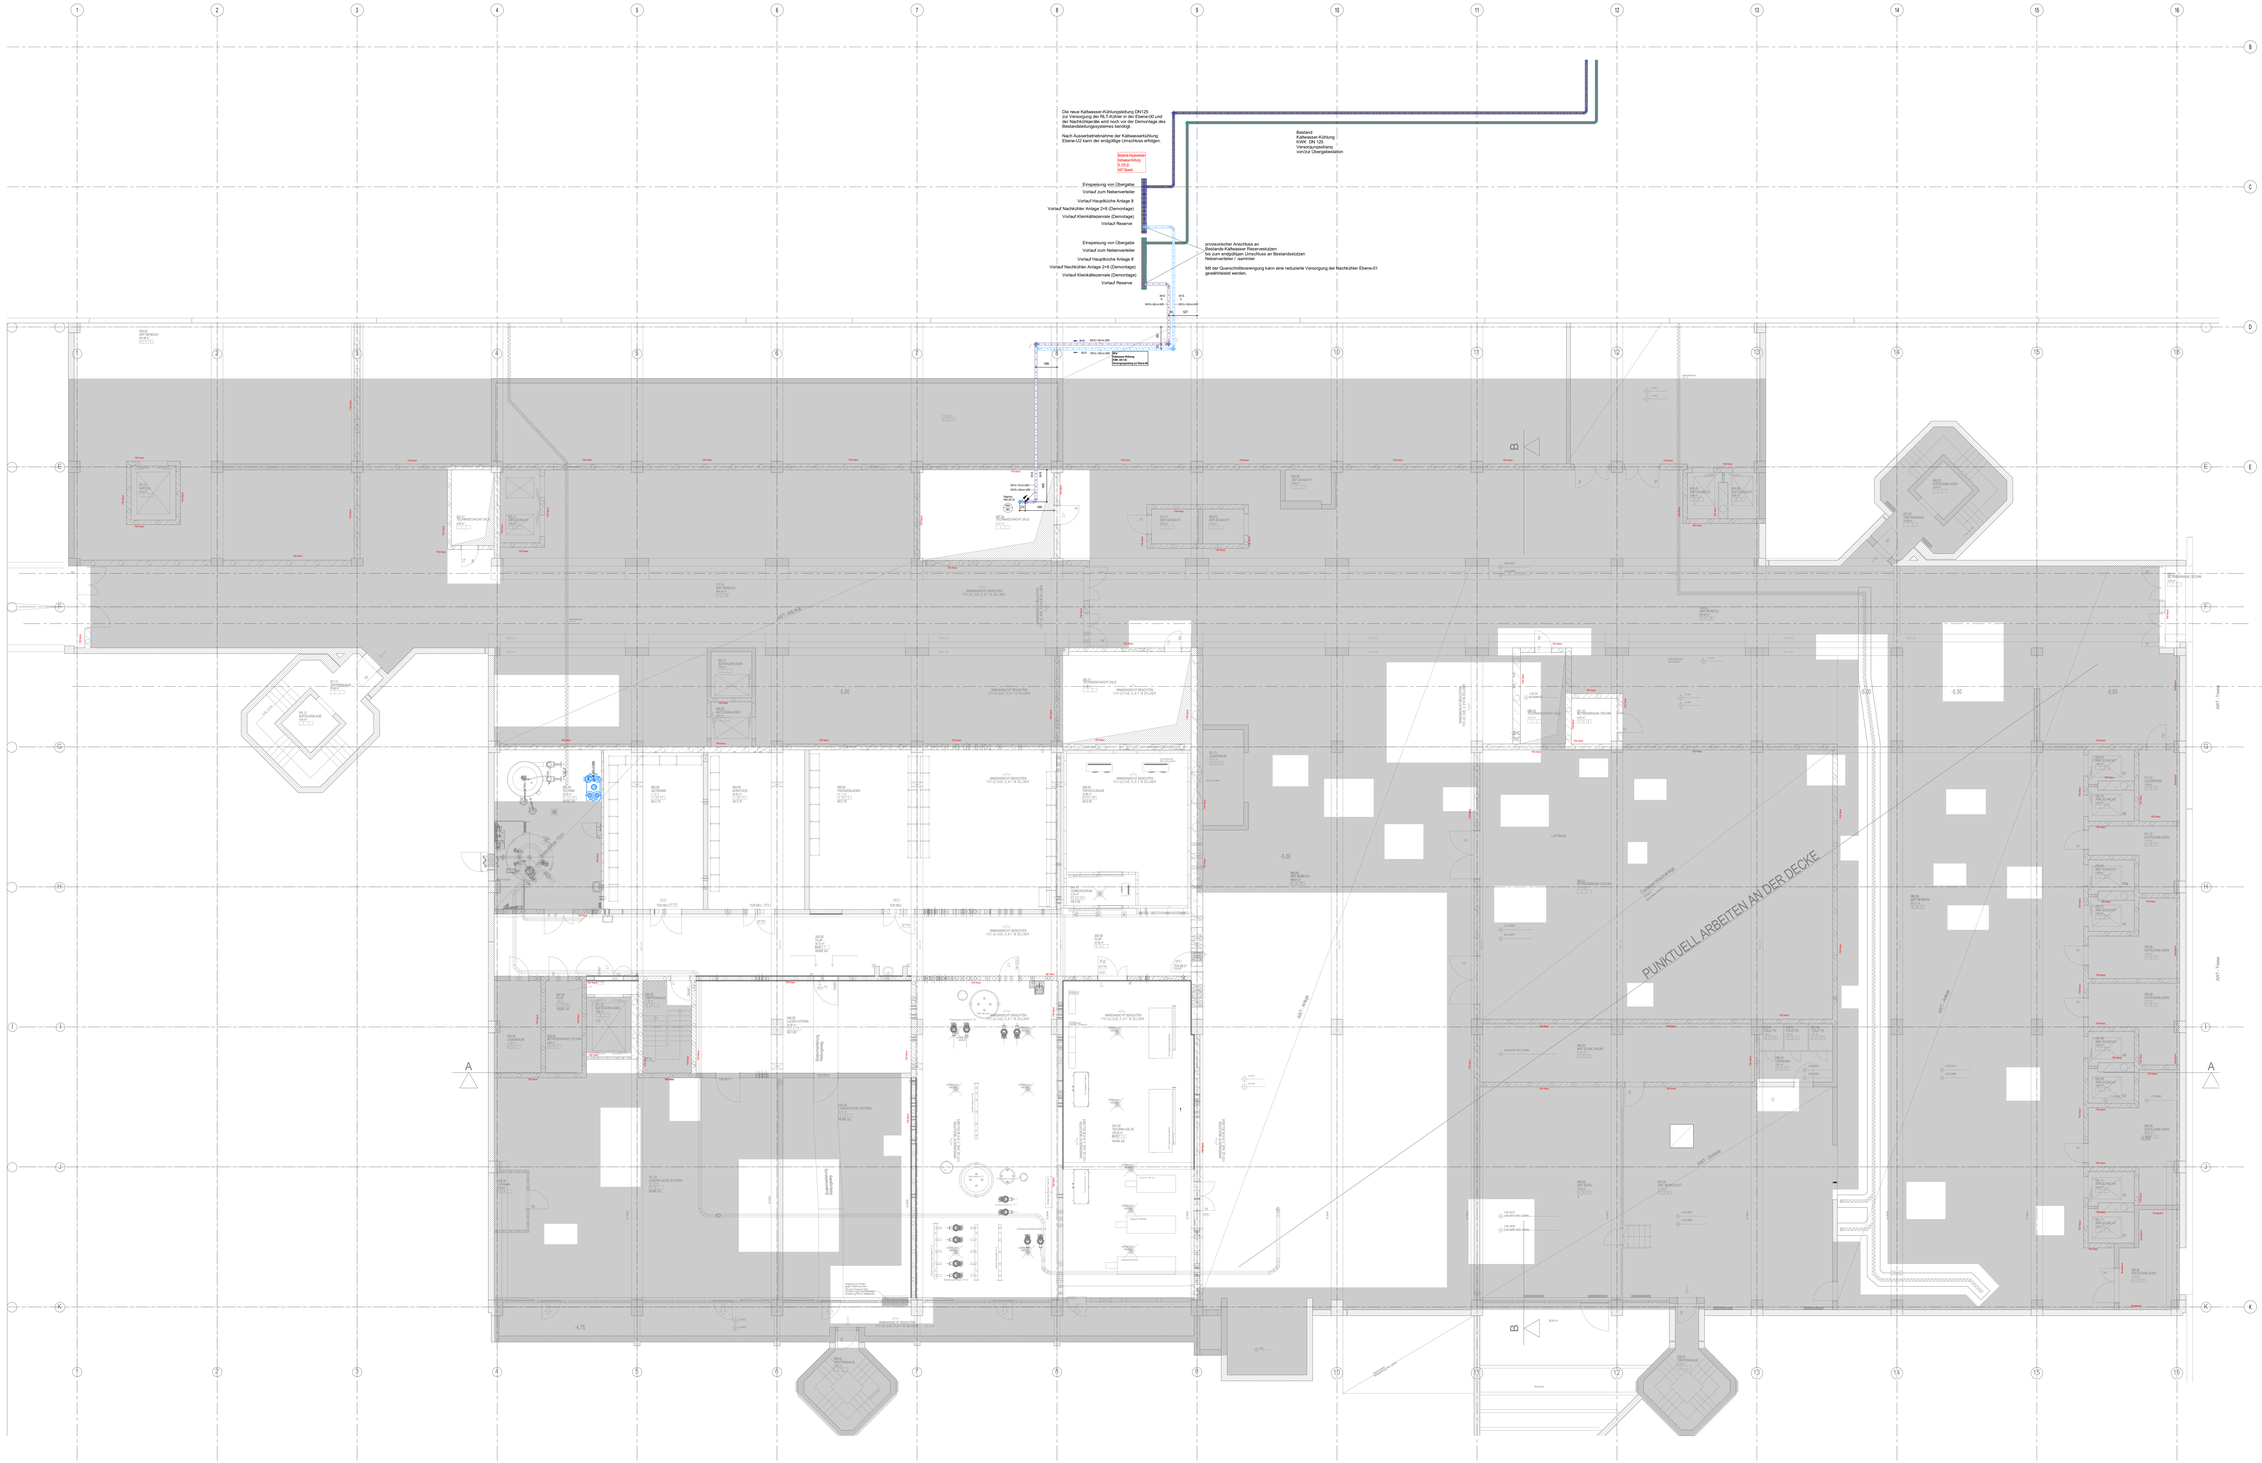

Legende Leitungen Versorgungszentrum

- Kaltwasser-Kühlung Rücklauf NEU
- Kaltwasser-Kühlung Vorlauf NEU
- Kaltwasser-Kühlung Rücklauf Bestand
- Kaltwasser-Kühlung Vorlauf Bestand

Symbole

- Einzelgegenventil
- Einbauventilgar
- Durchgangsventil
- Leitung begrenzend sichtbar verlaufend
- Leitung durchgehend sichtbar
- Leitung begrenzend isoliert verlaufend
- Leitung durchgehend isoliert verlaufend
- Leitung verlaufend von Oben
- Leitung verlaufend von Unten
- KWK Kaltwasser-Kühlung
- Neue Kaltwasser-Kühlungs-Einspeisung

Höhenangaben:
RW Rohrsohle
DKR Oberkante Rohrkanalsoden
DKR B Oberkante Rohrkanalsoden
u.Gelände unter Gelände
u.OFUF unter Unterkante Unterzug

Bin nicht sichtbar
Linie Bin nicht sichtbar Linie Raumhöhe Rohbau

Achtung bei Bestandsarbeiten kommen durch nicht erfassbare Leitungen Zustände oder Bestandsgeräte im anderen Gewerke erstellt wurden, ist der Bauleiter umgehend zu informieren.

Die Ausführungsplanung der VDI6/ Planungsgrundlagen muß dann an die Grundlage für die Werke und Bestandsplanung des Auftraggebers DataBk Pharbase. Hilfer. Dimensionen und Fähigk die eingetragenen Bestandsleitungen sind nicht immer 100% richtig und müssen vor Ausführung vom Bauleiter vor Ort vorgenommen/ll ja ggfs.und ausbessern. Die Ausführpläne ist gemäß VOB vorführen. bei Werke und Bestandsplanung zu erfahren.

Diese vorliegende Plan ist kein Bestandsplan (die Bestandsplan sind von BA erfasst der Ausführungsplan gemäss VOB TeC is erstellen)

Bemerkungen:
Die Bestandsleitungen müssen vor Beginn und von ausführenden auf Richtigkeit zu prüfen. Wenn gefährlich, dass Zerstörung gemäß DIN 4124 und Merkzeichnungen zu überleiten und unverzüglich Bauleitung oder Bauherrn zu informieren. Die Bestandsleitungen sind nach Angaben des Auftraggebers und Bestandsplänen Nr. 6 dargestellt. Die DIN 4124 wurde bei der Ausführung eingehalten.

Nur auf Grundlage der Bestandsplänen darf auf der Baustelle gearbeitet werden!

Bei der Erstellung der Bestandsplänen ist folgendes zu beachten:
1. Alle Installationen sind mit Ihrer anderen Gewerken abzustimmen.
2. Die Bestandsplänen sind mit Ihrer Bauleitung und Bauherrn abzustimmen(Nachprüfen).
3. Eventuelle ja anderen Gewerken sind mit ausführen Grundsätzlichen
4. Vorsichtiger Bereicher bei der Installation und Erdmaßnahme. Vor Beginn der Arbeiten sind Bestandsplänen zu prüfen.
5. Ein Bericht der Bestandsplänen sind die Bestandsplänen durch den Bauleiter, Bauherrn und Bauleitung zu bestätigen und zu unterschreiben.

(Die Fertigste erstellen der Ausführungsplänen/Mit nicht von seiner Verfurgsfirm)



ARCHITEKT		BAUVORHABEN	
[architektur]	Sudermannstr.23 D-51105 Köln_Rath Heumar Fon 0 221 71 - 92 21 0 Fax 0 221 71 - 92 21 9 Mail info@[architektur].eu	GEBÄUDE 17.21 - VERSORGUNGSZENTRUM SANIERUNG DER ZENTRALKÜCHE 40225 DÜSSELDORF - ATTAPPELA WOHNBETRIEBE II	
Art 16.02.2023 Art 06.12.2023	GRUNDRISS	U2	267

DIESER PLAN IST EIGENTUM DES UNTERZEICHNENDEN UND DARF OHNE SEINE ZUSTIMMUNG WEDER KOPIERT NOCH DURCH DRITTE VERWENDET WERDEN. ZEICHNUNG ÜBERPRÜFEN UND MIT DEN ÖRTLICHEN MAßEN

UKD Universitätsklinikum Düsseldorf — hhu Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

UNIVERSITÄTSKLINIKUM DÜSSELDORF

DEZERNAT TECHNIK

Bezeichnung: Grundriss Gebäude 17.21 Ebene U2	Zeichnungs-Nr.: 17Z1-U2-WP-267

Datum	--.--.----	Gebäude	17.21	Format	Massstab 1:50
Bearbeitet	BG	Gezeich.	--	Änderungsindex	(BIM-700)
Geprüft		Planart		Änderungsnr.	