


Die Oberleitung des Gleises 102 "ab Schalter G302" und
die Umgehungsleitung Lübbenau Süd - Bischdorf (Ug Lns-Bsd)
lassen sich nicht getrennt schalten und bilden einen gemeinsamen Schaltabschnitt !

Schaltertabelle Anschbf Lübbenau Süd			
Schalter	25	308	G302
Grundstellung			
Bedienungsart	Zes Berlin		
	Stationsraum ESTW		
Einbauort, Mastnummer	87-16	87-12	87-18

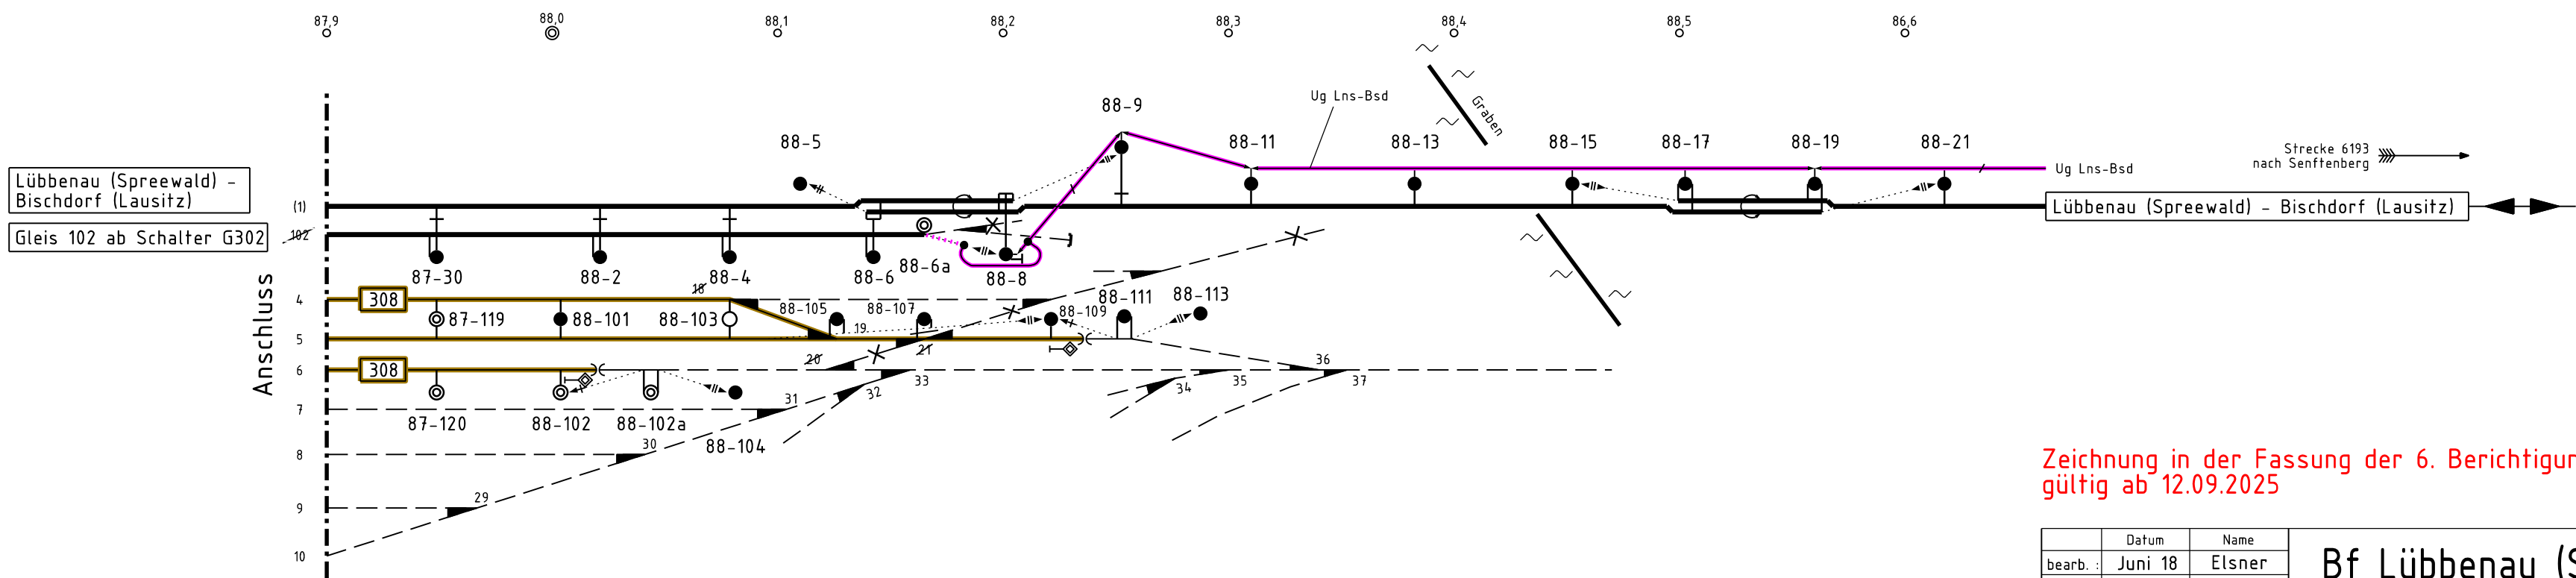

Zeichnung in der Fassung der 6. Berichtigung
gültig ab 12.09.2025

Datum		Name	Bf Lübbenau (Spreewald) einschl. Anschlussbf Lübbenau Süd (BLN)	
bearb.:	Juni 18	Elsner		
gez.:	Juni 18	Elsner	Übersichtsplan mit Schaltanweisung	
gepr.ot:	Dez. 18	Atemnkeng		
gepr.st:	Dez. 18	Terasa	Ebsü 6142-086	
DB			Blatt	
DB Energie GmbH			3	
Betriebsführung, IETB 14			3 Bl.	
Änd. 05-06 ab 12.09.2025			Ersatz für: Ausgabe 04 - 05/11	
			Blattgröße: 297 x 841 mm	