


Die Oberleitung des Gleises 102 "ab Schalter G302" und  
die Umgehungsleitung Lübbenau Süd - Bischdorf (Ug Lns-Bsd)  
lassen sich nicht getrennt schalten und bilden einen gemeinsamen Schaltabschnitt !

Schaltertabelle Anschbf Lübbenau Süd			
Schalter	25	308	G302
Grundstellung			
Bedienungsart	der Fernsteuerung	Zes Berlin	
	der Ortssteuerung	Stationsraum ESTW	
Einbauort, Mastnummer	87-16	87-12	87-18

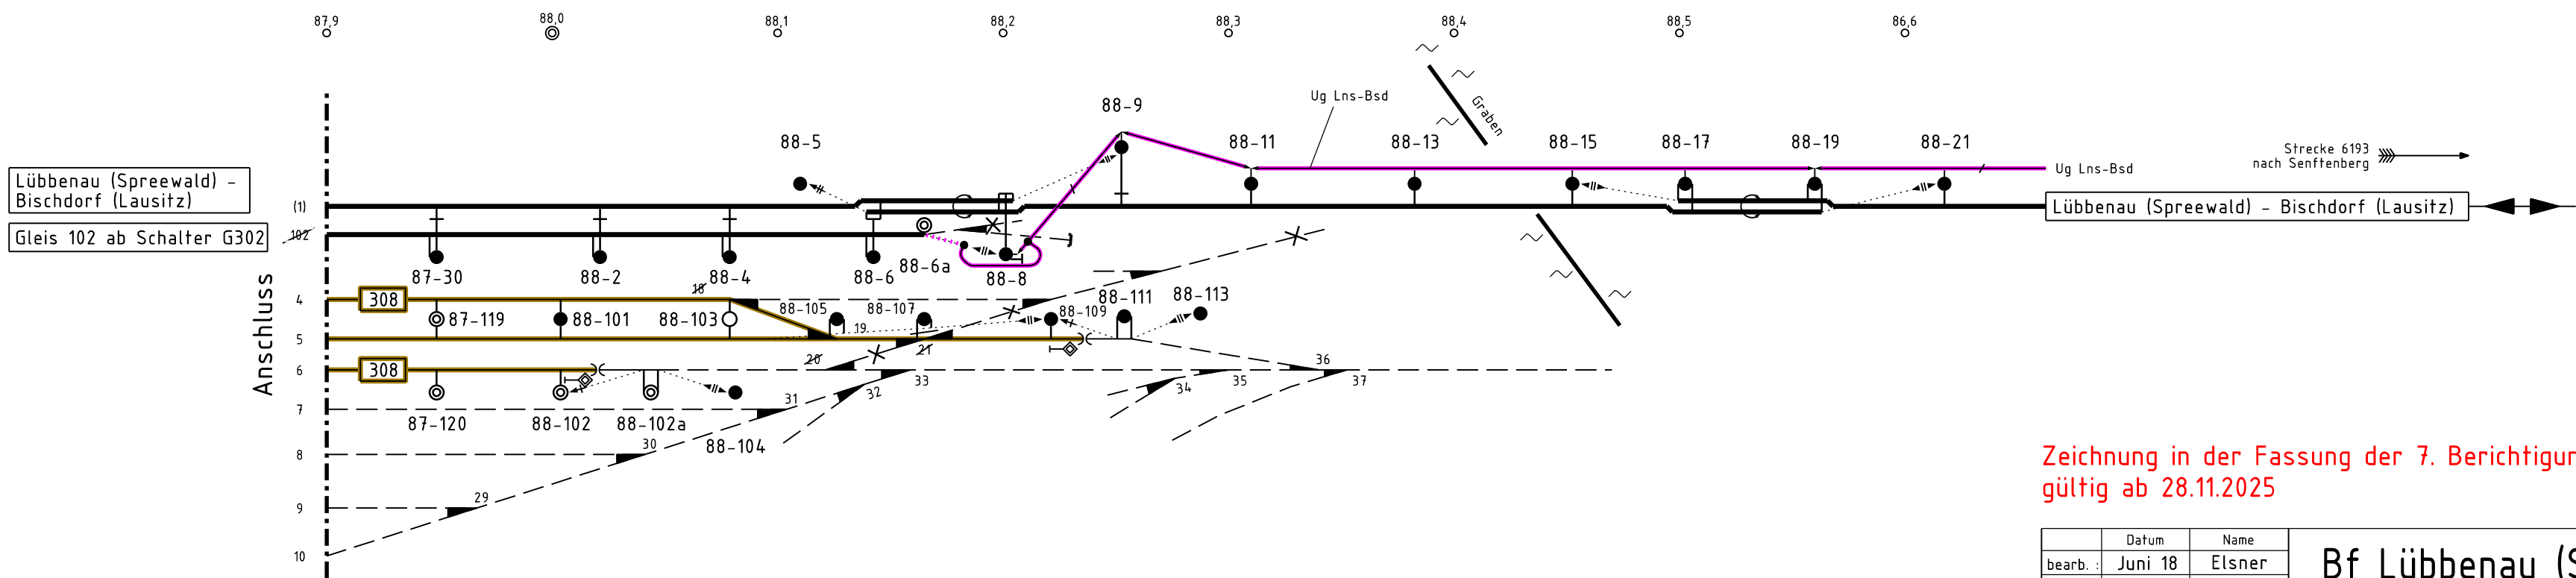

Zeichnung in der Fassung der 7. Berichtigung  
gültig ab 28.11.2025

Datum		Name	Bf Lübbenau (Spreewald) einschl. Anschlussbf Lübbenau Süd (BLN)	
bearb.:	Juni 18	Elsner		
gez.:	Juni 18	Elsner	Übersichtsplan mit Schaltanweisung	
gepr.ot:	Dez. 18	Atemnkeng		
gepr.st:	Dez. 18	Terasa	EbsÜ 6142-086	
DB			Blatt	
DB Energie GmbH Betriebsführung, IETB 14			3	
Änd. 05-07 ab 28.11.2025			3 Bl.	
Ersatz für: Ausgabe 04 - 05/11			Blattgröße: 297 x 841 mm	