Deckenanschlüsse

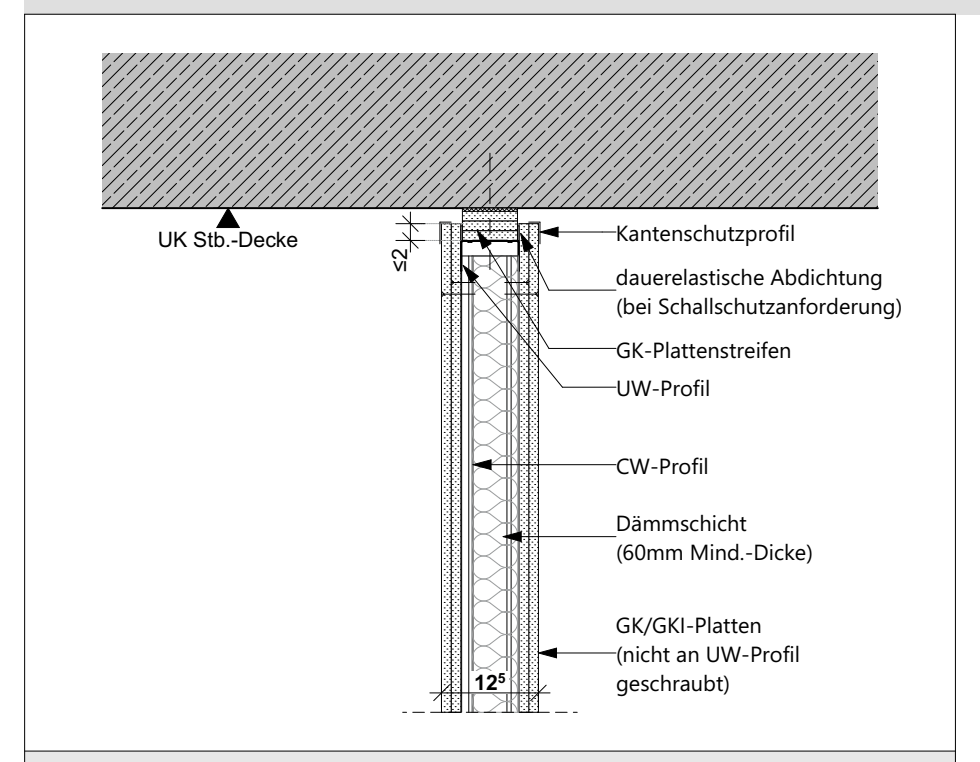
UK Stb.-Decke
≤2
Kantenschutzprofil
dauerelastische Abdichtung (bei Schallschutzanforderung)
GK-Plattenstreifen
UW-Profil
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK/GKI-Platten (nicht an UW-Profil geschraubt)
12^5

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 54 dB

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
001

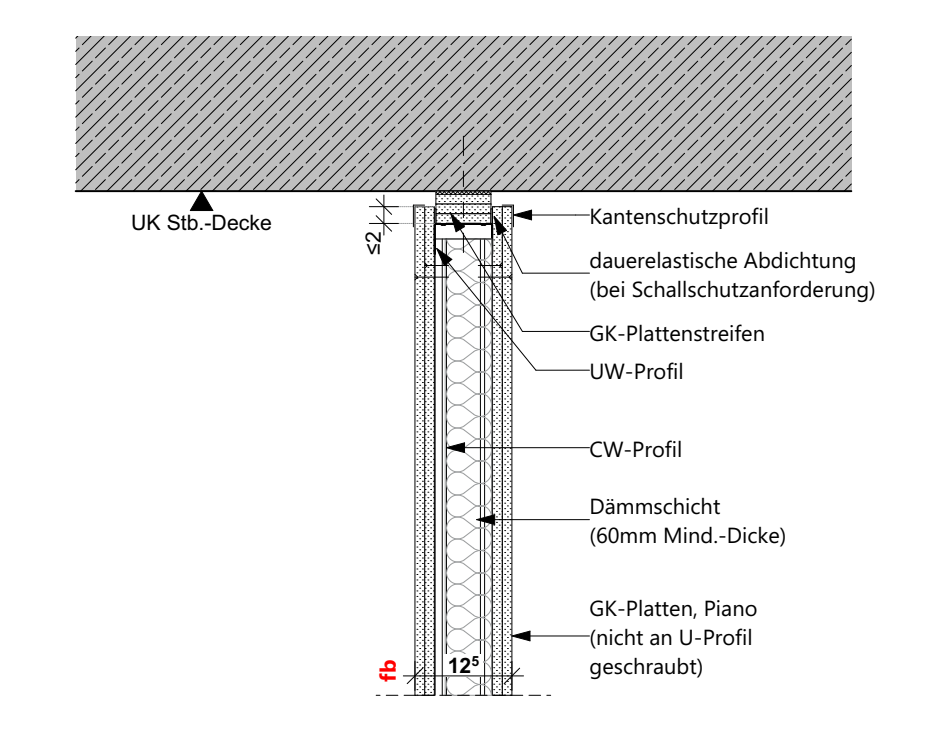
UK Stb.-Decke
≤2
Kantenschutzprofil
dauerelastische Abdichtung (bei Schallschutzanforderung)
GK-Plattenstreifen
UW-Profil
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten, Piano (nicht an U-Profil geschraubt)
fb
12^5

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 54 dB, fb

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
002

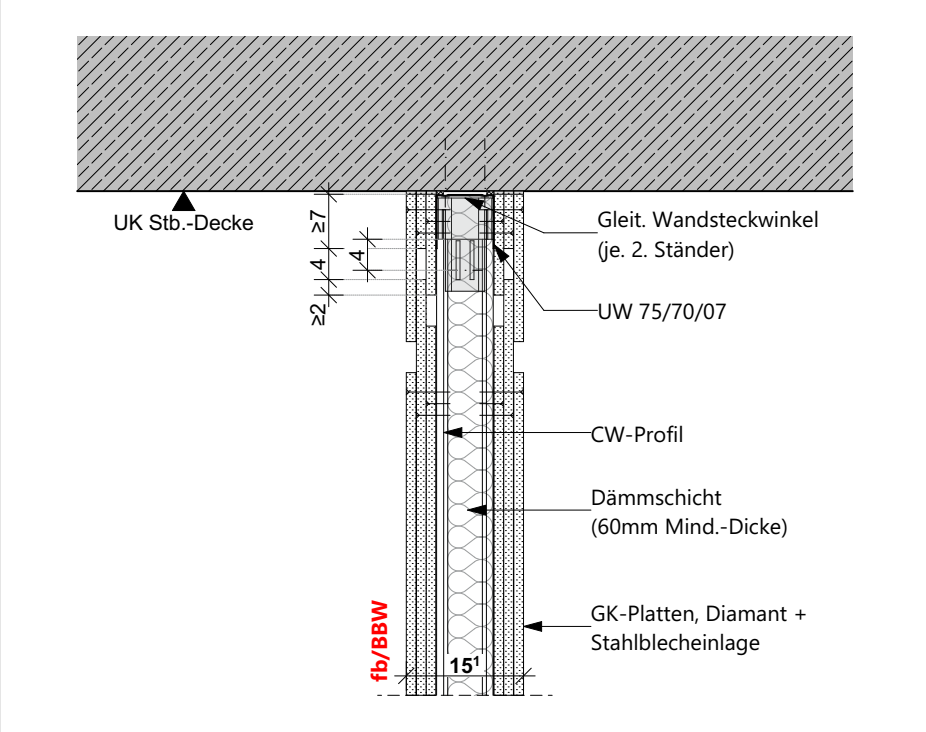
UK Stb.-Decke
≥7
4
≥2
Gleit. Wandsteckwinkel (je. 2. Ständer)
UW 75/70/07
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten, Diamant + Stahlblecheinlage
fb/BBW
15^1

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 65 dB, fb/BBW

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
003

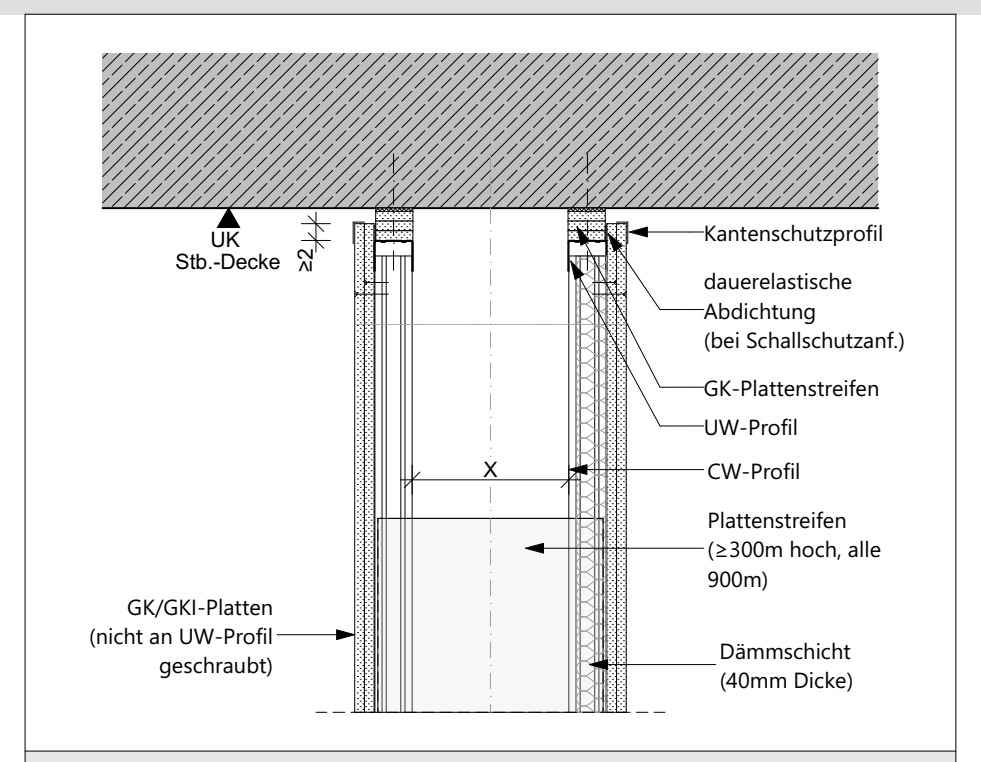
UK Stb.-Decke
≥2
Kantenschutzprofil
dauerelastische Abdichtung (bei Schallschutzanf.)
GK-Plattenstreifen
UW-Profil
X
CW-Profil
Plattenstreifen (≥300m hoch, alle 900m)
GK/GKI-Platten (nicht an UW-Profil geschraubt)
Dämmschicht (40mm Dicke)

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 54 dB

Anschluss
Doppelständerwand **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
004

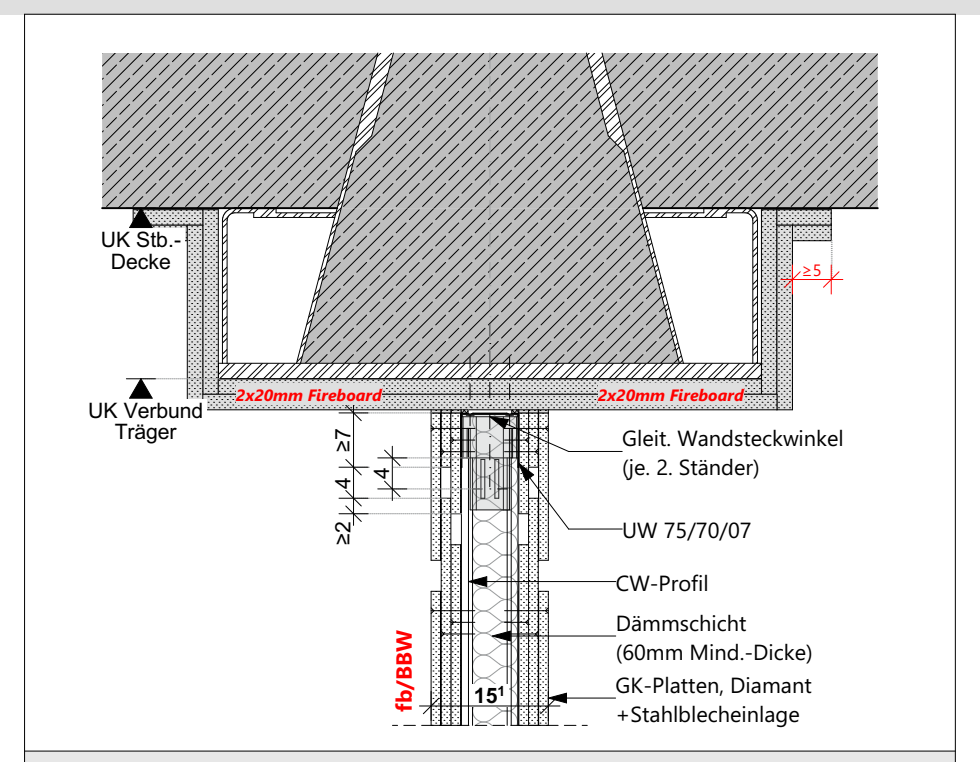
UK Stb.-Decke
UK Verbund Träger
2x20mm Fireboard
2x20mm Fireboard
≥5
≥7
4
≥2
Gleit. Wandsteckwinkel (je. 2. Ständer)
UW 75/70/07
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten, Diamant +Stahlblecheinlage
fb/BBW
15^1

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 65 dB, fb/BBW *TW parallel zum Verbundträger*

Anschluss
GK-Wand **an** Stahlverbundträger
*706_5_DE_--_000_*
005

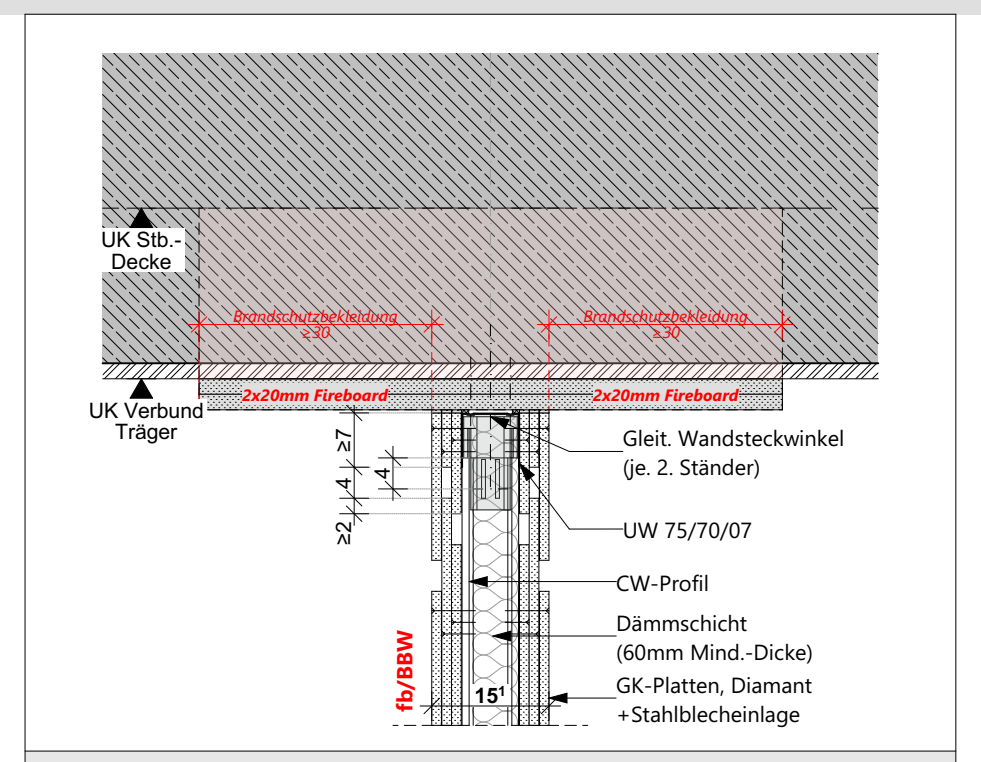
UK Stb.-Decke
UK Verbund Träger
Brandschutzbekleidung ≥30
Brandschutzbekleidung ≥30
2x20mm Fireboard
2x20mm Fireboard
≥7
4
≥2
Gleit. Wandsteckwinkel (je. 2. Ständer)
UW 75/70/07
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten, Diamant +Stahlblecheinlage
fb/BBW
15^1

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 65 dB, fb/BBW *TW kreutz den Verbundträger*

Anschluss
GK-Wand **an** Stahlverbundträger
*706_5_DE_--_000_*
006

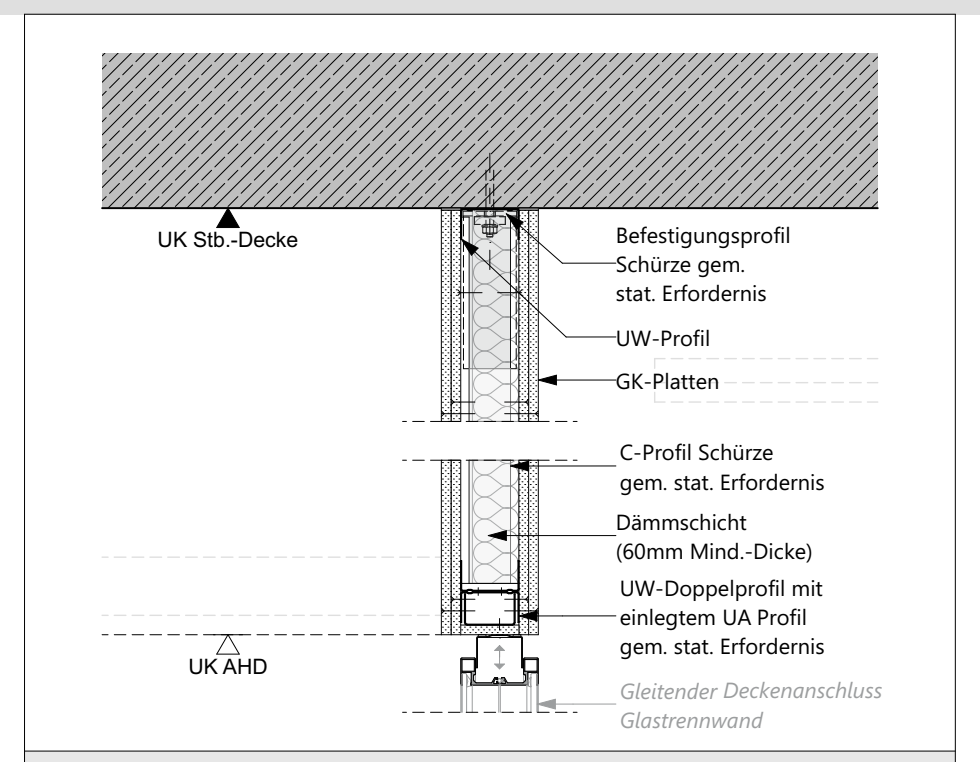
UK Stb.-Decke
Befestigungsprofil Schürze gem. stat. Erfordernis
UW-Profil
GK-Platten
C-Profil Schürze gem. stat. Erfordernis
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
UW-Doppelprofil mit einlegtem UA Profil gem. stat. Erfordernis
UK AHD
Gleitender Deckenanschluss Glastrennwand

Deckenschürze
RW≥ 54 dB *Anschluss Glastrennwand*

Anschluss
GK-Schürze **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
007

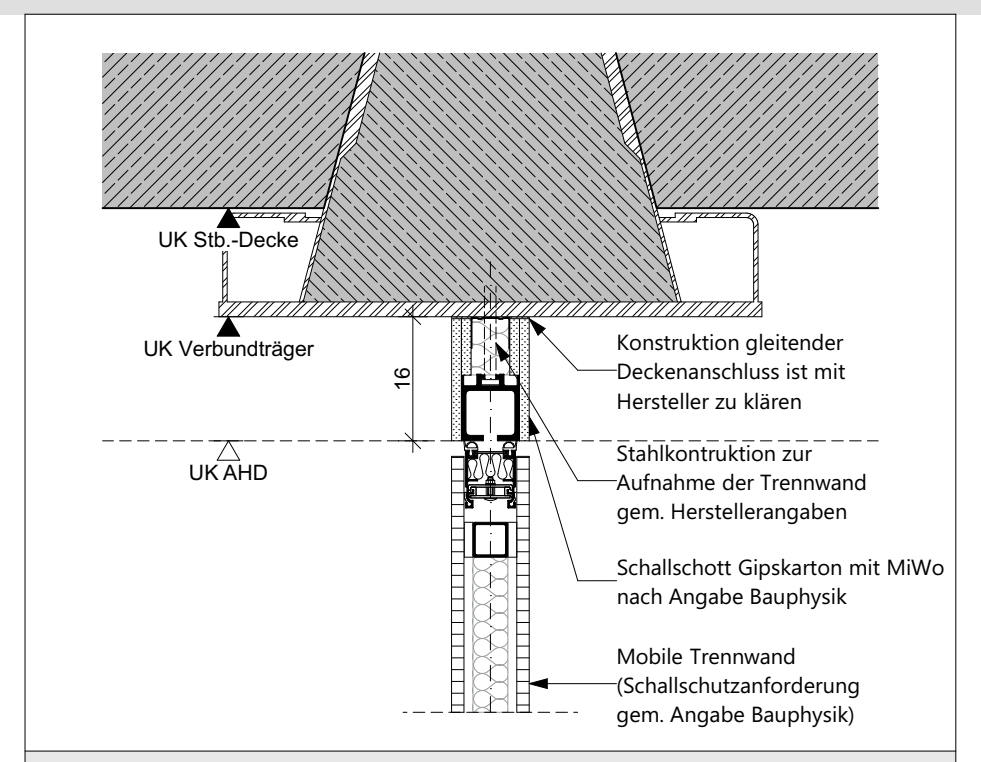
UK Stb.-Decke
UK Verbundträger
16
UK AHD
Konstruktion gleitender Deckenanschluss ist mit Hersteller zu klären
Stahlkontruktion zur Aufnahme der Trennwand gem. Herstellerangaben
Schallschott Gipskarton mit MiWo nach Angabe Bauphysik
Mobile Trennwand (Schallschutzanforderung gem. Angabe Bauphysik)

Deckenanschluss, mobile Trennwand
RW≥ 54 dB *Anschluss mobile Trennwand*

Anschluss
GK-Schürze **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
008

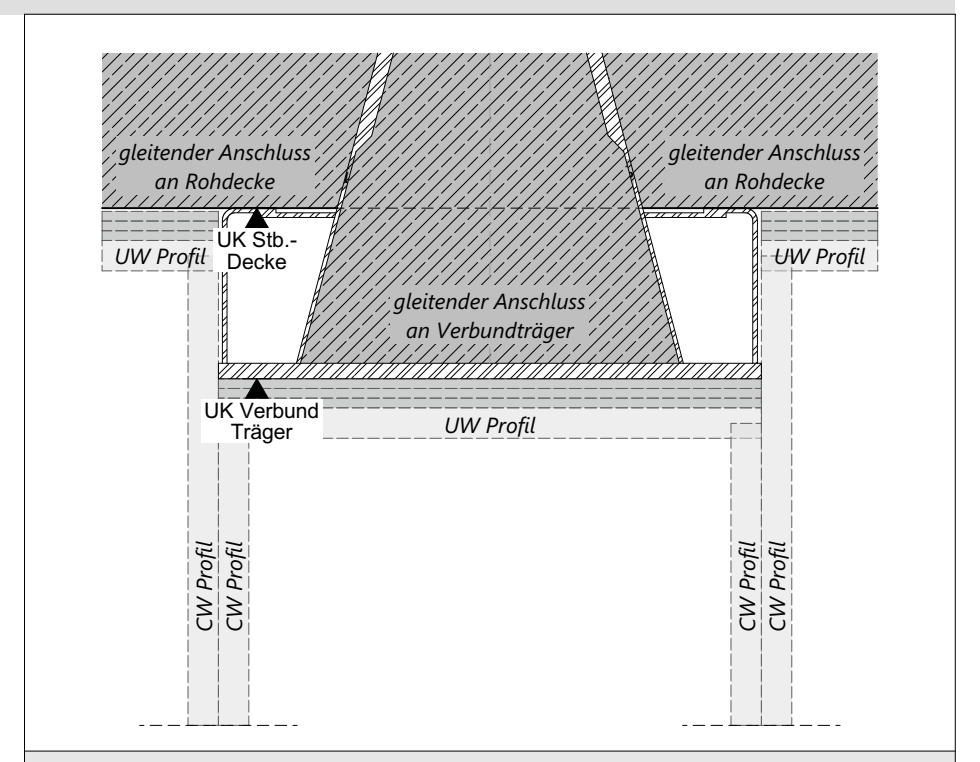
gleitender Anschluss an Rohdecke
gleitender Anschluss an Rohdecke
UW Profil
UW Profil
UK Stb.-Decke
gleitender Anschluss an Verbundträger
UK Verbund Träger
UW Profil
CW Profil
CW Profil
CW Profil
CW Profil

Deckenanschluss, Gleitend
RW≥ 54 dB *Aussparung Verbundträger*

Anschluss
GK-Wand **an** Stahlverbundträger
*706_5_DE_--_000_*
009

Bodenanschlüsse

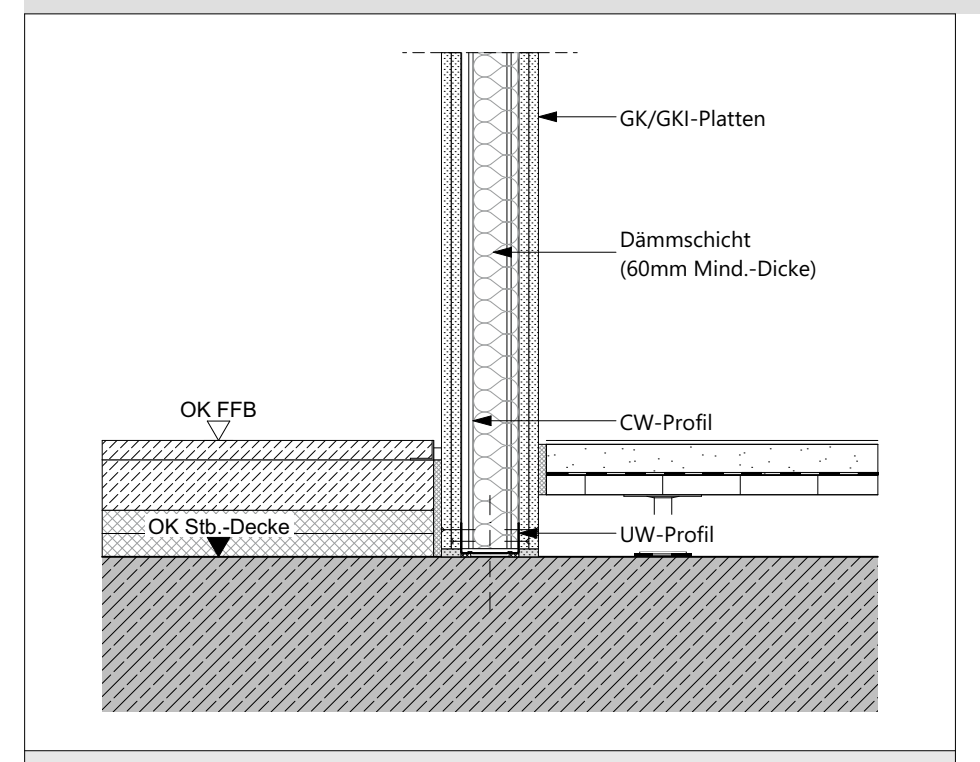
GK/GKI-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
OK FFB
CW-Profil
OK Stb.-Decke
UW-Profil

Bodenanschluss
RW≥ 54 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Geschossdecke
*706_5_DE_--_000_*
101

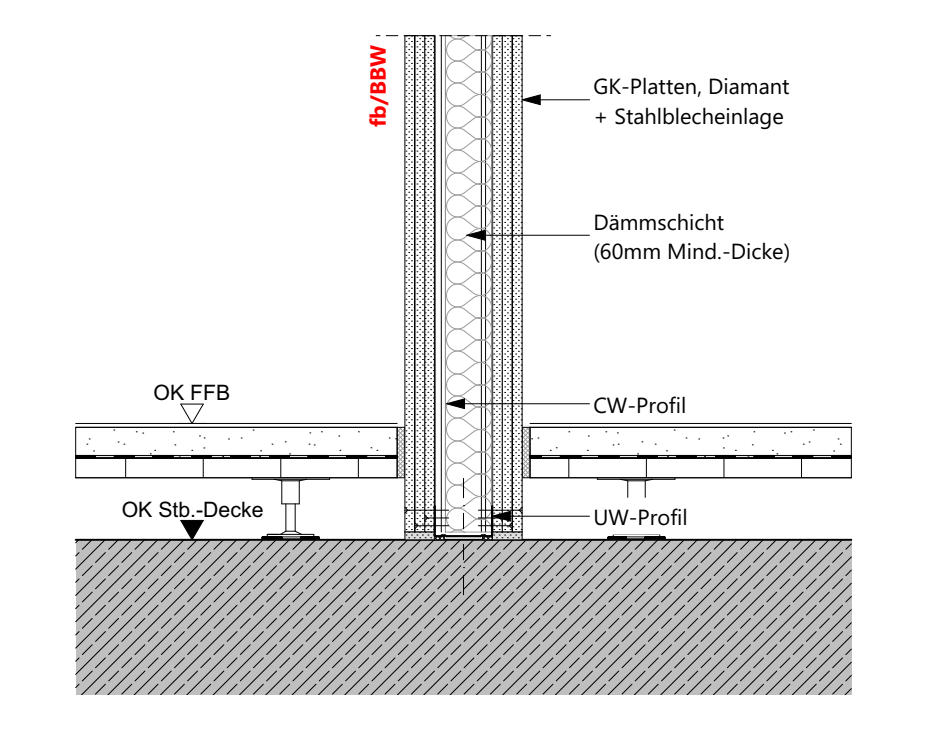
fb/BBW
GK-Platten, Diamant + Stahlblecheinlage
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
OK FFB
CW-Profil
OK Stb.-Decke
UW-Profil

Bodenanschluss
RW≥ 65 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Geschossdecke
*706_5_DE_--_000_*
102

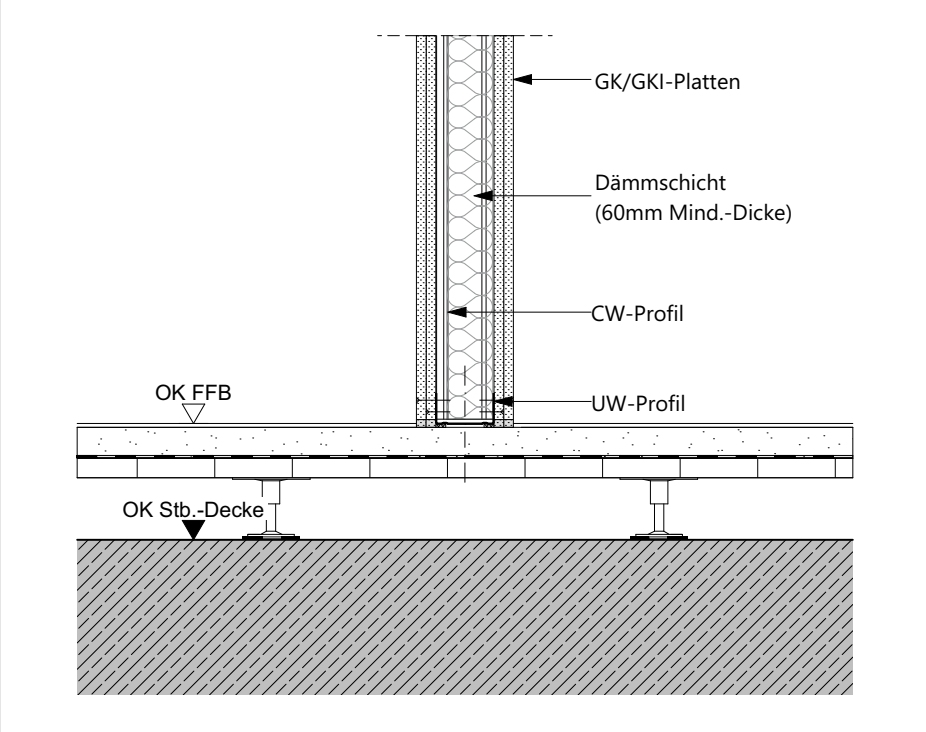
GK/GKI-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
CW-Profil
OK FFB
UW-Profil
OK Stb.-Decke

Bodenanschluss
RW≥ 54 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Hohlraumboden
*706_5_DE_--_000_*
103

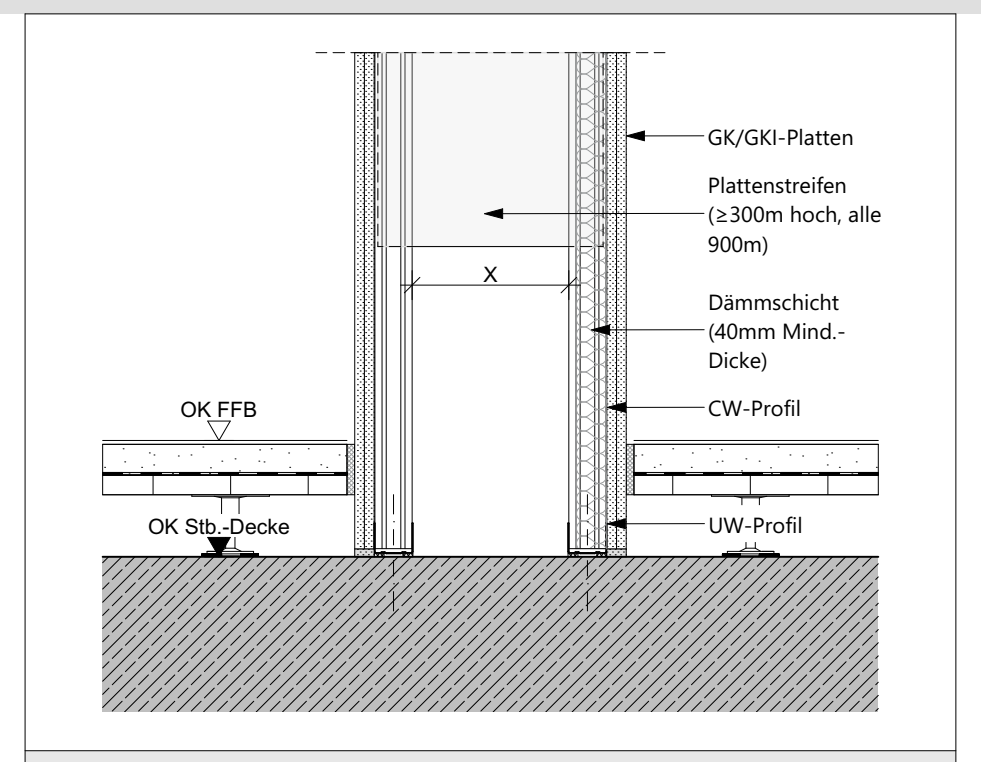
GK/GKI-Platten
Plattenstreifen (≥300m hoch, alle 900m)
X
Dämmschicht (40mm Mind.-Dicke)
OK FFB
CW-Profil
OK Stb.-Decke
UW-Profil

Bodenanschluss
RW≥ 54 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
Doppelständerwand **an** Stb.-Decke
*706_5_DE_--_000_*
104

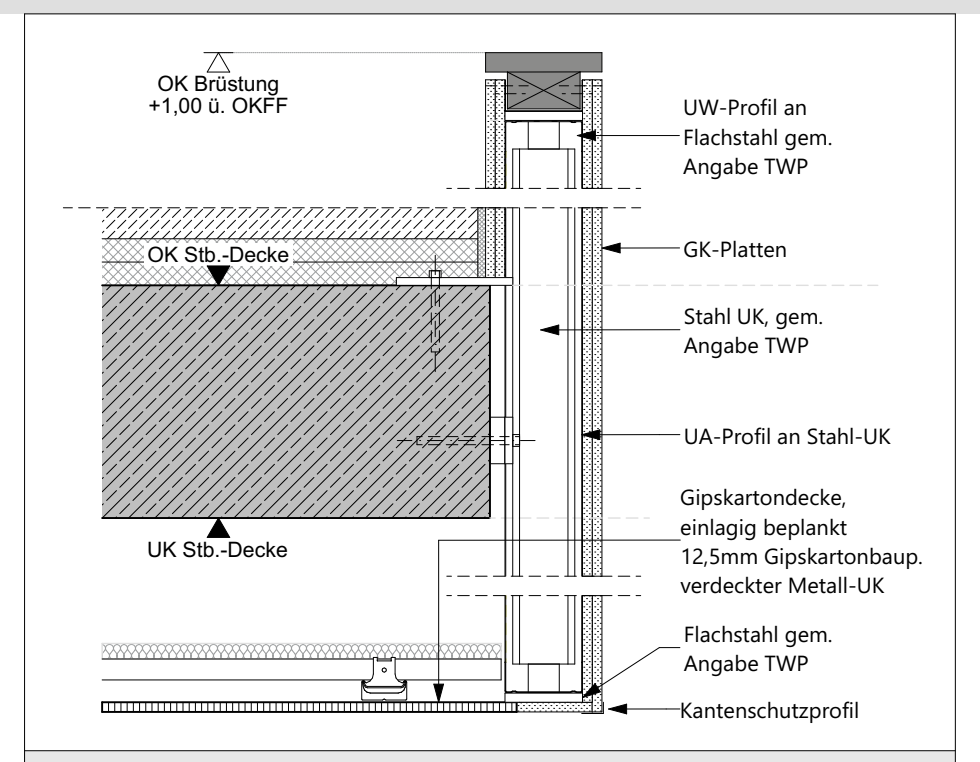
OK Brüstung +1,00 ü. OKFF
UW-Profil an Flachstahl gem. Angabe TWP
OK Stb.-Decke
GK-Platten
Stahl UK, gem. Angabe TWP
UA-Profil an Stahl-UK
UK Stb.-Decke
Gipskartondecke, einlagig beplankt 12,5mm Gipskartonbaup. verdeckter Metall-UK
Flachstahl gem. Angabe TWP
Kantenschutzprofil

Deckenkopfanschluss
Absturzsicherung in Trockenbau

Anschluss
GK-Brüstung **an** Stb.-Geschossdecke
*706_5_DE_--_000_*
105

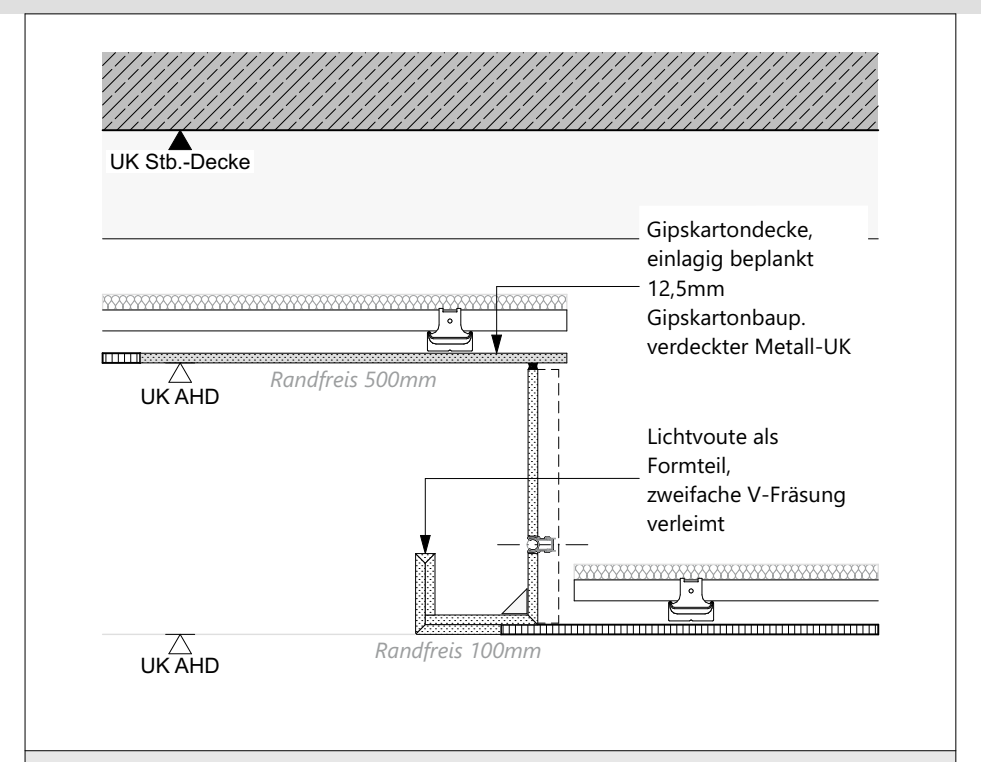
UK Stb.-Decke
Gipskartondecke, einlagig beplankt 12,5mm Gipskartonbaup. verdeckter Metall-UK
UK AHD
Randfreis 500mm
Lichtvoute als Formteil, zweifache V-Fräsung verleimt
UK AHD
Randfreis 100mm

Lichtvoute Foyer
Absturzsicherung in Trockenbau

Anschluss
GK-Brüstung **an** Stb.-Geschossdecke
*706_5_DE_--_000_*
106

Wandschlüsse

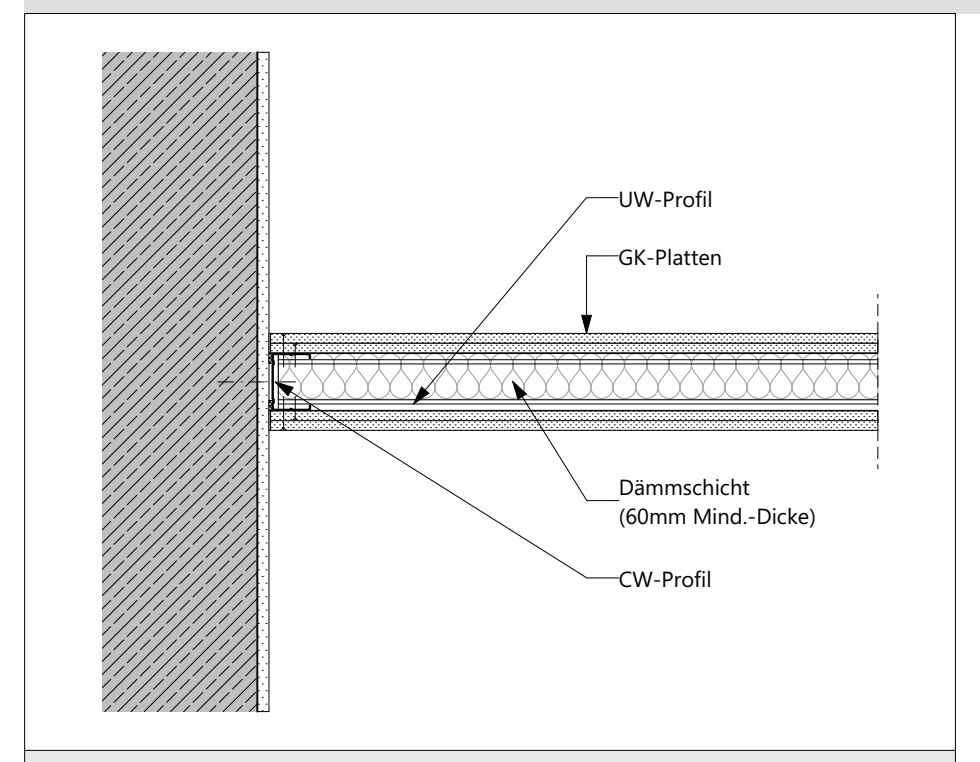
UW-Profil
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
CW-Profil

Wandanschluss
RW≥ 54 dB (gleitender Wandanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Wand
*706_5_DE_--_000_*
201

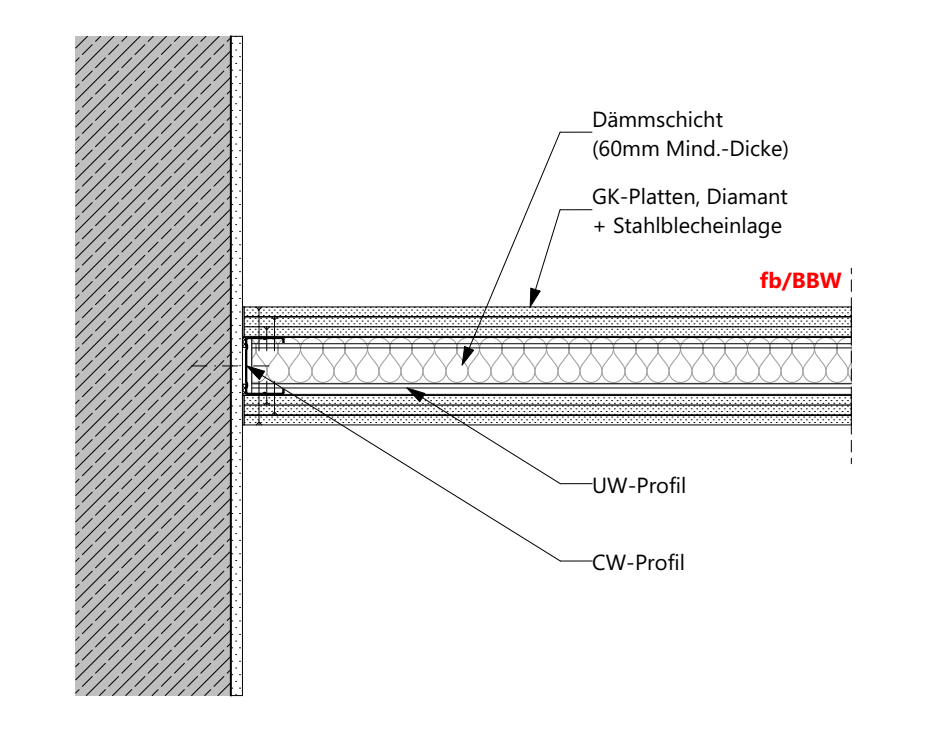
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten, Diamant + Stahlblecheinlage
fb/BBW
UW-Profil
CW-Profil

Wandanschluss
RW≥ 65 dB, fb/BBW (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Wand
*706_5_DE_--_000_*
202

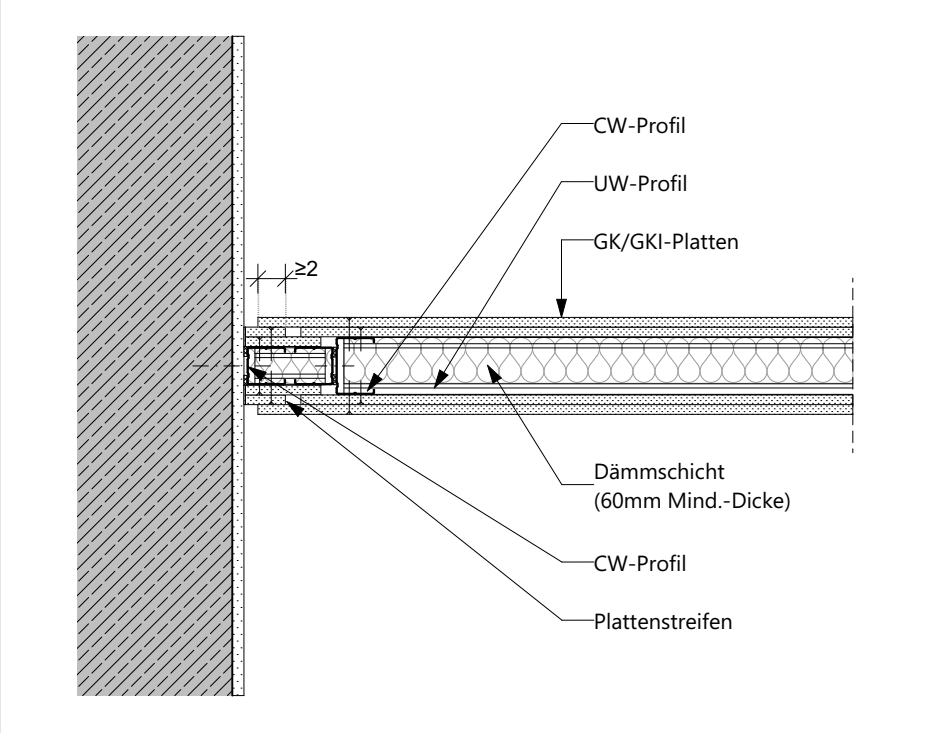
CW-Profil
UW-Profil
GK/GKI-Platten
≥2
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
CW-Profil
Plattenstreifen

Wandanschluss, Gleitend
RW≥ 54 dB (gleitender Wandanschluss) *Gebäudetrennfuge (Achse 8 / 23.1)*

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Wand
*706_5_DE_--_000_*
203

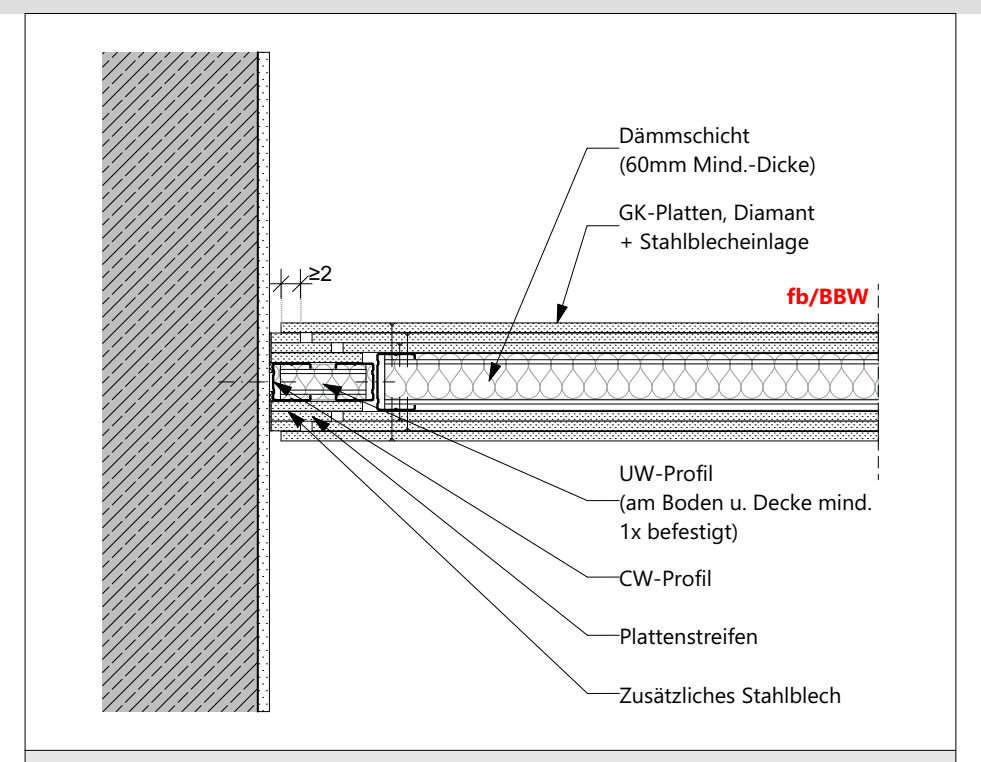
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten, Diamant + Stahlblecheinlage
≥2
fb/BBW
UW-Profil (am Boden u. Decke mind. 1x befestigt)
CW-Profil
Plattenstreifen
Zusätzliches Stahlblech

Wandanschluss, Gleitend
RW≥ 65 dB, fb/BBW (gleitender Deckenanschluss) *Gebäudetrennfuge (Achse 23.1)*

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Wand
*706_5_DE_--_000_*
204

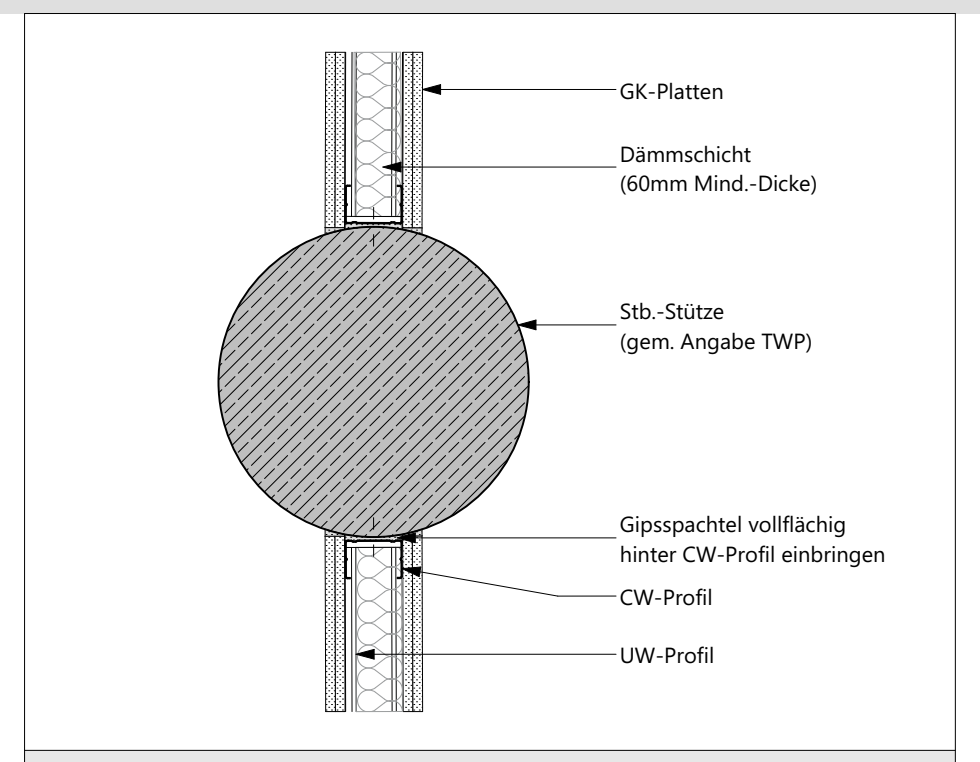
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
Stb.-Stütze (gem. Angabe TWP)
Gipsspachtel vollflächig hinter CW-Profil einbringen
CW-Profil
UW-Profil

Wandanschluss
RW≥ 54 dB (gleitender Wandanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Rundstütze
*706_5_DE_--_000_*
205

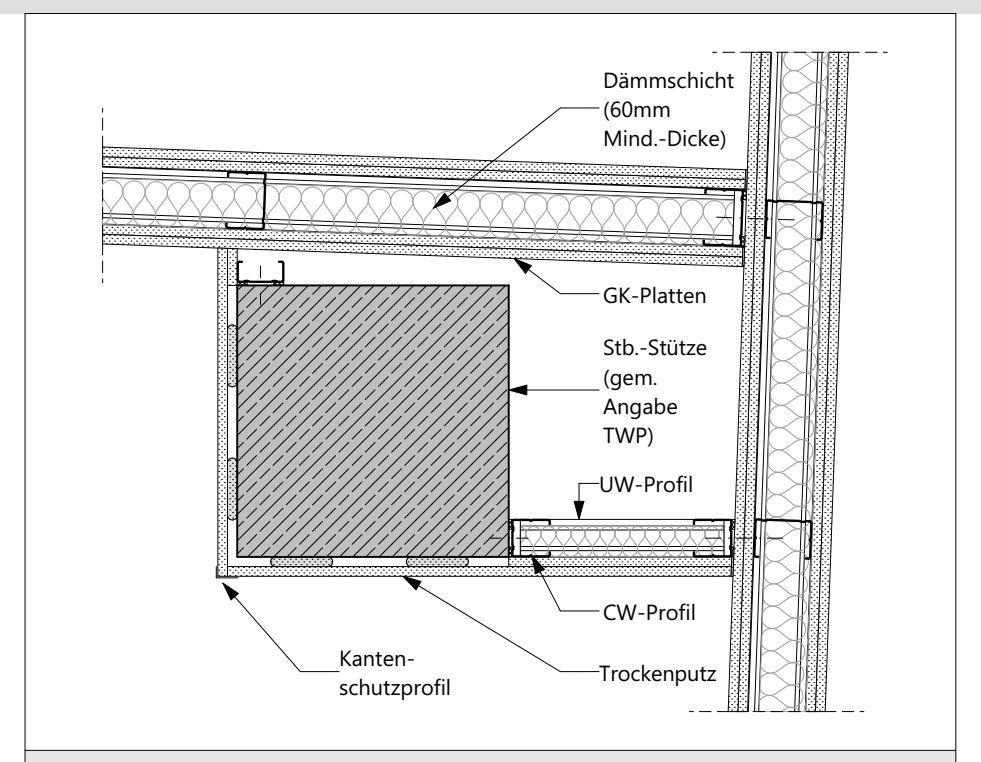
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
GK-Platten
Stb.-Stütze (gem. Angabe TWP)
UW-Profil
CW-Profil
Kanten-schutzprofil
Trockenputz

Wandanschluss
RW≥ 54 dB (gleitender Wandanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Stb.-Stütze
*706_5_DE_--_000_*
206

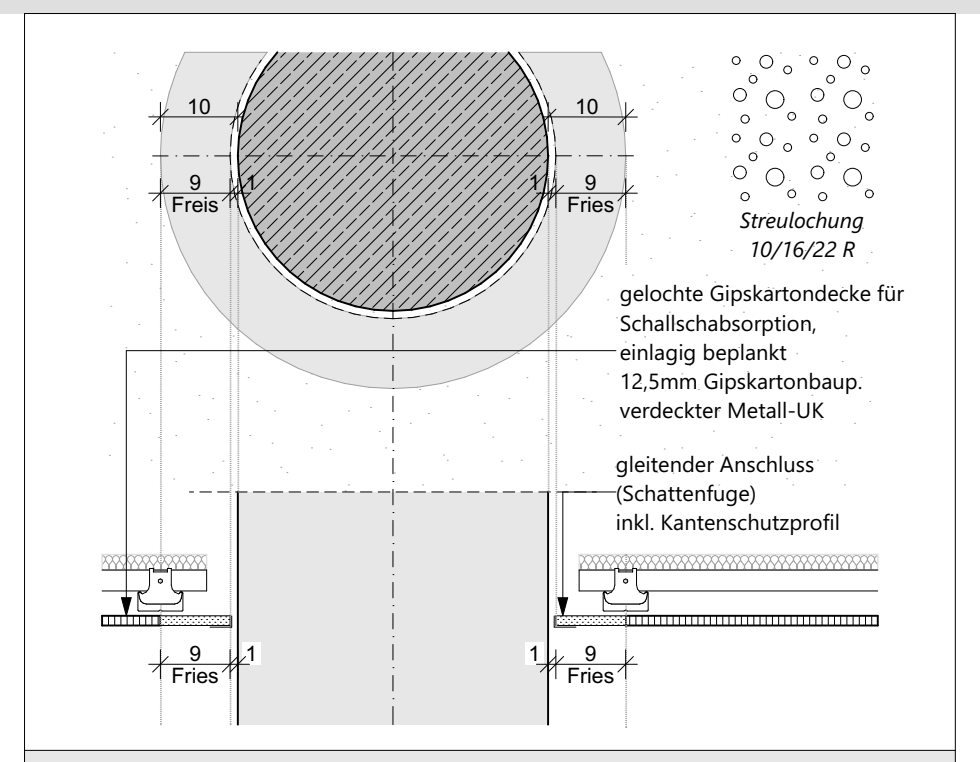
10
10
9 Fries
1
1
9 Fries
Streulochung 10/16/22 R
gelochte Gipskartondecke für Schallschabsorption, einlagig beplankt 12,5mm Gipskartonbaup. verdeckter Metall-UK
gleitender Anschluss (Schattenfuge) inkl. Kantenschutzprofil
9 Fries
1
1
9 Fries

Anschluss an Rundstütze
Fries verspachtelt

Anschluss
GK-Decke **an** Stb.-Rundstütze
*706_5_DE_--_000_*
207

Fassadenanschlüsse

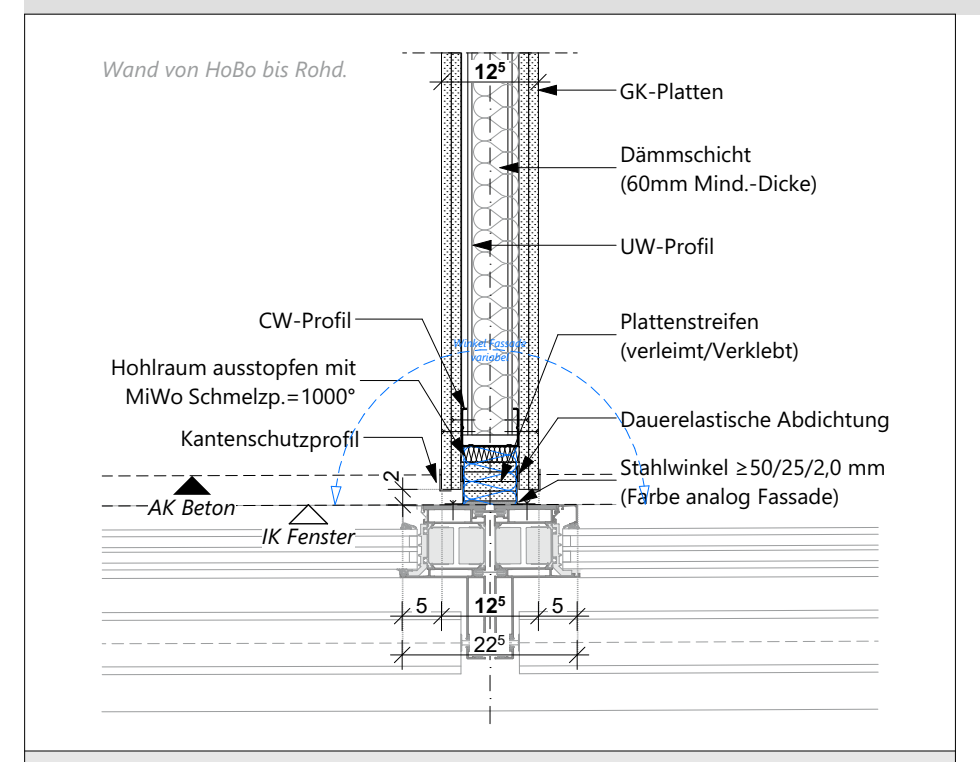
Wand von HoBo bis Rohd.
12^5
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
UW-Profil
CW-Profil
Plattenstreifen (verleimt/Verklebt)
Hohlraum ausstopfen mit MiWo Schmelzp.=1000°
Dauerelastische Abdichtung
Kantenschutzprofil
Stahlwinkel ≥50/25/2,0 mm (Farbe analog Fassade)
2
AK Beton
IK Fenster
5
12^5
5
22^5

Fassadenanschluss *TW ohne Anspruch an Vertraulichkeit*
RW≥ 51 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
301

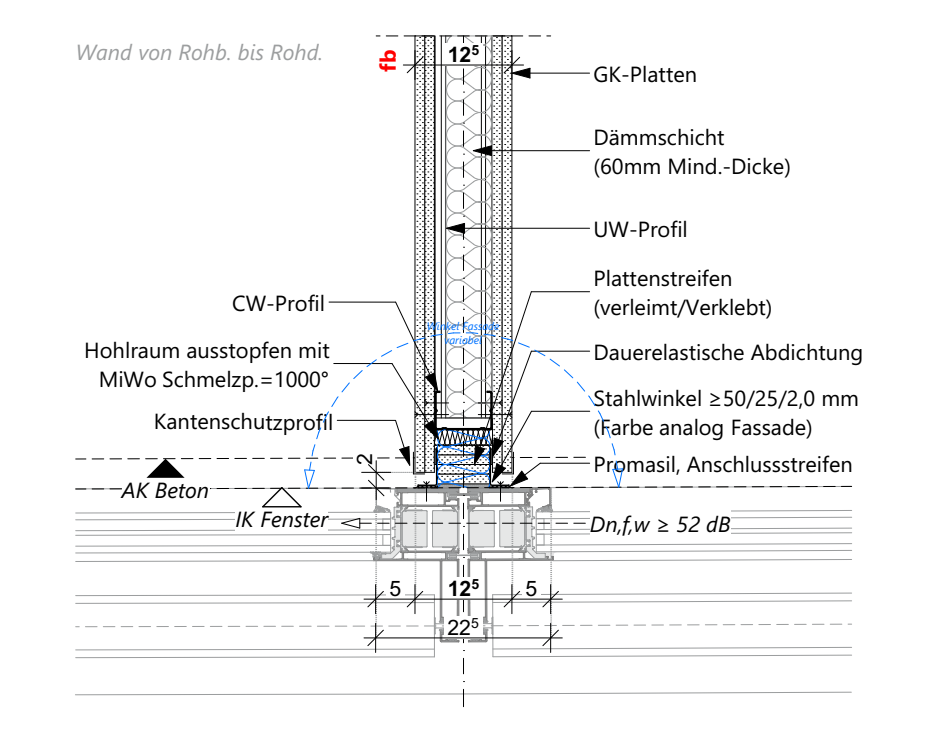
Wand von Rohb. bis Rohd.
fb
12^5
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
UW-Profil
CW-Profil
Plattenstreifen (verleimt/Verklebt)
Hohlraum ausstopfen mit MiWo Schmelzp.=1000°
Dauerelastische Abdichtung
Kantenschutzprofil
Stahlwinkel ≥50/25/2,0 mm (Farbe analog Fassade)
Promasil, Anschlussstreifen
2
AK Beton
IK Fenster
Dn,f,w ≥ 52 dB
5
12^5
5
22^5

Fassadenanschluss *TW mit Anspruch an Vertraulichkeit*
RW≥ 54 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
302

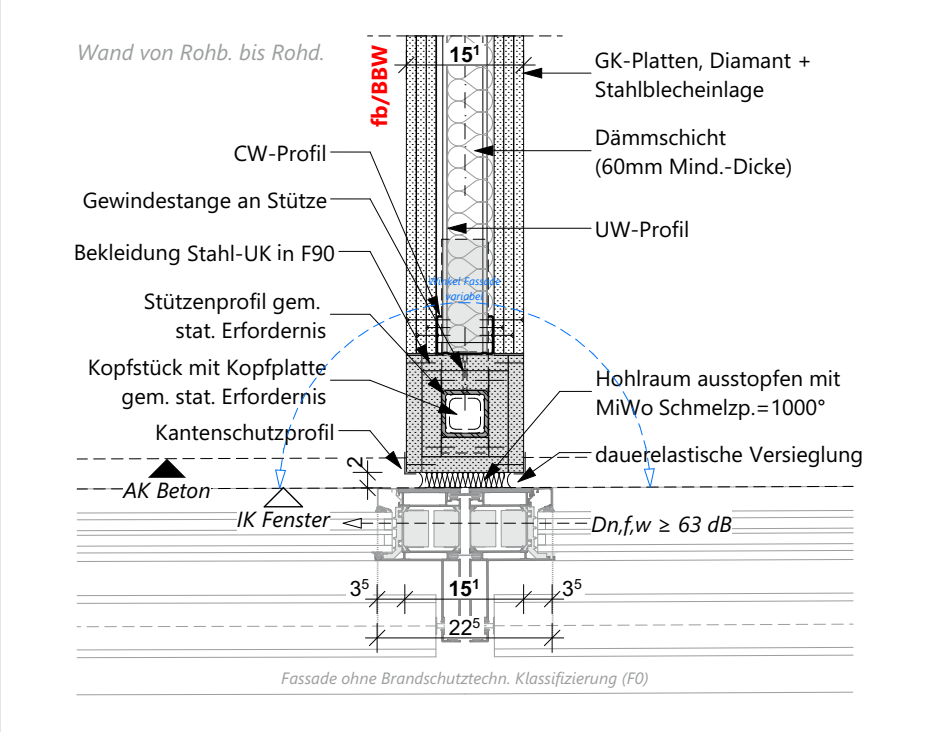
Wand von Rohb. bis Rohd.
fb/BBW
15^1
GK-Platten, Diamant + Stahlblecheinlage
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
CW-Profil
UW-Profil
Gewindestange an Stütze
Bekleidung Stahl-UK in F90
Stützenprofil gem. stat. Erfordernis
Kopfstück mit Kopfplatte gem. stat. Erfordernis
Hohlraum ausstopfen mit MiWo Schmelzp.=1000°
Kantenschutzprofil
dauerelastische Versieglung
2
AK Beton
IK Fenster
Dn,f,w ≥ 63 dB
3^5
15^1
3^5
22^5
Fassade ohne Brandschutztechn. Klassifizierung (F0)

Fassadenanschluss *TW zw. "fremden Bereichen"*
RW≥ 65 dB, fb/BBW (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
303

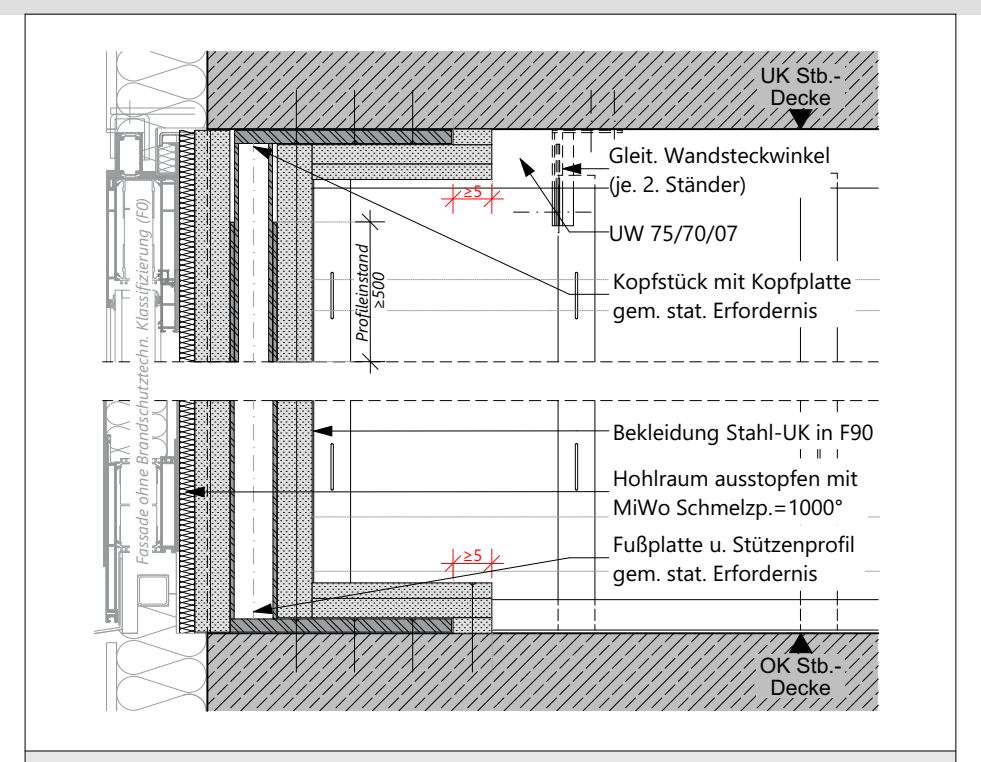
UK Stb.-Decke
Gleit. Wandsteckwinkel (je. 2. Ständer)
UW 75/70/07
Kopfstück mit Kopfplatte gem. stat. Erfordernis
Profilabstand ≥500
≥5
Bekleidung Stahl-UK in F90
Hohlraum ausstopfen mit MiWo Schmelzp.=1000°
Fußplatte u. Stützenprofil gem. stat. Erfordernis
≥5
OK Stb.-Decke

Fassadenanschluss *TW zw. "fremden Bereichen"*
RW≥ 65 dB, fb/BBW (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
304

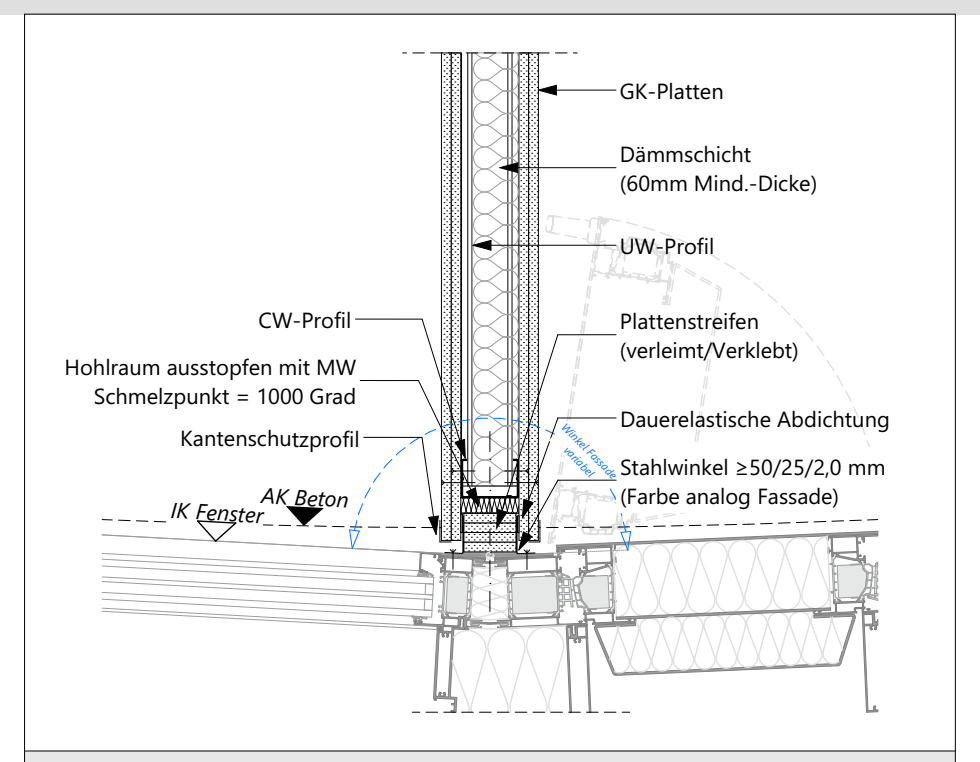
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
UW-Profil
CW-Profil
Plattenstreifen (verleimt/Verklebt)
Hohlraum ausstopfen mit MW Schmelzpunkt = 1000 Grad
Dauerelastische Abdichtung
Kantenschutzprofil
Stahlwinkel ≥50/25/2,0 mm (Farbe analog Fassade)
AK Beton
IK Fenster

Fassadenanschluss *mit Fensterflügel*
RW≥ 54 dB (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
305

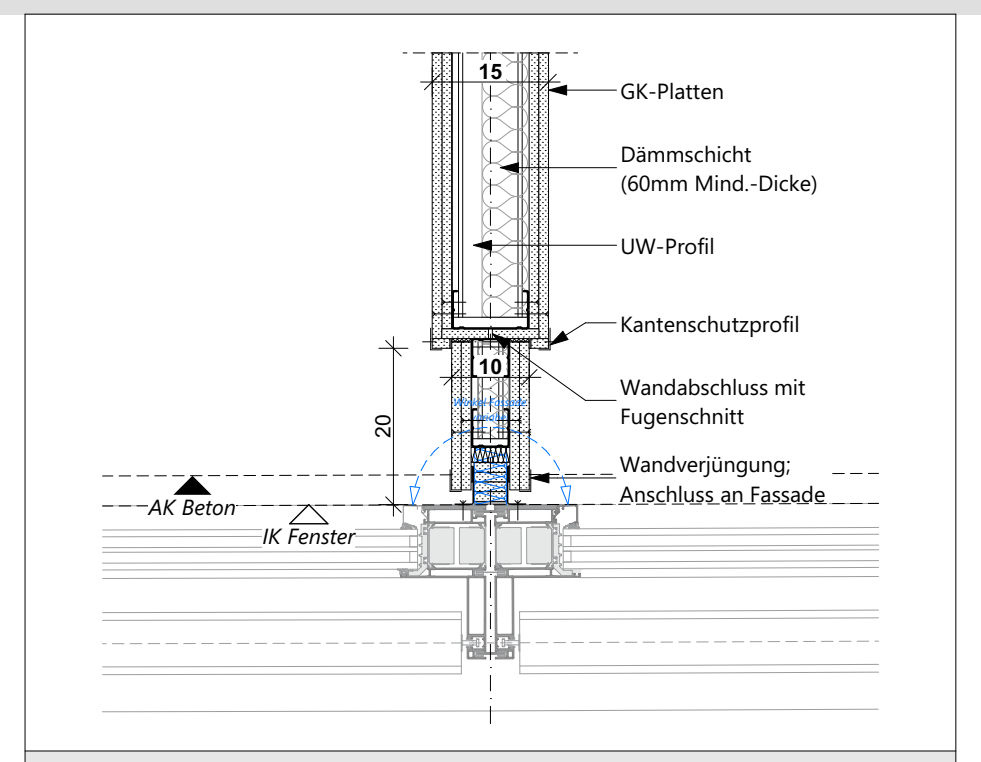
15
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
UW-Profil
Kantenschutzprofil
10
20
Wandabschluss mit Fugenschnitt
Wandverjüngung; Anschluss an Fassade
AK Beton
IK Fenster

Fassadenanschluss
Wandverjüngung (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
306

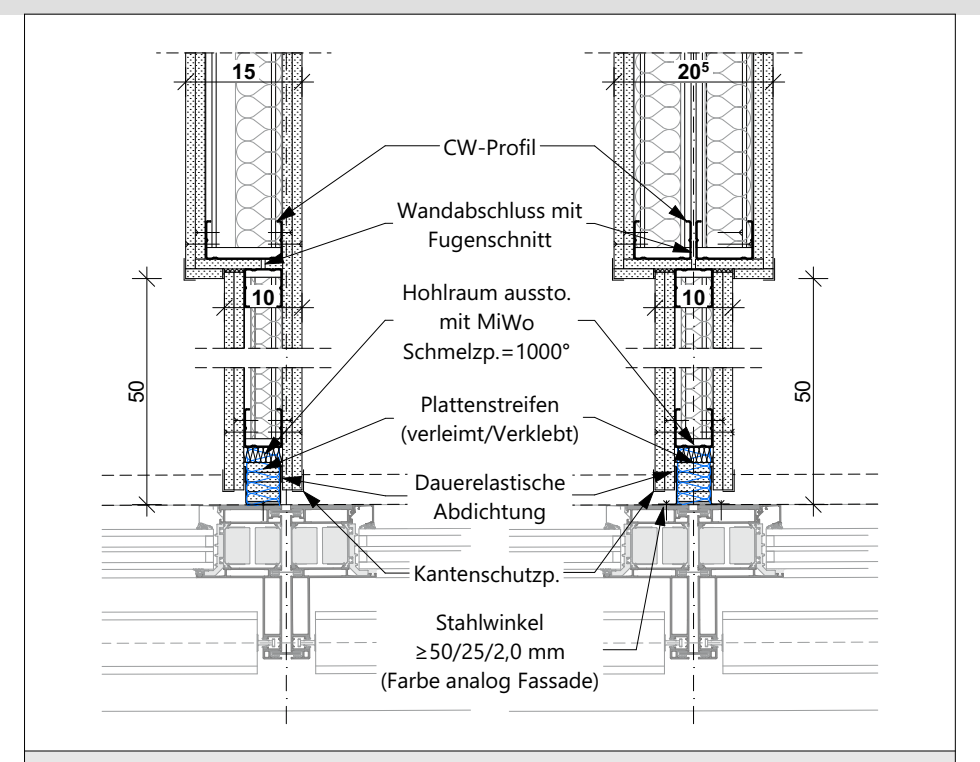
15
20^5
CW-Profil
Wandabschluss mit Fugenschnitt
10
10
Hohlraum aussto. mit MiWo Schmelzp.=1000°
50
50
Plattenstreifen (verleimt/Verklebt)
Dauerelastische Abdichtung
Kantenschutzp.
Stahlwinkel ≥50/25/2,0 mm (Farbe analog Fassade)

Fassadenanschluss
Wandverjüngung; EG, Achse 5 (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** Elementfassade
*706_5_DE_--_000_*
307

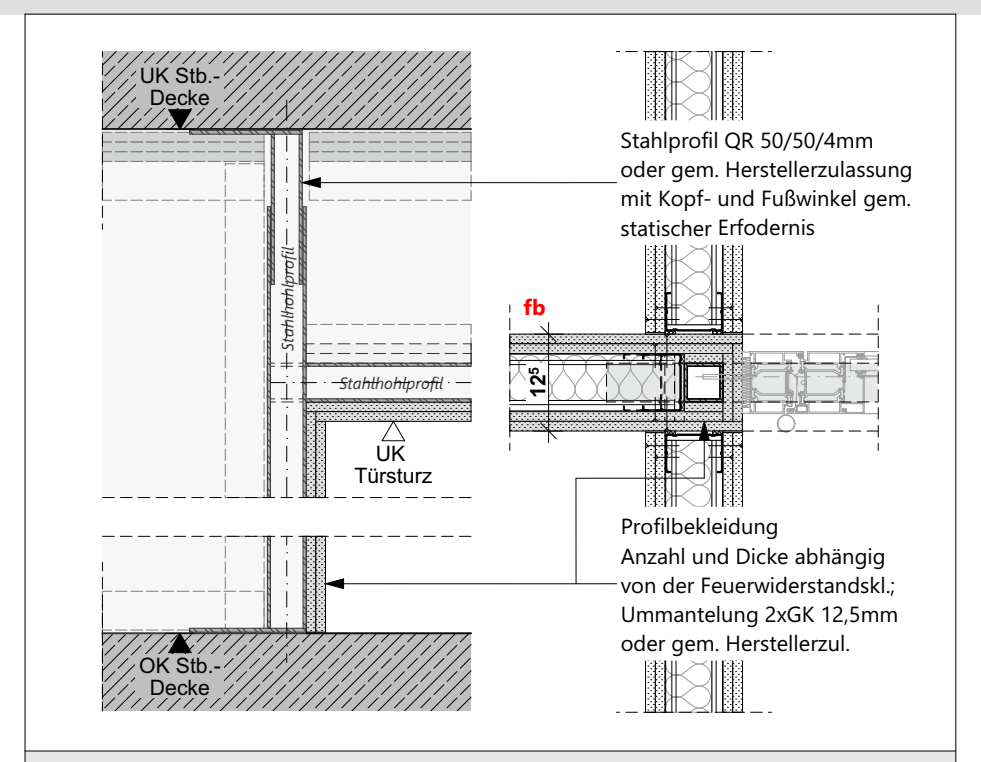
UK Stb.-Decke
Stahlprofil QR 50/50/4mm oder gem. Herstellerzulassung mit Kopf- und Fußwinkel gem. statischer Erfodernis
Stahlrohrprofil
Stahlrohrprofil
fb
12^5
UK Türsturz
Profilbekleidung Anzahl und Dicke abhängig von der Feuerwiderstandskl.; Ummantelung 2xGK 12,5mm oder gem. Herstellerzul.
OK Stb.-Decke

Verkleidung Türlaibung

Anschluss
GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
308

GK/GK Anschlüsse

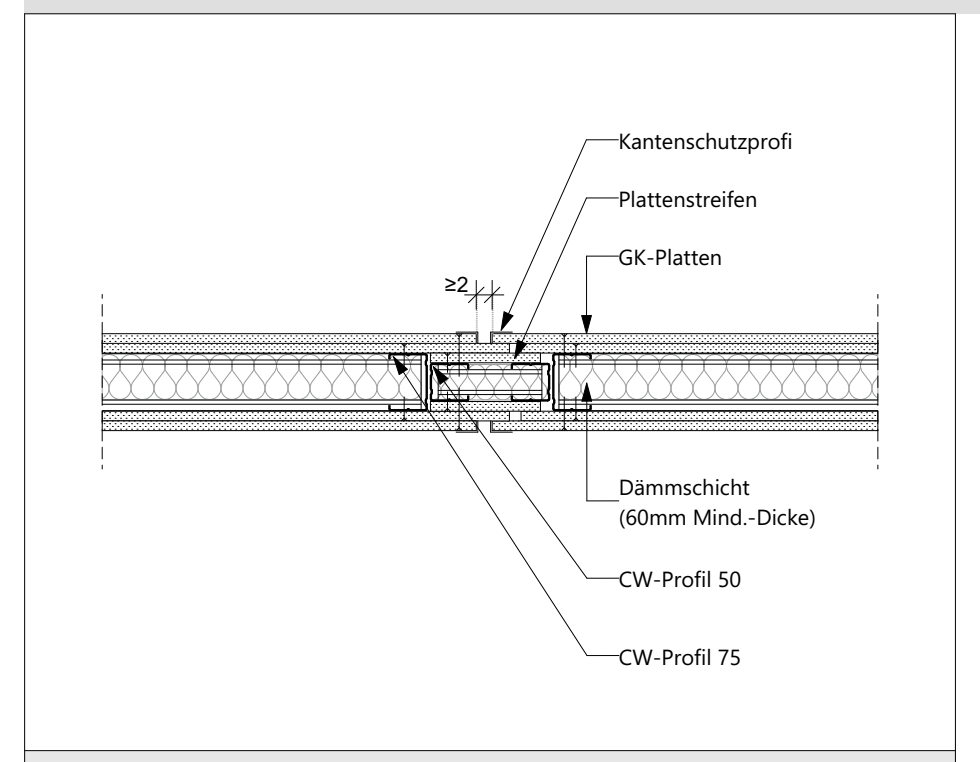
Kantenschutzprofi
Plattenstreifen
≥2
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
CW-Profil 50
CW-Profil 75

Bewegungsfuge, Gebäudefuge
RW≥ 54 dB (gleitender Wandanschluss) *Gebäudetrennfuge (Achse 23.1)*

Anschluss
GK-Wand **an** GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
401

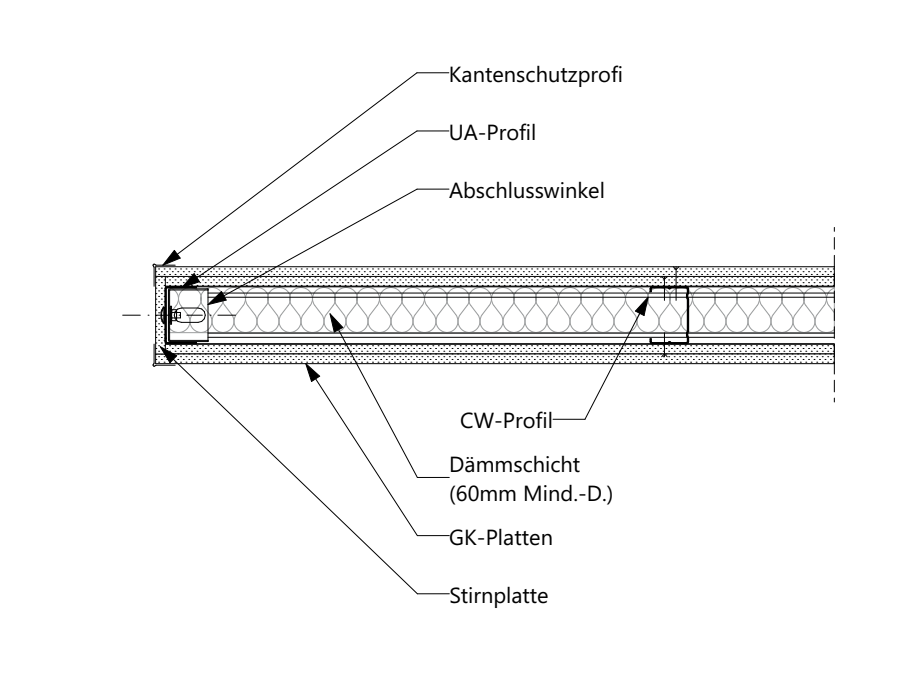
Kantenschutzprofil
UA-Profil
Abschlusswinkel
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-D.)
GK-Platten
Stirnplatte

Freistehendes Wandende
(gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
402

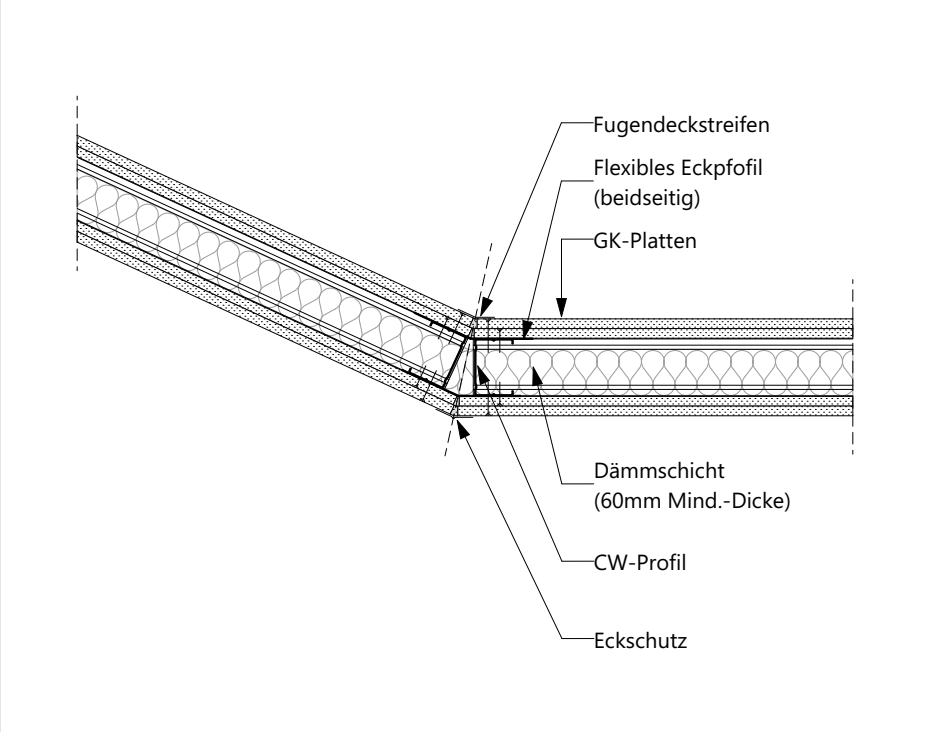
Fugendeckstreifen
Flexibles Eckpfofil (beidseitig)
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)
CW-Profil
Eckschutz

Wandknick
Flexible Eckprofile (gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
403

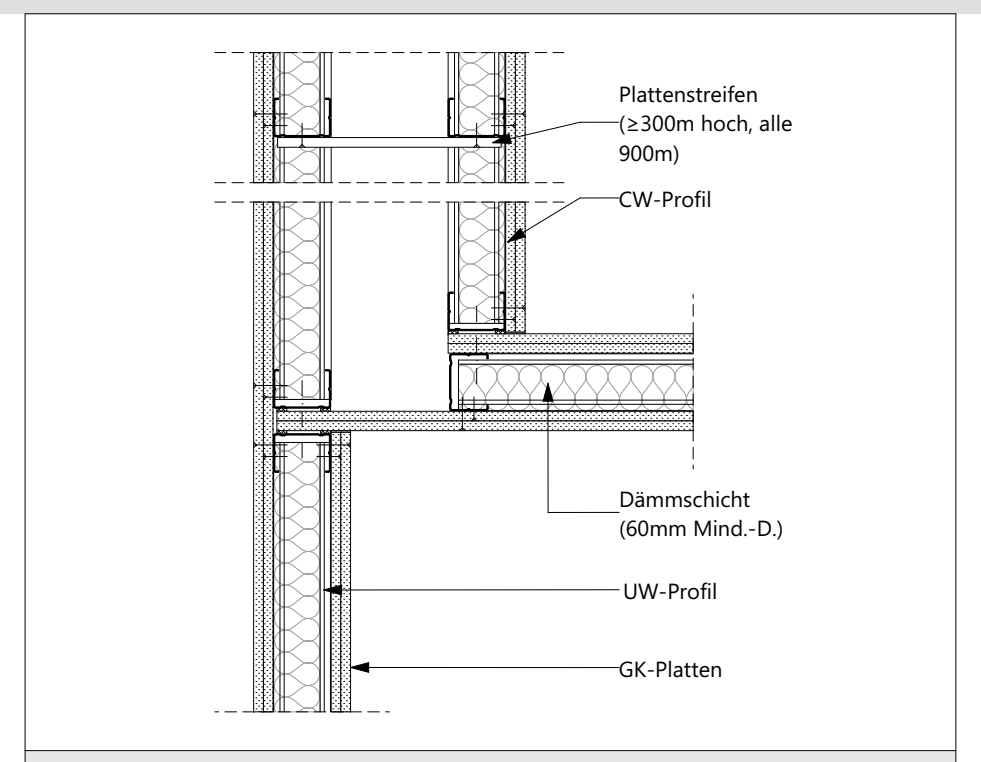
Plattenstreifen (≥300m hoch, alle 900m)
CW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-D.)
UW-Profil
GK-Platten

Wandverjüngung und Ecke
(gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
404

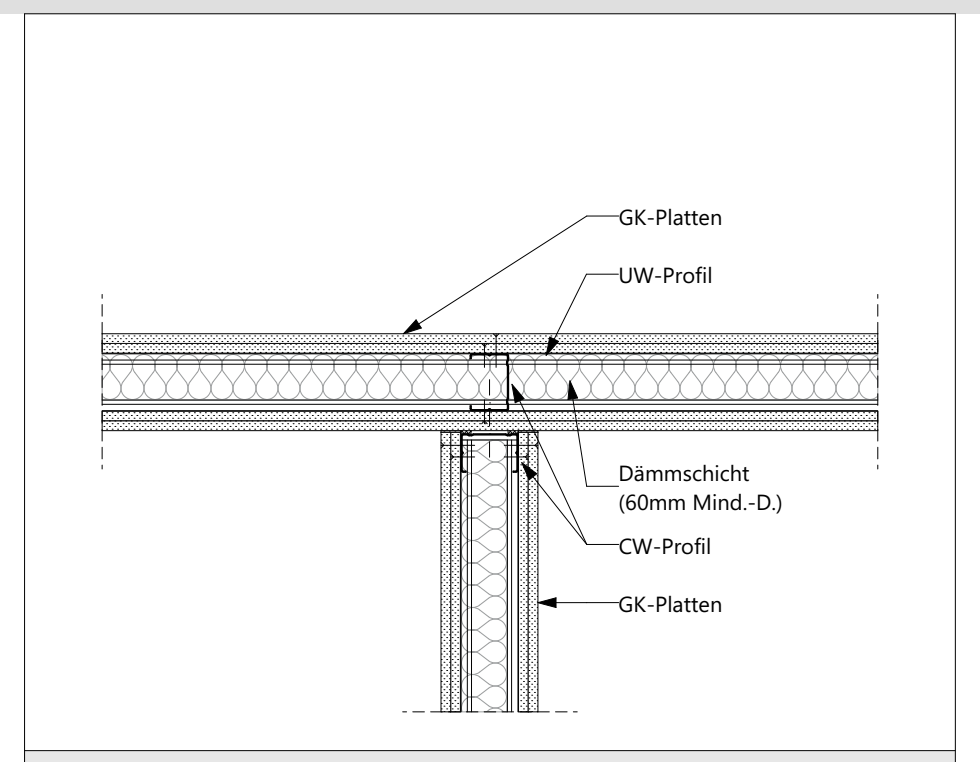
GK-Platten
UW-Profil
Dämmschicht (60mm Mind.-D.)
CW-Profil
GK-Platten

T-Verbindung
(gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
405

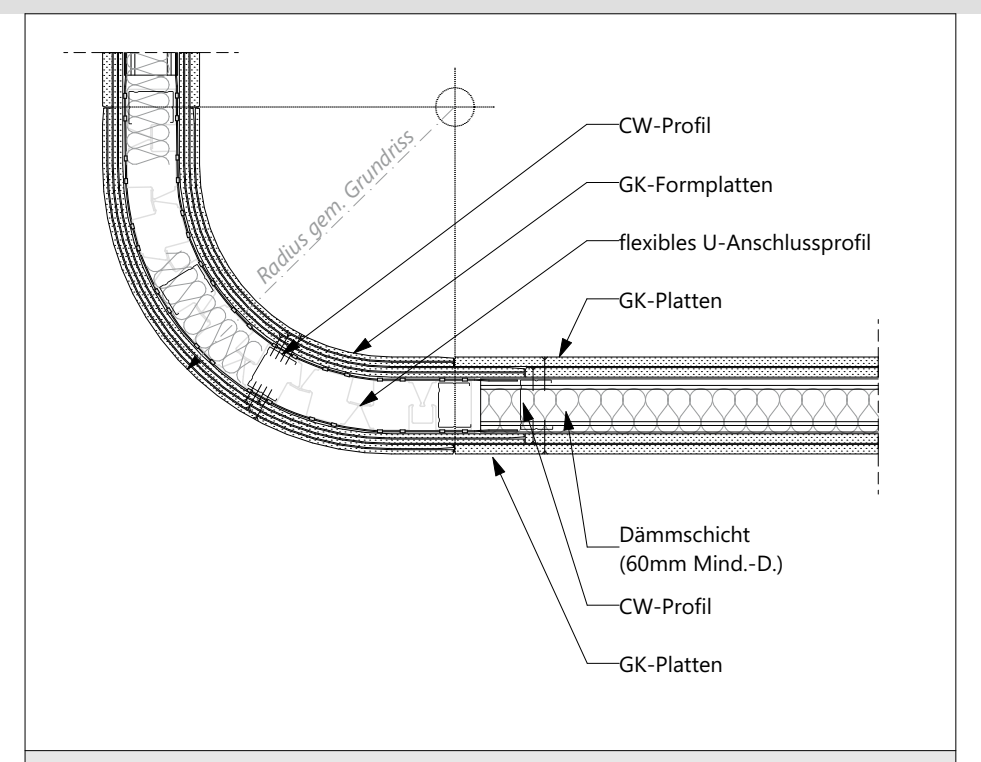
Radius gem. Grundriss
CW-Profil
GK-Formplatten
flexibles U-Anschlussprofil
GK-Platten
Dämmschicht (60mm Mind.-D.)
CW-Profil
GK-Platten

Gebogene Wand
(gleitender Deckenanschluss)

Anschluss
GK-Wand **an** GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
406

Einbauten

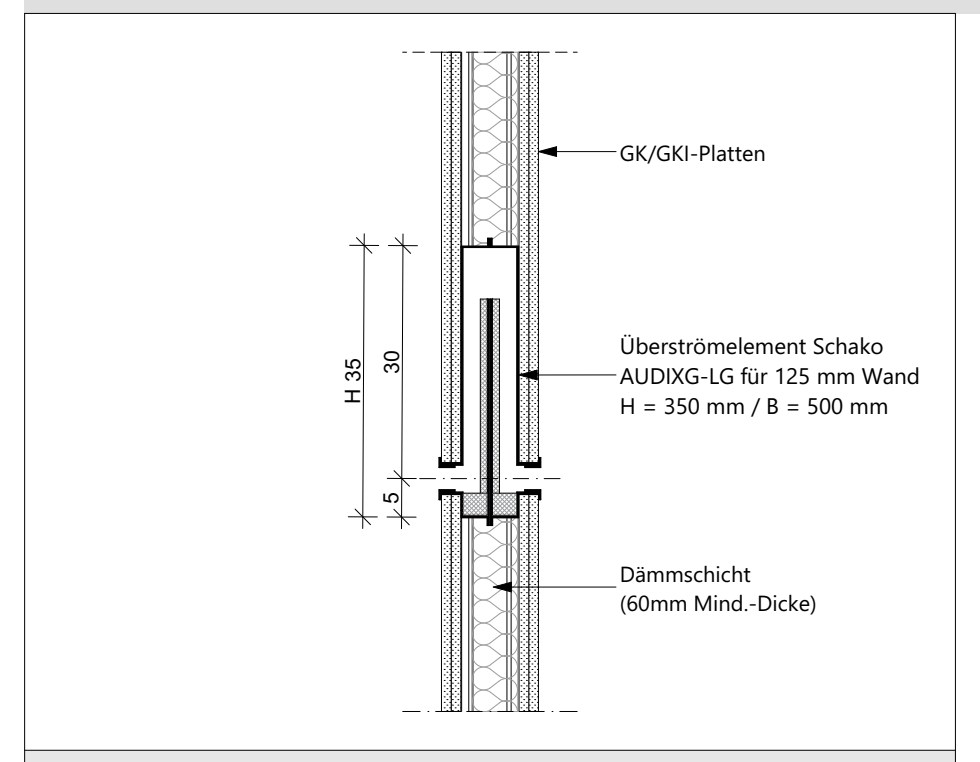
GK/GKI-Platten
H 35
30
5
Überströmelement Schako AUDIXG-LG für 125 mm Wand H = 350 mm / B = 500 mm
Dämmschicht (60mm Mind.-Dicke)

Überströmelement

Einbau
GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
501

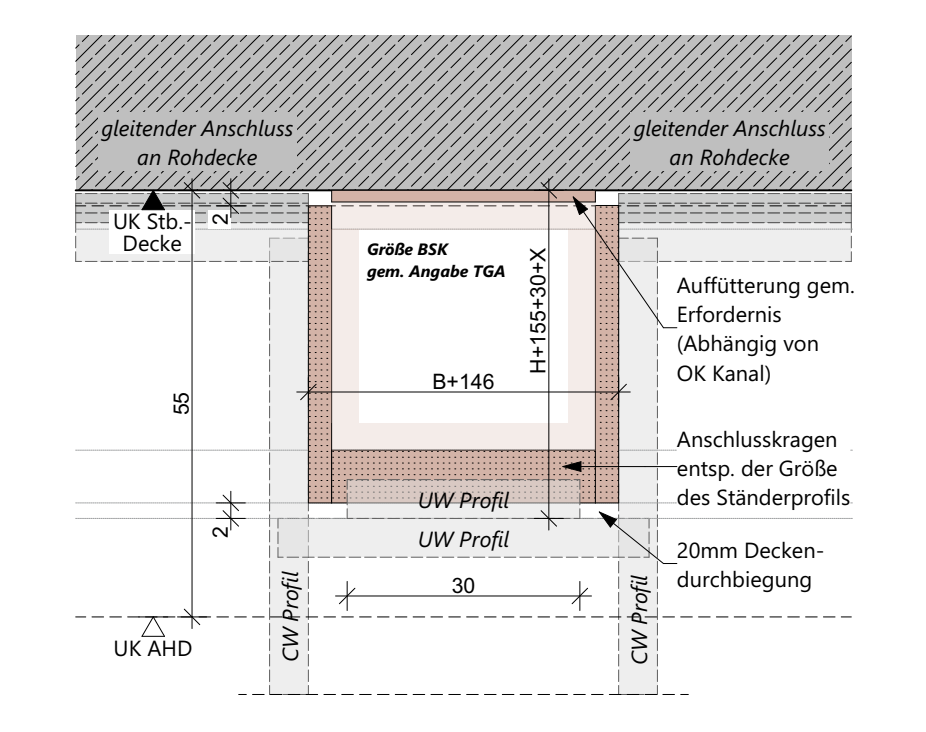
gleitender Anschluss an Rohdecke
gleitender Anschluss an Rohdecke
UK Stb.-Decke
2
Größe BSK gem. Angabe TGA
H+155+30+X
B+146
55
2
UW Profil
UW Profil
30
CW Profil
CW Profil
UK AHD
Auffütterung gem. Erfordernis (Abhängig von OK Kanal)
Anschlusskragen entsp. der Größe des Ständerprofils
20mm Decken-durchbiegung

Brandschutzklappe
Einbaurahmen in Metallständerwerk (Ansicht ohne Bekleidung)

Anschluss
GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
502

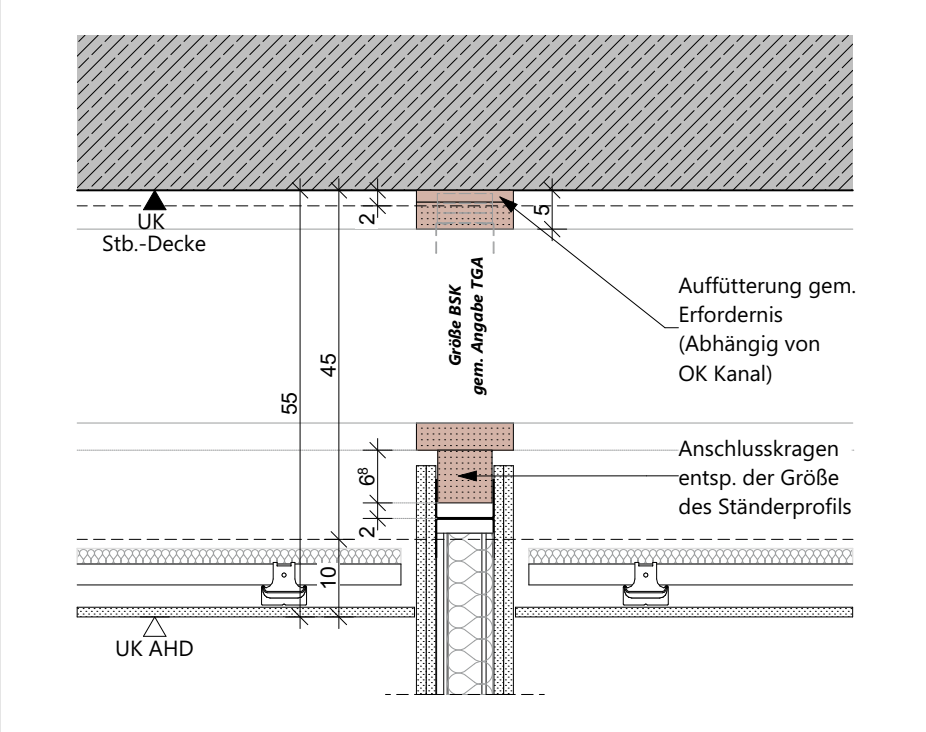
UK Stb.-Decke
2
5
Größe BSK gem. Angabe TGA
55
45
6^5
2
10
UK AHD
Auffütterung gem. Erfordernis (Abhängig von OK Kanal)
Anschlusskragen entsp. der Größe des Ständerprofils

Brandschutzklappe
Einbaurahmen in Metallständerwerk, Einfachständerwände

Anschluss
GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
503

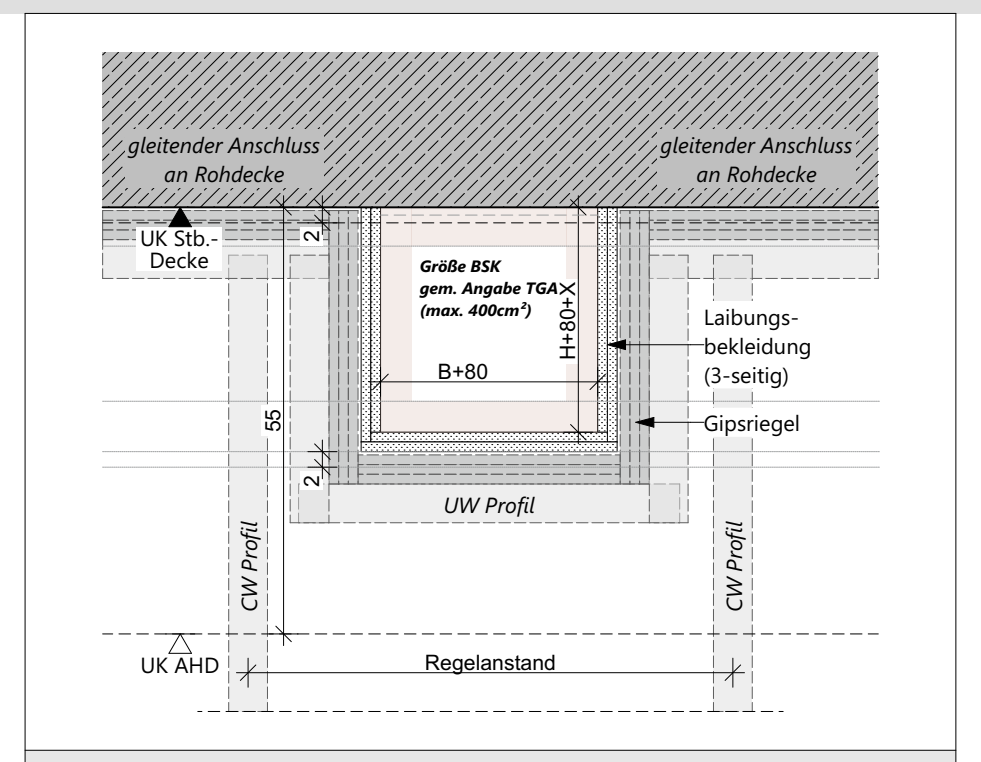
gleitender Anschluss an Rohdecke
gleitender Anschluss an Rohdecke
UK Stb.-Decke
2
Größe BSK gem. Angabe TGA (max. 400cm²)
H+80+X
B+80
Laibungs-bekleidung (3-seitig)
Gipsriegel
55
2
UW Profil
CW Profil
CW Profil
UK AHD
Regelanstand

Brandschutzklappe
Nasseinbau in Metallständerwerk (Ansicht ohne Bekleidung)

Anschluss
GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
504

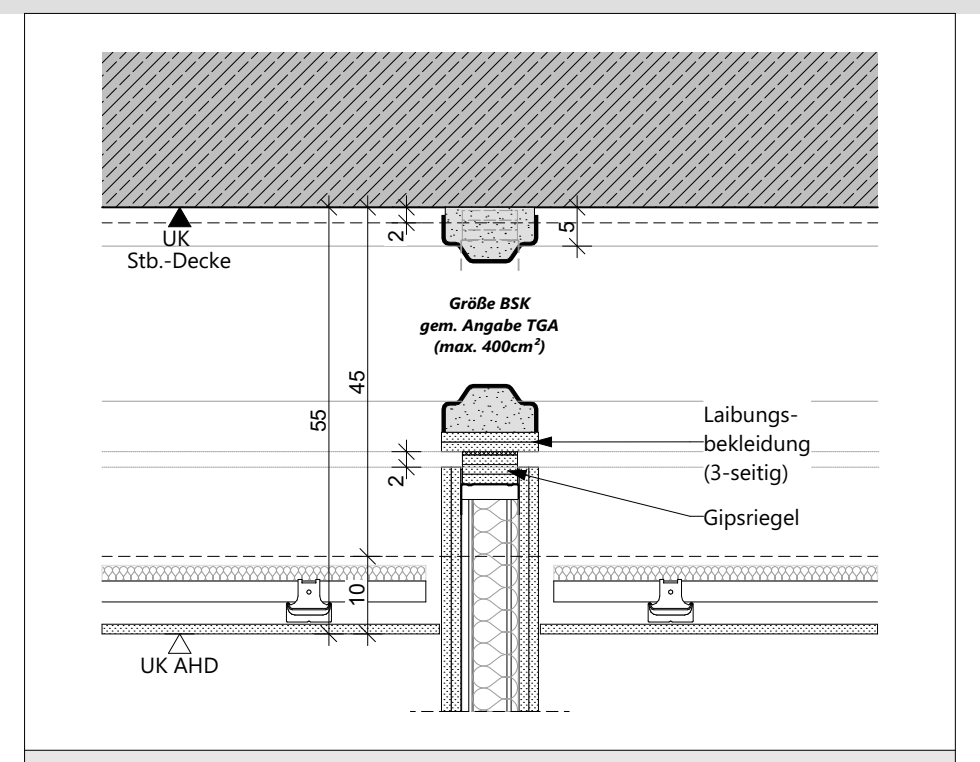
UK Stb.-Decke
2
5
Größe BSK gem. Angabe TGA (max. 400cm²)
55
45
2
10
Laibungs-bekleidung (3-seitig)
Gipsriegel
UK AHD

Brandschutzklappe
Nasseinbau in Metallständerwerk Einfachständerwände

Anschluss
GK-Wand
*706_5_DE_--_000_*
505

Legende

OKFF EG ±0,00 = +57,55m NHN

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn verantwortlich am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten oder Abweichungen sind umgehend der örtlichen Bauleitung bzw. dem Architekten mitzuteilen und mit den am Bau beteiligten abzuklären.

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben. BRH=Brüstungshöhen, Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt. Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichnungen ausführender Firmen sind nur mit Freigabevermerk des Architekten gültig. Diese Pläne haben nur Gültigkeit mit der geprüften Statik und den Ausführungszeichnungen aller beteiligten Ingenieurbüros und Fachfirmen und dem Freigabevermerk des Architekten.

Zeichenerklärung:

▨ Stahlbeton
▨ Mauerwerk
▨ Mauerwerk, nachträglich zu errichten
▨ Stahl
▨ Holz
▨ Leichtbau/ GK-Metallständerwand
▨ Dämmung trittfest
▨ Dämmung weich
▭ KBZ-B= Kernbohrzone Boden
⧓ WD=Wanddurchbruch
◣ WS=Wandschlitz
◺ BD=Bodendurchbruch BA=Bodenaussparung
⧄ DD=Deckendurchbruch
⧄ KBZ-D=Kernbohrzone Decke

Brandschutz

fb	feuerbeständig
hfh	hochfeuerbeständig
fh	feuerhemmend
wmB	widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
nbr	nicht brennbar

Brandschutz
bei farbiger Darstellung:

🟪	fb/wmB	🟫	hfh/wmB
🟪	fb/wmB (Bauart)	🟩	hfh
🟦	fb	🟩	fh

Türen, Fenster, Verglasungen:

dt	dichtschließend
dts	dicht- und selbstschließend
rdts (RS)	rauchdicht- und selbstschließend
fh (T30)	feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
fh/rdts (T30RS)	feuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
hfh (T60)	hochfeuerhemmend, dicht-und selbstschließend
hfh/rdts (T60RS)	hochfeuerhemmend, rauchdicht- und selbstschließend
fb (T90)	feuerbeständig, dicht- und selbstschließend
fb/rdts (T90RS)	feuerbeständig, rauchdicht- und selbstschließend
Gfl.	Gangflügel
Sfl.	Standflügel
US	Unterschnitt
TS	Türschließer
OH	Türoffenhaltung
TA	Türantrieb
Vor	Vorrüstung
BLS	Blendschutz innen
VD	Verdunkelung (elektrisch)
S	Sonneschutz
RL	Rolladen

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0,00	Oberkante Fertigfussboden bzw. Fertighöhe
OKRD -0,15	Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe
+2,70	Unterkante Abhangdecke von OKFF

Höhen Schnitte/ Ansichten:

± 0,00	Oberkante Fertig/ OKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
+7,20	Unterkante Fertig/ UKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
-0,15	Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)
+6,70	Unterkante Roh/ UKR (Rohbauhöhe)

Schallschutz:

Türen	**32 / SK2** R´w / Schallschutzklasse
Wände	**≥52 dB** / Rw (Laborwert)

allg. Abkürzungen:

OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
FF	Fertigfussboden
RD	Rohdecke
UZ	Unterzug
AHD	Abhangdecke
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
HiL.	Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH	Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)
BRHF	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank innen)
RR	Regenrohr
RÖ	Reinigungsöffnung
BE	Bodeneinlauf
NE	Notentwässerung
DE	Dacheinlauf
HK	Heizkörper
Li. LH	lichte Höhe
ELT	Elektroplanung
RLT	Raumlufttechnik
EUV	Elektro-Unterverteilung
S	Sanitär
L	Lüftung
HPD	Hochpunkt Dämmung
TPD	Tiefpunkt Dämmung

Raumstempel

E0_S_307	Ebene-Raumnummer
Raumname	Raumbezeichnung
D: D.01	Deckenbekleidung
B: B.01	Bodenbelag
Estrich auf Dämmlage	Boden/Deckenbelag Tragschicht
NGF: 40,11 m²	Nettoraumfläche in m²
LRH: 4,050 m	Lichte Raumhöhe

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen
1,50m/ 1/1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

Wandqualität (WQ) (Details s. Pläne Wandübersichten)**:**

Bodenqualität (BQ) (Details s. Pläne Bodenübersichten)**:**

Deckenqualität (DQ) (Details s. Pläne Deckenspiegel)**:**

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
00	Planerstellung	10.07.2026	pfe

12-21001
706_5_DE_--_000_00

Neubau Stadthaus 4 Münster

Architektur
LPH 5 - Ausführungsplanung

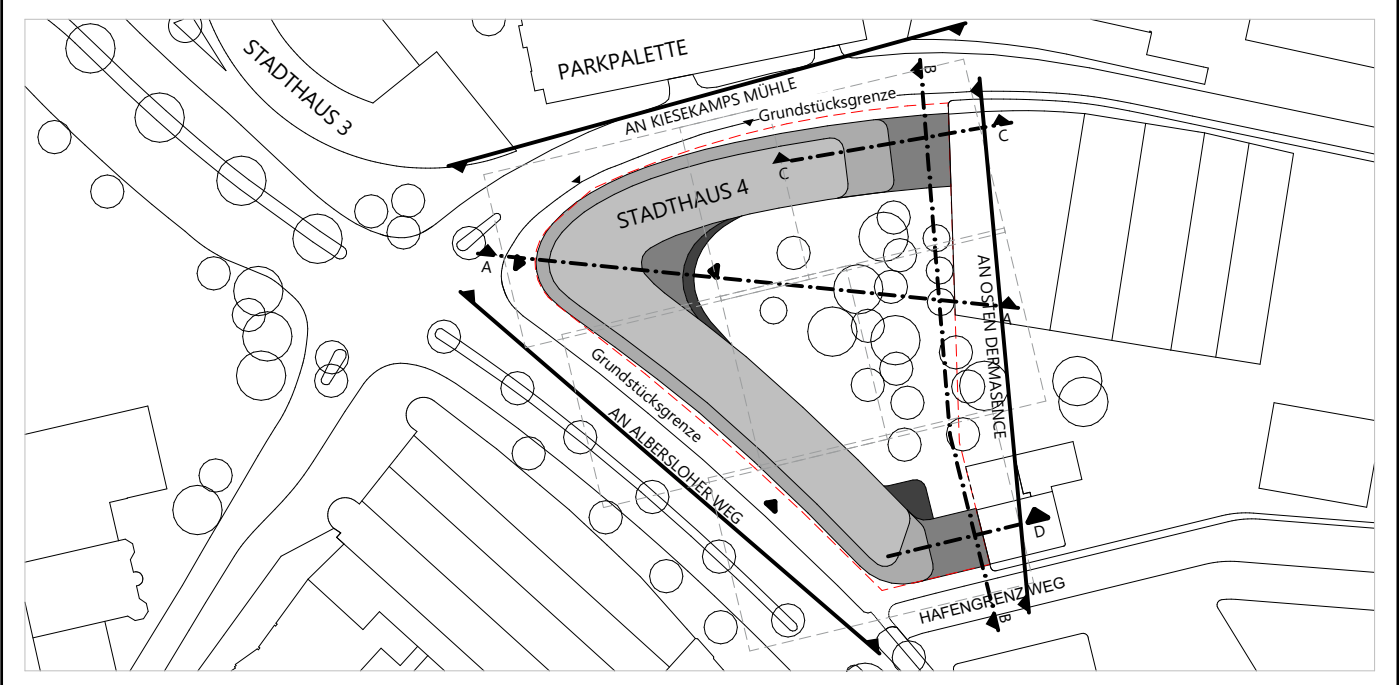
STADTHAUS 3
PARKPALETTE
AN KIESEKAMPS MÜHLE
Grundstücksgrenze
STADTHAUS 4
A
B
C
D
AN OSTEN DERMASENCE
Grundstücksgrenze
AN ALBERSLOHER WEG
HAFENGRENZWEG

Bauherr
Stadt Münster
Klemensstraße 10 / Stadthaus 1, 48143 Münster

Vertreten durch:
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, Stadthaus 1, 48143 Münster
Fon Tel. 0251 29 79 411-0, info@bauwerke-ms.de

Baugrundstück
Albersloher Weg 41,43,
48115 Münster

Projektsteuerung
Ausschreibung
Baumanagement
assmann münster GmbH
Kardinal-von-Galen-Ring 55, 48149 Münster
Fon 0251.609.63000 , info@assmanngruppe.com

Planverfasser
assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0

Planinhalt
Vorabzug
Planverfasser: ASS

Übersicht Trockenbaudetails

Planschlüssel
(Planersteller [VE]_LP_Gebäudeteil_Planart_Geschoss_lfd.Nr._Index)
706_5_DE_--_000_00

Planstand Index	Datum	Maßstab	Gez.	Gepr.	Planformat
00	10.07.2026	1:10	pfe		156,9x84,1cm