




- Legende Wandoberflächen
- W-A1
Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
 - W-A2
Anstrich, wasserfest, Nassabriecklasse 2, weiß
 - W-2K/BF
2K-Wandbeschichtung, H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, desinfizierbar, hochscheuerfest, mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall
 - W-PVC1
PVC, Bahnenware, D=1.3mm, begasungs- und wasserdicht
 - W-FL1
Steinzeugfliesen glasiert 15x15cm/raumhoch, umlaufend, weiß
 - W-SB-B
Sichtbeton, Qualität B
 - W-LTKT
Ausbau Labortechnik / Küchentechnik
 - W-RV1
Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
 - W-FL2/RV1
Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm, H=1.20m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
 - W-FL3/RV1
Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm, H=2.40m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
- Wände in Technikräumen sind bei wandseitiger TGA-Montage im Vorfeld zu streichen
- Alle Türgänge in NCS S-4020-B30G

ALLE MASSES SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FİRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

01	09.04.2024	nik	Abgabe der LP5
00	14.06.2023	nik	Planerstellung
Index	Datum	Gez.	Änderungen
Plannummer			Stab:
R7-ARC-22-E1-A			Freigegeben
			Index:
			01
			Indikator:
			09.04.2024

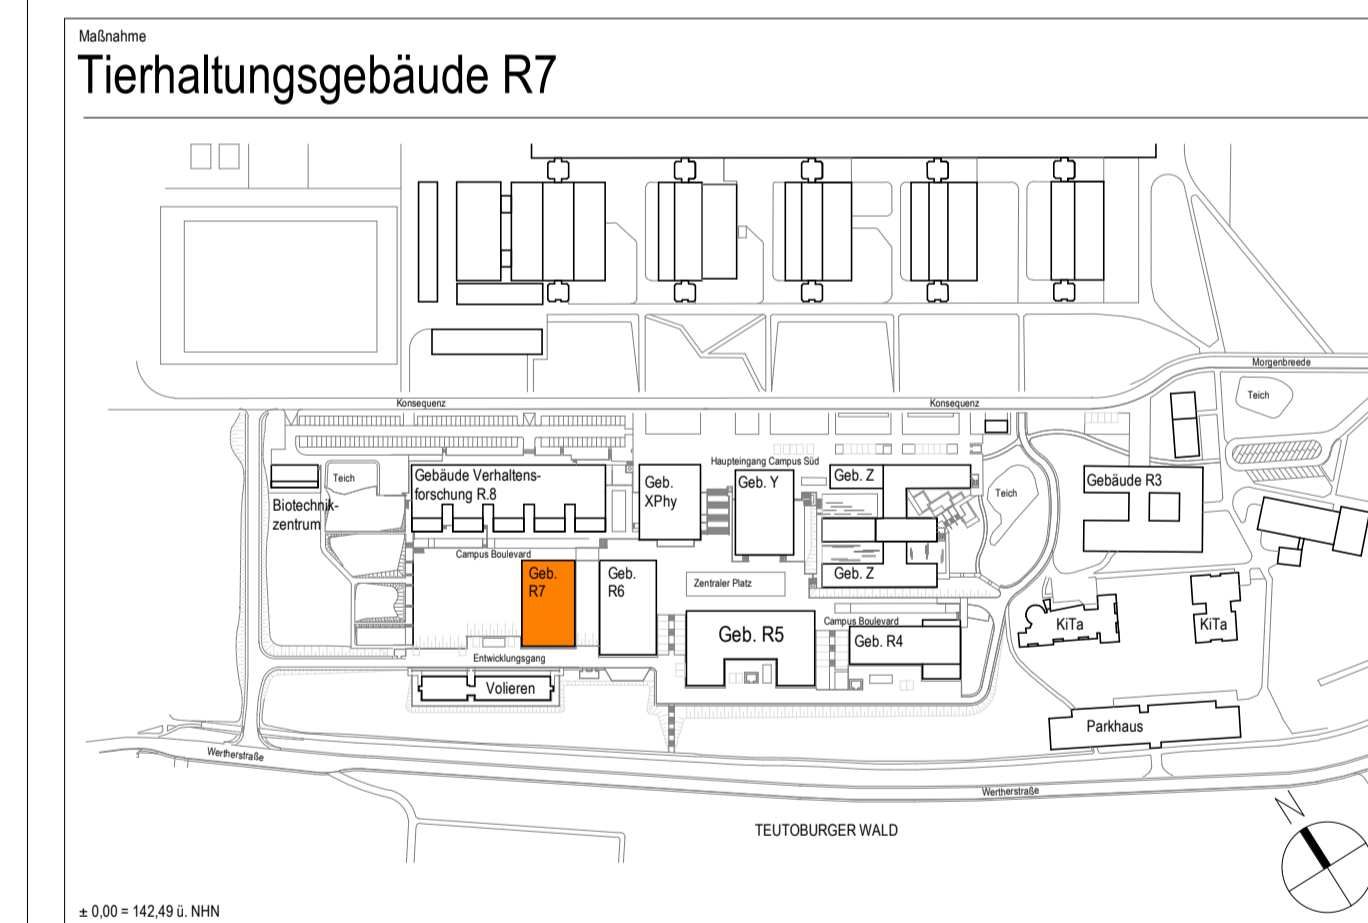

Bauherr
Universität Bielefeld | Facility Management
 Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Planname
Übersichtsplan Wandoberflächen 1. Obergeschoss

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupdate
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	13.09.2023
		Maßstab	Geprüft
		1 : 100	Gezeichnet
			neB

DIN A1 (841x594mm)