




- Legende Wandoberflächen
- W-A1  
Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
  - W-A2  
Anstrich, wasserfest, Nassabriecklasse 2, weiß
  - W-2K/BF  
2K-Wandbeschichtung, H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, desinfizierbar, hochscheuerfest, mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall
  - W-PVC1  
PVC, Bahnenware, D=1.3mm, begasungs- und wasserdicht
  - W-FL1  
Steinzeugfliesen glasiert 15x15cm/raumhoch, umlaufend, weiß
  - W-SB-B  
Sichtbeton, Qualität B
  - W-LTKT  
Ausbau Labortechnik / Küchentechnik
  - W-RV1  
Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
  - W-FL2/RV1  
Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm, H=1.20m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
  - W-FL3/RV1  
Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm, H=2.40m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
- Wände in Technikräumen sind bei wandseitiger TGA-Montage im Vorfeld zu streichen
- Alle Türgarnen in NCS S-4020-B30G

ALLE MASSEN SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FIRMA EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG ANZUZEIGEN!  
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OKFFB!

02	09.04.2024	rik	Abgabe der LP5
01	11.08.2023	neb	Prüfkommentare Bauherr/PST eingearbeitet
00	14.06.2023	rik	Planerstellung
Index	Datum	Gez.	Änderungen
Plannummer			Stab:
R7-ARC-22-E0-A			Freigegeben
			Index:
			02
			Indextag:
			09.04.2024

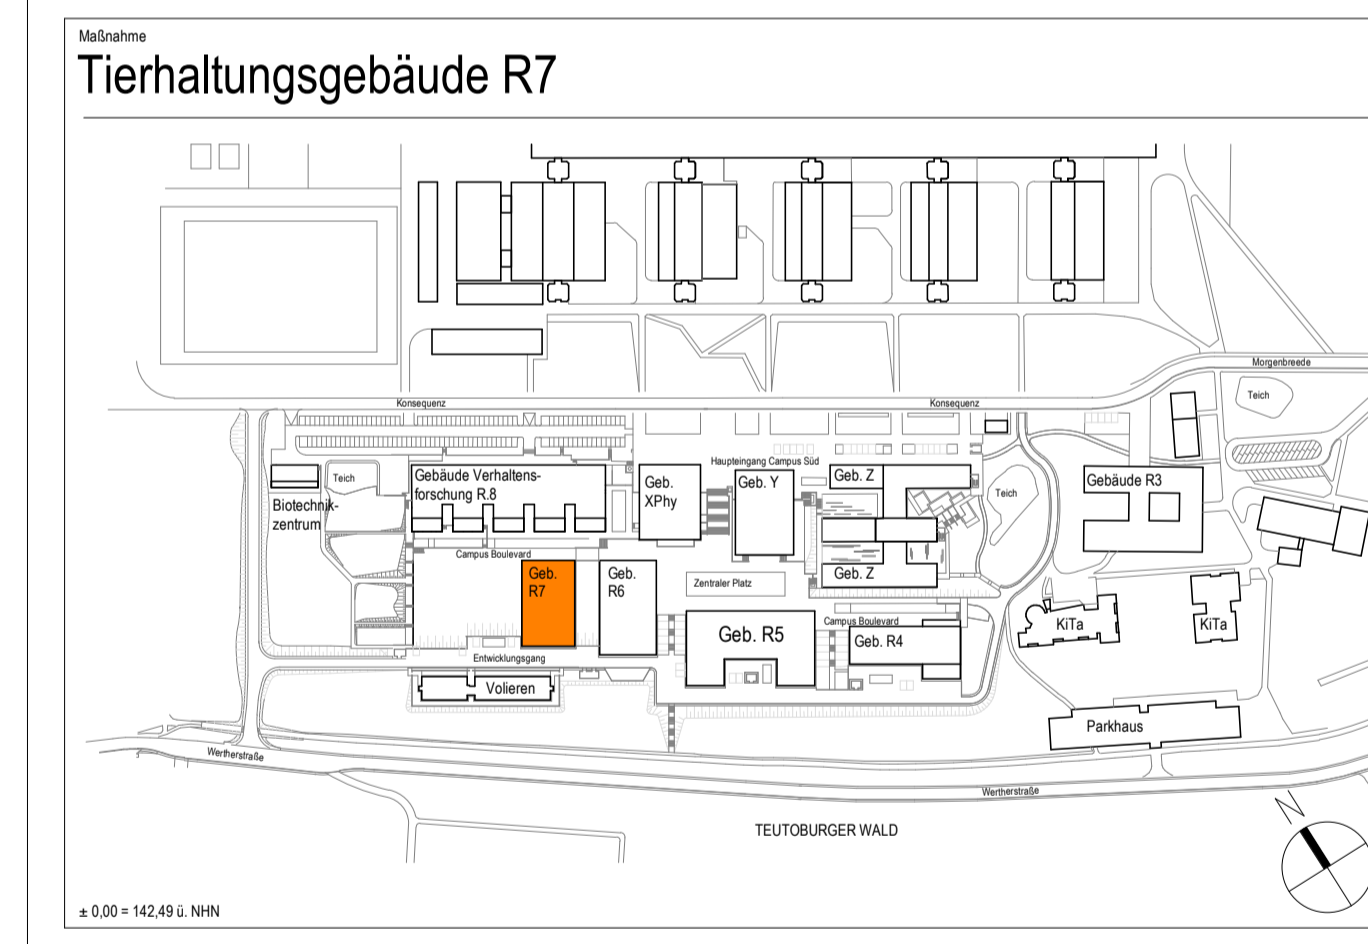

Bauherr  
Universität Bielefeld | Facility Management  
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Planname  
**Übersichtsplan Wandoberflächen Erdgeschoss**

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupdate
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	13.09.2023
		Maßstab	Gepr. / Geprüft
		1 : 100	neb

DIN A1 (841x594mm)