

Legende Wandoberflächen

- W-A1
Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
- W-A2
Anstrich, wasserfest, Nassabriecklasse 2, weiß
- W-2K/BF
2K-Wandbeschichtung, H2O2-begasungsfähig, dekontaminierbar, desinfizierbar, hochscheuerfest, mit Oberflächenkonservierung gegen Pilz- und Bakterienbefall
- W-PVC1
PVC, Bahnenware, D=1.3mm, begasungs- und wasserdicht
- W-FL1
Steinzeugfliesen glasiert 15x15cm/raumhoch, umlaufend, weiß
- W-SB-B
Sichtbeton, Qualität B
- W-LTKT
Ausbau Labortechnik / Küchentechnik
- W-RV1
Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
- W-FL2/RV1
Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm, H=1.20m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß
- W-FL3/RV1
Steinzeugfliesen, grau, glasiert 10x10cm, H=2.40m ab OKFFB (in Teilbereichen) darüber Rapidvlies mit Anstrich, Nassabriecklasse 2, weiß

Wände in Technikräumen sind bei wandseitiger TGA-Montage im Vorfeld zu streichen

Alle Türen in NCS S-4020-B30G


ALLE MASSES SIND VOR ORT VON DER AUSFÜHRENDE FİRMA EİGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND ABWEICHUNGEN SIND DER BAULEİTUNG ANZUZEİGEN!
EINGETRAGENE HÖHENMASSEN BEZİEHEN SICH GRUNDSÄTZLİCH AUF OKFFB!

02	09.04.2024	nik	Abgabe der LP5
01	25.10.2023	nik	Gesamtüberarbeitung, Planstand zur Prüfung
00	14.06.2023	nik	Planerstellung
Index	Datum	Gez.	Änderungen

Plannummer
R7-ARC-22-E2-A

Status
Freigegeben
Index: **02** | Indextag: **09.04.2024**

Maßnahme
Tierhaltungsgebäude R7

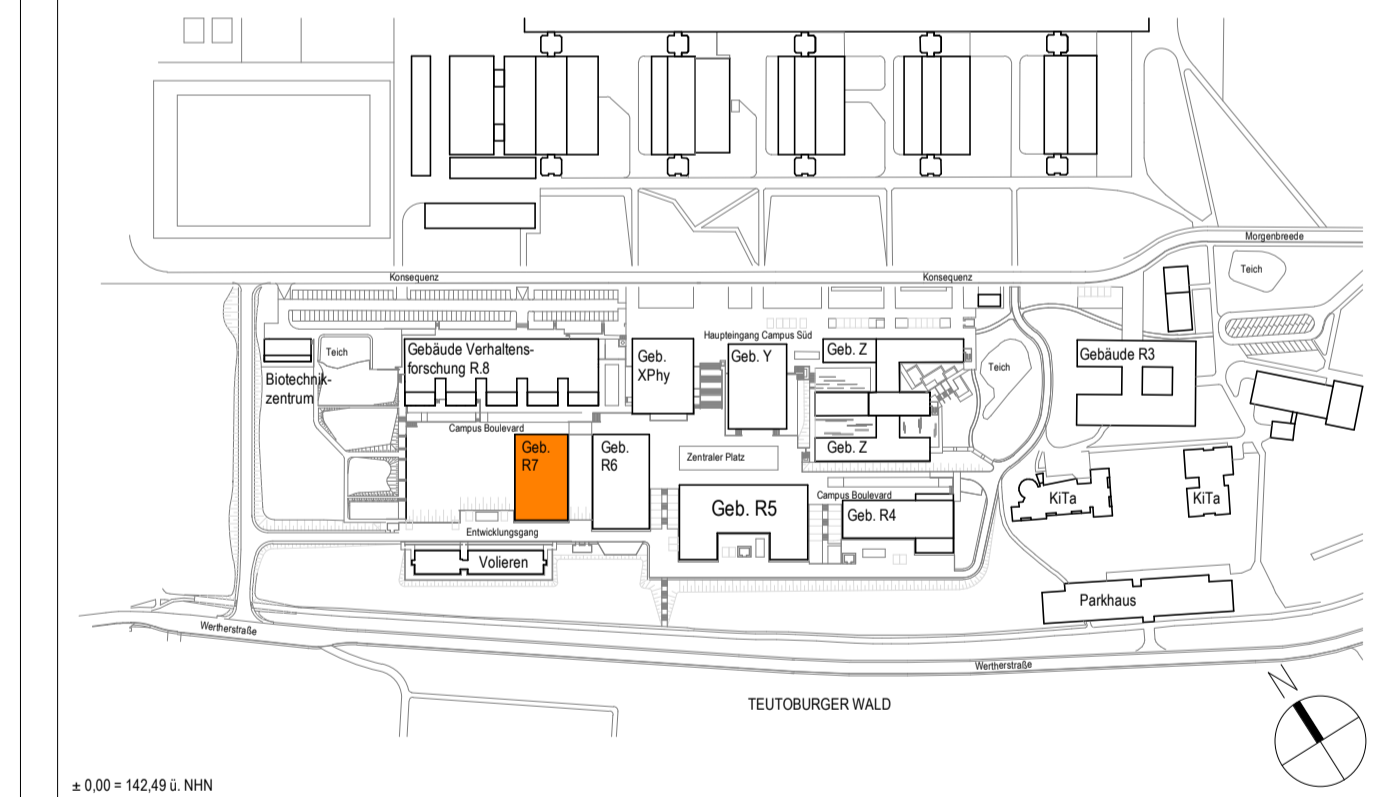

Bauherr
Universität Bielefeld | Facility Management
Universitätsstraße 25 | 33615 Bielefeld

Planname
Übersichtsplan Wandoberflächen 2. Obergeschoss

Projekt Nr.	Leistungsphase	Planerstellung	Modellupdate
22006	Leistungsphase 5	14.06.2023	13.09.2023
Maßstab	Geprüft	Gezeichnet	Gezeichnet
1 : 100	-	neB	neB