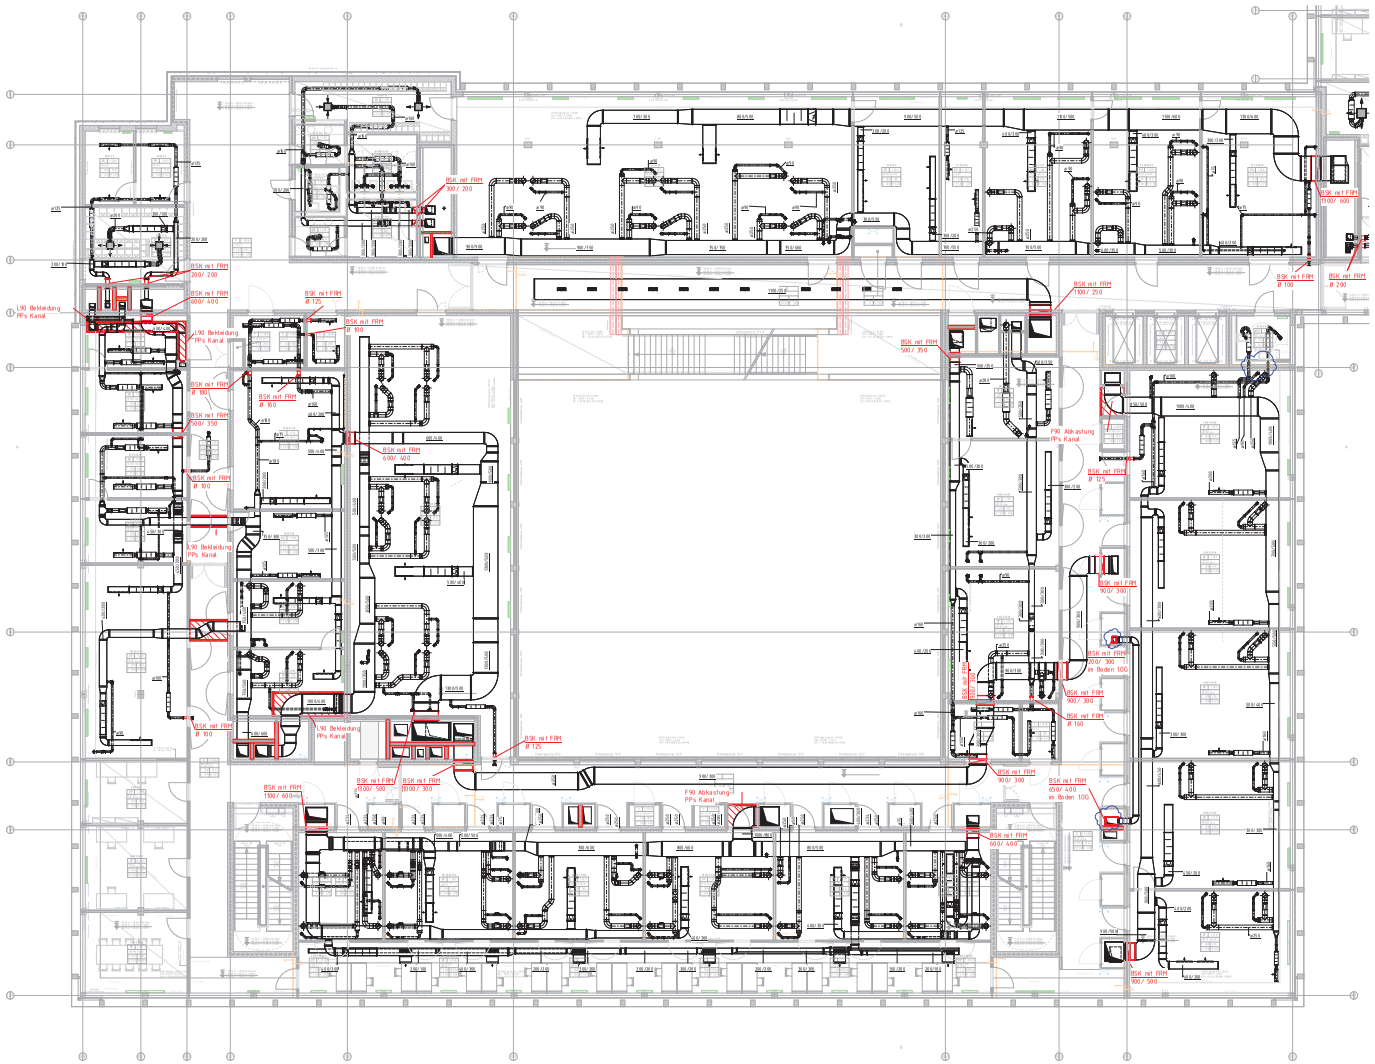

Regeldetails L90-Bekleidungen

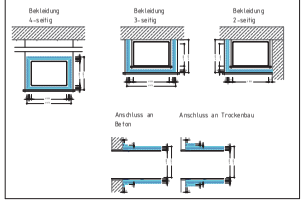

LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS

Linientypen Lüftung

RLT Kanal

Einbauteile

- Brandschutzklappe eckig/ rund
- Volumenstromregler variabel eckig/ rund
- Volumenstromregler konstant eckig/ rund
- Schalldämpfer eckig/ rund
- Tellerventil Zuluft / Abluft
- Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft
- F90 Abluftung (Ausführung Trockenbauer)
- L90 Bekleidung (Ausführung Lüftungsbauer)

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architekten- und Laborplan!
- Die Montagereihenfolge ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- In den Standard-Laboren ist eine Mindestinstallationshöhe von 3,0m OKFB einzuhalten!
- Baulichkeiten insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Für Kernbohrungen sind grundsätzlich die vorhandenen Kernbohrzonen in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stamm- und Kernbohrarbeiten, Konstruktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem Prüfzeugnis herzustellen!

Index	Datum	Änderung	gez.	gepr.
B	23.07.2025	Anpassungen	PB	
A	23.04.2025	1. Fortschreibung	Hk	
	04.04.2019	Abgabe Genehmigungsplanung	PB	Hb

Planverfasser

Logo

eigene Projektnr.: 16007

Architekt: **CODE UNIQUE Architekten GmbH**
Kyllburgweiler Str. 9
54636 Orsfeld
Tel. 0 65 69 96 76 0-0
info@code-unique.de

ZN_330_G-OG1_G_LU_2

Übersicht

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Gebäude-Nummer:
330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bauteil: BA1

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz,50923 KOLN

Planbezeichnung/Darstellung:
Grundriss Ring1.1. Obergeschoss
1. Fortschreibung

Datei/Ref.:

Datei Name:
16007_CDK_Ausführung-KI

Gewerk	Projektnummer	Maßstab
Raumlufttechnik	28.07.2025 16:02:35	1 : 100
Leistungsphase	gezeichnet HH	Layout Blattgröße in mm
	Qualitätsstand Hk	Index und Freigabedatum A 12.03.2025