




Lage und Baustelleneinrichtungsflächen

Stand 02/2026

Zufahrtswege Gebäude 28.01

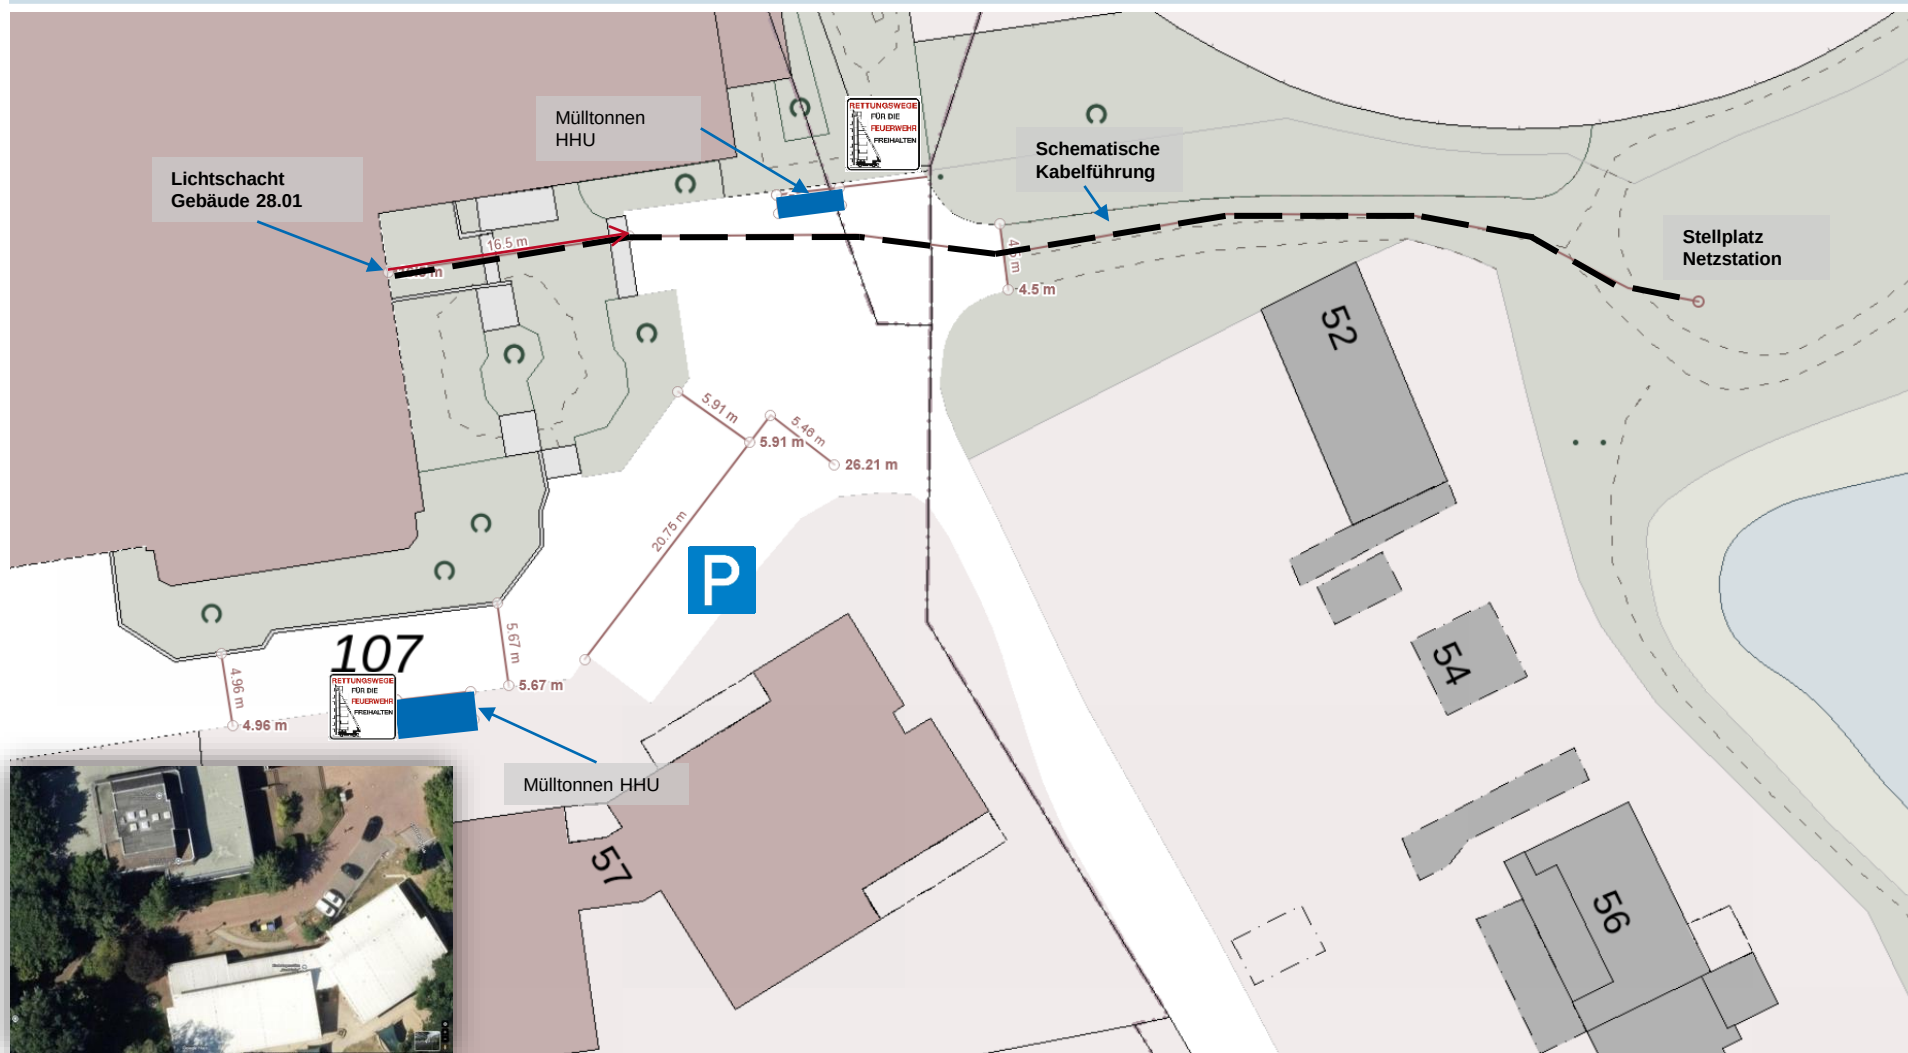

Erdgeschoss Gebäude 28.01



Treppenstufen


-Verlegte und fugen- vermörtelte Pflastersteine auf verdichtetem Untergrund

a) Die **originalen Pflastersteine** sind bei entsprechenden Projektarbeiten zu erhalten und nach Projektende **wiederzuverwenden**


b) Bei **unumgänglichen Beschädigungen** der Pflastersteine sind **Form, Farbe und Art** wie anfänglich vorgefunden nach Projektende **wiederherzustellen**

Gehweg -Pflastersteine

-Verlegte Pflastersteine auf erdig, sandigen verdichtetem Untergrund
-Einhaltung der Anforderungen, siehe **Treppenstufen** unter a) und b)

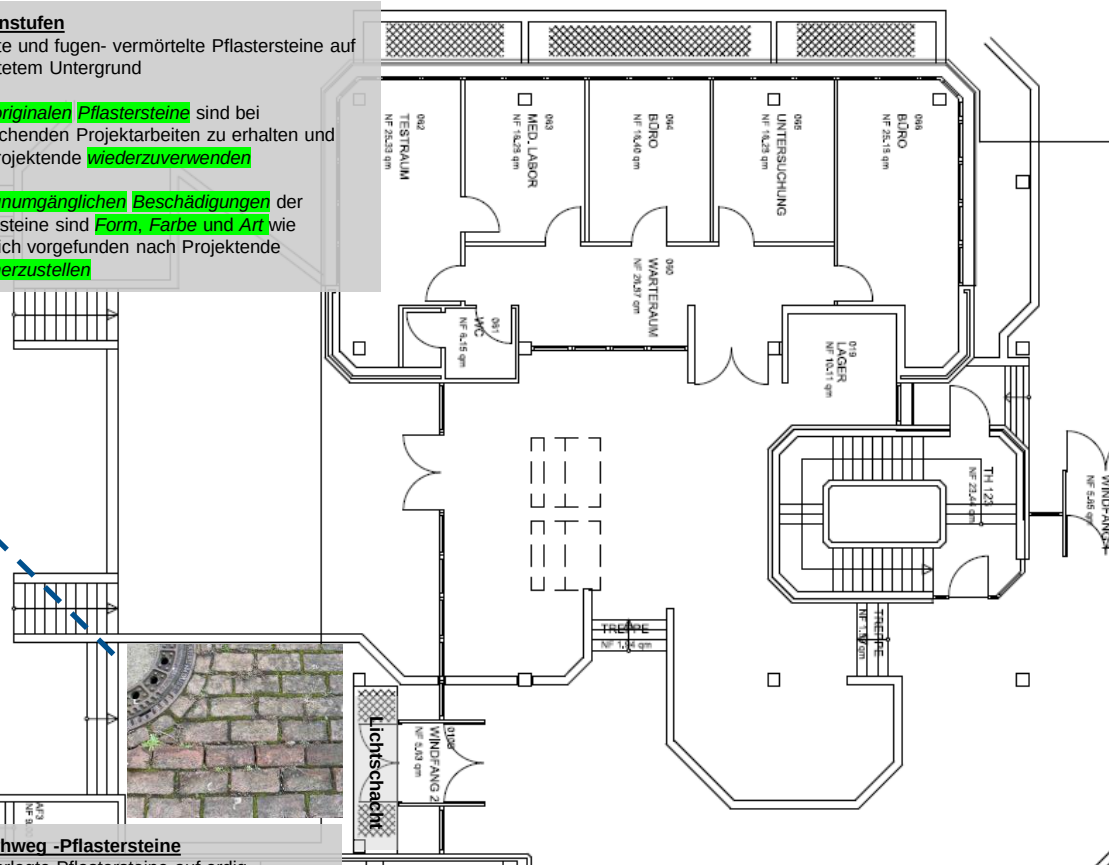

Untergeschoss Gebäude 28.01 U1

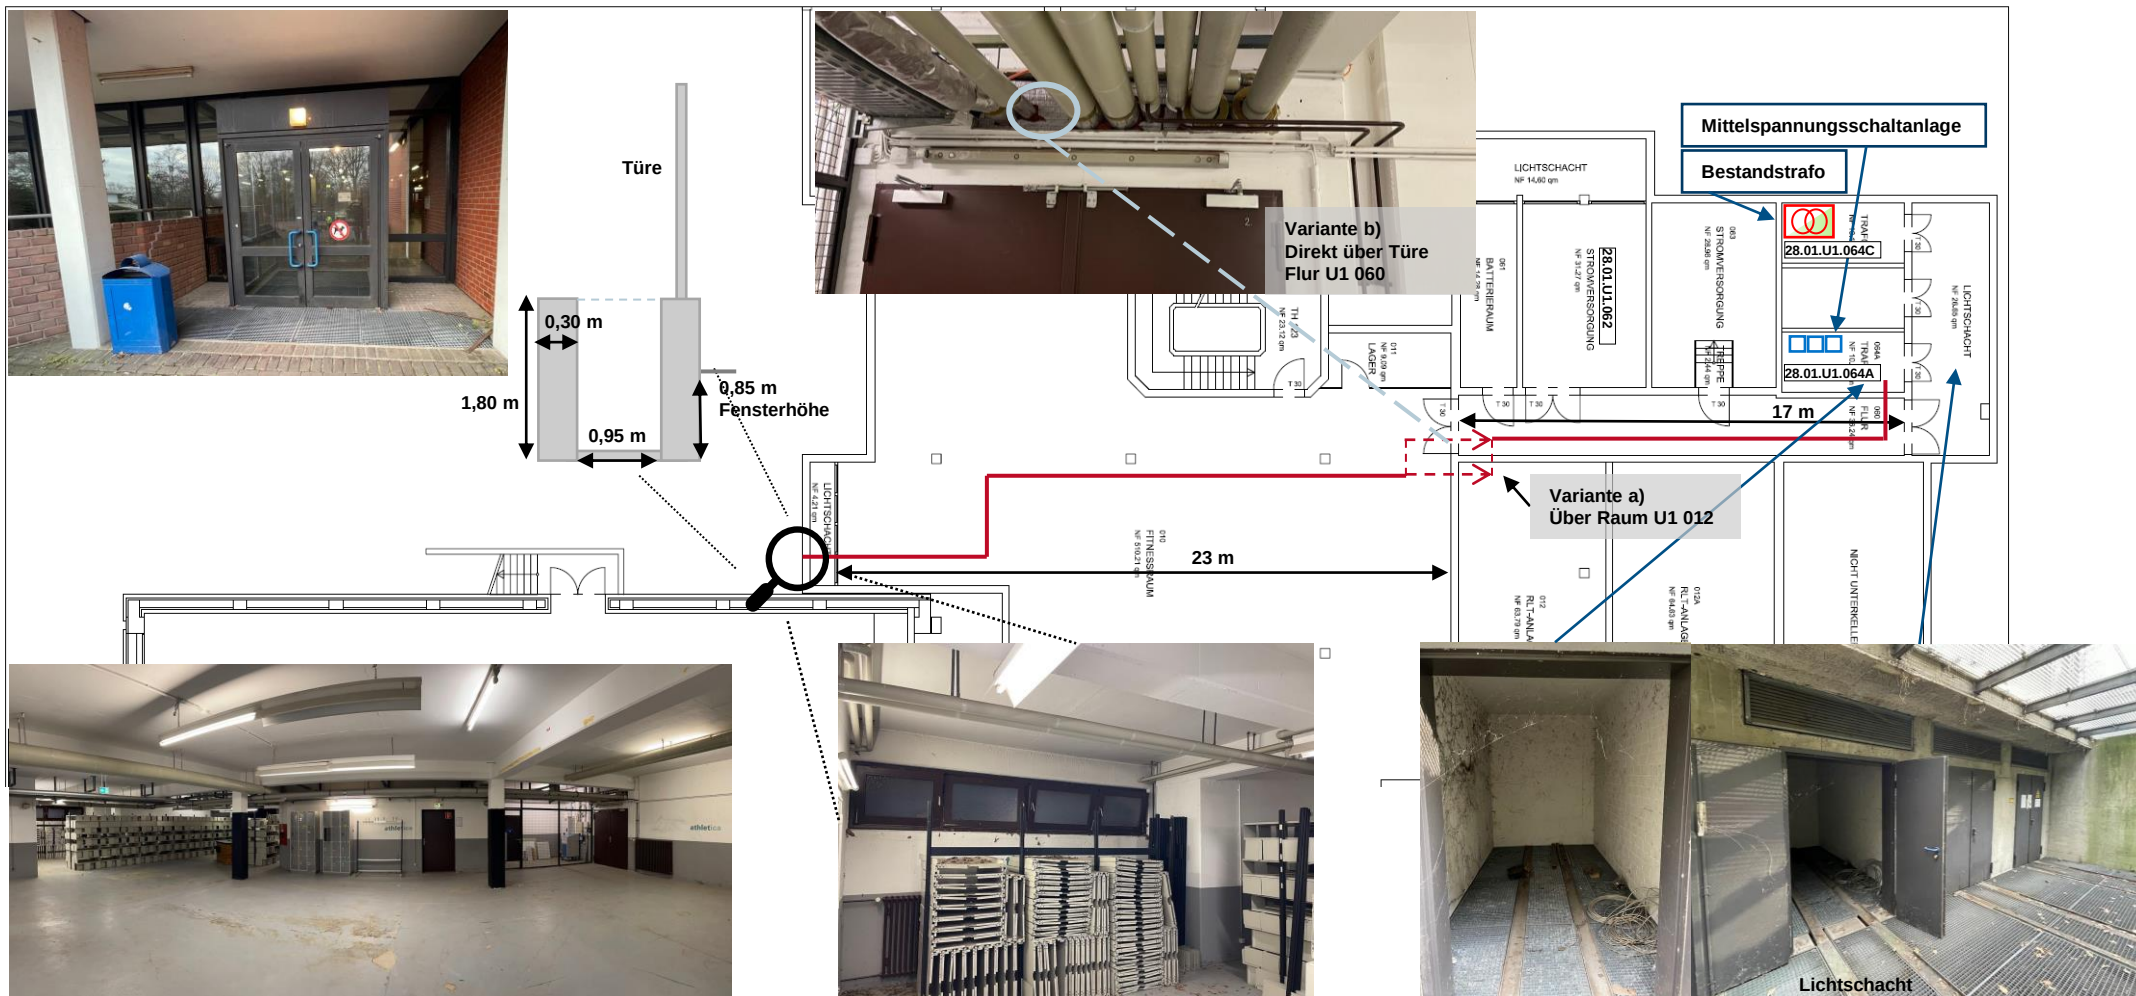

Mögliche Baustelleneinrichtungsflächen Überblick



Kanalleitungen Entwässerung Gebäude 28.01

