

Sparte ☐ Gas ☒ Wasser

Berichts-Nr.: 3600584

Objektschlüssel: 67535

Anschlussobjekt Straße

Hs.Nr.

Stadt-/Ortsteil

Netzpl.Nr.

Stockenstraße

6

BN - Zentrum

Versorgungssicherh. ☐ Ja versorgt / versorgt durch (nicht zutreffendes streichen)

Gesamtlänge 4,00 (in m)

Veränderung

- ☐ Neuanschluss
☐ Umklemmung
☒ Auswechslung
☐ Abtrennung
☐ Sonstiges:

Zuleitung

- ☒ Schutzrohr (Skizze)
☐ kein Schutzrohr
☐ unbekannt
Besonderheit:

Eigentumsgrenze

- ☒ HAE
☐ Grenze
☐ Absperreinrichtung
☐ Schacht
☐ Privatleitung

Lage

- ☐ HA-Raum Keller
☐ HA-Raum EG.
☒ Keller
☐ Erdgeschoß
☐ Schrank
☐ Schacht
☐ unbekannt

Sonstige/Lagezusatz:

Übergabe

- ☐ DAV-Friatec
☒ VA-Hawle
☐ HA-Hawle Schieb.
☐ KH-Friatec PE
☐ KH-RMA PE
☐ ST-Manibs/RMA
☐ unbekannt
☐ Sonstiger:

☐ ohne Absperreinr.

Hauseinführung


- ☐ AKU(ROKA) ☐ Sanierungsk.
☐ AKU(Flansch) ☐ Mehrsparte
☐ AKU(Bonn) ☐ Selbstbau
☐ Burgerpress ☒ Sonstige
☐ Burger flex ☐ unbekannt
☐ RMA ☐ ohne
☐ RMA flex

Gasströmungswächter

- ☐ vorhanden
☐ nicht vorhanden

Sonstiges:

Ltg.abs.	1	2
Baujahr	2023	
Material		
PE-HD	☐	☐
PE 80	☐	☐
PE 100	☒	☐
PVC	☐	☐
Stahl	☐	☐
Kupfer	☐	☐
Blei	☐	☐
GG	☐	☐
GGG	☐	☐
unbek.	☐	☐
Sonst.:		
Nennweite		
DN 20	☐	☐
DN 25	☒	☐
DN 32	☐	☐
DN 40	☐	☐
DN 50	☐	☐
DN 80	☐	☐
DN 100	☐	☐
DN 150	☐	☐
DN 200	☐	☐
DN 250	☐	☐
DN 300	☐	☐
unbek.	☐	☐
Sonst.:		

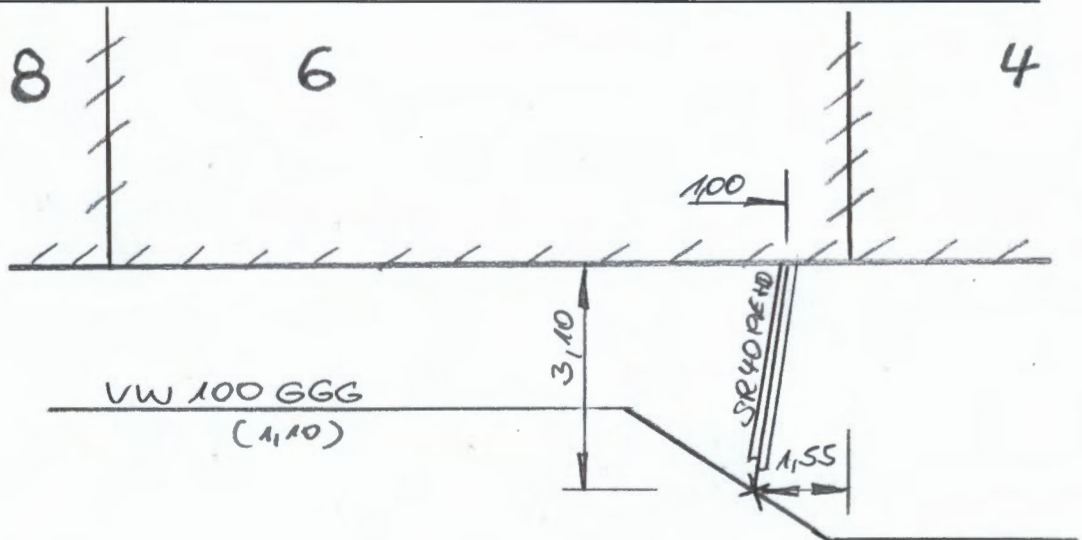

Tiefbau durch: T/N-GW

Rohrbau durch: T/N-GW

Erstellt durch: W. Keller

Datum: 28.05.2023

Baubeauftragter/Meister:

W. Keller

Datum: 01.06.2023

Dokumentation
Hausakte:

Handwritten signature

Datum: 05.06.23

Dokumentation
Netz (GIS):

Datum: