


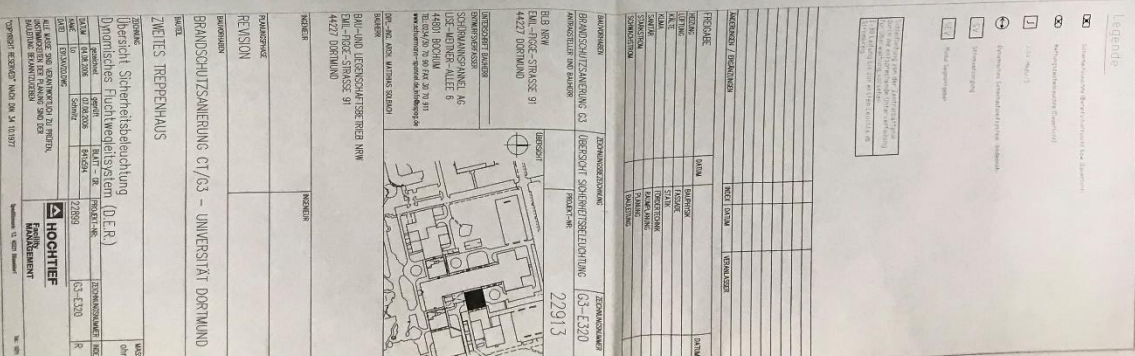

INOTECSicherheitstechnik
GmbHAm Buschgarten 17 · D - 59469 Ense-Höingen
Telefon +49 (0)2938 / 97 30-0 · Telefax 97 30 -29**Zentralbatteriesystem CPS 220**

Geräte-Nr. 344665	Baujahr 07.04
☐ SKÜ	☐ SV
	☒ J - SV

CPS ☐ 1h ☒ 3h ☐ 8h

Netzanschlußspannung: 230/400 V, 50/60 Hz
Anschlußleistung
Ladeteil 7,5 A: **1** x 2.500 VA
Ladeteil 3,0 A: **1** x 1.100 VA
Batt.-Nennsp./Kapazität: 216 V / **52** Ah
Max. Entladestrom: **15,0** A
Schutzklasse: I

☐ CPUS ☐ CPUSB ☐ E 30

Netzanschlußspannung: 230/400 V, 50/60 Hz
Batterie-Nennspannung: 216 V
Schutzklasse: I

Für Anlagen gem. DIN VDE 0108/10.89 geeignet.**Visuelle werkseitige Prüfung**

Baugruppen	04	Beschriftung	04
Leitungsführung	04	Baugruppenträger	04

Elektrische werkseitige Prüfung

HV-Test	04	Funktion	04
ISO-Messung	04	LSA 8	04
Umschaltungen	04	BIF	04
Einzelmeldung SV	04	TLS	04
Strommessung SKÜ	04	RIF	04
RTG-Übertragung	04	Steuerteil	04
Ladestrom	04	Tastaturanschluß	04
Ladespannung	248V	Druckeranschluß	04
DER-Versorgung	04	Diskettenlaufwerk	04

15.07.04

Datum

Unterschrift

702 738

Inbetriebnahme und Wartung

Inbetriebnahme:	Nächste Wartung:
Wartung gem. DIN	
VDE 0108/10.89: jährlich	

INOTEC

Sicherheitstechnik
GmbH



Am Buschgarten 17 · D - 59469 Ense-Höingen
Telefon +49 (0)2938 / 97 30-0 · Telefax 97 30 -29

Zentralbatteriesystem CPS 220

Geräte-Nr. 344665/24		Baujahr 1/05
☐ SKÜ	☐ SV	☒ J - SV

CPS	☐ 1h	☒ 3h	☐ 8h
Netzanschlußspannung: 230/400 V, 50/60 Hz			
Anschlußleistung			
Ladeteil 7,5 A:		1	x 2.500 VA
Ladeteil 3,0 A:		1	x 1.100 VA
Batt.-Nennsp./Kapazität:	216 V /	52	Ah
Max. Entladestrom:	15		A
Schutzklasse:	I		

☐ CPUS	☐ CPUSB	☐ E 30
Netzanschlußspannung: 230/400 V, 50/60 Hz		
Batterie-Nennspannung: 216 V		
Schutzklasse: I		

Für Anlagen gem. DIN VDE 0108/10.89 geeignet.

Visuelle werkseitige Prüfung

Baugruppen	OK	Beschriftung	OK
Leitungsführung	OK	Baugruppenträger	OK

Elektrische werkseitige Prüfung

HV-Test	OK	Funktion	OK
ISO-Messung	OK	LSA 8	OK
Umschaltungen	OK	BIF	OK
Einzelmeldung SV	OK	TLS	-
Strommessung SKÜ	-	RIF	-
RTG-Übertragung	OK	Steuerteil	OK
Ladestrom	OK	Tastaturanschluß	OK
Ladespannung	240V	Druckeranschluß	OK
		Diskettenlaufwerk	-

17.1.05 **Paul**

Datum

Unterschrift

702 738

Inbetriebnahme und Wartung

Inbetriebnahme:	Nächste Wartung:
Wartung gem. DIN	Datum
VDE 0108/10.89: jährlich	Unter-schrift

INOTECSicherheitstechnik
GmbHAm Buschgarten 17 · D - 59469 Ense-Höingen
Telefon +49 (0)2938 / 97 30-0 · Telefax 97 30 -29**Zentralbatteriesystem CPS 220**

Geräte-Nr. 344665135	Baujahr 07.05
☐ SKÜ	☐ SV
	☒ J - SV

CPS ☐ 1h ☒ 3h ☐ 8h

Netzanschlußspannung: 230/400 V, 50/60 Hz

Anschlußleistung

Ladeteil 7,5 A:1 x 2.500 VA

Ladeteil 3,0 A:1 x 1.100 VA

Batt.-Nennsp./Kapazität: 216 V / **52** AhMax. Entladestrom: **15,0** A

Schutzklasse: I

☐ CPUS ☐ CPUSB ☐ E 30

Netzanschlußspannung: 230/400 V, 50/60 Hz

Batterie-Nennspannung: 216 V

Schutzklasse: I

Für Anlagen gem. DIN VDE 0108/10.89 geeignet.**Visuelle werkseitige Prüfung**

Baugruppen	OK	Beschriftung	OK
Leitungsführung	OK	Baugruppenträger	OK

Elektrische werkseitige Prüfung

HV-Test	OK	Funktion	OK
ISO-Messung	OK	LSA 8	OK
Umschaltungen	OK	BIF	OK
Einzelmeldung SV	OK	TLS	OK
Strommessung SKÜ	OK	RIF	OK
RTG-Übertragung	OK	Steuerteil	OK
Ladestrom	OK	Tastaturanschluß	OK
Ladespannung	248V	Druckeranschluß	OK
		Diskettenlaufwerk	OK

27.07.05

Datum

Unterschrift

702 738

Inbetriebnahme und Wartung

Inbetriebnahme:	Nächste Wartung:
Wartung gem. DIN	Datum
VDE 0108/10.89: jährlich	Unterschrift