



			Datum	14.01.25	Bf Hervest-Dorsten Bahnhofsnummer: 2736 2236 GE-Bismarck - Borken km 20.5+22		INeTEC Innovation Elektrotechnik Wormser Str. 109 67227 Frankenthal Tel.: 06233 3692-0 Fax: 06233 3692-66	Entwurfsplanung ZAS DB InfraGO Stromlaufplan			=
		Bearb.	Willi Littj						+		
		Gepr.	Erwin Nößler						Titel-/Deckblatt Feld Deckblatt	T401_404500_P15-.000 PSL_A--_0001-_B	Blatt 1 5 Bl.
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				

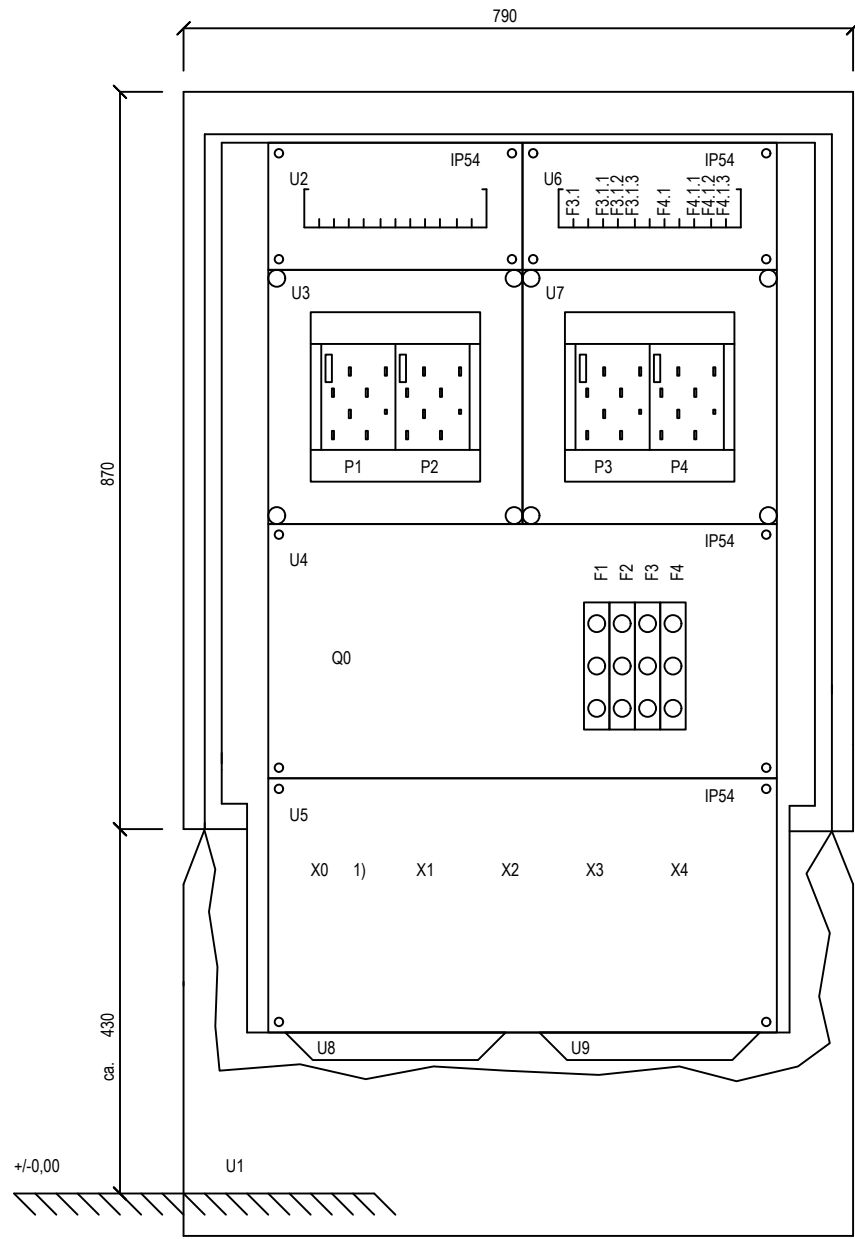


Legende:

- | | |
|------------------------|--|
| Q0 | Lasttrennschalter 80A 4pol. |
| F1-F4 | Reiter-Linocur D02 3pol. |
| F3.1, F4.1 | FI-Schutzschalter 40A/0,3A sel. 4pol. |
| F3.1.1, F3.1.2, F3.1.3 | Linocur D01 1pol. |
| F4.1.1, F4.1.2, F4.1.3 | |
| P1-P4 | Platz für elektronischen Haushaltszähler (eHz) |

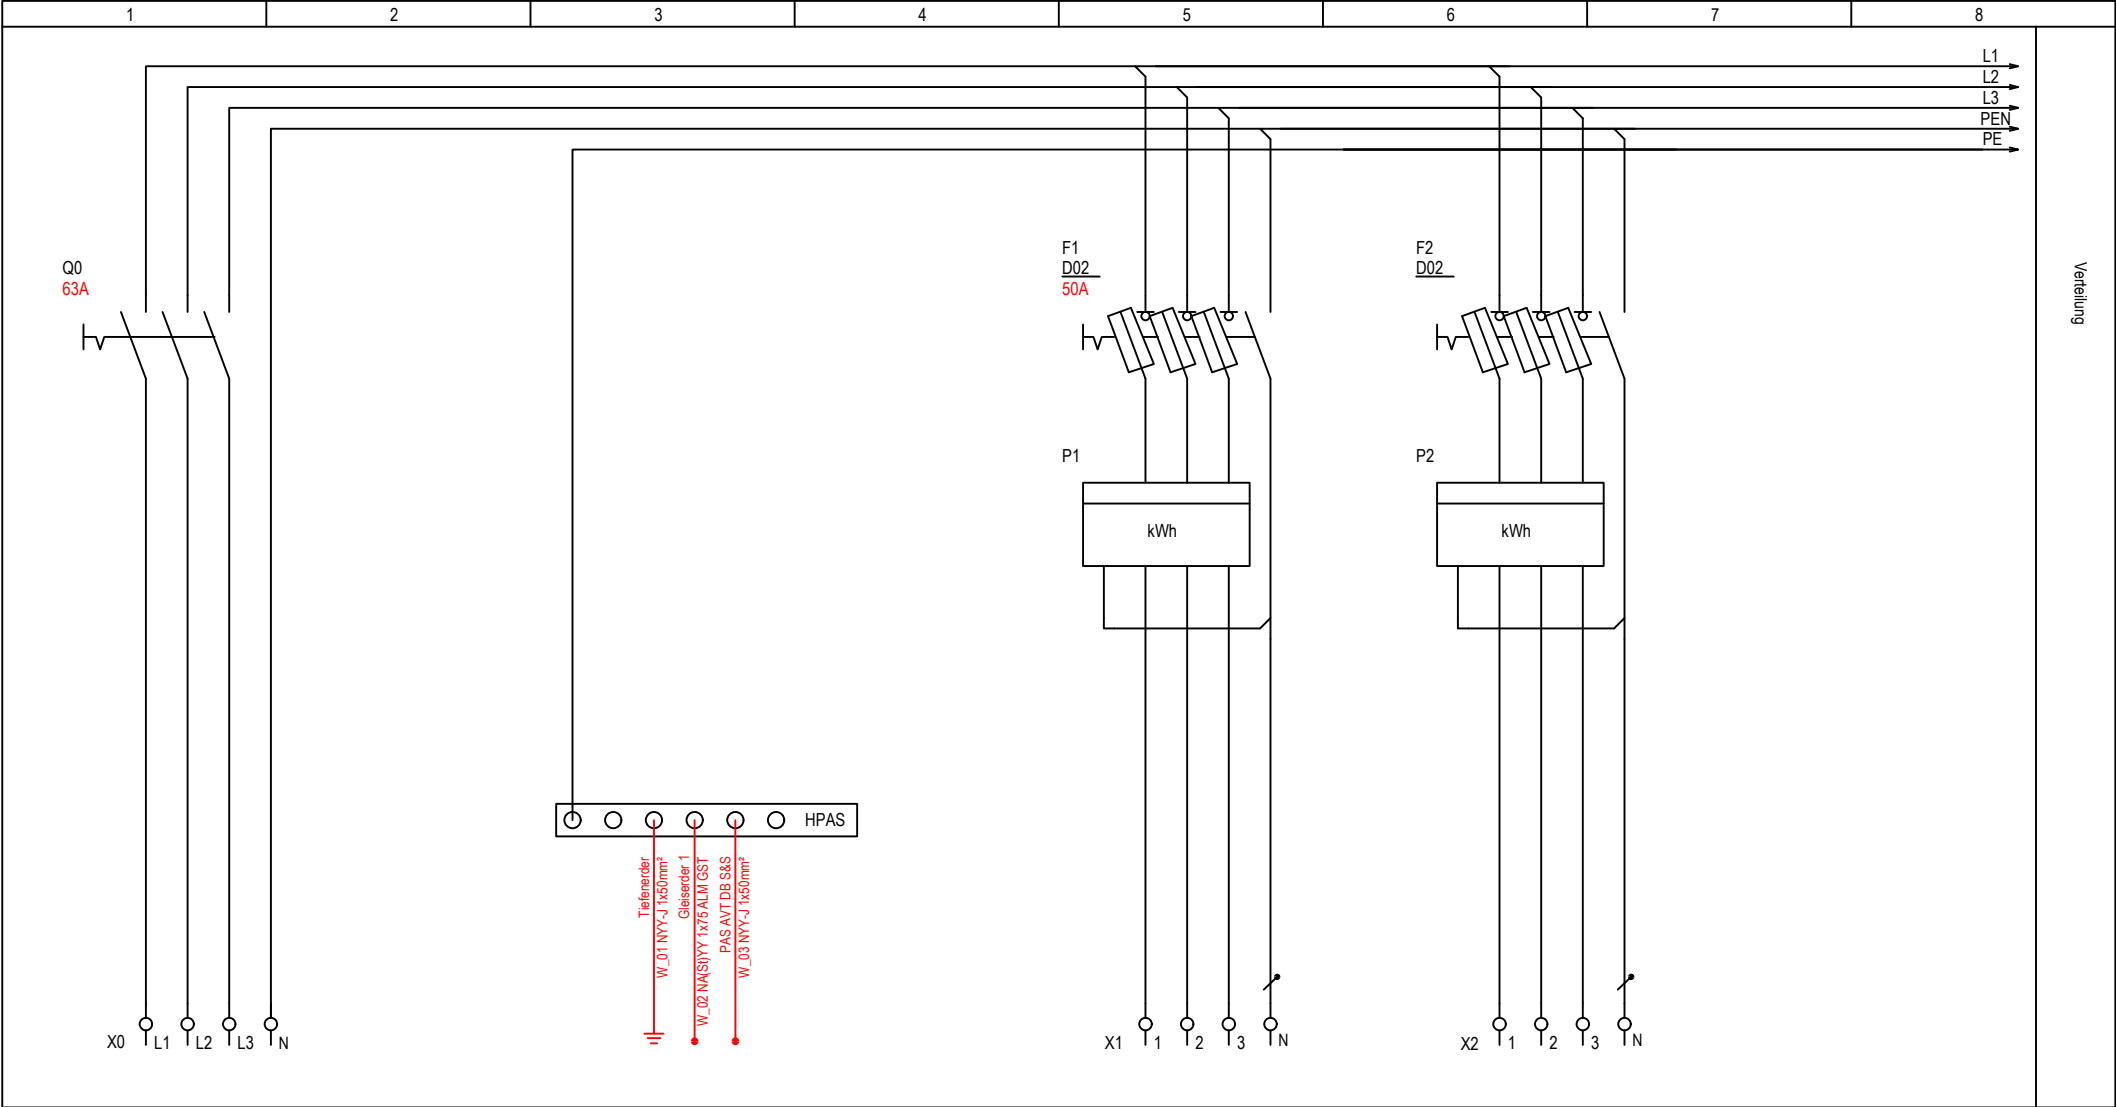

01				1				2			
Einspeisung ZAS VNB NYY-O 4x25mm² W01				A/T DB InfraGO NYY-O 4x25mm² W02				Reserve			

Datum 14.01.25				Bf Hervest-Dorsten				INeTEC				Wormser Str. 109				Entwurfsplanung				=			
Bearb. Willi Litt				Bahnhofsnummer: 2736				Innovation Elektrotechnik				67227 Frankenthal				ZAS DB InfraGO				+			
Gepr. Erwin Nößler				2236 GE-Bismarck - Borken km 20.5+22				Tel.: 06233 3692-0				Fax: 06233 3692-66				Stromlaufplan				Titel-/Deckblatt			
R. Änderung				Datum				Name				Norm				Urspr.				Feld			
								Urspr.				Ers. f.				Ers. d.				T401_404500_P15-000			
																				PSL_A--_0001-_B			
																				Blatt 3			
																				5 Bl.			

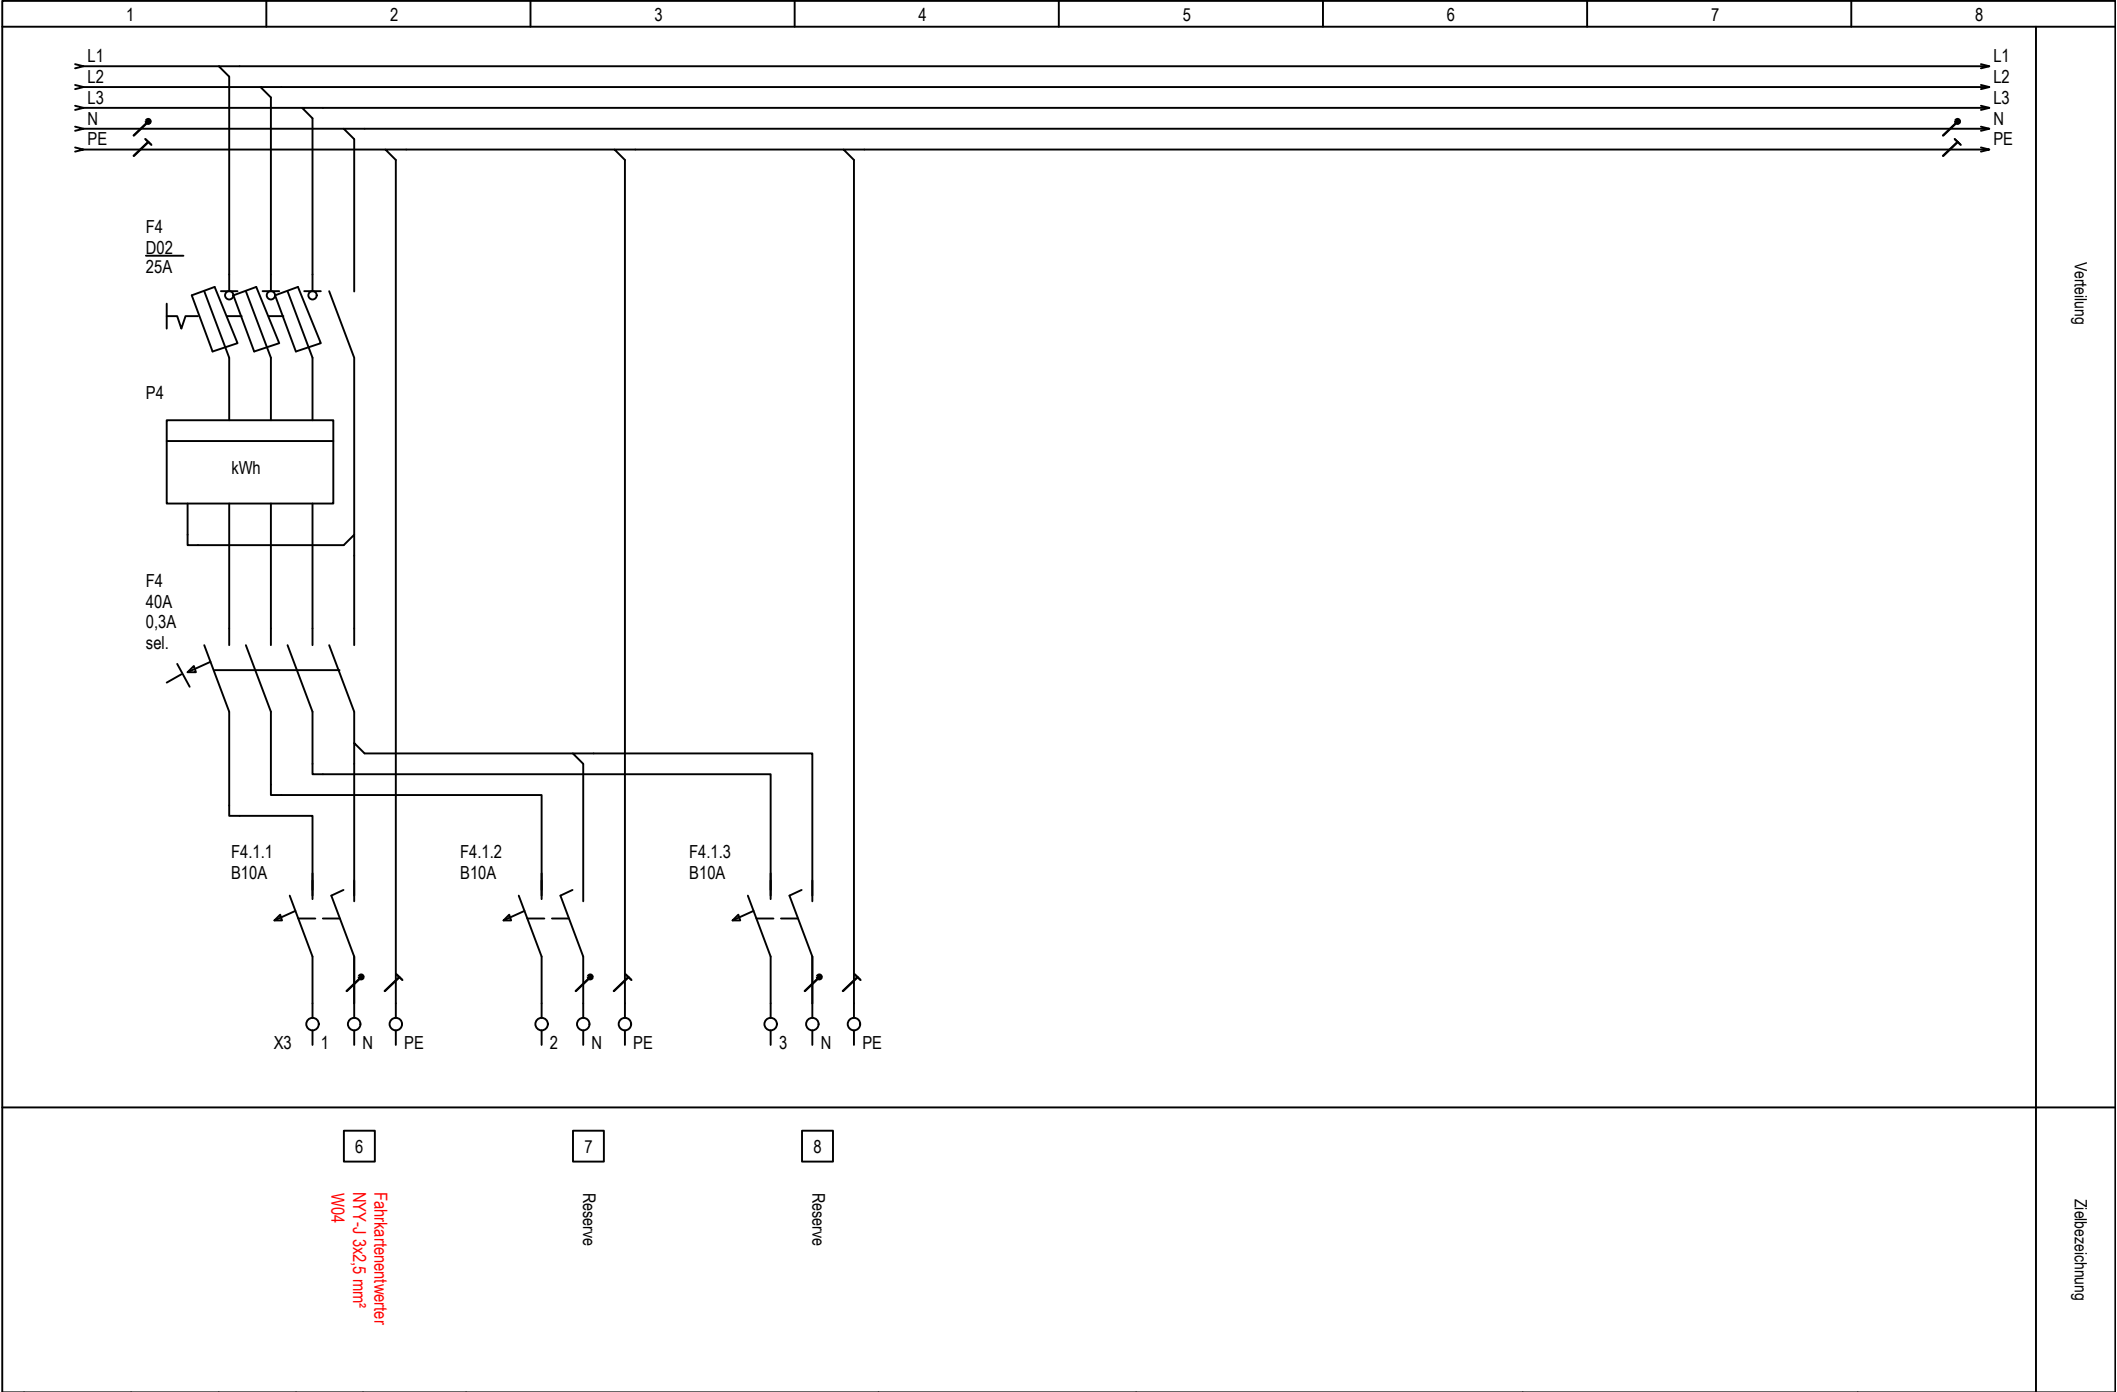

			Datum	14.01.25	Bf Hervest-Dorsten Bahnhofsnummer: 2736 2236 GE-Bismarck - Borken km 20.5+22			 Wormser Str. 109 67227 Frankenthal Tel.: 06233 3692-0 Fax: 06233 3692-66	Entwurfsplanung ZAS DB InfraGO Stromlaufplan			=	
			Bearb.	Willi Litty								+	
			Gepr.	Erwin Nößler									
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Titel-/Deckblatt Feld Deckblatt T401_404500_P15-.000_ Blatt 5 					