



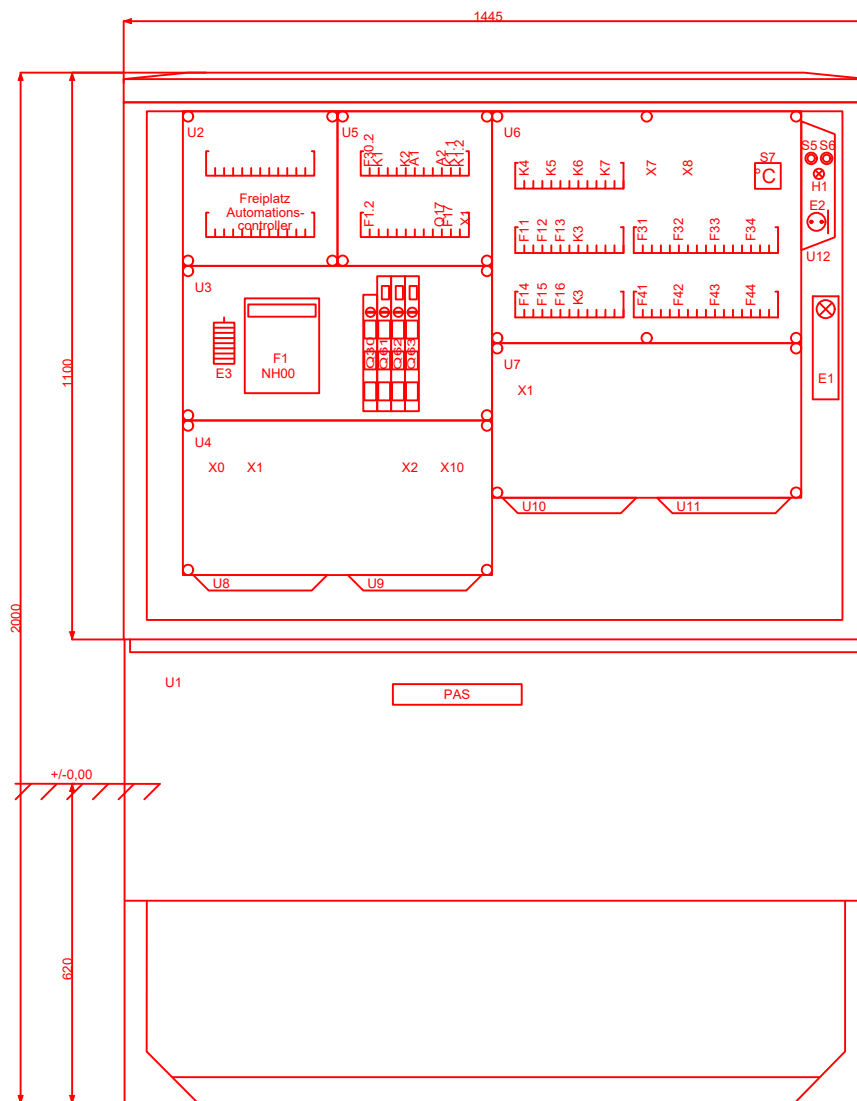


Legende:

F1	NH-Lasttrenner Gr.: 00 4pol.; N mit TM
F1.2	Überspannungsschutz 3+1 Typ 1+2+3 Citel DS254VG-300
F1.1-F1.5, F2.1-F2.5	LS-Schalter B10 1pol. + N
F30.2	LS-Schalter B6A 1pol.
F03	FI-Schutzschalter 25A/0,03A 2pol.
F3.1	LS-Schalter B10A 1pol.
Q30	Reiter-Linocur D02 3pol.
F31-F34, F41-F44 Q61-Q63	LS-Schalter B10A 3pol. + N Reiter-Linocur D02 3pol. + N
K1	Schütz 25A 4Ö. + HK 1Ö./ 1S.
K1.1, K1.2	Schalt- und Steuerrelais 2W.
K2	Relais einschaltwischend
K3.1, K3.2	Schütz 25A 4Ö.
K4-K7	Schütz 40A 4Ö.
A1	Schaltuhr
A2	Dämmerungsschalter
H1	Meldeleuchte (Handschtaltung EIN)
S5	Taster 1S. EIN
S6	Taster 1Ö. AUS
S7	Thermostat Schrankheizung
E1	Handlampe mit Schalter
E2	Schukosteckdose 230V/16A
E3	Schrankheizung

Verteilerschrank mit Sockel
aus glasfaserverstärktem Polyester
IP44/ SKII
Einfachschlossanlage mit Schließzylinder,
mit drei Schlüsseln
Verteilereinsätze MI-System IP65

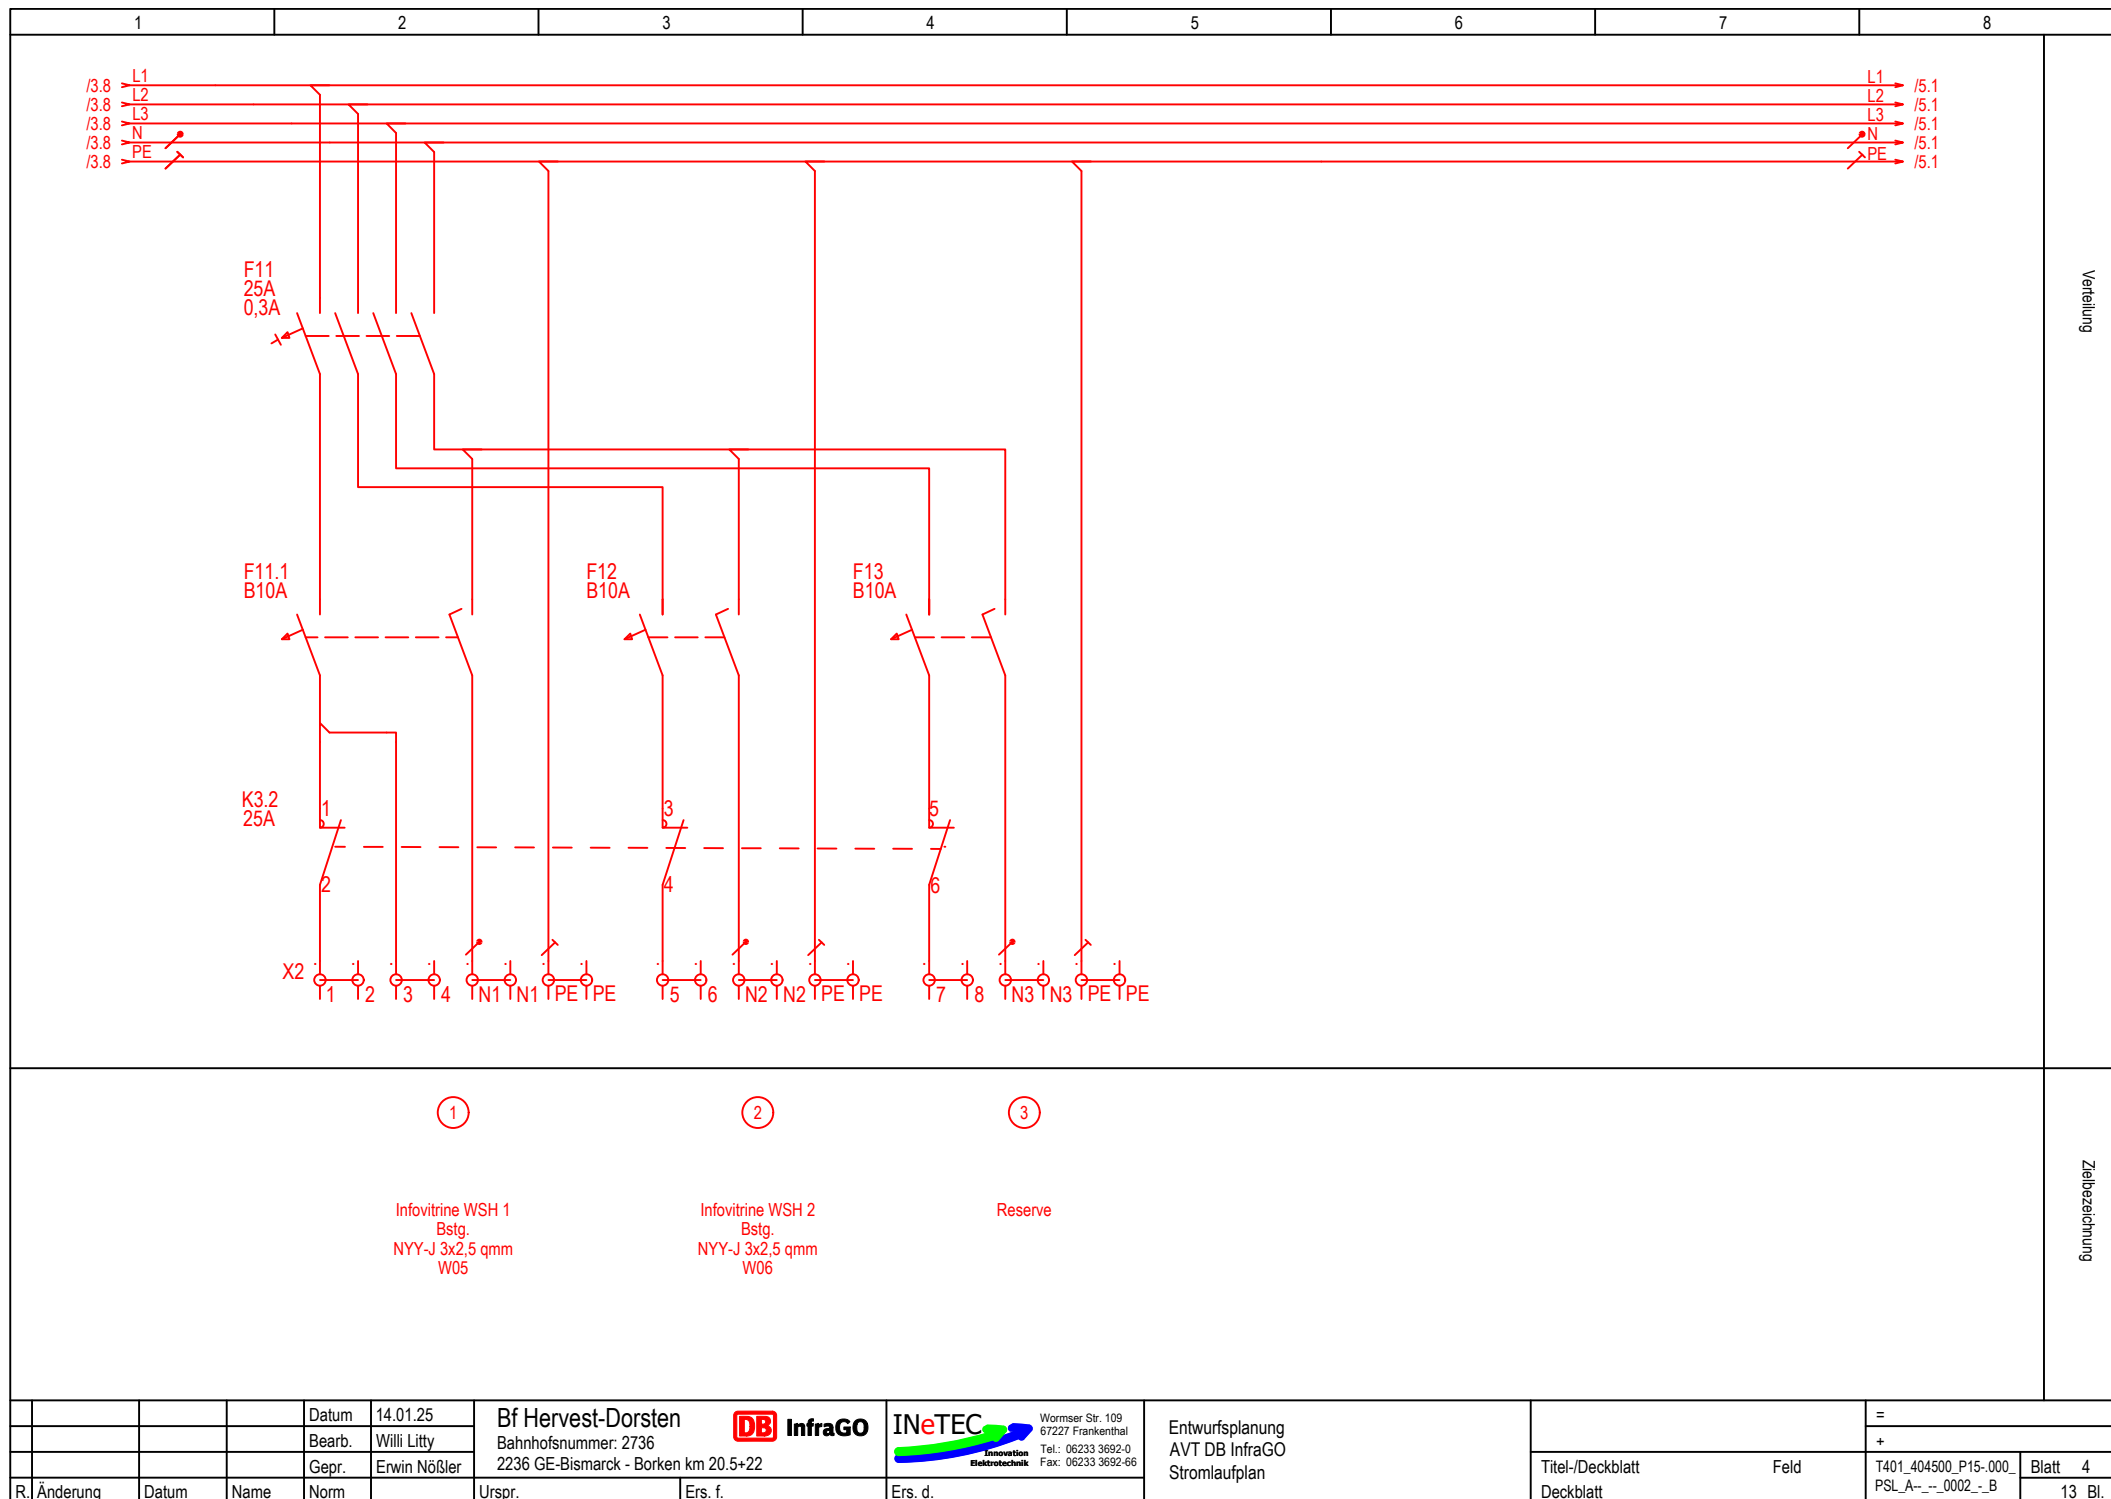


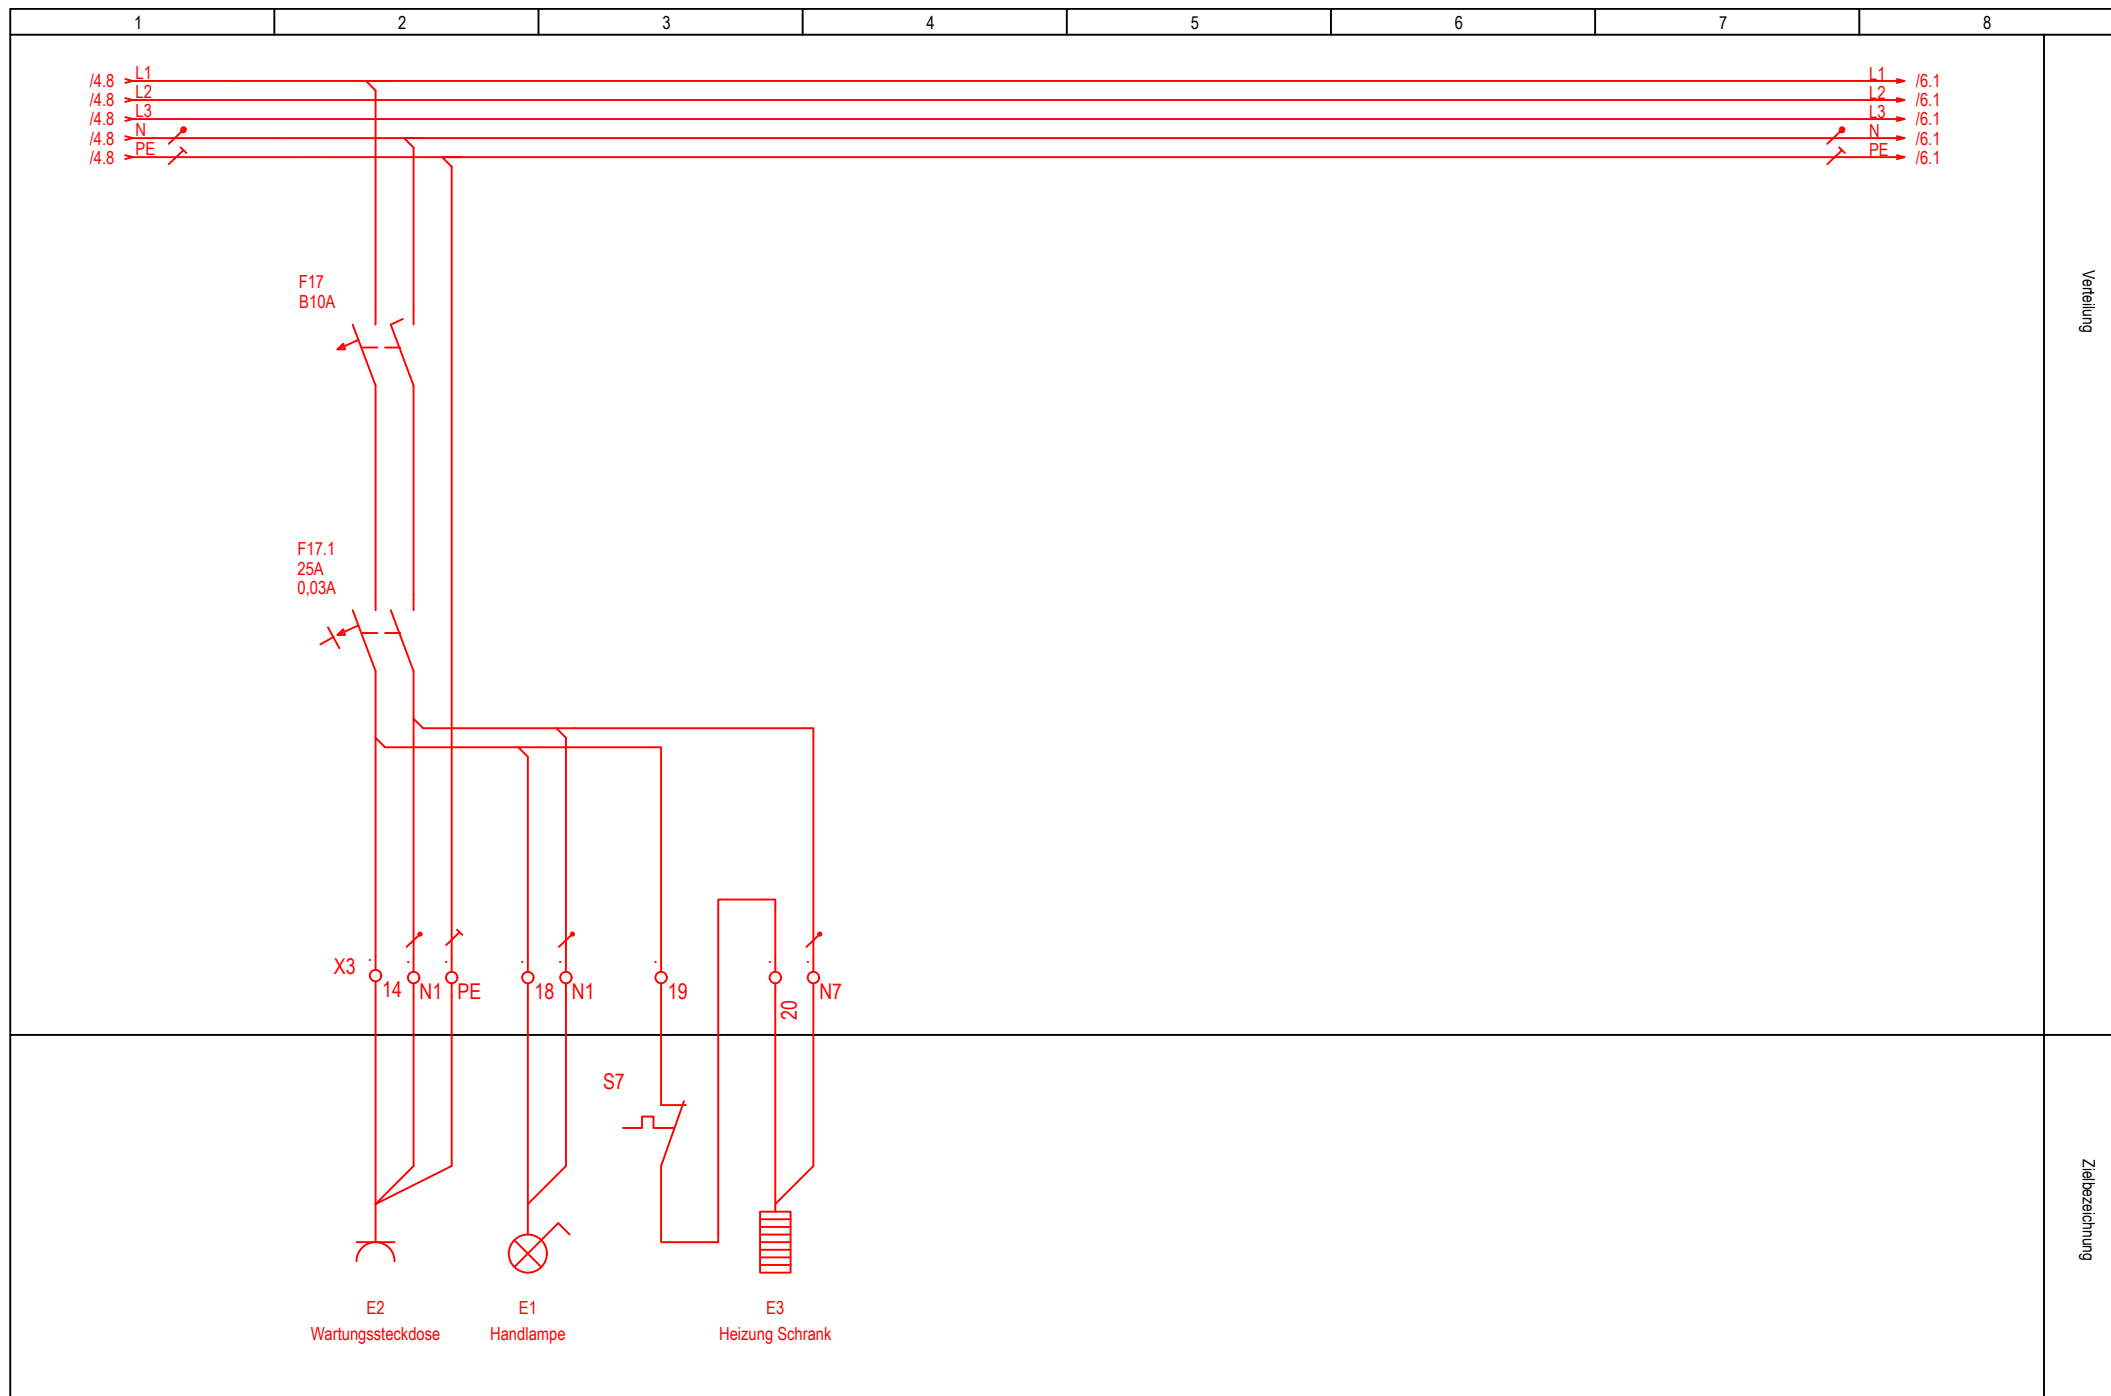


Verteilung

Zielbezeichnung


			Datum	14.01.25	Bf Hervest-Dorsten Bahnhofsnnummer: 2736 2236 GE-Bismarck - Borken km 20.5+22		 INeTEC Wormser Str. 109 67227 Frankenthal Tel.: 06233 3692-0 Fax: 06233 3692-66	Entwurfsplanung AVT DB InfraGO Stromlaufplan			=	
			Bearb.	Willi Litty							+	
			Gepr.	Erwin Nößler								
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	Titel-/Deckblatt Deckblatt		Feld	T401_404500_P15-.000_	Blatt 6
											PSL_A--_0002-_B	13 Bl.

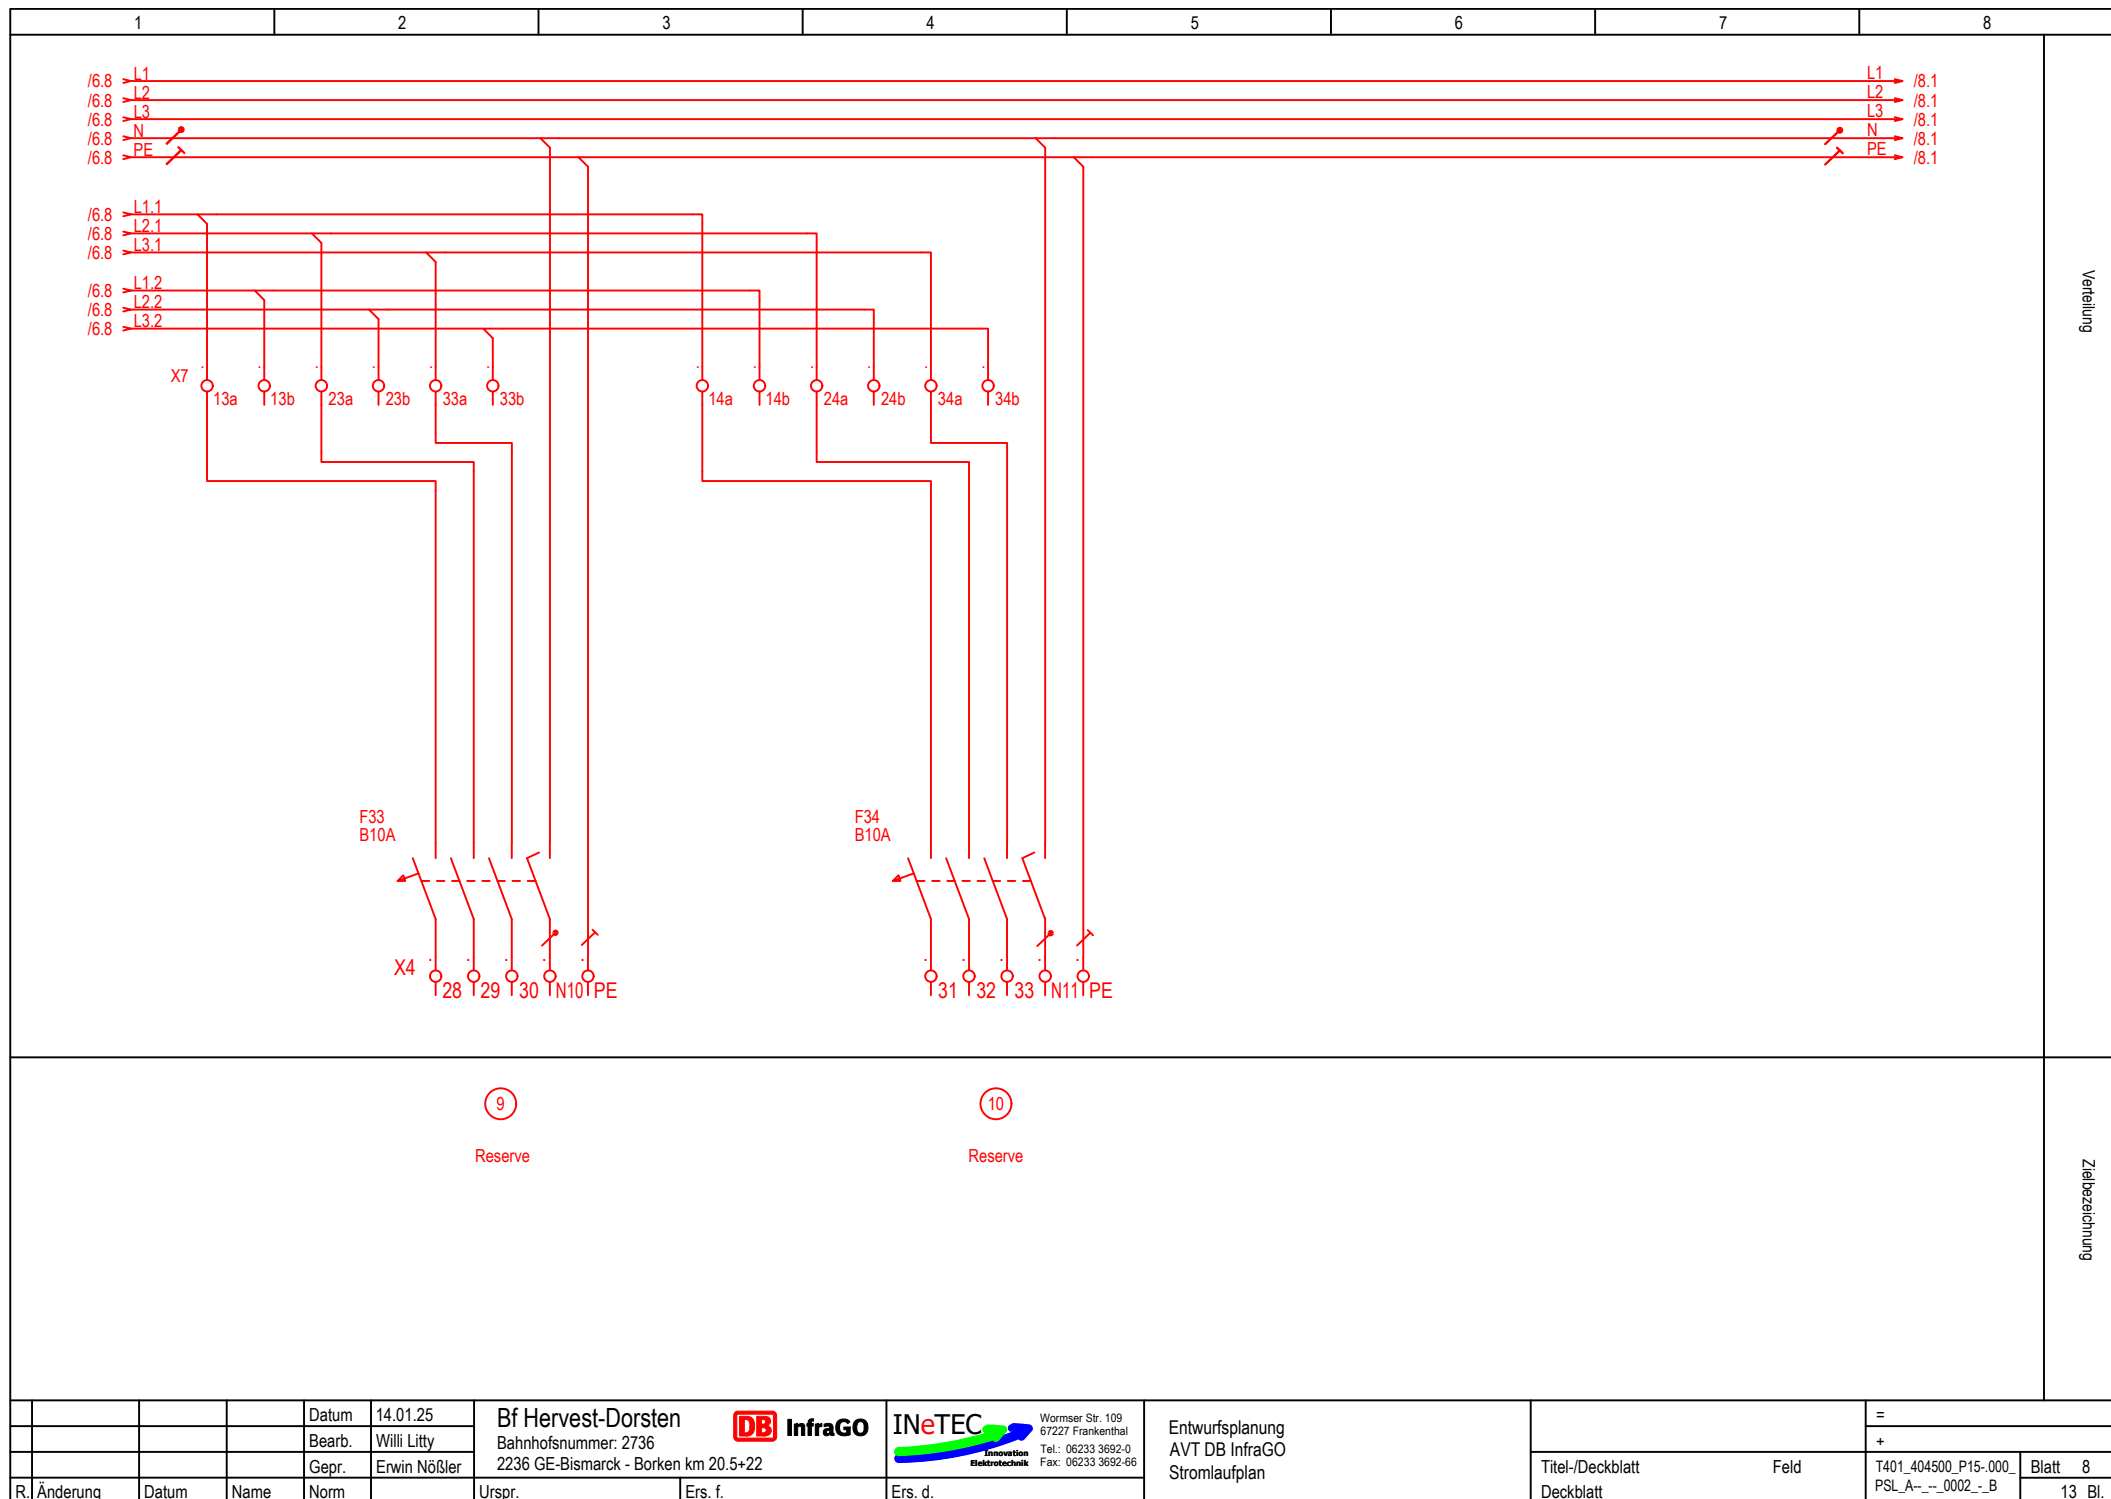

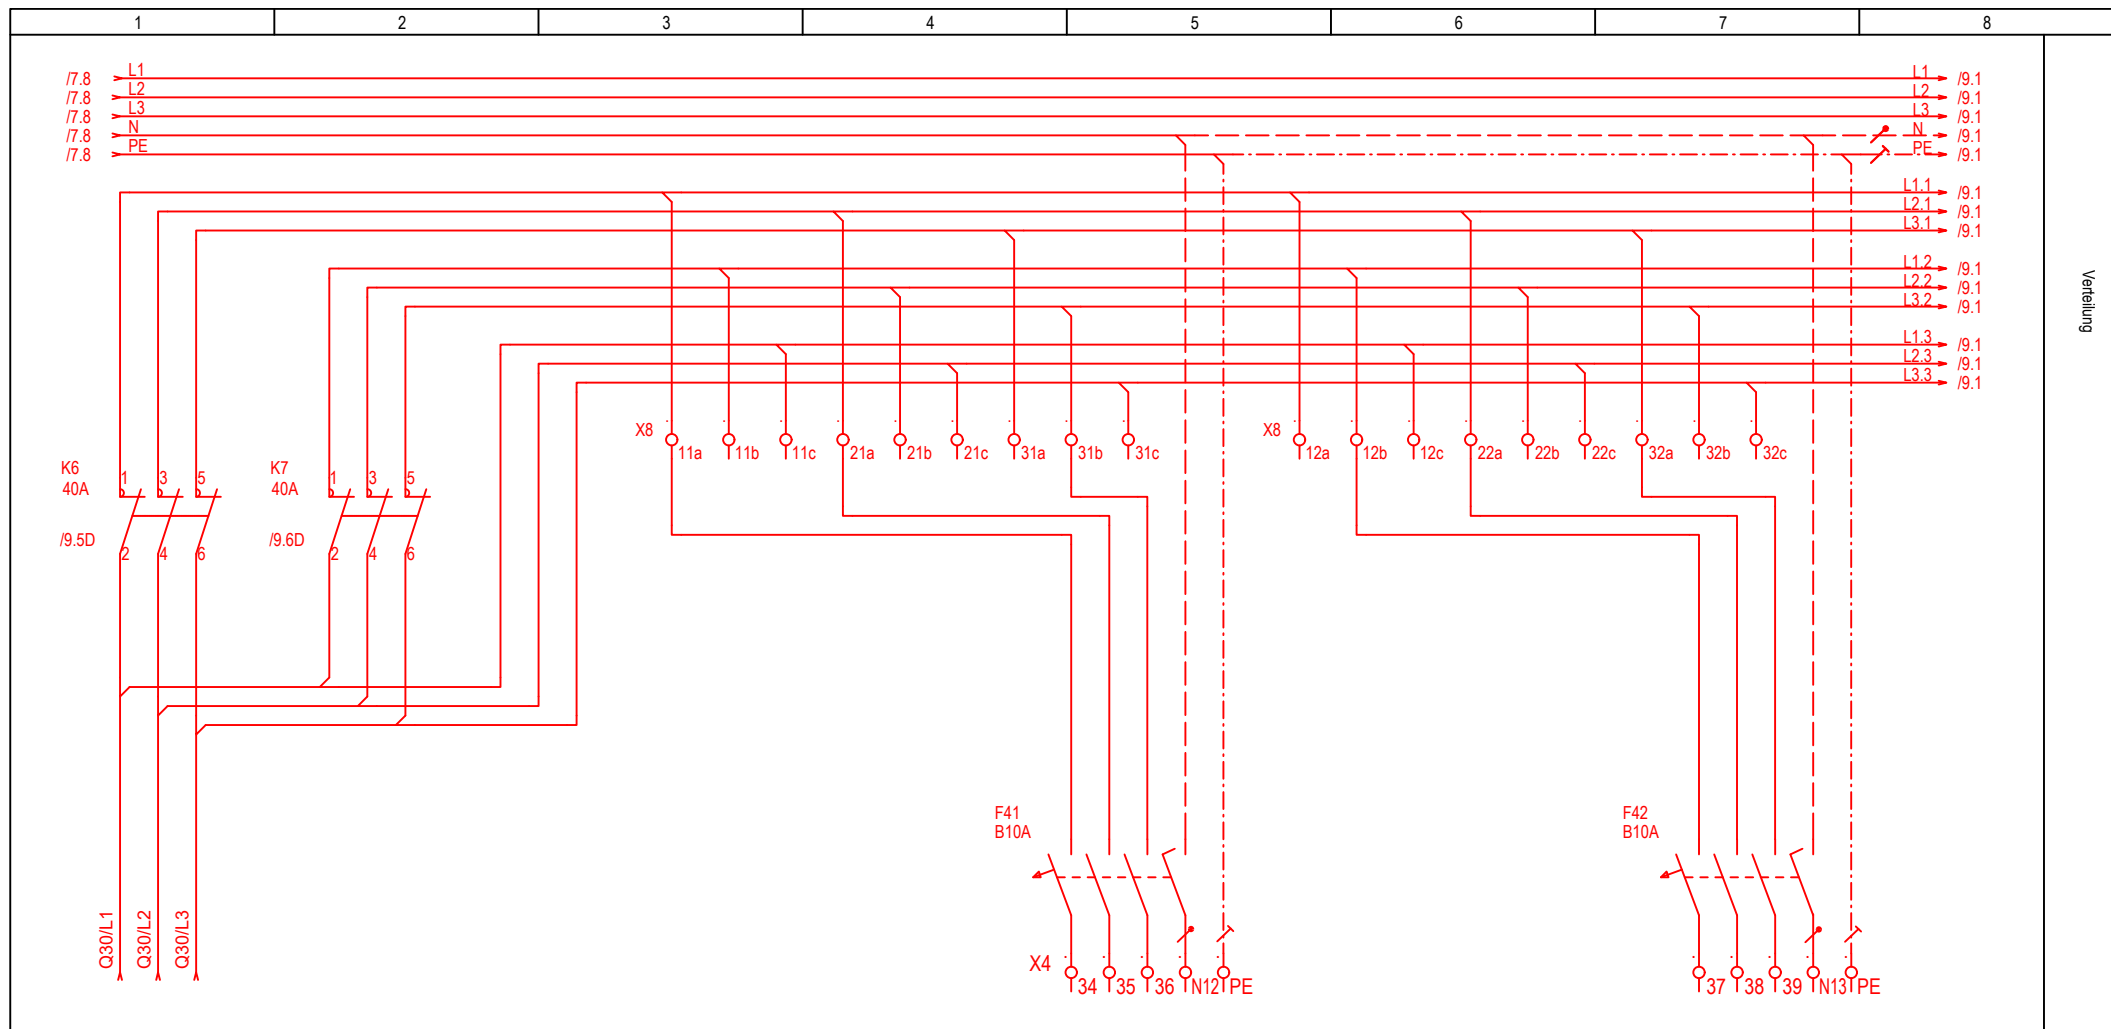


von Blatt 6				11 Beleuchtung Dach Bahnsteig Zugang Gruppe 1 NYY-J 3x2,5mm² W11				12 Beleuchtung Dach Bahnsteig Zugang Gruppe 2 NYY-J 3x2,5mm² W12				Zielbezeichnung	
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

			Datum	14.01.25	Bf Hervest-Dorsten Bahnhofsnummer: 2736 2236 GE-Bismarck - Borken km 20.5+22				Wormser Str. 109 67227 Frankenthal Tel.: 06233 3692-0 Fax: 06233 3692-66	Entwurfsplanung AVT DB InfraGO Stromlaufplan					=
		Bearb.	Willi Littj										+		
		Gepr.	Erwin Nößler												
R. Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.				Titel-/Deckblatt	Feld	T401_404500_P15-.000	Blatt 9	
											Deckblatt		PSL_A--_0002-_B	13 Bl.	

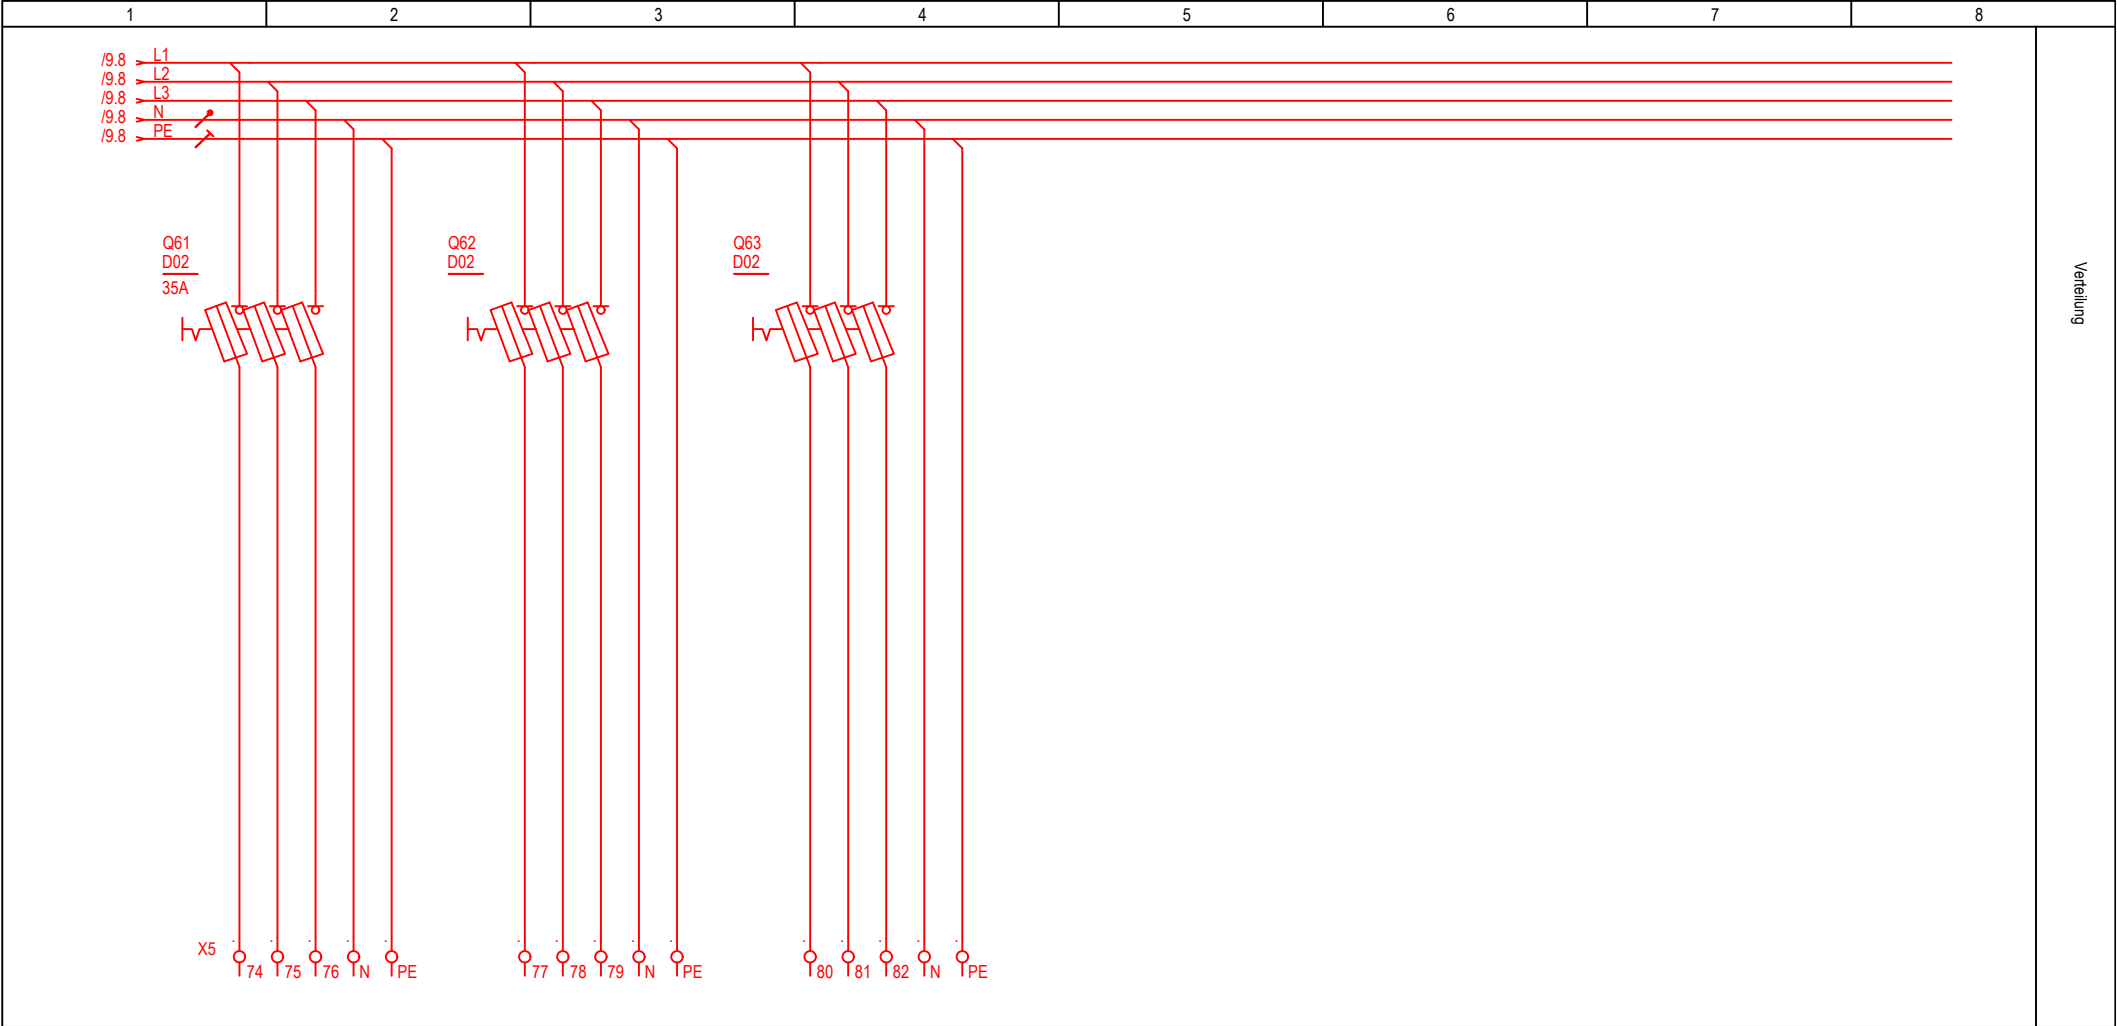

15 Anschlusskasten FTA Aufzug NYY-J 5x16mm² W08				16 Reserve				17 Reserve				Zielbezeichnung	
---	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----------------	--

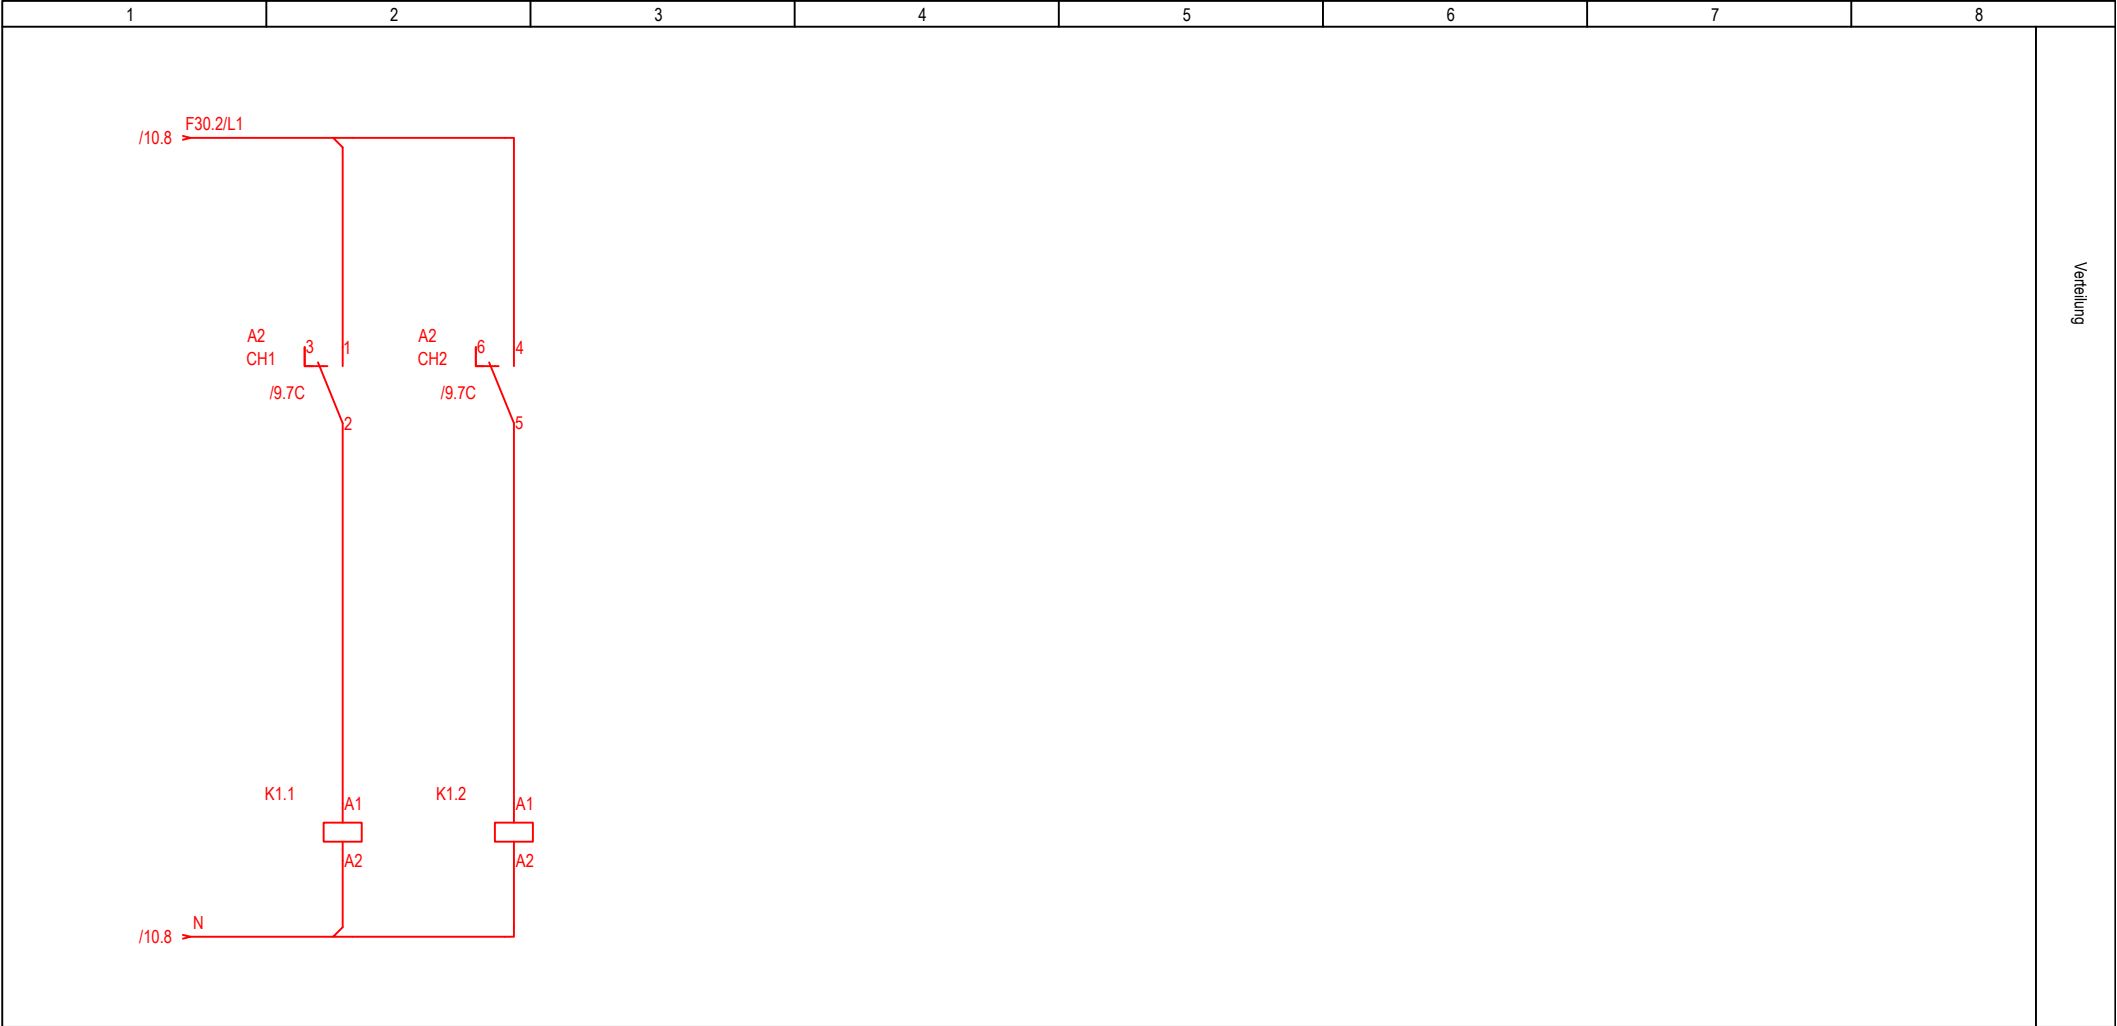

						Zielbezeichnung	
--	--	--	--	--	--	-----------------	--