


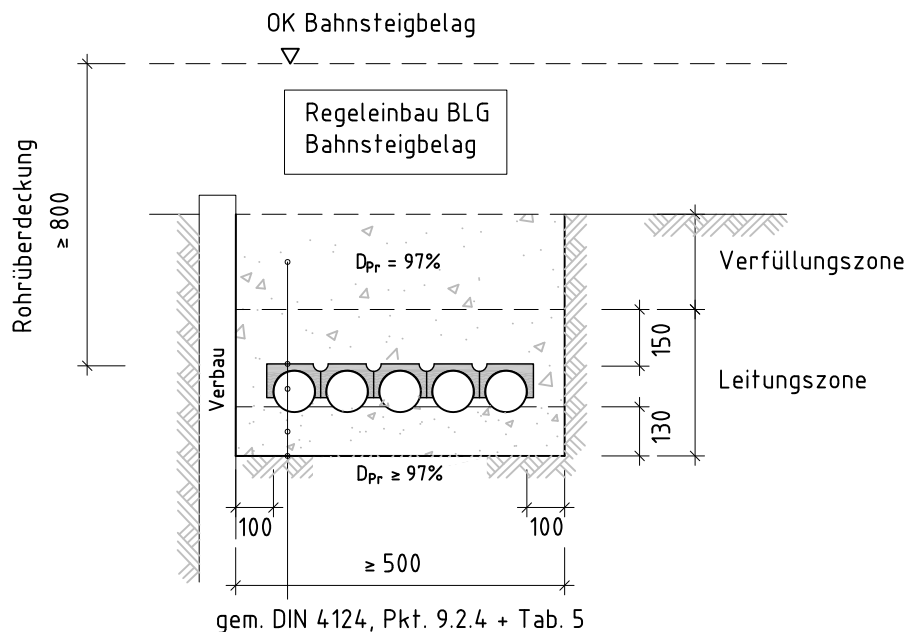

Verfüllung mit G1- oder G2-Material gem. DWA-A 139 Tabelle 4. Einbau in Lagen. Schütthöhe max. 0,2 m mit leichten Verdichtungsgerät analog DWA-A 139 Tabelle 5.

Abstandshalter, alle 1,5 m

PE-HD DN 110 x 6,3 \*)  
max. 5 Rohre / Lage, auch mehrlagig, mit Ziehdraht  
\*) alternativ PP 110 x 4,5 oder PP 110 x 6,3

Bettung Typ 1  
gem. DWA-A 139, Tabelle 6

Grabensohle

Mit Bezug auf die Ril 859.2101 soll in Kabelrohrtrassen eine Reserve von ein Viertel der Zahl der benötigten Rohrzüge vorgesehen werden. Die ermittelte Anzahl der Reserverohre ist auf eine vollständige Rohrlage auf- bzw. abzurunden.

Dieser Baustandard ist gültig in seinen definierten technischen Anwendungsgrenzen. Vorgaben / Anwendungsgrenzen sind den Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnissen sowie dem Anwenderleitfaden zu entnehmen.

|                        |                 |                                                             |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Maßgebende Regelwerke: | VOB C DIN 18300 | Erdarbeiten                                                 |
|                        | VOB C DIN 18322 | Kabelleitungstiefbauarbeiten                                |
|                        | DIN 4124        | Baugruben und Geräte                                        |
|                        | DIN EN 1610     | Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanäle     |
|                        | DWA-A 139       | Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanäle        |
|                        | DBS 918065      | Technische Lieferbedingungen Kabeltiefbauprodukte aus Beton |

|     |                                          |            |         |
|-----|------------------------------------------|------------|---------|
| 3   | Änderung Firmenbezeichnung DB InfraGO AG | 01.04.2024 | I.IPM 5 |
| 2   | Änderung: Verfüllung und Bettung         | 01.10.2023 | I.SPM 5 |
| 1   | Ergänzung Text Reserve Leerrohre         | 01.04.2023 | I.SPM 2 |
| Nr. | Änderungen bzw. Ergänzungen              | Datum      | Name    |

|                                                                                     |                  |                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Kabelschutzrohre | Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe<br>Grundsätze Bautechnik I.IPM 6<br>Europaplatz 1, 10557 Berlin |  |
|                                                                                     |                  | REGELEINBAU                                                                                                 |  |
| Maßstab:<br><br>1:20                                                                |                  | Is e B K T 0 3                                                                                              |  |
|                                                                                     |                  | Ausgabe vom: 01.04.2024                                                                                     |  |
|                                                                                     |                  | Ersatz für: 14.07.2015                                                                                      |  |