


Wandaufbau Anstrich M 1:1

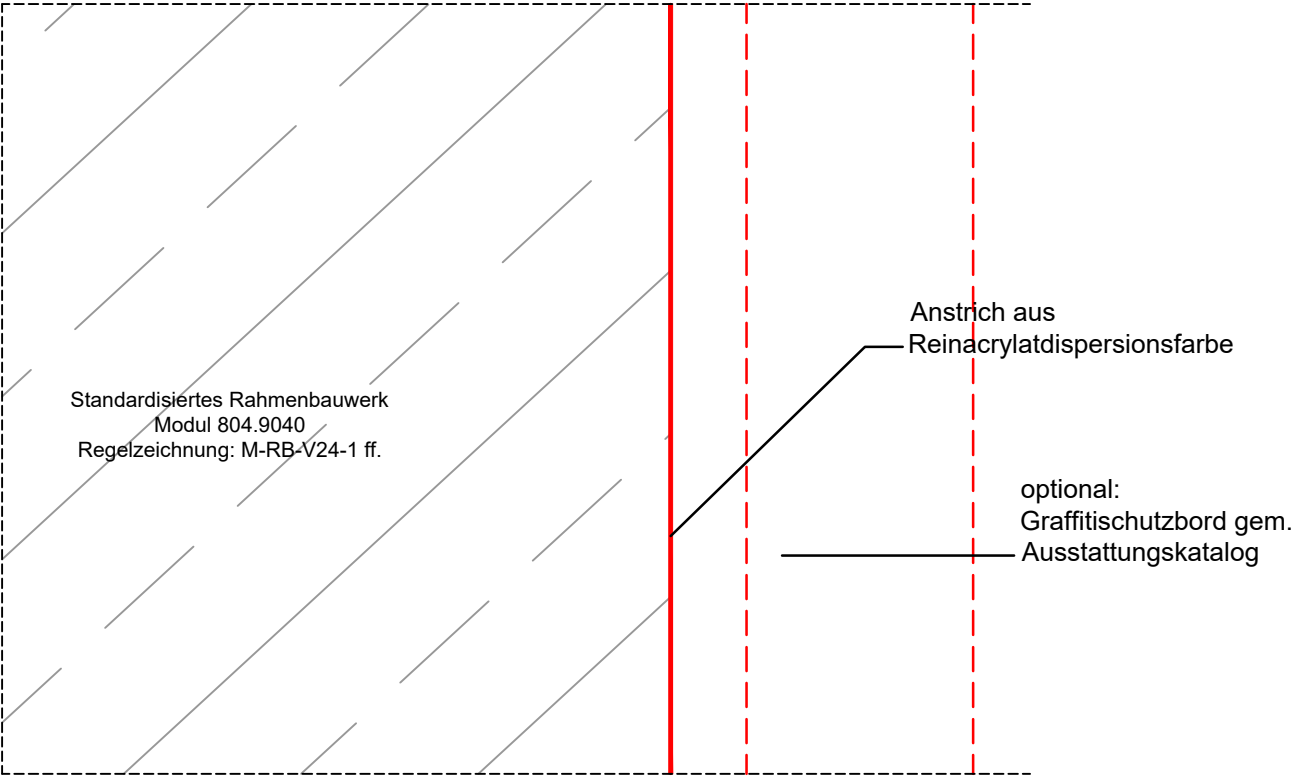

Vorbehandlung

- 1. Vorbereitung d. Untergrundes
- 2. Mörtel (Verspachtelung des Betons bei Unebenheiten)
- 3. Tiefengrund
- 4. Anstrich nach Farbkonzept

Ecken

An positiven Ecken Schutzprofile Edelstahl 40/40mm

Anstrich der Wand

Anstrichaufbau:
Grundbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe, wasserbasiert
Zwischenbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe, wasserb.
Schlussbeschichtung aus Reinacrylatdispersionsfarbe, wasserb.
als Fassadenfarbe, lösemittelfrei, seidenmatt,
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1,
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte: Klasse V2 gem. DIN EN 1062-1,
Wasserdurchlässigkeit: Klasse W3 gem. DIN EN 1061-1

Graffiti-Schutzboards optional

Graffiti-Schutzboards gemäß Ausstattungskatalog:
Bestellnummer B08.01.11-01 und 02 über Rahmenvertrag

Maßgebende DIN EN 1062-1
Regelwerke: DIN 18363

3	Änderung Firmenbezeichnung, Entfall Verweis auf IseB SPU13	01.10.24	I.IPM5
2	Ergänzung Verweis auf IseB SPU13	01.10.21	I.SPM(G)
1	Verweis auf Regelzeichnung M-RB-V24-1ff. entfällt	01.10.17	I.SBO(4)
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name

 Maßstab: 1:1	Standard PU Wand gestrichen, Farbe	Ersteller: DB InfraGO AG/Personenbahnhöfe Grundsätze Bautechnik I.IPM 6 Europaplatz 1, 10557 Berlin
		REGELDETAIL
		I s e B S P U - 0 2
		Ausgabe vom: 01.10.2024
		Ersatz für: 01.10.2021