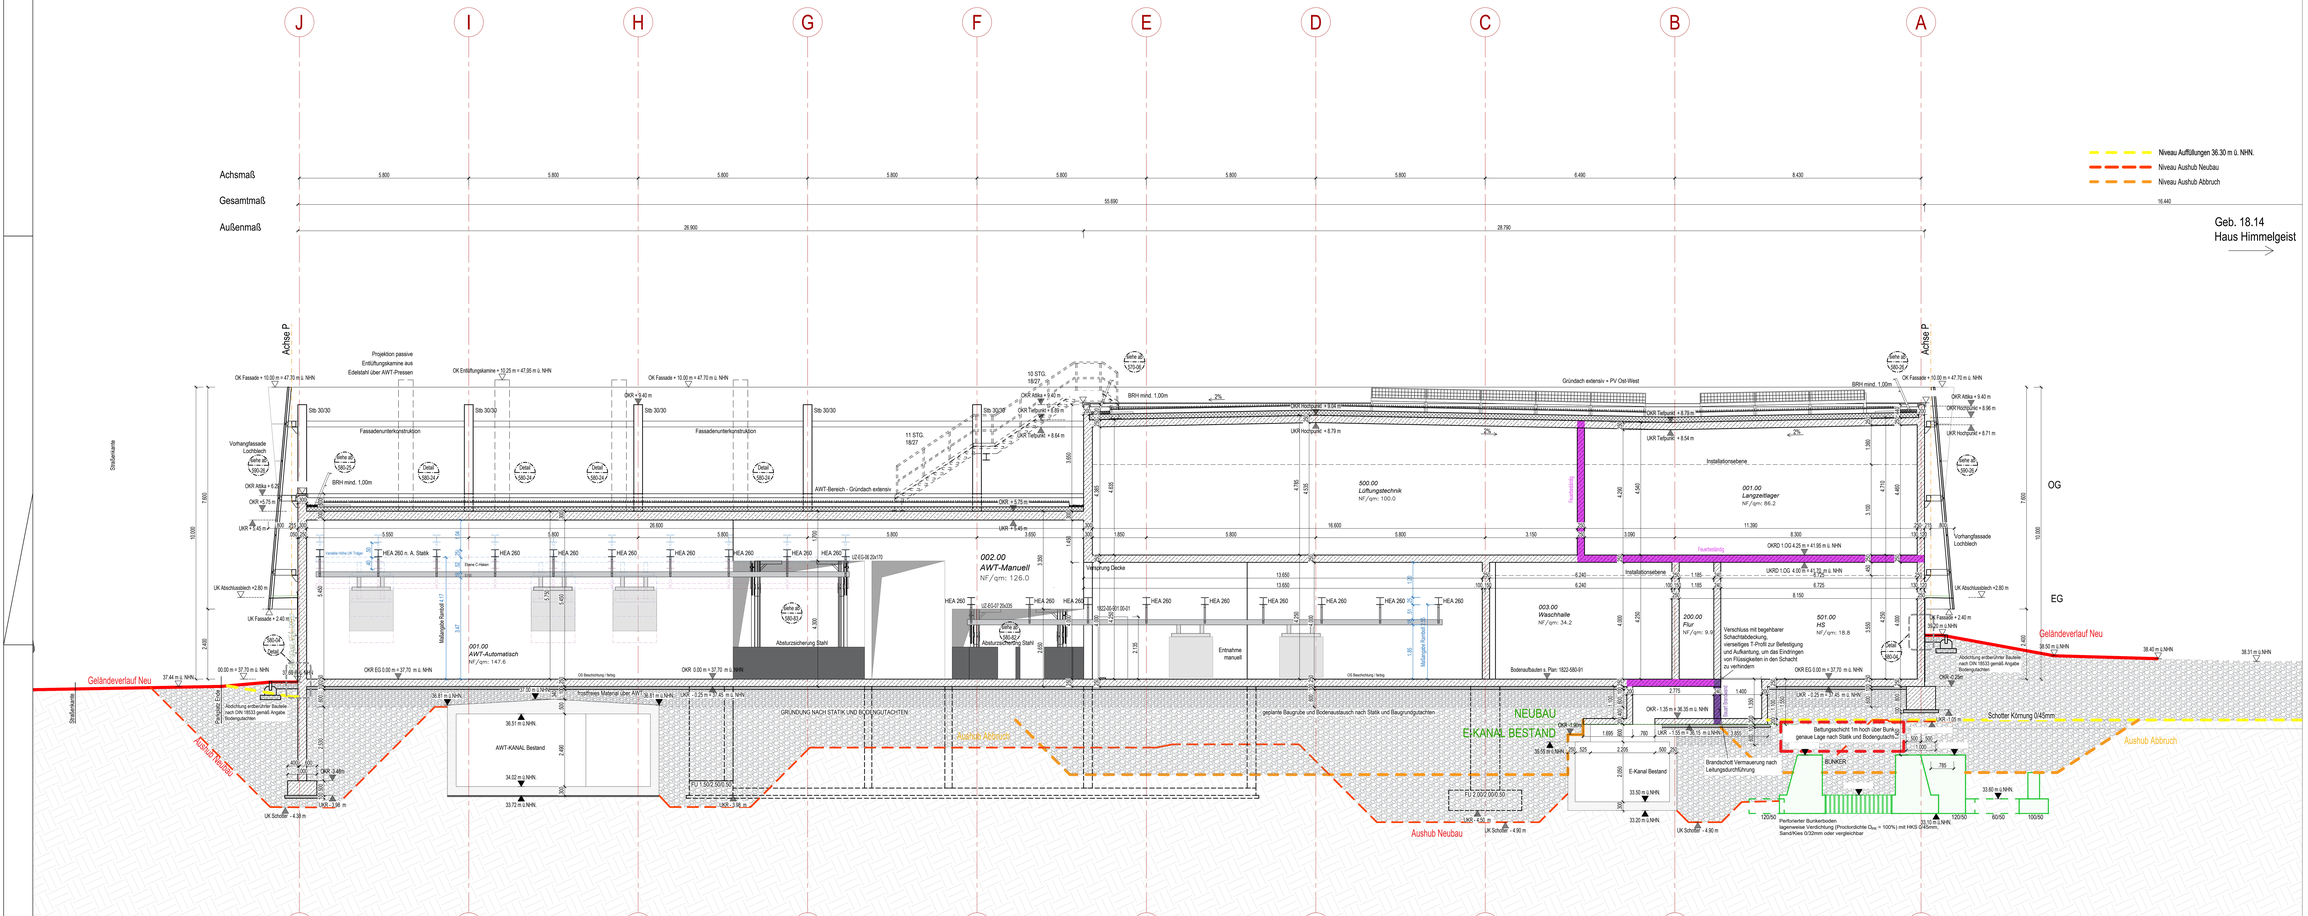
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
Achsmaß
Gesamtmaß
Außenmaß
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
5.800
6.490
8.430
16.440
55.690
26.900
28.790
Niveau Auffüllungen 36.30 m ü. NHN.
Niveau Aushub Neubau
Niveau Aushub Abbruch
Geb. 18.14
Haus Himmelgeist
Achse P
Straßenkante
Geländeverlauf Neu
Geländeverlauf Alt
Aushub Neubau
Aushub Abbruch
Aushub Abbruch
Schotter Körnung 0/45mm
Projektion passive Entlüftungskamine aus Edelstahl über AWT-Pressen
OK Entlüftungskamine + 10.25 m = 47.95 m ü. NHN
OK Fassade + 10.00 m = 47.70 m ü. NHN
OKR Attika + 9.40 m
OKR Technik + 8.69 m
OKR Technik + 8.54 m
OKR Attika + 6.25 m
OKR +5.75 m
OKR +5.46 m
OKR Holzdach + 9.06 m
OKR Holzdach + 8.79 m
OKR Holzdach + 8.71 m
OKRD 1.OG 4.20 m = 41.95 m ü. NHN
OKR 1.OG 4.20 m = 41.95 m ü. NHN
OKR EG 0.00 m = 37.70 m ü. NHN
OKR -1.35 m = 36.35 m ü. NHN
OKR -1.55 m = 36.15 m ü. NHN
OKR -2.25 m = 35.45 m ü. NHN
OKR -2.25m
OKR -1.05 m
UKR +8.79 m
UKR +8.54 m
UKR +8.46 m
UKR +5.70 m
UKR -2.25 m = 35.45 m ü. NHN
UKR -1.55 m = 36.15 m ü. NHN
UKR -1.35 m = 36.35 m ü. NHN
UKR -1.05 m
UKR -4.50 m
UK Schotter -4.90 m
UK Schotter -4.38 m
UKR -3.98 m
UKR -3.96 m
UKR -4.50 m
UK Schotter -4.90 m
Brüstungshöhe RWA 1.20
Brüstungshöhe RWA 1.17
Brüstungshöhe RWA 1.15
Brüstungshöhe RWA 1.10
Brüstungshöhe RWA 1.05
Brüstungshöhe RWA 1.00
Brüstungshöhe RWA 0.95
Brüstungshöhe RWA 0.90
Brüstungshöhe RWA 0.85
Brüstungshöhe RWA 0.80
Brüstungshöhe RWA 0.75
Brüstungshöhe RWA 0.70
Brüstungshöhe RWA 0.65
Brüstungshöhe RWA 0.60
Brüstungshöhe RWA 0.55
Brüstungshöhe RWA 0.50
Brüstungshöhe RWA 0.45
Brüstungshöhe RWA 0.40
Brüstungshöhe RWA 0.35
Brüstungshöhe RWA 0.30
Brüstungshöhe RWA 0.25
Brüstungshöhe RWA 0.20
Brüstungshöhe RWA 0.15
Brüstungshöhe RWA 0.10
Brüstungshöhe RWA 0.05
Brüstungshöhe RWA 0.00
Stb 30/30
Fassadenunterkonstruktion
Vorhangfassade Lochblech
Dachaufbau extensiv
Gründach extensiv + PV Ost-West
BRH mind. 1.00m
AWT-Bereich - Gründach extensiv
Installationsebene
Vorhangfassade Lochblech
Verschluss mit begehbarer Schachtabdeckung, vermeidiges T-Profil zur Befestigung und Aufkantung, um das Eindringen von Flüssigkeiten in den Schacht zu verhindern
Abdichtung entlang/unter Bauteil nach DIN 18533 gemäß Angabe Bodengutachten
Perforierter Bunkerboden
Bettungsschicht 1m hoch über Bunker, genaue Lage nach Statik und Bodengutachten
BUNKER
Brandschott Vermauerung nach Leitungsdurchführung
E-Kanal Bestand
AWT-KANAL Bestand
Entnahme manuell
Absturzsicherung Stahl
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-91
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-92
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-93
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-94
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-95
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-96
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-97
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-98
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-99
Bodenaufbauten s. Plan: 1822-080-100
Bodenaufbauten s. Plan: