


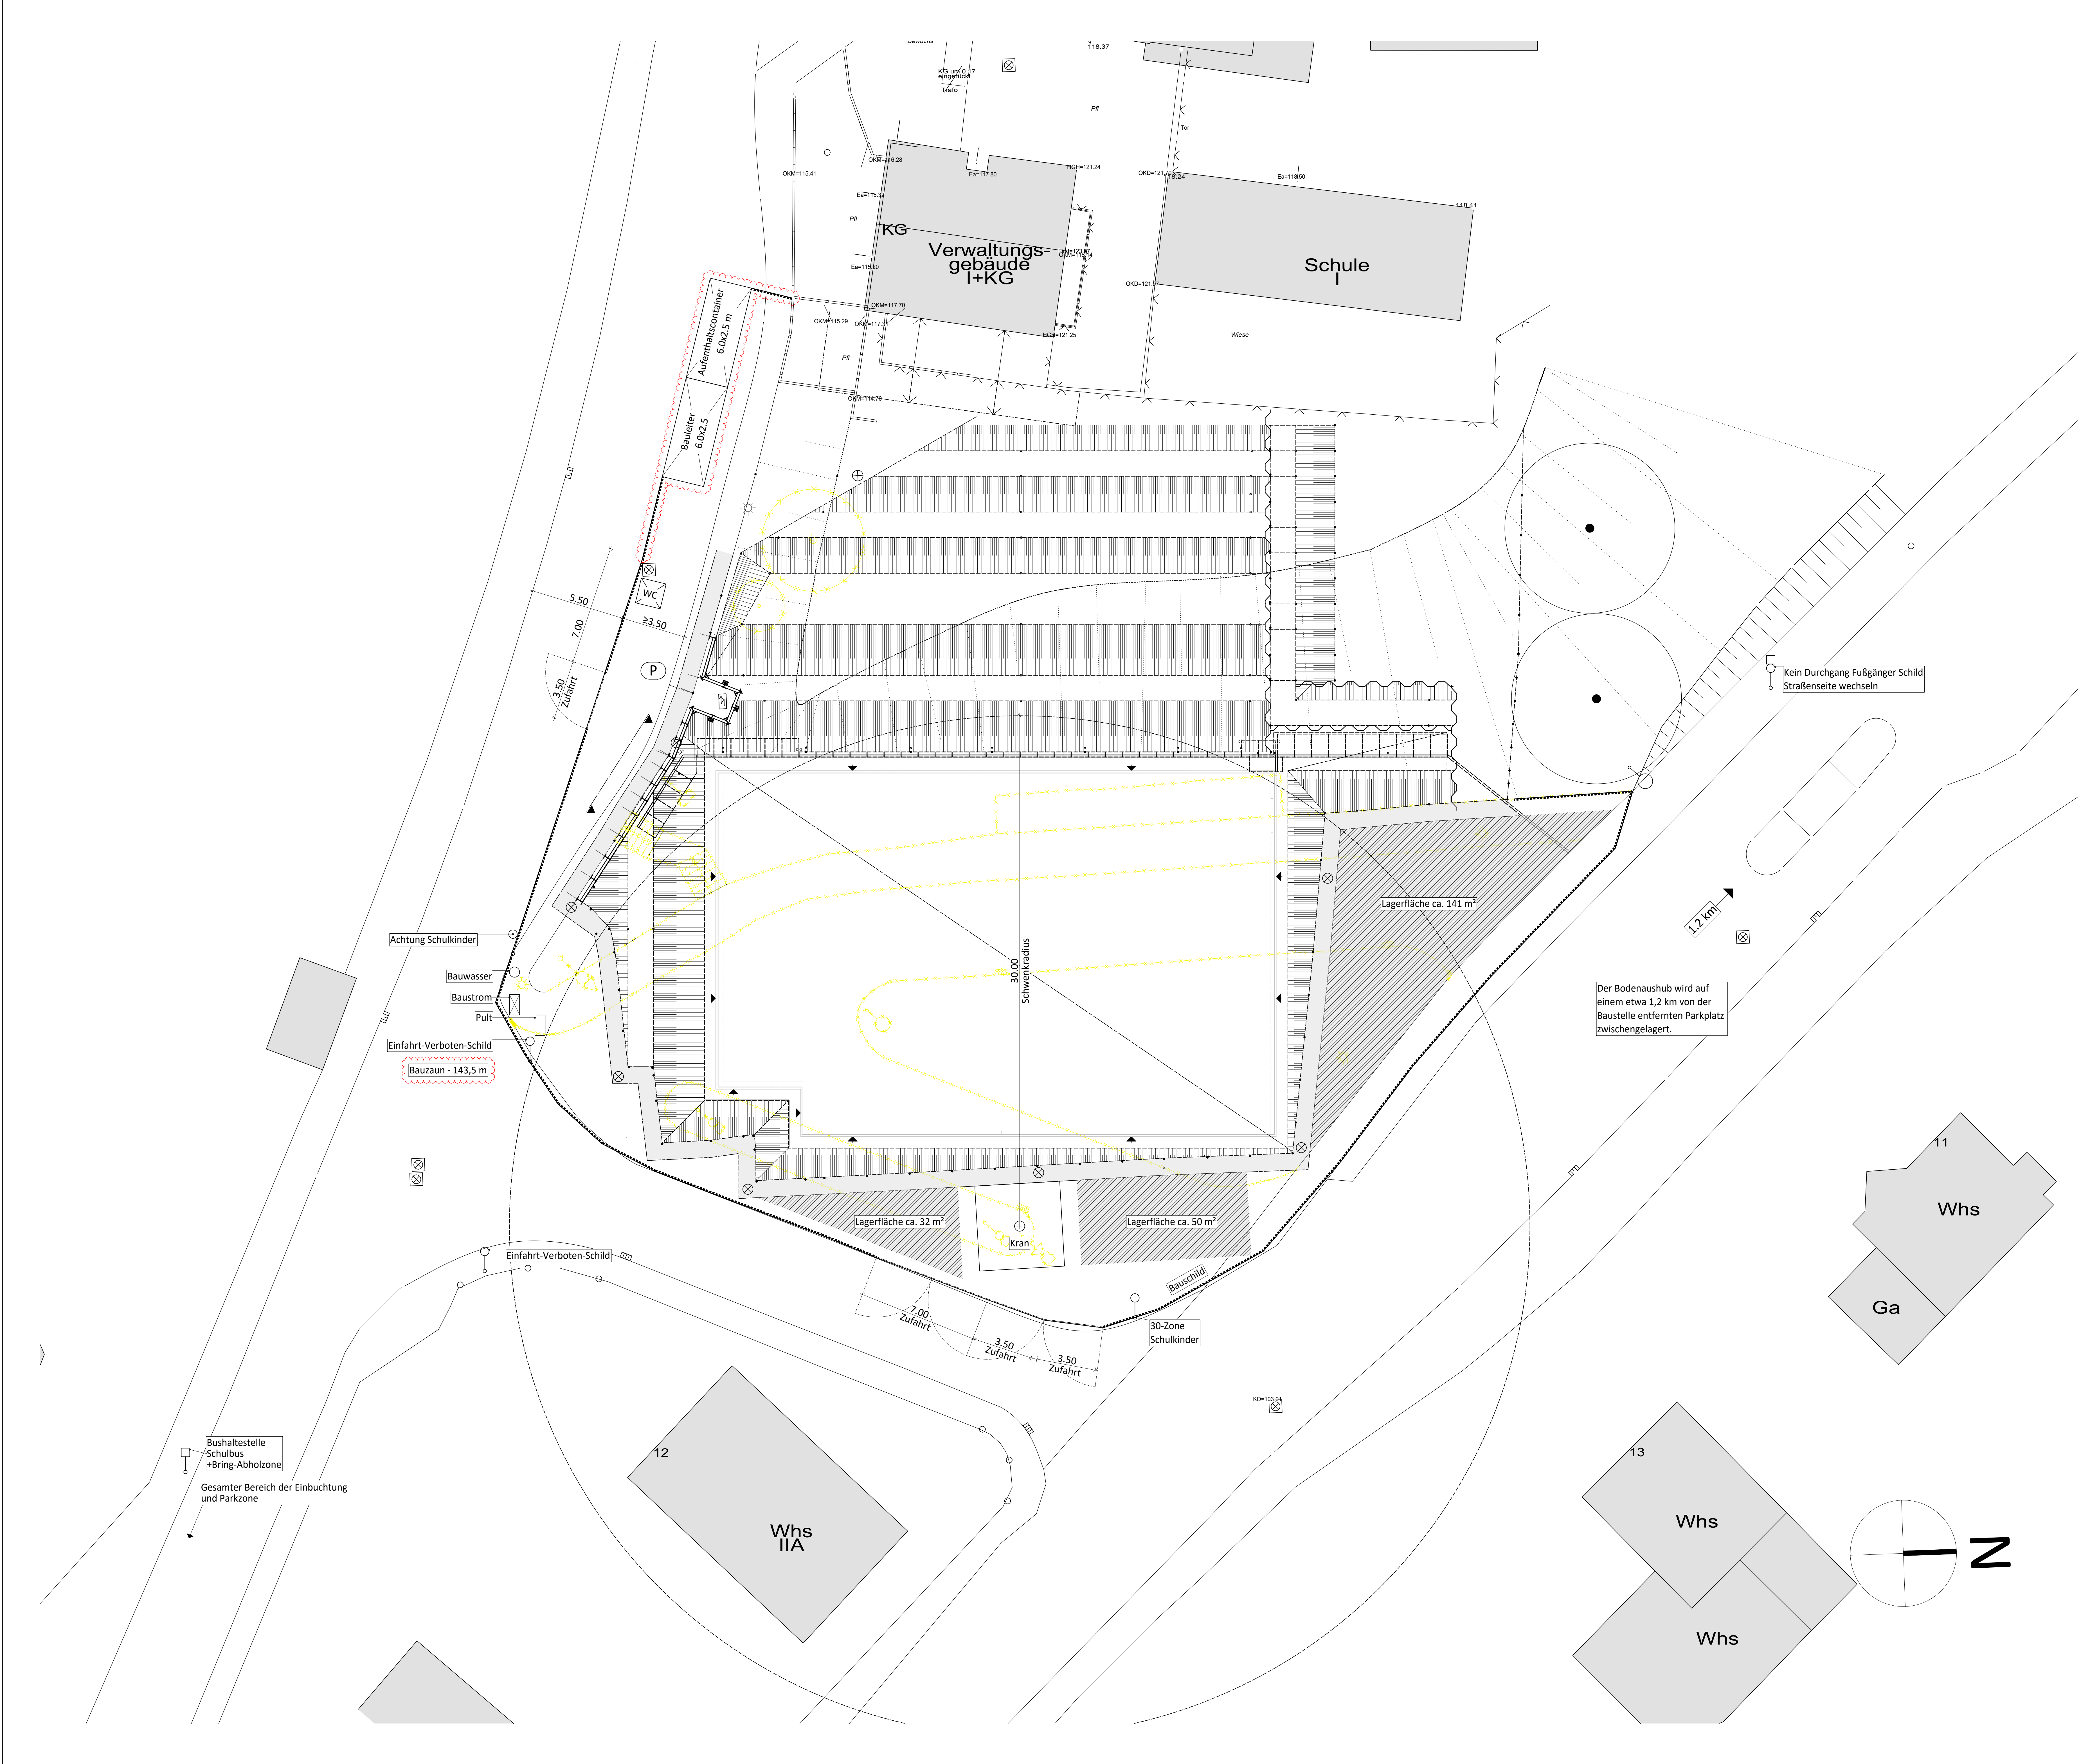

LEGENDE

SYMBOL

Bauzaun Holzbretter

Bauzaun Metall

Demontage

Beleuchtung

Lagerfläche

Parkplätze

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A

LRH

B

W

D

F.0.1

Klasse

U

A



LRH

B

W

D

<

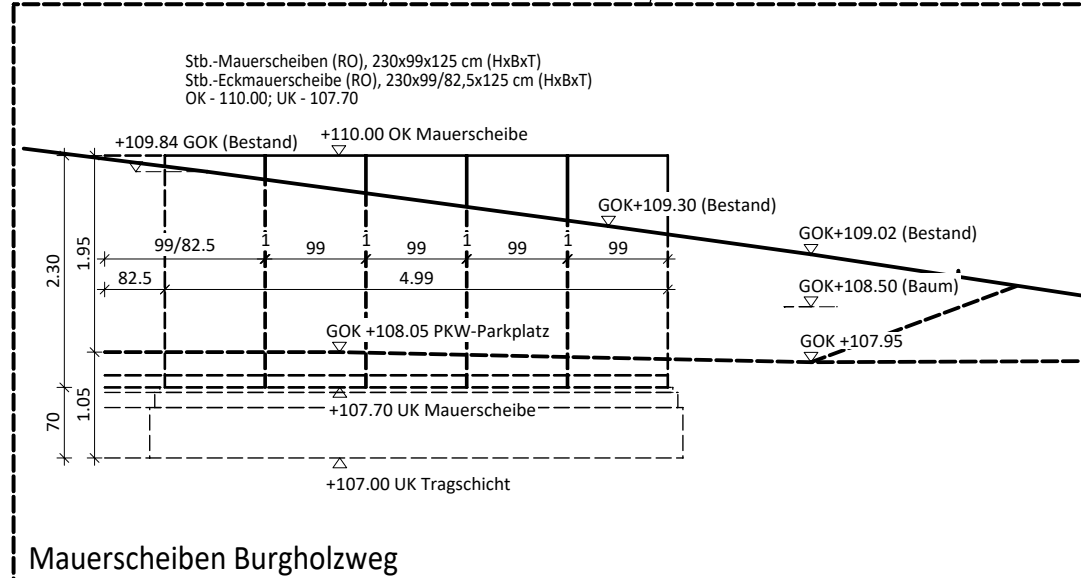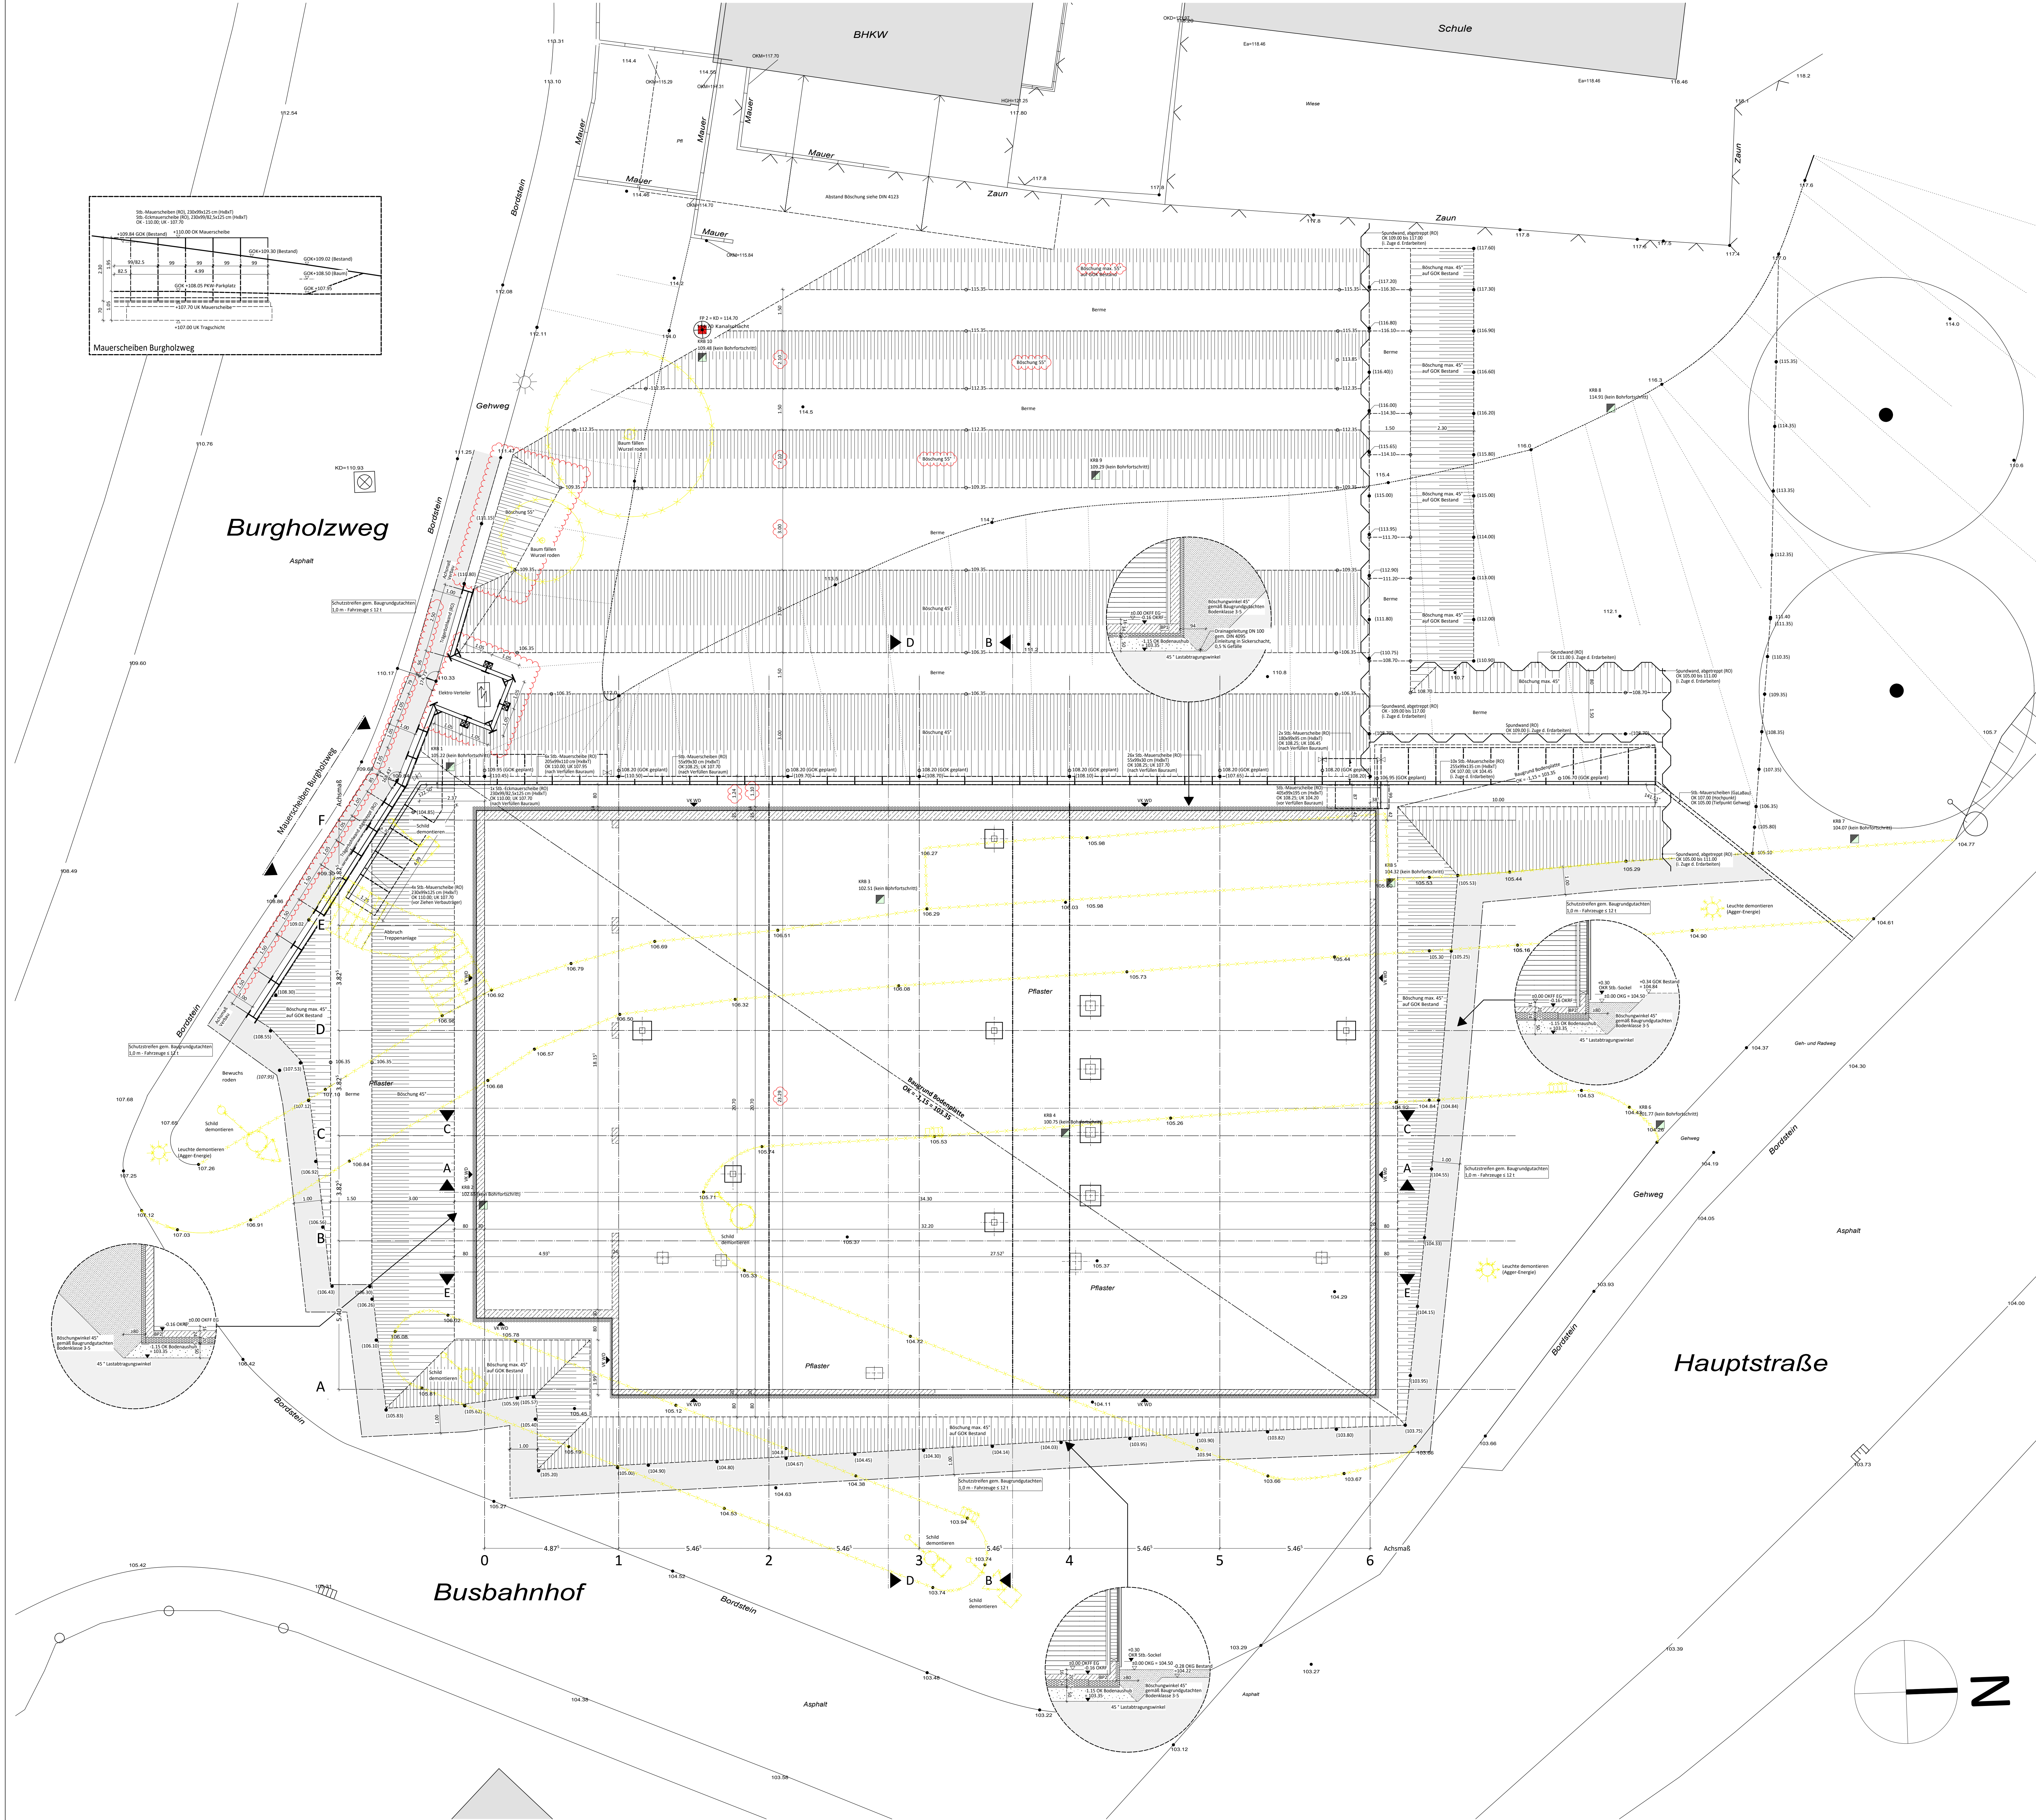

LEGENDE
SYMBOLE

- Stahlbeton gem. TWP
- Wärmedämmung
- Böschung
- Schutzstreifen gem. Baugrundgutachten
- Spundwand
- Trägerbohlwand
- KRB, Nr. Kleinrammborung Nr. gemäß Baugrundgutachten
- FP, Nr. Festpunkt Nr. gemäß Baugrundgutachten
- Höhenkote Bestand (Klammerwert = interpolierte Kote)
- Höhenkote Neu (Klammerwert = interpolierte Kote)
- ± 0.00 und ± 0.00 = OKFF
- ± 0.00 und ± 0.00 = OKFF
- ± 0.00 und ± 0.00 = OKFF
- Aussparung Bodenplatte
- Abbruch/Demontage
- VK Vorderkante
- WD Wärmedämmung
- UK Unterkante
- OK Oberkante
- FF Fertig-Fußboden
- RF Roh-Fußboden
- d Dicke
- Stb Stahlbeton

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

B	Verbau, Böschung s. Revisionswolken	9.10.25	
A	Maße u. Anzahl Mauerseichen, s. Revisionswolken	7.10.25	
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138
fax

PLANER


fon fax


PLAN
Aushubplan

BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR	18
GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK	1762+2244	
LPH	5 Ausführungsplanung	PLANNR.		INDEX
MASZSTAB	1:75			
DATUM	17.09.2025			
GEZEICHNET		05-02-GR-AU		B

H/B = 900 / 1189 (1.07m²)

Allplan 2021

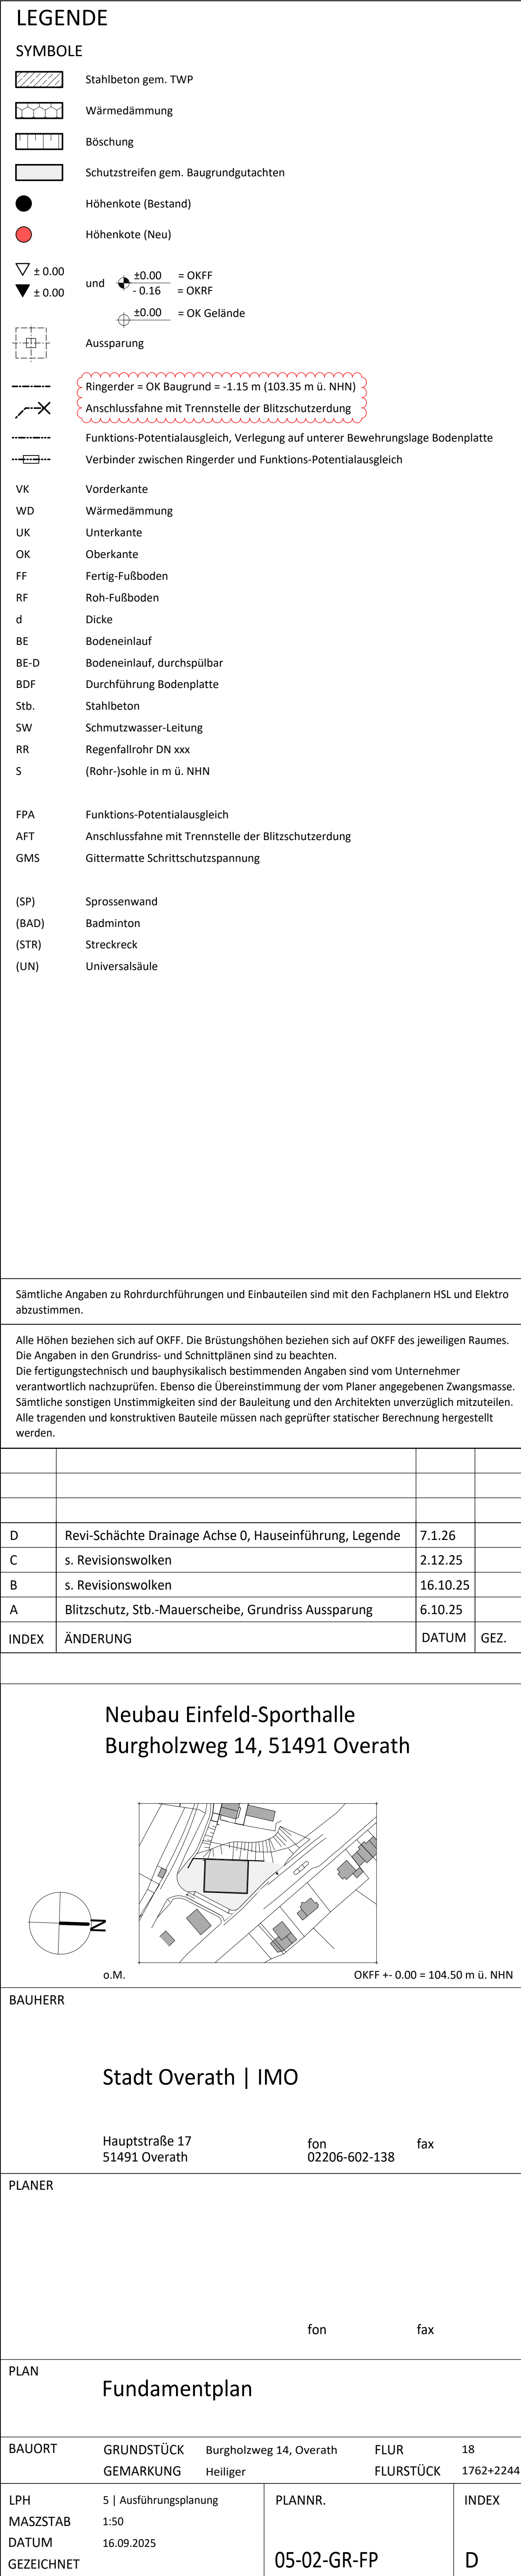

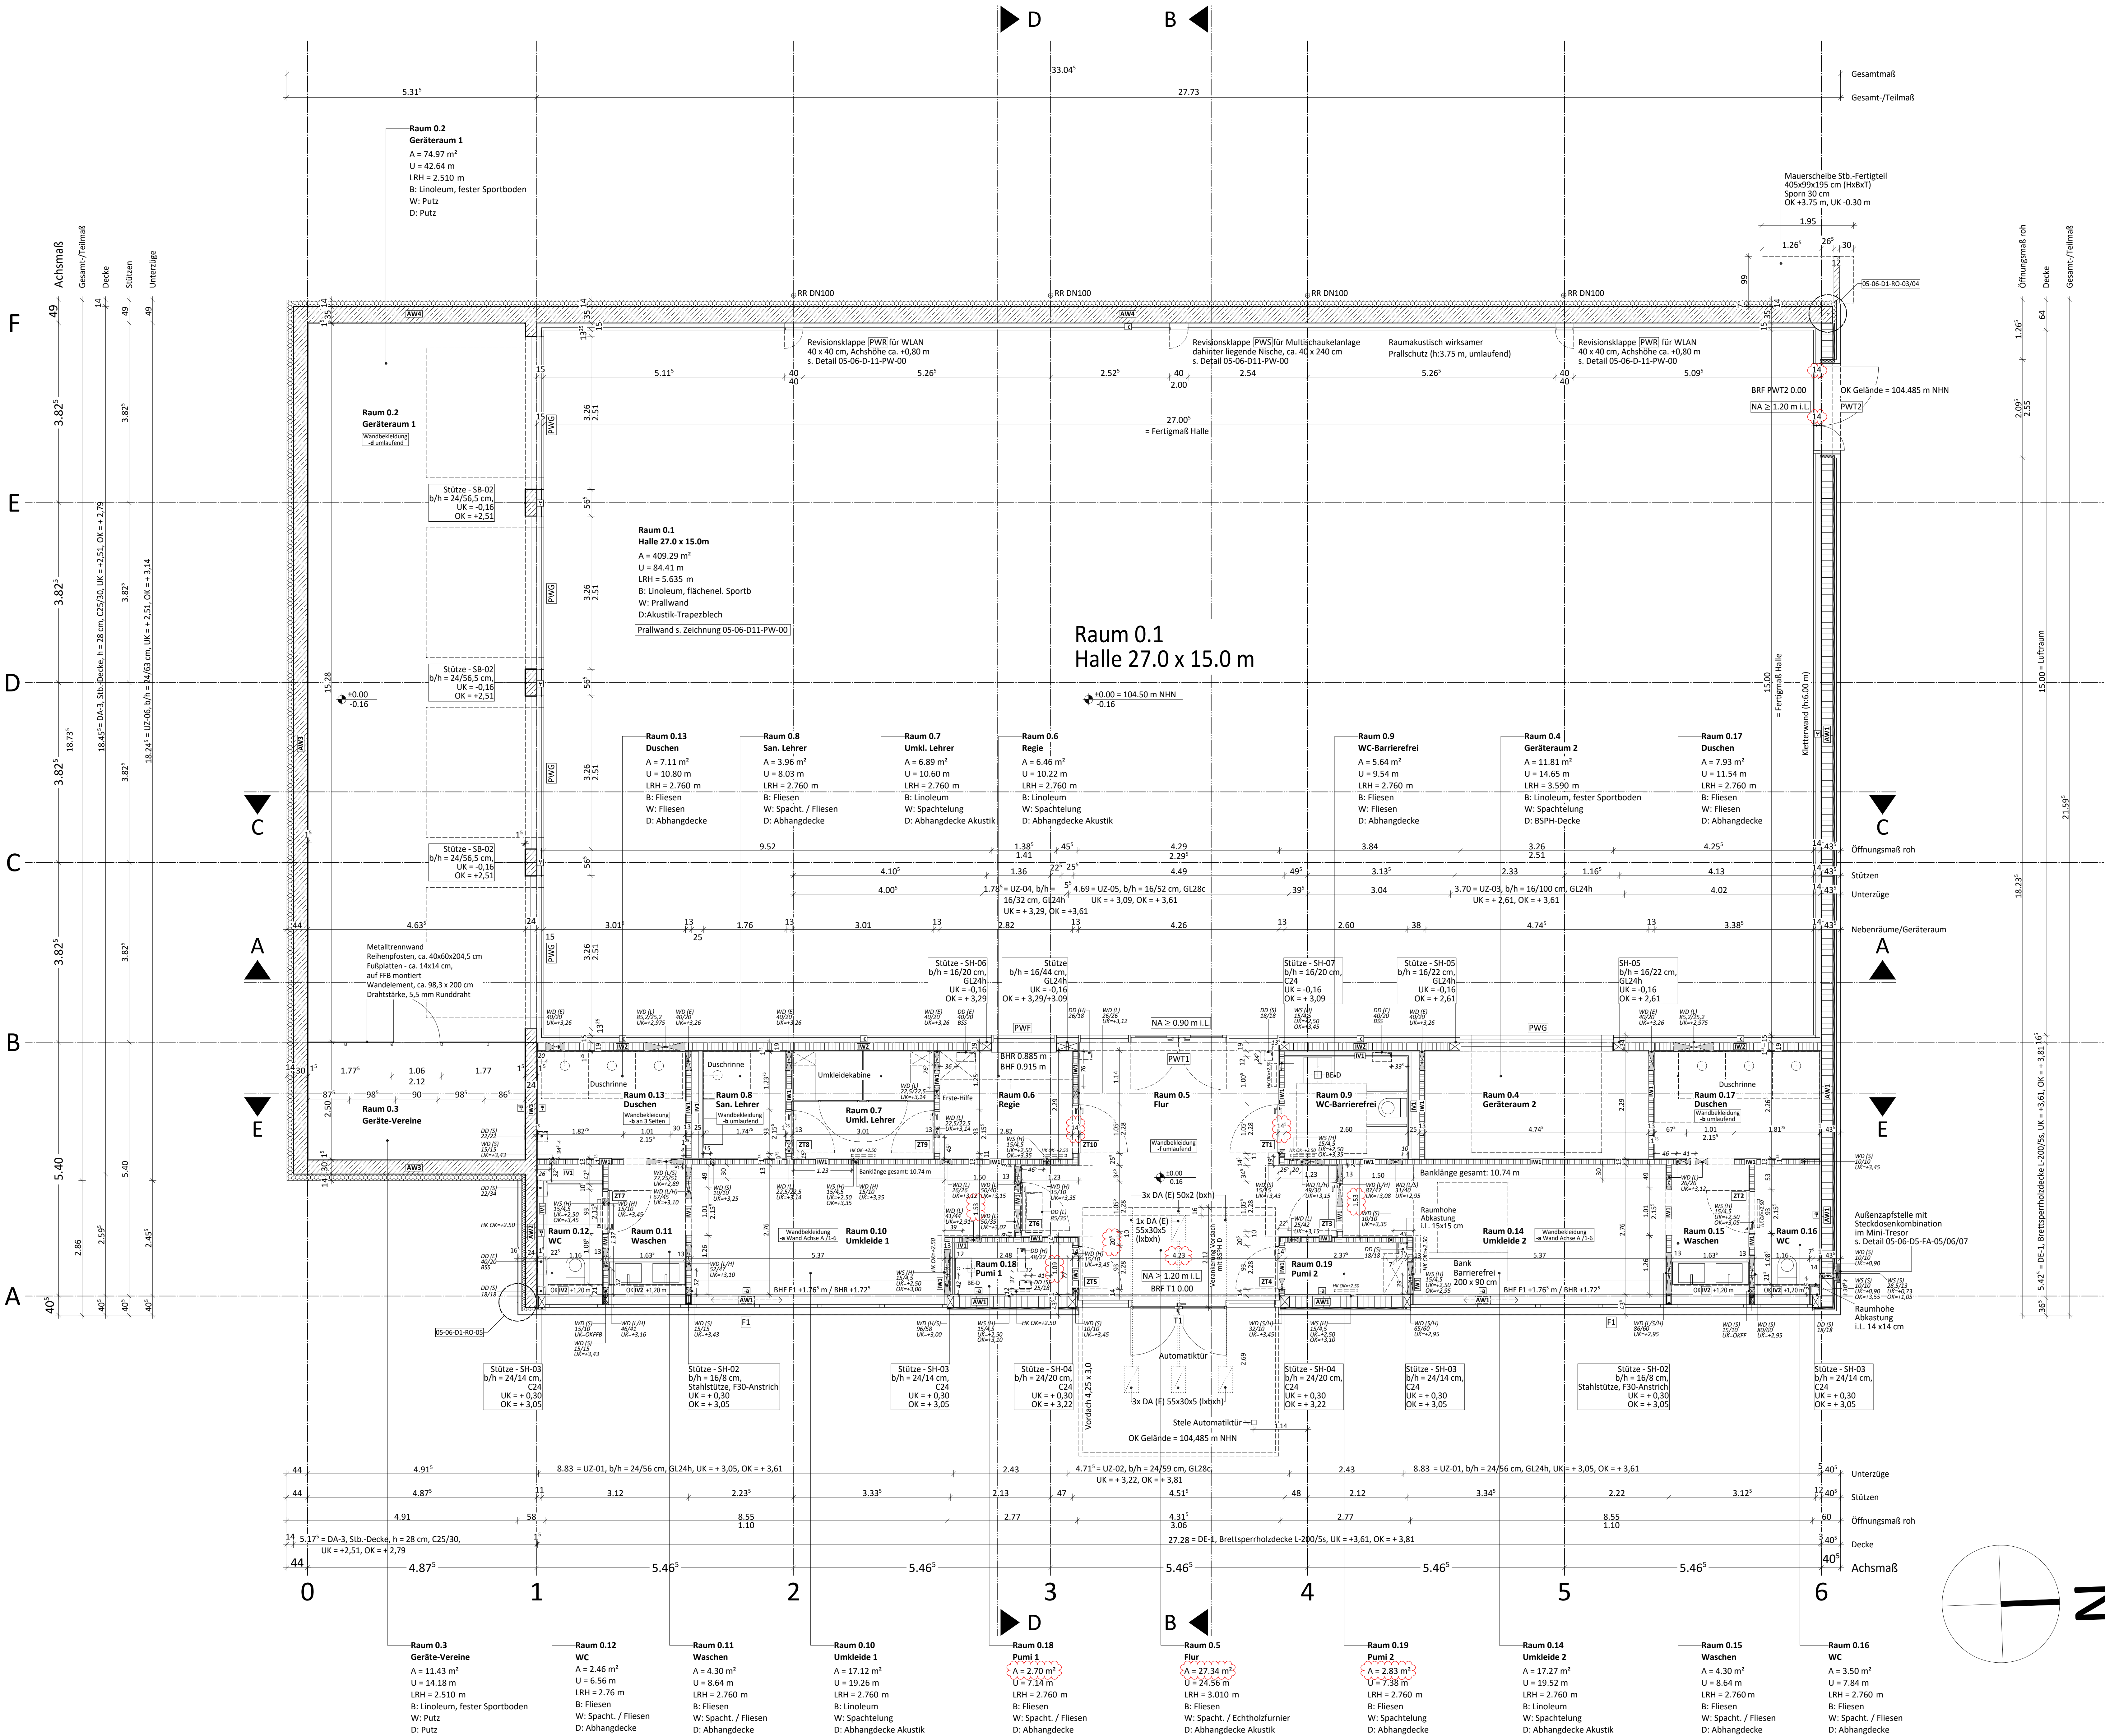

SYMBOL		RAUMSTEMPEL
	Stahlbeton gem. TWP	F.0.1 Raumnummer
	Wärmedämmung	Klasse Raumbezeichnung
	Perimeterdämmung	U Umfang des Raumes
	BSPP-Decke	A Fläche des Raumes
	Holztafelwand	LRH lichte Raumhöhe
	BSH-Stütze-Binder	S Bodenbelag
		W Wandbekleidung
		D Deckenbekleidung

Vorsatzschalen - Innenausbau (zusätzlich zu Wandaufbauten der Wandtypen)	
	a) Gipsfaserplatte, Qualitätsstufe 3, d = 1,25 cm
	b) Zementgebundene Bauplatte, d = 1,25 cm
	c) raumakustisch wirksame Prallwand, bis OK 3,75 m, d = 15 cm
	d) Gipsputz, schwerfest, Qualitätsstufe 3, d = 1,5 cm
	e) Zementputz als Verlegetrutzgrund, Qualitätsstufe 2, d = 1,5 cm
	f) Schichtplatten mit Echtholz furnier, bis OK 2,26 m, ab 2,26 m Gipsfaserplatte, d = 1,5 cm, Qualitätsstufe 3

Installationswände - vorsatzschalen Metallständer: Sanitärständer und Verstärkungen integriert	
	INW1 Installations-Vorsatzschale, raumhoch, 1-seitig doppelt beplankt, WC's, Waschräumen + Pumi mit Gipsfaserplatte 12,5 cm, feuchtraumgeeignet, in Nassräumen zementgebundener Bauplatte 1x CW 75, d = 12 cm, 22,5 cm, 25 cm oder 42,5 cm
	INW2 Installations-Vorsatzschale, brüstungshoch, 2-seitig doppelt beplankt mit GF 12,5 cm, 1x CW 50, d = 21,5 cm

KURZZEICHEN	
	OKFF = OKFF
	OKFF = OKFF
	OKFF = OKFF
	OKFF = OKFF

BRANDSCHUTZ - gem. Brandschutzkonzept (konstruktiver Brandschutz siehe Tragwerksplanung)	
	F30 Wand F30, feuerhemmend
	Fb umlaufend Decke + Wände raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen
	fh umlaufend Decke raumseitig feuerhemmend und ohne Öffnungen
	T30-RS Türe - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
	T30 T30-Tür (gefälztes vollwandiges Türblatt, dicht, selbstschließend, feuerhemmend)
	FL Feuerlöscher
	F1-a Detailbezeichnung, z.B. Fensterübersicht
	BSS Brandschutzschüttung
	HK Heizkörper
	FW Fernwärmeübergabestation
	FPA Funktions-Potentialausgleich


Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.
B	s. Revisionswolken	28.11.25	
A	s. Revisionswolken	16.10.25	

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath


o.M. OKFF + 0.00 = 104.50 m ü. NHN


Stadt Overath IMO	
Hauptstraße 17 51491 Overath	fon 02206-602-138 fax
PLANER	
PLAN	fon fax
Grundriss Erdgeschoss	
BAUORT	GRUNDSTÜCK
Heiliger	Burgholzweg 14, Overath
FLUR	18
FLURSTÜCK	1762+2244
LPH	5 Ausführungsplanung
MASZSTAB	1:50
DATUM	16.09.2025
GEZEICHNET	05-02-GR-EG
	B

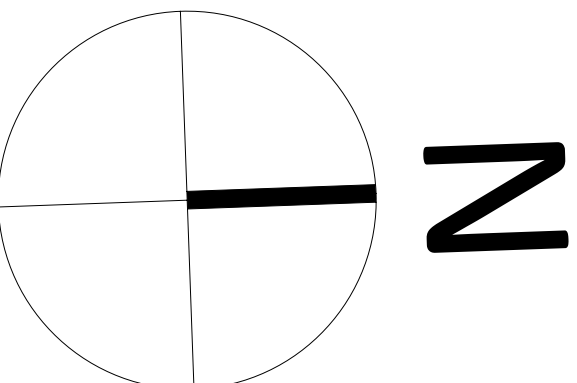

F1 - a	Detailbezeichnung, z.B. Fensterübersicht
BSS	Brandschutzschottung
HK	Heizkörper
FW	Fernwärmeübergabestation
FPA	Funktions-Potentialausgleich

C	Ergänzung WD (E) 40/15, Raum 1.2	19.11.25	
B	Änderung Lage und Maß DD (S)	13.11.25	
A	Blitzschutz, Stb.-Mauerschelben, Geländer, Detailvermerk	16.10.25	
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

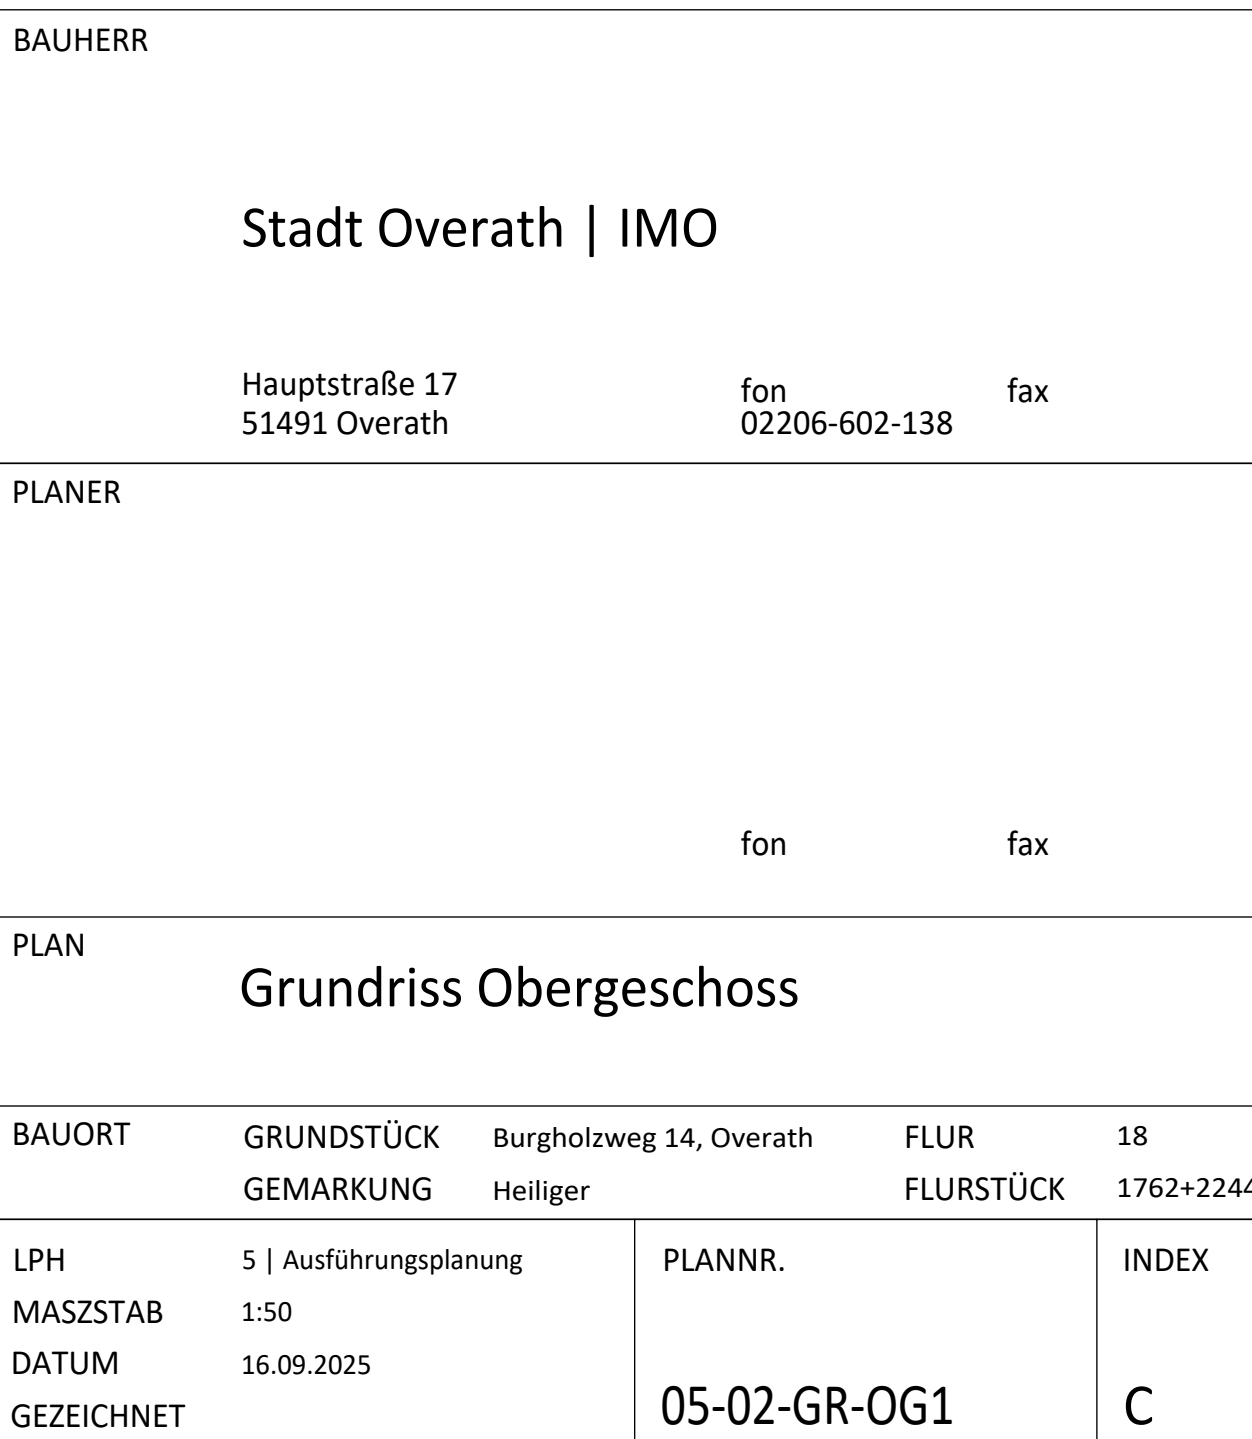


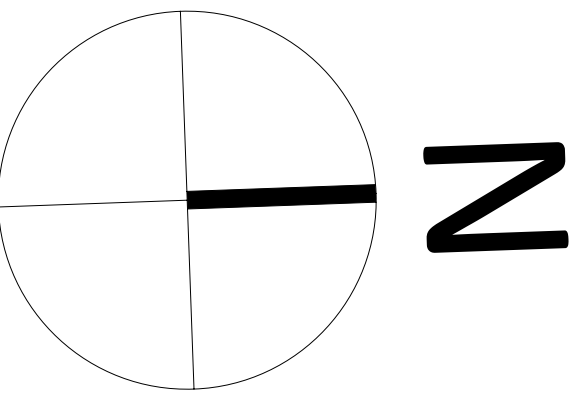


Alle Höhen beziehen sich auf OKKF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKKF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten.

Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

BAUHERR				
Stadt Overath IMO				
Hauptstraße 17 51491 Overath		fon 02206-602-138	fax	
PLANNER				
PLAN				
Grundriss Dachaufsicht				
BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR	18
	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK	1762+224a
LPH	5 Ausführungsplanung	PLANNR.	INDEX	
MASZSTAB	1:50			
DATUM	16.09.2025			
GEZEICHNET		05-02-GR-DA	A	

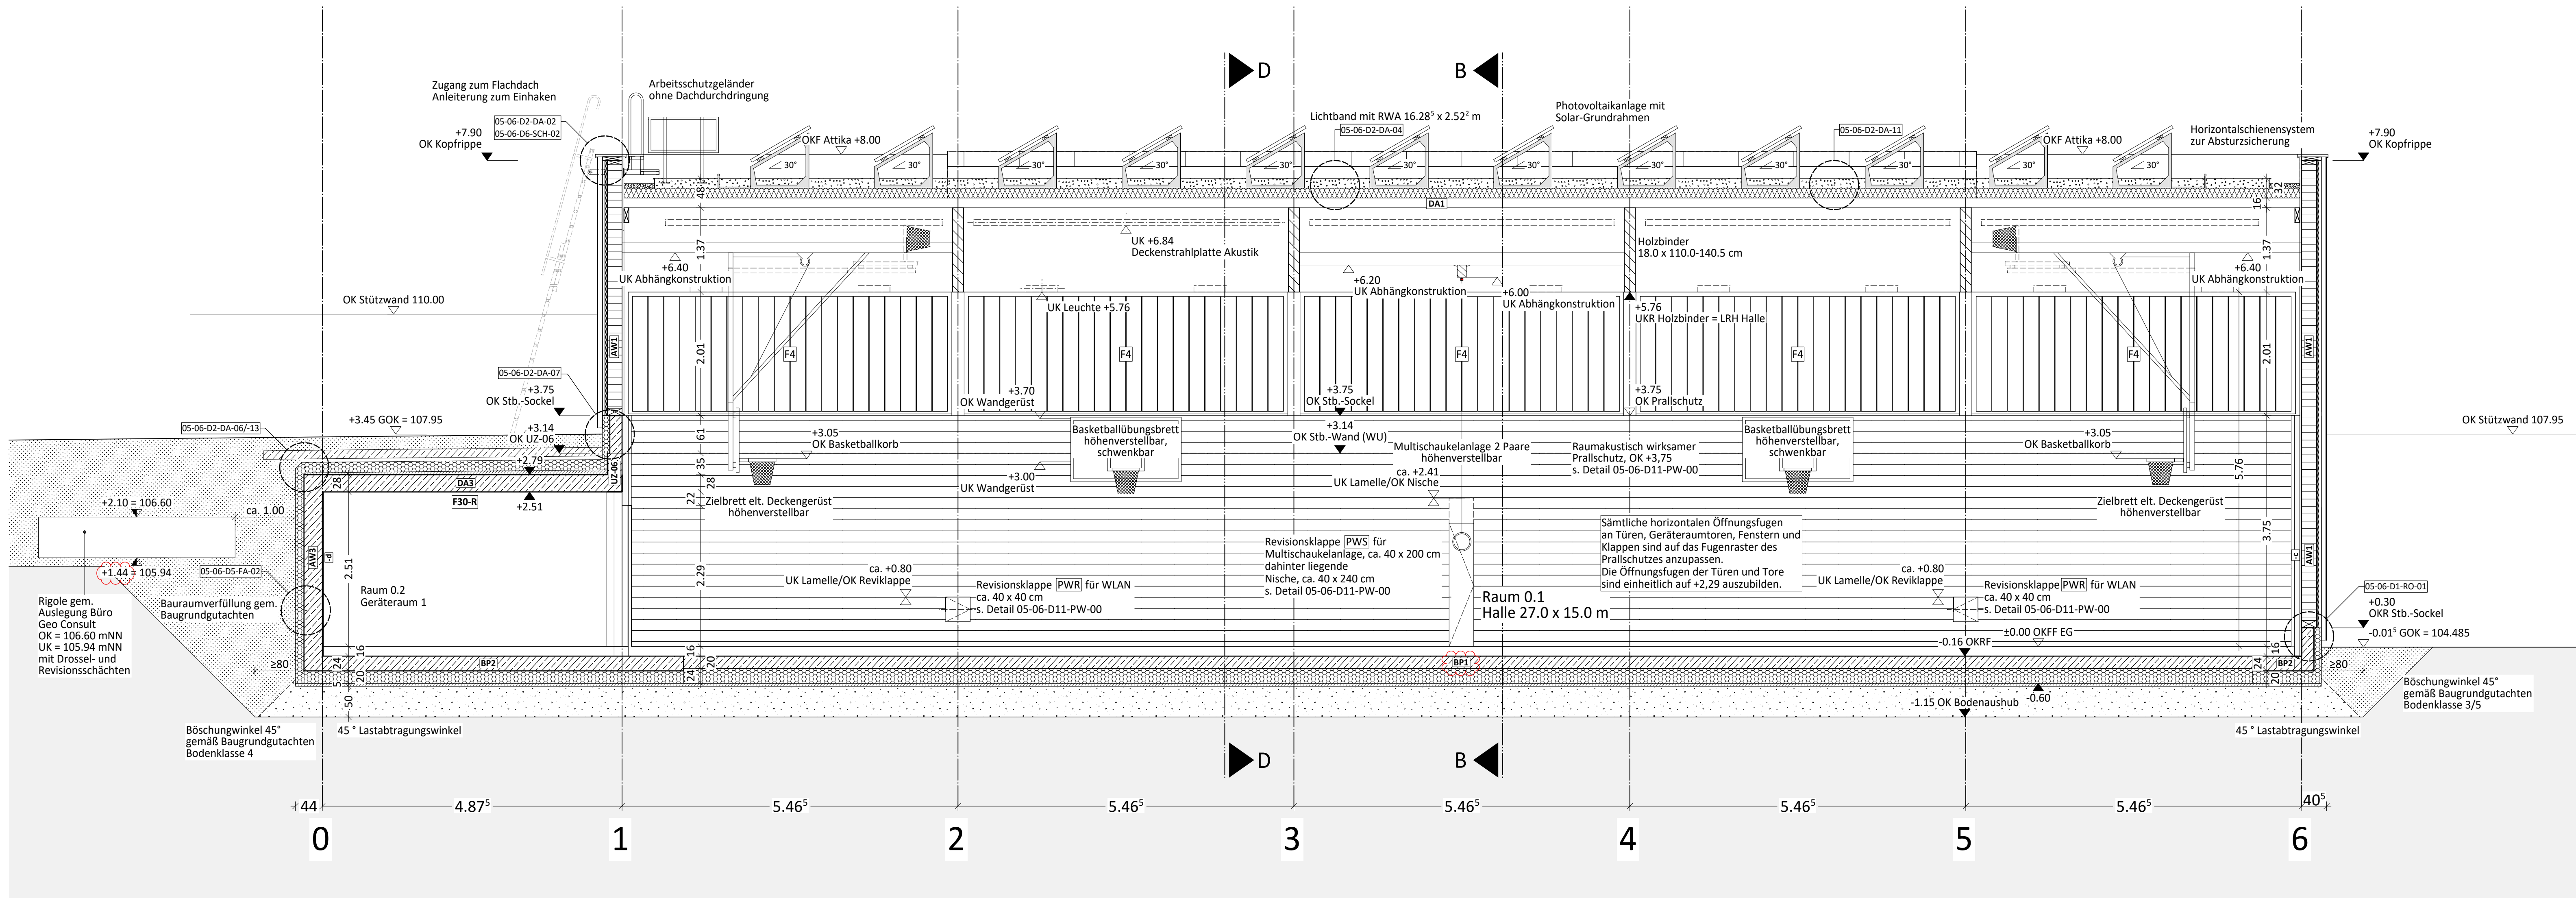

SCHNITT A-A

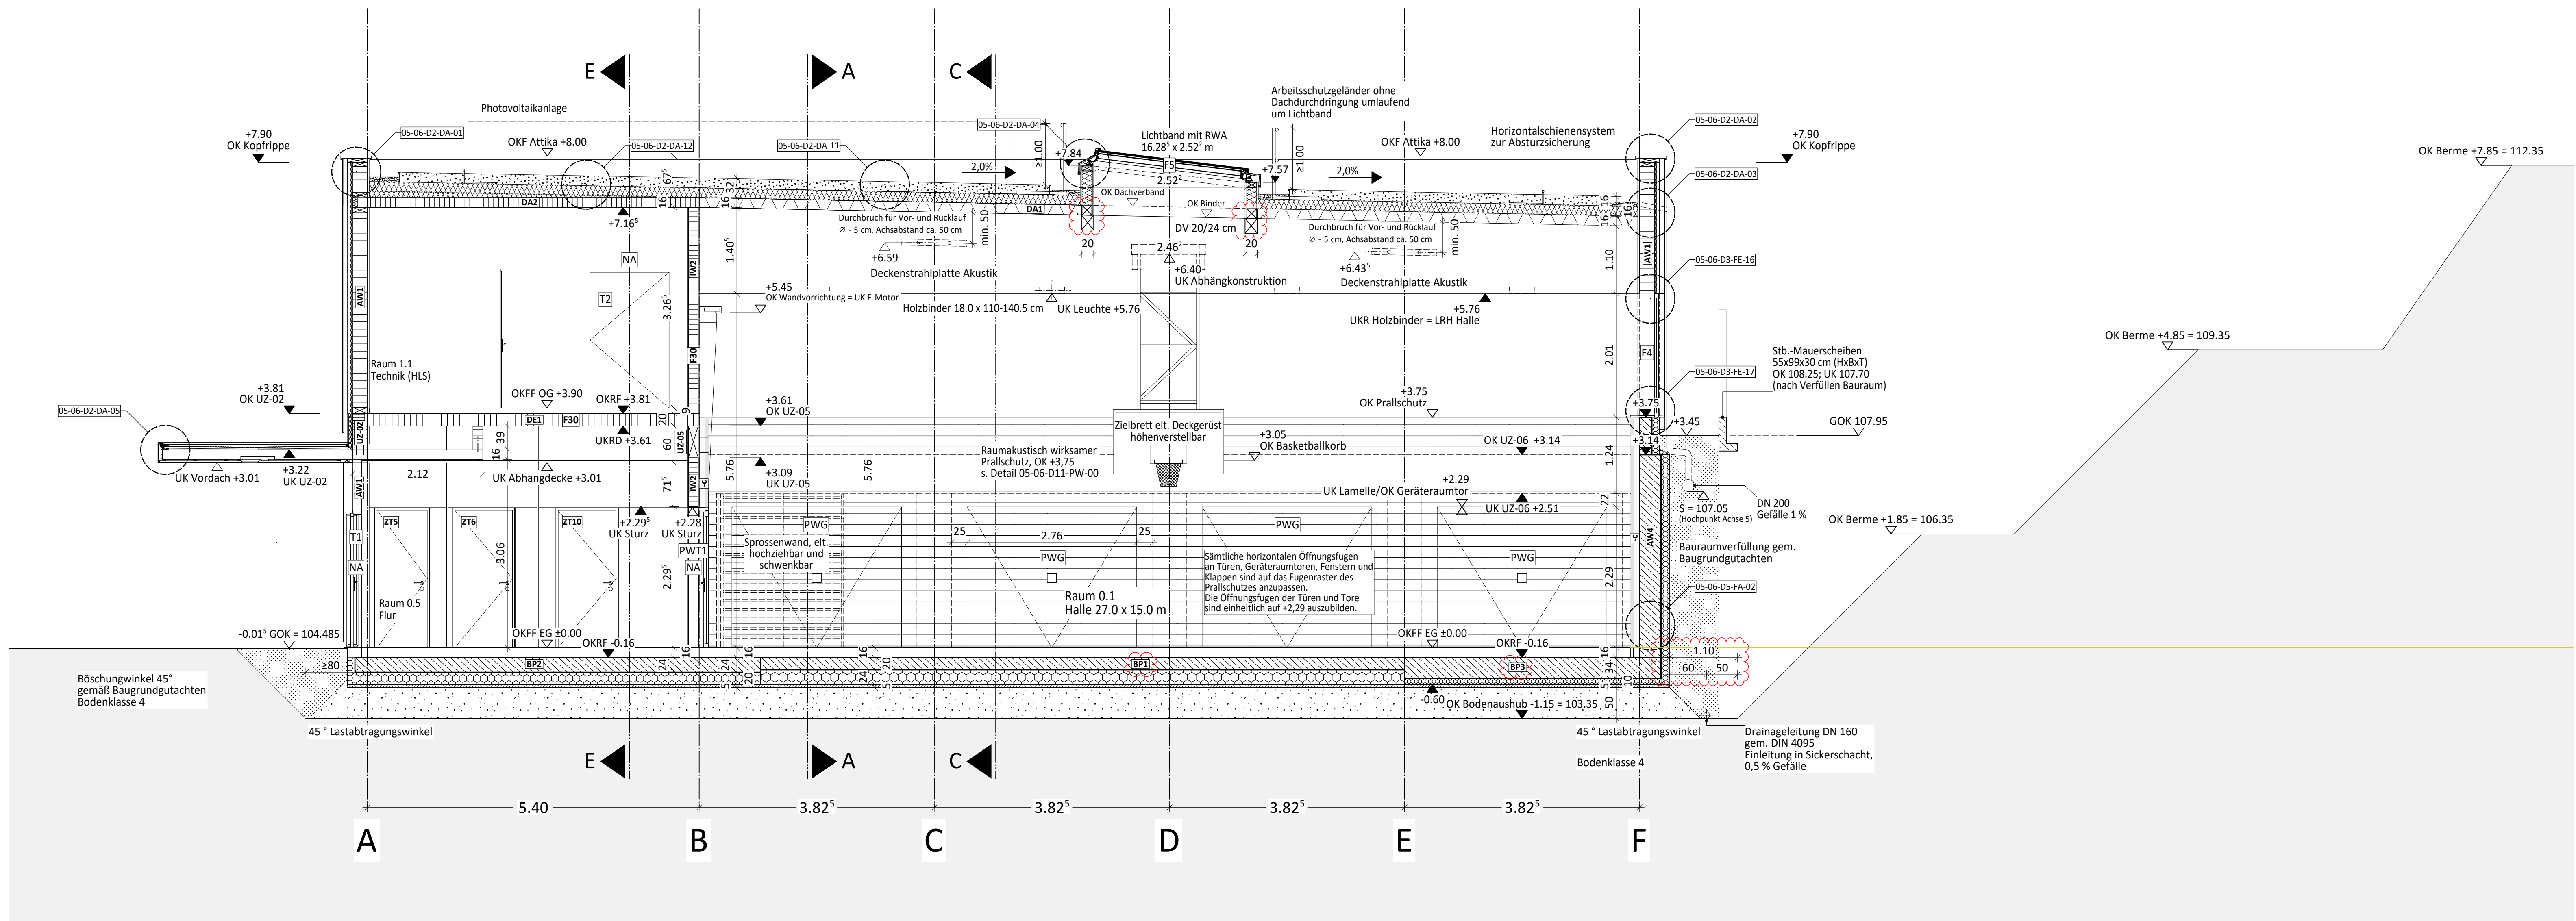

SCHNITT B-B

LEGENDE

SYMBOLS

- Stahlbeton gem. TWP
- Wärmedämmung
- Perimeterdämmung
- BSPH-Decke
- Holztafelwand
- BSPH-Stütze-Binder

RAUMSTEMPEL

F.0.1 Raumnummer
Klasse Raumbezeichnung
U Umfang des Raumes
LRH lichte Raumhöhe
B Bodenbelag
W Wandbekleidung
D Deckenbekleidung

Wandtypen:

- AW1 d = 42 cm (41,75 cm gerundet)
- AW2 d = 39 cm
- AW3 d = 44 cm
- AW4 d = 49 cm
- IW1 d = 13 cm
- IW2 d = 19 cm
- IW3 d = 24 cm

Vorsatzschalen - Innenausbau (zuzüglich zu Wandaubauten der Wandtypen)

- a) Gipsfaserplatte, Qualitätsstufe 3, d = 1,25 cm
- b) Zementgebundene Bauplatte, d = 1,25 cm
- c) raumakustisch wirksame Prallwand, bis OK 3,75 m, d = 15 cm
- d) Gipsputz, scheuerfest, Qualitätsstufe 3, d = 1,5 cm
- e) Zementputz als Verlegetrager, Qualitätsstufe 2, d = 1,5 cm
- f) Schichtplatten mit Echtholz furnier, bis OK 2,26 m, ab 2,26 m Gipsfaserplatte, d = 1,5 cm, Qualitätsstufe 3

Installationswände - vorsatzschalen Metallständer: Sanitärständer und Verstärkungen integriert

- INV1 Installations-Vorsatzschale, raumhoch, 1-seitig doppelt beplankt, WC's, Waschräumen + Fum mit Gipsfaserplatte 12,5 cm, feuchtraumgeeignet, in Nassräumen zementgebundener Bauplatte 1x CW 75, d = 12 cm, 22,5 cm, 25 cm oder 42,5 cm
- INV2 Installations-Vorsatzschale, brüstungshoch, 2-seitig doppelt beplankt mit GF 12,5 cm, 1x CW 50, d = 21,5 cm

KURZZEICHEN

- OK Oberkante
- UK Unterkante
- FF Fertig-Fußboden
- RF Roh-Fußboden
- RD Roh-Decke
- BP Bodenplatte
- UKD Unterkannte Decke
- BA Bodenaussparung
- DA Deckenaussparung
- WD Wänddurchbruch
- DD Deckendurchbruch
- UZ Unterzug
- ÜZ Überzug
- VK Vorderkante
- LRH lichte Raumhöhe
- BHF Brüstungshöhe fertig
- BHR Brüstungshöhe roh
- RR Regenfallleitung
- RA Rauchableitung
- 1.RW 1. Rettungsweg
- 2.RW 2. Rettungsweg
- NA Notausgang
- HKV Heizkörperverteiler
- BE-D Bodeninlauf, durchspülbar
- F1 - a) Detailbezeichnung, z.B. Fensterübersicht
- BSS Brandschutzschüttung
- HK Heizkörper
- FW Fernwärmeübergabestation
- FFA Funktions-Potentialausgleich

BRANDSCHUTZ - gem. Brandschutzkonzept (konstruktiver Brandschutz siehe Tragwerksplanung)

- F30 Wand F30, feuerhemmend
- Fb umlaufend Decke + Wände raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen
- Fb umlaufend Decke raumseitig feuerhemmend und ohne Öffnungen
- T30-RS Tür - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- T30 T30-Tür (gefälztes vollwandiges Türblatt, dicht, selbstschließend, feuerhemmend)
- FL Feuerlöscher

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

A	s. Revisionswolken	16.10.25
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM GEZ.

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138 fax

PLANER


fon fax

PLAN


Schnitte A-A und B-B

BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR	18
	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK	1762+2244
LPH	5 Ausführungsplanung	PLANNR.		INDEX
MASZTAB	1:50			
DATUM	16.09.2025			
GEZEICHNET		05-03-SN-AB		A

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2023

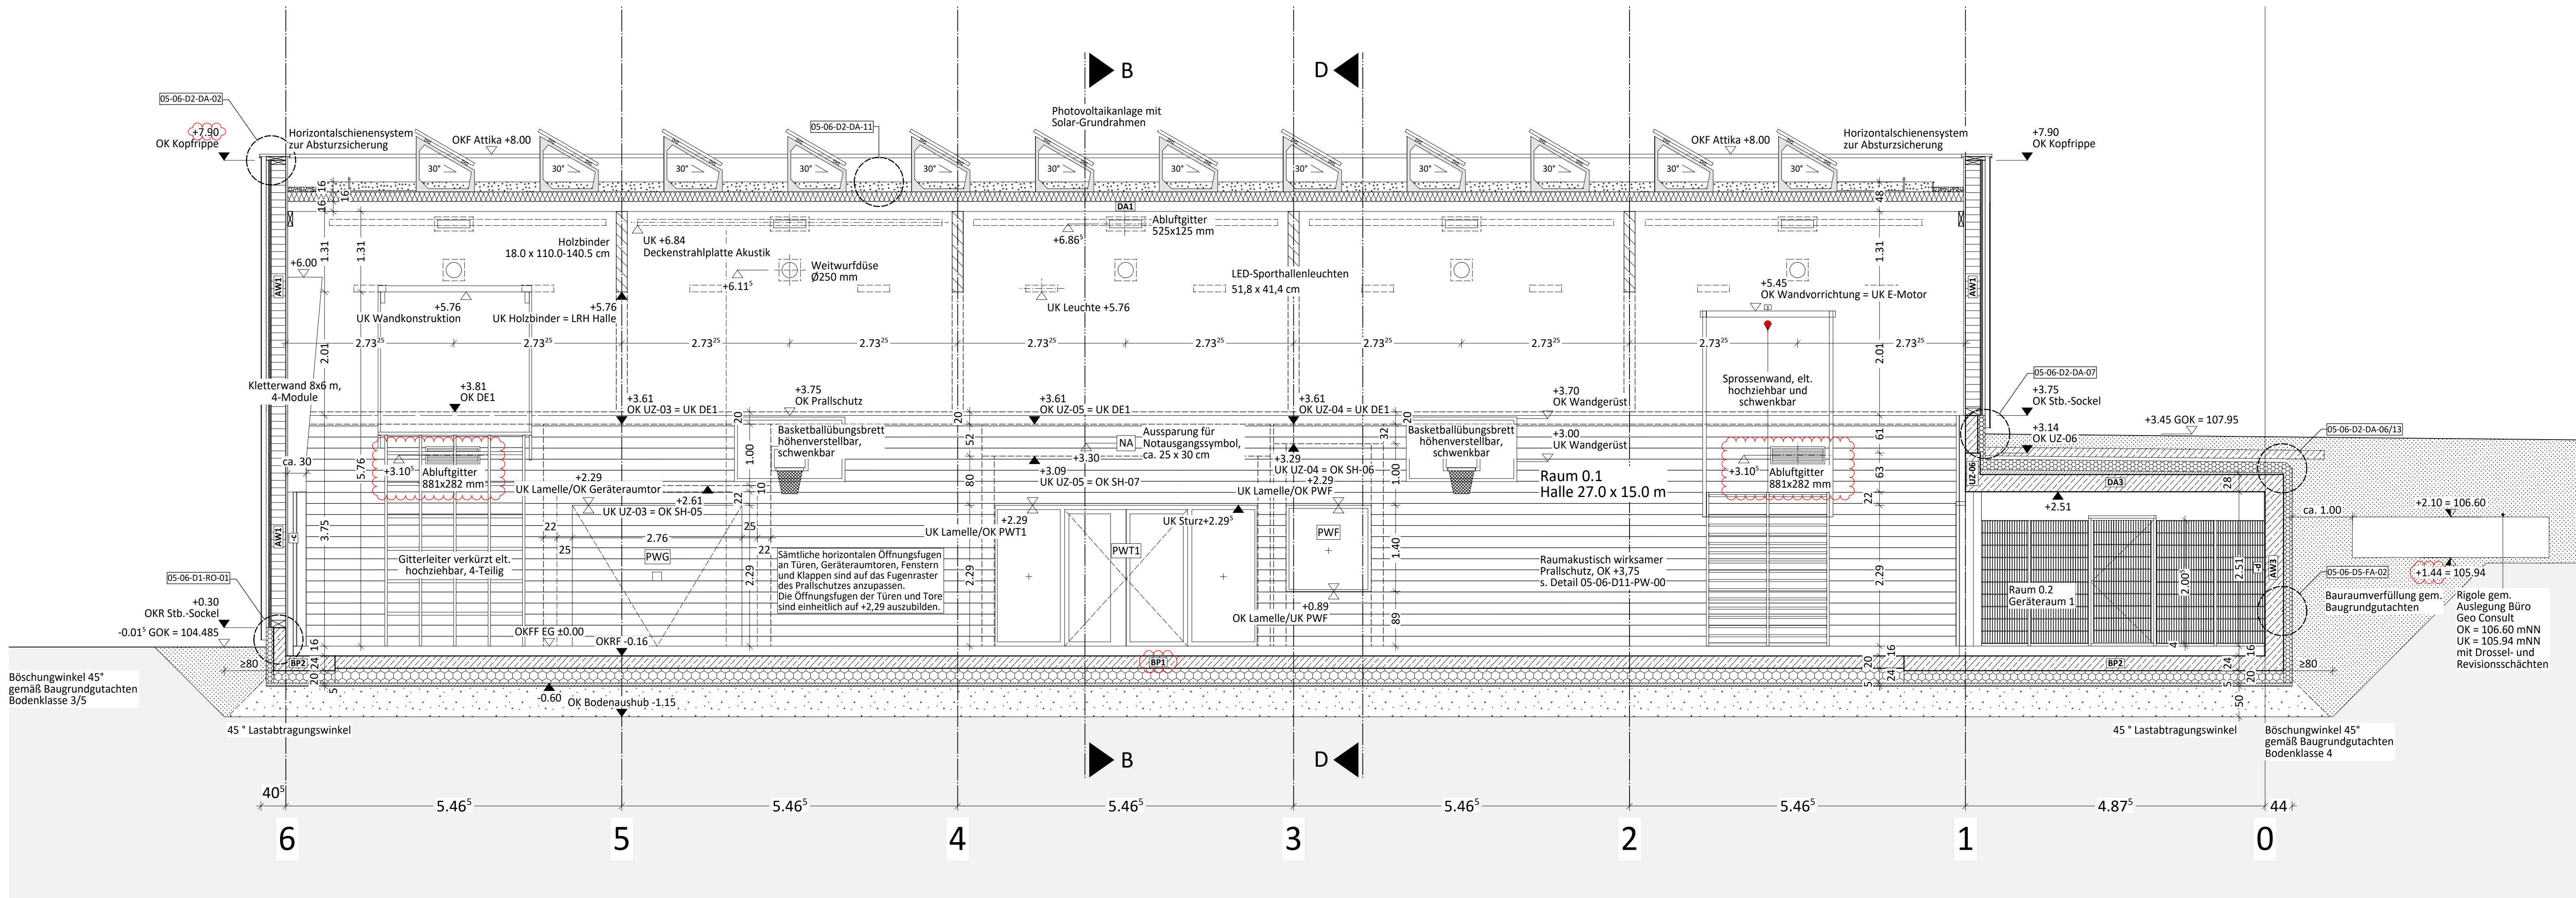

SCHNITT C-C

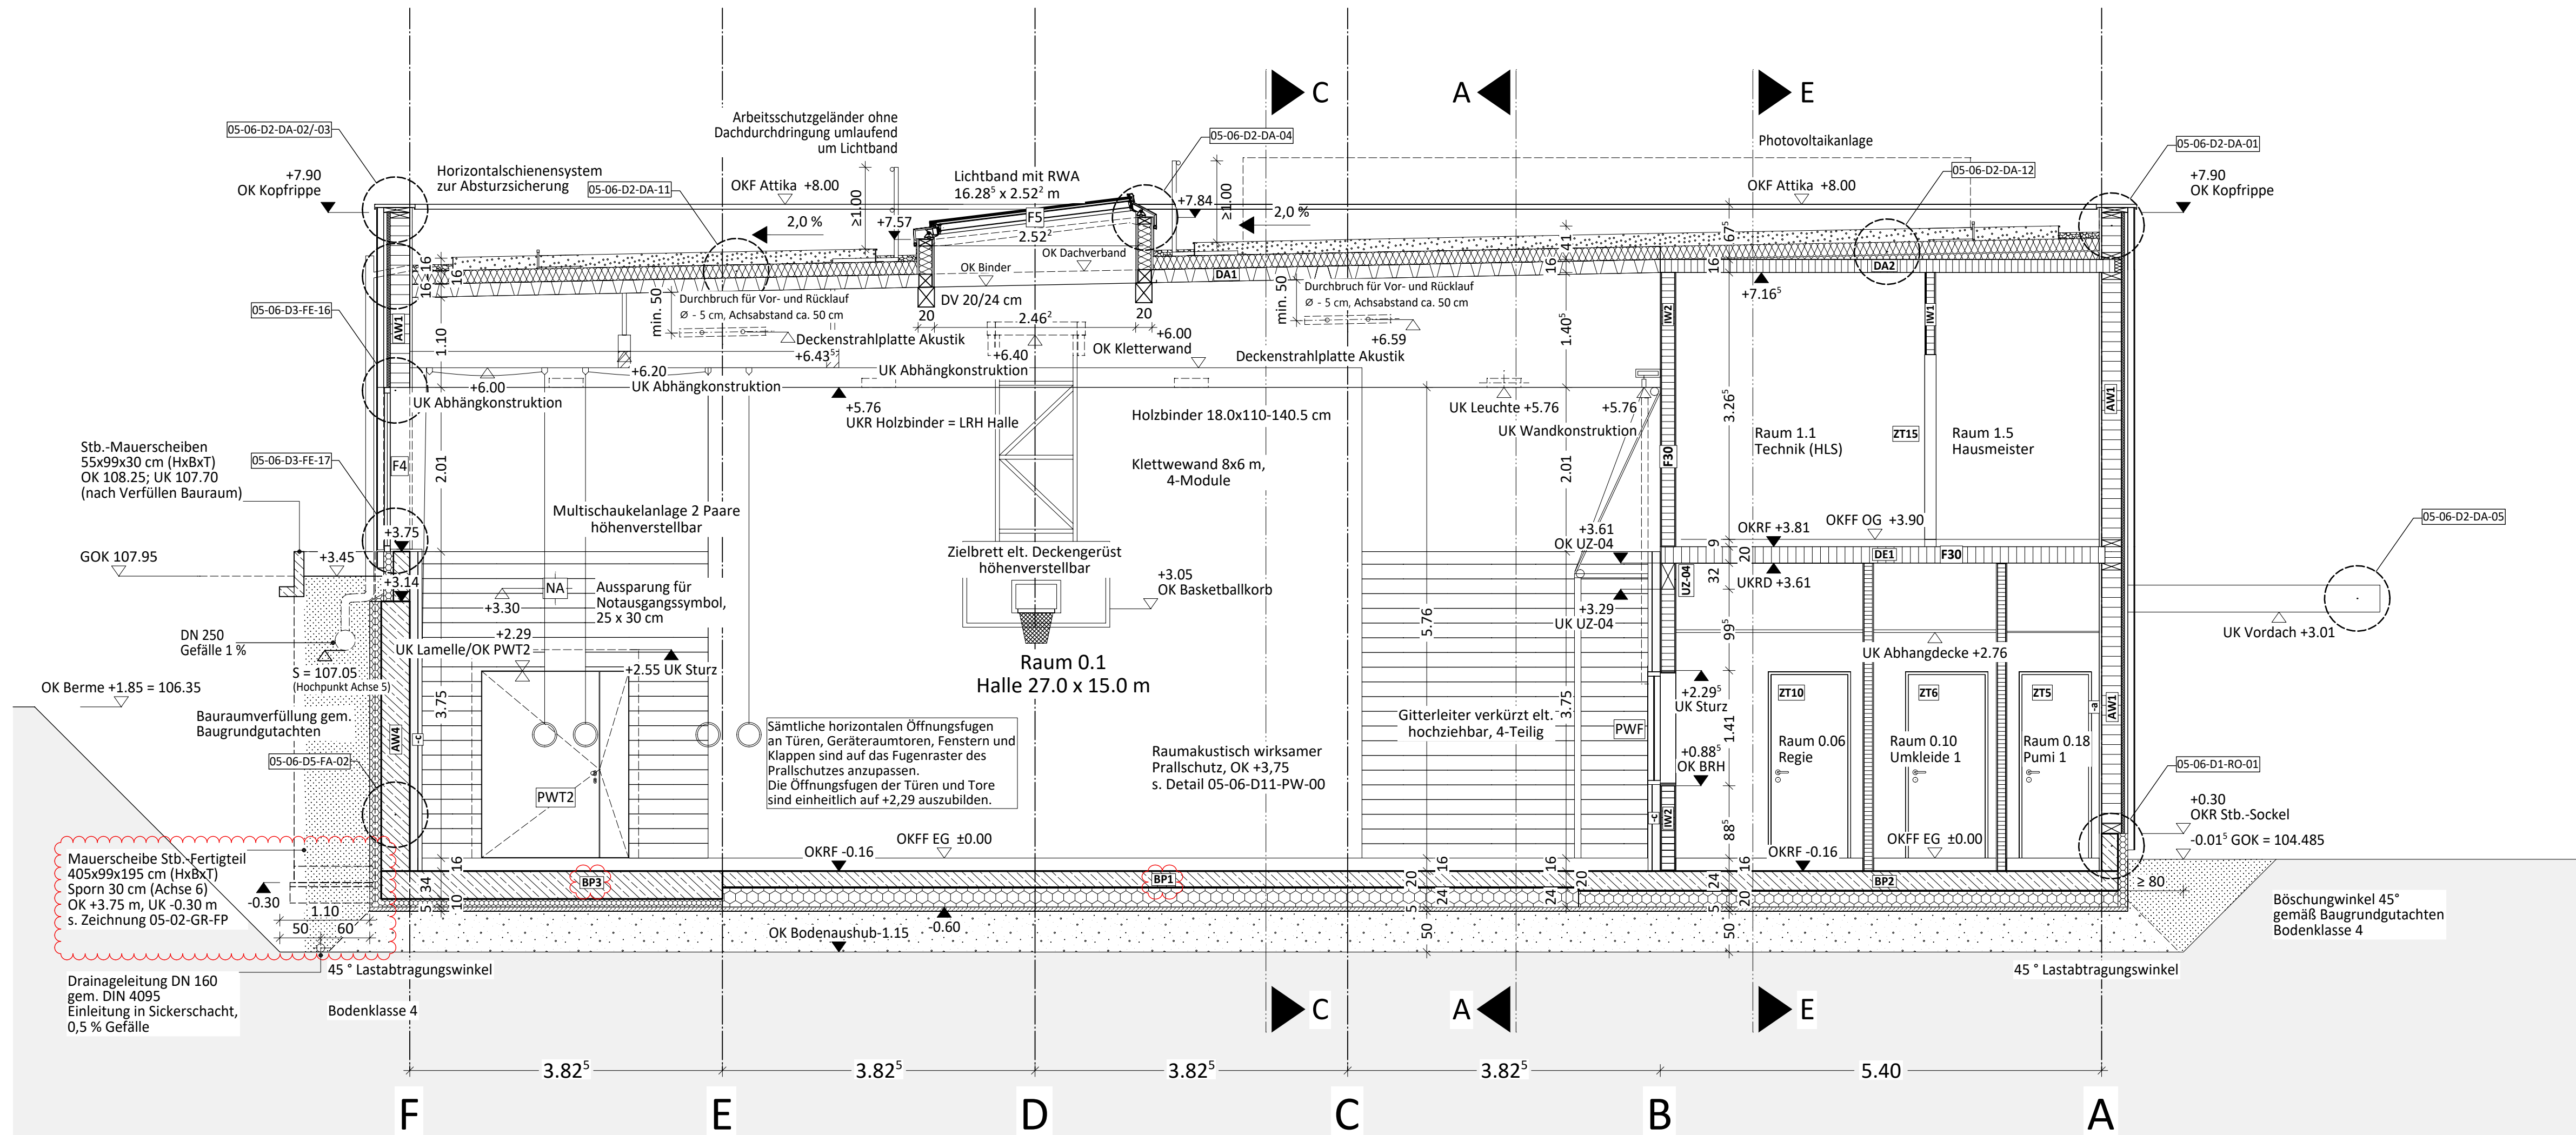

SCHNITT D-D

SYMBOLS

Stahlbeton gem. TWP

Wärmedämmung

Perimeterdämmung

BSPH-Decke

Holztafelwand

BSPH-Stütze-Binder

Wandtypen:

AW1 d = 42 cm (41,75 cm gerundet)

AW2 d = 39 cm

AW3 d = 44 cm

AW4 d = 49 cm

IW1 d = 13 cm

IW2 d = 19 cm

IW3 d = 24 cm

RAUMSTEMPEL

F.0.1 Raumnummer

Klasse Raumbezeichnung

U Umfang des Raumes

A Fläche des Raumes

LRH lichte Raumhöhe

B- Bodenbelag

W- Wandbekleidung

D- Deckenbekleidung

Vorsatzschalen - Innenausbau (zusätzlich zu Wandaufbauten der Wandtypen)

- a Gipsfaserplatte, Qualitätsstufe 3, d = 1,25 cm

- b Zementgebundene Bauplatte, d = 1,25 cm

- c raumakustisch wirksame Prallwand, bis OK 3,75 m, d = 15 cm

- d Gipsputz, scheuerfest, Qualitätsstufe 3, d = 1,5 cm

- e Zementputz als Verlegetrager, Qualitätsstufe 2, d = 1,5 cm

- f Schichtplatten mit Echtholz furnier, bis OK 2,26 m, ab 2,26 m Gipsfaserplatte, d = 1,5 cm, Qualitätsstufe 3

Installationswände, -vorsatzschalen Metallständer: Sanitärständer und Verstärkungen integriert

INW1 Installations-Vorsatzschale, raumhoch, 1-seitig doppelt beplankt, WC's, Waschräumen + Pumi mit Gipsfaserplatte 12,5 cm, feuchtraumgeeignet, in Nassräumen zementgebundener Bauplatte 1x CW 75, d = 12 cm, 22,5 cm, 25 cm oder 42,5 cm

INW2 Installations-Vorsatzschale, brüstungshoch, 2-seitig doppelt beplankt mit GF 12,5 cm, 1x CW 50, d = 21,5 cm

KURZZEICHEN

OK Oberkante

UK Unterkante

FF Fertig-Fußboden

RF Roh-Fußboden

RD Roh-Decke

BP Bodenplatte

UKD Unterkante Decke

BA Bodenaussparung

DA Deckenaussparung

WD Wanddurchbruch

DD Deckendurchbruch

UZ Unterzug

ÜZ Überzug

VK Vorderkante

LRH lichte Raumhöhe

BHF Brüstungshöhe fertig

BHR Brüstungshöhe roh

RR Regenfallleitung

RA Rauchableitung

1.RW 1. Rettungsweg

2.RW 2. Rettungsweg

NA Notausgang

HKV Heizkörperverteiler

BE-D Bodeneinlauf, durchspürbar

[F1 - a] Detailbezeichnung, z.B. Fensterübersicht

BSS Brandschutzschötung

HK Heizkörper

FW Fernwärmeübergabestation

FFA Funktions-Potentialausgleich

BRANDSCHUTZ - gem. Brandschutzkonzept (konstruktiver Brandschutz siehe Tragwerksplanung)

[F30] Wand F30, feuerhemmend

[Fb umlaufend] Decke + Wände raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen

[Fh umlaufend] Decke raumseitig feuerhemmend und ohne Öffnungen

[T30-RS] Tür - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend

[T30] T30-Tür (gefälztes vollwandiges Türblatt, dicht, selbstschließend, feuerhemmend)

[FL] Feuerlöscher

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

A	s. Revisionswolken	6.10.25
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM GEZ.

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

o.M. OKFF + 0.00 = 104.50 m ü. NHN

BAUHERR

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138 fax

PLANNER

fon fax


PLAN

Schnitt C-C und D-D

BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR	18
	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK	1762+2244
LPH	5 Ausführungsplanung	PLANNR.		INDEX
MASZTAB	1:50			
DATUM	16.09.2025			
GEZEICHNET		05-03-SN-CD		A

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2023

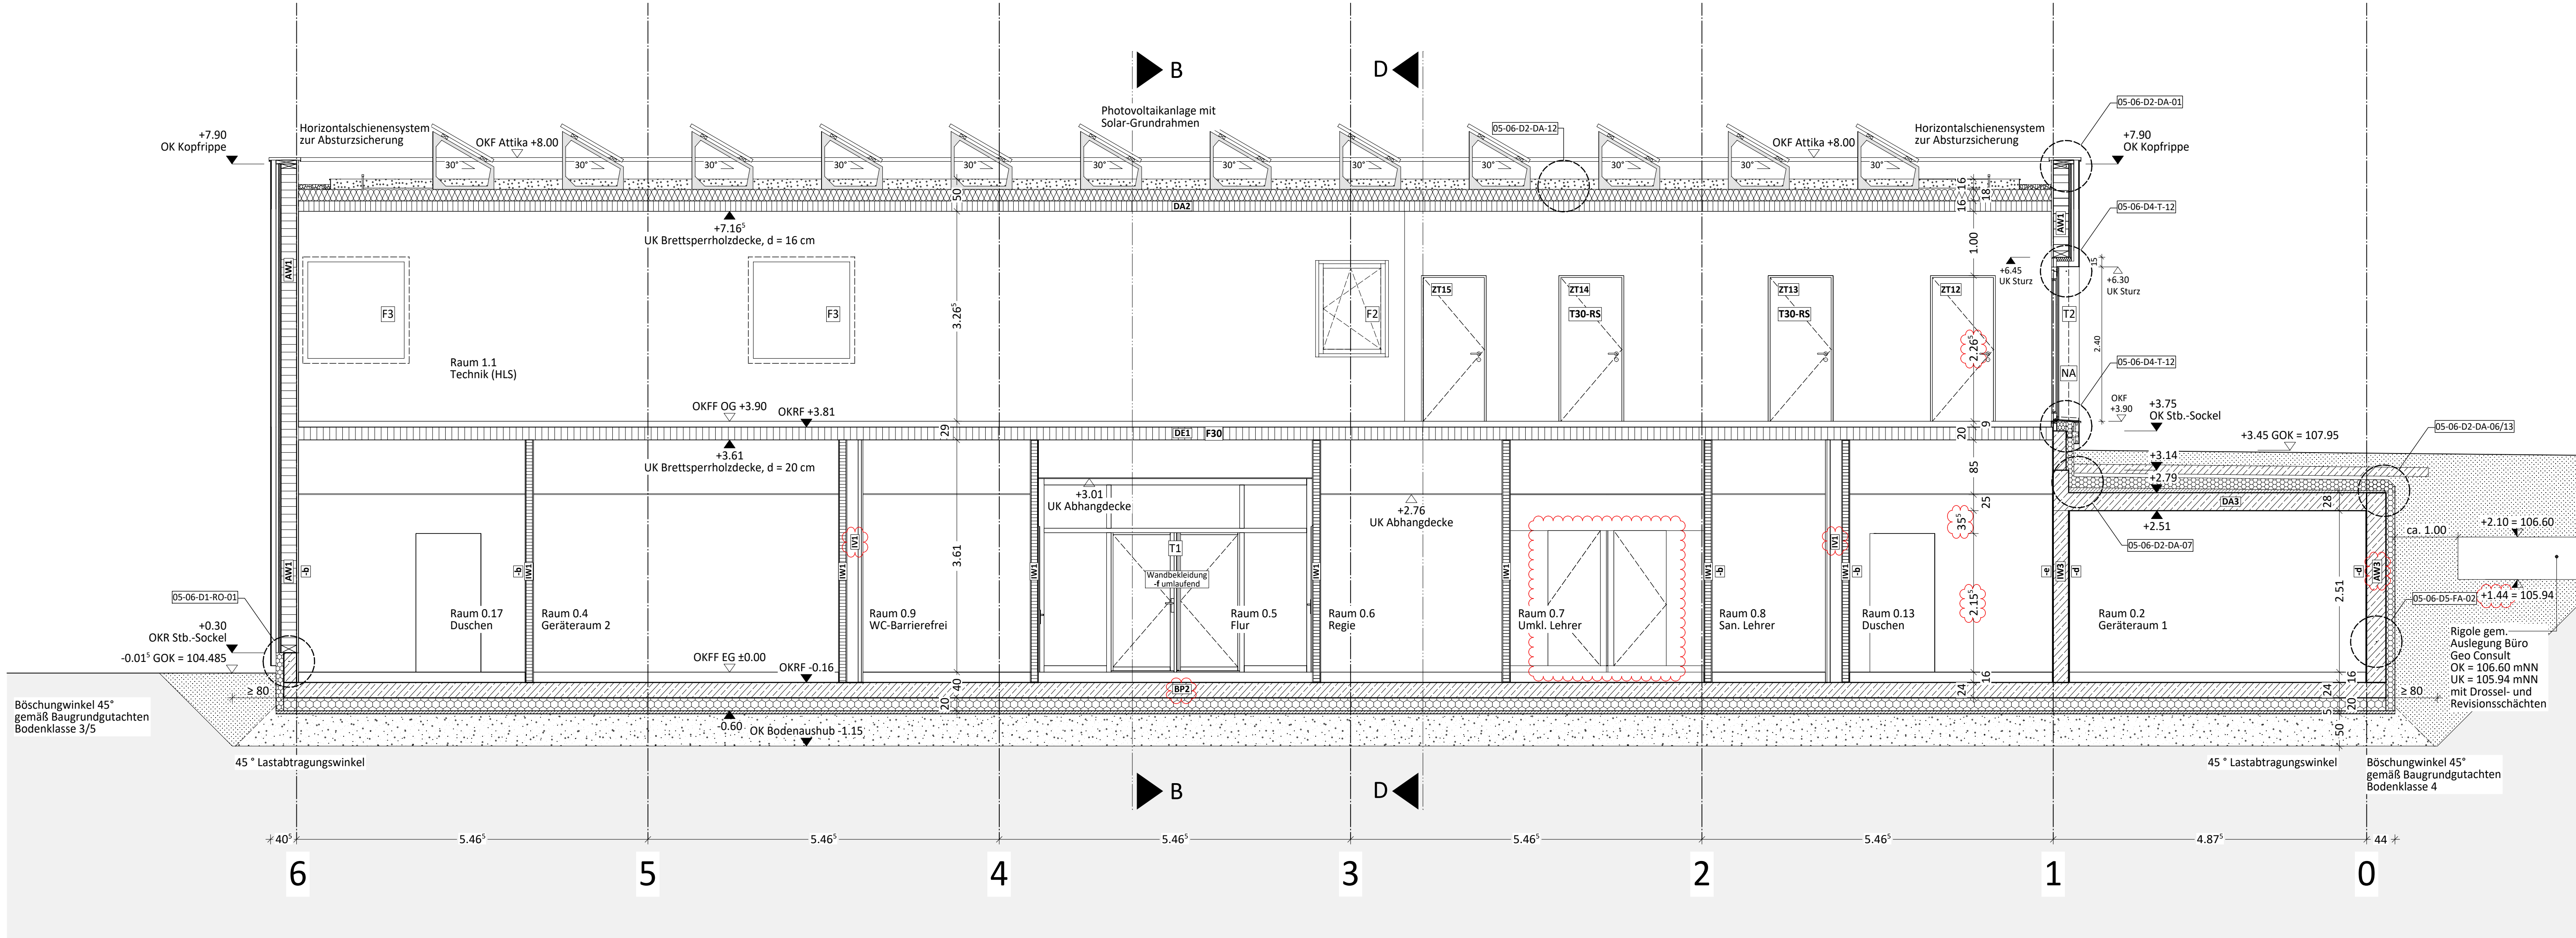

SCHNITT E-E

LEGENDE

SYMBELE

- Stahlbeton gem. TWP
- Wärmedämmung
- Perimeterdämmung
- BSPH-Decke
- Holztafelwand
- BSH-Stütze-Binder

RAUMSTEMPEL

- F.0.1 Raumnummer
- Klasse Raumbezeichnung
- U Umfang des Raumes
- A Fläche des Raumes
- LRH lichte Raumhöhe
- B: Bodenbelag
- W: Wandbekleidung
- D: Deckenbekleidung

Wandtypen:

- AW1 d = 42 cm (41,75 cm gerundet)
- AW2 d = 39 cm
- AW3 d = 44 cm
- AW4 d = 49 cm
- IW1 d = 13 cm
- IW2 d = 19 cm
- IW3 d = 24 cm

Aufbau Wandtypen s. Details 05-06-D5-FA-01 bis -03

Vorsatzschalen - Innenausbau (zuzüglich zu Wandaufbauten der Wandtypen)

- a Gipsfaserplatte, Qualitätsstufe 3, d = 1,25 cm
- b Zementgebundene Bauplatte, d = 1,25 cm
- c raumakustisch wirksame Prallwand, bis OK 3,75 m, d = 15 cm
- d Gipsputz, scheuerfest, Qualitätsstufe 3, d = 1,5 cm
- e Zementputz als Verlegeuntergrund, Qualitätsstufe 2, d = 1,5 cm
- f Schichtplatten mit Echtholz furnier, bis OK 2,26 m, ab 2,26 m Gipsfaserplatte, d = 1,5 cm, Qualitätsstufe 3

Installationswände, -vorsatzschalen Metallständer: Sanitärständer und Verstärkungen integriert

- INV1 Installations-Vorsatzschale, raumhoch, 1-seitig doppelt beplankt, WC's, Waschräumen + Pumi mit Gipsfaserplatte 12,5 cm, feuchtraumgeeignet, in Nassräumen zementgebundener Bauplatte, 1x CW 75, d = 12 cm, 22,5 cm, 25 cm oder 42,5 cm
- INV2 Installations-Vorsatzschale, brüstungshoch, 2-seitig doppelt beplankt mit GF 12,5 cm, 1x CW 50, d = 21,5 cm

- ± 0.00 und ± 0.00 = OKFF
- ± 0.00 = OKRF
- ± 0.00 = OK Gelände


KURZZEICHEN

- OK Oberkante
- UK Unterkante
- FF Fertig-Fußboden
- RF Roh-Fußboden
- RD Roh-Decke
- BP Bodenplatte
- UKD Unterkante Decke
- BA Bodenaussparung
- DA Deckenaussparung
- WD Wandboxbruch
- DD Deckendurchbruch
- UZ Unterzug
- ÜZ Überzug
- VK Vorderkante
- LRH lichte Raumhöhe
- BHF Brüstungshöhe fertig
- BHR Brüstungshöhe roh
- RR Regenfallleitung
- RA Rauchableitung
- 1.RW 1. Rettungsweg
- 2.RW 2. Rettungsweg
- NA Notausgang
- HKV Heizkreisverteiler
- BE-D Bodeneinlauf, durchspülbar
- F1-a Detailbezeichnung, z.B. Fensterübersicht
- BSS Brandschutzschottung
- HK Heizkörper
- FW Fernwärmeübergabestation
- FPA Funktions-Potentialausgleich

BRANDSCHUTZ - gem. Brandschutzkonzept (konstruktiver Brandschutz siehe Tragwerksplanung)

- Wand F30, feuerhemmend
- fb umlaufend Decke + Wände raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen
- fh umlaufend Decke raumseitig feuerhemmend und ohne Öffnungen
- T30-RS Tür - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- T30 T30-Tür (gefälztes vollwandiges Türblatt, dicht, selbstschließend, feuerhemmend)
- FL Feuerlöscher

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

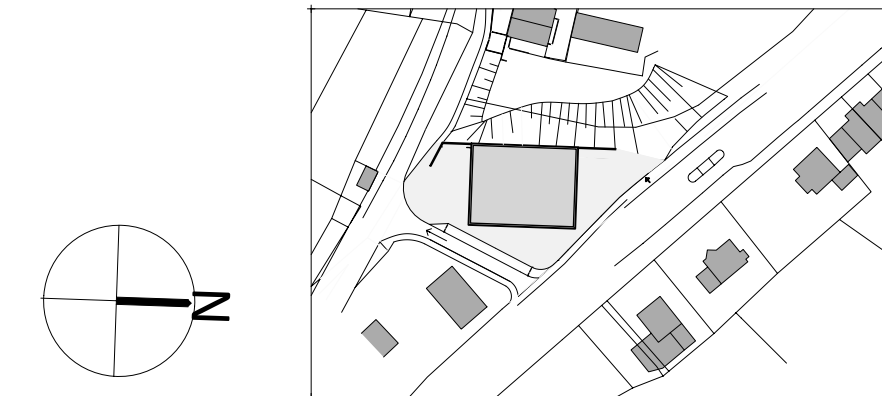

BAUHERR

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138

fax

PLANER

Schnitt E-E

BAUORT GRUNDSTÜCK Burgholzweg 14, Overath FLUR 18

GEMARKUNG Heiliger FLURSTÜCK 1762+2244

LPH 5 | Ausführungsplanung PLANNR. INDEX

MASZTAB 1:50

DATUM 16.09.2025

GEZEICHNET 05-03-SN-E A



SYMBOLLE

Stahlbeton gem. TWP
Wärmedämmung
Perimeterdämmung
BSPH-Decke
Holztafelwand
BSH-Stütze-Binder

AW1 | d = 42 cm (41,75 cm gerundet)
AW2 | d = 39 cm
AW3 | d = 44 cm
AW4 | d = 49 cm
IW1 | d = 13 cm
IW2 | d = 19 cm
IW3 | d = 24 cm

Vorsatzschalen - Innenausbau (zusätzlich zu Wandaufbauten der Wandtypen)

- a | Gipsfaserplatte, Qualitätsstufe 3, d = 1,25 cm
- b | Zementgebundene Bauplatte, d = 1,25 cm
- c | raumakustisch wirksame Prallwand, bis OK 3,75 m, d = 15 cm
- d | Gipsputz, scheuerfest, Qualitätsstufe 3, d = 1,5 cm
- e | Schichtplatten mit Echtholz furnier, bis OK 2,26 m, ab 2,26 m Gipsfaserplatte, d = 1,5 cm, Qualitätsstufe 3

Installationswände, -vorsatzschalen Metallständer: Sanitärständer und Verstärkungen integriert

IWV1 | Installations-Vorsatzschale, raumhoch, 1-seitig doppelt beplankt mit GF 12,5 cm 1x CW 50, d = 10 cm oder 20 cm
IWV2 | Installations-Vorsatzschale, brüstungshoch, 2-seitig doppelt beplankt mit GF 12,5 cm, 1x CW 50, d = 13,0 cm, 17,5 cm oder 25,5 cm

KURZZEICHEN

OK Oberkante
UK Unterkante
FF Fertig-Fußboden
RF Rohr-Fußboden
RD Roh-Decke
BP Bodenplatte
UKD Unterkante Decke
BA Bodenausparnung
DA Deckenausparung
DD Wanddurchbruch
DD Dekendurchbruch
UZ Unterzug
OZ Überzug
VK Vorderkante
LRH lichte Raumhöhe
BHF Brüstungshöhe fertig
BHR Brüstungshöhe roh
NR Regenfallleitung
RA Rauchableitung
1.RW 1. Rettungsweg
2.RW 2. Rettungsweg
NA Notausgang
HKV Heizkreisverteiler

F1-a | Detailbezeichnung, z.B. Fensterübersicht

BRANDSCHUTZ - gem. Brandschutzkonzept (konstruktiver Brandschutz siehe Tragwerksplanung)

F30 Wand F30, feuerhemmend
fb umlaufend Decke + Wände raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen
fh umlaufend Decke raumseitig feuerhemmend und ohne Öffnungen
T30-RS Türe - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
T30 T30-Tür (gefülltes vollwandiges Türblatt, dicht, selbstschließend, feuerhemmend)
FL Feuerlöscher

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten.
Die Fertigungstechnik und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

INDEXÄNDERUNG

DATUMGEZ.

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

o.M.

OKFF +/- 0.00 = 104,50 m ü. NHN

BAUHERR

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138
fax

PLANER

fon fax

PLAN

Ansicht NORD / OST

BAUORTGRUNDSTÜCKBURGHOLZWEG 14, OVERATHFLUR18
GEMARKUNGGHEILIGERFLURSTÜCK1762+2244

LPHMASZTAB1:50PLANNR.DATUM02.10.2025INDEX

GEZEICHNET05-04-AN-NO



$\pm 0,00$
 $\nabla \pm 0,00$ und $\pm 0,00$ = OKKF
 $-0,16$ = OKRF
 $\oplus \pm 0,00$ = OK Gelände

KURZZEICHEN

OK	Oberrante
UK	Unterante
FF	Forh-Fußboden
RF	Roh-Fußboden
RD	Roh-Decke
BP	Bodenplatte
UKD	Unterante Decke
BA	Bodenanpassung
DA	Deckenaussparung
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
VK	Vorderkante
LH	lichte Raumbühne
BR	Brüstungshöhe fertig
RHR	Brüstungshöhe roh
RR	Regenfalleitung
RA	Rauchableitung
1. RW	1. Rettungsweg
2. RW	2. Rettungsweg
NW	Notausgang
HKV	Heizkreiszverteiler

BRANDSCHUTZ

= gem. Brandschutzkonzept (konstruktiver Brandschutz siehe Tragwerksplanung)

F30	Wand F30, feuerhemmend	Decke + Wände raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen
f0 umlaufend		
f1 umlaufend	Decke raumseitig feuerhemmend und ohne Öffnungen	Decke raumseitig feuerbeständig und ohne Öffnungen
T30-RS	Türsele - feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	
T30	T30-Tür (gefäßtes vollwandiges Türblatt, dicht, selbstschließend, feuerhemmend)	
FL	Feuerlöscher	

Stadt Overath IMO			
Hauptstraße 17 51491 Overath		fon 02206-602-138	fax
PLANER			
		fon	fax
PLAN			
Ansicht SÜD / WEST			
BAUORT	GRUNDSTÜCK GEMARKUNG	Burgholzweg 14, Overath Heiliger	FLUR FLURSTÜCK
			18 1762+2244
PH MASZSTAB DATUM ZEICHNET	5 Ausführungsplanung 1:50 02.10.2025	PLANNR. 05-04-AN-SW	INDEX
32.6.2025 14:00h			Altner 302

SPIELFELDMARKIERUNGEN: (MIT PU - FARBEN)

FARBEN:	HANDBALL	ORANGE
	BASKETBALL	SCHWARZ
	BASKETBALL-KLEIN	BLAU
	BADMINTON	GRÜN
BREITEN	1 HANDBALL	5 cm
	1 BASKETTBALL	5 cm
	2 BASKETTBALL-KLEIN	3 cm
	4 BADMINTON	4 cm

FESTEINGEBAUTE SPORTGERÄTE

2 STÜCK	BASKETBALL-ZIELBRETT
4 STÜCK	BASKETBALL-ÜBUNGSKÖRBE
1 STÜCK	HÖHENVERSTELLBAR, EIN-/AUSFAHRBAR
1 STÜCK	MULTI-SCHAUKEL-ANLAGE
1 STÜCK	ELT. HOCHFABRBAR, 2 PAARE
1 STÜCK	STRECKRECKANLAGE
1 STÜCK	3-FACH
1 STÜCK	SPROSSENWAND
1 STÜCK	ELT. HOCHZIEHBAR, SCHWENKBAR
1 STÜCK	GITTERLEITER
1 STÜCK	ELT. HOCHZIEHBAR, 4-TEILIG
1 STÜCK	KLETTERWAND ELT. HOCHZIEHBAR
	4-MODULE, DAVON 1-MODUL ÜBERHANG

SPIELSÄULEN BODENBEFESTIGUNGEN


HANDBALL
2 TORE IN 4 HÜLSEN
SPROSSENWAND
1 SPROSSENWANDHÜLSEN
STECKRECKANLAGE
4 STECKRECKHÜLSEN
UNIVERSALSPIELSÄULEN (SEITL. HANDBALLFELD)
2 SPIELSÄULEN IN 2 HÜLSEN
SPIELSÄULEN BADMINTON
3 SPIELSÄULEN (80x80) IN 3 HÜLSEN
(MITTIGE DOPPELSÄULE)

ANMERKUNGEN

DIE VERMASSUNG DER SPORTGERÄTE UND SPIELFELDER BEZIEHZ SICH AUF DIE FERTIGMAßE DER SPORTHALLE

BAKETBALLANLAGEN ALLE DUNKINGFÄHIG

B	Basketballübungsbretter ein-/ausfahrbar	27.8.25	
A	Anpassung Achsen	12.2.25	
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

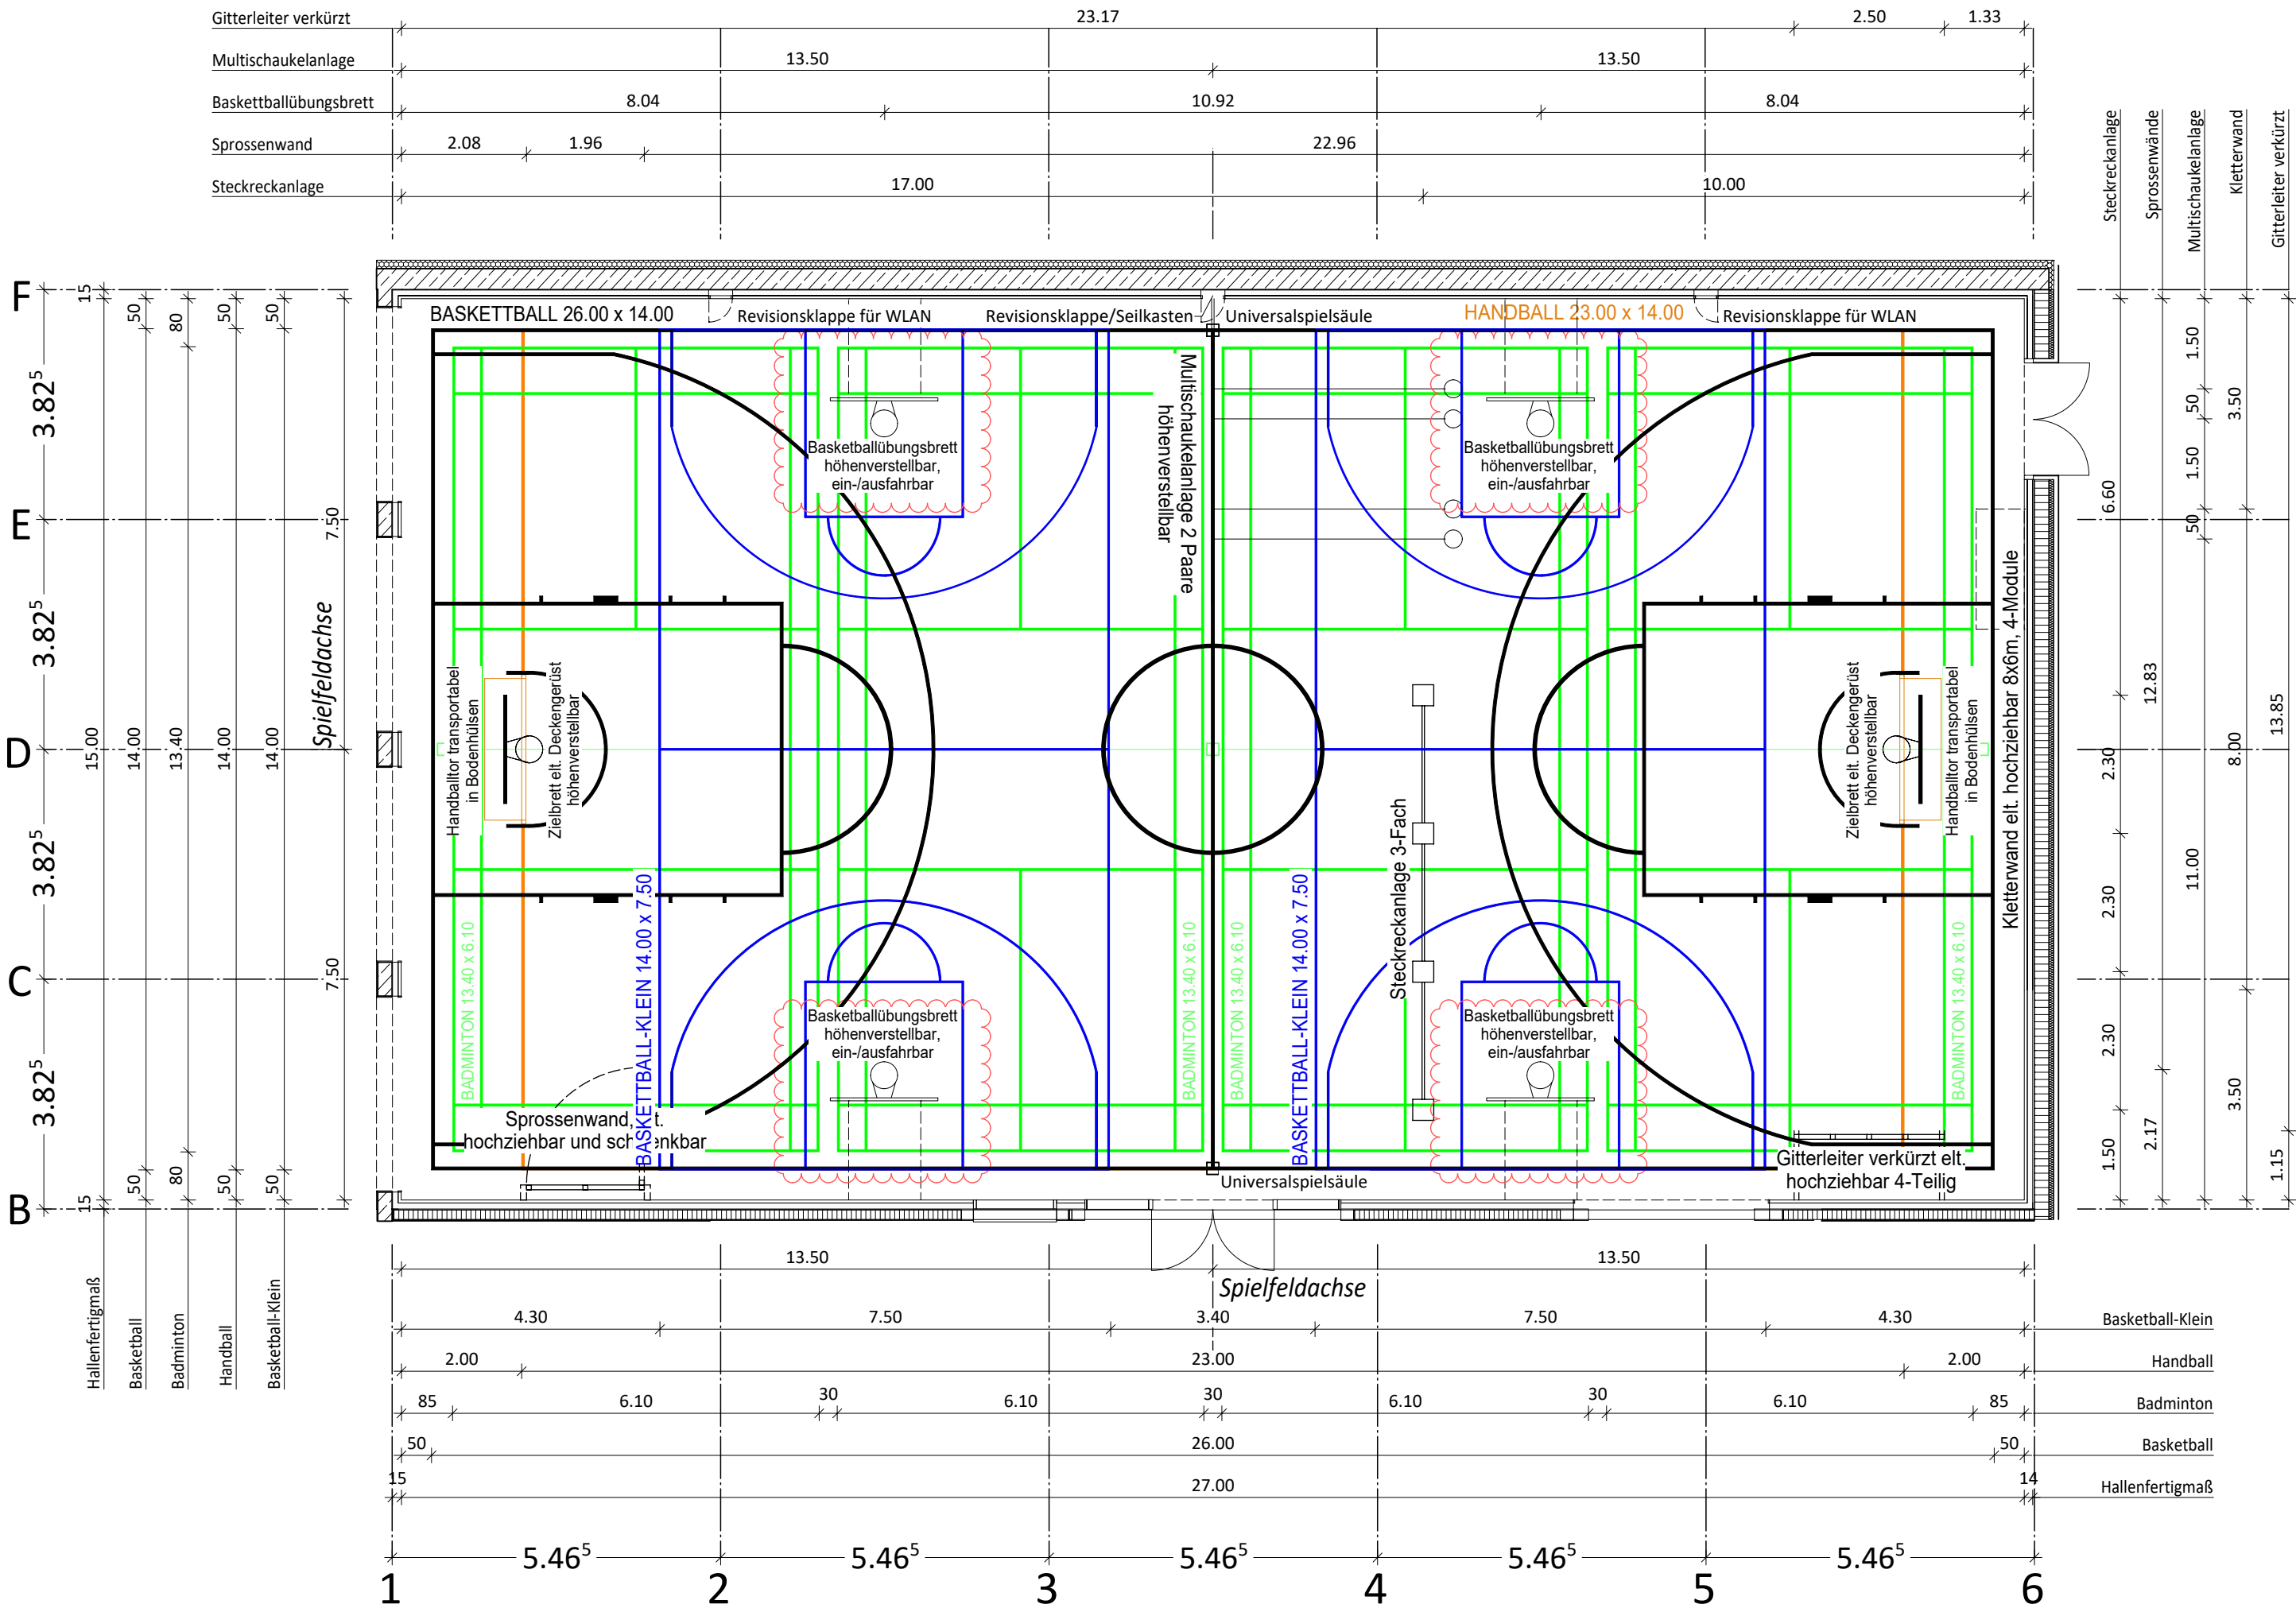

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath



o.M. OKFF +- 0.00 = 104.50 m ü. NHN

BAUHERR

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138 fax










PLANER

fon fax

PLAN

Spielfeldmarkierungsplan
Variante 5

BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR	18
	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK	1762+2244
LPH	3	PLANNR.	INDEX	
MASZTAB	1:100	05-02-GR-SP		B
DATUM	29.10.2024			
GEZEICHNET				

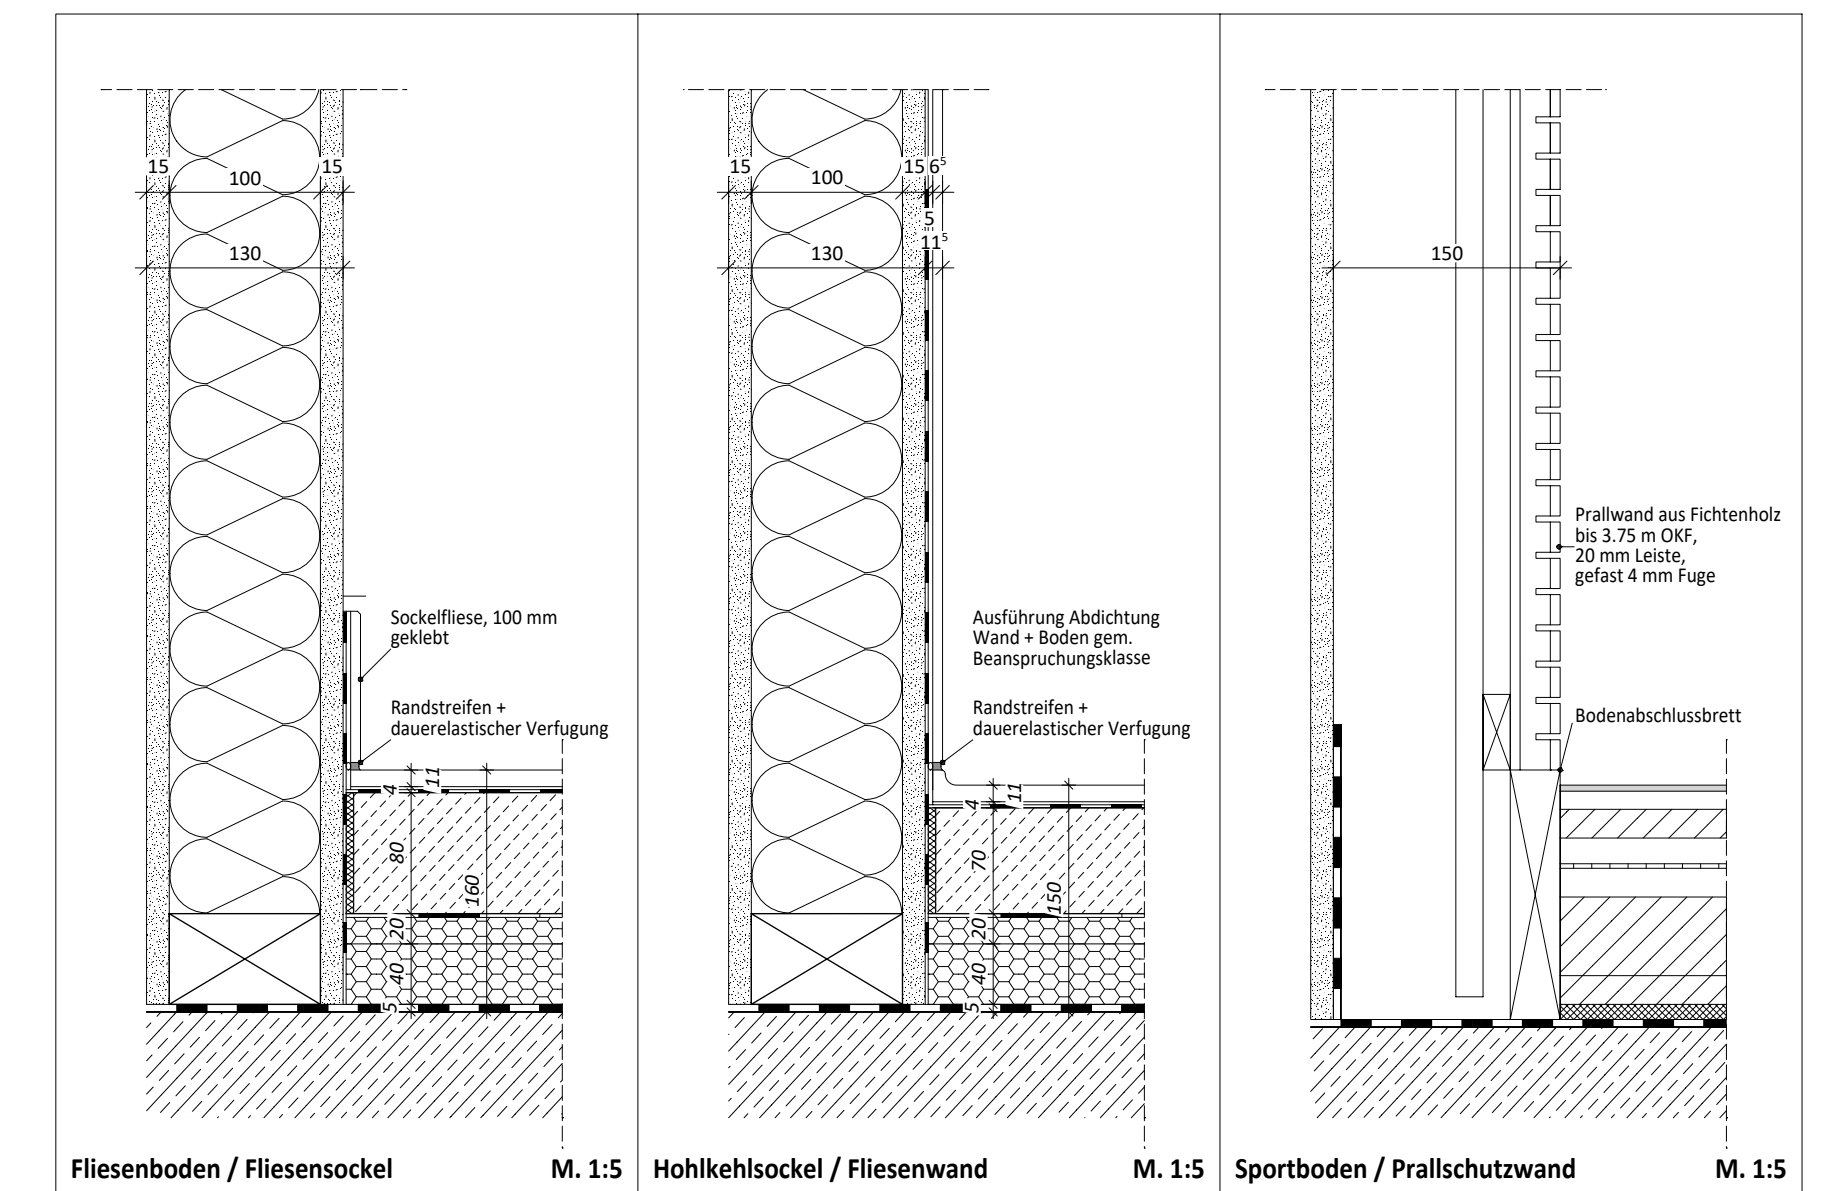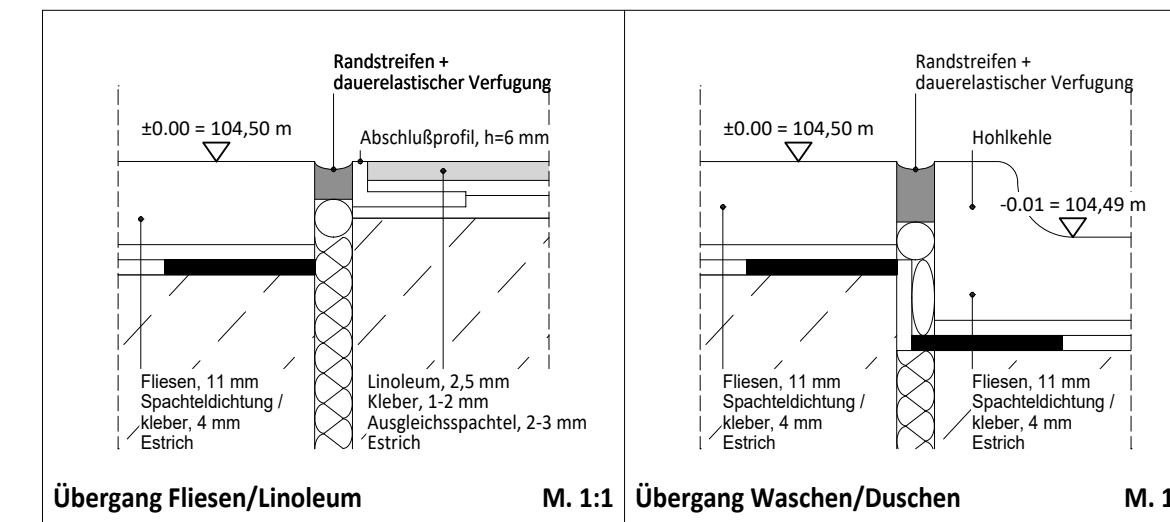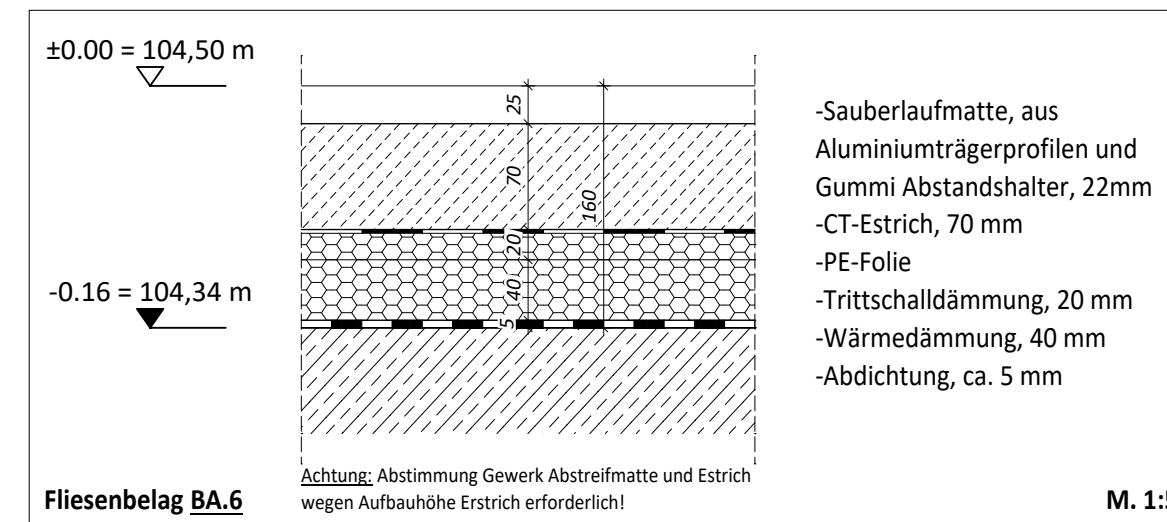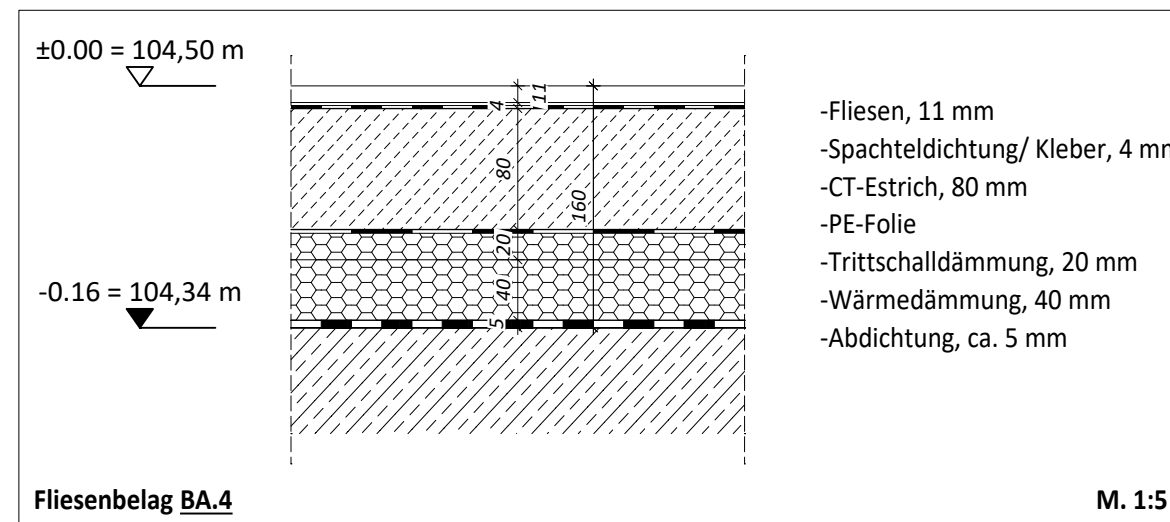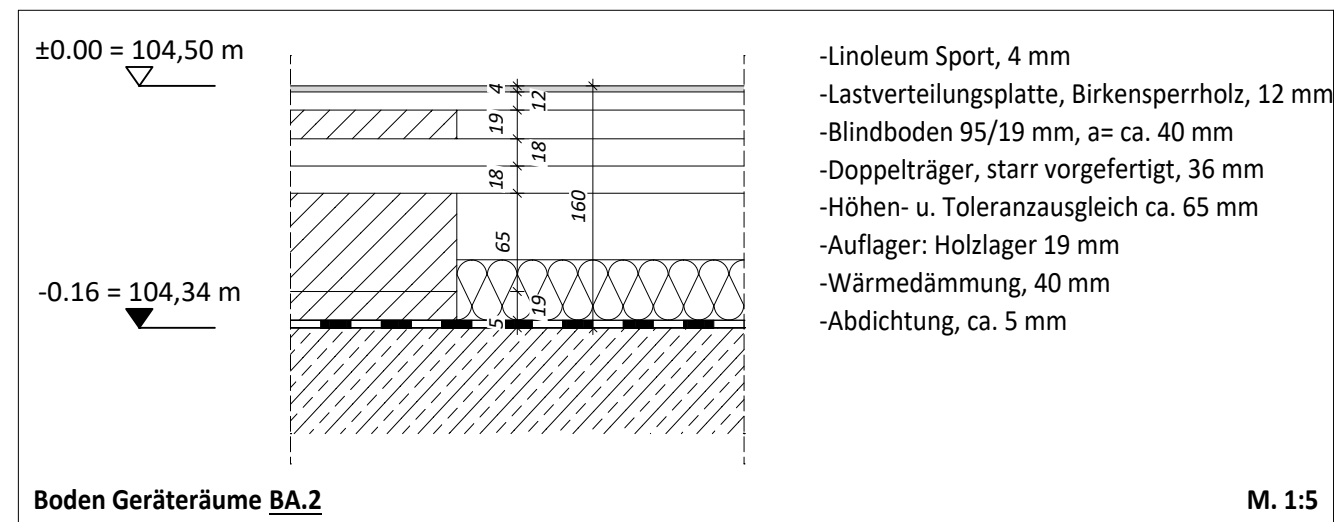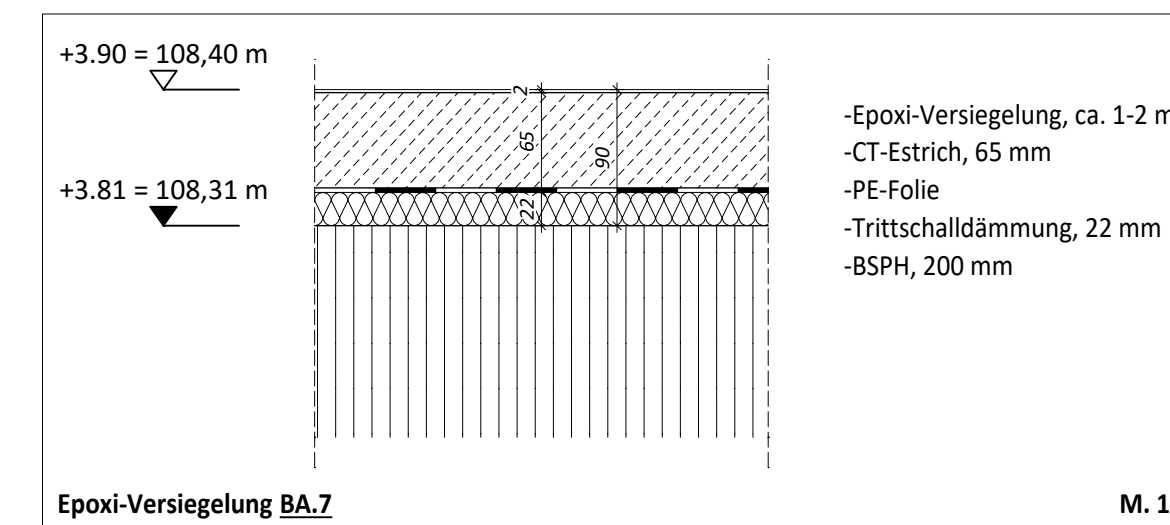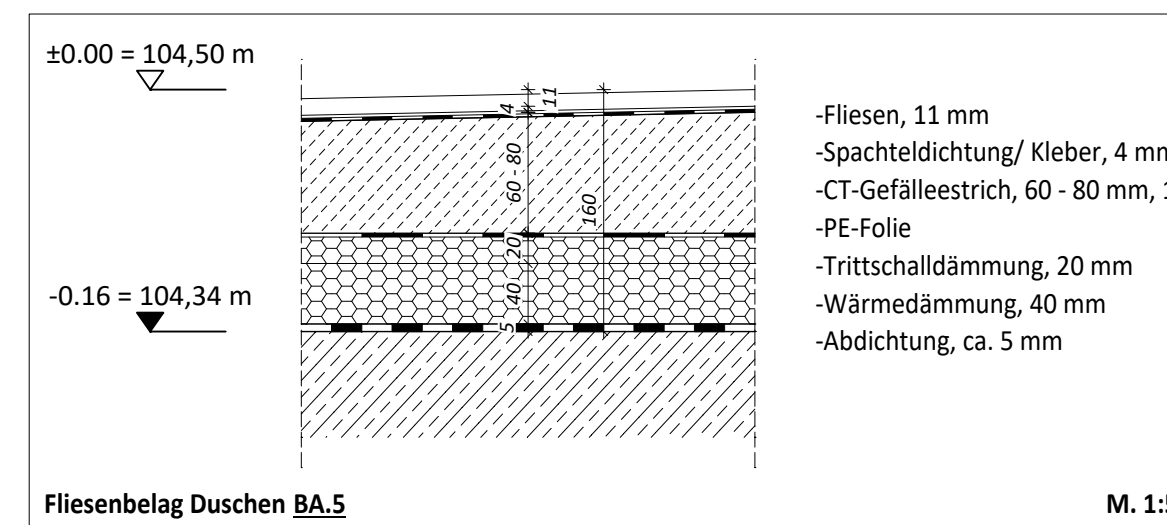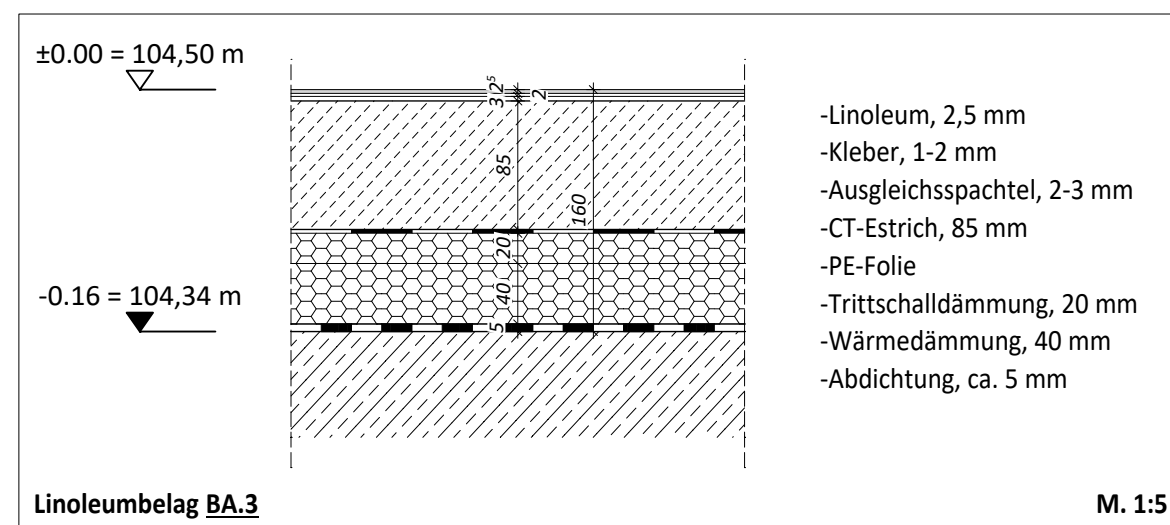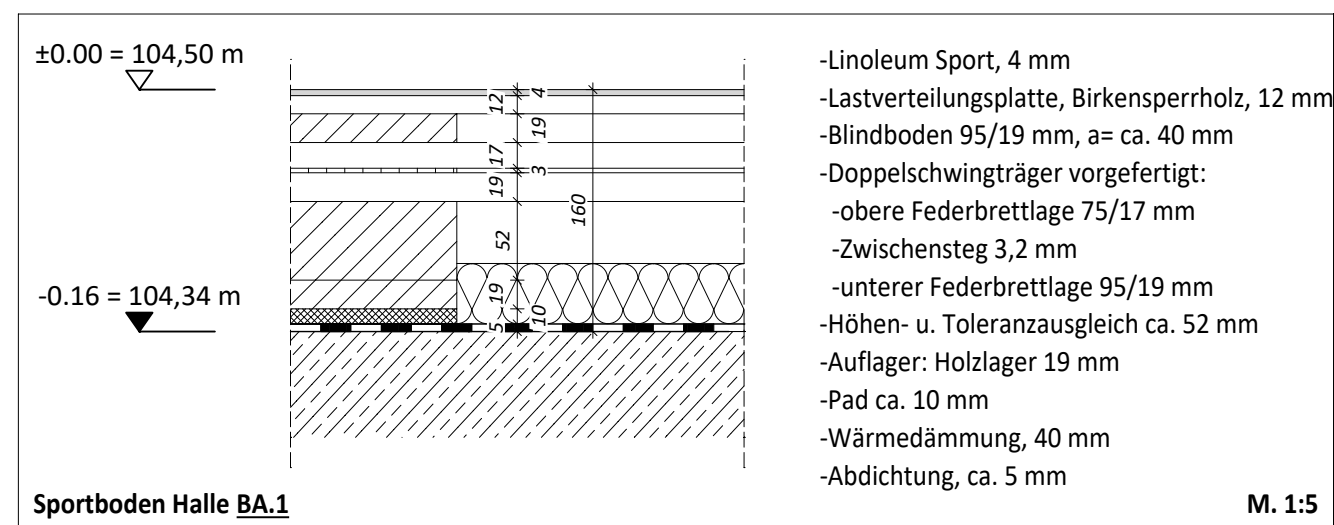

Bodenaufbauten

Belagsübergänge

Randausbildung

Achismaß

F



E

D

C

B

A

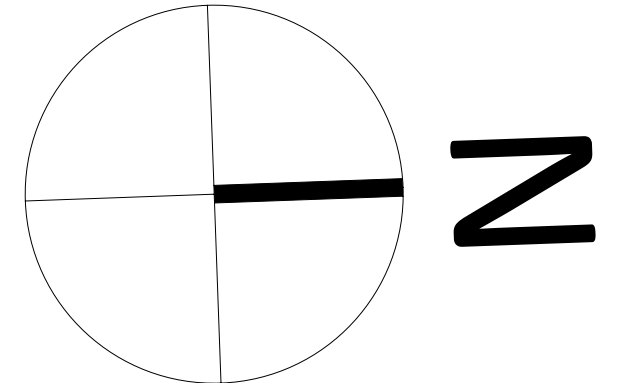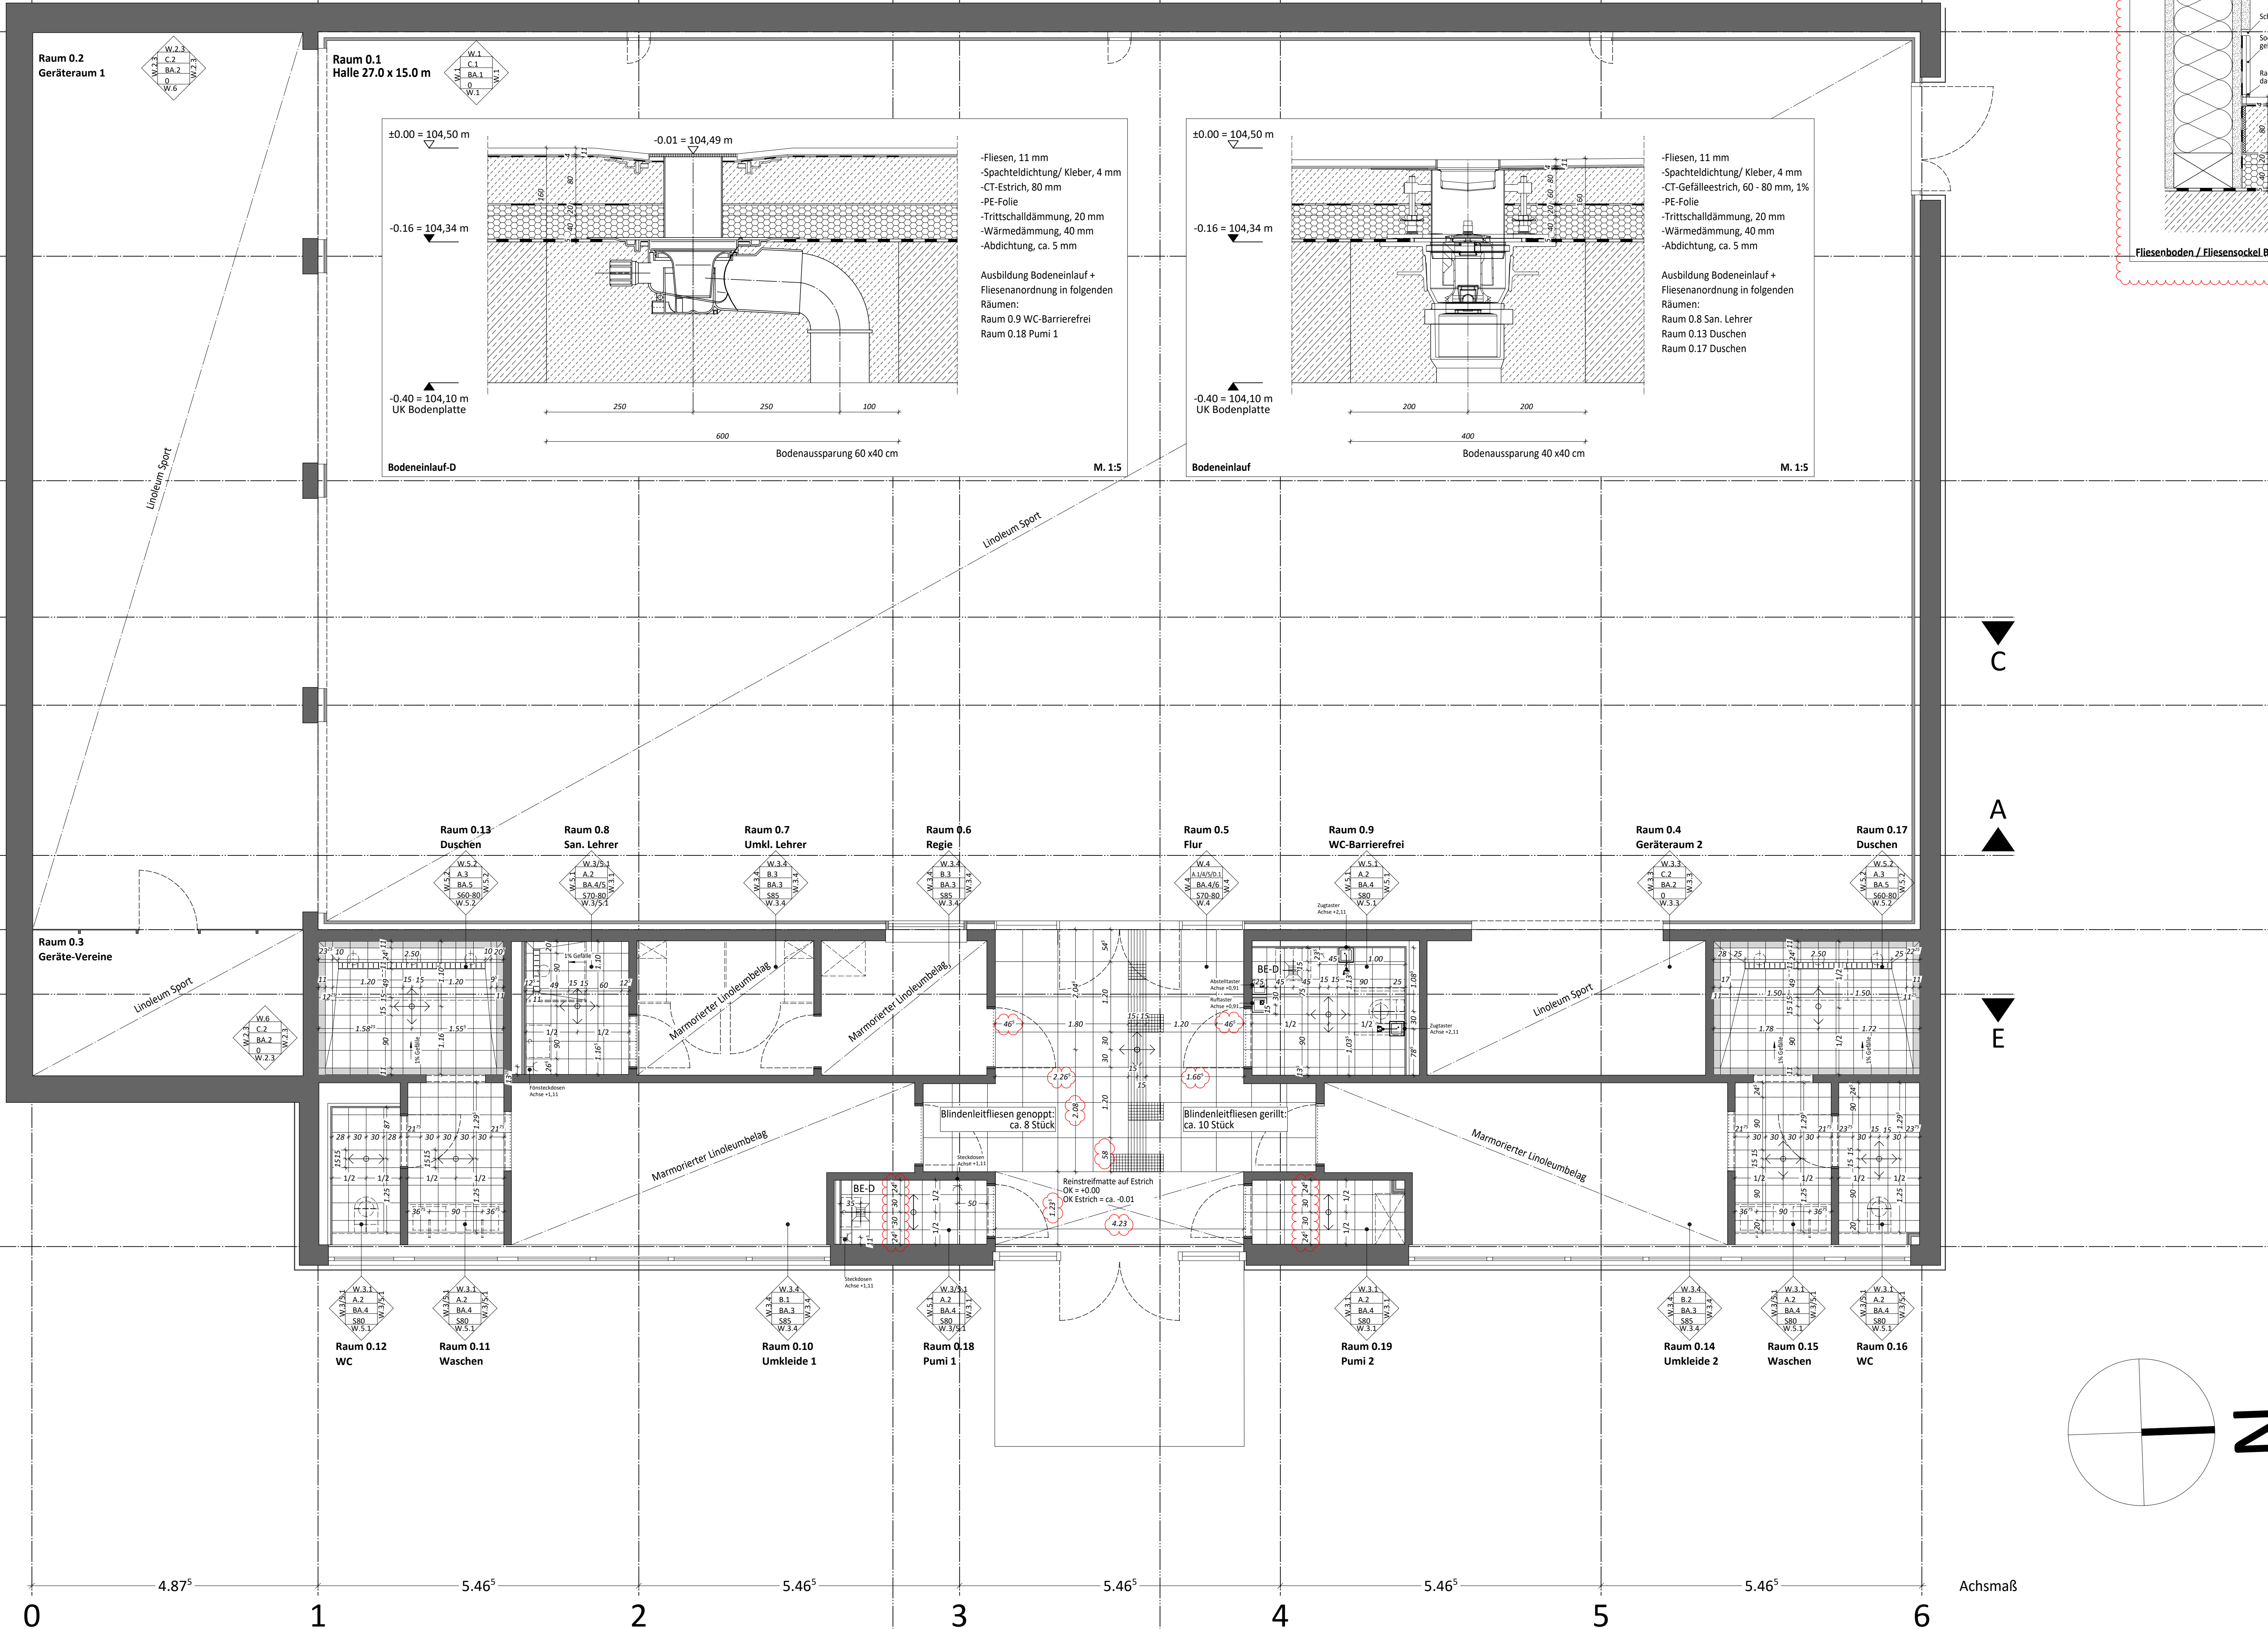

BODENBELÄGE		BODENAUFBAUTEN (ohne Beläge)	
A. Bodenfliesen A.1 600x600x11 mm, R10/A, eben, matt, unglasiert Farbe - Sandgrau A.2 300x300x11 mm, R10/A, unglasiert Farbe - Sandgrau A.3 300x300x11 mm, R11/B, unglasiert Farbe - Sandgrau A.4 Blindenfliesen mit Noppenstruktur, 300x300x0,5 mm, R11, unglasiert Farbe - Anthrazit A.5 Blindenfliesen mit Rippenstruktur, 300x300x0,5 mm, R11, unglasiert Farbe - Anthrazit		Sportboden Halle BA.1 Lastverteilungsplatte, Birkenpersp Holz 12 mm I Blindboden 95/19 mm, a = ca. 40 mm I Doppelschwingträger vorgefertigt: obere Federbrettträger 75/17 mm I Zwischensteg 3,2 mm I unterer Federbrettträger 95/19 mm I Höhen- u. Toleranzausgleich ca. 52 mm I Auflager: Holzträger 19 mm I Rad ca. 10 mm I Wärmedämmung 40 mm I Abdichtung, ca. 5 mm I	
B. Marmorierter Linoleumbelag B.1 2,5-3,5 mm, R10/A, Farbe - Concrete mit Orange Schimmer B.2 2,5-3,5 mm, R10/A, Farbe - Concrete mit Yellow Schimmer B.3 2,5-3,5 mm, R10/A, Farbe - Concrete mit Blue Schimmer		Boden Geräteraum BA.2 Lastverteilungsplatte, Birkenpersp Holz 12 mm I Blindboden 95/19 mm, a = ca. 40 mm I Doppelschwingträger vorgefertigt, 36 mm I Höhen- u. Toleranzausgleich ca. 65 mm I Auflager: Holzträger 19 mm I Wärmedämmung 40 mm I Abdichtung, ca. 5 mm I	
C. Linoleum Sport C.1 4 mm, Flächenelastischer Sportboden Farbe - Hellgrün C.2 3,2-4 mm, Fester Sportboden Farbe - Hellgrün		Estrich Einzeldecken Flur und OG < 4 kN/m² Flächenlasten Flur und OG < 5 kN/m² Einzeldecken restliche Räume < 2 kN/m² Flächenlasten restliche Räume < 2 kN/m² DIN 18560-CT-F5-560-85	
D. Reinstreumatte D.1 ca. 4,24x1,25 m Farbe - Dunkelgrau		BA.3 Estrich DIN 18560-CT-F5-560-85 I PE-Folie I Trittschalldämmung 20 mm I Wärmedämmung 40 mm I Abdichtung ca. 5 mm I BA.4 Estrich DIN 18560-CT-F5-560-85 I Trittschalldämmung 20 mm I Wärmedämmung 40 mm I Abdichtung ca. 5 mm I BA.5 Gefälleestrich DIN 18560-CT-F5-560-85 I PE-Folie I Trittschalldämmung 20 mm I Wärmedämmung 40 mm I Abdichtung ca. 5 mm I BA.6 Sauberlaufmatte aus Aluminiumträgerprofilen, 22 mm I Estrich DIN 18560-CT-F5-560-85 I Wärmedämmung 40 mm I Abdichtung ca. 5 mm I BA.7 Holz-Sockelleiste, 100 mm Farbe - Fichte natur, weißlich BSPI 200 mm	
E. Estrichbeschichtung E.1 Epoxi-Versiegelung, 3-schichtig, 3-4 mm Farbe - Grau		SONSTIGES Hauptachse Raumstempel Zugkaster Steckdose Abstellkaster/Ruftaster Beachte: - Wandfliesen im Fugenschnitt der Bodenfliesen - alle Bodeneinläufe 15/15 cm - Gefälle zu Bodeneinläufen min. 2‰	

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten.
Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Die Darstellung der elektronischen Komponenten erfolgt ausschließlich in den Bereichen der Wandfliesen. Die Achse der elektronischen Komponenten sind auf die Achsen der Fliesen fugen zu beziehen. Alle weiteren elektronischen Komponenten sind der Ausführungsplanung des Elektrofachplaners zu entnehmen.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.
A	s. Revisionswolken	28.11.25	

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

o.M. OKFF + 0.00 = 104.50 m ü. d. NN

BAUHERR

Stadt Overath | IMO

PLANER

Hauptstraße 17
51491 Overath

fon 02206-602-138 fax









PLAN

Bodenplan Erdgeschoss

BAUORT GRUNDSTÜCK Burgholzweg 14, Overath FLUR 18
GEMARKUNG Heiliger FLURSTÜCK 1762+2244

LPH 5 | Ausführungsplanung PLANNR.
MASZTAB 1:50
DATUM 02.10.2025
GEZEICHNET


INDEX
05-05-BP-EG
A

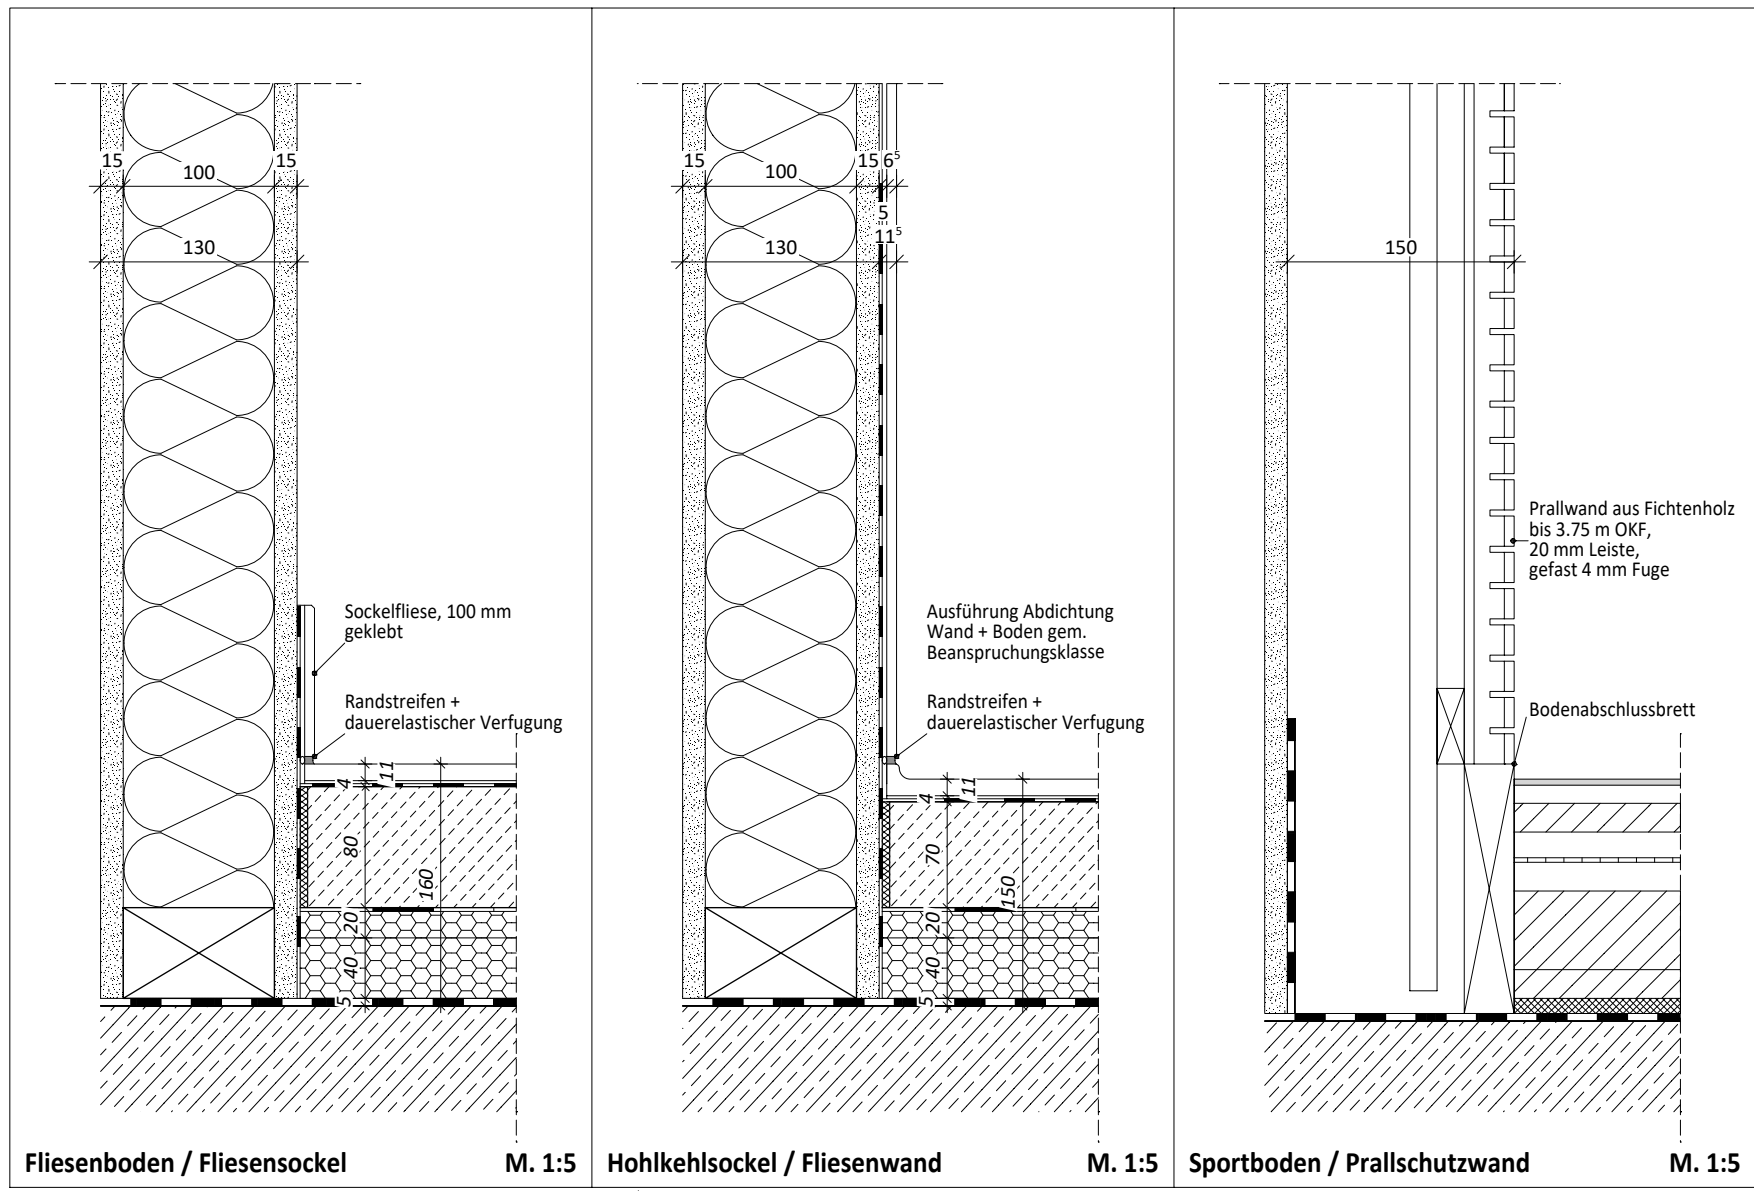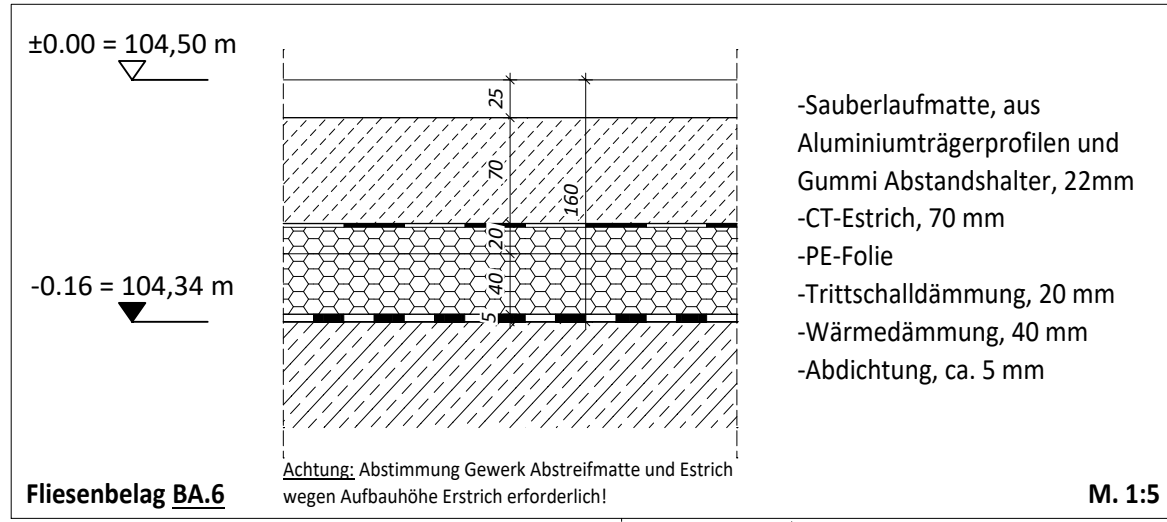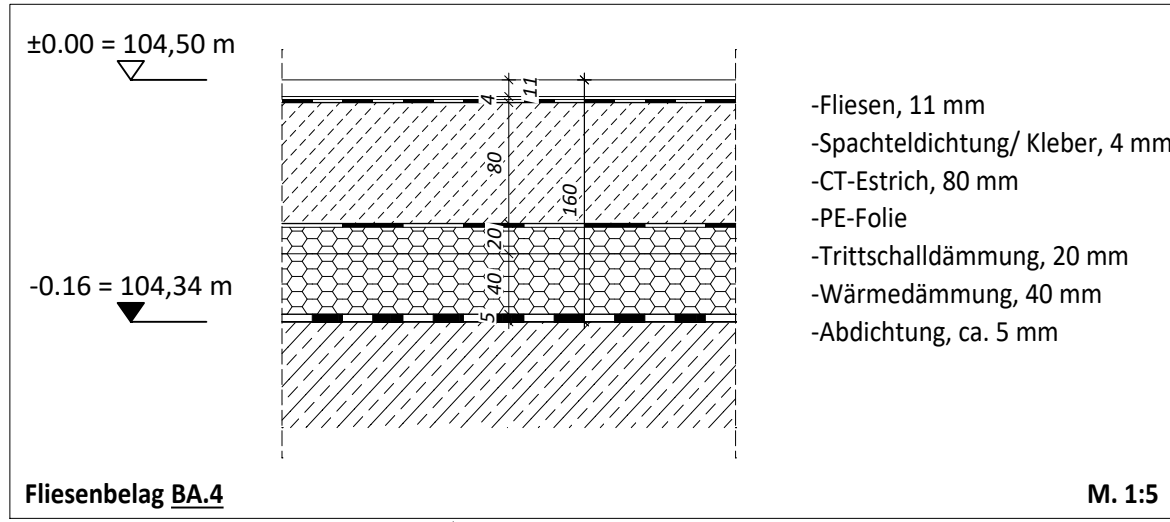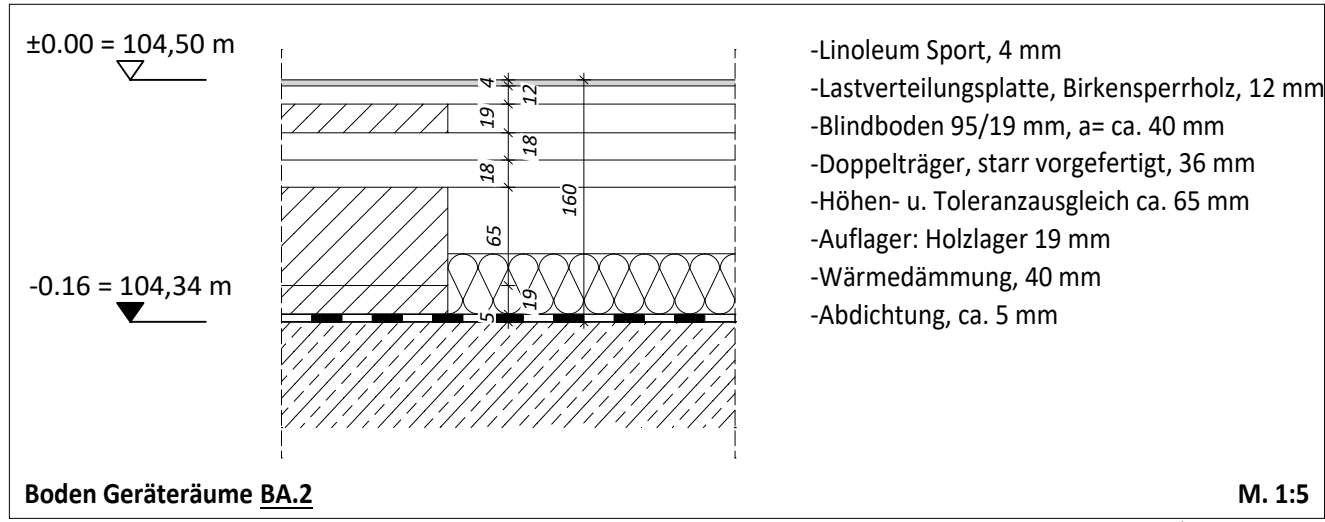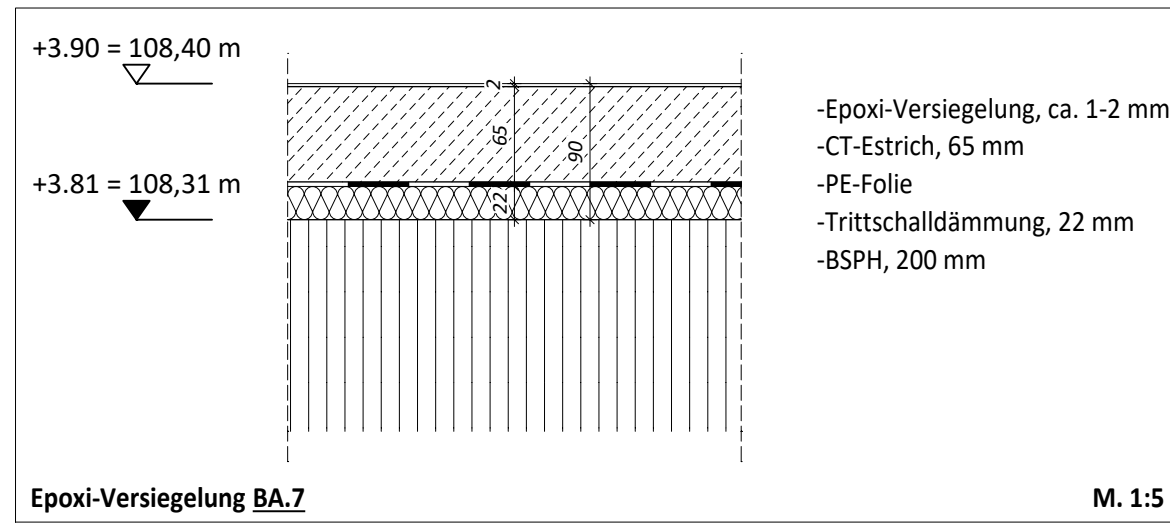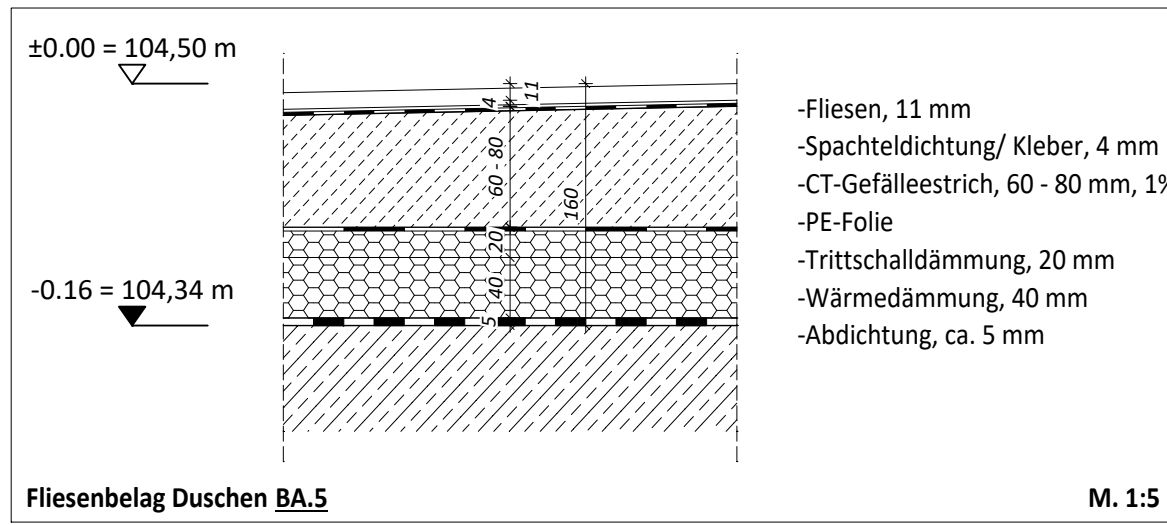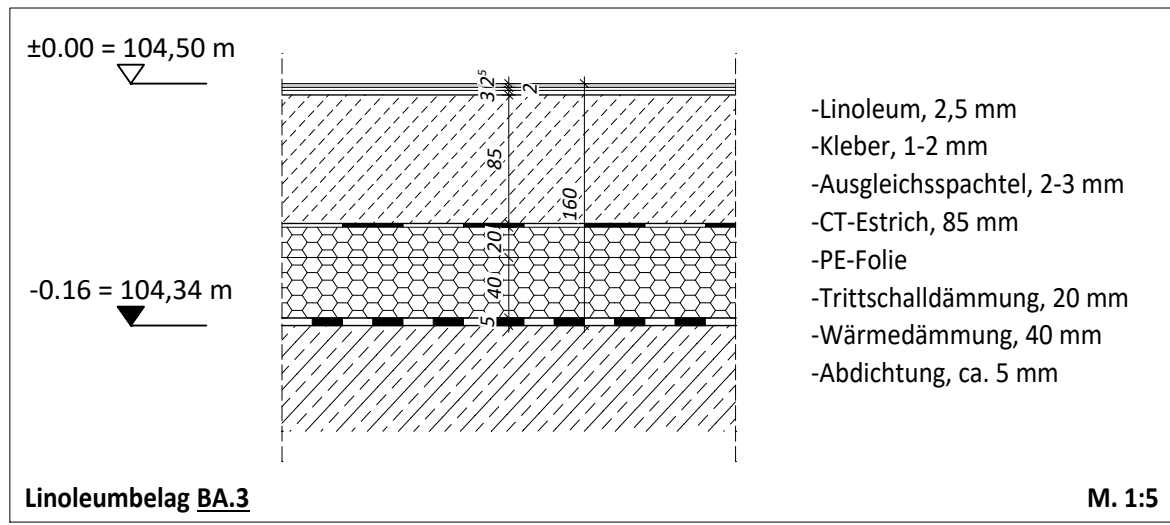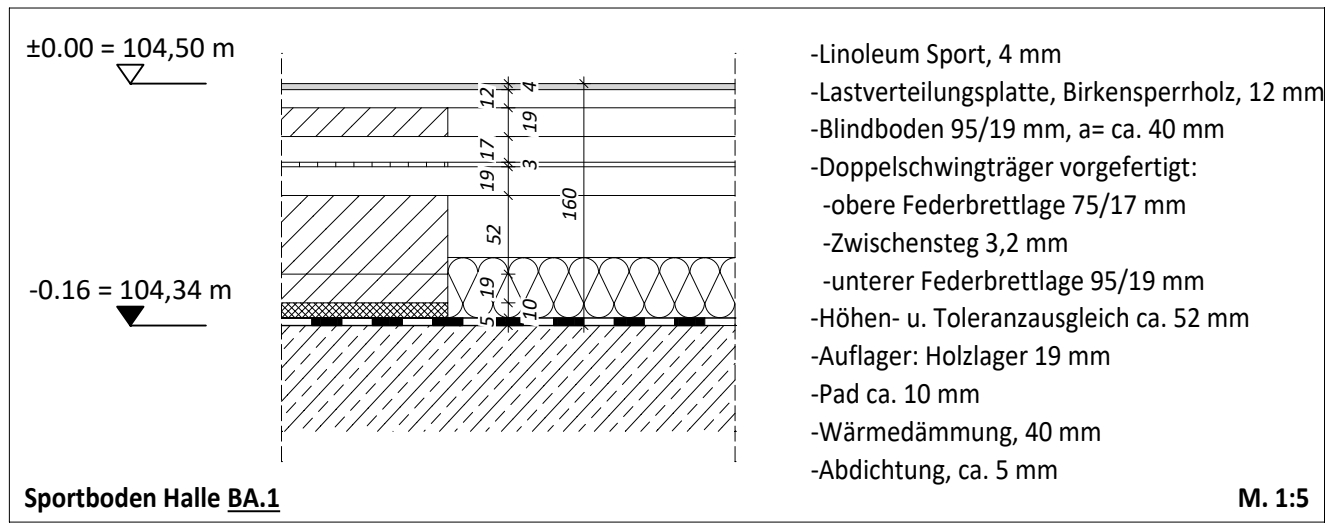

Bodenaufbauten

Belagsübergänge

Randausbildung

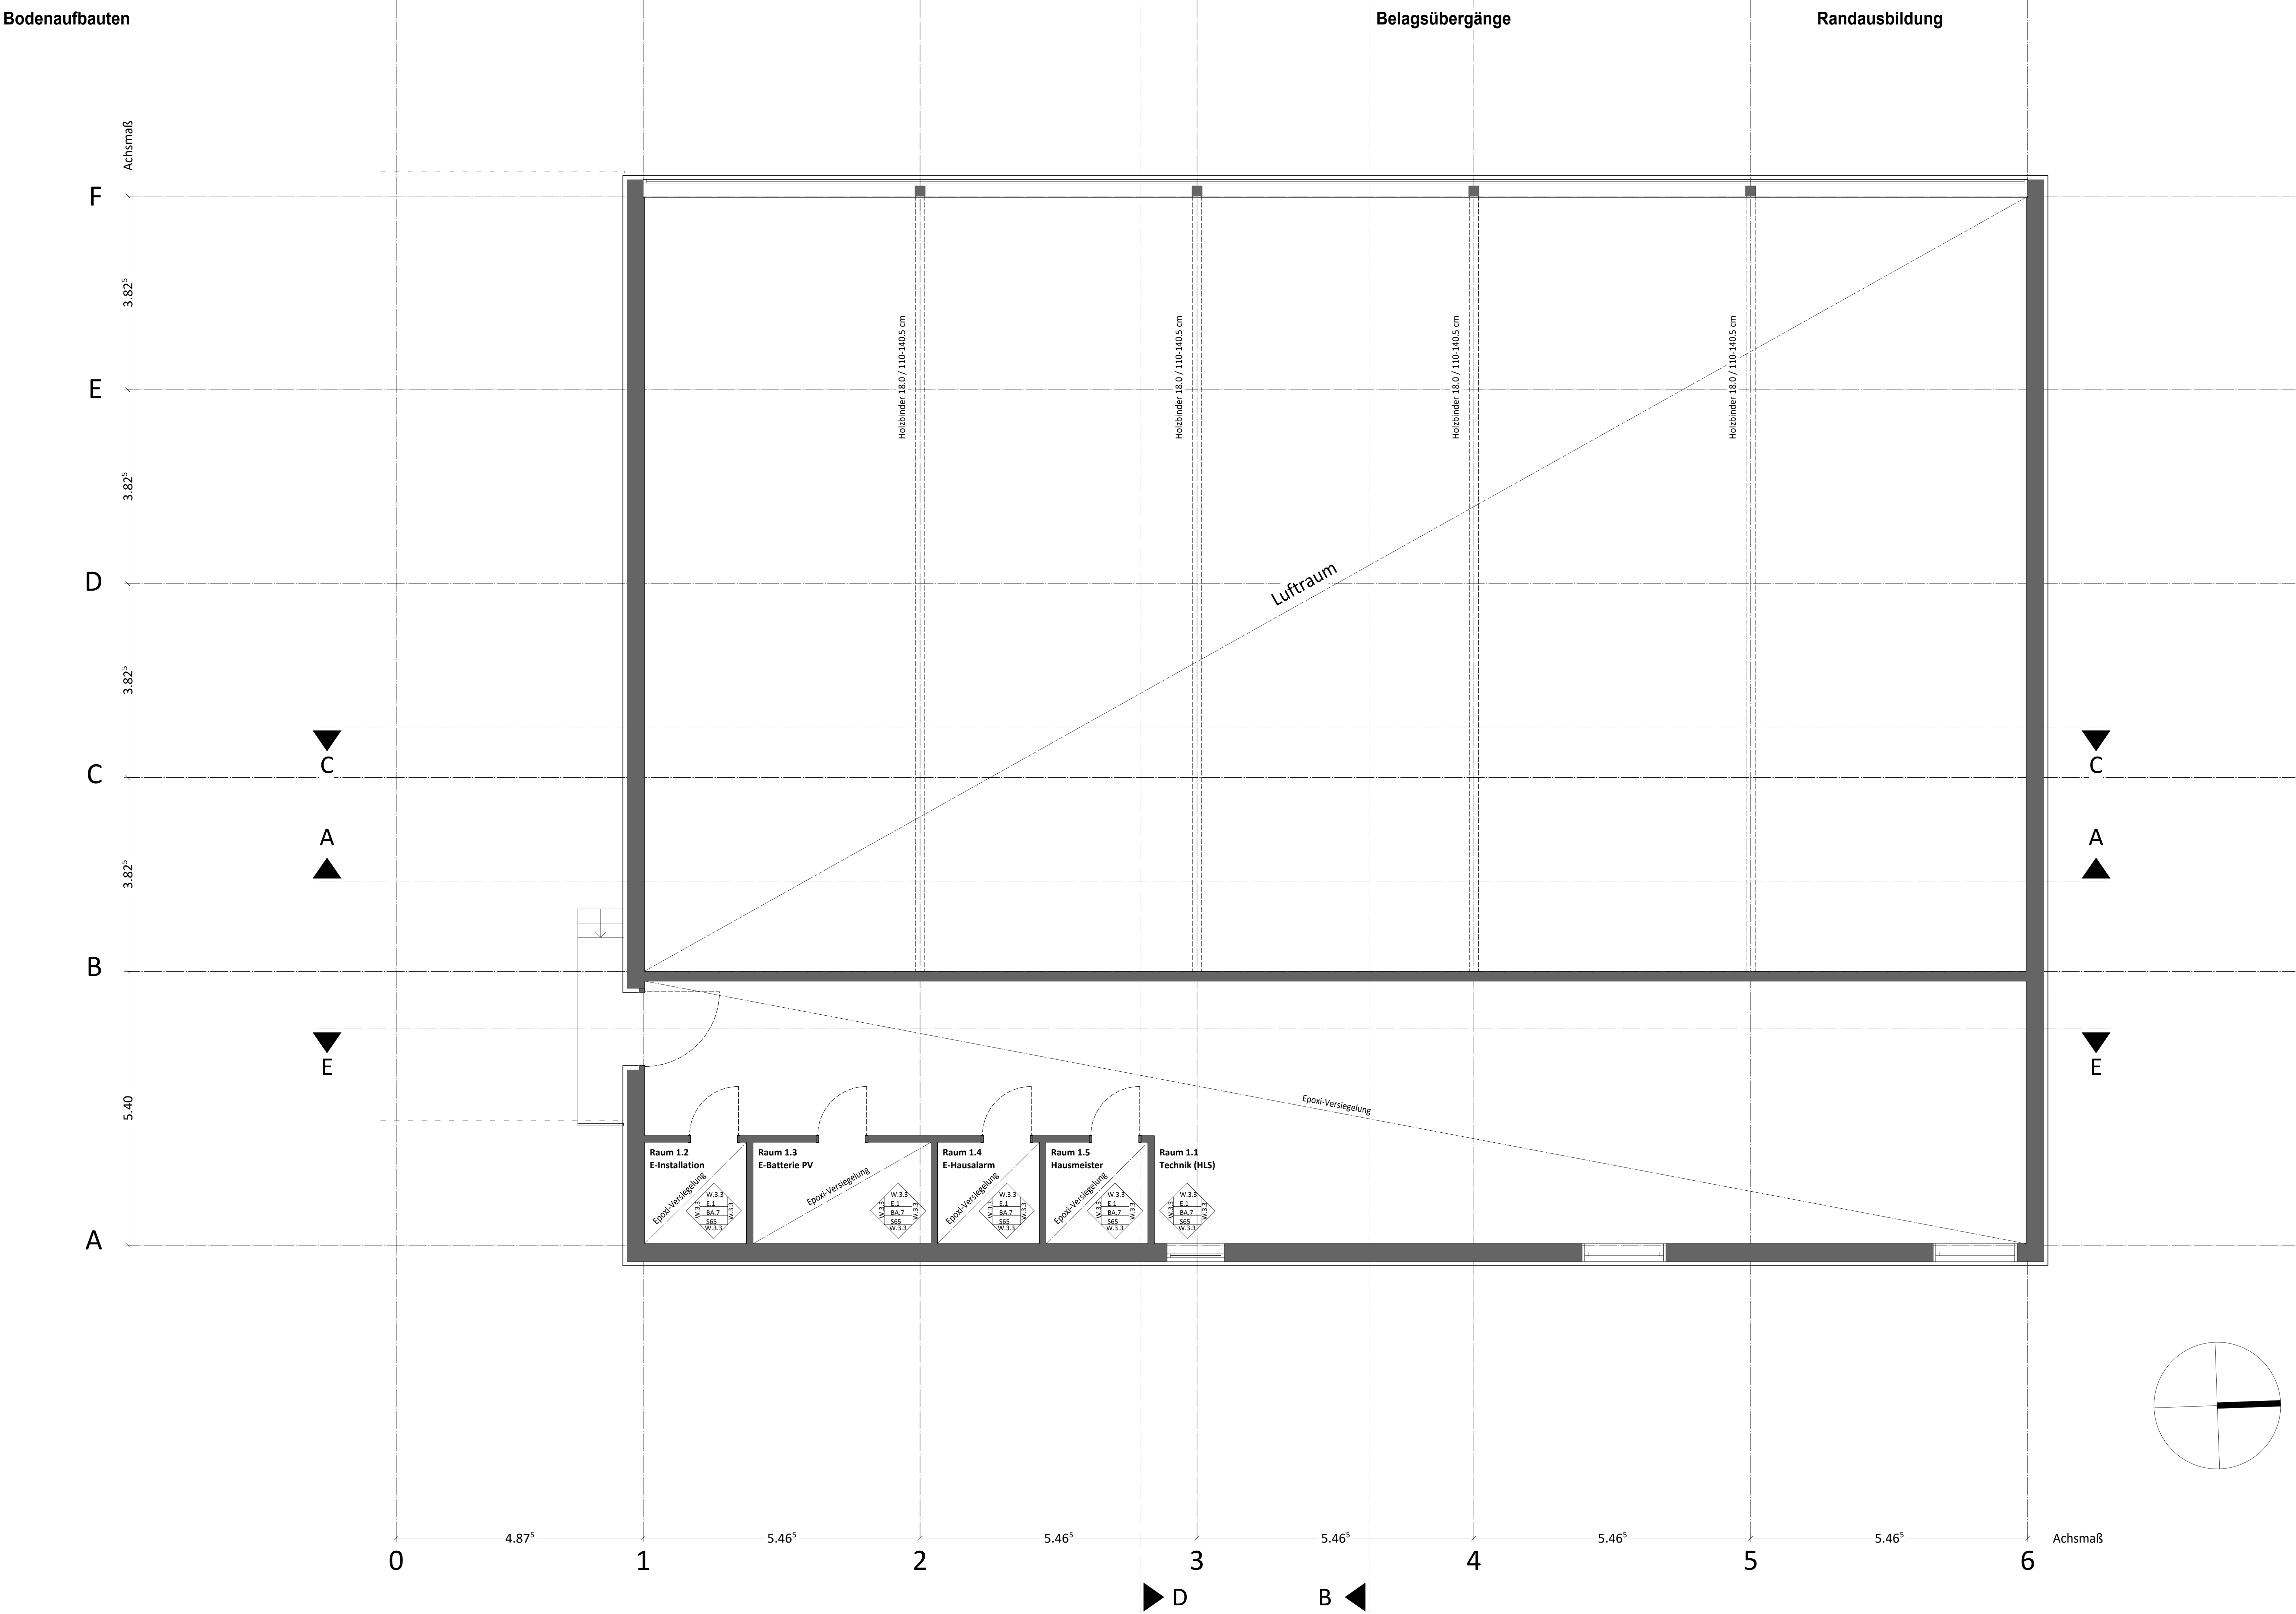

LEGENDE

BODENBELÄGE	BODENAUFBAUTEN (ohne Beläge)
A. Bodenfliesen A.1 600x600x11 mm, R10/A, eben, matt, unglasiert Farbe - Sandgrau A.2 300x300x11 mm, R10/A, unglasiert Farbe - Sandgrau A.3 300x300x11 mm, R11/B, unglasiert Farbe - Sandgrau A.4 Blindenfliesen mit Noppenstruktur, 300x300x0,5 mm, R11, unglasiert Farbe - Anthrazit A.5 Blindenfliesen mit Rippenstruktur, 300x300x0,5 mm, R11, unglasiert Farbe - Anthrazit	Sportboden Halle BA.1 Lastverteilungsplatte, Birkenpersp Holz 12 mm i Blindboden 95/19 mm, a= ca. 40 mm i Doppelschwingträger vorgefertigt: obere Federbrettlage 75/17 mm i Zwischensteg 3,2 mm i unterer Federbrettlage 95/19 mm i Höhen- u. Toleranzausgleich ca. 52 mm i Auflager: Holzträger 19 mm i Rad ca. 10 mm i Wärmedämmung 40 mm i Abdichtung, ca. 5 mm i Boden Geräteraume BA.2 Lastverteilungsplatte, Birkenpersp Holz 12 mm i Blindboden 95/19 mm, a= ca. 40 mm i Doppeltträger stark vorgefertigt, 36 mm i Höhen- u. Toleranzausgleich ca. 65 mm i Auflager: Holzträger 19 mm i Rad ca. 10 mm i Wärmedämmung 40 mm i Abdichtung, ca. 5 mm i Estrich Einzelbelast Flur und OG = < 4 kN Flächenlasten Flur und OG = < 5 kN/m² Einzellasten restliche Räume = < 2 kN Flächenlasten restlichen Räumen = < 3 kN/m² DIN 18560-CT-F5-560-85 BA.3 Estrich DIN 18560-CT-F5-585 i PE-Folie i Trittschalldämmung 20 mm i Wärmedämmung 40 mm i Abdichtung ca. 5 mm i BA.4 Estrich DIN 18560-CT-F5-580 i PE-Folie i Trittschalldämmung 20 mm i Wärmedämmung 40 mm i Abdichtung ca. 5 mm i BA.5 Gefälleestrich DIN 18560-CT-F5-560-80 i PE-Folie i Trittschalldämmung 20 mm i Wärmedämmung 40 mm i Abdichtung ca. 5 mm i BA.6 Saubelaufmatte aus Aluminiumträgerprofilen, 22 mm i Estrich DIN 18560-CT-F5-570 i PE-Folie i Trittschalldämmung 20 mm i Wärmedämmung 40 mm i Abdichtung ca. 5 mm i BA.7 Estrich DIN 18560-CT-F5-565 i PE-Folie i Trittschalldämmung 22 mm i BSPH 200 mm
B. Marmorierter Linoleumbelag B.1 2,5-3,5 mm, R10/A, Farbe - Concrete mit Orange Schimmer B.2 2,5-3,5 mm, R10/A, Farbe - Concrete mit Yellow Schimmer B.3 2,5-3,5 mm, R10/A, Farbe - Concrete mit Blue Schimmer	
C. Linoleum Sport C.1 4 mm, Flächenelastischer Sportboden Farbe - Hellgrün C.2 3,2-4 mm, Fester Sportboden Farbe - Hellgrün	
D. Reinstreife D.1 ca. 4,24x1,25 mm Farbe - Dunkelgrau	
E. Estrichbeschichtung E.1 Epoxi-Versiegelung, 3-schichtig, 3-4 mm Farbe - Grau	
WANDBELÄGE W.1 Prallwand aus Fichtenholz bis 3,75 m OKF, 20 mm Leiste, gefast 4 mm Fuge, Farbe - Fichte natur, weißlich Spachtelung ab 3,75 m OKF, 2-3 mm, Q3 Farbe - Verkehrsweiß, RAL 9016 W.2 Gipsputz, 15 mm, scheuerfest, Q3 Farbe - Verkehrsweiß, RAL 9016 W.3 Spachtelung, 2-3 mm, Q3 Farbe - Verkehrsweiß, RAL 9016 W.4 Schichtplatten mit Einholtdümmern bis 2,26 m OKF Farbe - Fichte natur, weißlich Spachtelung ab 2,26 m OKF, 2-3 mm Farbe - Verkehrsweiß, RAL 9016 W.5 Wandfliesen, 50x50x6,5 mm, unglasiert Farbe - Sandgrau, Tiefschwarz (Gesamte Wand hinter Sanitärobjekten) W.6 Metalltrennwand	
Sockelbereiche 1. Sockelfliesen, 100 mm, unglasiert Farbe - Sandgrau 2. Hohlkehlfriesen, 100 mm, unglasiert Farbe - Sandgrau 3. Sockelleiste, 50 mm, flachliegend Farbe - Fichte natur, weißlich 4. Holz-Sockelleiste, 100 mm Farbe - Fichte natur, weißlich	
SONSTIGES Dehnfuge / Trennfuge Edelstahl-Abschlußprofil matt, bei Belagswechsel Raumstempel Zugtaster Steckdose Abstelltaster/Ruftaster Beachte: -Wandfliesen im Fugenschnitt der Bodenfliesen -alle Bodeneinläufe 15/15 cm -Gefälle zu Bodeneinläufen min. 2%	

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten.
Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Die Darstellung der elektronischen Komponenten erfolgt ausschließlich in den Bereichen der Wandfliesen. Die Achse der elektronischen Komponenten sind auf die Achsen der Fliesenfügen zu beziehen. Alle weiteren elektronischen Komponenten sind der Ausführungsplanung des Elektrofachplaners zu entnehmen.

VORABZUG			
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

Neubau Einfeld-Sporthalle Burgholzweg 14, 51491 Overath			
		o.M. OKFF + 0.00 = 104.50 m ü. NN	
BAUHERR			
Stadt Overath IMO			
Hauptstraße 17 51491 Overath		fon 02206-602-138	fax 0221-955862.29
PLANER			
PLAN Bodenplan Obergeschoss			
BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR 18
LPH	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK 1762+2244
MASZTAB	5 Ausführungsplanung	PLANNR.	INDEX
DATUM	1:50		
GEZEICHNET	02.10.2025	05-05-BP-OG1	

Achsenmaß


3.92⁵

3.92⁵

3.92⁵

3.92⁵

5.40

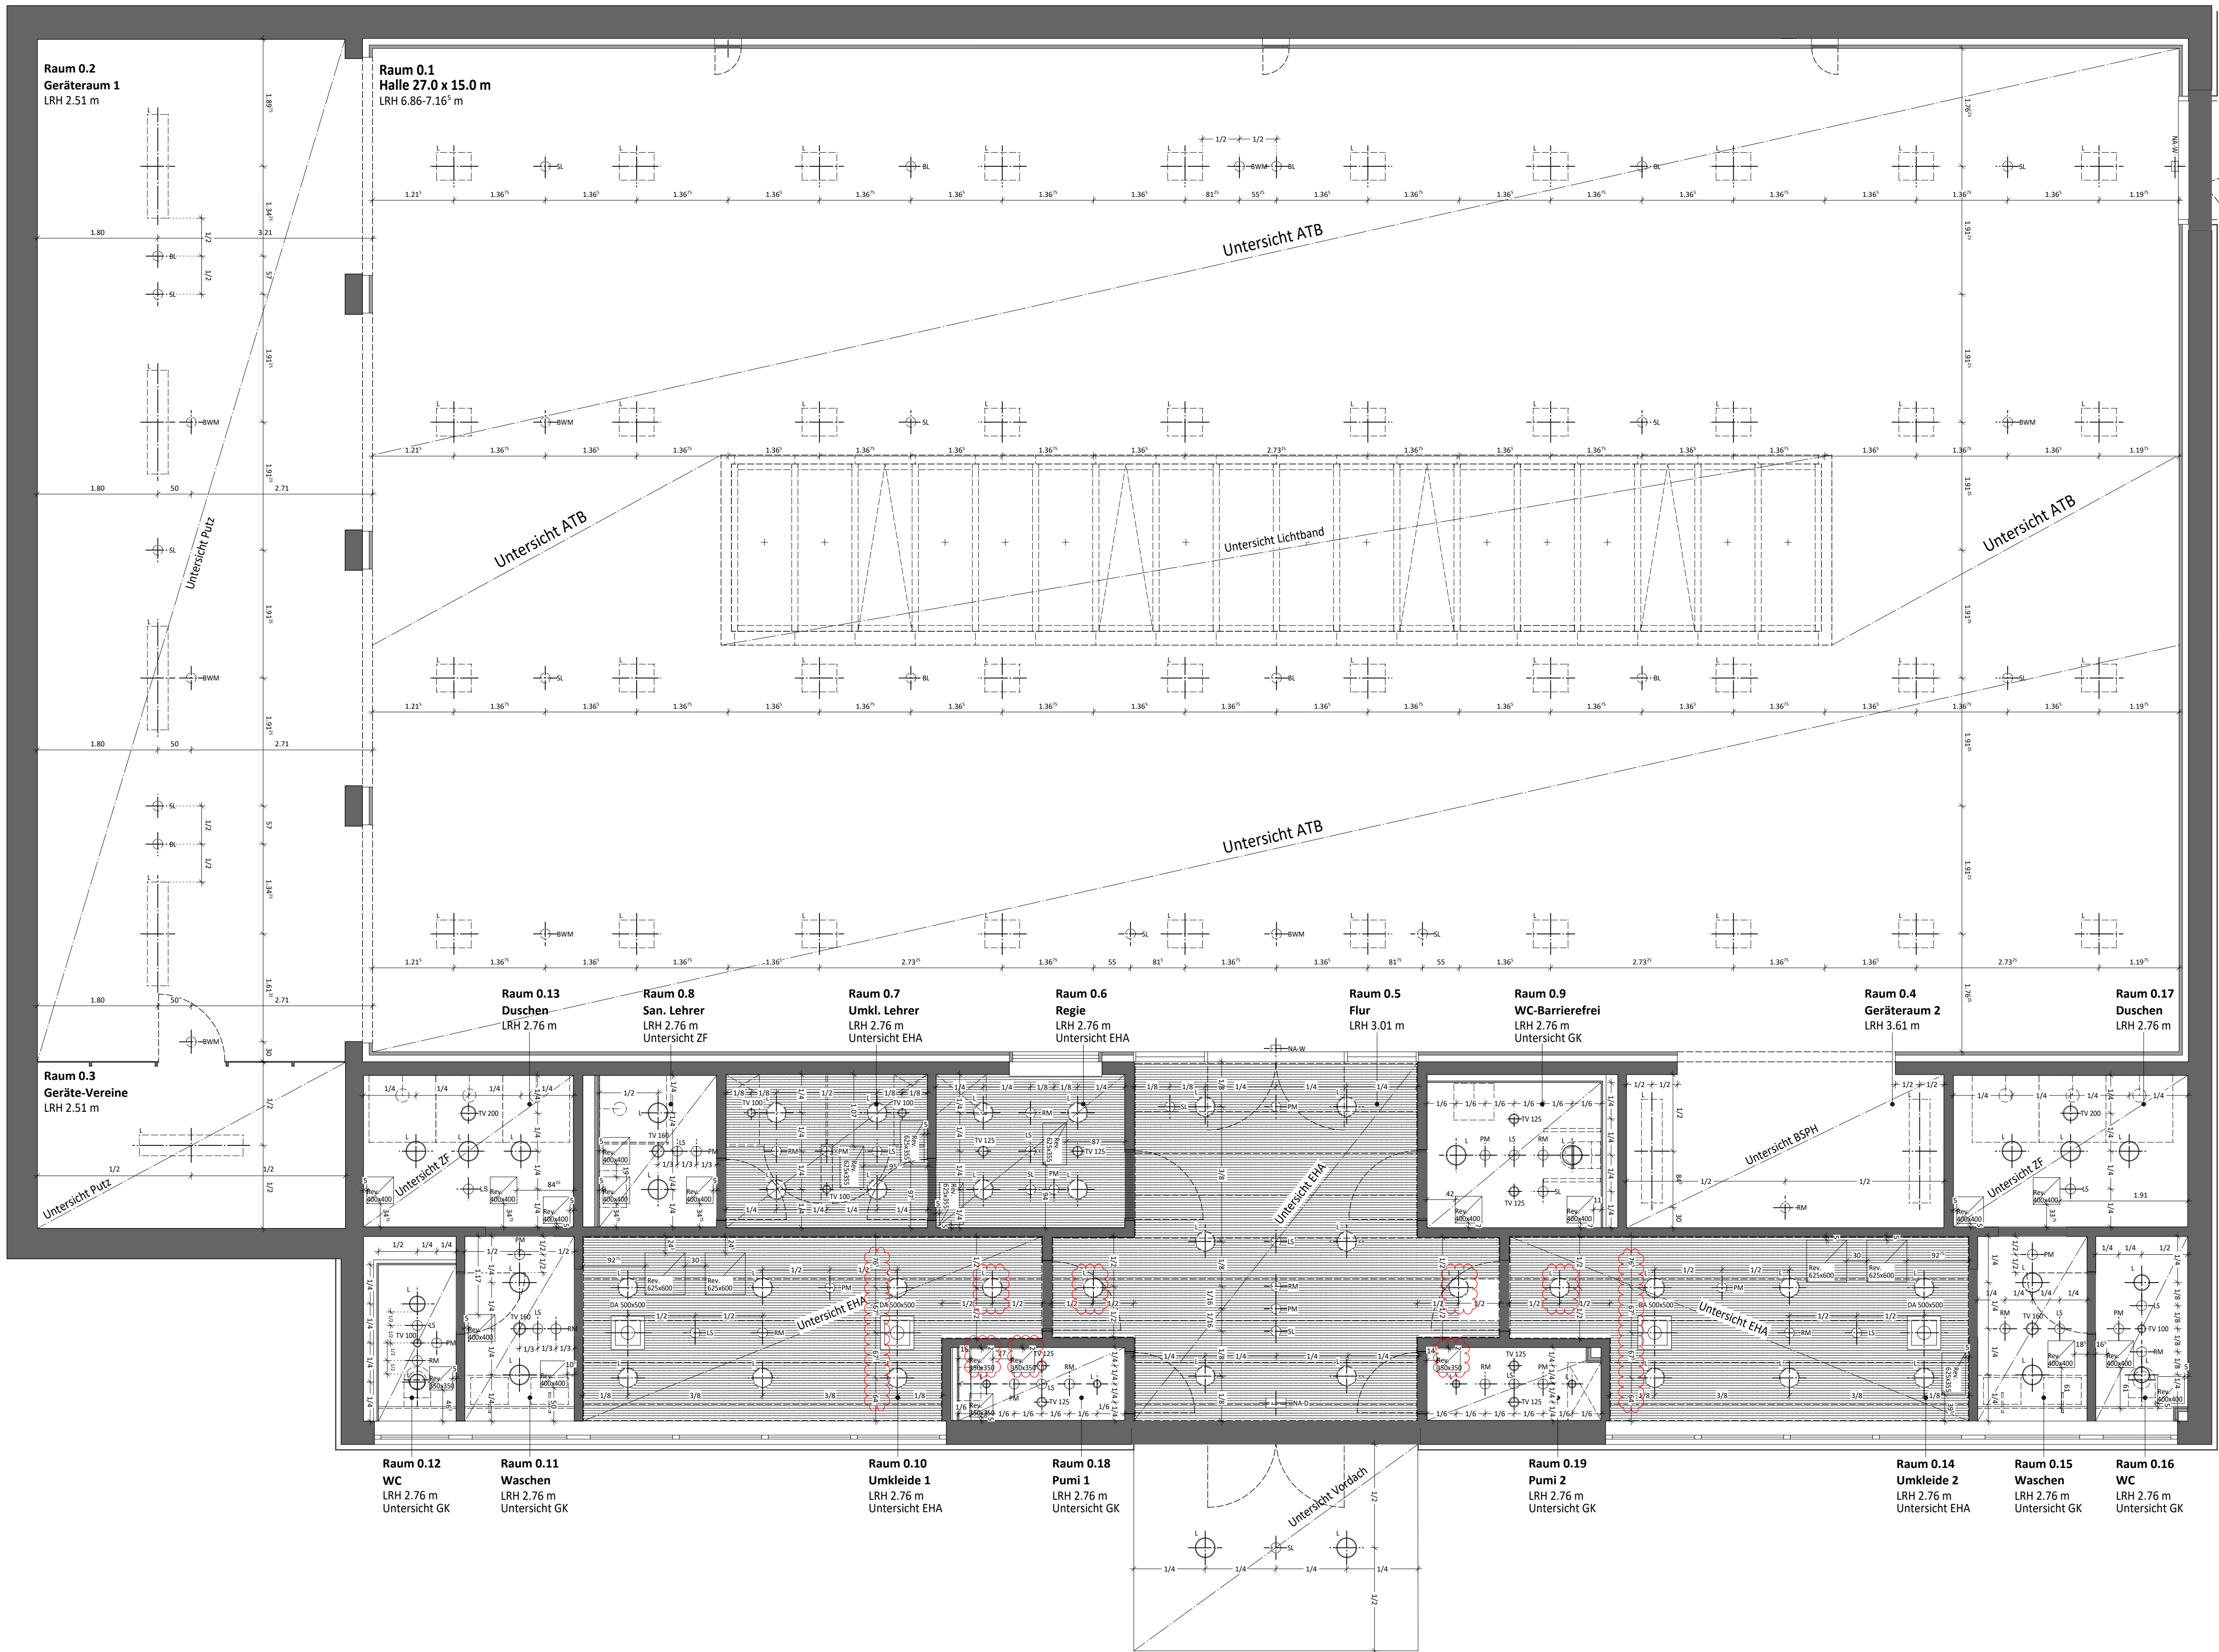

4.87⁵

5.46⁵


5.46⁵

5.46⁵

5.46⁵

5.46⁵

Achsenmaß

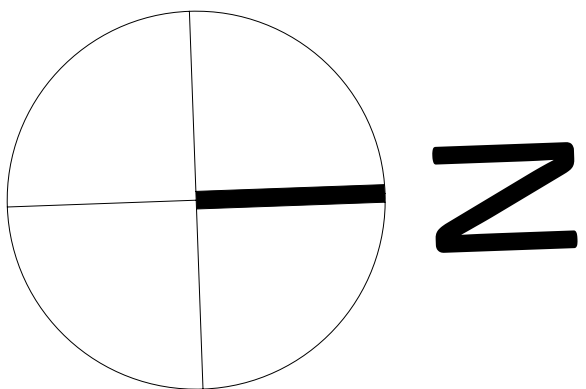

LEGENDE	
Einbau-Komponenten	Einbau-Komponenten
REV.	Revisionsklappe im jeweiligen Deckensystem
LS	Lausprecher
L	Leuchte
SL	Leuchte
BL	Sicherheitsleuchte
PM	Blitzleuchte
BWM	Präsenzmelder
RM	Bewegungsmelder
NA-W	Automatischer Rauchmelder
NA-D	Notausgang-Leuchte (Wandmontage)
OK	Notausgang-Leuchte (Deckenmontage)
UK	Oberkante
AL	Unterleuchte
ZL	Abtluft, in Decke oder senkr. Verkoerung
TV	Zuluft
DA	Tellerventil
LRH	Drallauslass
ZF	Lichte Raumhöhe
GK	Abhängeleuchte aus zementgebundenen Faserplatten
ATB	Gipskartondecke entsprechend den technischen
EHA	Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
BSPH	Akkustik-Trapezblech
	Abhängeleuchte aus Echtholz-Akkustikelementen
	Brettspertholdecke

In den beiden Umkleieräumen sowie im Eingangsbereich, in denen abgehängte Decken aus Echtholz-Akkustikelementen montiert sind, sollen die Achsen der Leuchten auf die Achsen der Fugen der Akustikelemente ausgerichtet werden. Im Bereich der Echtholz-Akkustikelemente sind die Revisionsklappen durch den Hersteller der Akustikelemente zu fertigen, wobei die Standardmaße der von ihm angebotenen Revisionsklappen verwendet werden.

Die Ausführungsplanung ist mit den aktuellen Ausführungsplänen Elektro + Lüftung abzugleichen!

Alle Höhen beziehen sich auf OKFF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten.

Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso ist die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.


VORABZUG

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.
-------	----------	-------	------

Neubau Einfeld-Sporthalle
Burgholzweg 14, 51491 Overath

o.M. OKFF + 0.00 = 104.50 m ü. NHN

BAUHERR			
Stadt Overath IMO			
Hauptstraße 17 51491 Overath		fon 02206-602-138	fax
PLANER			
fon		fax	
PLAN			
Deckenplan Erdgeschoss			
BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR 18
	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK 1762+2244
LPH	5 Ausführungsplanung	PLANNR.	INDEX
MASZTAB	1:50		
DATUM	28.11.2025		
GEZEICHNET		05-05-DP-EG	

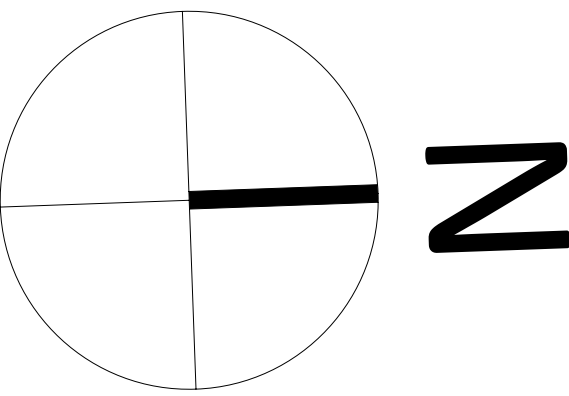

In den beiden Umkleideräumen sowie im Eingangsbereich, in denen abgehängte Decken aus Echtholz-Akustikelementen montiert sind, sollen die Achsen der Leuchten auf die Achsen der Fugen der Akustikelemente ausgerichtet werden. Im Bereich der Echtholz-Akustikelemente sind die Revisionsklappen durch den Hersteller der Akustikelemente zu fertigen, wobei die Standardmaße der von ihm angebotenen Revisionsklappen verwendet werden.

Die Ausführungsplanung ist mit den aktuellen Ausführungsplänen Elektro + Lüftung abzugleichen!

Alle Höhen beziehen sich auf OKKF. Die Brüstungshöhen beziehen sich auf OKKF des jeweiligen Raumes. Die Angaben in den Grundriss- und Schnittplänen sind zu beachten. Die fertigungstechnisch und bauphysikalisch bestimmenden Angaben sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmasse. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und den Architekten unverzüglich mitzuteilen. Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

INDEX		DATUM	
INHALT		GEZ.	

An aerial photograph of the study area, showing a large rectangular building with a flat roof, surrounded by other structures and vegetation. A compass rose in the bottom left corner indicates North is towards the top of the image.

BAUHERR

Stadt Overath | IMO

Hauptstraße 17
51491 Overath

Fon fa
02206-602-138

PLANER

fon fa

PLAN

Deckenplan Obergeschoss

BAUORT	GRUNDSTÜCK	Burgholzweg 14, Overath	FLUR	18
	GEMARKUNG	Heiliger	FLURSTÜCK	1762+2244
LPH	5 Ausführungsplanung	PLANNR.		INDEX
MASZSTAB	1:50			
DATUM	07.07.2025			
GEZEICHNET		05-05-DP-OG1		