


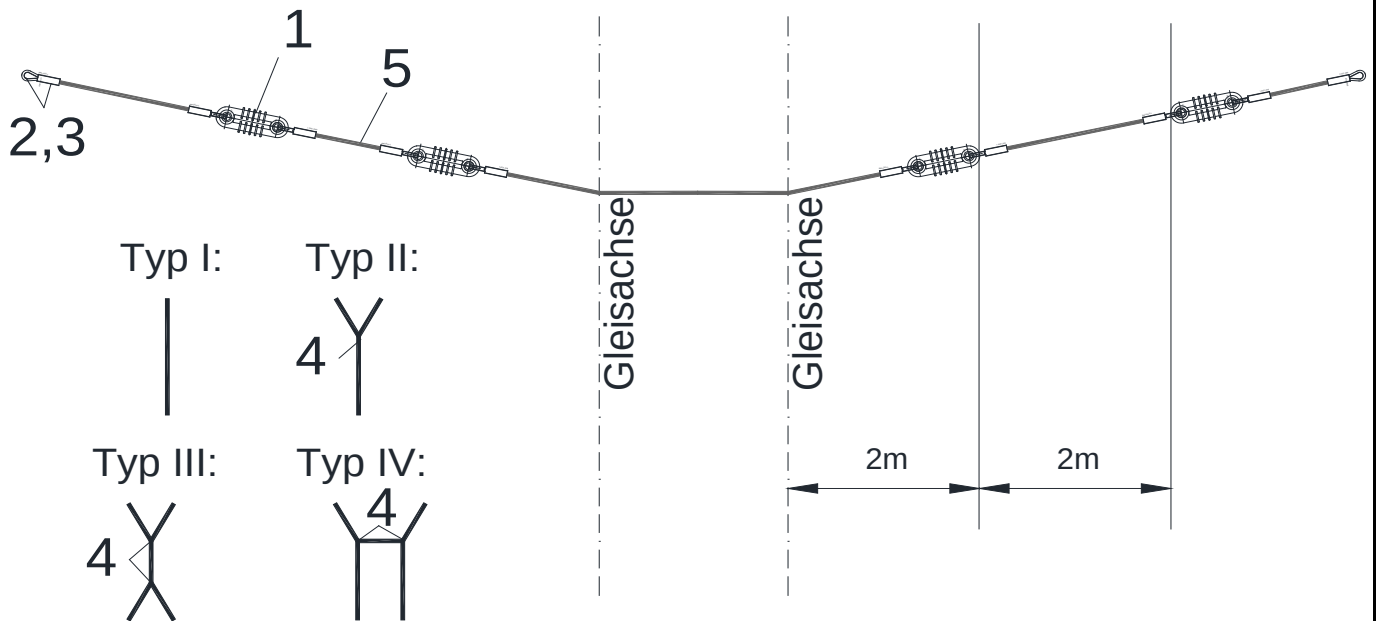

Querverspannung

Pos.	Beschreibung	Menge/Typ					Bestell-Nr.	
		I	II	III	IV	V		
1	Abspannisolator	4	5	6	8	-	PL 2811417	
2a	Kausche 35mm ²	2	3	4	4	-	8WL 1501-0	
2b	Kausche 50mm ²	X	X	X	X	-	8WL 1502-0	
2c	Kausche 70mm ²	X	X	X	X	-	8WL 1503-0	
3a	Bahnkerbverbinder 35mm ²	10	12	14	22	-	8WL 1523-1	
3b	Bahnkerbverbinder 50mm ²	X	X	X	X	-	8WL 1524-1	
3c	Bahnkerbverbinder 70mm ²	X	X	X	X	-	8WL 1525-0	
4	Auszugklemme	-	1	2	2	-	8WL 1141-1	
	Bemerkung							
	Die Ausführung der Pos.2,3,5 hängt von							
	der Seilkraft (Ausführungsplanung) ab							
5a	Seil 35 mm ² Bz II, 7 x 2,5-drähtig (N ≤ 8,1 kN)	x	x	x	x	-	8WL 7033-0	
5b	Seil 50 mm ² Bz II, 19 x 1,8-drähtig (N ≤ 11,4 kN)	x	x	x	x	-	8WL 7034-1	
5c	Seil 70 mm ² Bz II, 19 x 2.1-drähtig (N ≤ 15,5 kN)	x	x	x	x	-	8WL 7035-0	

AE=Alpine-Energie / 3EGF=Balfour Beatty Rail / E=Elektroline/ FF=Furrer + Frey / HA=Halfeneisen/
H= Hilti / KM=Kummler+Matter / N=nkt cables / P=Pfisterer / PL= Powerlines / R=Ribe / 8WL Siemens

Mind. gleichwertiges Material sowie Bauarten und Bauweisen sind zugelassen.

Ausnahme: Fett dargestellte Bauteile (Benennung) gelten als Vorgabe

Vor Materialbestellung ist generell Rücksprache mit dem AG erforderlich

System-Nr.710101