


Zusammenfassung, Stockwerk 1

.3 Stockwerk Übersicht

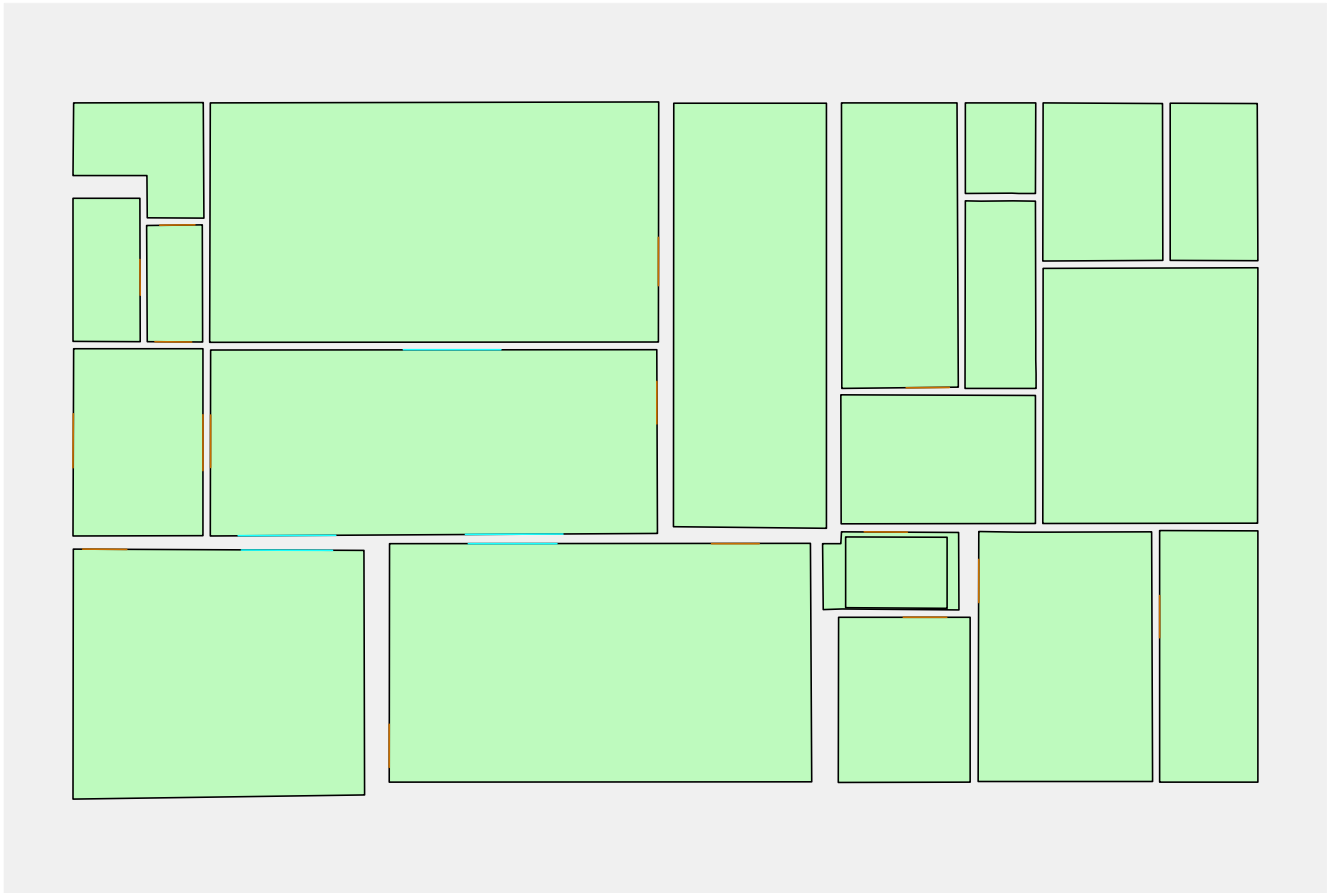

Anzahl Räume

21


☒ Sollwerte erfüllt

Zusammenfassung, Stockwerk 1


.3 Stockwerk Übersicht

Räume


Flur R03 F: 2,1 m²	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2300 lm
Gesamtleistung	22 W
Gesamtleistung pro Fläche (2 m²)	10.60 W/m²
$\bar{E}_m$	122 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	105 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.86 (≥ 0.40)
RUG	10.0 (< 28.00)

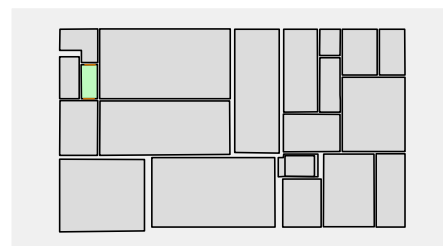

Gäste WC D	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	1097 lm
Gesamtleistung	8 W
Gesamtleistung pro Fläche (3 m²)	2.62 W/m²
$\bar{E}_m$	228 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	114 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.50 (≥ 0.40)
RUG	10.0 (< 25.00)

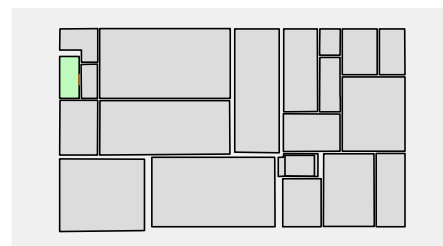


Gäste WC H	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	1745 lm
Gesamtleistung	14 W
Gesamtleistung pro Fläche (4 m²)	3.70 W/m²
$\bar{E}_m$	248 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	142 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_o)$	0.57 (≥ 0.40)
RUG	≤ 22.0 (< 25.00)

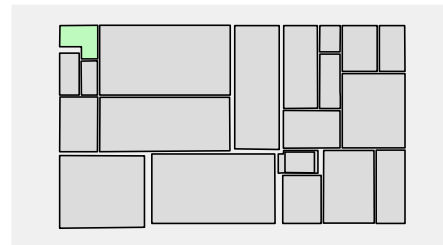


Zusammenfassung, Stockwerk 1

.3 Stockwerk Übersicht


Wifa(Eingang Gäste)	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	3000 lm
Gesamtleistung	29 W
Gesamtleistung pro Fläche (8 m²)	3.75 W/m²
$\bar{E}_m$	129 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	104 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.81 (≥ 0.40)
RUG	≤ 17.5 (< 28.00)

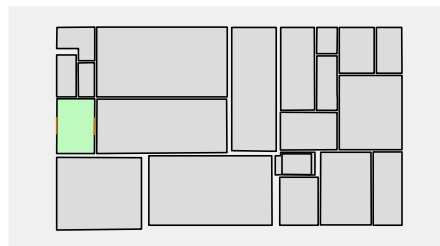


Schalterraum	2 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	8356 lm
Gesamtleistung	66 W
Gesamtleistung pro Fläche (26 m²)	2.51 W/m²
$\bar{E}_m$	207 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	125 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.61 (≥ 0.40)
RUG	≤ 18.1 (< 28.00)

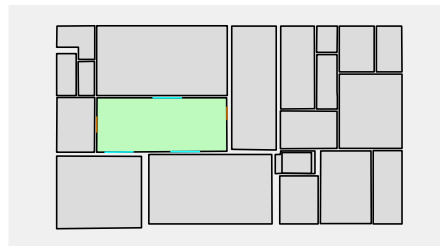


Eingang	6 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	14500 lm
Gesamtleistung	139 W
Gesamtleistung pro Fläche (21 m²)	6.73 W/m²
$\bar{E}_m$	112 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	77 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.68 (≥ 0.40)
RUG	≤ 19.4 (< 28.00)

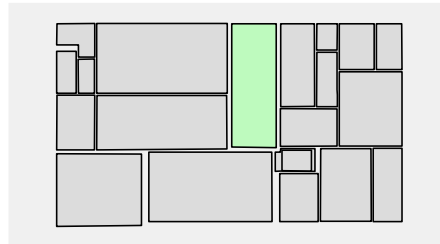


Agentuer TGM 4 Ap	6 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	35886 lm
Gesamtleistung	246 W
Gesamtleistung pro Fläche (34 m²)	7.17 W/m²
$\bar{E}_m$	588 lx (≥ 500 lx)
E_{min}	451 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.77 (≥ 0.60)
RUG	≤ 19.0 (< 19.00)

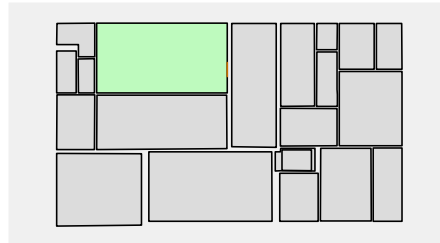

Flur R11 F:8,8 m2	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	3000 lm
Gesamtleistung	29 W
Gesamtleistung pro Fläche (8 m²)	3.64 W/m²
$\bar{E}_m$	147 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	114 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.77 (≥ 0.40)
RUG	≤ 18.4 (< 28.00)

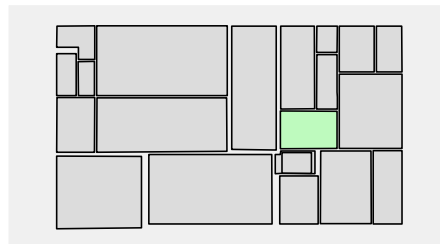


Trockenraum	2 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	6854 lm
Gesamtleistung	48 W
Gesamtleistung pro Fläche (11 m²)	4.56 W/m²
$\bar{E}_m$	287 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	221 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.77 (≥ 0.40)
RUG	≤ 19.5 (< 25.00)

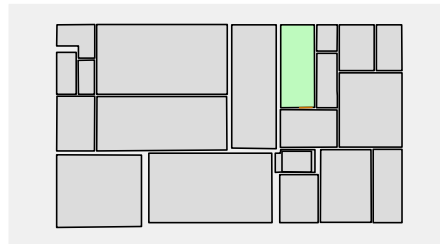


Zusammenfassung, Stockwerk 1

.3 Stockwerk Übersicht


Umkleide D	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	3427 lm
Gesamtleistung	24 W
Gesamtleistung pro Fläche (6 m²)	4.00 W/m²
$\bar{E}_m$	265 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	198 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.75 (≥ 0.40)
RUG	≤ 17.5 (< 25.00)

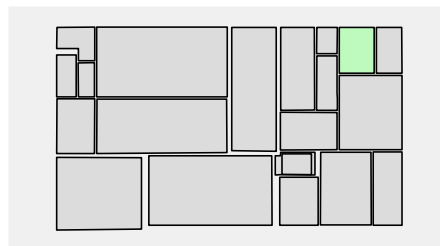


Sozialraum	3 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	17943 lm
Gesamtleistung	123 W
Gesamtleistung pro Fläche (17 m²)	7.04 W/m²
$\bar{E}_m$	544 lx (≥ 500 lx)
E_{min}	359 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.66 (≥ 0.60)
RUG	≤ 18.5 (< 19.00)

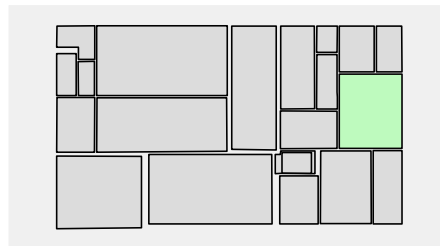


Agentur (Reserve) 2Ap	4 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	23924 lm
Gesamtleistung	164 W
Gesamtleistung pro Fläche (23 m²)	7.15 W/m²
$\bar{E}_m$	557 lx (≥ 500 lx)
E_{min}	377 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.68 (≥ 0.60)
RUG	≤ 18.9 (< 19.00)

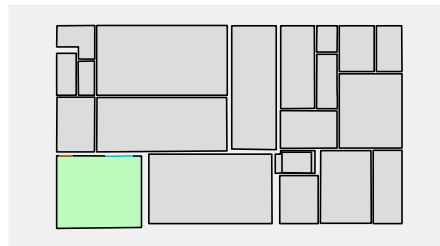


Agentuer DUSS 3Ap	6 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	35886 lm
Gesamtleistung	246 W
Gesamtleistung pro Fläche (32 m²)	7.68 W/m²
$\bar{E}_m$	631 lx (≥ 500 lx)
E_{min}	457 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.72 (≥ 0.60)
RUG	≤ 19.0 (< 19.00)

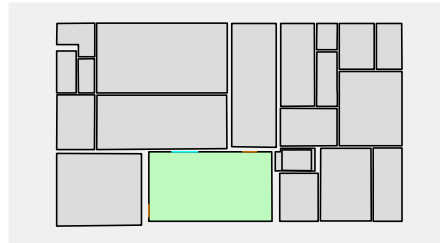

Waschraum H	2 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2194 lm
Gesamtleistung	16 W
Gesamtleistung pro Fläche (8 m²)	2.03 W/m²
$\bar{E}_m$	225 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	144 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.64 (≥ 0.40)
RUG	10.0 (< 25.00)

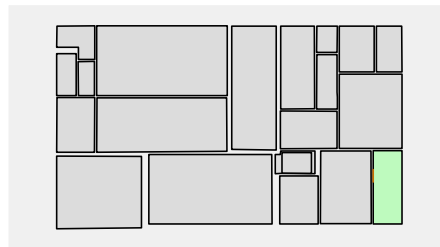


Flur R13 F:3,0 m2	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2300 lm
Gesamtleistung	22 W
Gesamtleistung pro Fläche (3 m²)	6.69 W/m²
$\bar{E}_m$	115 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	96 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.84 (≥ 0.40)
RUG	≤ 16.5 (< 28.00)

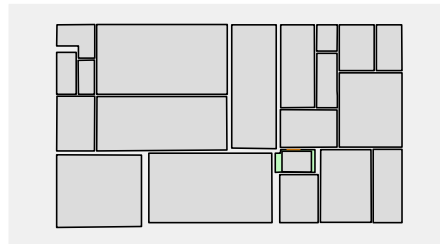


Zusammenfassung, Stockwerk 1

.3 Stockwerk Übersicht


WC D	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	1097 lm
Gesamtleistung	8 W
Gesamtleistung pro Fläche (2 m²)	3.94 W/m²
$\bar{E}_m$	283 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	239 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.85 (≥ 0.40)
RUG	10.0 (< 25.00)

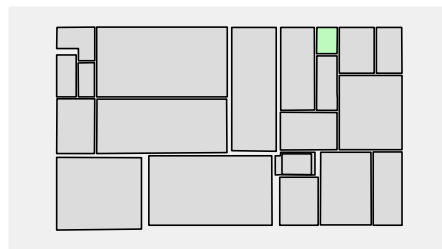


Flur R12 F:4,9 m2	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2300 lm
Gesamtleistung	22 W
Gesamtleistung pro Fläche (4 m²)	5.24 W/m²
$\bar{E}_m$	102 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	73 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.72 (≥ 0.40)
RUG	≤ 17.8 (< 28.00)

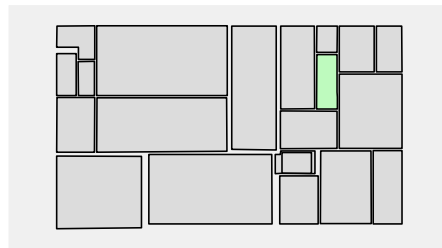


Umkleide H	2 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	6854 lm
Gesamtleistung	48 W
Gesamtleistung pro Fläche (14 m²)	3.48 W/m²
$\bar{E}_m$	276 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	182 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.66 (≥ 0.40)
RUG	≤ 18.5 (< 25.00)

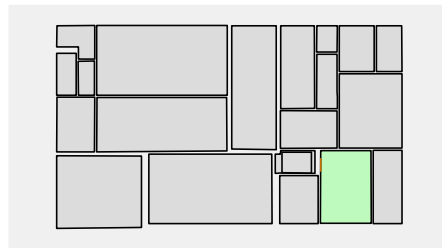

Waschraum D	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	1745 lm
Gesamtleistung	14 W
Gesamtleistung pro Fläche (4 m²)	3.20 W/m²
$\bar{E}_m$	213 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	142 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.67 (≥ 0.40)
RUG	10.0 (< 25.00)

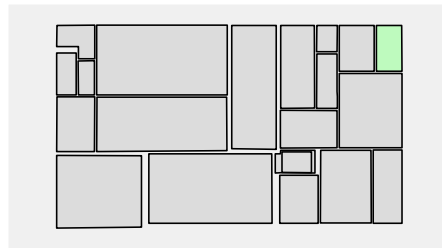

Flur WC H	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2300 lm
Gesamtleistung	22 W
Gesamtleistung pro Fläche (2 m²)	9.62 W/m²
$\bar{E}_m$	135 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	123 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.91 (≥ 0.40)
RUG	10.0 (< 28.00)

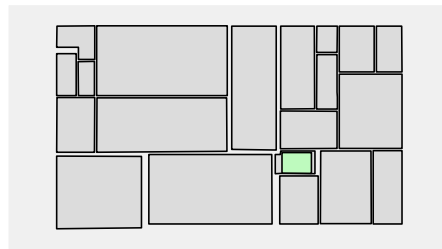

WC H	3 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	3291 lm
Gesamtleistung	24 W
Gesamtleistung pro Fläche (7 m²)	3.47 W/m²
$\bar{E}_m$	292 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	170 lx
$E_{min}/\bar{E}_m (U_0)$	0.58 (≥ 0.40)
RUG	≤ 18.3 (< 25.00)

