

Zusammenfassung, Stockwerk 1




.3 Stockwerk Übersicht

Räume

Check-In	3 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	13560 lm
Gesamtleistung	105 W
Gesamtleistung pro Fläche (9 m²)	11.13 W/m²
$\bar{E}_m$	769 lx (≥ 500 lx)
E_{min}	522 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.68 (≥ 0.60)
R_{UG}	≤ 18.6 (< 19.00)

Server(Redundanz)	2 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	9040 lm
Gesamtleistung	70 W
Gesamtleistung pro Fläche (7 m²)	9.72 W/m²
$\bar{E}_m$	202 lx (≥ 200 lx)
E_{min}	124 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.61 (≥ 0.40)
R_{UG}	≤ 18.6 (< 25.00)

Flur	1 x Leuchten
Gesamtlichtstrom	2300 lm
Gesamtleistung	22 W
Gesamtleistung pro Fläche (2 m²)	11.31 W/m²
$\bar{E}_m$	133 lx (≥ 100 lx)
E_{min}	122 lx
$E_{min}/\bar{E}_m$ (U_o)	0.92 (≥ 0.40)
R_{UG}	10.0 (< 28.00)

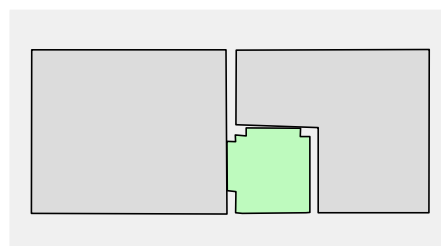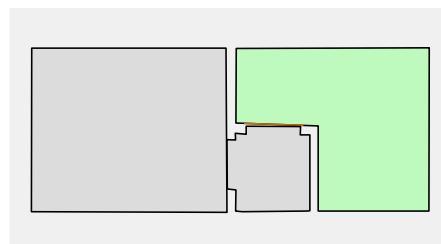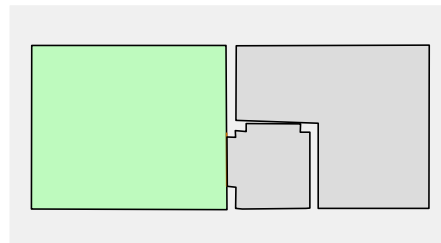

Wartungsfaktor 0,8