

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen Name: Datum:

Prüfvermerke

die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt:

für den Auftragnehmer:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

für die DB:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

geprüft

Qualitätssicherung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

geprüft

Gilt nur für die Ausschreibung

Anlage: 3.03.2.04.01

Freigabe zurPrüfung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Prüfingenieur

DB InfraGO

Freigabe der Ausführungsunterlagen

mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prüfexemplaren

Genehmigung zur Bauausführung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Bauherr:

DB InfraGO

DB InfraGO AG
Projekte KV-Terminals
I.II-MI-K-U
Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbrücken

DB Energie GmbH
Betriebsbereich
Südwest (I.ET-S-SW)
Gutschtr. 6
76137 Karlsruhe

Projektleitung:

DB InfraGO

DB InfraGO AG
Projekte KV-Terminals
I.II-MI-K-U
Am Hauptbahnhof 4
66111 Saarbrücken

Saarbrücken,

Ort, Datum, Unterschrift

Planung:

AFRY


AFRY Deutschland GmbH
Warmbüchekamp 4
30159 Hannover
Tel. 0511 / 92975-0
Fax. 0511 / 92975-30

Berlin, 01.11.2024, gez. Hild

Ort, Datum, Unterschrift

Auftragnehmer (AN):

Lageskizze (unmaßstäblich):

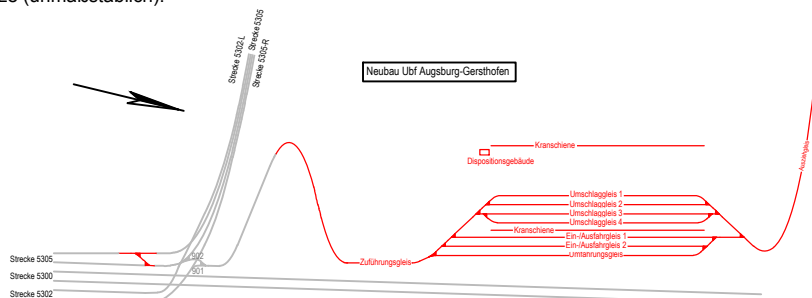

Schutzmaßnahmen

Schutz bei indirektem Berühren durch Abschaltung im TN-System unter Verwendung von Überstrom- und Fehlerstromschutzeinrichtungen gemäß DIN/VDE 0100, Teil 410 sowie Schutzisolierung nach DIN/VDE 0100, Teil 410 unter Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II nach DIN/VDE 0106, Teil 1

Projektname: Neubau Ubf Augsburg - Gersthofen

Verteiler: UV Eigenbedarf (CheckIn-Container)

Bezeichnung: Stromlaufplan

Erstellungsdatum: siehe Deckblatt

Bestand, gesonderte Planung

Neubau

Rückbau

STxxx / Wxx

Erdxxx

Kabelnummer

Starkstromkabel

Erdungskabel

Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung/ -Frequenz: Un: 400 / 230V - 50Hz

Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination: In: 63A

Bemessungsschaltvermögen Icn: mind. 10 kA

Netzform: TN-S

Schutzklasse: 2

Schutzart: mind. IP41

Aufstellort: CheckIn-Container

Art; Maße/Installationsraum B/T/H: Wandverteiler; siehe Installationsplan

Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2

Hinweis:

Die Kennzeichnungen in den Grundrissplänen beziehen sich auf die Stromkreisnummer (siehe Abgangsbezeichnung) und nicht auf die Nummer der Sicherung

Montage- und Werkstattzeichnungen sind durch den Bauausführenden zu erstellen.

Planung:

AFRY Deutschland GmbH
Warmbüchenkamp 4
30159 Hannover
Tel. 0511 / 92975-0
Fax. 0511 / 92975-30

Index: a

Ausführungsplanung

