


Anlagenliste (nur Grobübersicht, Details siehe jeweilige Planung)				
Anlagen-nr./Kürzel	Bezeichnung	Elektron-Anschluss	Tk-IT Anschluss	Bemerkung
A 028.1	UV M1.1	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.2	UV M1.2	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.3	UV M1.3	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.4	UV M1.4	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.5	UV M1.5	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.6	UV M1.6	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.7	UV M1.7	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.8	UV M1.8	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.9	UV M1.9	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.10	UV M1.10	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.11	UV M1.11	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.12	UV M1.12	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.13	UV M1.13	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.14	UV M1.14	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.15	UV M1.15	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.16	UV M1.16	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.17	UV M1.17	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.18	UV M1.18	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.19	UV M1.19	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.20	UV M1.20	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.21	UV M1.21	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.22	UV M1.22	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.23	UV M1.23	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.24	UV M1.24	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.25	UV M1.25	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 028.26	UV M1.26	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen

Anlagenliste (nur Grobübersicht, Details siehe jeweilige Planung)				
Anlagen-nr./Kürzel	Bezeichnung	Elektron-Anschluss	Tk-IT Anschluss	Bemerkung
A 029.1	Sensoren_Havarie_09	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.3	Sensoren_Havarie_01	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.4	Sensoren_Havarie_05	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.5	Sensoren_Havarie_02	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.6	Sensoren_Havarie_06	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.7	Sensoren_Havarie_03	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.8	Sensoren_Havarie_04	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.9	Sensoren_Havarie_07	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.10	Sensoren_Havarie_08	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 029.11	Sensoren_Havarie_10	230V Anschlussmöglichkeit über angrenzende UV vorgesehen	Datenanbindung zum Steuerungs-Überwachungsring	gesonderte Planung
A 030	Unterkabauwerk	20kV, 230/400V	Verbindung zum Dispositivkabel	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 031	-	-	-	-
A 032	Lademeistercontainer	230/400V	Verbindung zum Dispositivkabel	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 033	UV02_Ost GFB	230/400V	Anschluss an LWL, Steuerungs-Überwachungsring	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen TMT - Ausführungsplanung TMT Ubf Außenanlagen
A 034	Wartungselektant 2	230/400V	-	EEA - Ausführungsplanung EEA Ubf Außenanlagen
A 035	-	-	-	-
A 036	-	-	-	-
A 037	-	-	-	-
A 038	-	-	-	-
A 039	-	-	-	-
A 040	MS-Trabstation TST_01 (Übergeleitet VNB)	MS 20kV, TGA, 230/400V	Datenverbindung zum Unterwerk	EEA, TGA, TMT, MS - Ausführungsplanung Trafostationen
A 041	ZV_05 DB Netz	230/400V	-	EEA - Ausführungsplanung EWAHA Ubf
A 042	ZV_04 DB Netz	230/400V	-	EEA - Ausführungsplanung EWAHA Ubf
A 043	ZV_01 DB Netz	230/400V	-	EEA - Ausführungsplanung EWAHA Ubf
A 044	ZV_02 DB Netz	230/400V	-	EEA - Ausführungsplanung EWAHA Ubf
A 045	ZV_03 DB Netz	230/400V	-	EEA - Ausführungsplanung EWAHA Ubf

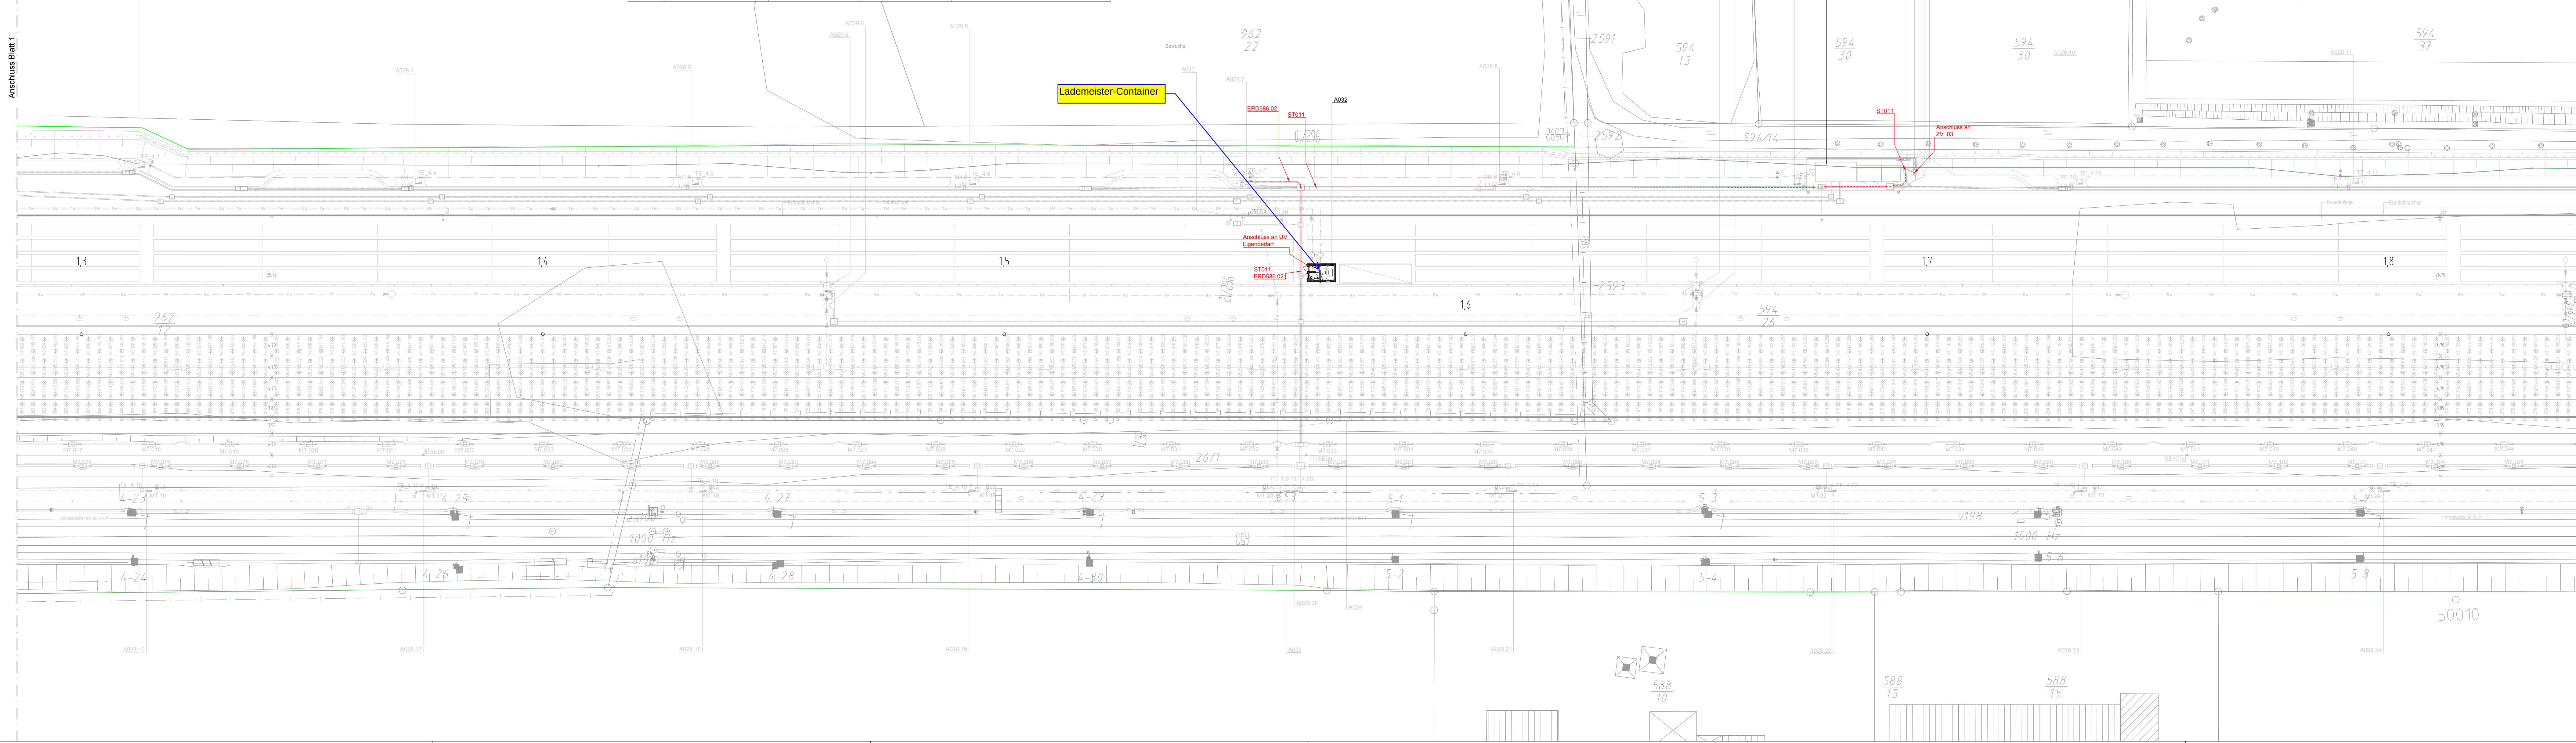

- Legende:**
- Bestand, gesonderte Planung
 - Neubau
 - Rückbau
 - Eigentumsgrößen DB AG
 - Verteilung
 - STxxx Kabelnummer Starkstromkabel Außenbereich
 - Axxx Anlagennummer nach Anlagenliste
 - ERDxxx Kabelnummer Erdungskabel Außenbereich
 - UV Unterverteilung
 - ZV Zählerverteilung

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name: _____ Datum: _____	
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt		Freigabe zur _____ Prüfung	
für den Auftragnehmer: _____		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
für die DB: _____		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name		geprüft	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		geprüft	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		geprüft	
Gilt nur für die Ausschreibung		DB InfraGO	
Anlage: 3.03.5.03		Freigabe der Ausführungsunterlagen	
gleichgestellt mit Prüfplan		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BY)	
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift	
Bauherr: DB InfraGO		Planung: AFRY	
DB Energie GmbH		AFRY Deutsche Energie	
Projekt KVO Terminal		Projekt KVO Terminal	
Sachbearbeiter: S. S. S.		Sachbearbeiter: S. S. S.	
Am Hauptbahnhof 4		Am Hauptbahnhof 4	
61111 Saarbrücken		61111 Saarbrücken	
Ort, Datum, Unterschrift		Ort, Datum, Unterschrift	
Lagekizze (unmaßstäblich)		Ort, Datum, Unterschrift	
Rechnungskennnummer: _____		Rechnungskennnummer: _____	
Strecke: 5315		Streckenkennzeichen: Ubf Augsburg - Gersthofen	
Erstellt: 03/2025		Hilf: 03/2025	
Geprüft: 03/2025		Freigegeben: 03/2025	
Datum: _____		Name: _____	
de		de	
Zeichnungsnummer: AGU_AP_EEA_EeaK_5315.04.02		Anlagen-Nr.: 00	
7.4.2		7.4.2	