






Regeldetails RT-Laboranschlüsse

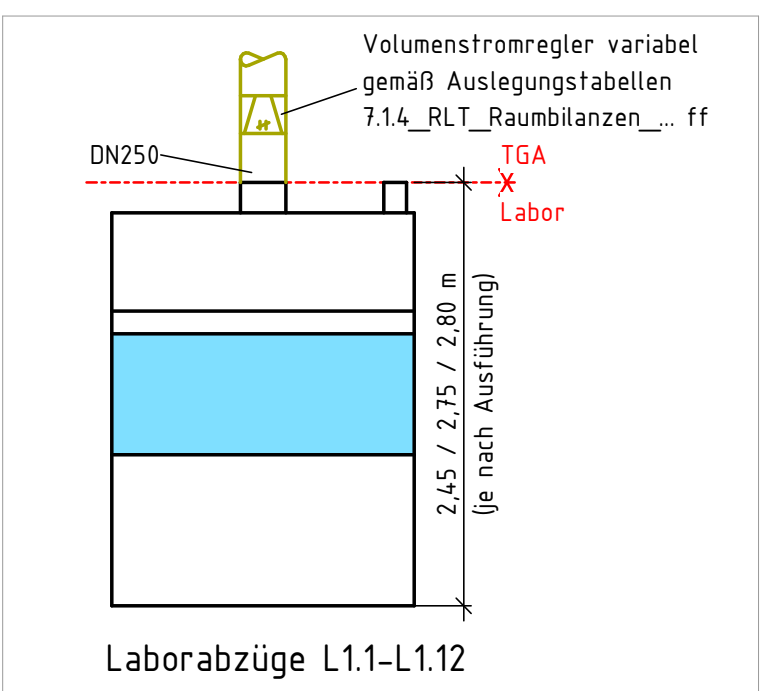


Laborabzüge L1.1-L1.12

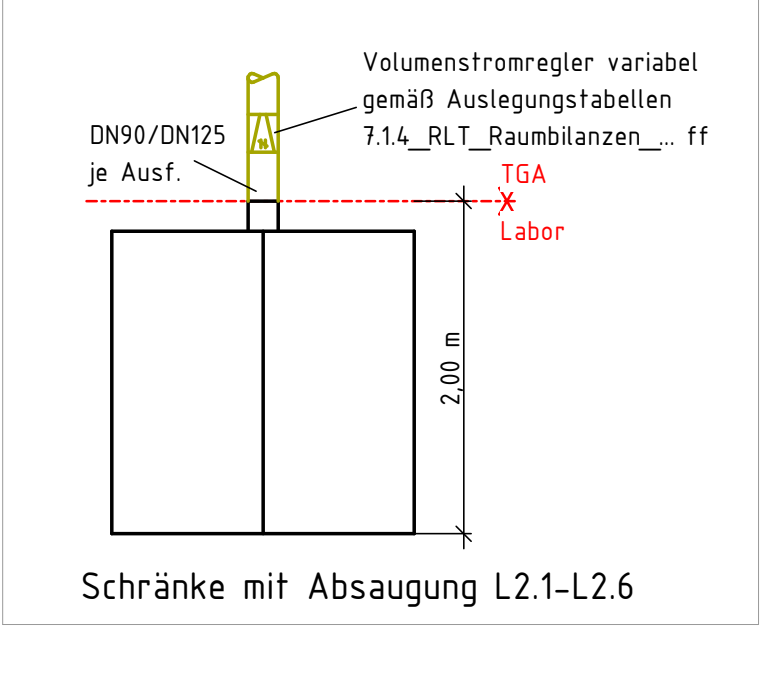


Schränke mit Absaugung L2.1-L2.6

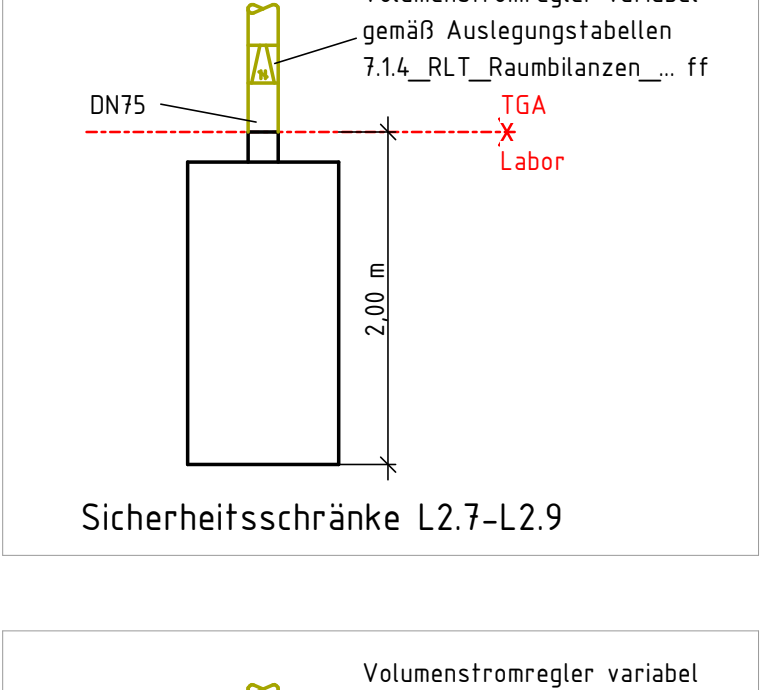


Sicherheitsschränke L2.7-L2.9

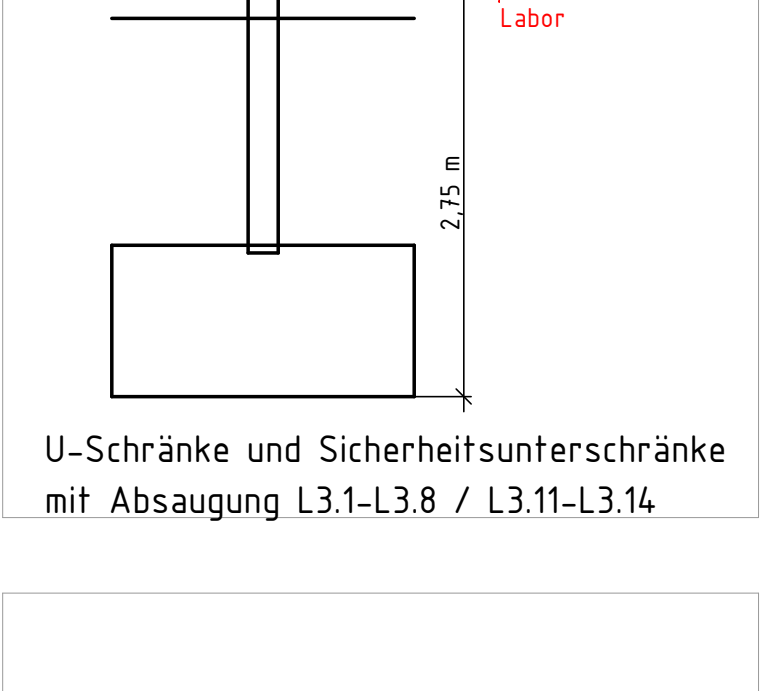


U-Schränke und Sicherheitsunterschränke mit Absaugung L3.1-L3.8 / L3.11-L3.14

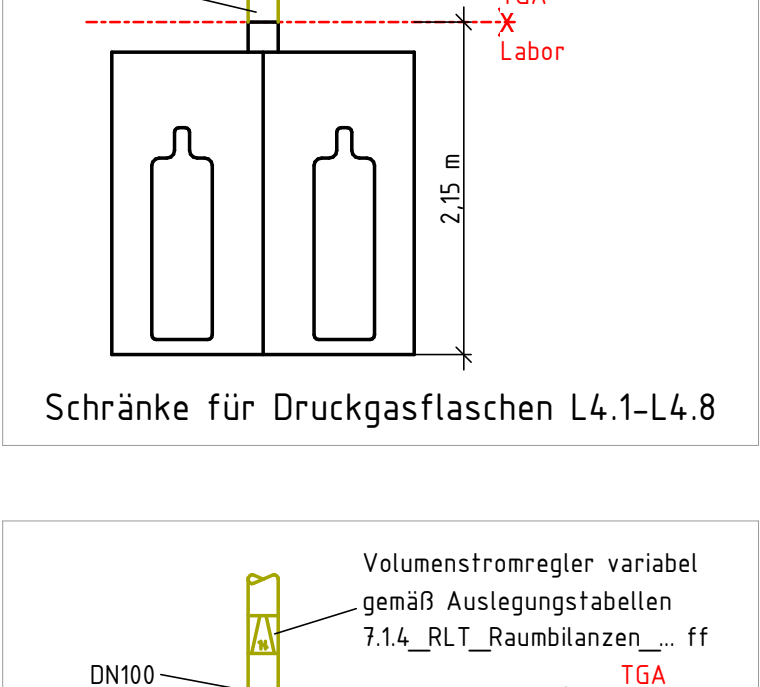


Schränke für Druckgasflaschen L4.1-L4.8

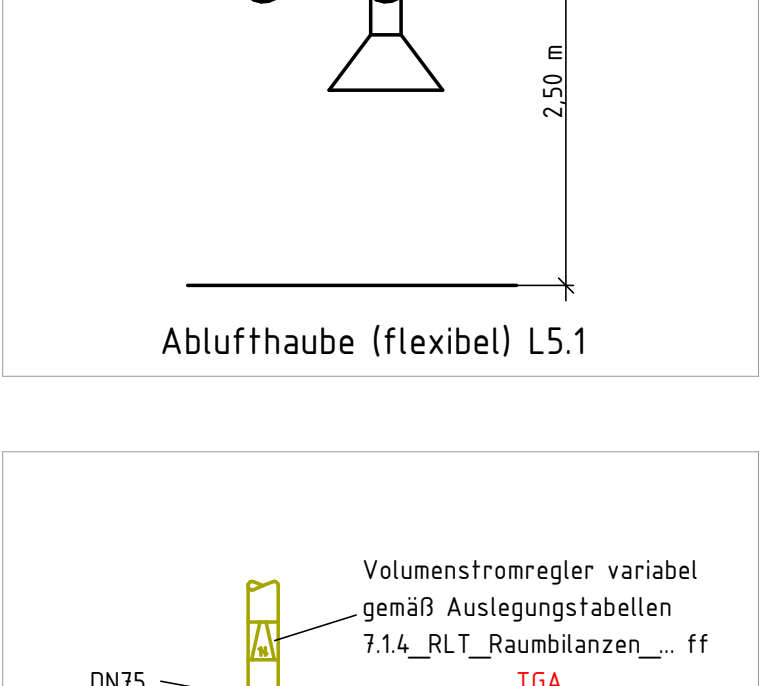

Abflurhaube (flexibel) L5.1

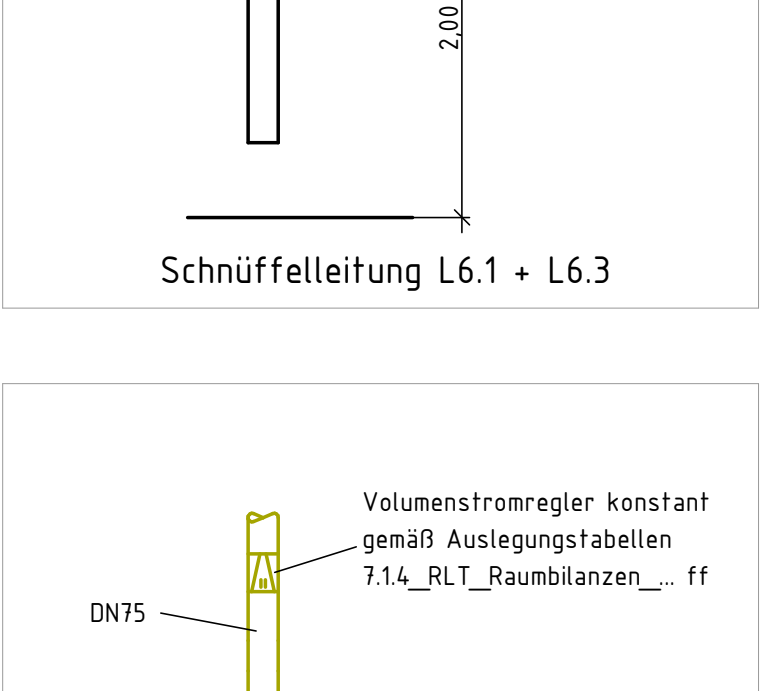

Schnüffelleitung L6.1 + L6.3

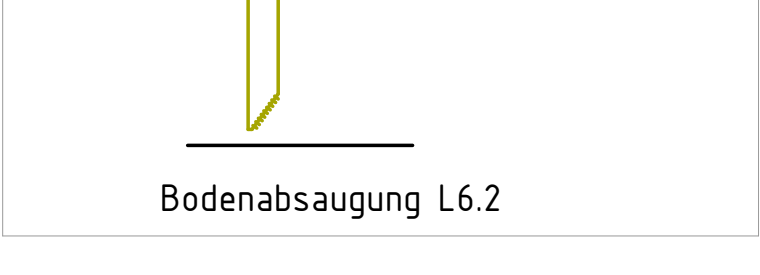

Bodenabsaugung L6.2

LEGENDE RAUMLÜFTTECHNIK - GRUNDRISS

Linientypen Lüftung	
	Abluft - Kanal verinkt
	Abluft - Kanal PPs
	Abluft - Kanal Edelstahl
	Fertluft
	Zuluft
	Außenluft
	Einstrahlung

Einbauelemente

	Brandschutzklappe eskg/ rund
	Volumenstromregler variabel eskg/ rund
	Volumenstromregler konstant eskg/ rund
	Schließblech eskg/ rund
	Lüftungsgitter Zuluft / Abluft
	Teilerweitert Zuluft / Abluft
	Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft
	Weiterführung Zuluft
	Brandschutzverkleidung
	Revisionsöffnung AHD / Wand

Installationszonen Strangleitungen

	Sanitär
	Heizung
	Medien Gas
	Kälte

Dimensionen an Laboranschlüssen sind den Laborplänen und den Regeldetails zu entnehmen!
Volumenstromregler an Laboranschlüssen sind den Auslegungstabellen
T11a, RT-Laboranschlüsse, Volumenstromregler, CMA zu entnehmen!
Zur Montage der Brandschutzklappen sind die Datenblätter "Konstruktionsnachweis 476-T" zu beachten!

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den letztgültigen Architektplanen!
- Bauteile, insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stelen- und Kantenarbeiten, Konstruktionen und Sonderauftragungen sind zwingend mit den Tragwerksplanen und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind den Deckenplänen der Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firmen!
- Brandschutts sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichen Prüfzeugnis herzustellen!

Planverfasser

- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
- KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG -
- NUR ZUR INFORMATION -

330_23_009_TGA_6_GR_24100_430_OberG 01_0111

330

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung

Verabschiedung