




LEGENDE RAUMLUFTTECHNIK - GRUNDRISS

Linientypen Lüftung

	Abluft - Kanal verzinkt
	Abluft - Kanal PPs
	Abluft - Kanal Edelstahl
	Fertluft
	Zuluft
	Außenluft
	Entsorgung

Einbauteile

	Brandschutzklappe eckig/ rund
	Volumenstromregler variabel eckig/ rund
	Volumenstromregler konstant eckig/ rund
	Schildflap eckig/ rund
	Lüftungsführer Zuluft / Abluft
	Tellerventil Zuluft / Abluft
	Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft
	Wandluftdurchlass

Installationszonen

	Sanitär
	Heizung
	Medien Gase
	Kälte
	Brandschutzverkleidung
	Revisionsöffnung AHD / Wand

Dimensionen an Laboranschlüssen sind den Laborplänen und den Regelblättern zu entnehmen!
Volumenstromregler an Laboranschlüssen sind den Auslegungstabellen
"7.14_B1_L_Bauabläufe_Labore_Volumenstromregler_CDK" zu entnehmen!
Zur Montage der Brandschutzabdeckungen sind die Datenblätter "Konstruktionsmaßstab 1/4" zu beachten!

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den letztgültigen Architektenplan!
- Bauteile, insbesondere Schlitze und Durchdringungen sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchdringungen in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stemm- und Kernbohrarbeiten, Konstruktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenplan der Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschuttscheite sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichen Prüfzeugnis herzustellen!


Planverfasser

- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
- KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG -
- NUR ZUR INFORMATION -

Agens Projekt

Agens Projekt

330_23_009_TGA_6_GR_21300_430_MedienG_MG21_2_P

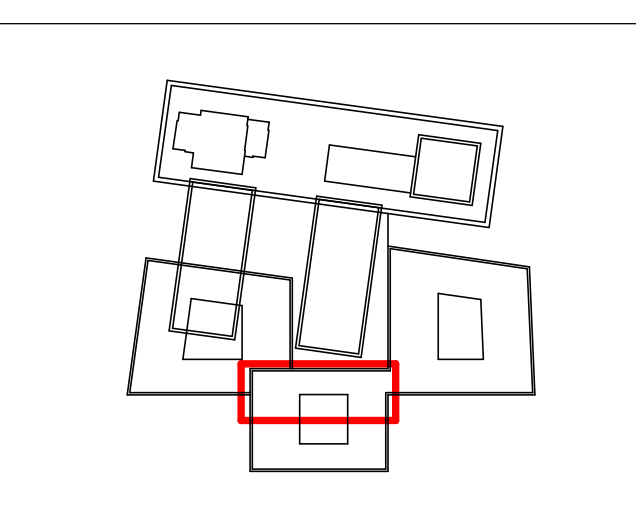

Vorabzug - nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:

330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die

Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bauart:

2

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz 50923 KÖLN

Planbezeichnung/Überstellung

Gundris Mederg

Vorbereitung/Plan Raumluftechnik

Client Name

16007 CDK_Ausführung/01

General

Raumluftechnik

Produktion

07.10.2025 (9:42 AM)

Modell

1: 50

Version

1000000000

Gezeichnet

16007

2

08.09.2025