

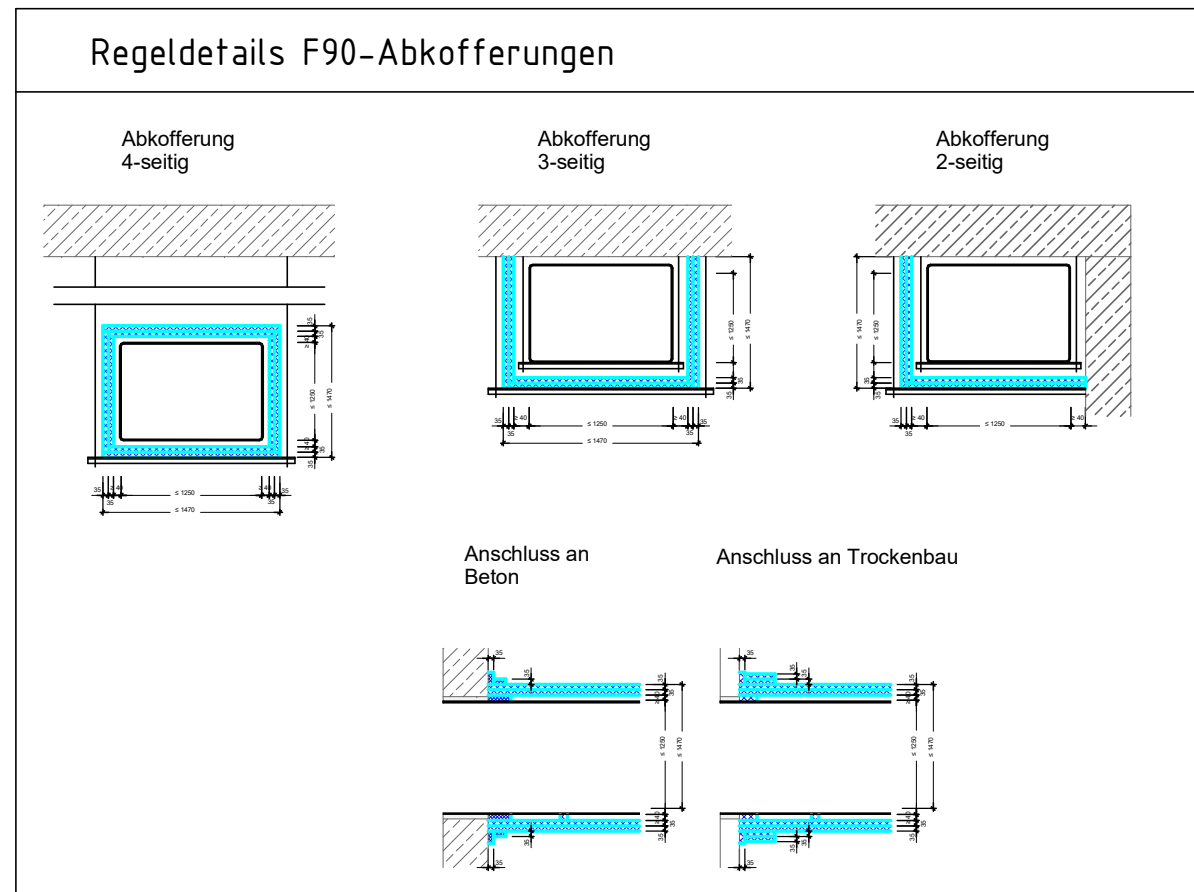
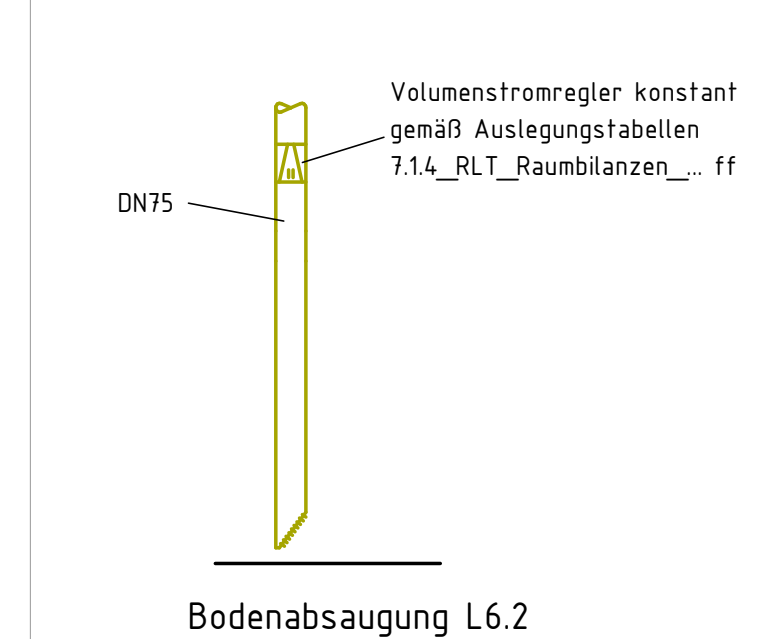
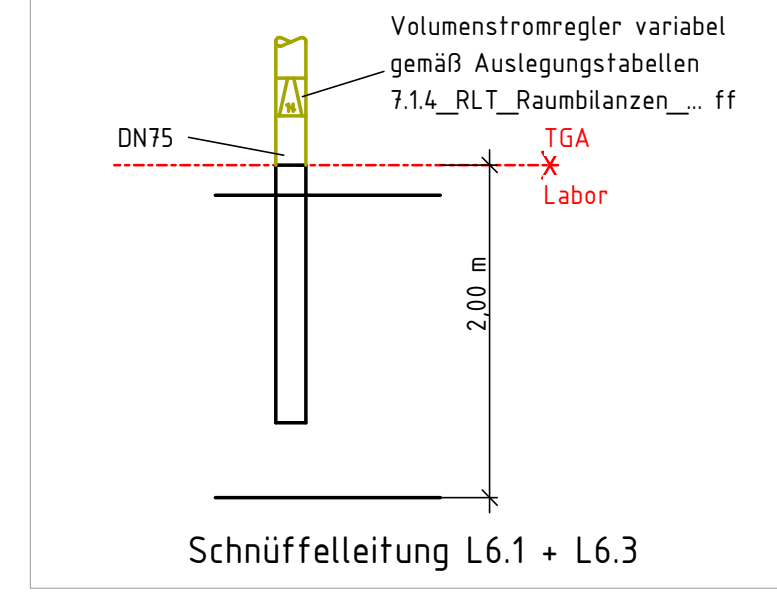
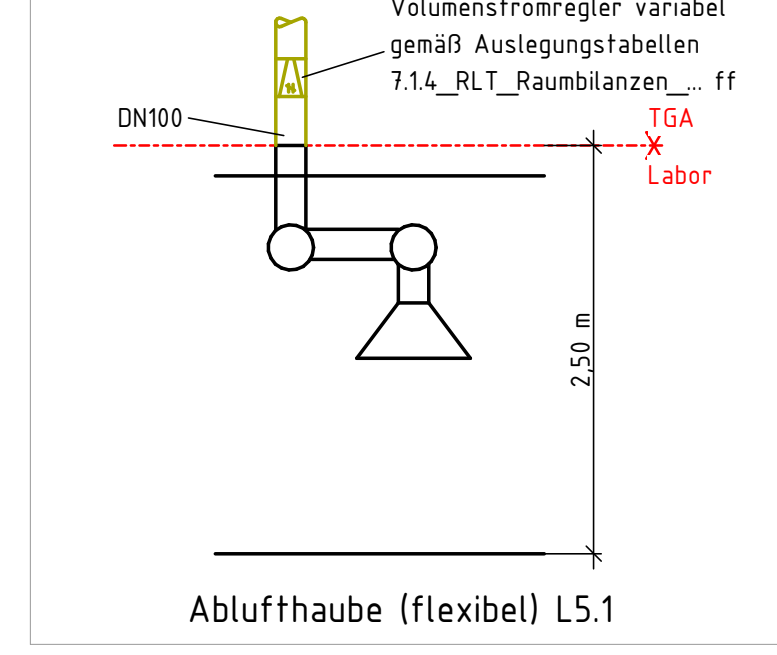
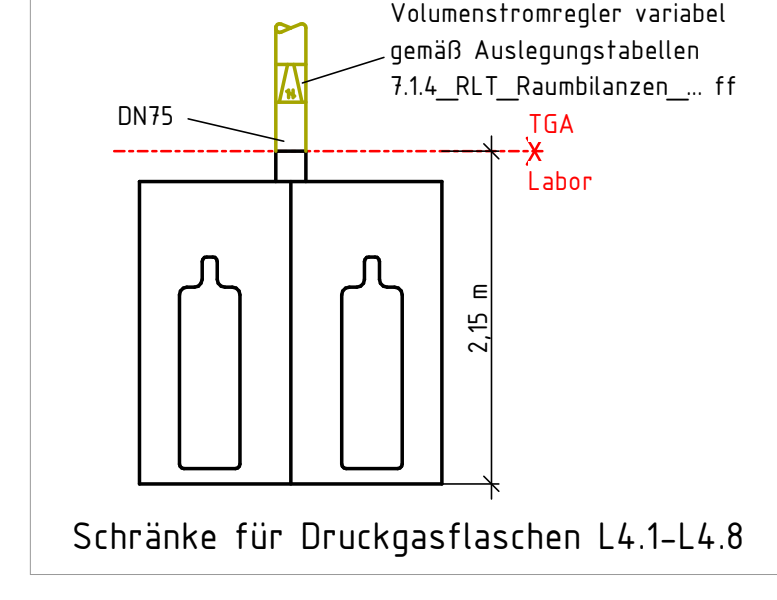
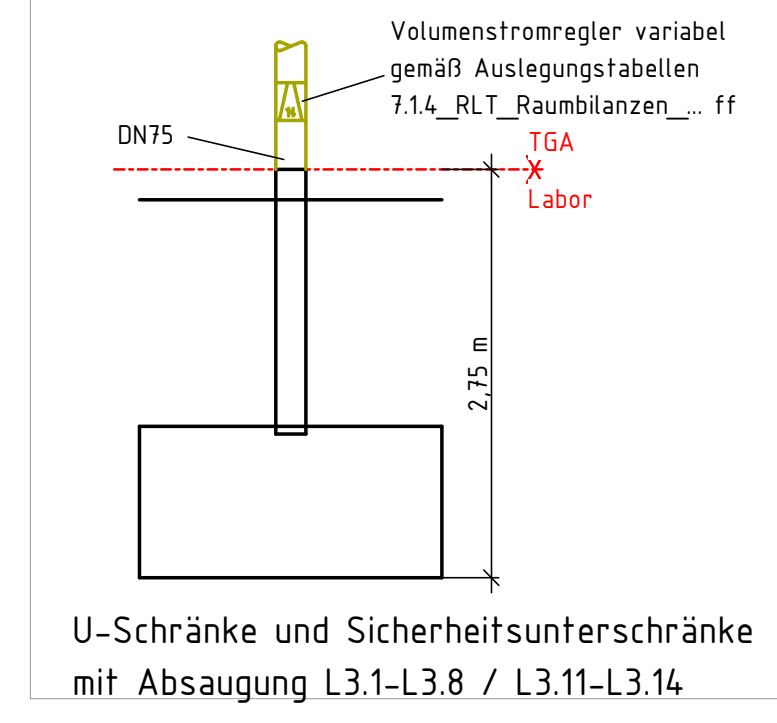
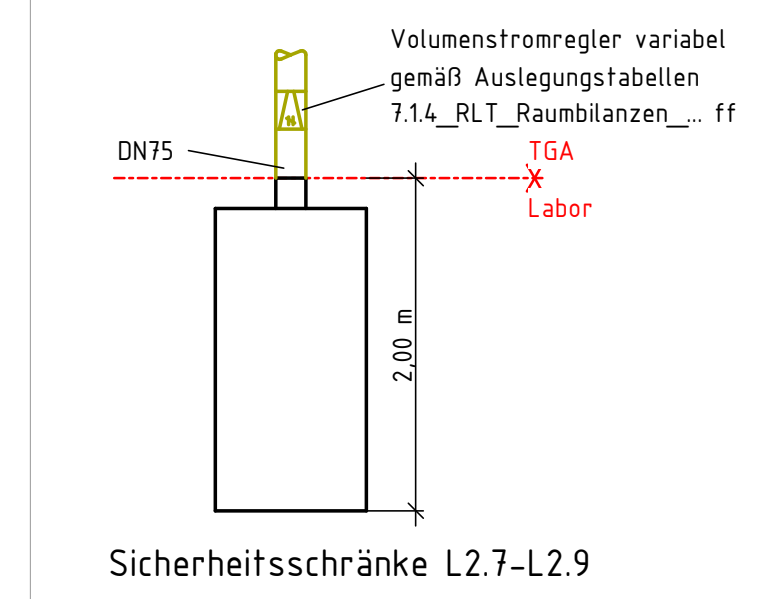


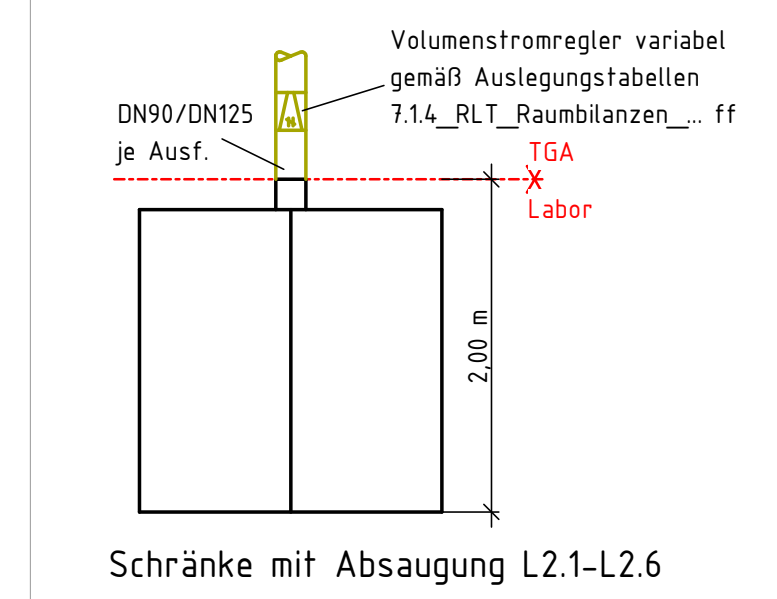

Regeldetails RL-T-Laboranschlüsse

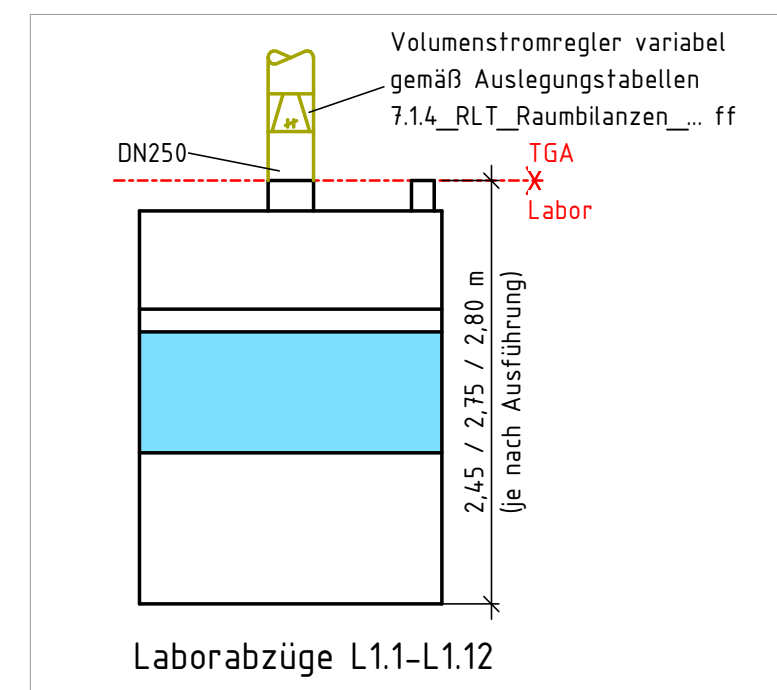

LEGENDE RAUMLÜFTTECHNIK - GRUNDRISS	
Linientypen Lüftung	
	Abluft - Kanal verinkt
	Abluft - Kanal PPs
	Fertluft
	Zuluft
	Außenluft
	Einstrahlung
Einbauelemente	
	Brandschutzklappe eskg/ rund
	Volumenstromregler variabel eskg/ rund
	Volumenstromregler konstant eskg/ rund
	Schließkörper eskg/ rund
	Lüftungszufuhr / Abluft
	Tellerventil Zuluft / Abluft
	Deckenluftdurchlass Zuluft / Abluft
Installationszonen Strangleitungen	
	Sanitär
	Heizung
	Medien Gase
	Kälte
	Weiterförder Zuluft
	Brandschutzverkleidung
	Reissöffnung AFD / Wand

Dimensionen an Laboranschlüssen sind den Laborplänen und den Regeldetails zu entnehmen!
T11s_RL_T-Bauklappen_Labors_Volumenstromregler_CDK zu entnehmen!
Zur Montage der Brandschutzklappen sind die Gabelblätter "Konstruktionsanweisung 476-T" zu beachten!

- Anmerkung:**
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den letztgültigen Architektentplan!
 - Bauteile, insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
 - Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
 - Zusätzliche Stielen- und Kernbohrungen, Konstruktionen und Sonderanordnungen sind zwingend mit den Tragwerksplanern und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
 - Die genauen Lagen von Deckenelementen sind den Deckenplänen der Architekten zu entnehmen!
 - Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
 - Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firmen!
 - Brandschutts sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichen Prüfzeugnis herzustellen!

**- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
- KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG -
- NUR ZUR INFORMATION -**

Planverfasser: Logo

**- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
- KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG -
- NUR ZUR INFORMATION -**

330_23_009_TGA_6_GR_25200_430_OberG 02_0212_4_P

Vorabzug - nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer: 330
Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Disziplin der Naturwissenschaften der Universität zu Köln
Bauteil: 1
Ausstatt: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz 50923 KÖLN

Planbezeichnung/Darstellung: Grundriss 2 Obergeschoss
Installationsplan Raumlufttechnik

Gezeichnet: 18007 CDK_Ausführung-01
Gelesen: 07.10.2025 10:38:09
Gezeichnet: 18007 CDK_Ausführung-01
Gelesen: 07.10.2025 10:38:09
Gezeichnet: 18007 CDK_Ausführung-01
Gelesen: 07.10.2025 10:38:09