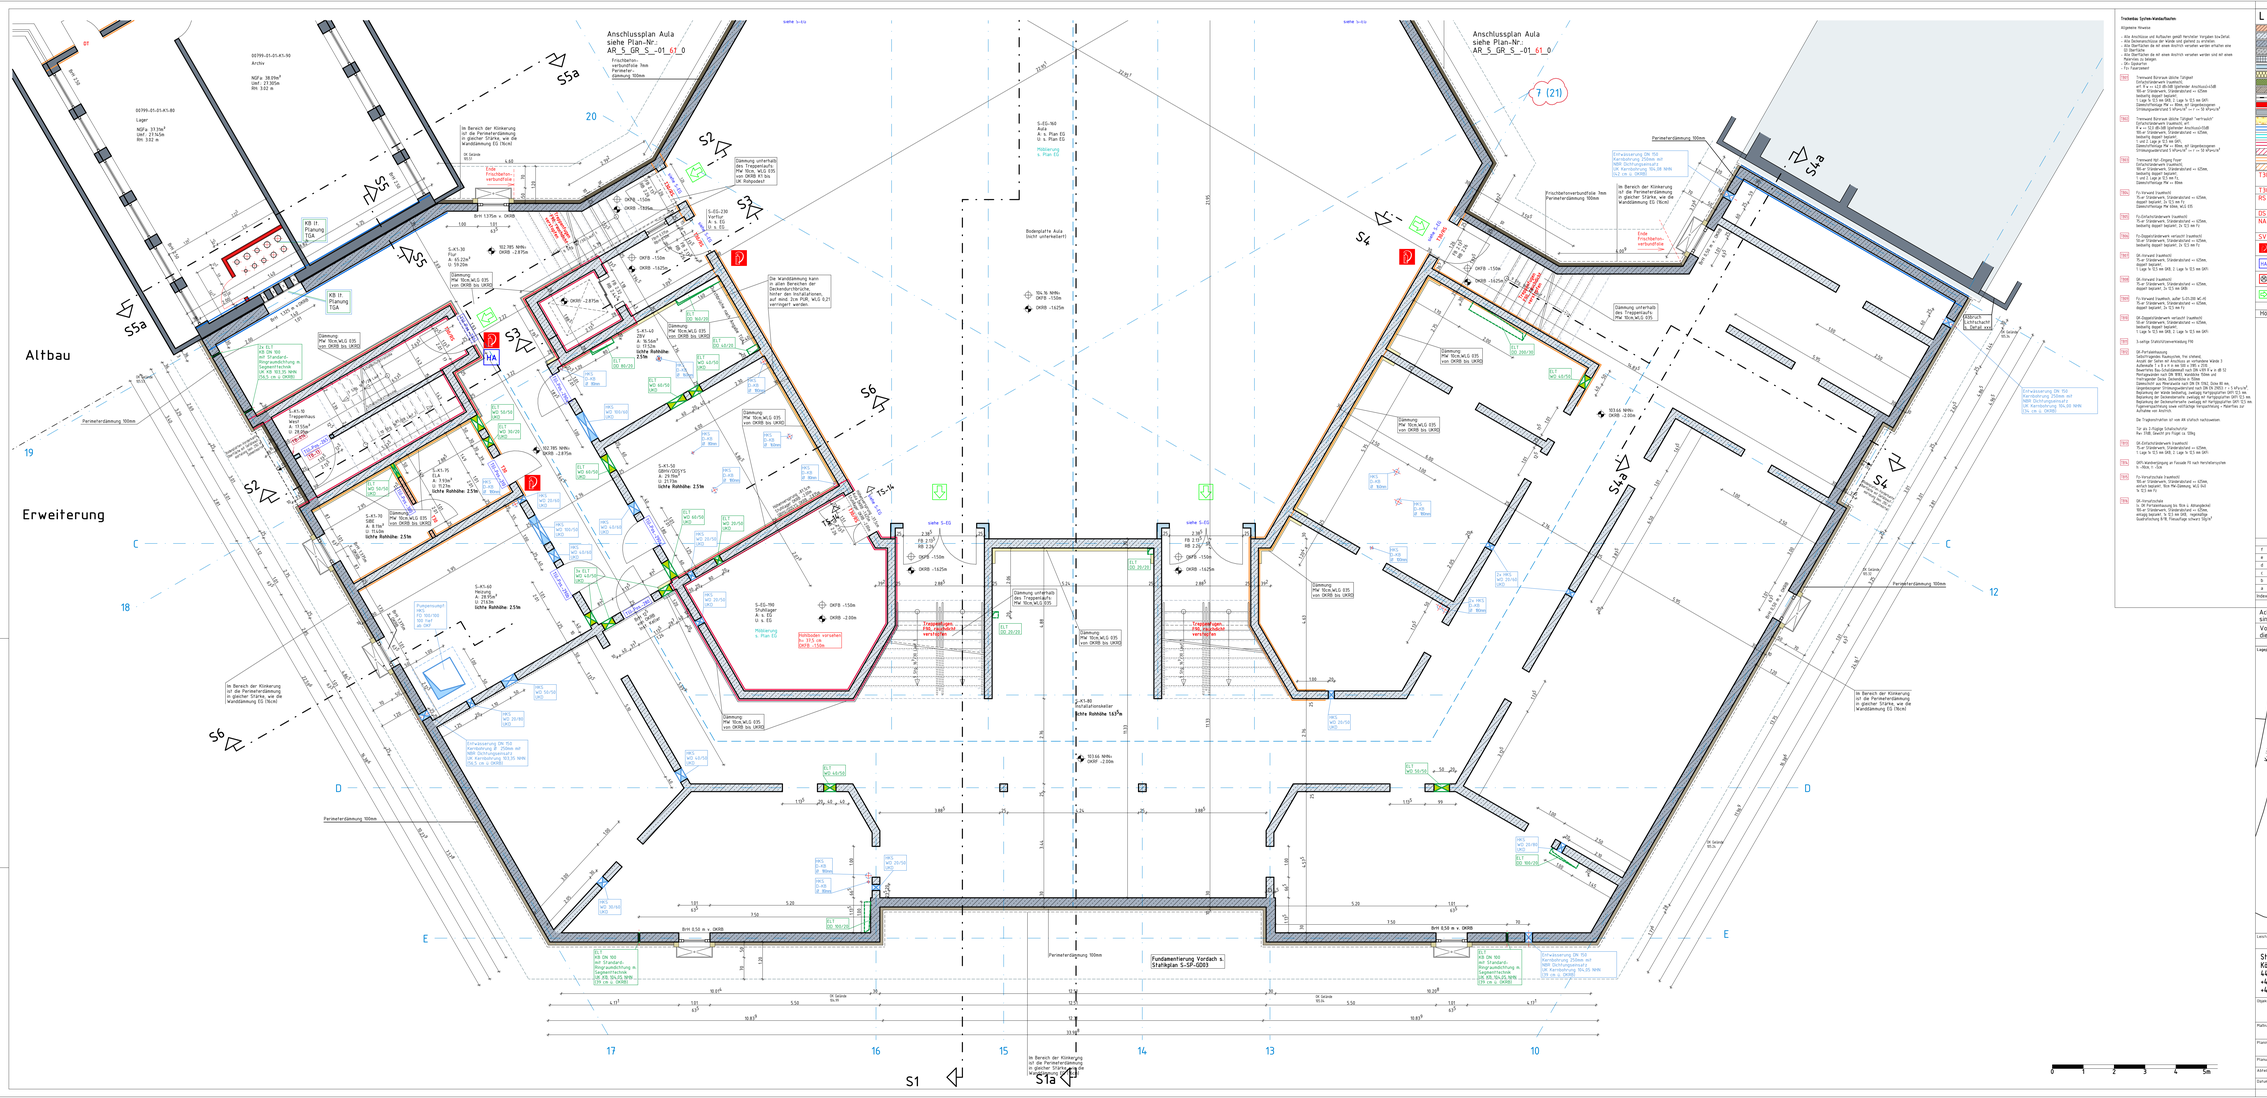
Altbau
Erweiterung
Anschlussplan Aula
siehe Plan-Nr.
AR_S_GR_S_-01_61_0
Fundamentierung Vordach s. Statikplan S-SP-0003
Perimeterdämmung 100mm
Frischluftansaugöffnung
Ende Frischluftansaugöffnung
Trockenbauwand, Gipskarton GK
Dämmung MW 150mWLG 035 von DKRB bis UKRD
Dämmung unterhalb des Treppenlaufs MW 150mWLG 035
Die Wandbämmung kann in allen Bereichen der Deckenunterkante Trockenbauwand, Gipskarton auf mind. 2cm FOR. WLG 0.21 verringert werden.
Bodenplatte Aula (nicht unterkellert)
Fluchtweg gem. FBL nachweis verstärken
Bodenplatte verstärken
Bodenplatte vorsehen
Treppenlauf gem. FBL nachweis verstärken
Treppenlauf gem. FBL nachweis verstärken
Erschwisserung DIN 1986 mit Standard-Ringraumdichtung in UK KG 104.05 NHN (35 cm ø DKRB)
Erschwisserung DN 150 mit Kernbohrung 200mm mit 1000 Dichtungsmanschette UK Kernbohrung 104.05 NHN (35 cm ø DKRB)
Erschwisserung DN 150 mit Kernbohrung 200mm mit 1000 Dichtungsmanschette UK Kernbohrung 104.05 NHN (35 cm ø DKRB)
Erschwisserung DN 150 mit Kernbohrung 200mm mit 1000 Dichtungsmanschette UK Kernbohrung 104.05 NHN (35 cm ø DKRB)
Im Bereich der Klinkerung ist die Perimeterdämmung in gleicher Stärke, wie die Wandbämmung EG (16cm