
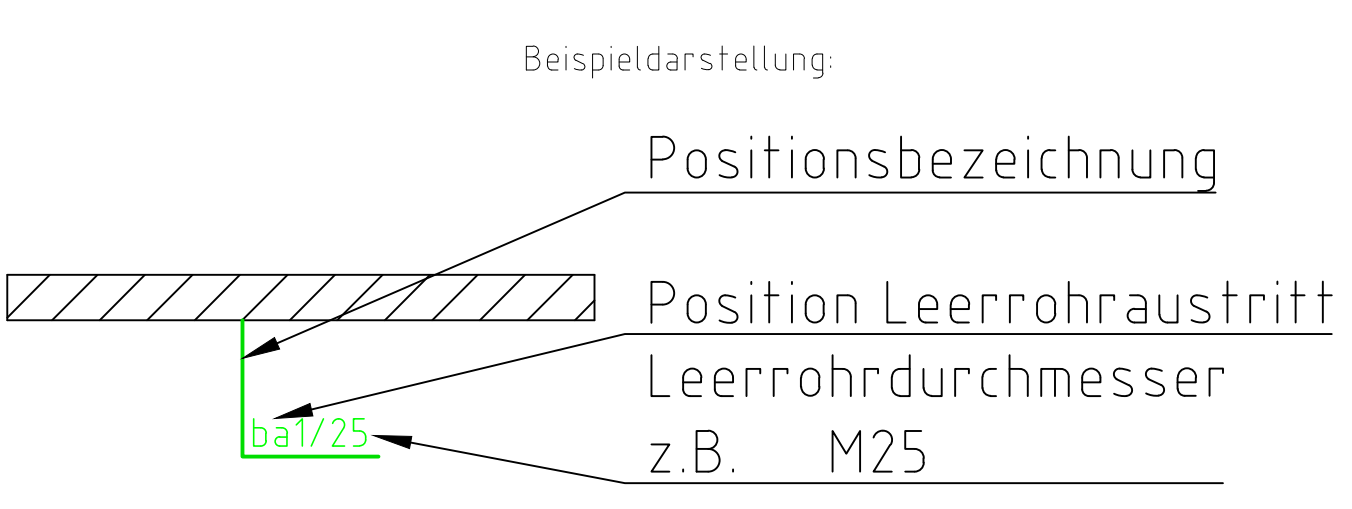


- Position Leerrohraustritt:
1. Leerrohraustritt z.B. Einbadose im oberen Wandbereich 10cm UKRD zur Leitungsweiterführung in Abhangdecke bzw. a.P. Verlegung.
 2. Leerrohraustritt z.B. Einbadose im unteren Wandbereich UK Dose = OKRB zur Leitungsweiterführung auf Rohboden.
 3. Leerrohraustritt mit Einbadose auf Wanddruckseite im oberen Wandbereich 10cm UKRD zur Leitungsweiterführung in Abhangdecke bzw. a.P. Verlegung.
 4. Leerrohraustritt 30cm lang aus Wandschalung nach oben zur Rohrweiterführung in der Betondecke.
- + Ein Leerrohr zusätzlich.

Zwischen getrennt dargestellten Einbaudosen ist ein waagerechter Achsenabstand von 15cm einzuhalten.

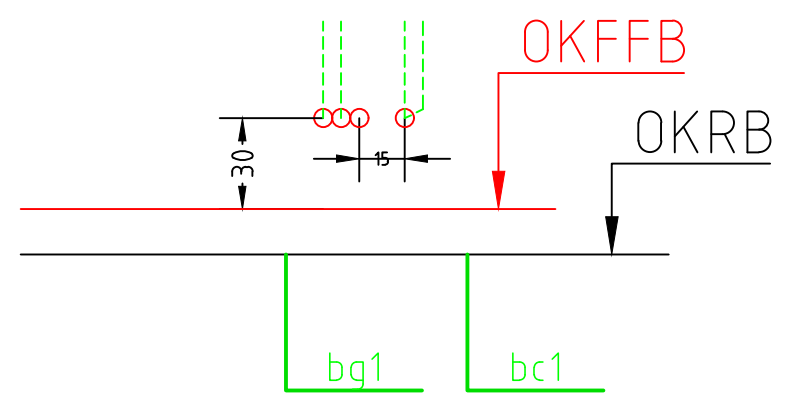

		Rathausplatz 2 Fon 0 29 33 - 82 422 - 0 59846 Sundern Fax 0 29 33 - 82 422 - 10 info@ib-alterauge.de www.ib-alterauge.de	
Bauvorhaben: 23062 Neubau Sporthalle Delbrück		LPH:	S-Ausführungsplanung
		Ebene:	XX
		Bezeichnung:	Leerrohre
		Planart:	Schema
Index	Datum	Bearbeiter:	Änderung
1	21.10.2025	DG AR	Zeichnungserstellung
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
Ersteller: AR		Maßstab: -	
Erstellungsdatum 06.10.2025		Blattgröße: DIN A0	
Architektur: -		Bauteil: ---	
Zeichnungsnummer: 23062-5-SA---XX-Leerrohrsystem-1-0			
Genehmigt Name: DG		Folgende Angaben beziehen sich auf 1m im jeweiligen Maßstab:	
Genehmigt Datum:			
		1	