
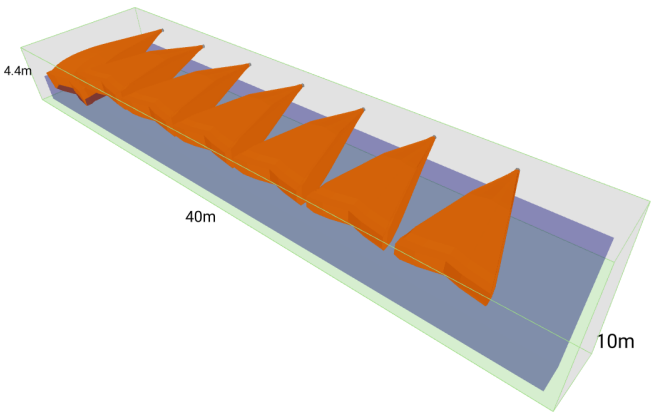


Room

Isovel

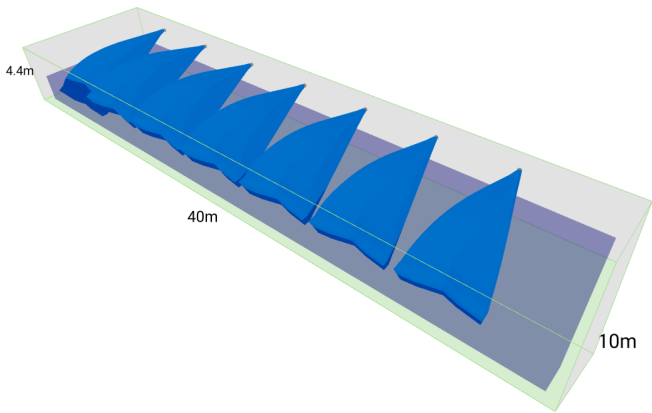

Kühlung (Isovel Geschwindigkeit: 0,20 m/s)

Heizung (Isovel Geschwindigkeit: 0,20 m/s)

Eingabe

Raum Typ	Bürraum
Zimmergröße	(40,00 m x 10,00 m x 4,40 m)
Anzahl der Personen	30

Raumtemperaturkühlung	24,0 °C
Raumtemperatur Heizung	22,0 °C

Berechnungsergebnis

ALLGEMEIN

Oberfläche	400,00 m²
Volumen	1.760,00 m³
Schallpegel-Raum, dB(A)	43 dB(A)
Luftmenge / Fläche	9.0 m³/h/m²
CO2-Wert	550 ppm

CO2-Emission	540 l/h
Raumdämpfung	17 dB(A)
Luftwechselrate	2,0/h
Äquivalente Schallabsorptionsfläche	186,00 m²
Gesamt Zuluftmenge	3,600.0 m³/h

Room

"KÜHLEN/HEIZEN"	KÜHLUNG	HEIZUNG	
Kapazität Luft	2.399	0	W
Kapazität, gesamt	2.399	0	W
Leistung pro m²	6,0	0,0	W/m²
Wasserdurchfluss gesamt	0,000	0,000	l/s

Room



6 x CKDa

CKDa 1-250-D(0° Zufuhrwinkel)

Art Nr.
KÜHLUNG
HEIZUNG

64161
Raumtemperatur: 24,0 °C Zulufttemperatur: 22,0 °C
Raumtemperatur: 22,0 °C Zulufttemperatur: 22,0 °C

ALLGEMEIN		KÜHLUNG HEIZUNG		
Volumenstrom	514.0 m³/h	Kapazität gesamt	343	0 W
Schalldruckpegel, Lp	37 dB(A)	Temperaturdifferenz	2,0	0,0 °C
Druckabfall	61 Pa	Wurfweite (Von der Mitte des Produkts)	8,41	8,70 m

Das Produktfoto kann von der aktuellen Konfiguration abweichen, siehe detaillierter Export für vollständige Details.



1 x CKDa

CKDa 1-250-D(-10° Zufuhrwinkel)

Art Nr.
KÜHLUNG
HEIZUNG

64161
Raumtemperatur: 24,0 °C Zulufttemperatur: 22,0 °C
Raumtemperatur: 22,0 °C Zulufttemperatur: 22,0 °C

ALLGEMEIN		KÜHLUNG HEIZUNG		
Volumenstrom	514.0 m³/h	Kapazität gesamt	343	0 W
Schalldruckpegel, Lp	37 dB(A)	Temperaturdifferenz	2,0	0,0 °C
Druckabfall	61 Pa	Wurfweite (Von der Mitte des Produkts)	8,41	8,70 m

Das Produktfoto kann von der aktuellen Konfiguration abweichen, siehe detaillierter Export für vollständige Details.