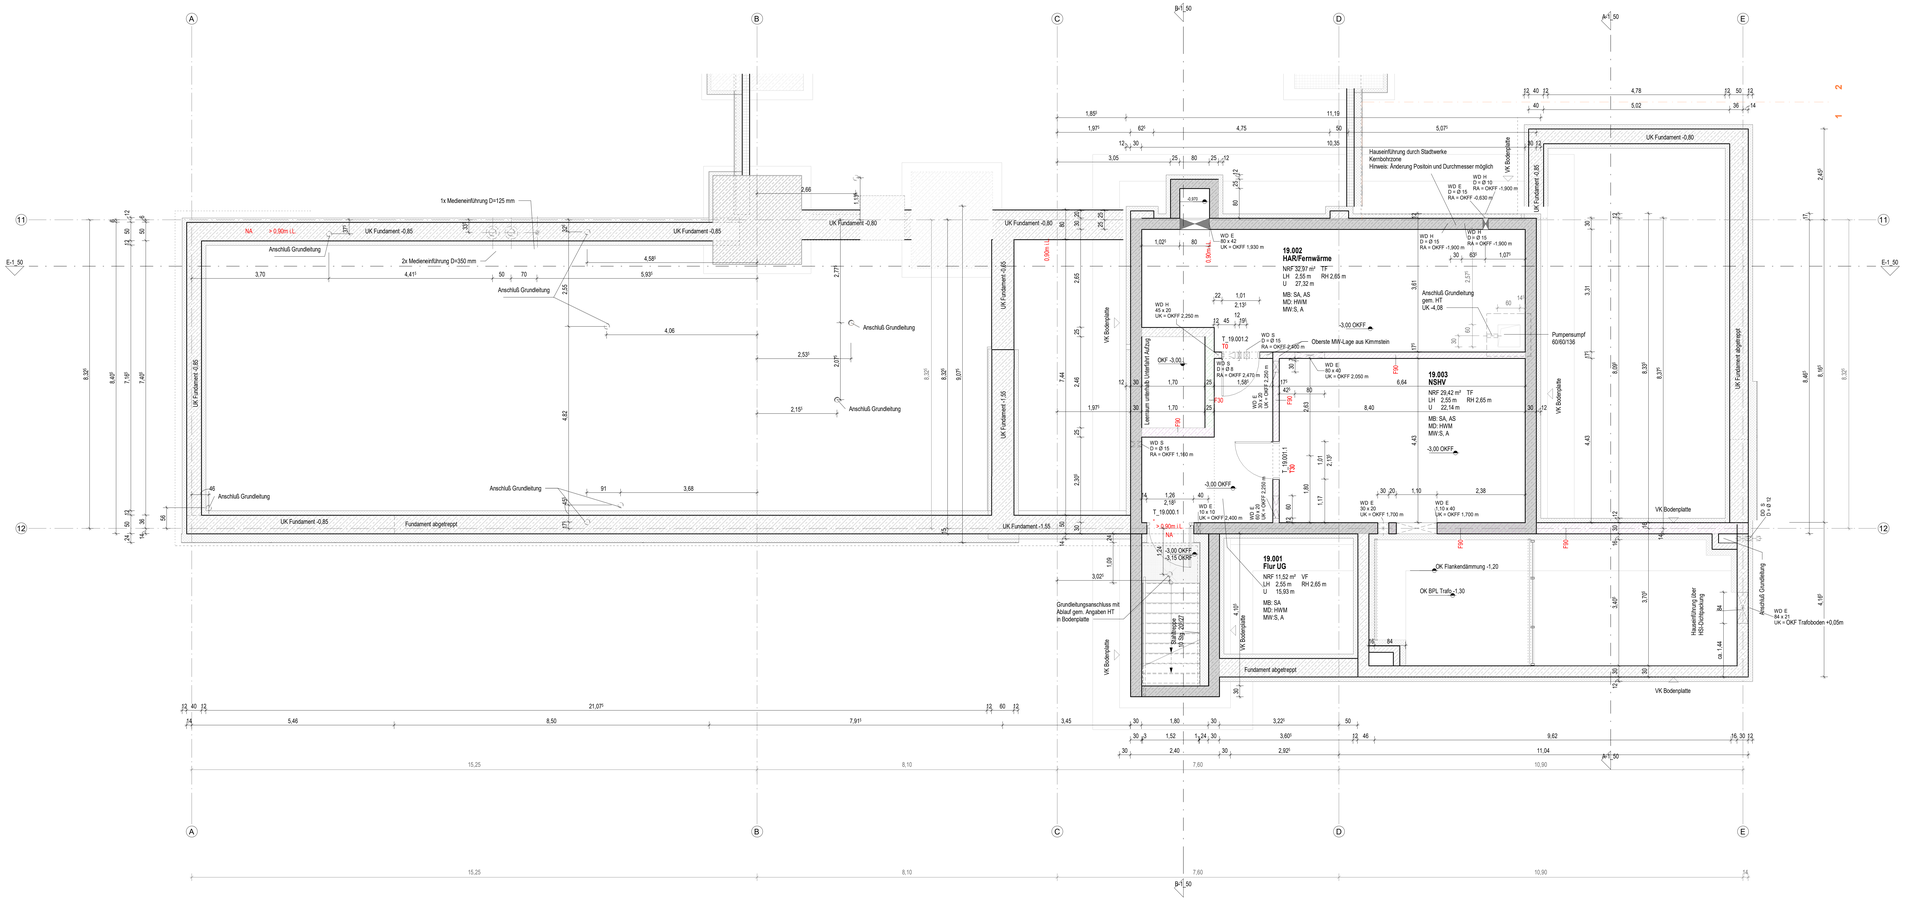
A
B
C
D
E
11
12
E-1_50
A-1_50
B-1_50
1x Medieneinführung D=125 mm
2x Medieneinführung D=350 mm
Anschluß Grundleitung
UK Fundament -0,85
UK Fundament -0,80
UK Fundament -1,55
Fundament abgetreppt
NA > 0,50m ü.
0,00m ü.
19.002
HAR/Fernwärme
NRF 32,91 m² TF
LH 2,55 m RH 2,65 m
U 27,32 m
MB: SA, AS
MD: HWM
MW:S, A
Oberste MW-Lage aus Kimmstein
OKF -3,00
Lieferzaun unterhalb Unterfahrt Aufzug
19.003
NSHV
NRF 29,42 m² TF
LH 2,55 m RH 2,65 m
U 22,14 m
MB: SA, AS
MD: HWM
MW:S, A
Pumpensumpf
60/60/136
VK Bodenplatte
UK Fundament abgetreppt
19.001
Flur UG
NRF 11,52 m² VF
LH 2,55 m RH 2,65 m
U 15,93 m
MB: SA
MD: HWM
MW:S, A
Grundleitungsanschluss mit Ablauf gem. Angaben HT in Bodenplatte
Hauseinführung durch Stadtwerke Kernbohrzone
Hinweis: Änderung Position und Durchmesser möglich
OK Flankendämmung -1,20
OK BPL Trafo -1,30
Hausanschlussraum Höchstspannung
Anschluß Grundleitung gem. HT UK -4,06
Trafoboden +0,05m
Trafoboden +0,00m
WD E D = Ø 15 RA = OKFF -1.900 m
WD H D = Ø 15 RA = OKFF -1.900 m
WD S D = Ø 15 RA = OKFF -2.400 m
WD E 60 x 42 UK = OKFF 1.930 m
WD H 40 x 20 UK = OKFF 2.250 m
WD S D = Ø 8 RA = OKFF 2.470 m
WD E 80 x 40 UK = OKFF 2.050 m
WD S 30 x 15 RA = OKFF 1.160 m
WD E 10 x 10 UK = OKFF 2.400 m
WD E 30 x 20 UK = OKFF 1.700 m
WD E 110 x 40 UK = OKFF 1.700 m
WD E 60 x 21 UK = OKF Trafoboden +0,05m
T_19.001.2
T_19.000.1
T_19.000.2
T_19.000.3
T_19.000.4
T_19.000.5
T_19.000.6
T_19.000.7
T_19.000.8
T_19.000.9
T_19.000.10
T_19.000.11
T_19.000.12
T_19.000.13
T_19.000.14
T_19.000.15
T_19.000.16
T_19.000.17
T_19.000.18
T_19.000.19
T_19.000.20
T_19.000.21
T_19.000.22
T_19.000.23
T_19.000.24
T_19.000.25
T_19.000.26
T_19.000.27
T_19.000.28
T_19.000.29
T_19.000.30
T_19.000.31
T_19.000.32
T_19.000.33
T_19.000.34
T_19.000.35
T_19.000.36
T_19.000.37
T_19.000.38
T_19.000.39
T_19.000.40