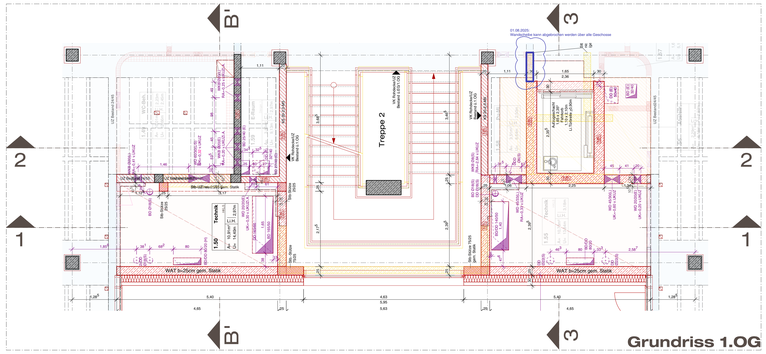

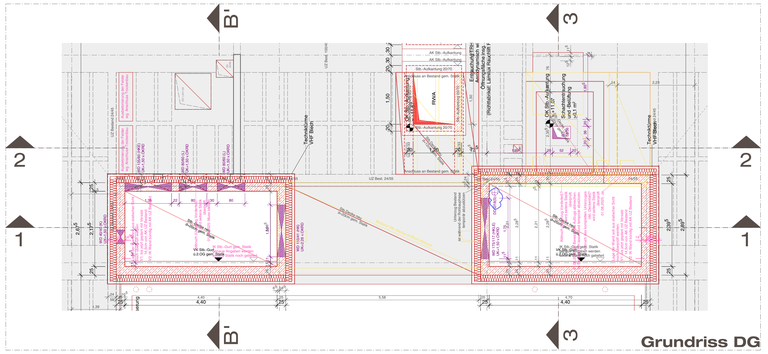

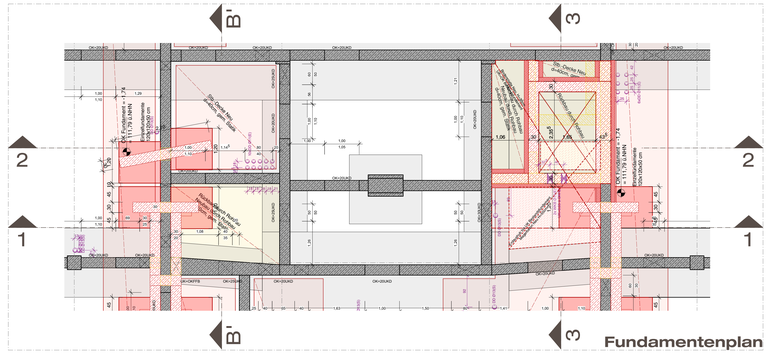

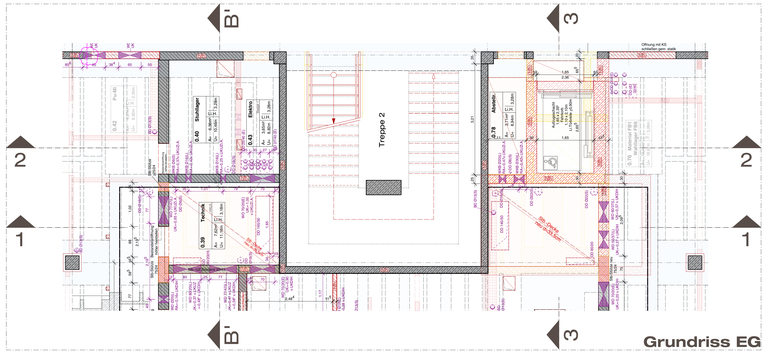

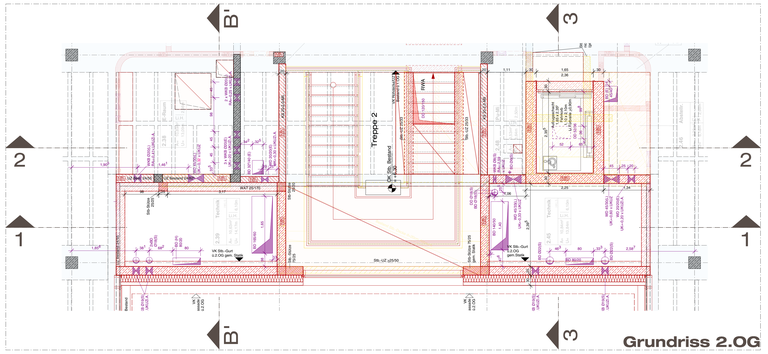

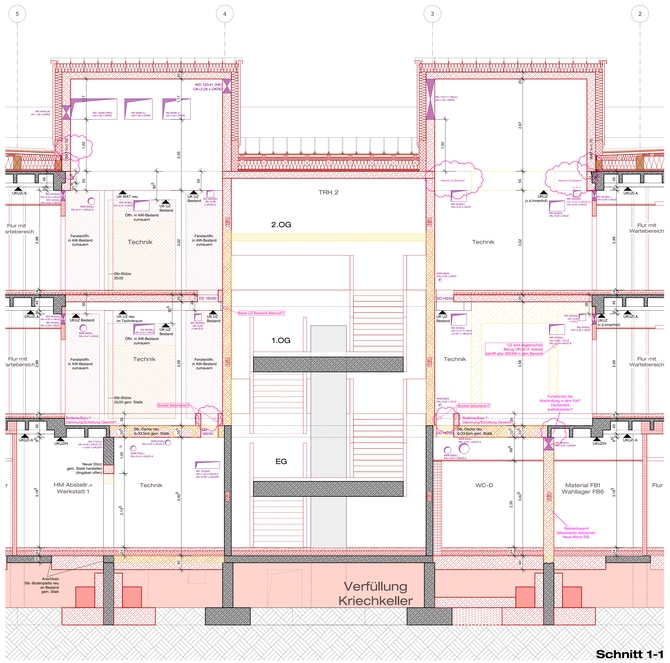

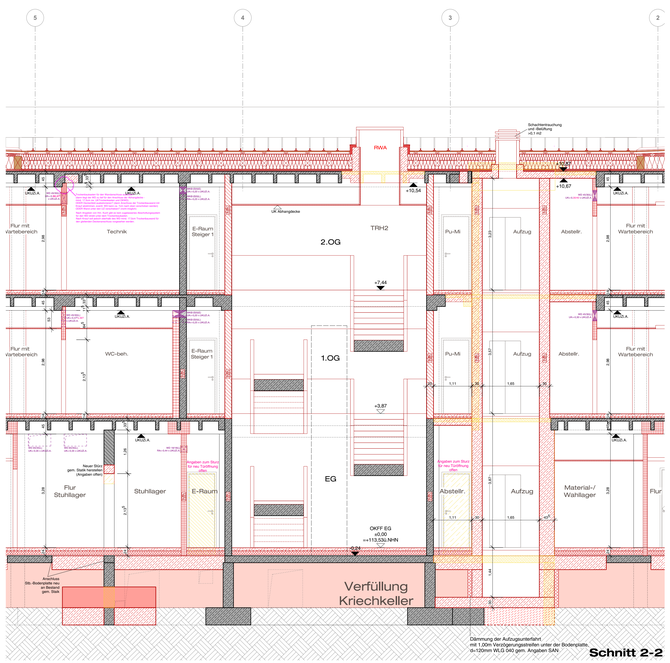

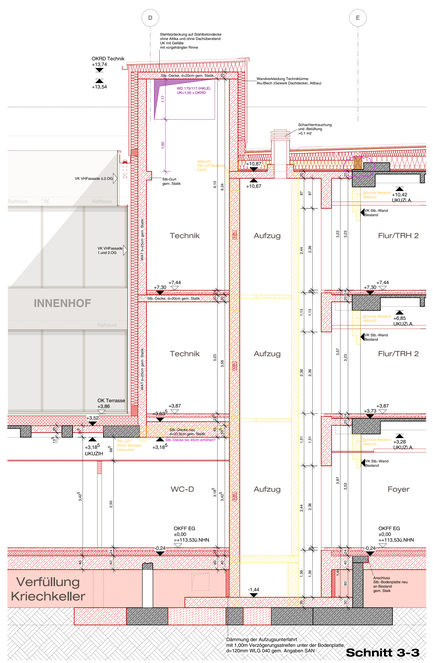

Alle Bestandsdurchbrüche sind vor Ort zu überprüfen

Hinweise

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch zu prüfen. Evtl. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Legende

Beton, Bestand	Beton, Neubau
Mauerwerk, Bestand	Mauerwerk, Neubau
Wärmedämmung, Bestand	Wärmedämmung, Neubau
Trockenbau, Bestand	Trockenbau, Neubau
Untersicht/ Verdeckt, Bestand	Untersicht/ Verdeckt, Neubau
Abbruch	
Landschaftsplanung HKL (schematische Darstellung)	

Brandschutzanforderungen Wände
nur in Verbindung mit aktuellem Brandschutzkonzept prüfen!

HR	hochfeuerhemmend (bisherig: REI 60 AZ-k1,60, +ein Ingred. EI 60)
HRW	hochfeuerhemmend, nichtbrennbar, widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Beanspruchung (REI 60 M AZ-k1,60)
NRW	feuerbeständig, nichtbrennbar, widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Beanspruchung (REI 90-M AZ-k1,60)

Türen

T (GT)	(Blatz.) Türposition/Türnummer
DTG	Oberlichtstreifen und Glasfenster
FSAs	DTS mit Festfeldanlage und Rauchmelder(n), elektrisch, Anschluss
FLe	DTS mit elektr Freilauf und Rauchmelder(n), elektrischer Anschluss
n.A.	nicht abschließbar
NAVH	Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

Tür-/Abschlussanforderungen: HBO 2018 (DIN EN 16034)

DS	dichtschließende Tür, HBO §35(4)
DSS	dicht- und selbstschließende Tür
rs	feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (EI$_2$ 30-S$_{200}$-C)
rm	feuerhemmend, rauchdicht (EI$_2$ 30-S$_{200}$)
fs-s	feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (EI$_2$ 90-S$_{200}$-C)

Abkürzungen

Tür- und Brüstungshöhen sowie Wanddurchbrüche und -schlitze in Beton-, Mauerwerk- oder Trockenbauwänden beziehen sich auf OKFF.

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
BR	Brüstungsrohr, Lichtdecke
BW	Bodenablauf
RR	Regenrohr
BH	Brüstungshöhe
DD	Deckendurchbruch
DS	Deckenschlitz
WD	Wanddurchbruch
RO	Rolladenkasten
LL	Lichtes Durchgangsmaß
Li.H.	Lichte Raumhöhe
EV	Elektroverteiler
FA	Fernmeldeanschluss
GH	Gashausanschluss
FT	Fertigteil
VWI	Verwendungsstation
HK	Heizkörper
AB	Außenbauteil
AK	Außenkante
VK	Vorderkante
WÖ	Wanddurchgangsmaß

Angaben zu Raumbelägen

Bodenbeläge

B1	Fenstersinzeug
B2	Kautschuk
B3	Epoxidharzbeschichtung
B4	Parkett

Deckenbekl.

D1	Blech/Holz-Kühl-Decke
	Akustikputz/Lochputz
D2	Abh. GK-Platte
D3	Abh. Rasterdecke
D4	DK-Verkleidung
D5	Beton, Putz+Anstrich
D6	Beton, gestrichen
D7	Beton, roh

Innenwandbekl.

W1	Innenputz+Anstrich
W2	Anstrich (Trockenbau)
W3	Fliese
W4	Wandverkleidung
W5	Beton/MW gestrichen
W6	Beton roh

Projekt-Null: ± 0,00=113,53 ü.NHN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Änderungen	Gez.	Datum	Index

Bauvorhaben

22-005 Kernsanierung und neuer Anbau
Rathaus Erlensee
Am Rathaus 3
63526 Erlensee

Bauherr

Stadtverwaltung Erlensee
vertr. durch Bgm. Hr. Erb
Zum Fliegerhorst 1229
63526 Erlensee
t 06183-9151-73
f 06183-9151-399

Planung

Plan

Altbau _ Technikturme
Schnitte _ Grundrisse

Gezeichnet		Datum 02.12.2025	
Maßstab	Plannummer	Format	Index
1:100	22-005--524	DIN A0+	