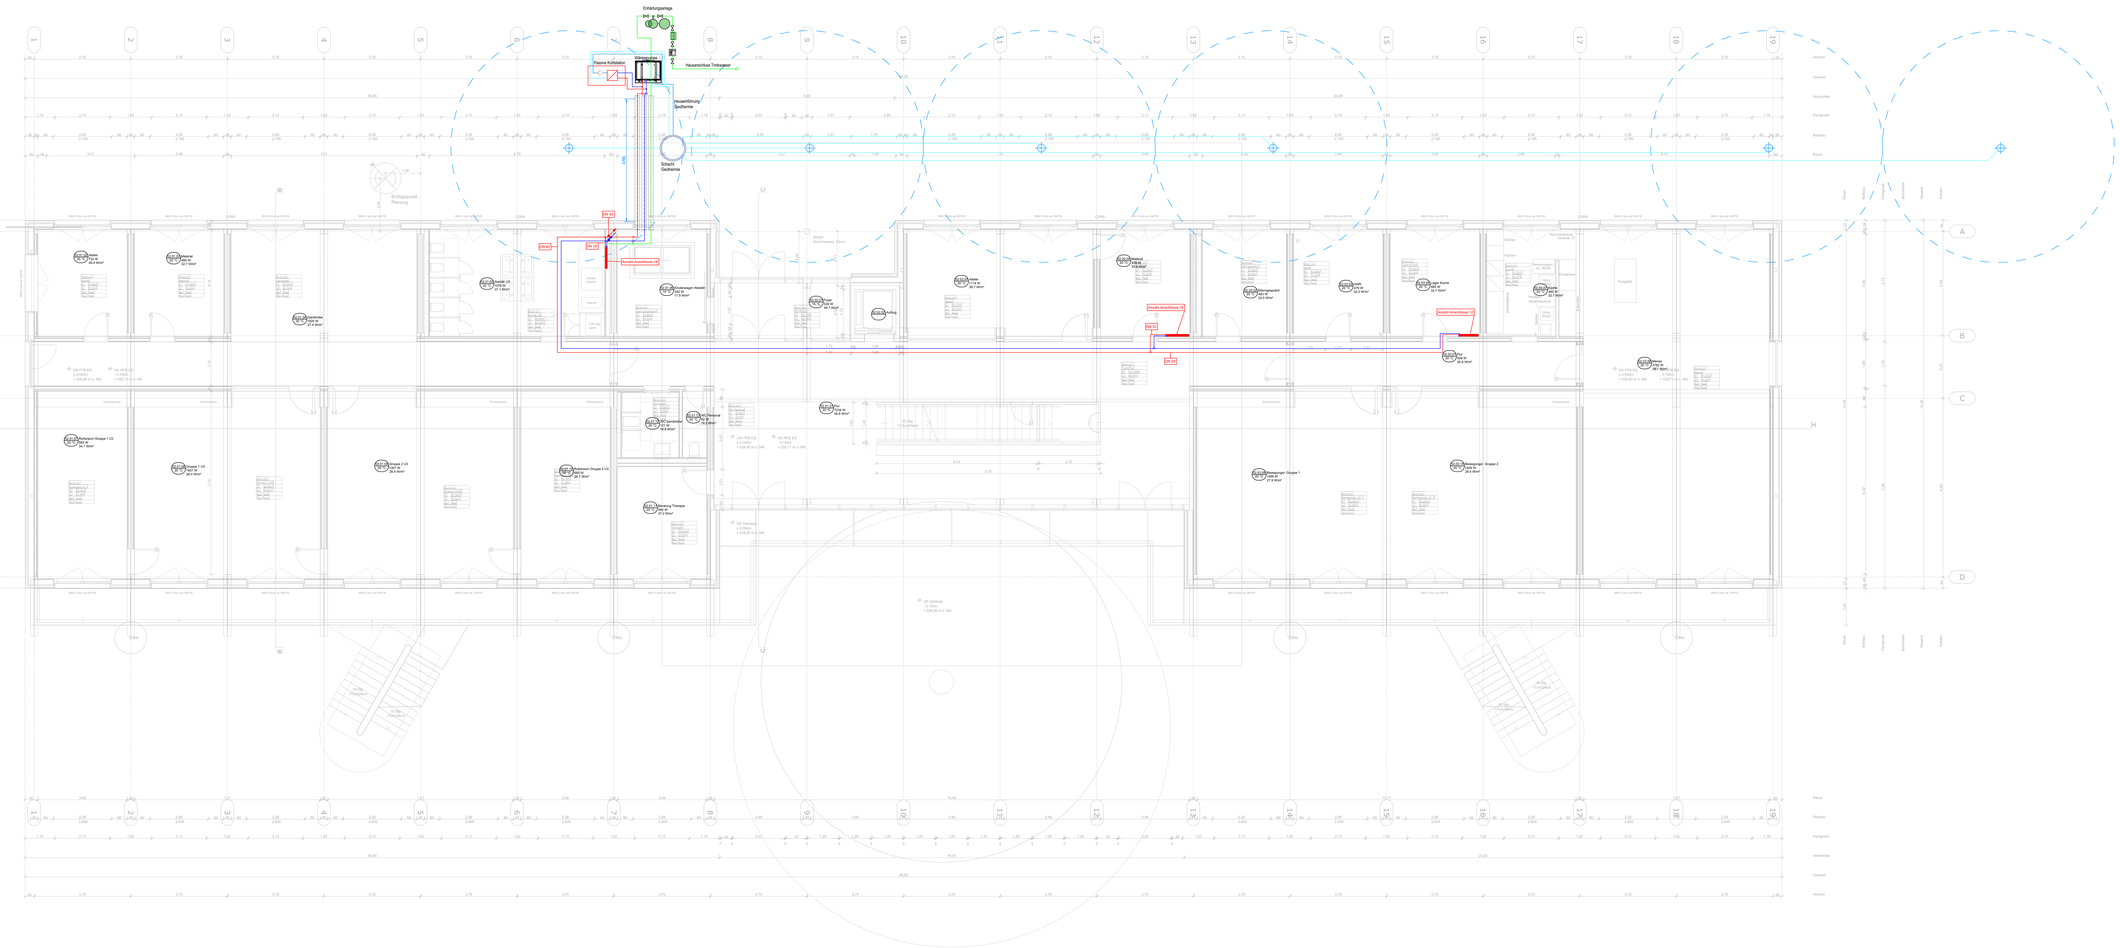
Erdsondenanlage
8 x 300 m Sole
Passive Kühldecken
Wärmepumpe
Hausanschluss Trinkwasser
Hausdurchführung Geothermie
Schacht Geothermie
Einfügepunkt Planung
DN 40
DN 25
DN 32
Anzahl Anschlüsse 13
Anzahl Anschlüsse 10
Anzahl Anschlüsse 12
Wärmepumpe Abwärme Küche 11,5 kW
Wärmepumpe Küche 22,5 kW
Wärmepumpe Gruppe 1 17,9 kW
Wärmepumpe Gruppe 2 20,6 kW
Pufferspeicher 1.05 1000 ltr 27,6 kWh²
Pufferspeicher 1.06 1000 ltr 27,6 kWh²
Pufferspeicher 1.07 1000 ltr 27,6 kWh²
Pufferspeicher 1.08 1000 ltr 27,6 kWh²
Pufferspeicher 1.09 1000 ltr 27,6 kWh²
Pufferspeicher 1.10 1000 ltr 27,6 kWh²
Pufferspeicher