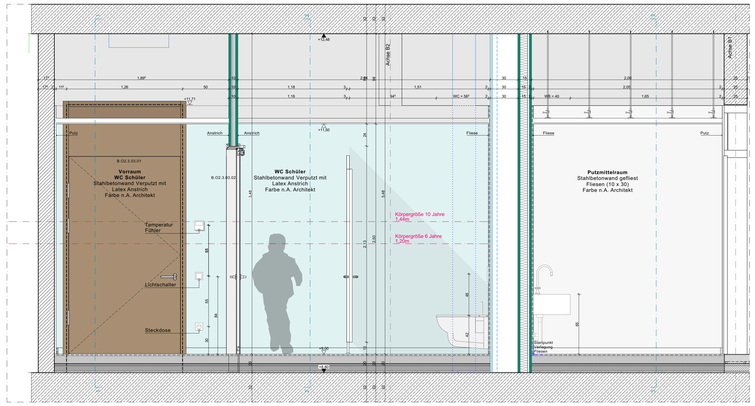

0756_WC Kern_ Schnitt A 1:20

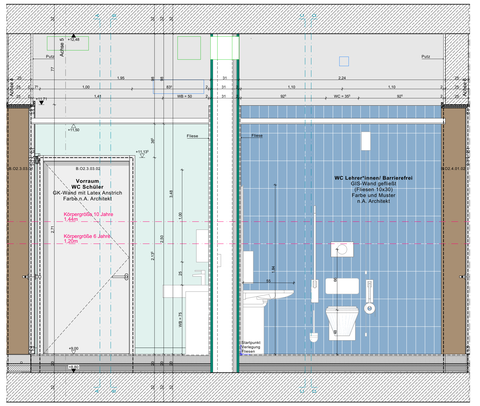

0756_WC Kern_ Schnitt 1 1:20

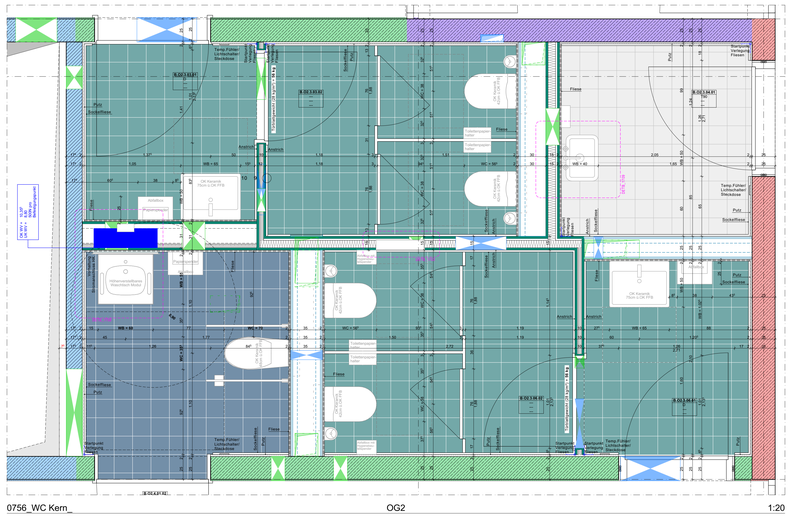

0756_WC Kern_ OG2 1:20

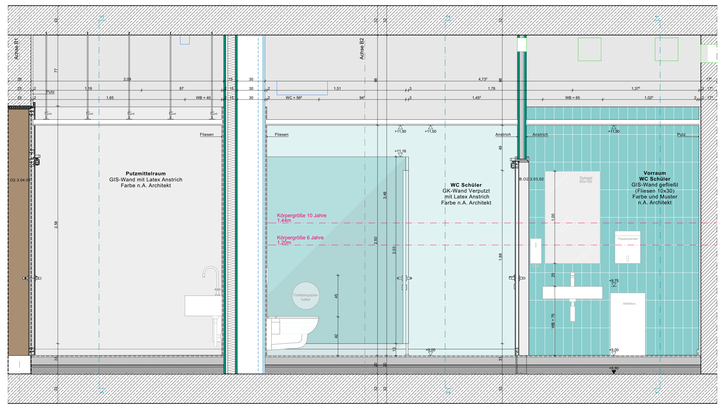

0756_WC Kern_ Schnitt B 1:20

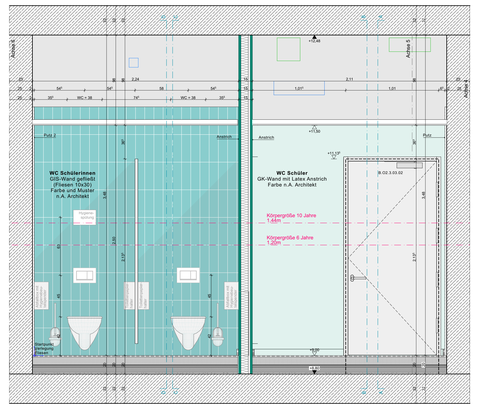

0756_ WC Kern_ Schnitt 2 1:20

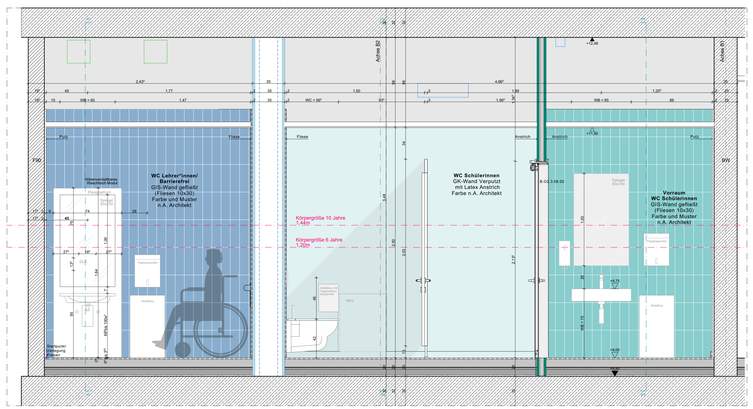

0756_WC Kern_ Schnitt C 1:20

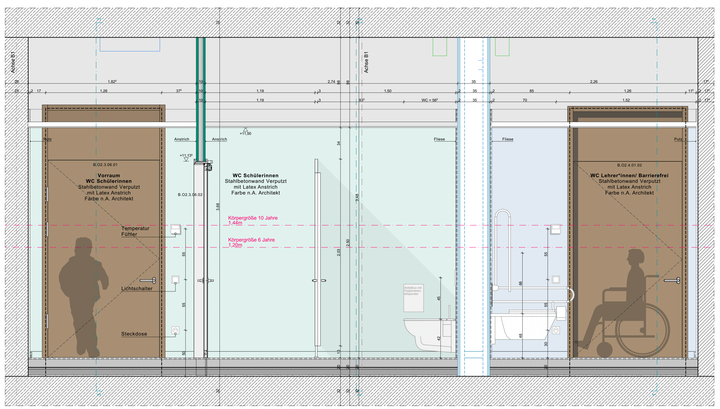

0756_WC Kern_ Schnitt D 1:20

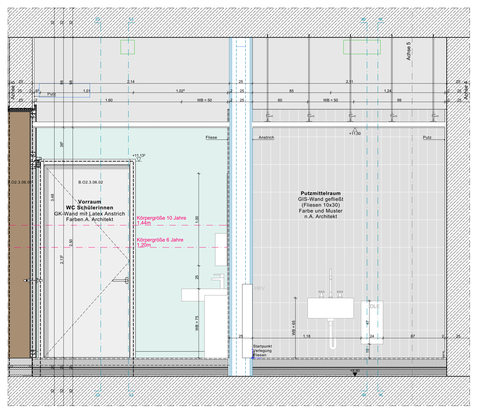

0756_ WC Kern_ Schnitt 3 1:20

LEGENDE

Stahlbeton	DSP	Deckensprung		Installationsschacht	
Stahlbeton - WU	OKBR	Oberkante Brüstung		von Bauteil verdeckt liegend	
Stahlbeton - Fertigteil	UZ/ M, UK/ h	Unterzug, Unterkante		hinter dem Betrachter liegend	
Massivholzwand					
Mauerwerk nichttragend	VK	Vorderkante	E	Elektro	
Dämmung hart	BSP	Bodenplattensprung	H	Heizung	
Dämmung weich	WV	Wandverstärkung	L	Lüftung	
Leichtbauwand	SF	Streifenfundament	S	Sanitär	
Magerbeton	EF	Einzelfundament	WD	Wanddurchbruch b/h	
Kapillarbrechende Schicht	FSA	Feststellanlage	WS	Wandschlitz b/d/h	
Gewachsener Boden	FLTS	Fließ/Einschließer (Vorrüstung)	DD	Deckendurchbruch Ø	
OKFFB	Oberkante Fertigfussboden	KB/EÖV	Kraftbetätigt/E-Öffner/Vorrüstung	BD	Bodendurchbruch Ø
OKRFB	Oberkante Rohfussboden	TA/BM	Taster/Bewegungsmelder	DA	Deckenaussparung b/h/l
UKRD	Unterkante Rohdecke	ZK/FWS	Zutrittskontr./ Fluchtwegsteuer.	BA	Bodenaussparung b/h/l
UKFD	Unterkante Fertigdecke	RWA	Rauchwärmeabzug	KB	Kernbohrung mit Druchmesser
RHR	Raumhöhe roh (OKRFB-UKFD)	RA	Rauchabzug	KBZ	Kernbohrcore
RHF	Raumhöhe fertig (OKFFB-UKFD)	DE	Decke	BE	Bodeneinlauf
UKST	Unterkante Sturz	RFR	Regenfallrohr	GL	Grundleitungsanschluss
UKBPL	Unterkante Bodenplatte	DEFA_3478	Detailhinweis (Detail Fassade 3478)	KA	Kondensatanschluss
VKBPL	Vorderkante Bodenplatte	32 dB	wf. Schallschutz Rw R	RS	Rohrschelle
UKZP	Unterkante Zwischenpodest	M	Motorbetrieb	FWE	Feuerwehr
VS	Vorsatzschale			WA	Wandaussparung b/h/t
d	Dicke				
DA	Dach				

Alle Höhenangaben beziehen sich auf den Projekteingang: OK FFB EG =±0.00 = 475,850m üNN

Die Durchbrüche in der aufgemauerten Wand oberhalb des Überzuges können endgültig erst nach Planung der oberen Geschosse angegeben werden.

Mauerwerk Wand seitlich an einbetonierten Maueranschlussschienen und an Decke mit Federanker befestigt, n.A. Statik.

Höhenangaben der Durchbrüche - Meter
Größenangabe der Durchbrüche - Zentimeter

BRANDSCHUTZ

Brandwand | Bauart Brandwand | Feuerbeständige Wand F90 | Feuerbeständige Wand F30

OBERFLÄCHEN

Oberflächenraumstempel

W	Wandoberfläche
D	Deckenoberfläche
B	Fußbodenbelag

Wand-Deckenoberflächen

SB2	Schiffenschlakse 2	AN	Anstrich
HV	Holzverkleidung	F	Fassade
GK	Gipskarton gespachtelt	X	unbehandelt, roh
GP	Gipsputz	ADh	Abhangdecke horizontal
KZP	Kalk-Zement-Putz	ADn	Abhangdecke parallel Dachneigung
FL	Fliesenbelag	ES	Einbauschrank
WD	Wärmedämmung	SB2	Schiffenschlakse 2
HW	Holzwolle-Mehrschichtplatte	SS	Schichtstoff

Bodenbeläge

BM	Betonwerkstein
PK	Parkett
FL	Fliesenbelag
OS	Beschichtung Tuftgarage
PUR	Zementestrich PUR-Beschichtung
BS	Staubbindende Beschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails, Firmenzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und farbgebungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

INDEX-HISTORIE

Status	Datum	Änderungsvermerk	Gezeichnet von

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau Michael-Ende-Schule

Gemarkung: Unterschleißheim/ Flur-Nr. 178,178/5

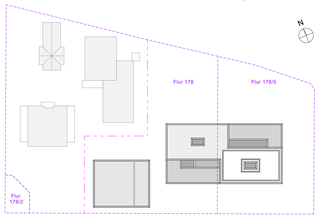

PlanNr.: AREB_RPSA_0756_ OK FFB EG =±0.00 = 475,850m üNN

Inhalt: Raumzeichnung Sanitär_ WC Kern_OG2/3

Mst: 1:20 Format: 1399*841mm Datum/Verf.05.02.2026

Bauherrschaft:

Stadt Unterschleißheim
Rathausplatz 1,
85716 Unterschleißheim
tel. 089 - 31009-0
fax.089 - 3102705
mes@ush.bayern.de

Architekt:

Bauleitung: