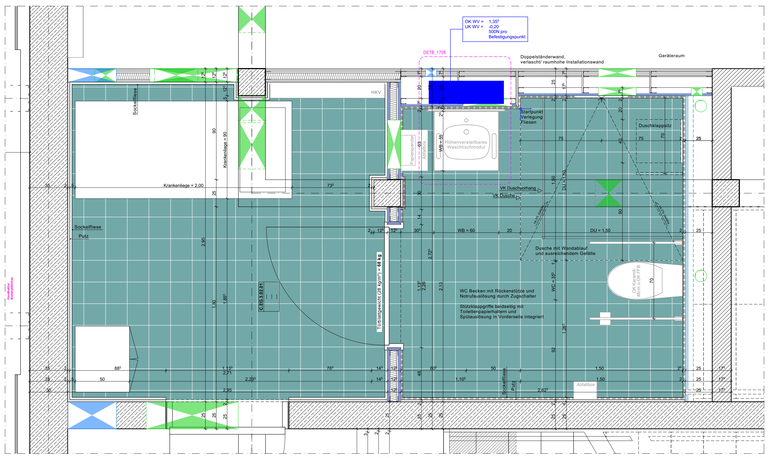

EG 1:20

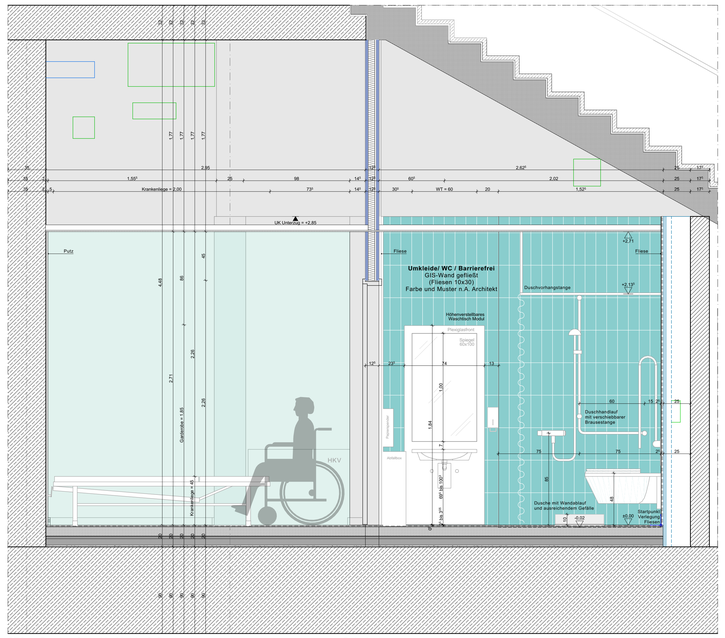

0764_ Barrierefreie Umkleide & Sanitär_ Schnitt A 1:20

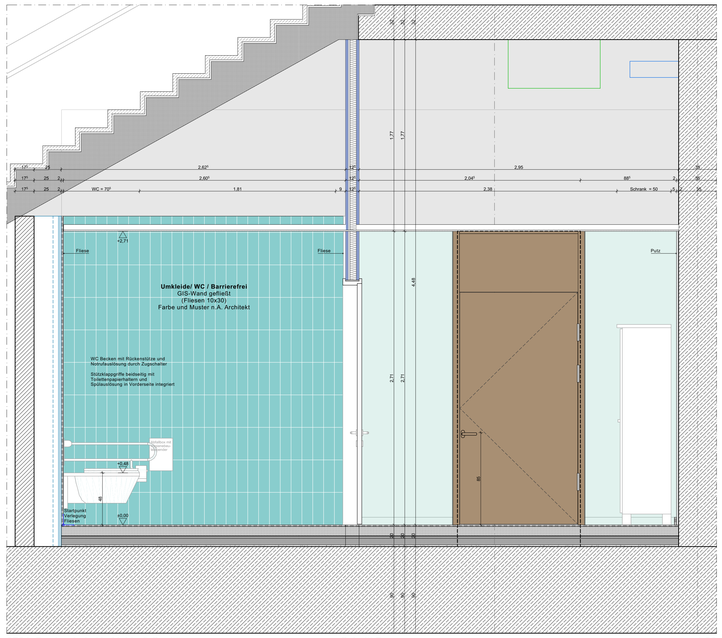

0764_Barrierefreie Umkleide & Sanitär_ Schnitt B 1:20

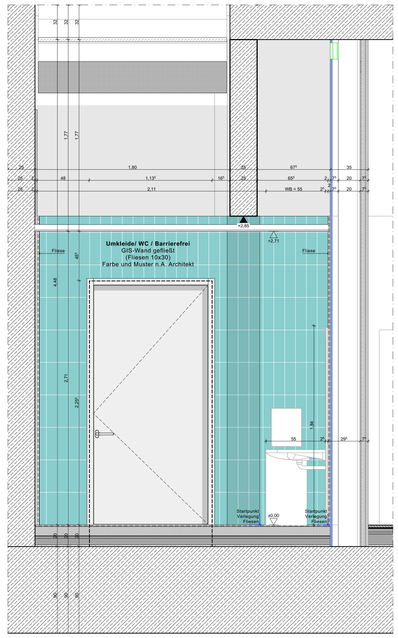

0764_ Barrierefreie Umkleide & Sanitär_ Schnitt 1 1:20

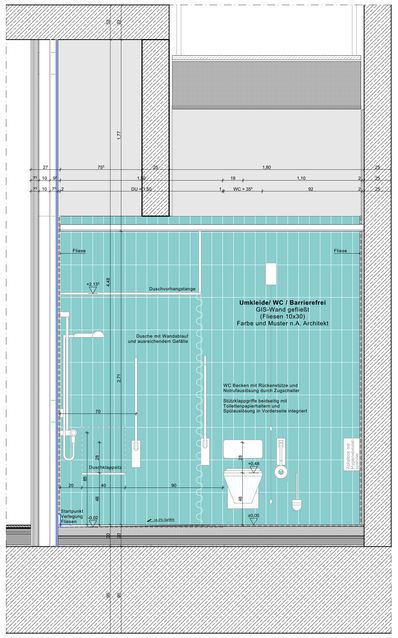

0764_ Barrierefreie Umkleide & Sanitär_ Schnitt 2 1:20

LEGENDE

Stahlbeton	DSP	Deckensprung		Installationsschacht	
Stahlbeton - WU	OKBR	Oberkante Brüstung		von Bauteil verdeckt liegend	
Stahlbeton - Fertigteil	UZ h/t, UK h	Unterzug, Unterkante		hinter dem Betrachter liegend	
Massivholzwand					
Mauerwerk nichttragend	VK	Vorderkante	E	Elektro	
Dämmung hart	BSP	Bodenplattensprung	H	Heizung	
Dämmung weich	WV	Wandverstärkung	L	Lüftung	
Leichtbauwand	SF	Streifenfundament	S	Sanitär	
Magerbeton	EF	Einzelfundament	WD	Wanddurchbruch b/h	
Kapillarbrechende Schicht	FSA	Festestellanlage	WS	Wandschlitz b/t/h	
Gewachsener Boden	FLTS	Freilauftürschließer (Vorrüstung)	DD	Deckendurchbruch l/b	
Oberkante Fertigfussboden	KB/EGV	Kraftbetätigt/E-Öffner/Vorrüstung	BD	Bodendurchbruch l/b	
Oberkante Rohfussboden	TA/BM	Taster/Bewegungsmelder	DA	Deckenaussparung b/h/t	
Unterkante Rohdecke	ZK/FWS	Zutrittskontr./Fluchtwegsteuer.	BA	Bodenaussparung b/h/t	
Unterkante Fertigdecke	RWA	Rauchwärmeabzug	KB	Kernbohrung mit Druchmesser	
Raumhöhe roh (OKRFB-UKRD)	RA	Rauchabzug	KBZ	Kernbohrzone	
Raumhöhe fertig (OKFFB-UKFD)	DE	Decke	BE	Bodeneinlauf	
Unterkante Sturz	RFR	Regenfallrohr	GL	Grundleitungsanschluss	
Unterkante Bodenplatte	DEFA_347B	Detailverweis (Detail Fassade 347B)	KA	Kondensatanschluss	
Vorderkante Bodenplatte	32 dB	erf. Schallschutz Rw´R	RS	Rohrschelle	
Unterkante Zwischenpodest	(M)	Motorbetrieb	FWE	Feuerwehr	
Vorsatzschale			WA	Wandaussparung b/t/h	
Dicke					
Dach					

Alle Höhenangaben beziehen sich auf den Projekturpsrung: OK FFB EG =±0,00 = 475,850m üNN

Die Durchbrüche in der aufgemauerten Wand oberhalb des Überzuges können endgültig erst nach Planung der oberen Geschosse angegeben werden.

Mauerwerk Wand seitlich an einbetonierten Maueranschlusssteinen und an Decke mit Federanker befestigt, n.A. Statik.

Höhenangaben der Durchbrüche - Meter
Größenangabe der Durchbrüche - Zentimeter

BRANDSCHUTZ

Brandwand | Bauart Brandwand | Feuerbeständige Wand F90 | Feuerbeständige Wand F30

OBERFLÄCHEN

Oberflächenraumstempel

W	Wandoberfläche
D	Deckenoberfläche
B	Fußbodenbelag

Wand-Deckenoberflächen

SB2	Sichtbetonklasse 2	AN	Anstrich
HV	Holzverkleidung	F	Fassade
GK	Gipskarton gespachtelt	X	unbehandelt, roh
GP	Gipsputz	ADh	Abhangdecke horizontal
KZP	Kalk-Zement-Putz	ADn	Abhangdecke parallel Dachneigung
FL	Fliesenbelag	ES	Einbauschrank
WD	Wärmedämmung	SB2	Sichtbetonklasse 2
HW	Holzwolle-Mehrschichtplatte	SS	Schichtstoff

Bodenbeläge

BW	Betonwerkstein
PK	Parkett
FL	Fliesenbelag
OS	Beschichtung Tiefgarage
PUR	Zementestrich PUR-Beschichtung
BS	Staubbindende Beschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachingenieure. Bei der Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten: Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails, Firmendetailzeichnungen. Firmenzeichnungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

INDEX-HISTORIE

Status	Datum	Änderungsvermerk	Gezeichnet von

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau Michael-Ende-Schule

Gemarkung: Unterschleißheim/ Flur-Nr. 178,178/5

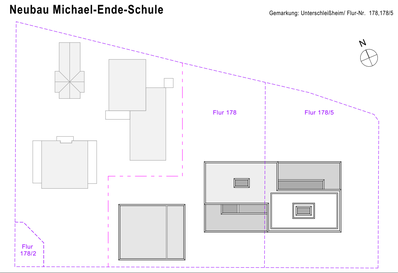

PlanNr.: AR6C_RPSA_0764_ OK FFB EG =±0,00 = 475,850m üNN

Inhalt: Barrierefreie Umkleide & Sanitär_EG

Mst: 1:20 Format: 1189*841mm Datum/Verf:05.02.2026

Bauherrschaft:

Stadt Unterschleißheim
Rathausplatz 1,
85716 Unterschleißheim
tel. 089 - 31009-0
fax.089 - 3103705
mes@ush.bayern.de

Architekt:

Bauleitung: