B2.a

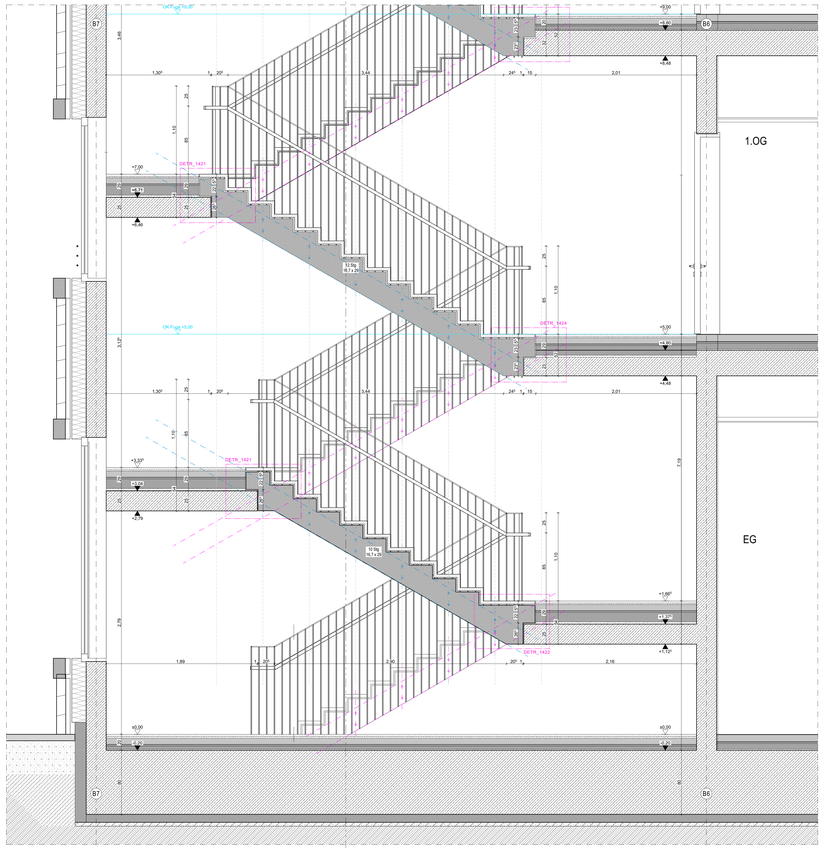

Schnitt B2.1

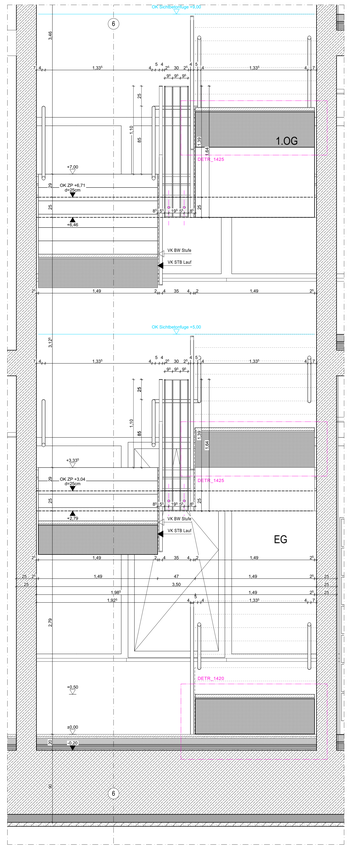

Schnitt B2.a

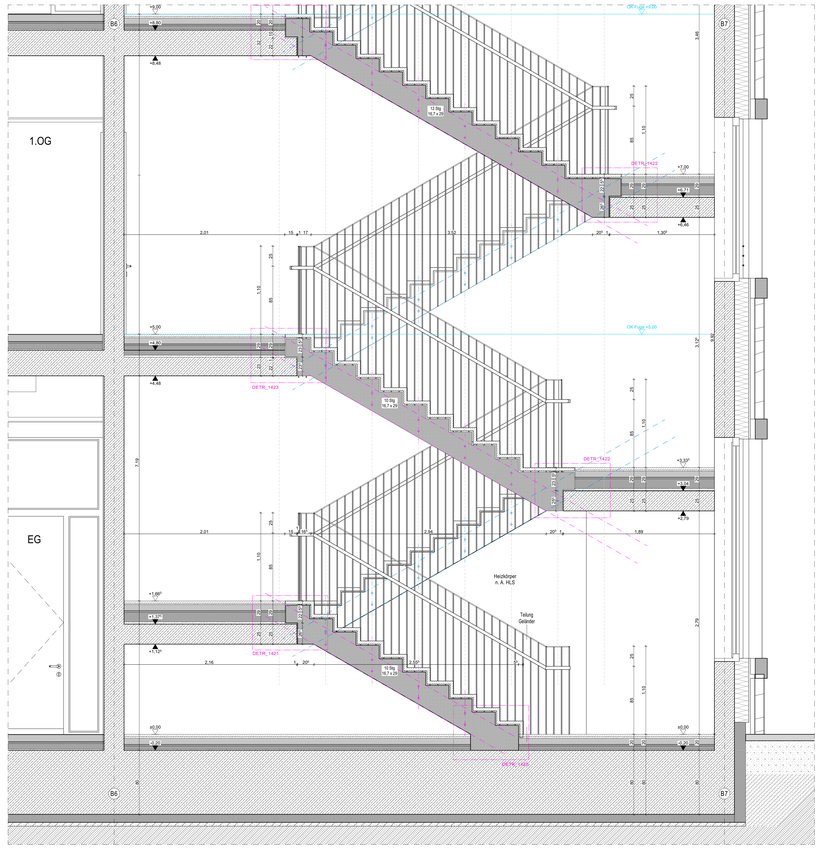

Schnitt B2.2

B 2.2

B 2.1

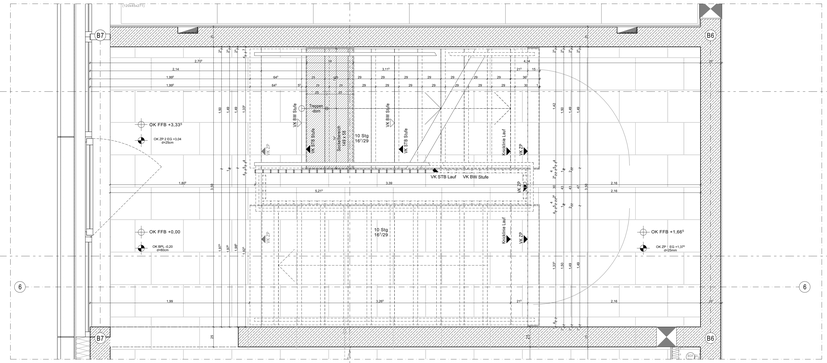

Grundriss EG

B2.a

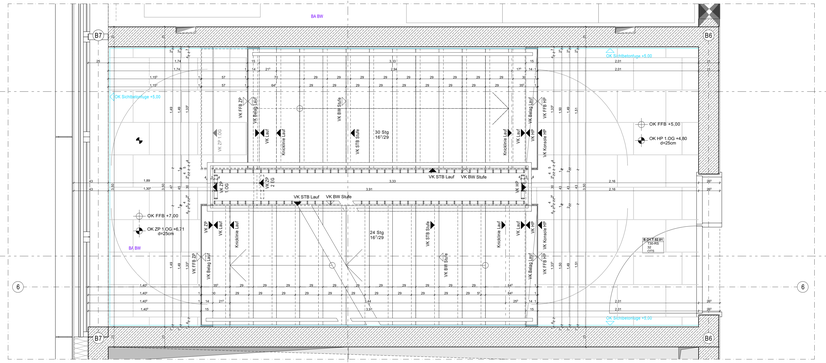

Grundriss 1.OG

B 2.a

AUSBAU WÄNDE

- GKA Schallschutzplatte
- GKF Feuerschutzplatte
- GKBi Feuchtraumplatte (Türlaibungen beplankt)
- GKZ Bauzementplatte (Türlaibungen beplankt)
- GKB Bauplatte
- GIS-Wand

LEGENDE

Stahlbeton	DSP	Deckensprung		Installationsschacht	
Stahlbeton - WU	DKBR	Oberkante Brüstung		vor Bauteil verlegt/ legend	
Stahlbeton - Fertigteil	UZ, VI, UK fr	Unterzug, Unterkante		hinter dem Bauteil/der legend	
Massivholzwand					
Mauerwerk nichttragend	VK	Vorderkante	E	Elektro	
Dämmung hart	BSP	Bodenstabsprung	H	Heizung	
Dämmung weich	WV	Wandverstärkung	L	Lüftung	
Leichtbauwand	SF	Streifenfundament	S	Sanitär	
Magerbeton	EF	Einzelfundament	WD	Wanddurchbruch lch	
Kapillarbrechende Schicht	FSA	Fettabdichtung	WS	Wandschlitz b/t/h	
Gewachsener Boden	FLTS	Freilaufschlichtlatter (Vorrüstung)	DD	Deckendurchbruch l/b	
Oberkante Fertigbodenbelag	KB/EGV	Kraftbetätigtß Offen/Verriegelung	BD	Bodendurchbruch l/b	
Oberkante Rohbaubodenbelag	TARM	Taster/Bewegungsmelder	DA	Deckenausspannung b/h/t	
Unterkante Rohdecke	ZK/FWS	Zutrittsorgan/ Fluchtwegsteuer	BA	Bodenausspannung b/h/t	
Unterkante Fertigdecke	RWA	Rauchentwässerung	KB	Kernbohrung mit Druchmesser	
Raumhöhe roh (OKRFB-UKRD)	RA	Rauchabzug	KBZ	Kernbohrzone	
Raumhöhe fertig (OKFFB-UKRD)	DE	Decke	BE	Bodenestrich	
Unterkante Sturz	RFR	Regenfallrohr	GL	Grundleitungsschluss	
Unterkante Bodenplatte	DEFA_3478	Detailverweis Detail Fassade 3478	KA	Kondensatanschluss	
Vorderkante Bodenbelag	32 dB	erf. Schalschutz Rw R	RS	Rohrsohle	
Unterkante Zwischenpodest	W	Materialwand	FWE	Frauenwirt	
VS	Vorsatzschale		WA	Wandausspannung b/t/h	
d	Dicke				
DA	Dach				

Alle Höhenangaben beziehen sich auf den Projektursprung: OK FFB EG =±0,00 = 475,85üm üNN

Die Durchbrüche in der aufgemauerten Wand oberhalb des Überzuges können entgültig erst nach Planung der oberen Geschosse angegeben werden.

Mauerwerk Wand seitlich an einbetonierten Mauerwerksschlaufenanker und an Decke mit Federanker befestigt, n.A. Statik.

Höhenangaben der Durchbrüche - Meter
Größenangabe der Durchbrüche - Zentimeter

BRANDSCHUTZ

- Brandwand
- Bauart Brandwand
- Feuerbeständige Wand F90
- Feuerbeständige Wand F30

OBERFLÄCHEN

Oberflächenversiegelungen

W	Wandoberfläche
D	Deckenoberfläche
B	Fußbodenbelag

Wand-/Deckenoberflächen

SB2	Sichtbetonklasse 2
HV	Holzverkleidung
GK	Gipskarton gespachtelt
GP	Gipsputz
KZP	Kalk-Zement-Putz
FL	Fliesenbelag
WD	Wärmedämmung
HW	Holzwolle-Mehrschichtplatte
AN	Anstrich
F	Fassade
X	unterhandelt. sch.
ADh	Abhangdecke horizontal
ADs	Abhangdecke zweiter Dachneigung
ES	Einbauschrank
SB2	Sichtbetonklasse 2
SS	Schichtstoff

Bodenbeläge

BW	Betonwerkstein
PK	Parkett
FL	Fliesenbelag
OS	Beschichtung Tiefgarage
PUK	Zementestrich PUR-Beschichtung
BS	Bodenbelag Beschichtung

Alle Maße sind am Bau zu nehmen und eigenverantwortlich zu prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Differenzen und Maßunstimmigkeiten sind vor Ausführung unverzüglich der Bauleitung zu melden. Dieser Plan ist als Architektenplan erstellt und nur gültig in Verbindung mit den Ausführungsunterlagen der Fachingenieure. Bei der Ausführung sind die Angaben der Fachingenieure zu berücksichtigen. Die Ausführungsunterlagen der Fachingenieure enthalten Maßabweichungen. Firmenaufmaßungen gelten grundsätzlich nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und schriftlich zu begründen.

INDEX-HISTORIE

Status	Datum	Änderungsvermerk	Gezeichnet von

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Neubau Michael-Ende-Schule

Gemarkung: Unterschleißheim/ Flur-Nr. 178,178/5



PlanNr.: ARBB_RPTR_0787_ OK FFB EG =±0,00 = 475,85m üNN

Inhalt: Treppenhaus B2 EG/1.OG

Maß: 1:20 Format: 1609*841mm Datum/Ver:05.02.2026

Bauherrschaft:

Stadt Unterschleißheim
Rathausplatz 1
85716 Unterschleißheim
tel 089 - 31004-0
fax089 - 3102705
mail@unterschleissheim.de

Architekt:

Bauleitung: