+8,29⁵
=+4,05
ü.OKFB

Stahlblechwinkel
40/40x1,5mm,
Befestigung
gem. Anforderung

Verklebung/
Verfüllung
gem. Anforderung

F 30

F 30

F 30

Verklebung/
Verfüllung
gem. Anforderung

Aufsatzelement gedämmt
Außenabmessung ø56 cm
(Lstg. HLS)

Dachdurchführung
5cm MiWo Dämmung
450x450mm
mit Flanschplatte 20cm

Mineralwolle
min. 25cm umlaufend
Hohlraum ist vollflächig auszustopfen
nicht brennbar, Schmelzpunkt ≥ 1000°C

F 30

F 30

Lüftungsleitung

3⁵ ≥3⁵

F 30

3⁵

+7,47⁵
=+3,22⁵ ü.OKFB

Brandschutzplatte
zementgebunden,
calciumsilikatbasiert,
selbsttragend Stärke=35mm

Traverse

Gewindestab

3⁵ 3⁵ ≥7 3⁵ 3⁵

Plattenstreifen Brandschutzplatte
zementgebunden, calciumsilikatbasiert,
selbsttragend Stärke=35mm

Plattenstreifen zur Stoßabdeckung
Höhe≥100mm, Stärke≥10mm

Stoßkante
verklebt gem. Anforderung

3⁵ 3⁵

Brandschutzplatte
zementgebunden, calciumsilikatbasiert,
selbsttragend Stärke=35mm

≥8

Plattenstreifen
Brandschutzplatte
zementgebunden, calciumsilikatbasiert,
selbsttragend Stärke=35mm

≥8

Aufkantung STB

+0,00m = OKFB

F 30

F 30

F 30

F 30

12⁵

62⁵

12⁵

20

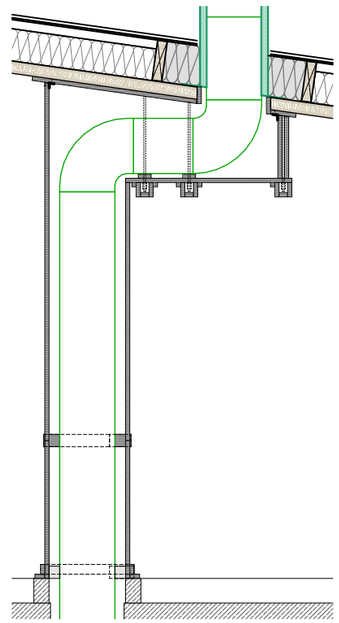

Neubau Schulcampus Deisenhofen — 15.01.26

Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen im Süden des LK München — 1:5, 1:50

SCD_XXXXXX_ARC_H&R_5_DT_IA_47031_0_V_00_

Sporthalle Vertikalschnitt A-A Schacht SS.6

ICORABZUG