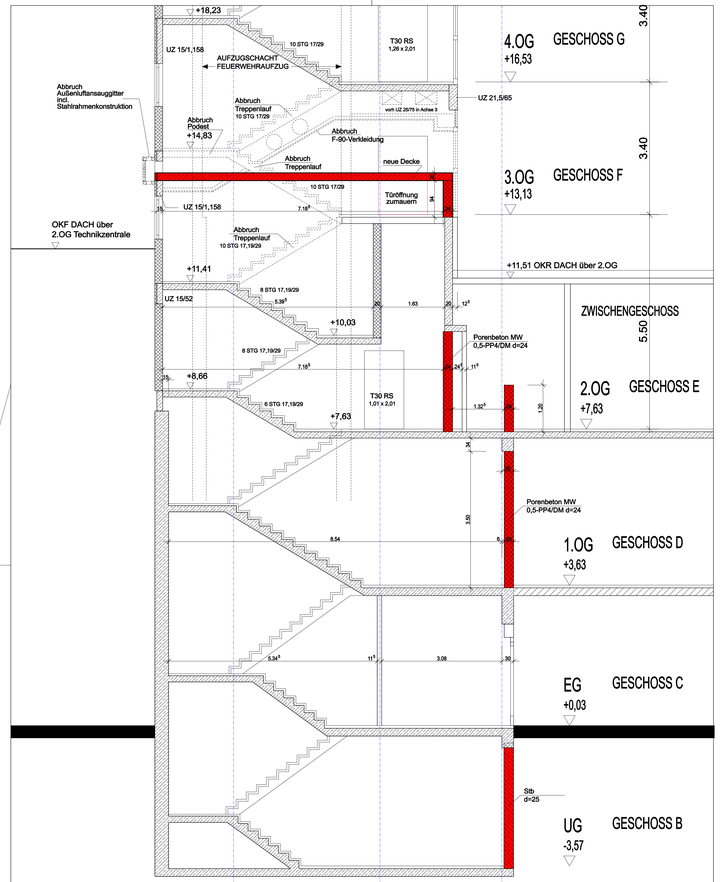

TEILSCHNITT C-C

TREPPENHAUS T4

Vor Abbruch Bauteil A

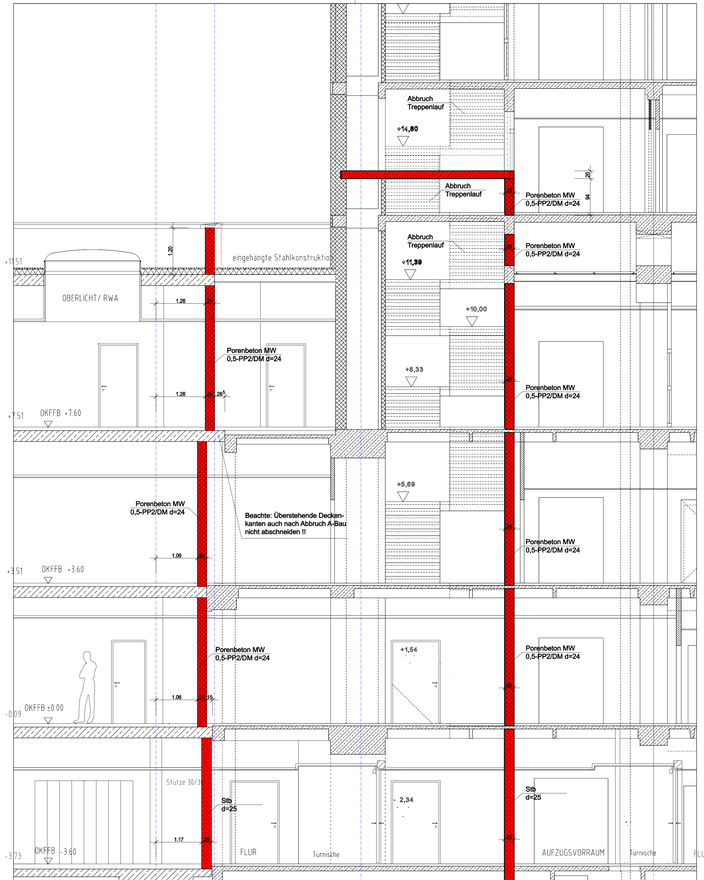

TEILSCHNITT D-D

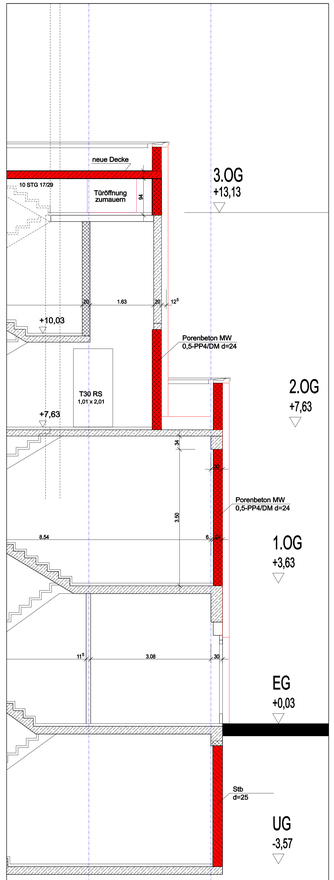

C-C

nach Abbruch Bauteil A

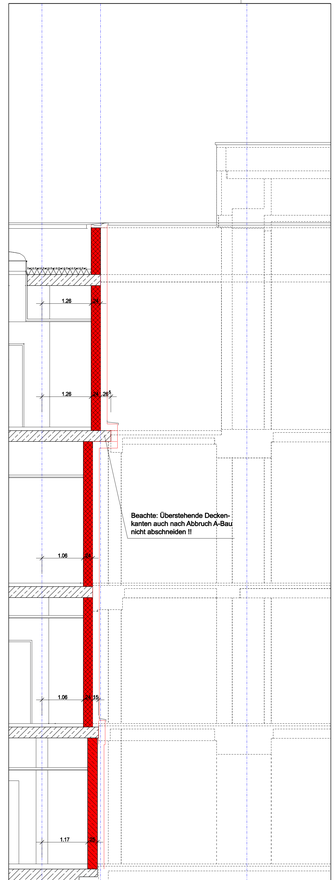

D-D

nach Abbruch Bauteil A

AW	Abwasser
AZ	Aufzug
EL	Elektro
HZ	Heizung
MG	Medizinische Gase
MT	Medizintechnik
RLT	Raumlufttechnik
SA	Sanitär
SRH	Sprinklerschnelle
OK	Oberkante
UK	Unterkante
HK	Hinterkante
VK	Vorderkante
FFB	Fertigfußboden
RFB	Rohfußboden

OK Fertigfußboden = Höhe ueber NN
OK Rohfussboden

Alle Hoehenangaben bezogen auf OK FFB!

Saemtliche Durchbruche durch Bauteile mit Brandschutz-anforderung sind, soweit im Plan nicht mit "Schacht" gekenn-zeichnet, nach der Installation fachgerecht in entsprechen-der Brandschutzqualitaet zu schliessen!

Kabeldurchführungen und Kabeldurchdringungen in brand-schutztechnischen Leichtbauwänden sind gem. MLAR unzulässig, d. h. z. B. nur einzeln und nicht in Kabel-bündeln.

Die Anforderungen an Wand- und Deckendurchdringungen bezüglich dem Wasser-, Schall- und Brandschutz sind ein-zuhalten.

Die Bauteilschwerte aller raumumfassenden Bauteile (Wän-de, Türen, Fenster, Decken) sind vor Bauausführung unbe-dingt auf die zum Einsatz kommenden med. Geräte anzu-passen!

Beachte: Türbeetter von Schiebetüren müssen einen Mindestabstand zu Wand- bzw. Rammschutz von >25mm einhalten!

Innerhalb des Hohlraumbodens ist entlang von Wänden mindestens 10cm Installationsfreie zu halten!

BD	Bodendurchbruch	A-P	Antipanik-Beschlag
DD	Deckendurchbruch	BA	Bodenablauf
WD	Wanddurchbruch	BE	Brandschutzbeschieben
BS	Bodenschlitz	BSD	Brandschutzdrossel
DS	Deckenschlitz	BSK	Brandschutzklappe
WS	Wandschlitz	BZ	Blindzylinder
H	horizontal/waagerecht	DS	dichtschließende Tuer
V	vertikal/senkrecht	EMV	elektrischer (Tuer-)Antrieb
		ES	elektrischer Tuer-Verriegelung
		ESG/VSG	Sicherheitsglaser
	Stahlbeton C 25/30, (Ortbeton/Fertigteil)	EZ	Elektrischer Zylinder
	Brandwand	F	Feuerlöscher
	Wand: Bauart Brandwand	F90	Feuerwiderstandsdauer 90 min., z.B. Fenster
	Wand: F 90A	FE	Festellvorrichtung
		FLTS	Flügelfalzsicherheitsriegel
	Porenbeton Planstein 0,5-PP2/DM	FT	Fluchttuer
		GKB	Glaskantenbauplatte
	Mauerwerk KS 12 - 1,8, MG IIa	GP	Glasparavel vor Massivbrueustung
		HF	Hochfrequenzabdichtung
	GK-Staenderwand	HW	Hauben/waschtisch/Fensterwaechter
	GK-Vorsatzschale/ Trockenputz	K	Kernzylinder
		KV	Heizkörperventiler
	GK-Staenderwand F 90A	LA	Lichtausschnitt (z. B. in Tuerblaettern)
	GK-Vorsatzschale F 90A	LV	Leistungsverzeichnis
	GK-Staenderwand F 30A	LDM	lichtes Durchgangsmass Schiebetuer
	GK-Vorsatzschale F 30A	M	Motor
		MG-Vert.	Absperrventen MG
	HPL-Staenderwand	NS	Notschloss
	HPL-Vorsatzschale	NST	Nachstellsteuerung
		OE	elektrischer Tuerenöffner
	Staenderwand m. Wandverstaerkung	OTS	Obertuerschliesser
	Vorsatzschale mit Wandverstaerkung	PZ	Profilzylinder
		RA	Rauchabzug
	Staenderwand m. verstärktem Ständer	RA	Rauchheizung
	Vorsatzschale m. verstärktem Ständer	Revi.- Dreil.	Revisionsschacht Dreilage
		RH	Rohrfluetlee
	SA-Trennwandsystem	RST	Rauchschutztuer
	Rammschutz / R. mit Handlauf	RWA	Rauch- und Waermeabzug
		SF	Sichtschutzfolie Fenster/Tuer
	Dehnungsfuge	SR	Sicherheits-Riegel
		STO	Store (ausserer Sonnenschutz)
F-30A	(Staender)Wand F30 A / F30 B	SVG	Sonnenschutz-Verglasung
F-90A	(Staender)Wand F90 A	T30	Feuerwiderstandsdauer 30 min. Tuer
GKB	Beplankung GKB	T90	Feuerwiderstandsdauer 90 min. Tuer
GKBI	Beplankung GKBI imprägniert	TS	Tuerschliessmittel elt. (DAILOCK)
GKFI	Beplankung GKFI imprägniert	UZ	Umfassung
F/W	Beplankung Faserplatte (Nassbereich)	UEZ	Ueberzug
HF	HF-Kaefig	UV	Unterverteilung
HPL	Kunststoff-Fertigwand	VD	Verdunkelungseinrichtung z. B. Fenster
FB 0,5mm	Bleiabschirmung/Blechtasterke	VK	Vierkantschloss
F-90A+M	Wand in Bauart Brandwand	WCI	Wechselgarnitur
		WH	Wandhydrant