



$$H/B = 297 / 420 \text{ (0.12m}^2\text{)}$$

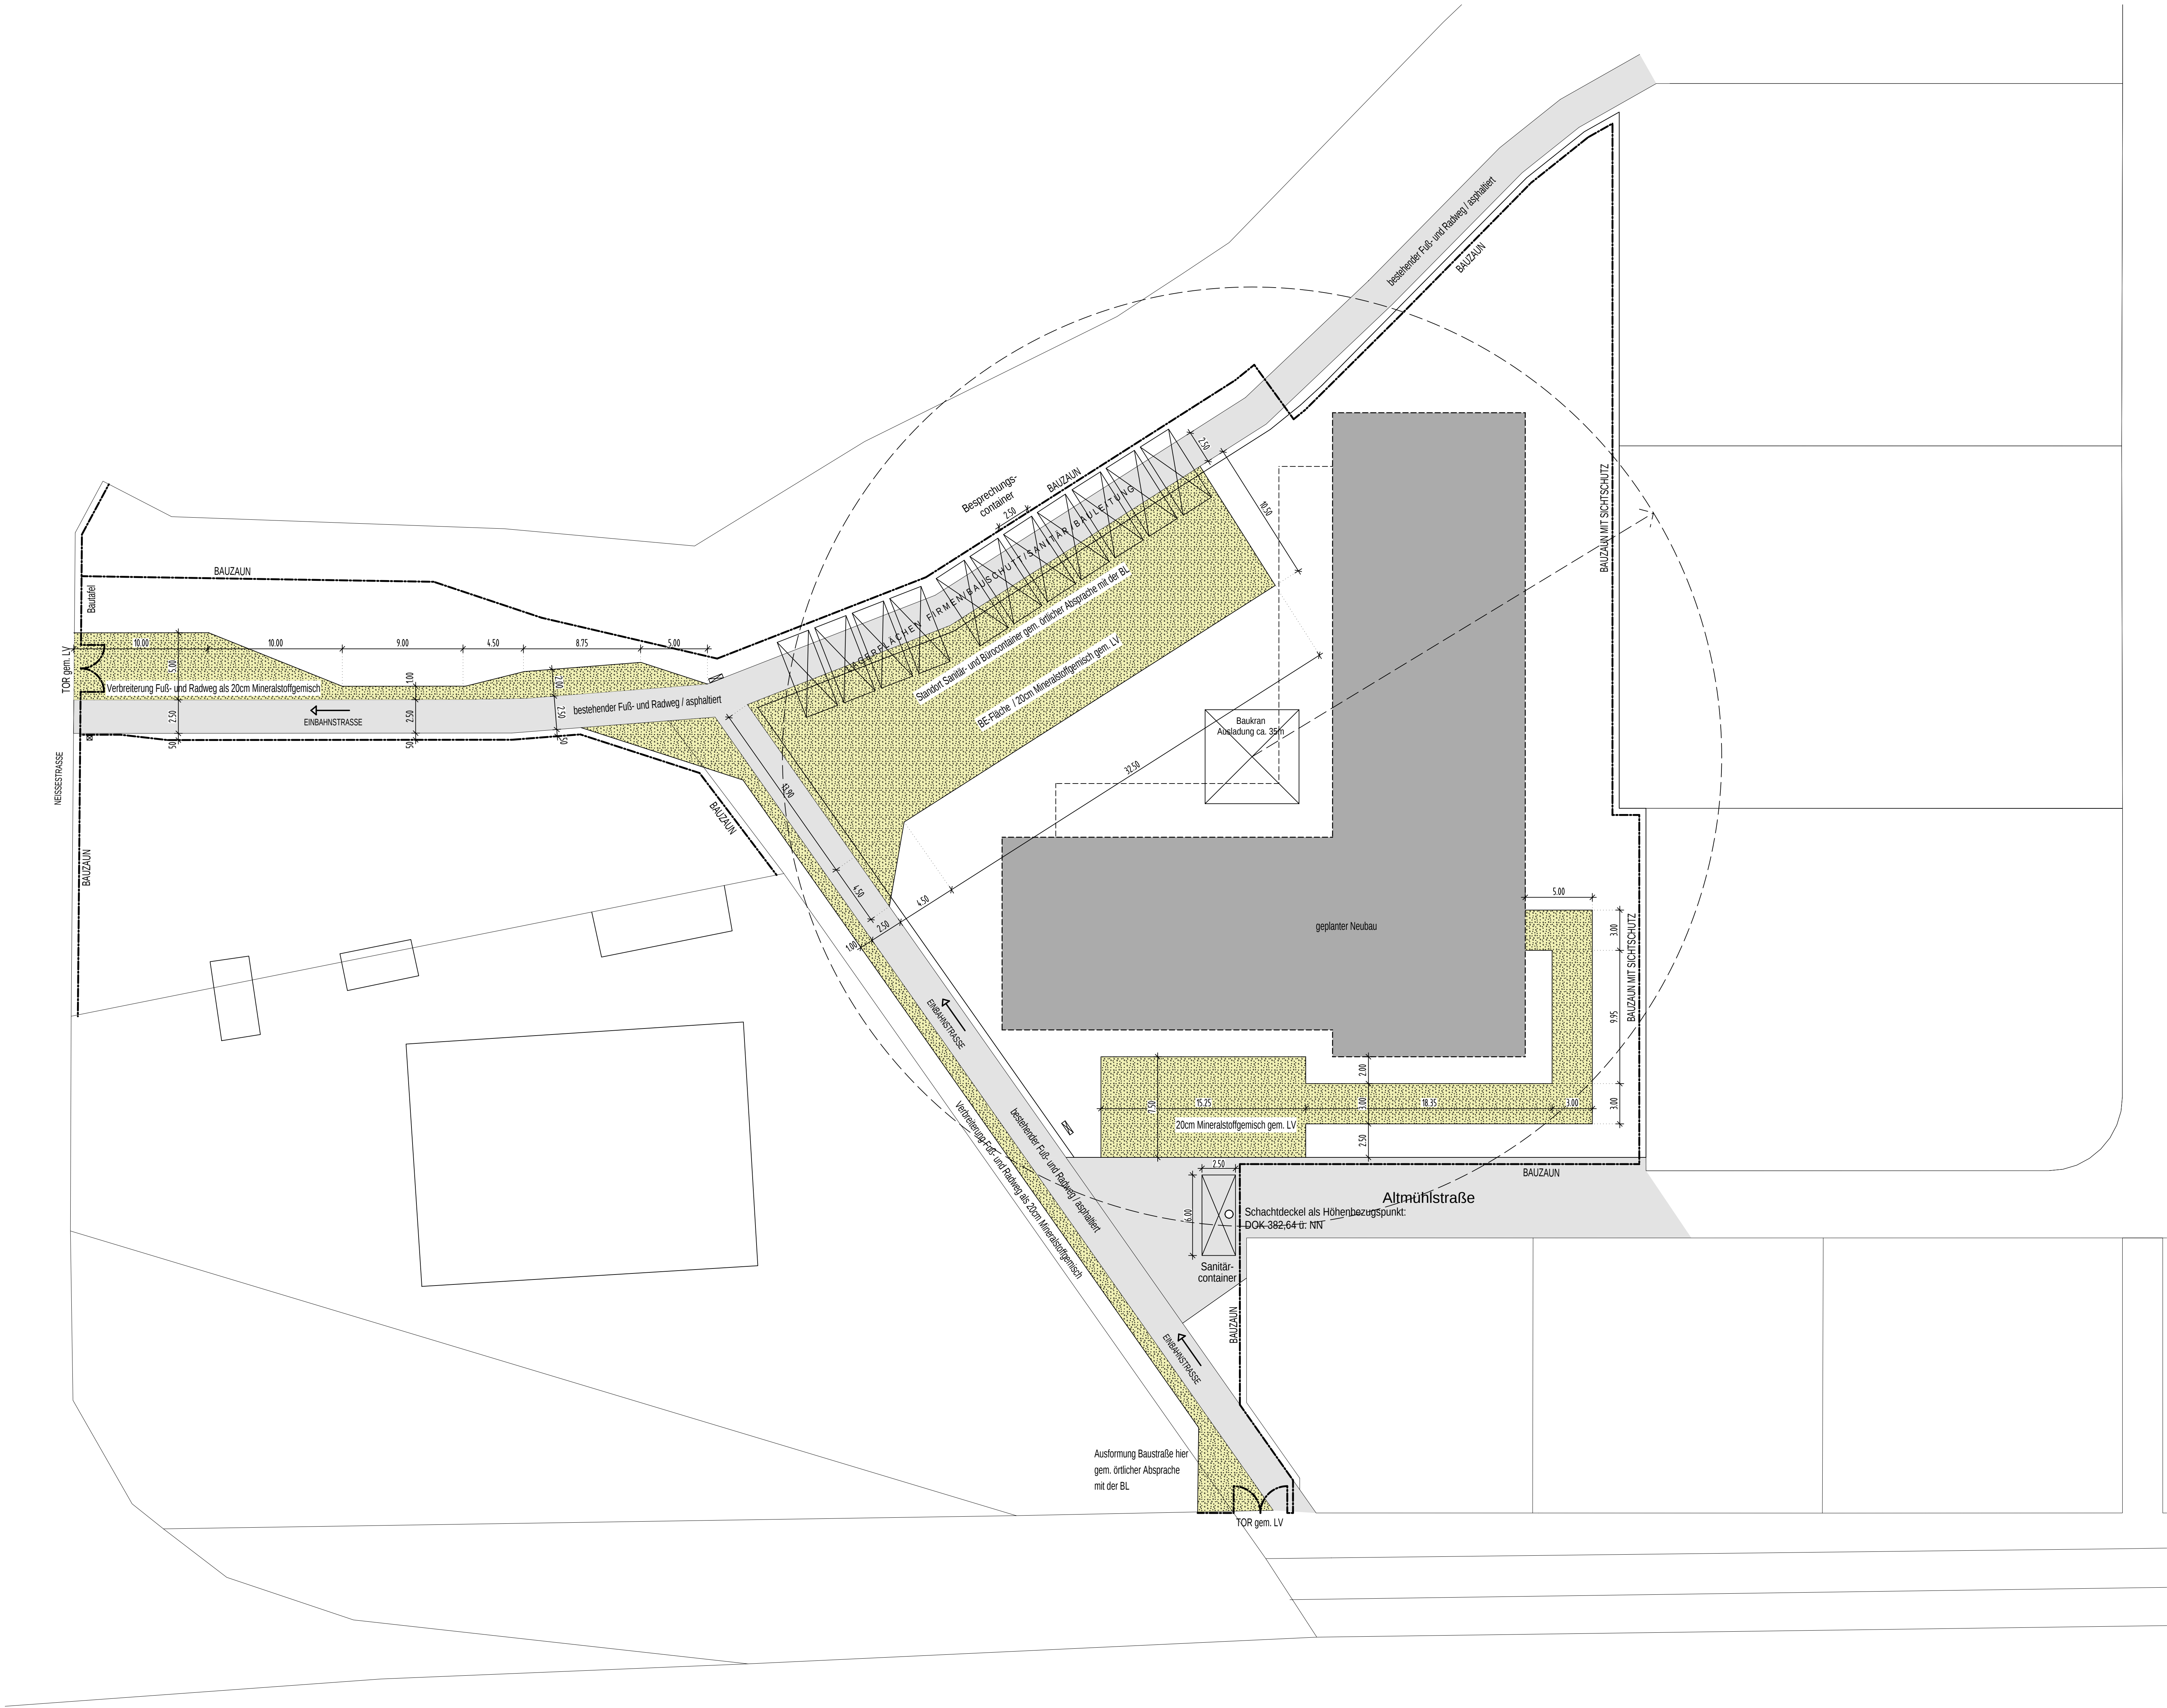


12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1	Container für Spandermontage Baustern ergänzt/ausgestrichet	17.07.2025	JB
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

NEUBAU EINES WOHNHEIMES MIT TAGESSTRUKTUR
DER LEBENSHILFE LANDSHUT e.V.
IN 84036 AULOH, ALTMÜHLSTR. 1 (FL.NR. 684/28)

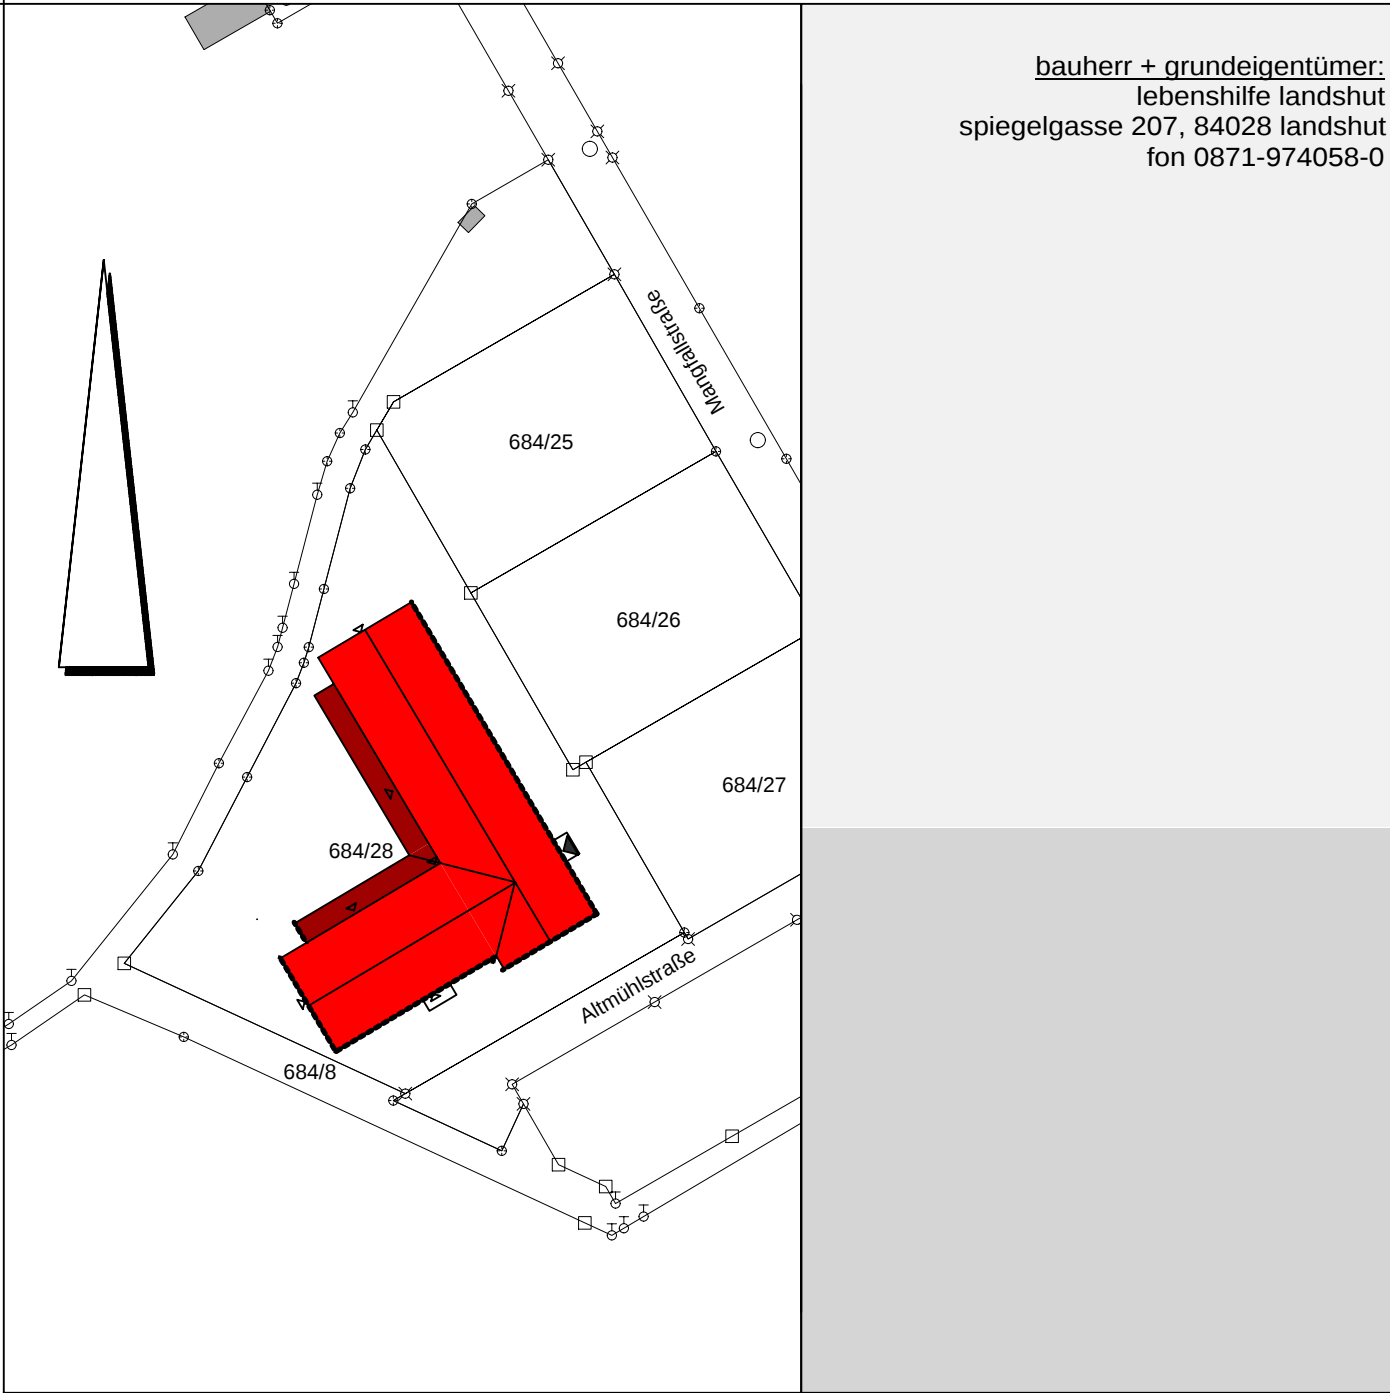


bauherr + grundbesitzer:
lebenshilfe landshut
spiegelgasse 207, 84028 landshut
fon 0871-974058-0

PLAN: BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN	PLAN-NR.: D-00.002
	MASSTAB: 1/200 INDEX: 1
PROJ.-NR.: 2103	Freigabevermerk: FREIGABE
GEZ.: JB	
GEP.:	
DATUM: 22.04.2025	

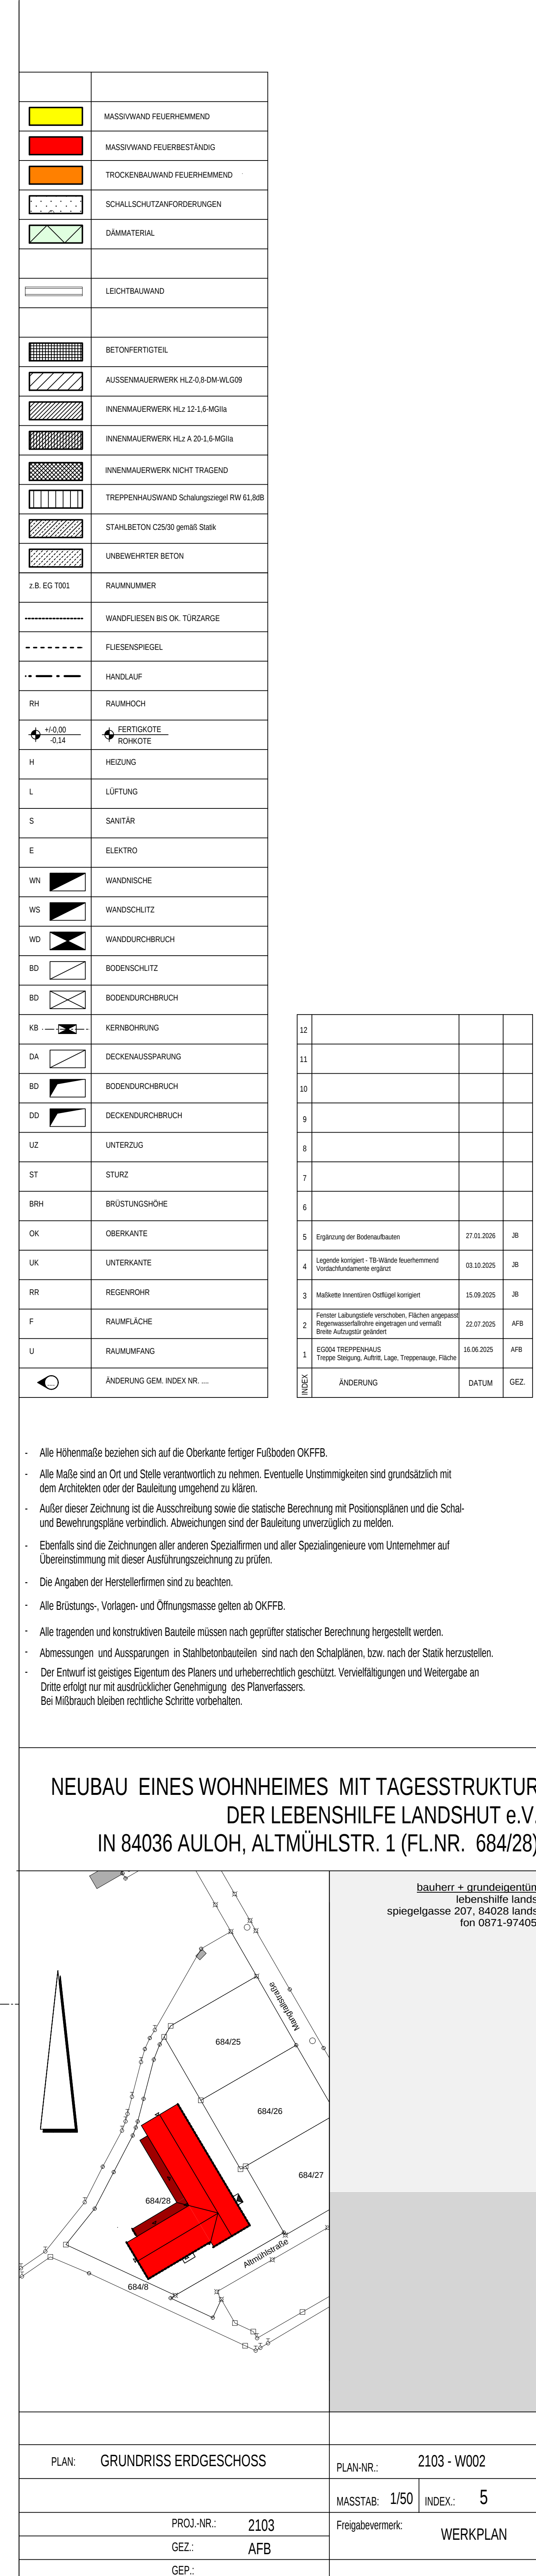

12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5	Erklärung der Betriebskosten	27.02.2025	25	
4	Lageplan korrigiert - 100 Wapels kurzformelreicht Vordruckformulare ergänzt	08.10.2025	25	
3	Multimed. Investieren-Gilgitzig korrigiert	15.09.2025	25	
2	Fremde-Lieferanten-Verträge - 100 Wapels korrigiert Ergänzungsinformationen ergänzen und neuformatieren Kilogramm pro Quadratmeter	22.07.2025	25	
1	EGGS TREPPENFACHS Treppen-Drücker, ALU, Lage, Treppengänge, Fläche	28.09.2025	25	
ANMERKUNGEN	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.	

- NEUBAU EINES WOHNHEIMES MIT TAGESSTRUKTUR
DER LEBENSHILFE LANDSHUT e.V.
IN 84036 AULOH, ALTMÜHLSTR. 1 (FL.NR. 684/28)

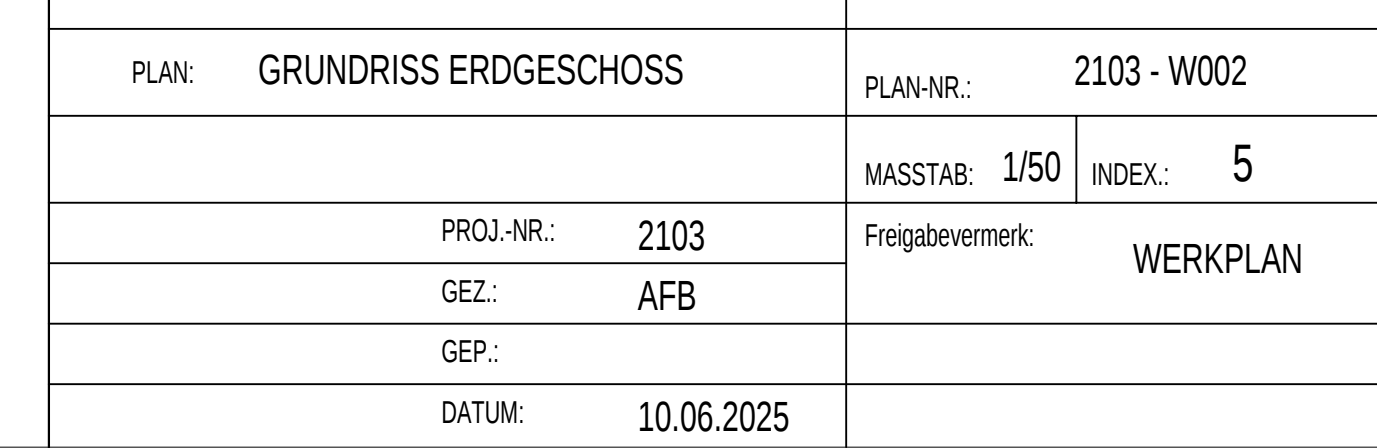




H/B = 900 / 1400 (1.26m ²)
--



12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4	Abschreibung Glasfenster in Raum 00-3: Physikal. Eignung für Strahlumleitung	15.01.2006 27.01.2006	30
3	Messung Korrosion für Metallbau und EP-200 Messanordnungen 5.11.12-20	29.04.2005	30
2	Festsetz. Laborgeräte verschwinden. Fälligkeit: Anschaffungskosten explizit. Festsetz. 2002: verschwinden, -darlehen: verschwinden. Fälligkeit: Anschaffungskosten explizit	22.07.2005	30
1	GG-01 TROPPENHAUS Tropfen-Tropfen, Aufzug, Lsg., Tropfenraum, Fläche	16.06.2005	APB
ANSC.	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

- NEUBAU EINES WOHNHEIMES MIT TAGESSTRUKTUR
DER LEBENSHILFE LANDSHUT e.V.
IN 84036 AULOH, ALTMÜHLSTR. 1 (FL.NR. 684/28)

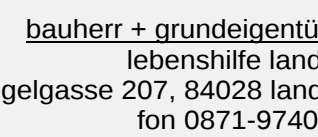

$$H/B = 900 / 1400 \text{ (1.26m}^2\text{)}$$

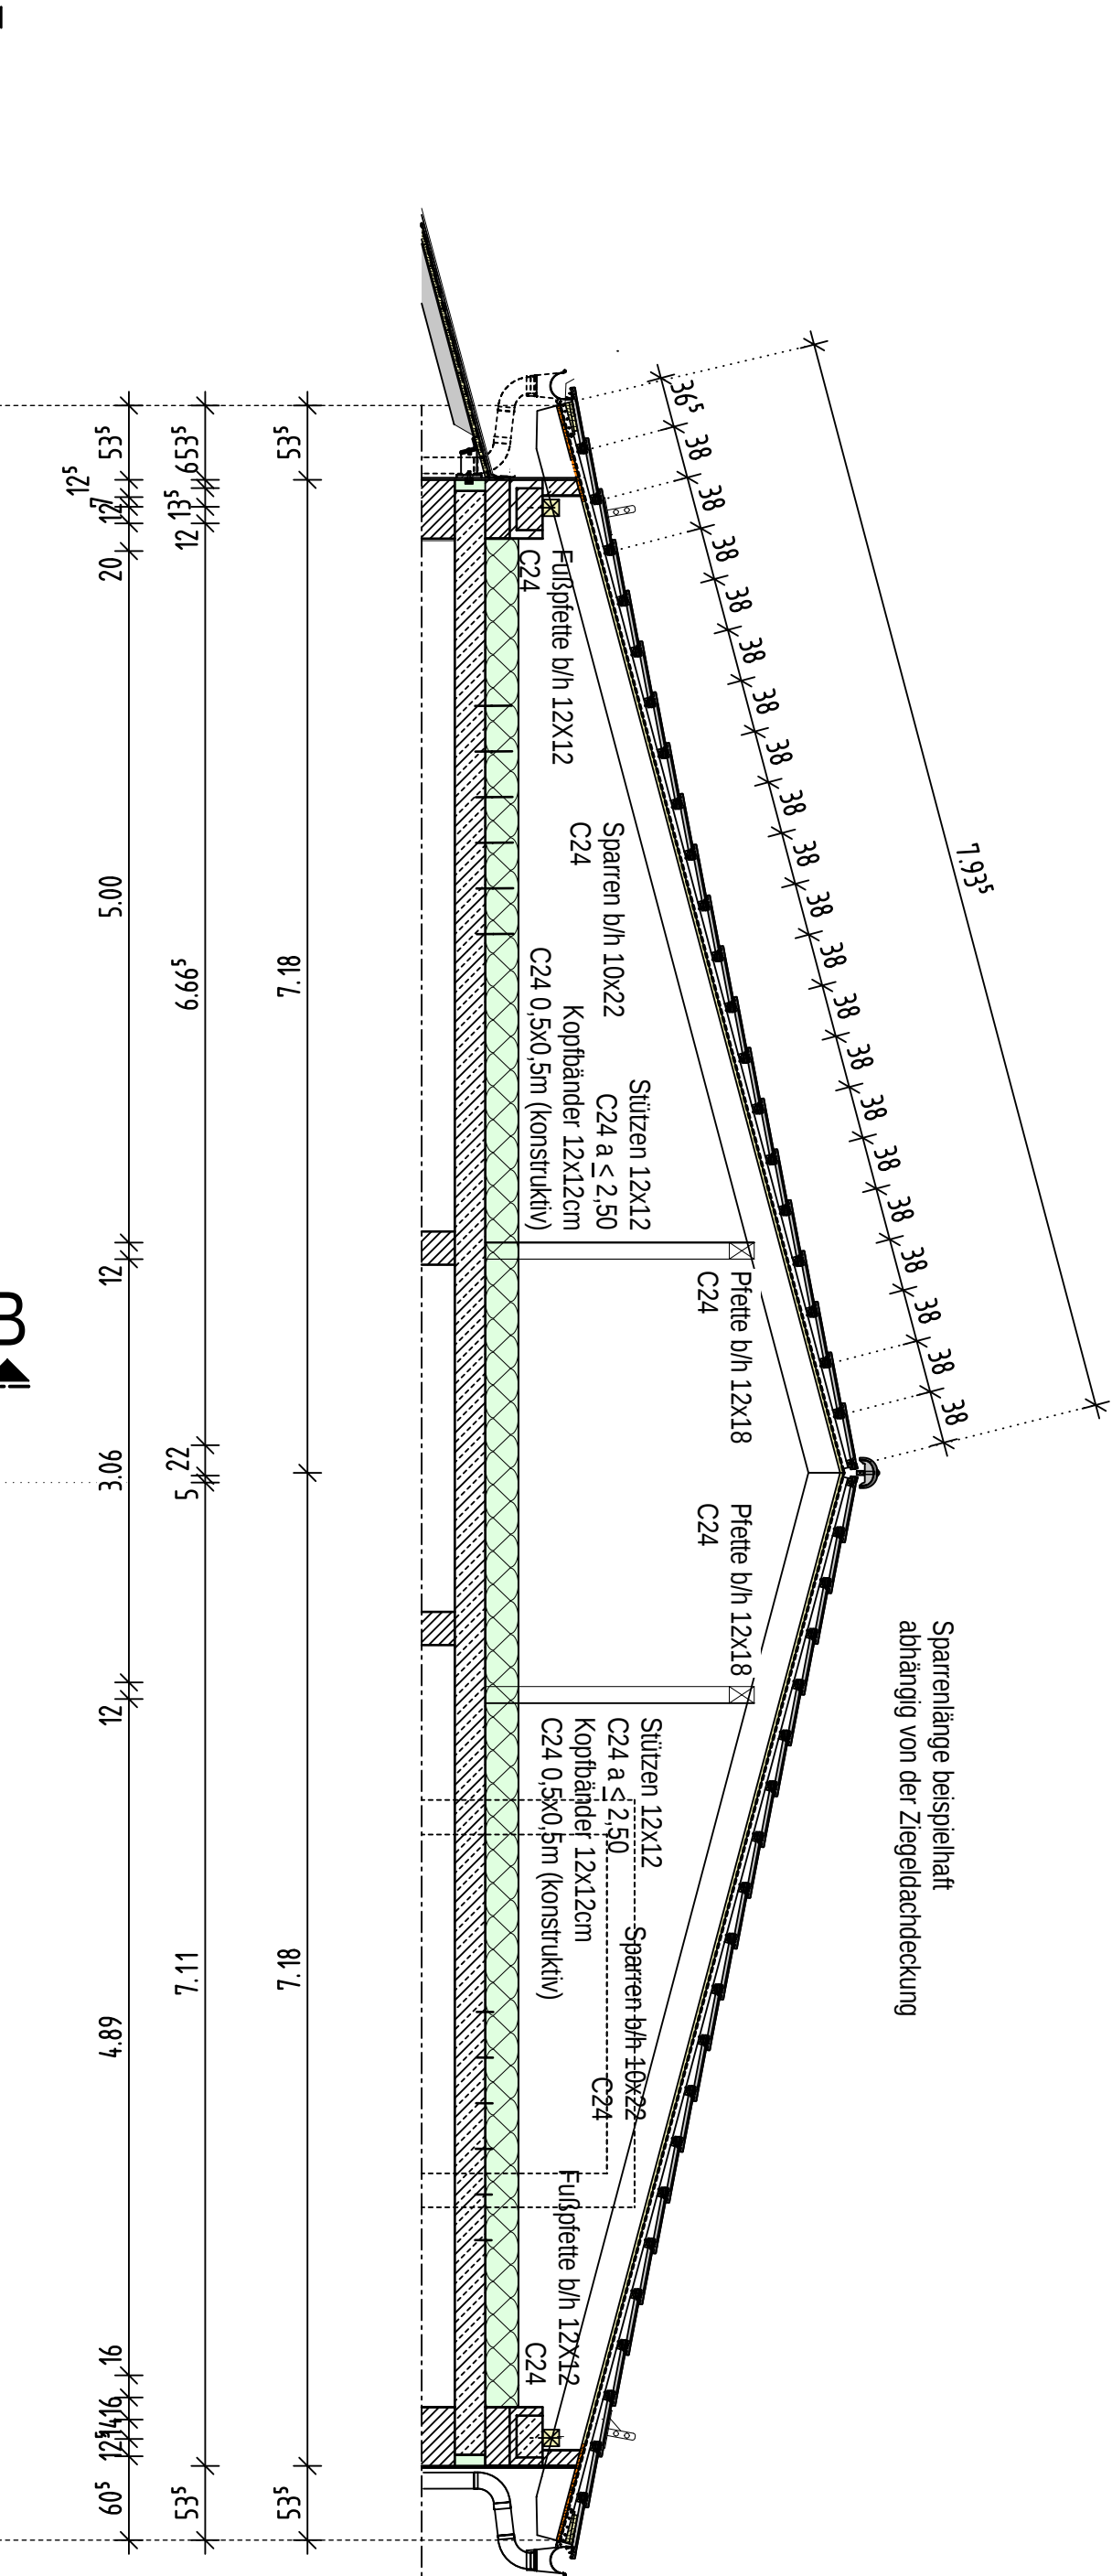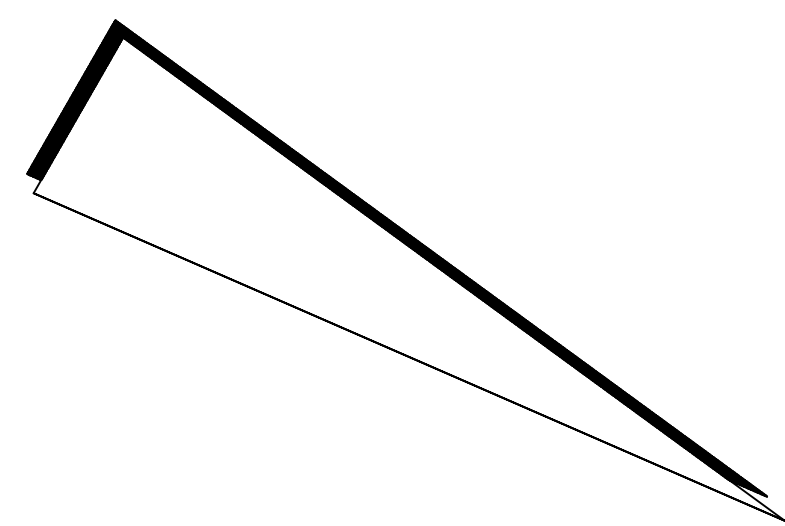

12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1	Sperrverträge, Schenkwertsteuer/Deckungsfall aktualisierte	08.07.2025	APB
INSGES.	ANFORDERUNG	DATUM	GEZ.





- Alle Höhenmaße beziehen sich auf die Okzidentale Referenz KFFBZ.
- Alle Maße sind an Ort und Stelle verantwortlich zu nehmen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind grundsätzlich mit dem Bewahrer der Bauleitung vereinbaren zu halten.
- Jeder dieser Zeichnungen ist der jeweiligen Bauleitung mit einer genauen Berechnung mit Positionslängen und der Schul- und Anwesenheitsverfehrung. Abweichungen sind der Bauleitung vorzulegen.
- Ebenfalls sind die Zeichnungen aller anderen Spezialitäten und aller Spezialengeneure vom Unternehmer auf Übereinstimmung mit dieser Ausführungsszeichnung zu prüfen.
- Die Angaben der Höhenmessungen sind zu beachten.
- Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Offensungen siehe KFFBZ.
- Alle tragenden Konstruktionen basieren nach jeder geprüfter Struktur Berechnung hergestellt werden.
- Abmessungen und Ausprägungen in Stabtorbauweisen sind nach den Schälplänen, bzw. nach der Stahlk herzustellen.
- Die Entwurf ist getragene Elemente des Planes und unbefriedigend gezeichnet. Verflechtungen und Weibergabe an Ende entspricht mit der ausdrücklichen Genehmigung des Planierers.
- Bei Mängel sind keine rechtliche Schritte zu ergreifen.

NEUBAU EINES WOHNHEIMES MIT TAGESSTRUKTUR
DER LEBENSHILFE LANDSHUT e.V.
IN 84036 AULOH, ALTMÜHLSTR. 1 (FL.NR. 684/28)

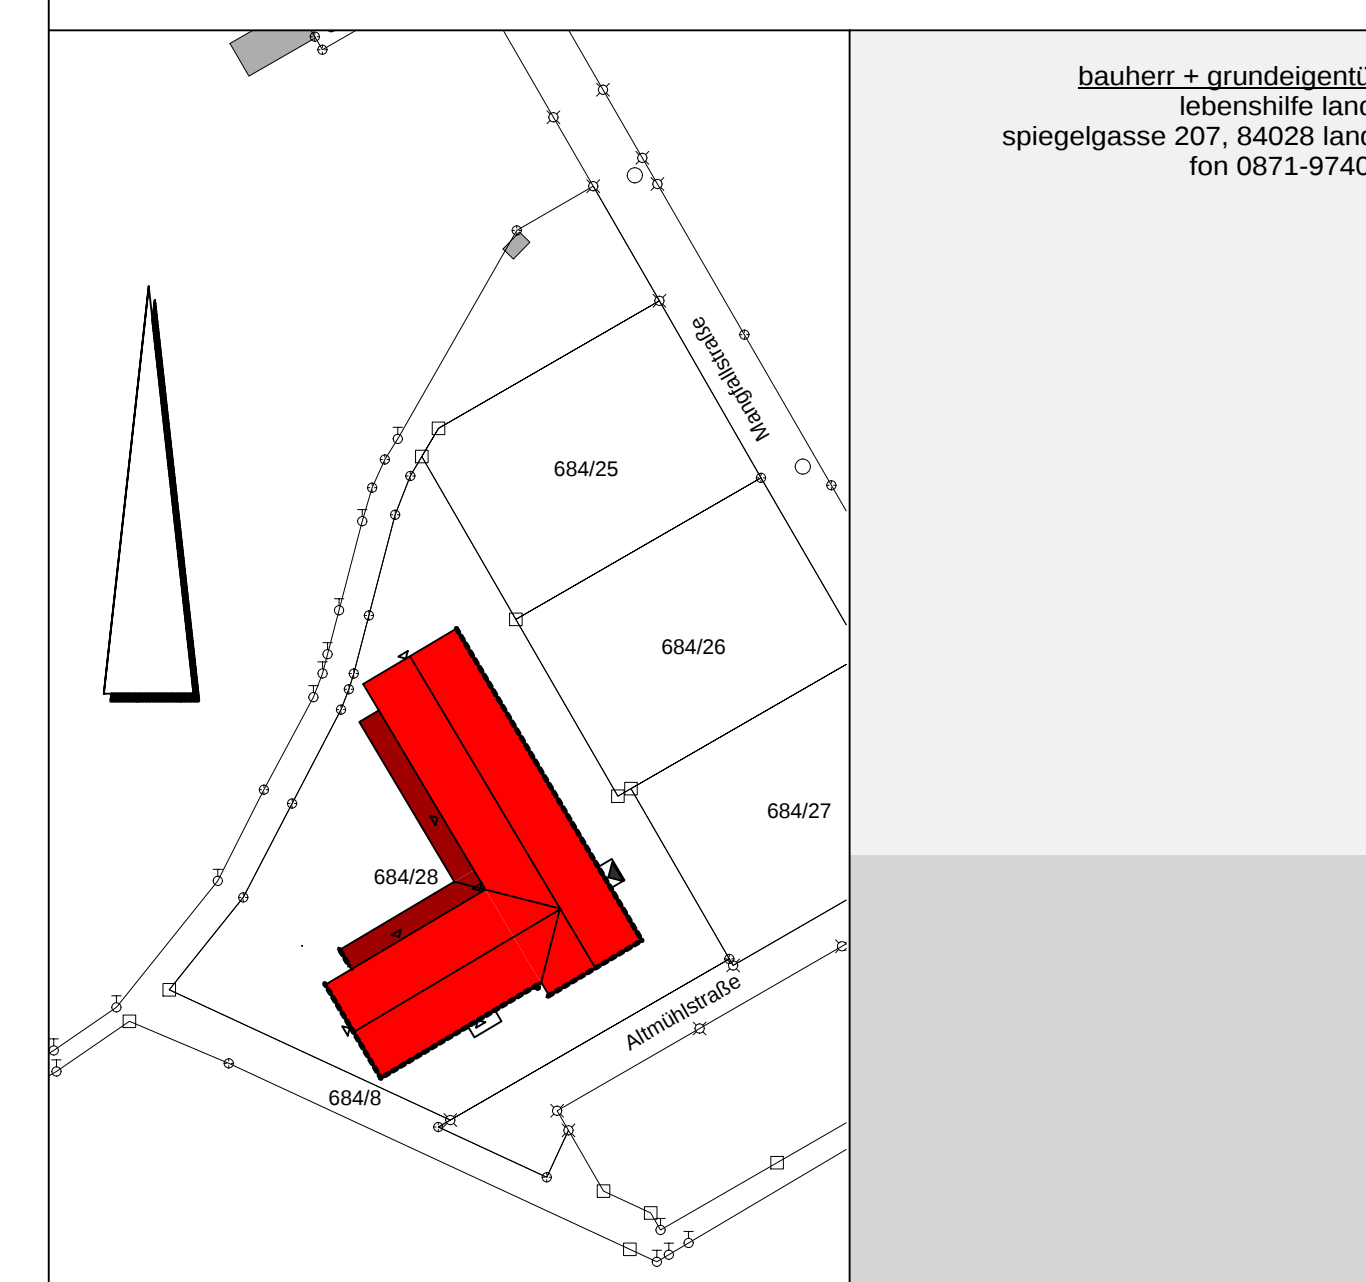

PLAN	GRUNDRISS DACHGESCHOSS		PLAN-NR.: 2103 - W004
		MASSTAB: 1/50	INDEX: (1)
	PROJ.-NR.: 2103	Freigabevermerk: WERKPLAN	
	GEZ.: AFB		
	GEP.:		
	DATUM: 10.06.2025		

$$H/B = 900 / 1400 \text{ (1.26m}^2\text{)}$$

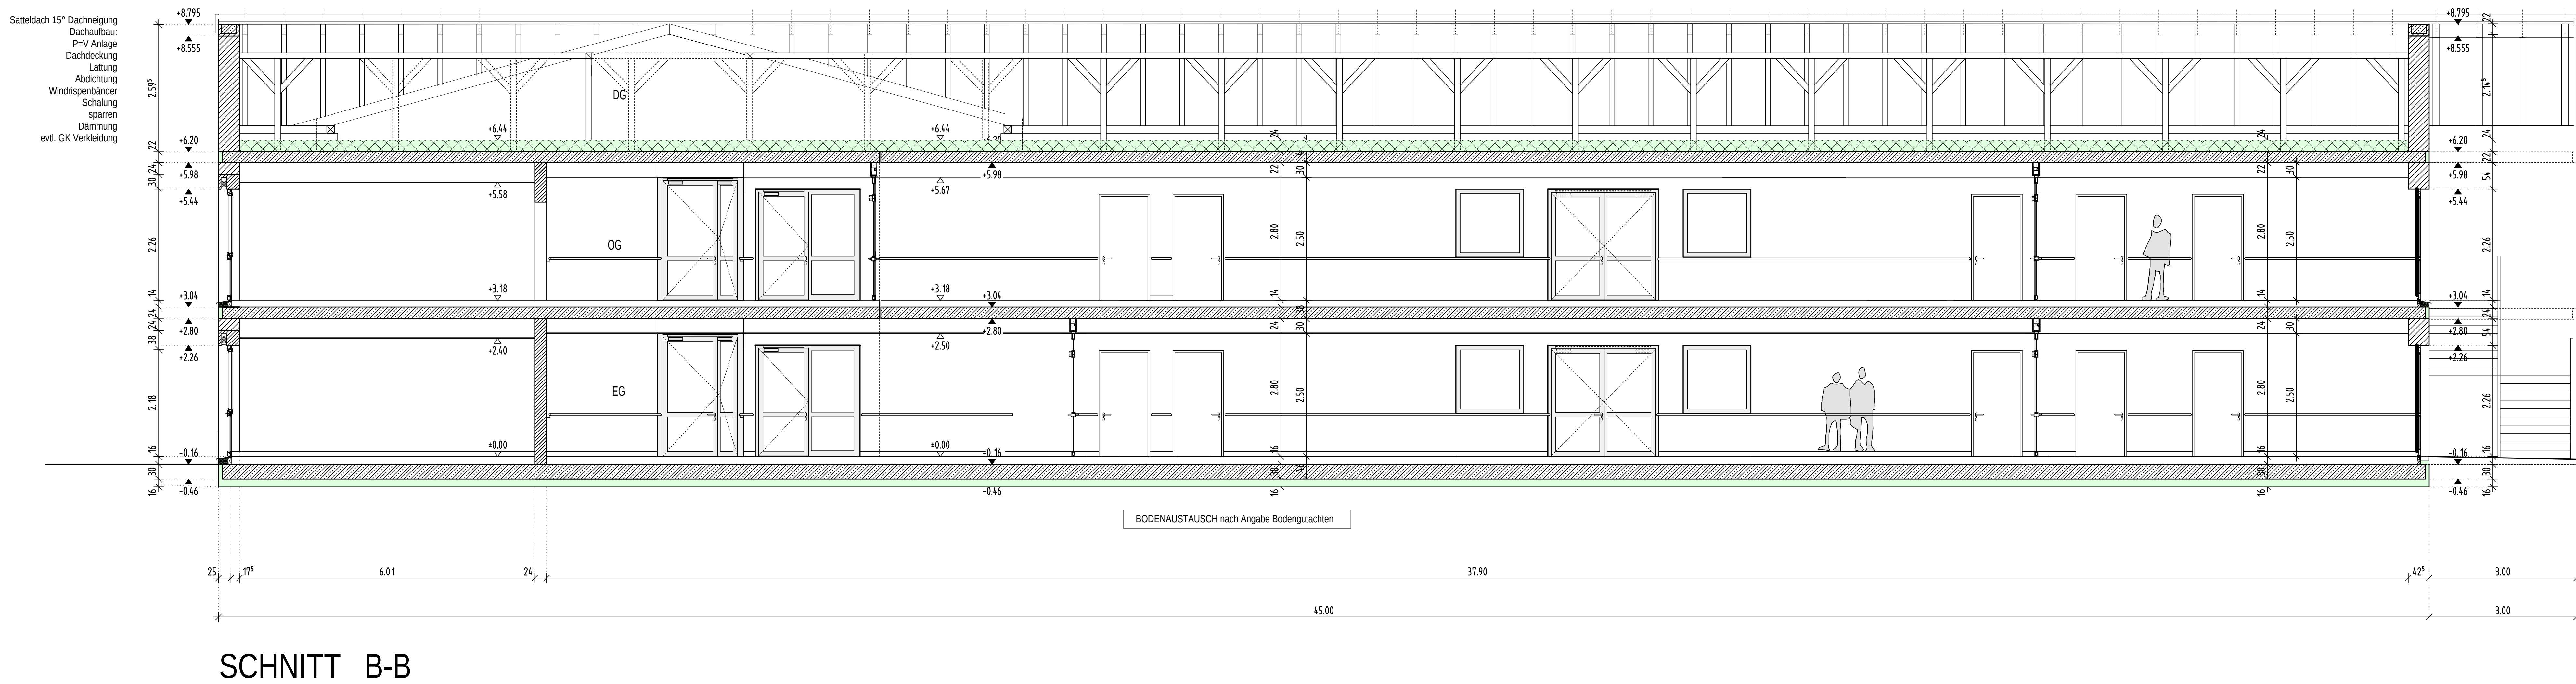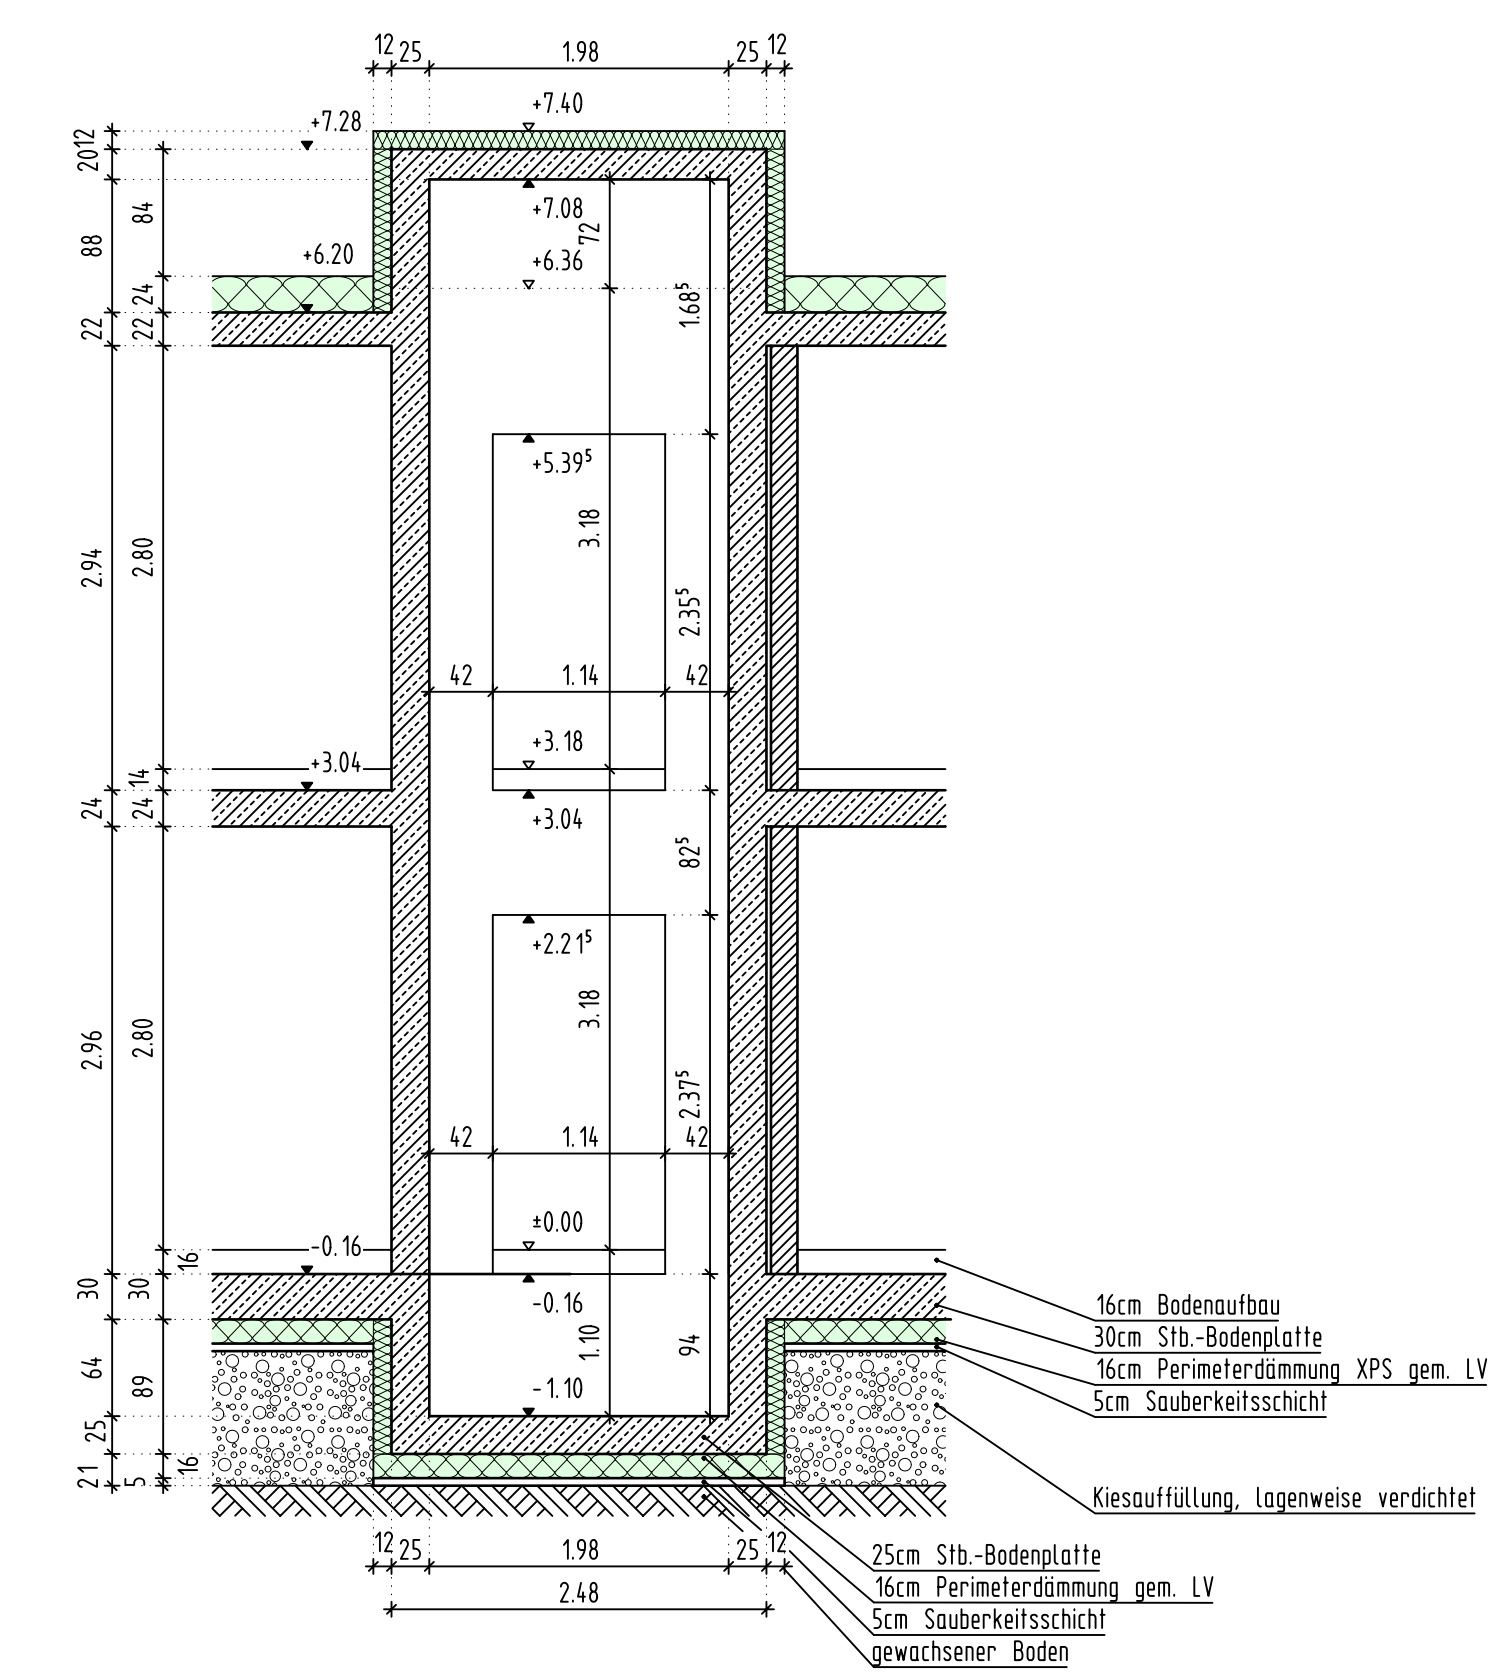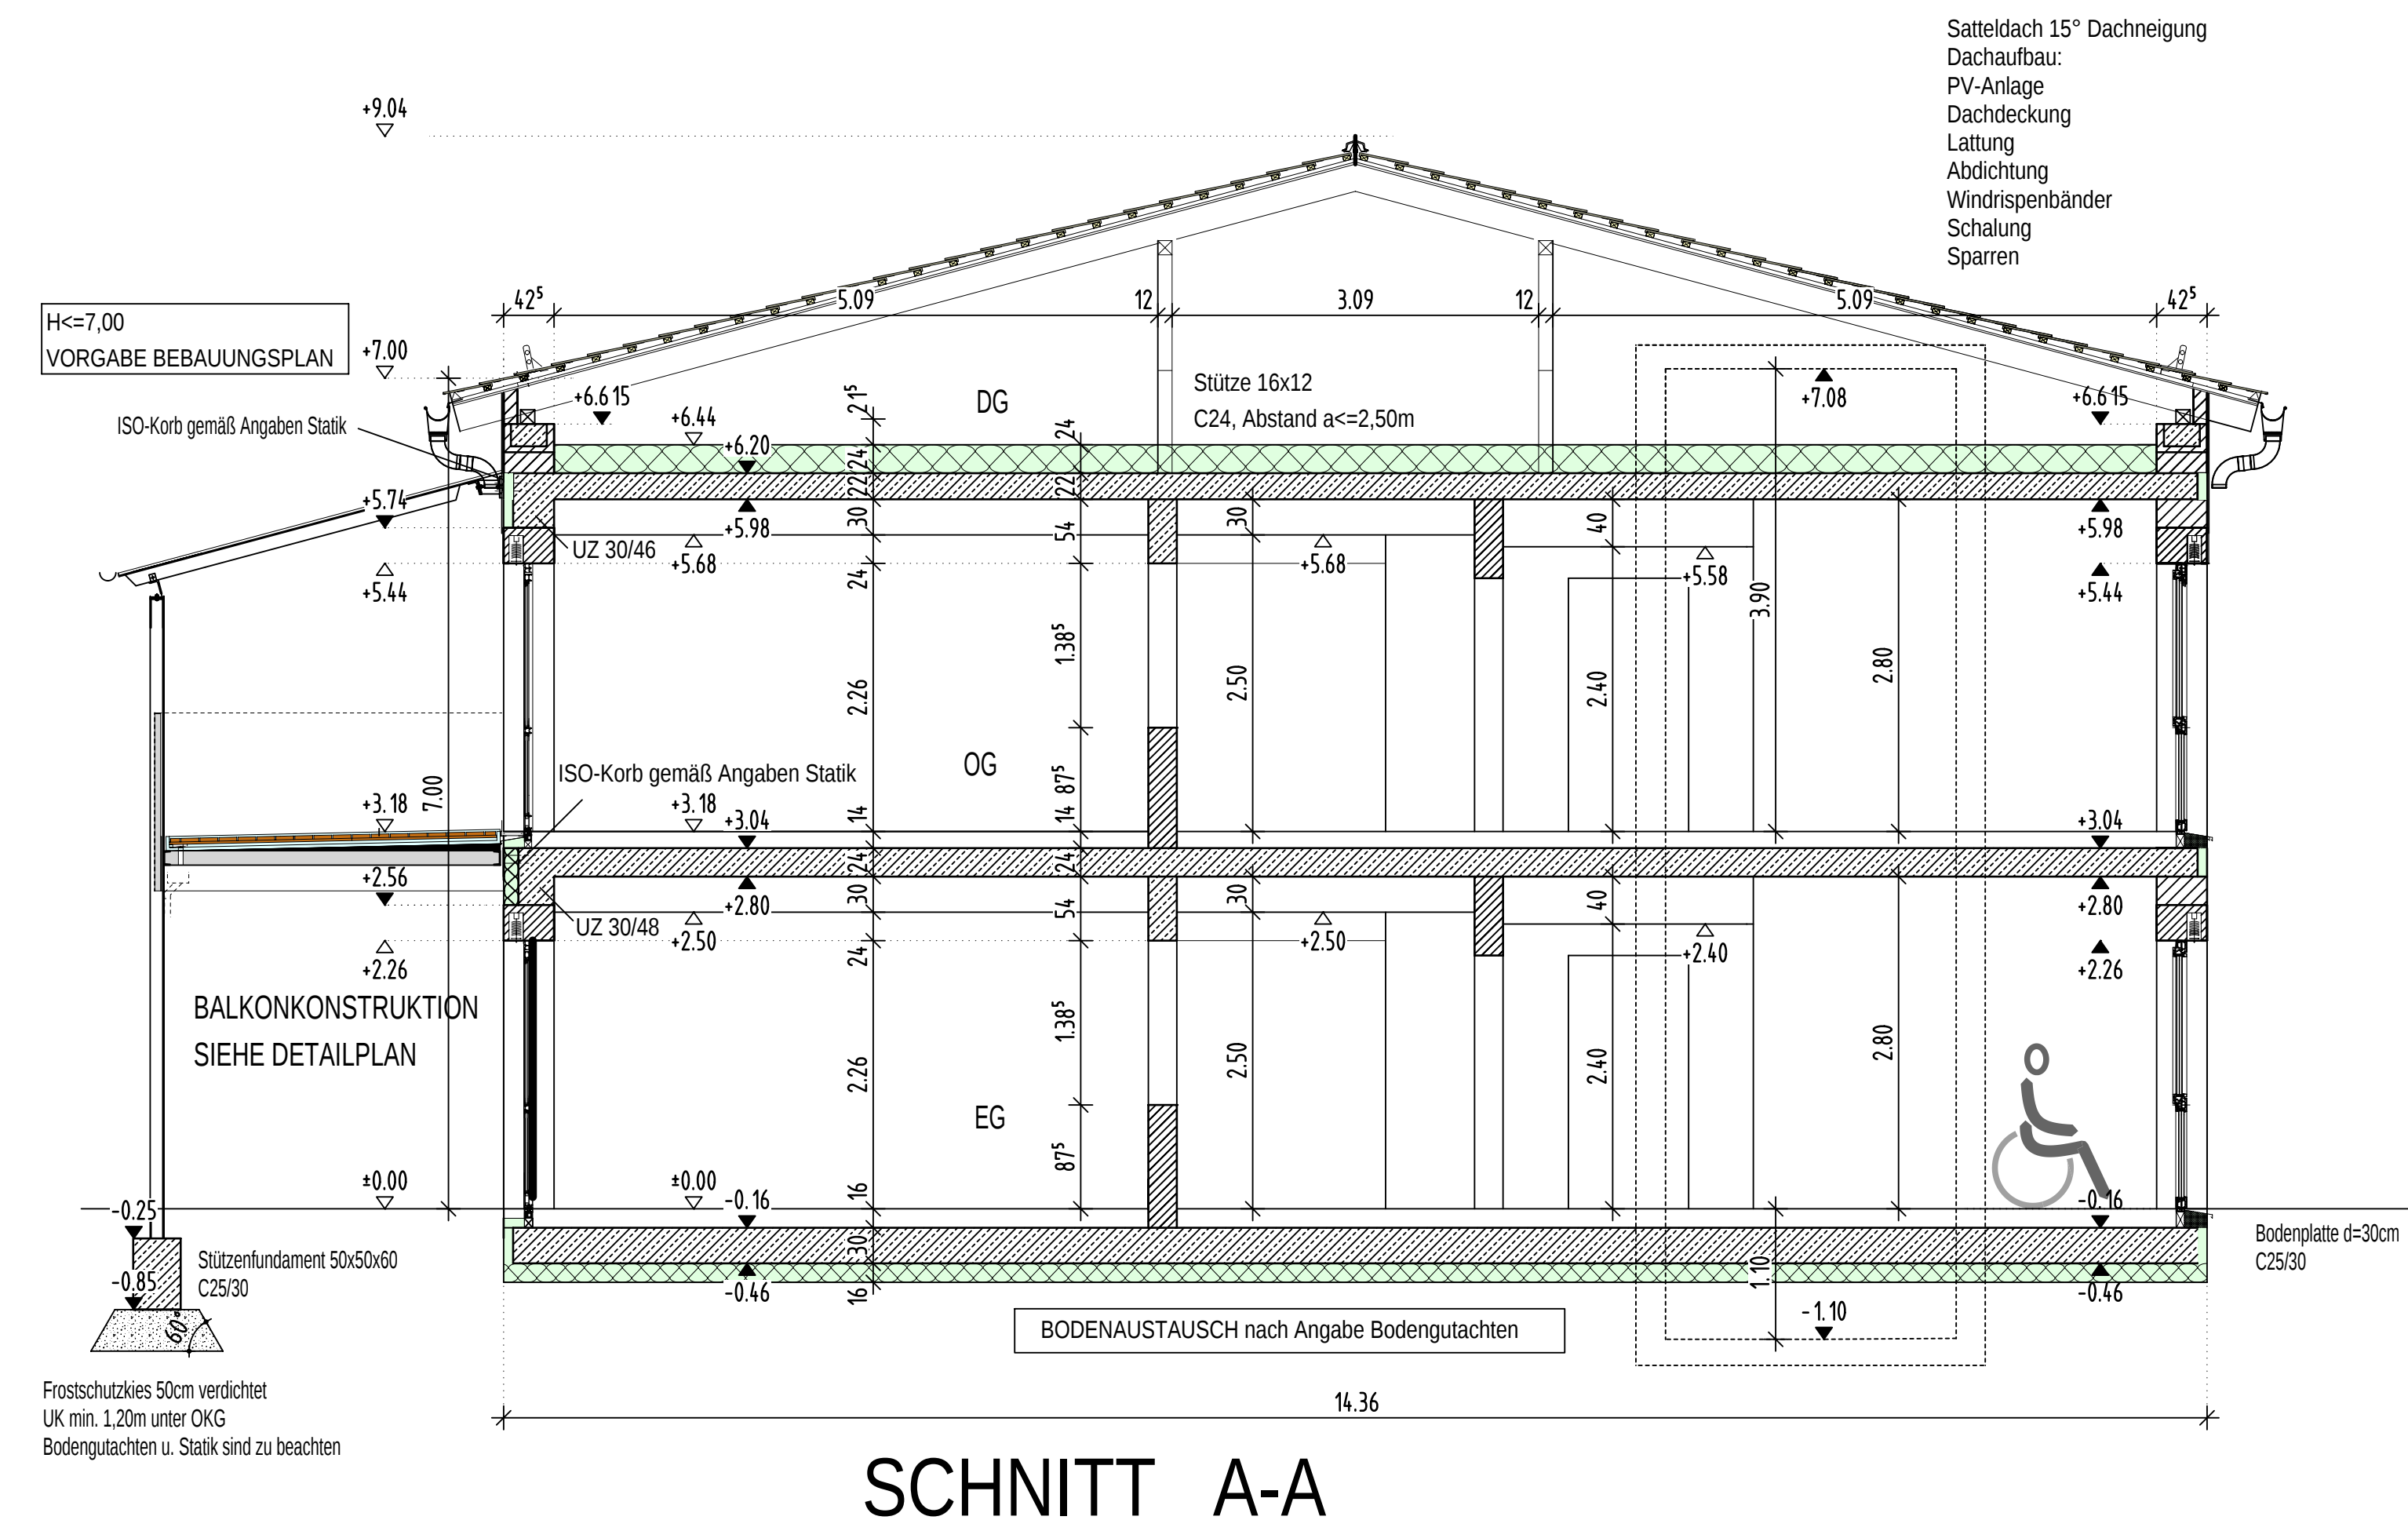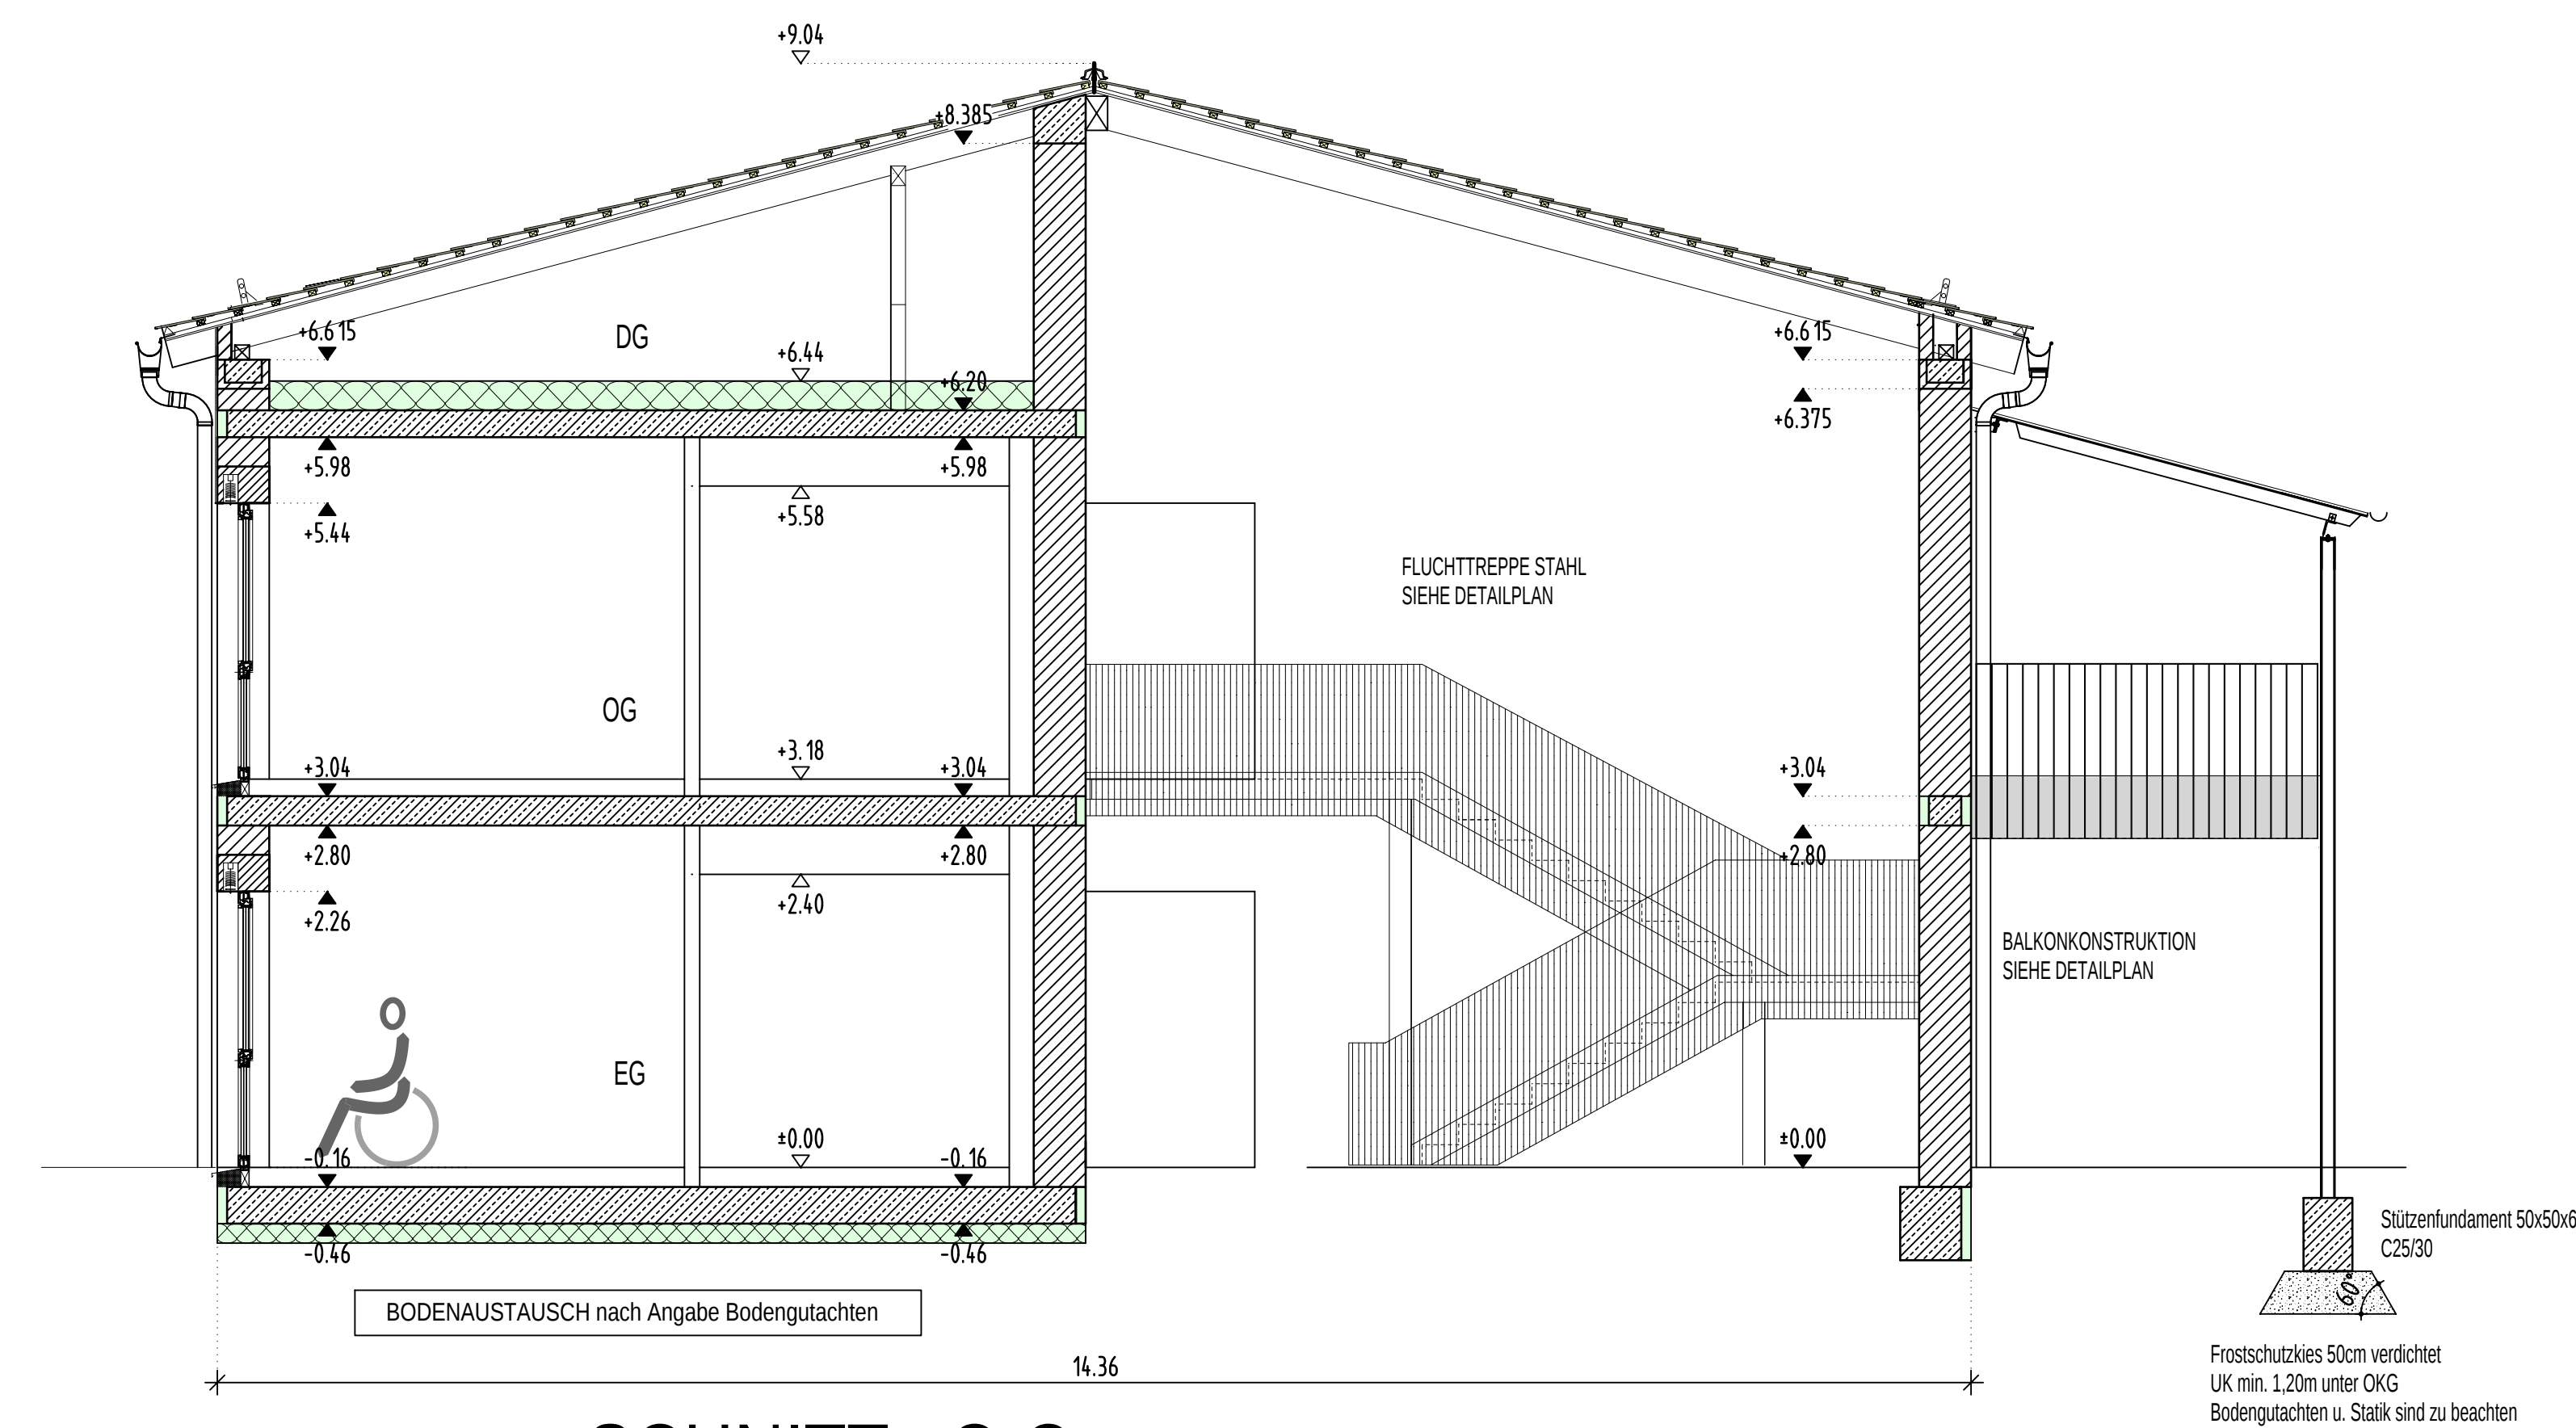


	WASSERWADE FEUERBESTÄNDIG
	WASSERWADE FEUERBESTÄNDIG
	TROCKENBAUWADE FEUERBESTÄNDIG
	SCHALLSCHUTZFORDERUNGEN
	DÄMMTOTAL
	LEICHTRAUMBAU
	BETONFERTIGTEL
	WAND FERTIG EINBAU DER INSTALLATION SCHLIESSEN
	INNENWÄRMENDE HL 2 C3-DW-HL C3
	INNENWÄRMENDE HL 2 C3-DW-HL C3
	TEPPICHHAUTHAUTBE SCHWENKSTREIFEN R11, R18
	STAHLTRETTEN C250 gemäß Stahl
	UNBEWEITERTE BETON
	RAUMBAUER
	z.B. E2, E201
	WANDLEISTEN BIS 0,10 TÜRZUGLE
	FLEBESPIEGEL
	HÄNDLUF
	RAUMBOCH
	FERNSICHT
	HÄNDLUF
	LÜFTUNG
	SANITÄR
	ELEKTRO
	WANDMASCH
	WANDSCHLITZ
	WANDSCHLITZ
	BOGENSCHLITZ
	BOGENSCHLITZ
	KERNBOCH
	DECKENAUSSUNG
	BOGENSCHLITZ
	DECKENBOCH
	UNTERRUG
	STURZ
	BRÜSTUNGSGRABE
	ÜBERKANTE
	UNTERKANTE
	REISENBOCH
	RAUMKASSE
	RAUMBAU
	ÄNDERUNG DES INDEX NR. ...

12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2	Wirkweisen: Fliegende Scheibe B & D Einschleifen auf Dr. 1, 00 Jahren statt 100mm	17.07.2020 14.07.2021	AFB J0	
1	Änderung Scheibe B Einschleifen unter Bodenplatte 160mm statt 120mm	07.07.2021	J0	
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GRZ.	

- Alle Höhenwerte beziehen sich auf die Okzidentale Referenzhöhe OKRF89.
- Alle Maße sind an Ort und Stelle vorzunehmen zu nehmen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind grundsätzlich mit dem Architekten oder der Bauleitung umgehend zu klären.
- Außer dieser Zeichnung ist die Ausarbeitung sowie die statische Berechnung mit Positionierungen und die Schal- und Bewehrungspläne vorzubereiten, die mit der Ausführung übereinstimmen zu werden.
- Ebenfalls sind die Zeichnungen aller anderen Spezialitäten und alle Spezialanfragen vom Unternehmer auf Übereinstimmung in dieser Ausführungszeichnung zu prüfen.
- Die Angaben der Höhenwerte sind zu beachten.
- Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Offenspannungen sind zu beachten.
- Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
- Abmessungen und Ausstattungen in Stallobstbauten sind nach den Schälplänen, den nach der Statik herzustellenden.
- Die Entwurf ist geeignetes Ergebnis des Planens und unbefristetig geschützt. Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planerstellers.
- Bei Mängeln bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.


NEUBAU EINES WOHNHEIMES MIT TAGESSTRUKTUR
DER LEBENSHILFE LANDSHUT e.V.
IN 84036 AULOH, ALTMÜHLSTR. 1 (FL.NR. 684/28)

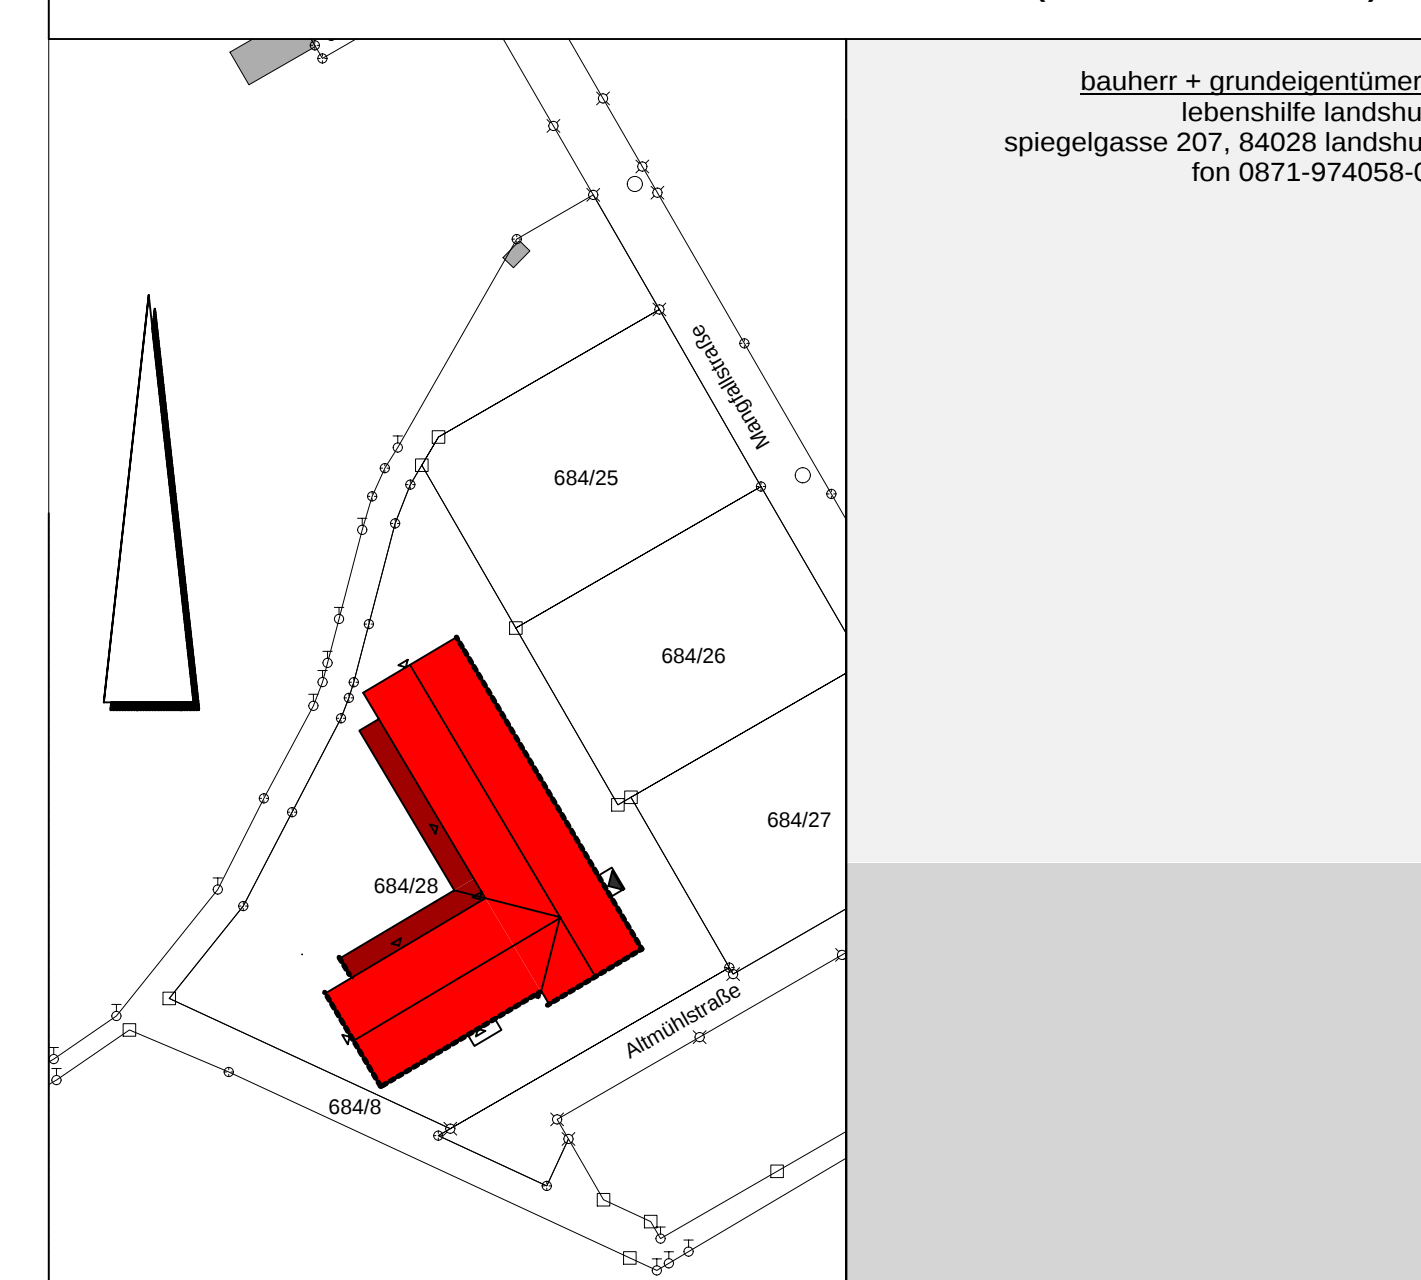


PLAN:	SCHNITTE	PLAN-NR.:	2103 - W005
		MASSTAB:	1/50 INDEX: (2)
PROJ.-NR.:	2103	Freigabevermerk:	
GEZ.:	AFB	WERKPLAN	
GEP.:			
DATUM:	10.06.2025		




KÜCHE ANLIEFERUNG

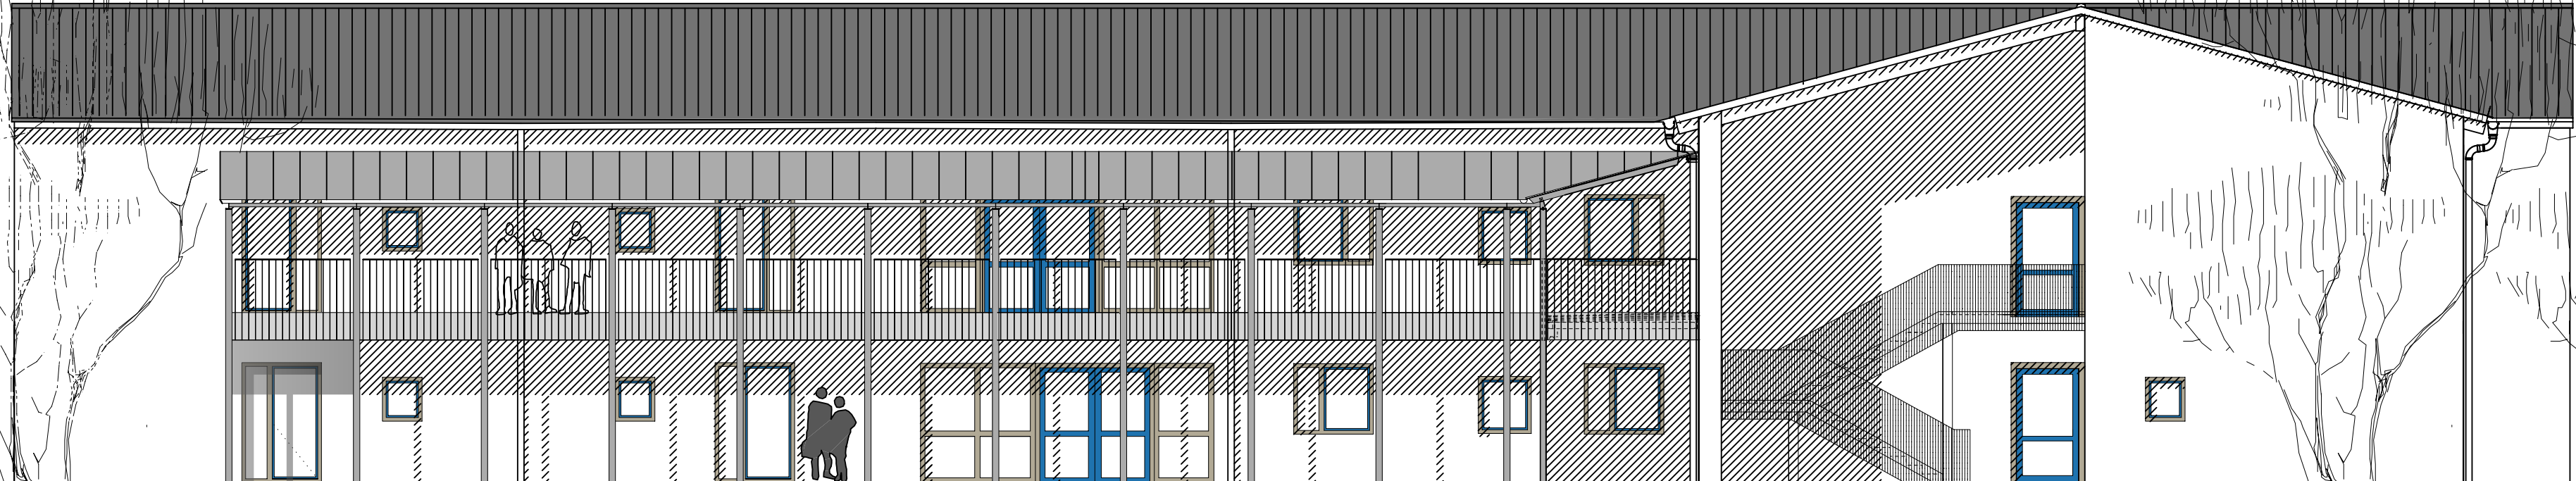

FLUCHTTREPPE

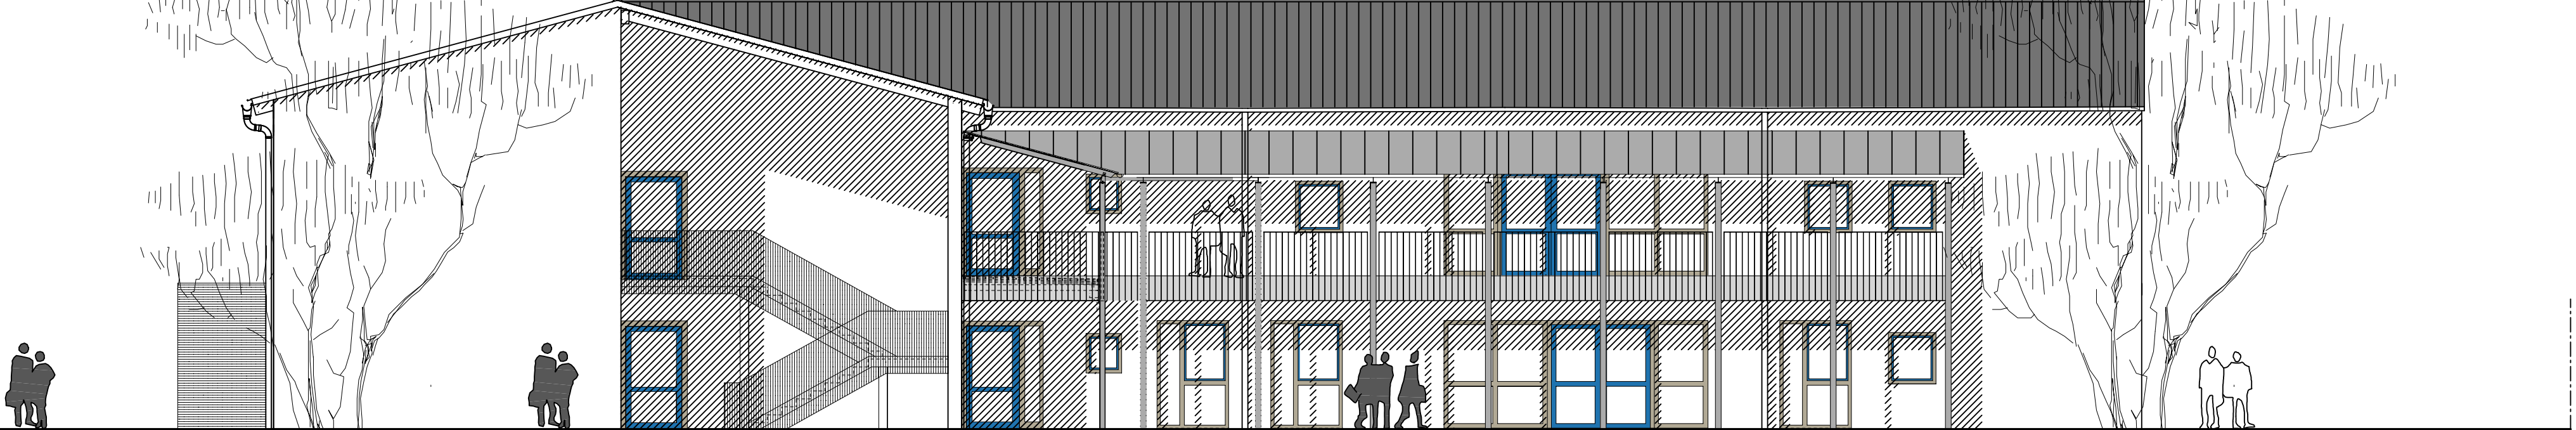


FLUCHTTREPPE

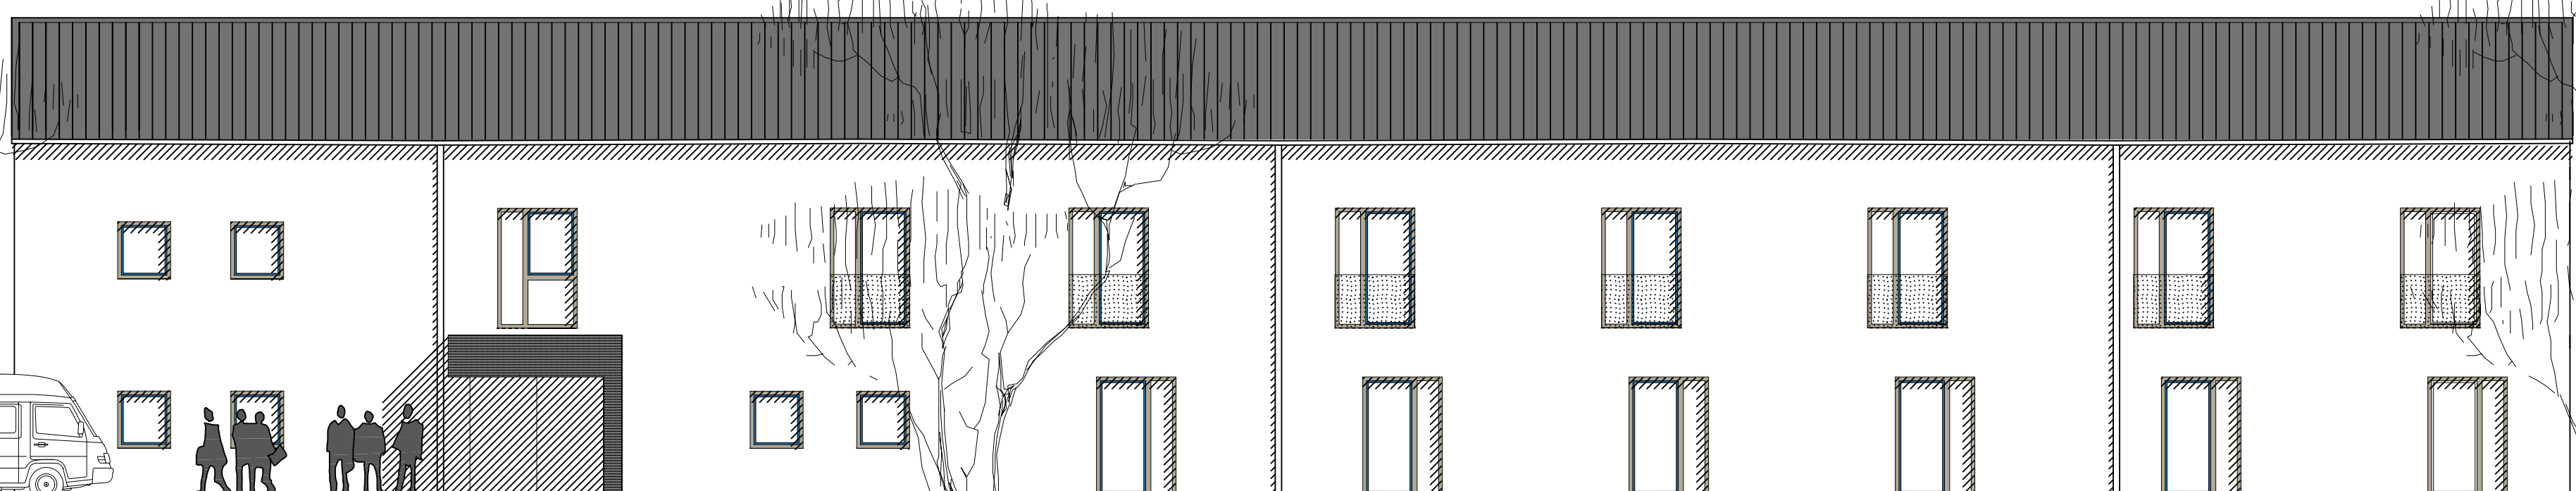

EINGANG

12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	GEZ.

- NEUBAU EINES WOHNHEIMES MIT TAGESSTRUKTUR
DER LEBENSHILFE LANDSHUT e.V.
IN 84036 AULOH, ALTMÜHLSTR. 1 (FL.NR. 684/28)

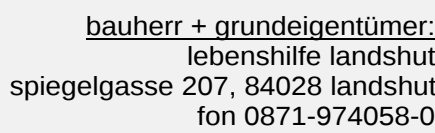

$$H/B = 900 / 841 \text{ (0.76m}^2\text{)}$$

F 01

FUSSBODENAUFBAU EG - TREPPENHAUS ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B

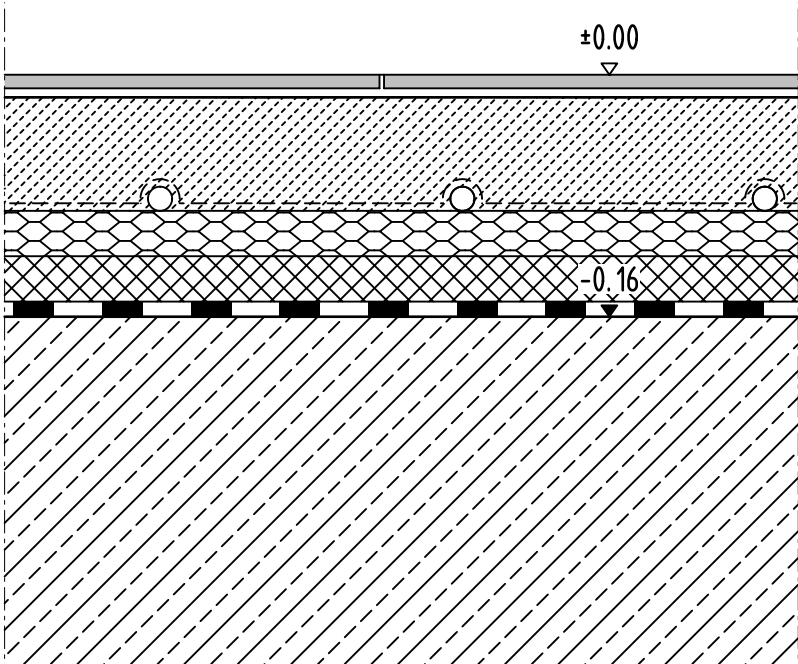


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10, geklebt
75 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S75-H59, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
30 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 03

FUSSBODENAUFBAU EG - EINGANGSBEREICH

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B

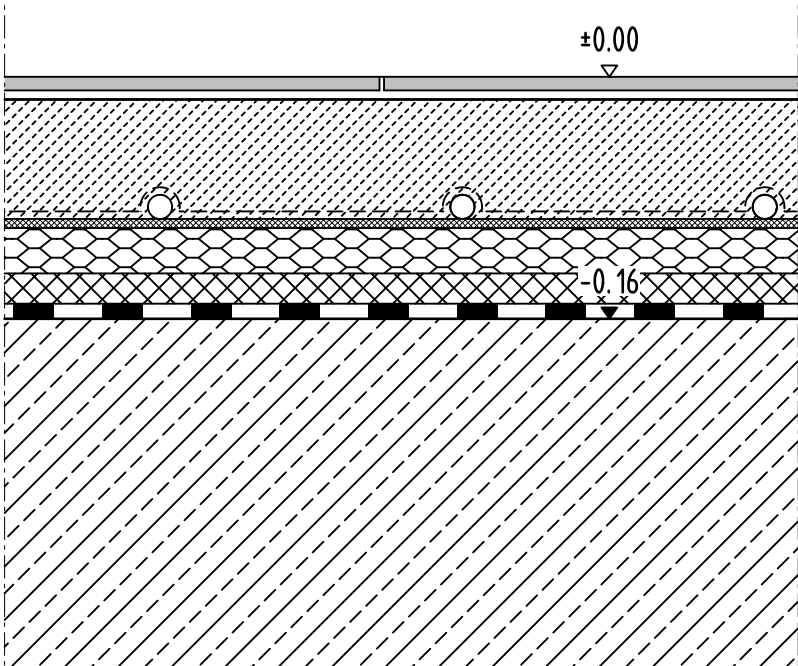


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10, geklebt
79 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S79-H63, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
6 mm	Klett-Rollvlies, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 02

FUSSBODENAUFBAU EG - TECHNIK ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

FEINSTEINZEUGFLIESEN R10/A+B

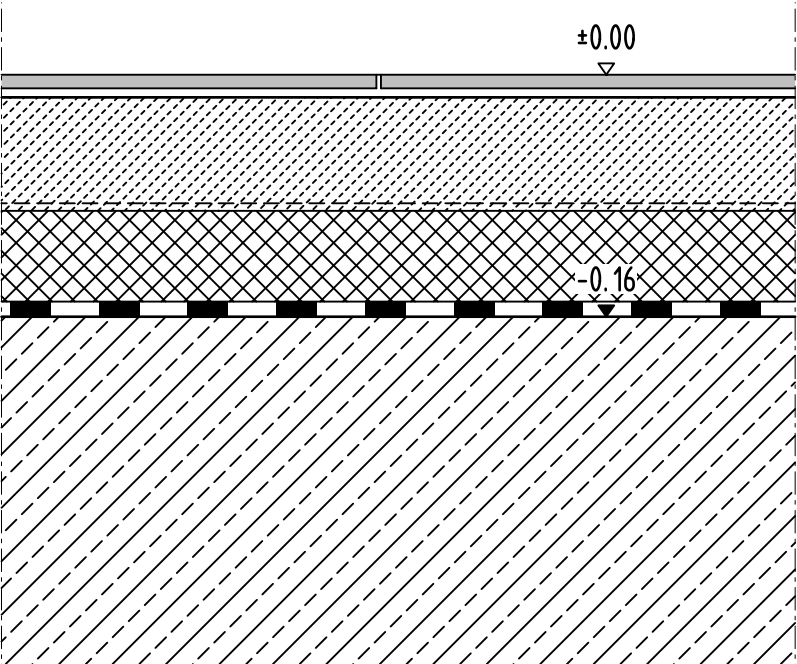


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10, geklebt
75 mm	Zementestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S75, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 04

FUSSBODENAUFBAU EG - WINDFANG


NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B

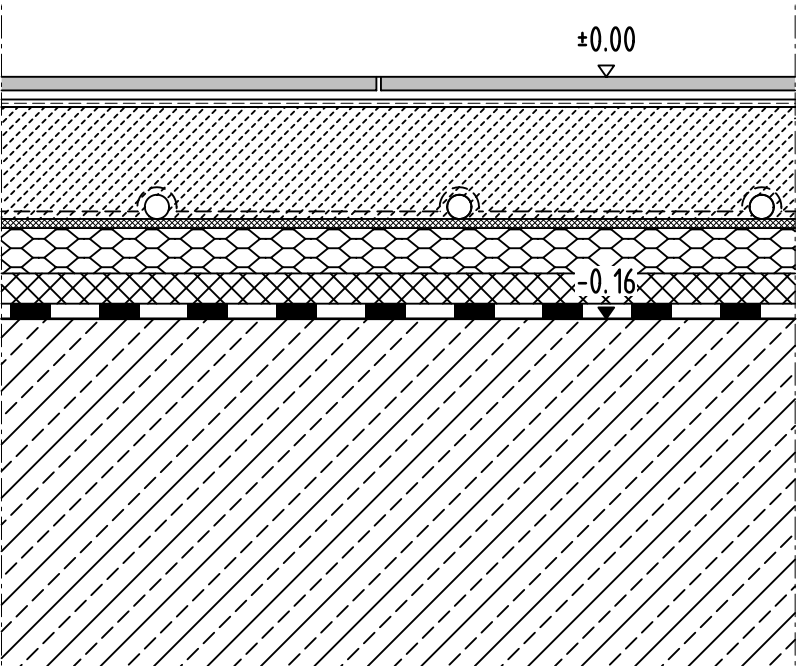


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10, geklebt
5 mm	Induktionsschleife in Spachtelung, Leistung AN ELT/Flie
74 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S74-H58, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
6 mm	Klett-Rollvlies, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 05
FUSSBODENAUFBAU EG WC's, SANITÄRRÄUME ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESEN R10/A+B

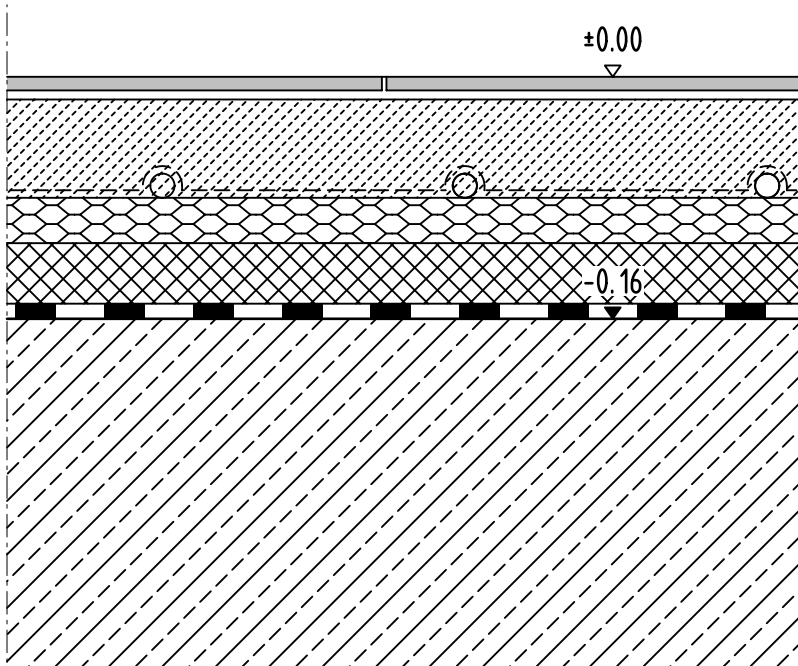


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10A+B, geklebt
65 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S65-H49, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonfundamentplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 07
FUSSBODENAUFBAU EG NASSZELLEN ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B MIT DÜNNBETTABDICHTUNG W1-I

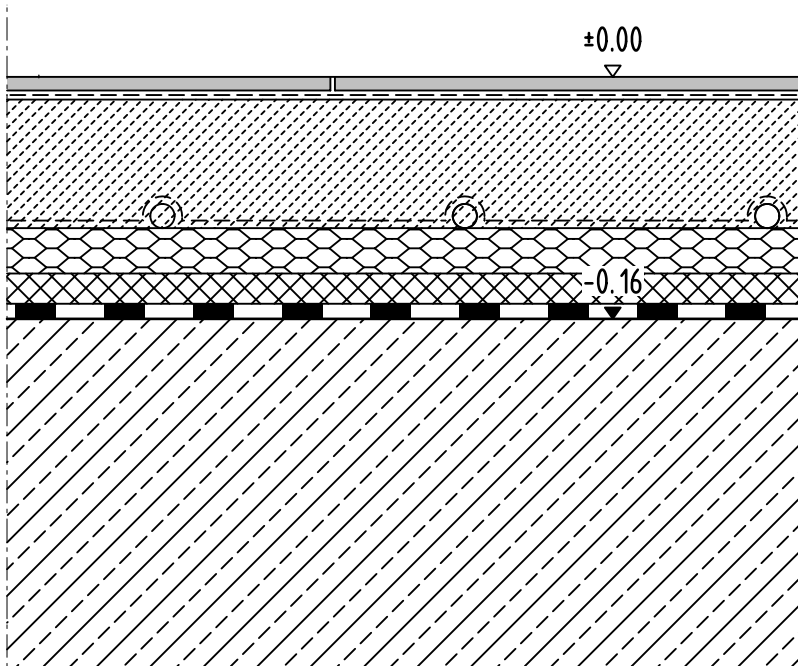


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt Dünnbettabdichtung W1-I gem. DIN 18534
85 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S85-H69, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonfundamentplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 06
FUSSBODENAUFBAU EG - PUTZRÄUME ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESEN R10/A+B

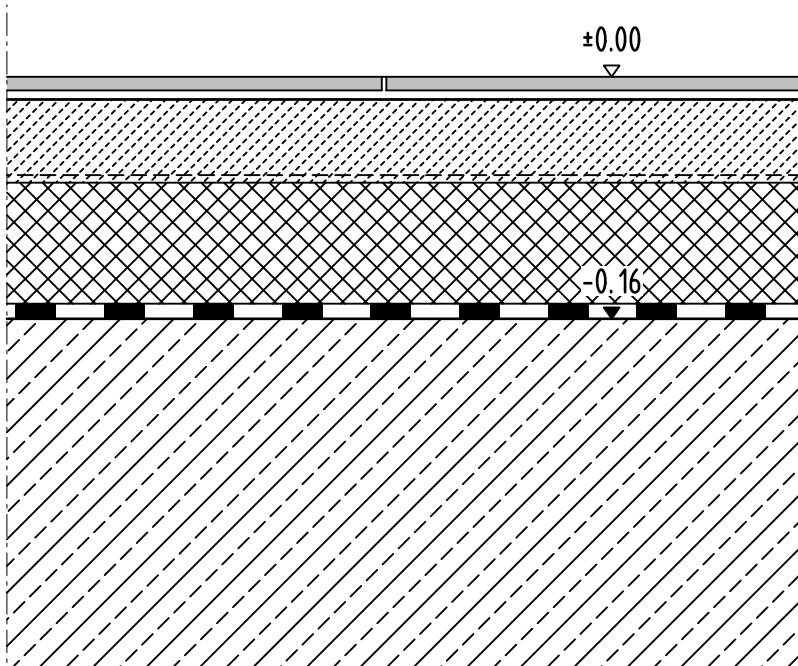

15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10A+B, geklebt
55 mm	Zementestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S55, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie
80 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 07.1 - GEFÄLLEBEREICH
FUSSBODENAUFBAU EG NASSZELLEN ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B MIT DÜNNBETTABDICHTUNG W1-I

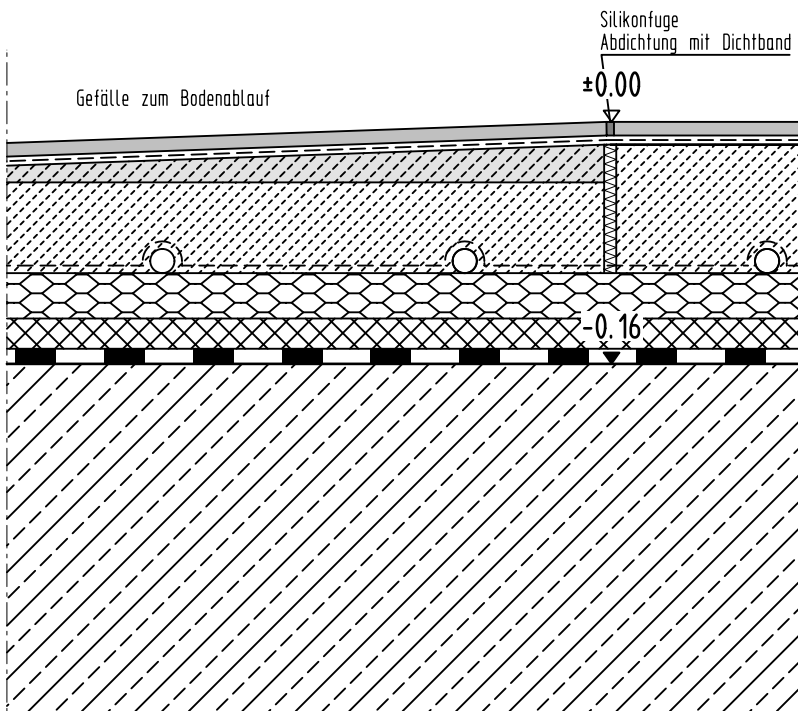


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt Dünnbettabdichtung W1-I gem. DIN 18534
0-25 mm	Gefällespachtelung zum Bodenablauf (Leistung Fliesenleger)
60 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S60-H44, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonfundamentplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 08

FUSSBODENAUFBAU EG - KÜCHE UND VORRAUM

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R11/B

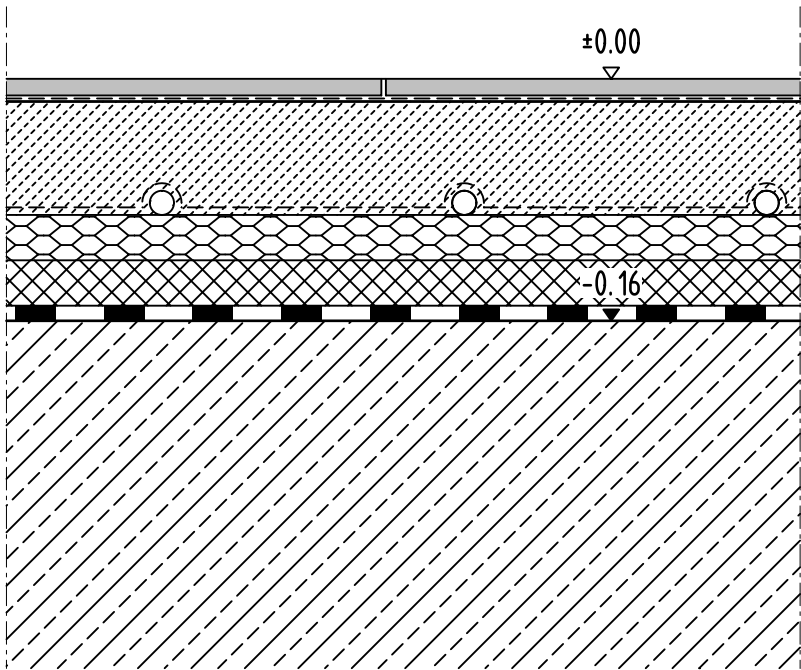


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R11/B, geklebt Dünnbettabdichtung W2-I gem. DIN 18534
75 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S75-H59, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
30 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 09

FUSSBODENAUFBAU EG - KÜCHENLAGER

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R11/B

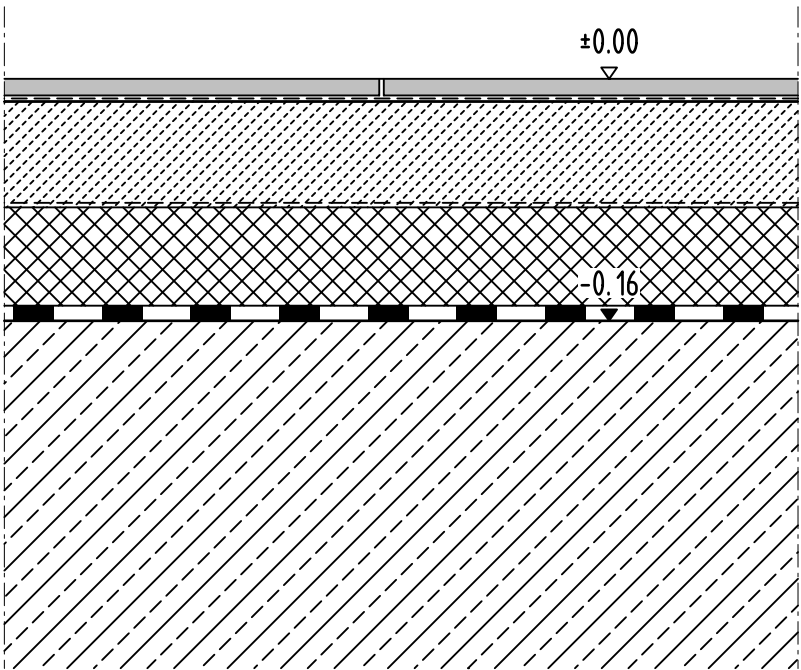


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R11/B, geklebt Dünnbettabdichtung W2-I gem. DIN 18534
70 mm	Zementestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S70, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie
65 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 10

FUSSBODENAUFBAU EG - FLURE ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

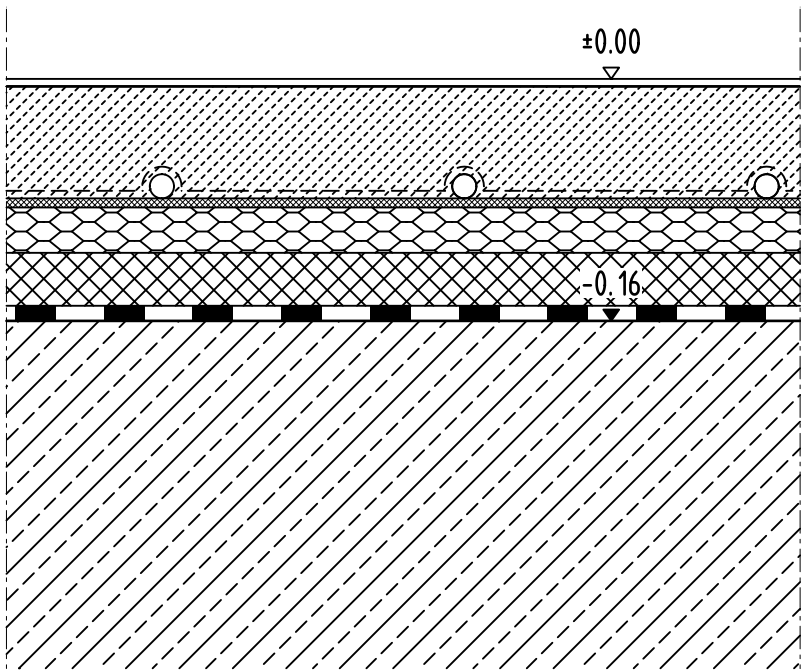


5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
79 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S79-H63, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
6 mm	Klett-Rollvlies, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
30 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 11

FUSSBODENAUFBAU EG - AUFENTHALTSBEREICHE ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

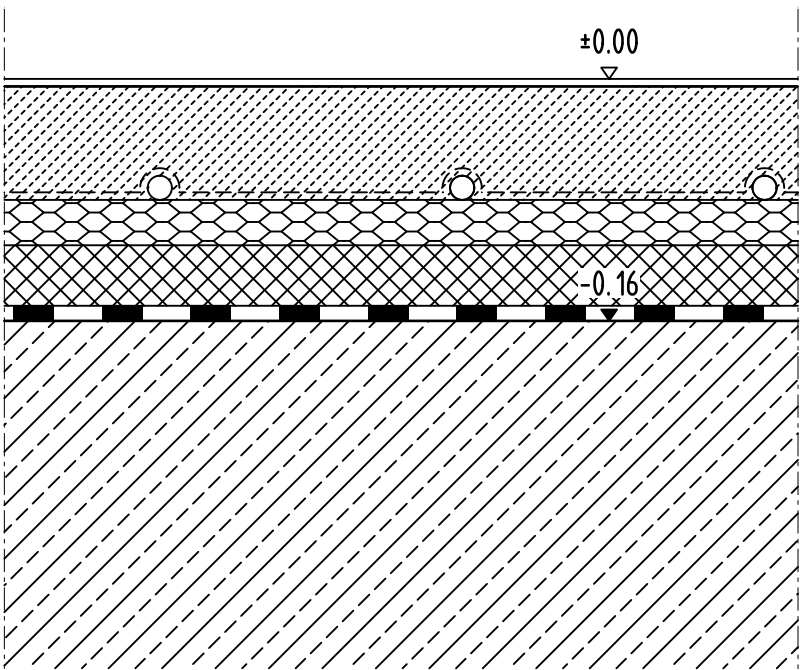


5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
75 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S75-H59, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

F 12

FUSSBODENAUFBAU EG - WOHNRÄUME ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

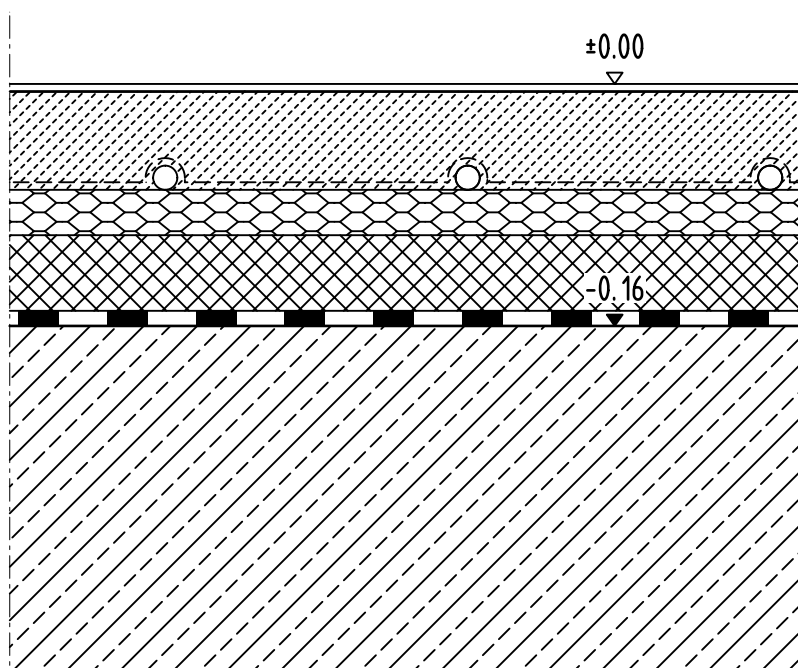

5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
65 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S65-H49, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
50 mm	Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
10 mm	Bitumenschweißbahn V6 S4 AL01, vollflächig verklebt
160 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
300 mm	Stahlbetonbodenplatte, neu
160 mm	Perimeterdämmung XPS 035 PB dh
50 mm	Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

2103 - neubau eines wohnheimes der lebenshilfe in auloh

D-02.004

bodenaufbauten 4 - EG


bauherr: lebenshilfe landshut e.v. - spiegelgasse 207 - 84028 landshut

vorabzug

m 1/5


datum 26.01.2026
gez. jb

F 21
FUSSBODENAUFBAU OG - TREPPENHAUS ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2
FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B

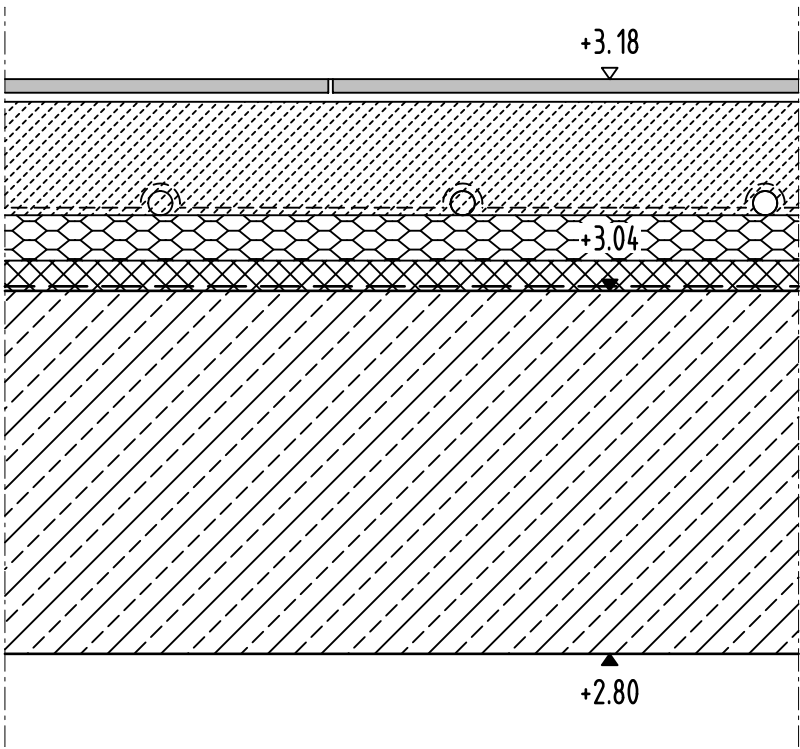


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt
75 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S75-H59, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

F 23
FUSSBODENAUFBAU OG - PUTZRÄUME ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B

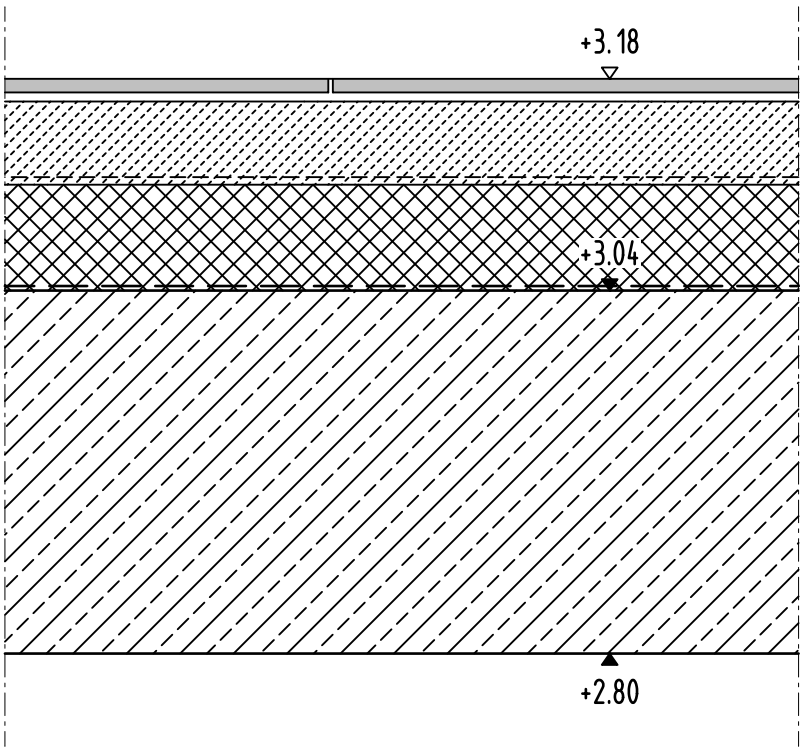


15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt
55 mm	Zementestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S55, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie
70 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

F 22
FUSSBODENAUFBAU OG - WC'S, HWR'S ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B

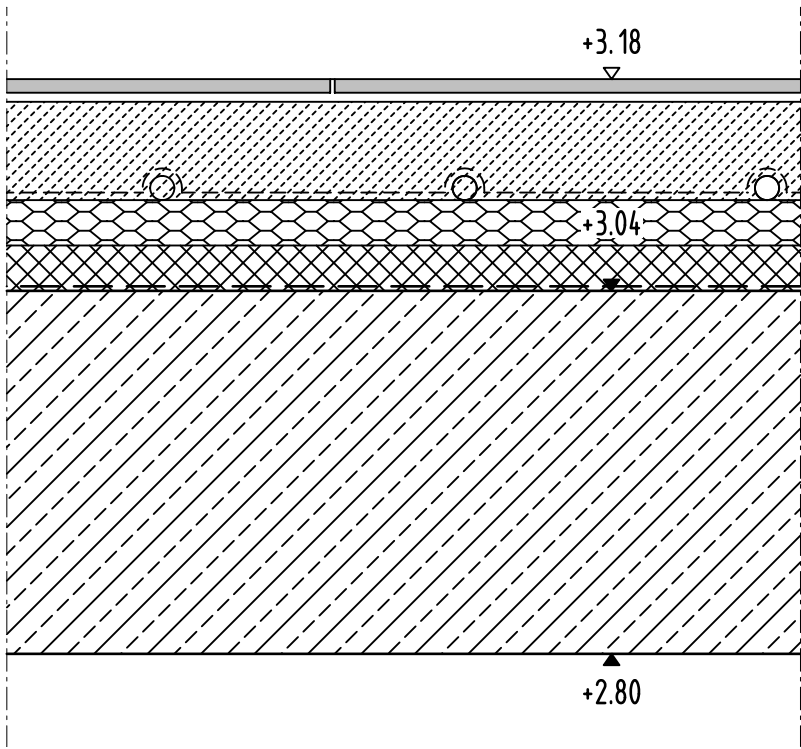

15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt
65 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S68-H49, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
30 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

F 24
FUSSBODENAUFBAU OG - NASSZELLEN ETC.
NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2
FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B MIT DÜNNBETTABDICHTUNG

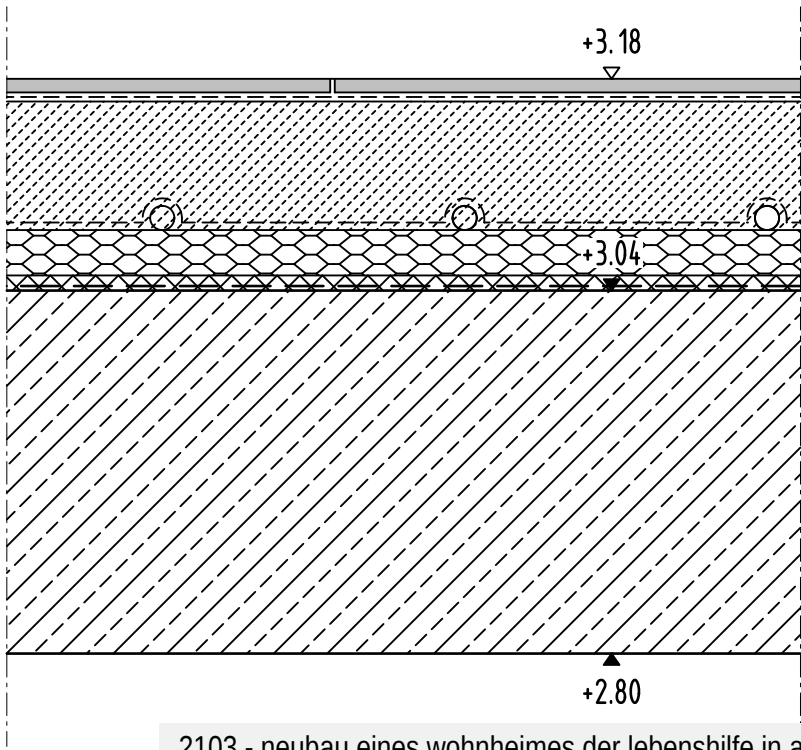

15 mm	Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt Dünnbettabdichtung W1-I gem. DIN 18534
85 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S85-H69, mit Glasfaserbewehrung Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
10 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

2103 - neubau eines wohnheimes der lebenshilfe in auloh

D-02.005

bodenaufbauten 5 - OG

bauherr: lebenshilfe landshut e.v. - spiegelgasse 207 - 84028 landshut

vorabzug

m 1/5


datum 26.01.2026
gez. jib

F 24.1 - GEFÄLLEBEREICH

FUSSBODENAUFBAU OG - NASSZELLEN ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2

FLIESENBELAG MIT DÜNNBETTABDICHTUNG

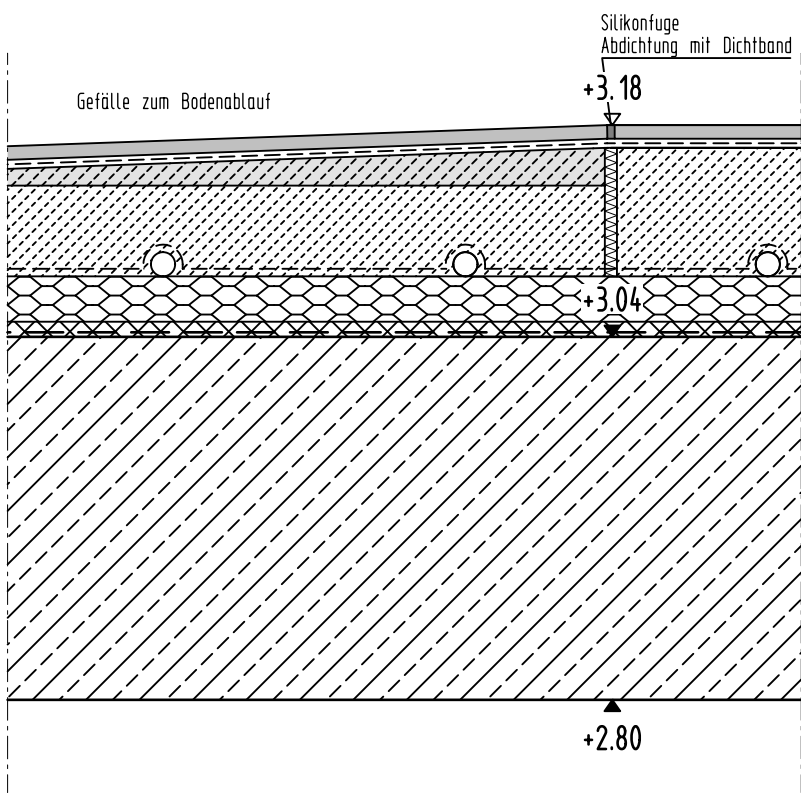


- 15 mm Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt
- Dünnbettabdichtung W1-I gem. DIN 18534
- 0-25 mm Gefällespachtelung zum Bodenablauf (Leistung Fliesenleger)
- 60 mm Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S60-H44, mit Glasfaserbewehrung
- Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
- 30 mm Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
- 10 mm Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
- Dampfsperre gem. LV
- 140 mm ca.-Gesamtaufbauhöhe
- 240 mm Stahlbetonbodendecke, neu

F 25

FUSSBODENAUFBAU OG - PFLEGEBAD

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B MIT DÜNNBETTABDICHTUNG

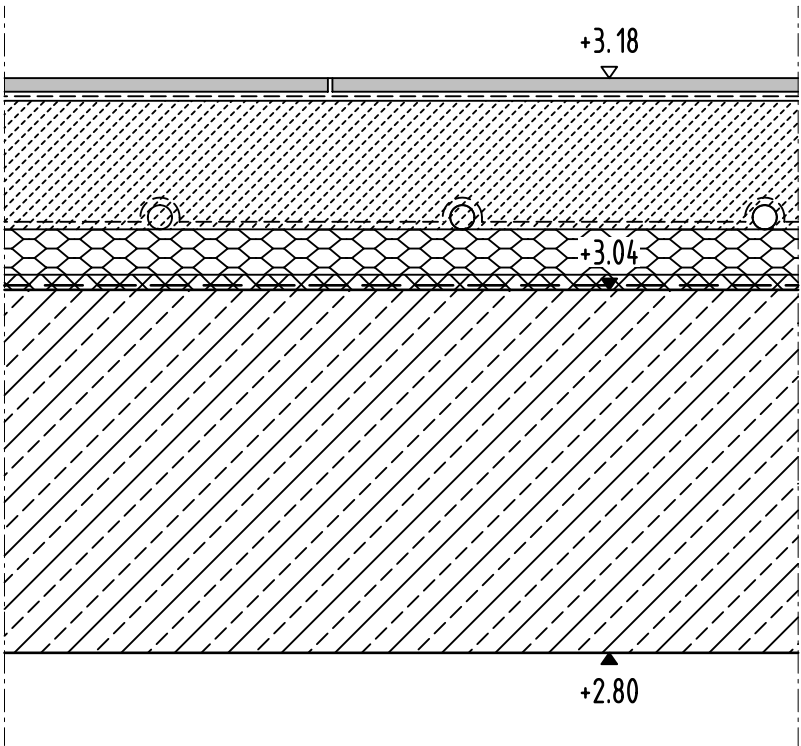


- 15 mm Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt
- Dünnbettabdichtung W1-I gem. DIN 18534
- 85 mm Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S85-H69, mit Glasfaserbewehrung
- Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
- 30 mm Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
- 10 mm Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
- Dampfsperre gem. LV
- 140 mm ca.-Gesamtaufbauhöhe
- 240 mm Stahlbetonbodendecke, neu

F 25.1

FUSSBODENAUFBAU OG - PFLEGEBAD

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2

FEINSTEINZEUGFLIESENBELAG R10/A+B MIT DÜNNBETTABDICHTUNG

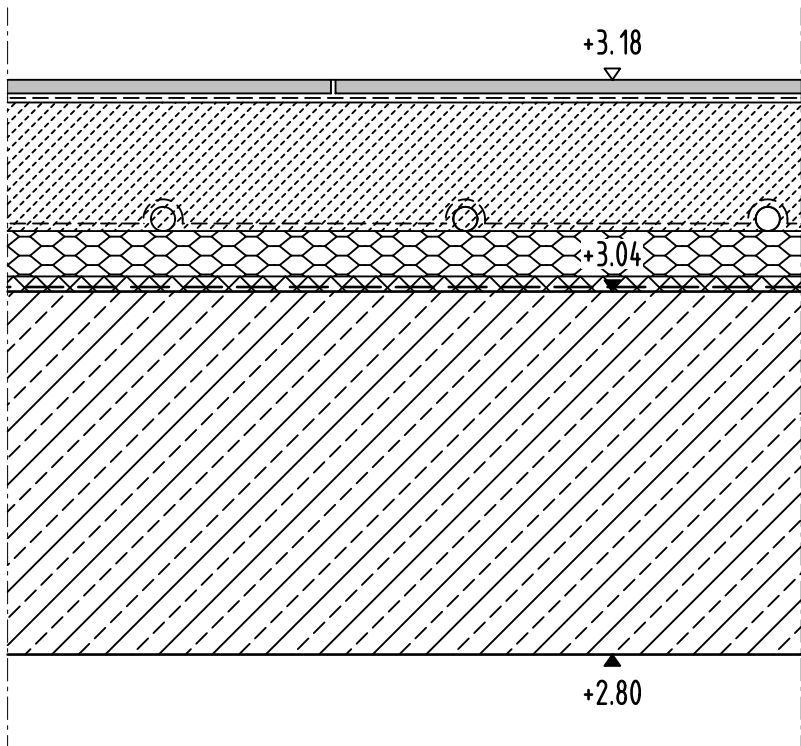


- 15 mm Feinsteinzeugfliesen R10/A+B, geklebt
- Dünnbettabdichtung W1-I gem. DIN 18534
- 0-25 mm Gefällespachtelung zum Bodenablauf (Leistung Fliesenleger)
- 60 mm Zementestrich als Heizestrich, schwimmend DIN 18560-CT-F5-S60-H44, mit Glasfaserbewehrung
- Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
- 30 mm Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
- 10 mm Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
- Dampfsperre gem. LV
- 140 mm ca.-Gesamtaufbauhöhe
- 240 mm Stahlbetonbodendecke, neu

F 26

FUSSBODENAUFBAU OG - AUFENTHALTSBEREICHE ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

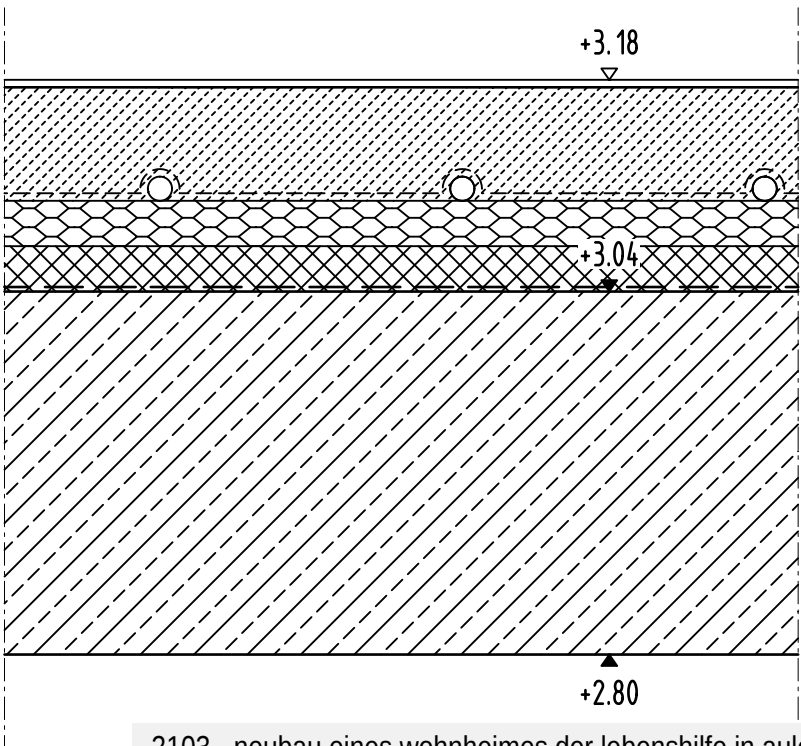

- 5 mm Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
- 75 mm Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S75-H59, mit Glasfaserbewehrung
- Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
- 30 mm Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
- 30 mm Wärmedämmung EPS 035 DE0 ds
- Dampfsperre gem. LV
- 140 mm ca.-Gesamtaufbauhöhe
- 240 mm Stahlbetonbodendecke, neu

2103 - neubau eines wohnheimes der lebenshilfe in auloh

D-02.006

bodenaufbauten 6 - OG

bauherr: lebenshilfe landshut e.v. - spiegelgasse 207 - 84028 landshut

vorabzug

m 1/5


datum 26.01.2026
gez. jb

F 27

FUSSBODENAUFBAU OG - FLURE

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

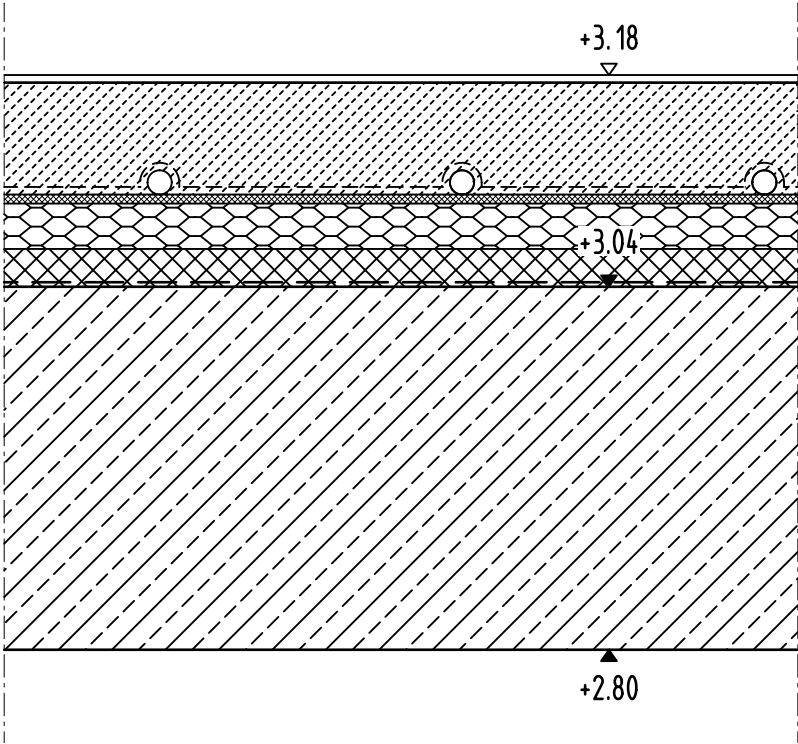


5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
74 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S74-H58, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
6 mm	Klett-Rollvlies, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
25 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

F 28

FUSSBODENAUFBAU OG - FLURE MIT INDUKTIONSSCHLEIFE

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

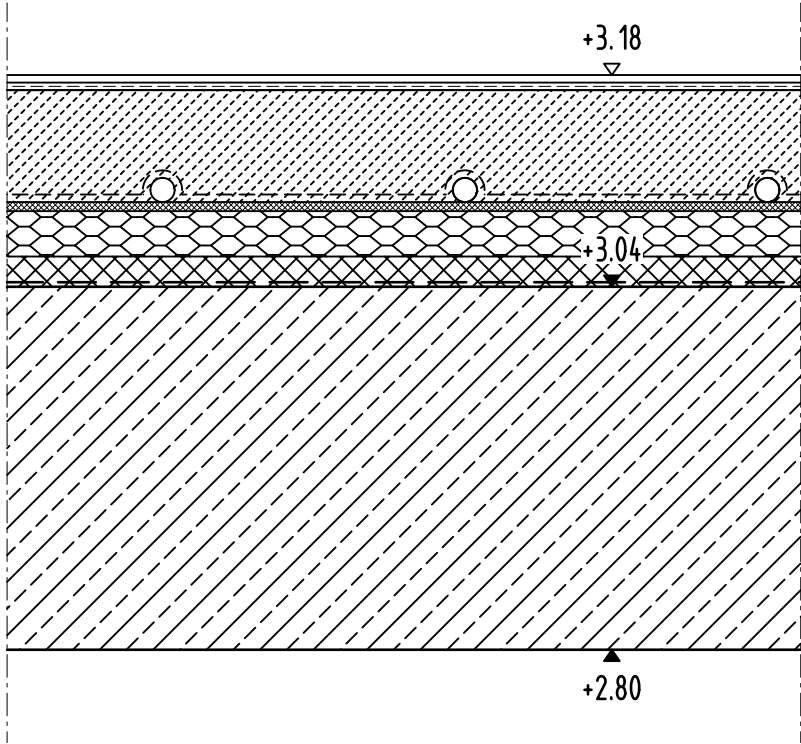


5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
5 mm	Induktionsschleife in Spachtelung, Leistung AN ELT/Bodenbelag
74 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S74-H58, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
6 mm	Klett-Rollvlies, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
20 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

F 29

FUSSBODENAUFBAU OG - WOHNÄRÄUME ETC.

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: A2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

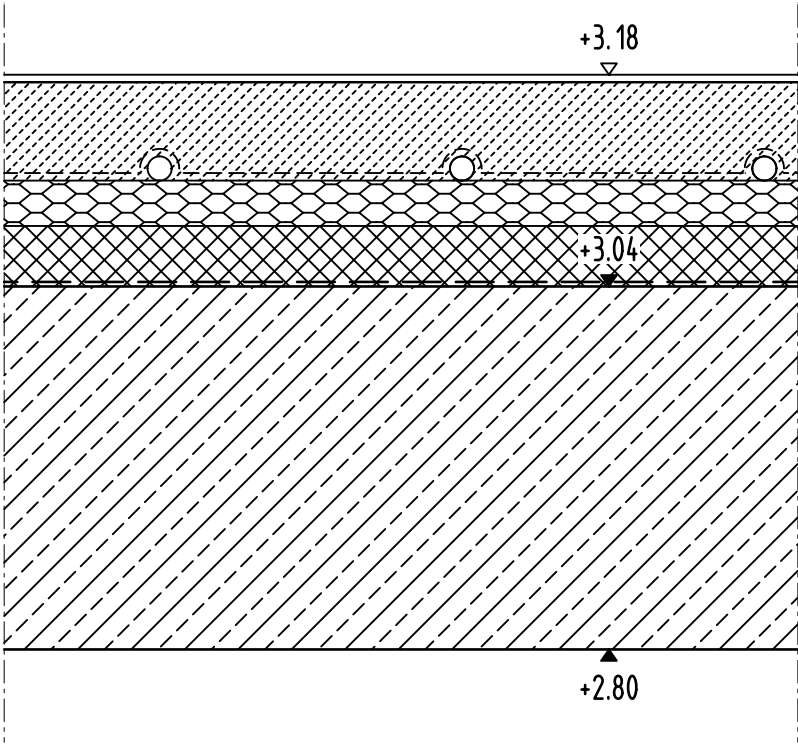


5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
65 mm	Zementestrich als Heizestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S65-H49, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie, Leistung AN Heizung
30 mm	Tackerdämmplatte, 040, Leistung AN Heizung
40 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

F 30

FUSSBODENAUFBAU OG - BMZ

NUTZUNGSKATEGORIE GEM. DIN EN 1991-1-1: B2

KAUTSCHUKBAHNENBELAG R9

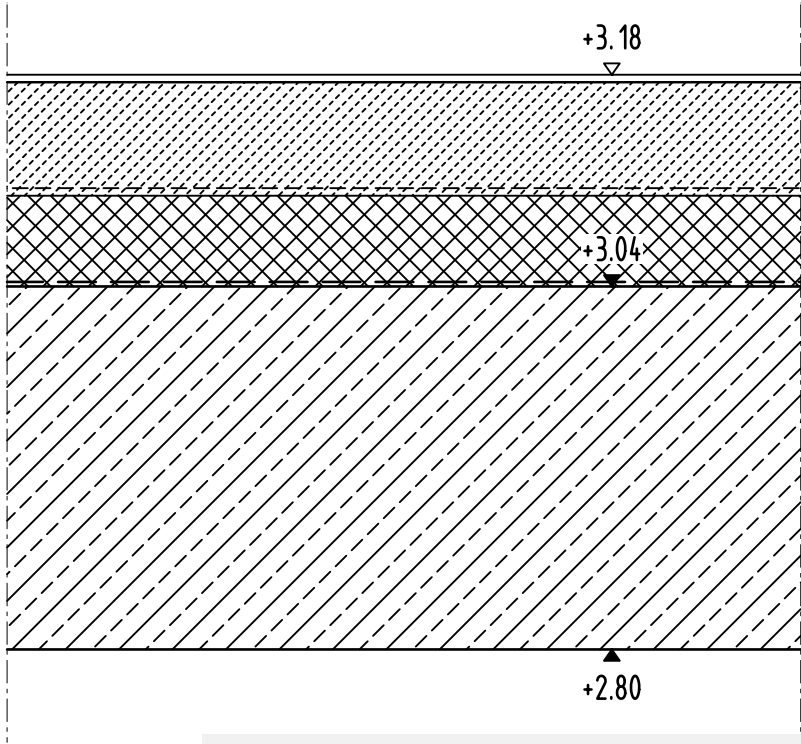

5 mm	Kautschukbahnenbelag R9, geklebt
75 mm	Zementestrich, schwimmend, DIN 18560-CT-F5-S75, mit Glasfaserbewehrung
	Abdeckung, PE-Folie
60 mm	Wärmedämmung EPS 035 DEO ds
	Dampfsperre gem. LV
140 mm	ca.-Gesamtaufbauhöhe
240 mm	Stahlbetonbodendecke, neu

2103 - neubau eines wohnheimes der lebenshilfe in auloh

D-02.007

bodenaufbauten 7 - OG

bauherr: lebenshilfe landshut e.v. - spiegelgasse 207 - 84028 landshut

vorabzug

m 1/5

datum 26.01.2026
gez. jß