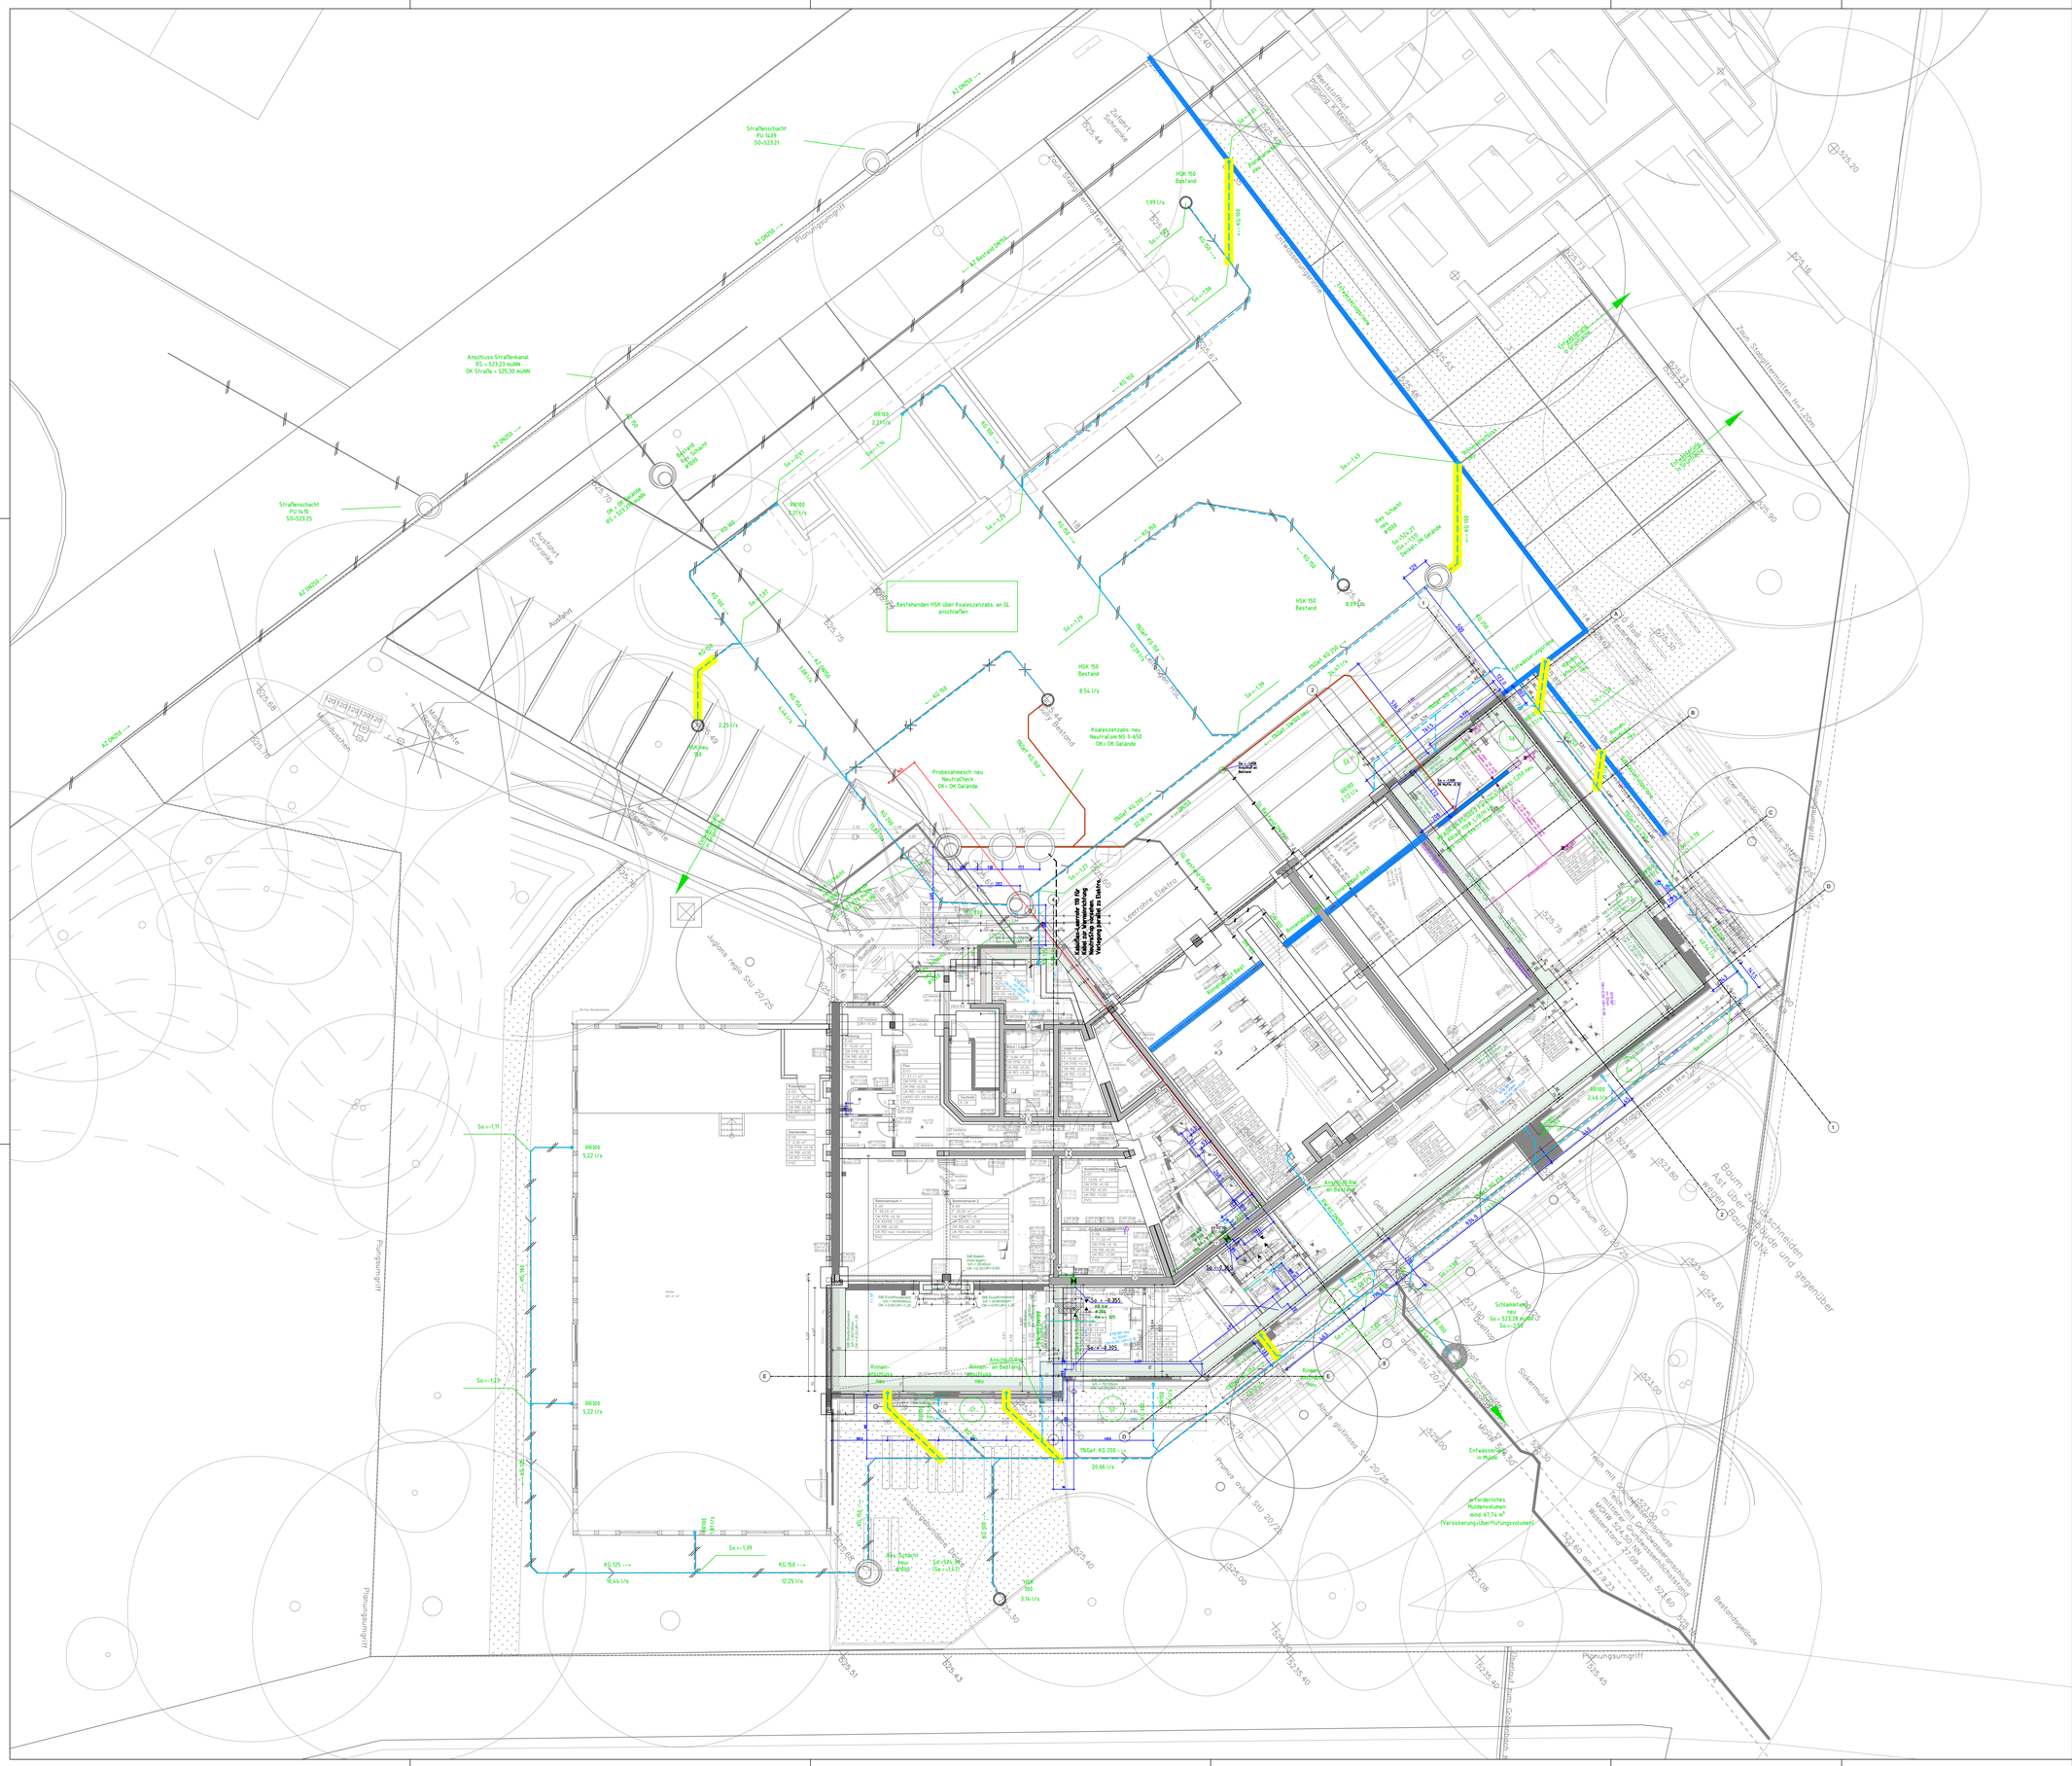
Straßenschacht
PU 1439
SO=523.21
Anschluss Straßenkanal
RS = 523.23 müNN
OK Straße = 525.30 müNN
Straßenschacht
PU 1430
SO=523.25
Planungsumgriff
Zufahrt
Schotterrasen
Auffahrt
Auffahrt
Schotterrasen
Bestehendes HSK über Koaleszenzabs. an GL anschließen
HSK 150
Bestand
Koaleszenzabs. neu
NeutraCon NS 3-650
OKÜ OK Gelände
Probenahmesch. neu
NeutraCheck
OKÜ OK Gelände
Kabelkanäle DN 150
Leerrohre für Erdungsleitung
Verlegung parallel zu Elektro
Leerrohre Elektro
Werkstatthof
Zaun Stabgittermatten Hö.=1,70m
Erdaushub
Erdaushub
Erdaushub
Baum zurückschneiden
Ast über Gebäude und gegenüber
Kiesfläche
Schlammfang
neu
Sickermulde
Entwässerung
in Mulde
erforderliches
Muldenvolumen
mind. 67,74 m³
(Versickerung+Überflutungsvolumen)
Teich mit Grundwasseranschluss
mindest. OK Grundwasserspiegel
Kataster 525,00 müNN
Wasserstand 27.09.2023: 523,60
523.60 am 27.9.23
Bestandsgebäude
Planungsumgriff
Planungsumgriff
Planungsumgriff
Juglans regia SU 20/25
Prunus avium SU 20/25
Alnus glutinosa SU 20/25
Prunus avium SU 20/25
Alnus glutinosa SU 20/25
Prunus avium SU 20/25
Alnus glutinosa SU 20/25
Wasserabscheider Dn 200
Anschluss
an Bestand
Rinnen-
entwässerung
neu
Rinnen-
entwässerung
neu
Kiesfläche
neu
Anschluss
an Bestand
Anschluss
an Bestand
Anschluss
an Bestand