


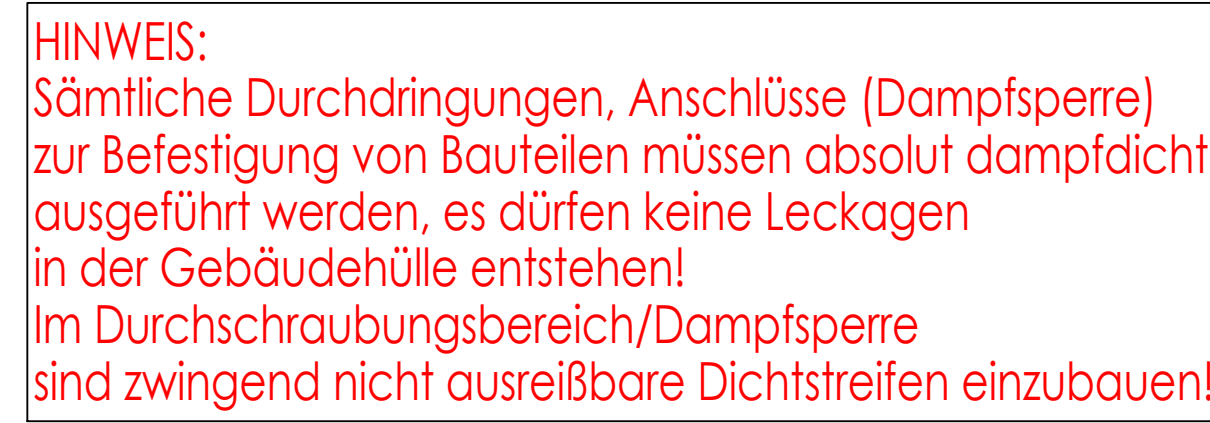

**Blechabdeckung Al-Zn 0,7 mm,  
Zuschnitt ca. 330 mm  
Trennlage  
34 mm Fichte-Dreischichtplatte  
(wasserfest verleimt/Außenbereich)  
auf Lagerhölzer befestigt!**

**Randholz 8/21.6  
auf BSP-Decke befestigen!  
6 cm Steinwollplatte WLS 035,  
**druck- u. formstabil (Leistung-Zimmerer)**  
an Deckenstirnseite anbringen!  
Schleppfolie/sperre/Fassadenelement  
mit Dampfsperre-Dach  
stoßüberlappend- und dampfticht  
verkleben/ausführen!**

**Distanzkonsolen an Fassadenposten  
vorsehen, zur Befestigung  
der Latten- und Holzschalung.  
Konsolenanzahl n. statischer Erfordernis!  
**(Konsolen/Leistung-Fassadenbauer)**  
Fassadenpaneel-gekantelt/eingespant  
10 cm PUR-kerngedämmt (WLS 024)**

**24 mm Lärchenholzschalung in  
unterschiedlichen Breiten  
auf Latting 3/5 mittels  
Tox-Edelstahlschrauben befestigen!  
Konterlatting 4/6  
(Hinterlüftungsebene)**

**UK-Schalung  
gleich OK Fassadenriegel!**

**Lüftungsgitter/  
Insektenschutz als Alu-Profil  
unten u. oben einbauen!**

**Abstrichputz mittels Seilsystem**  
Vegetation Sedumsprossen (ca. 50-70 g/m²)  
Vegetationstragschicht - Extensiv-Substrat  
Schutzlage, lose verlegt, Polyester-Polypropylen-Fasermischung, d = ca. 4 mm  
Abdichtung obere Lage, Plasto-elastische Schweißbahn (Wurzelschutz) d = ca. 5,2 mm  
Abdichtung mit Elastomerbitumen - Kaltselfstklebebahn - untere Lage, d = ca. 3,5 mm  
2 x 125 mm Wärmedämmung - ökologische Hartschaumplatte geklebt, WLS 024  
Dampfsperre - Elastomerbitumen-Dampfsperr-Schweißbahn mit Stoßüberlappung, Sd-Wert >1.500 m  
Trennlage - Elastomerbitumenbahn, lose verlegt, mechanisch befestigt, d = ca. 2 mm  
Brettsperrholzdecke d = 14 cm gem. Tragwerksplanung

**Kiesfang auf Drei-schichtplatte befestigen!**

**Verjüngung der Wärme-dämmung im Bereich der 3-Schichtplatte!**

**HINWEIS:  
Sämtliche Durchdringungen, Anschlüsse (Dampfsperre)  
zur Befestigung von Bauteilen müssen absolut dampfticht  
ausgeführt werden, es dürfen keine Leckagen  
in der Gebäudehülle entstehen!  
Im Durchschraubsbereich/Dampfsperre  
sind zwingend nicht ausreißbare Dichtstreifen einzubauen!**

**Schematische Darstellung!**

**Abgehängte-Decke,  
25 mm Holz/Akustikelement  
mittels Schrauben/Abhängesystem mit erhöhtem  
Korrosionsschutz Kategorie C5 montiert!**

**BSH-Binder GL30c  
gemäß Tragwerksplanung!**

**Fassadenriegel oben  
schrägläufig mit Dachneigung 3°  
Festlager auf UK Brettsperrholzdecke befestigen,  
Posten-Einschubprofil beweglich ausführen!**

**25 mm Holz-Akustikelement auf Unterkonstruktion KVH NSI 6/14 montiert,  
KVH mittels Winkelverbinder an Fassadenposten befestigt!**

**Außenliegender Sonnenschutz  
(Raffstore) mit verdeckter Blende!**

**Magerbeton bis OK-Sohle Bestand führen!  
Best. Köcherfundament**

**UK Sturzriegel/Glasfassade**

**HINWEIS:**  
Horizontale Anbindung der Fassadenpfosten an die BSP-Decke.  
Anschluss vertikal verschieblich ausbilden, ca. 30-35 mm.  
Durchbiegung des Binders ist lt. Tragwerksplaner zu berücksichtigen!



Wandaufbau, Abdichtung, siehe Plan Nr.: 566

## AUSFÜHRUNGSPLAN

|                                                                                                                    |                    |                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| NR.                                                                                                                | ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG | NAME                             | DATUM                       |
| <div></div>                                                                                                        |                    |                                  |                             |
| PLANINHALT:<br>Ortsgangdetails,<br>Detail-Lüftungskanal<br>(Badehalle bei Achsen F 1/-1)                           |                    | LPH 5                            | PLAN-NR.:<br><div>563</div> |
| MASSNAHME / BAU/VORHABEN:<br>HALLENBAD BURGHAUSEN - SANIERUNG<br><br>Franz-Alexander-Straße 25<br>84489 Burghausen |                    | PLAN-INDEX                       |                             |
| BAUHER:<br>Stadt Burghausen<br>Stadtplatz 112-114<br>84489 Burghausen                                              |                    | MASSSTAB:<br>1:10                |                             |
| PLANVERFÄSSER:                                                                                                     |                    | ERSTELLER / DATUM:<br>03.11.2025 |                             |