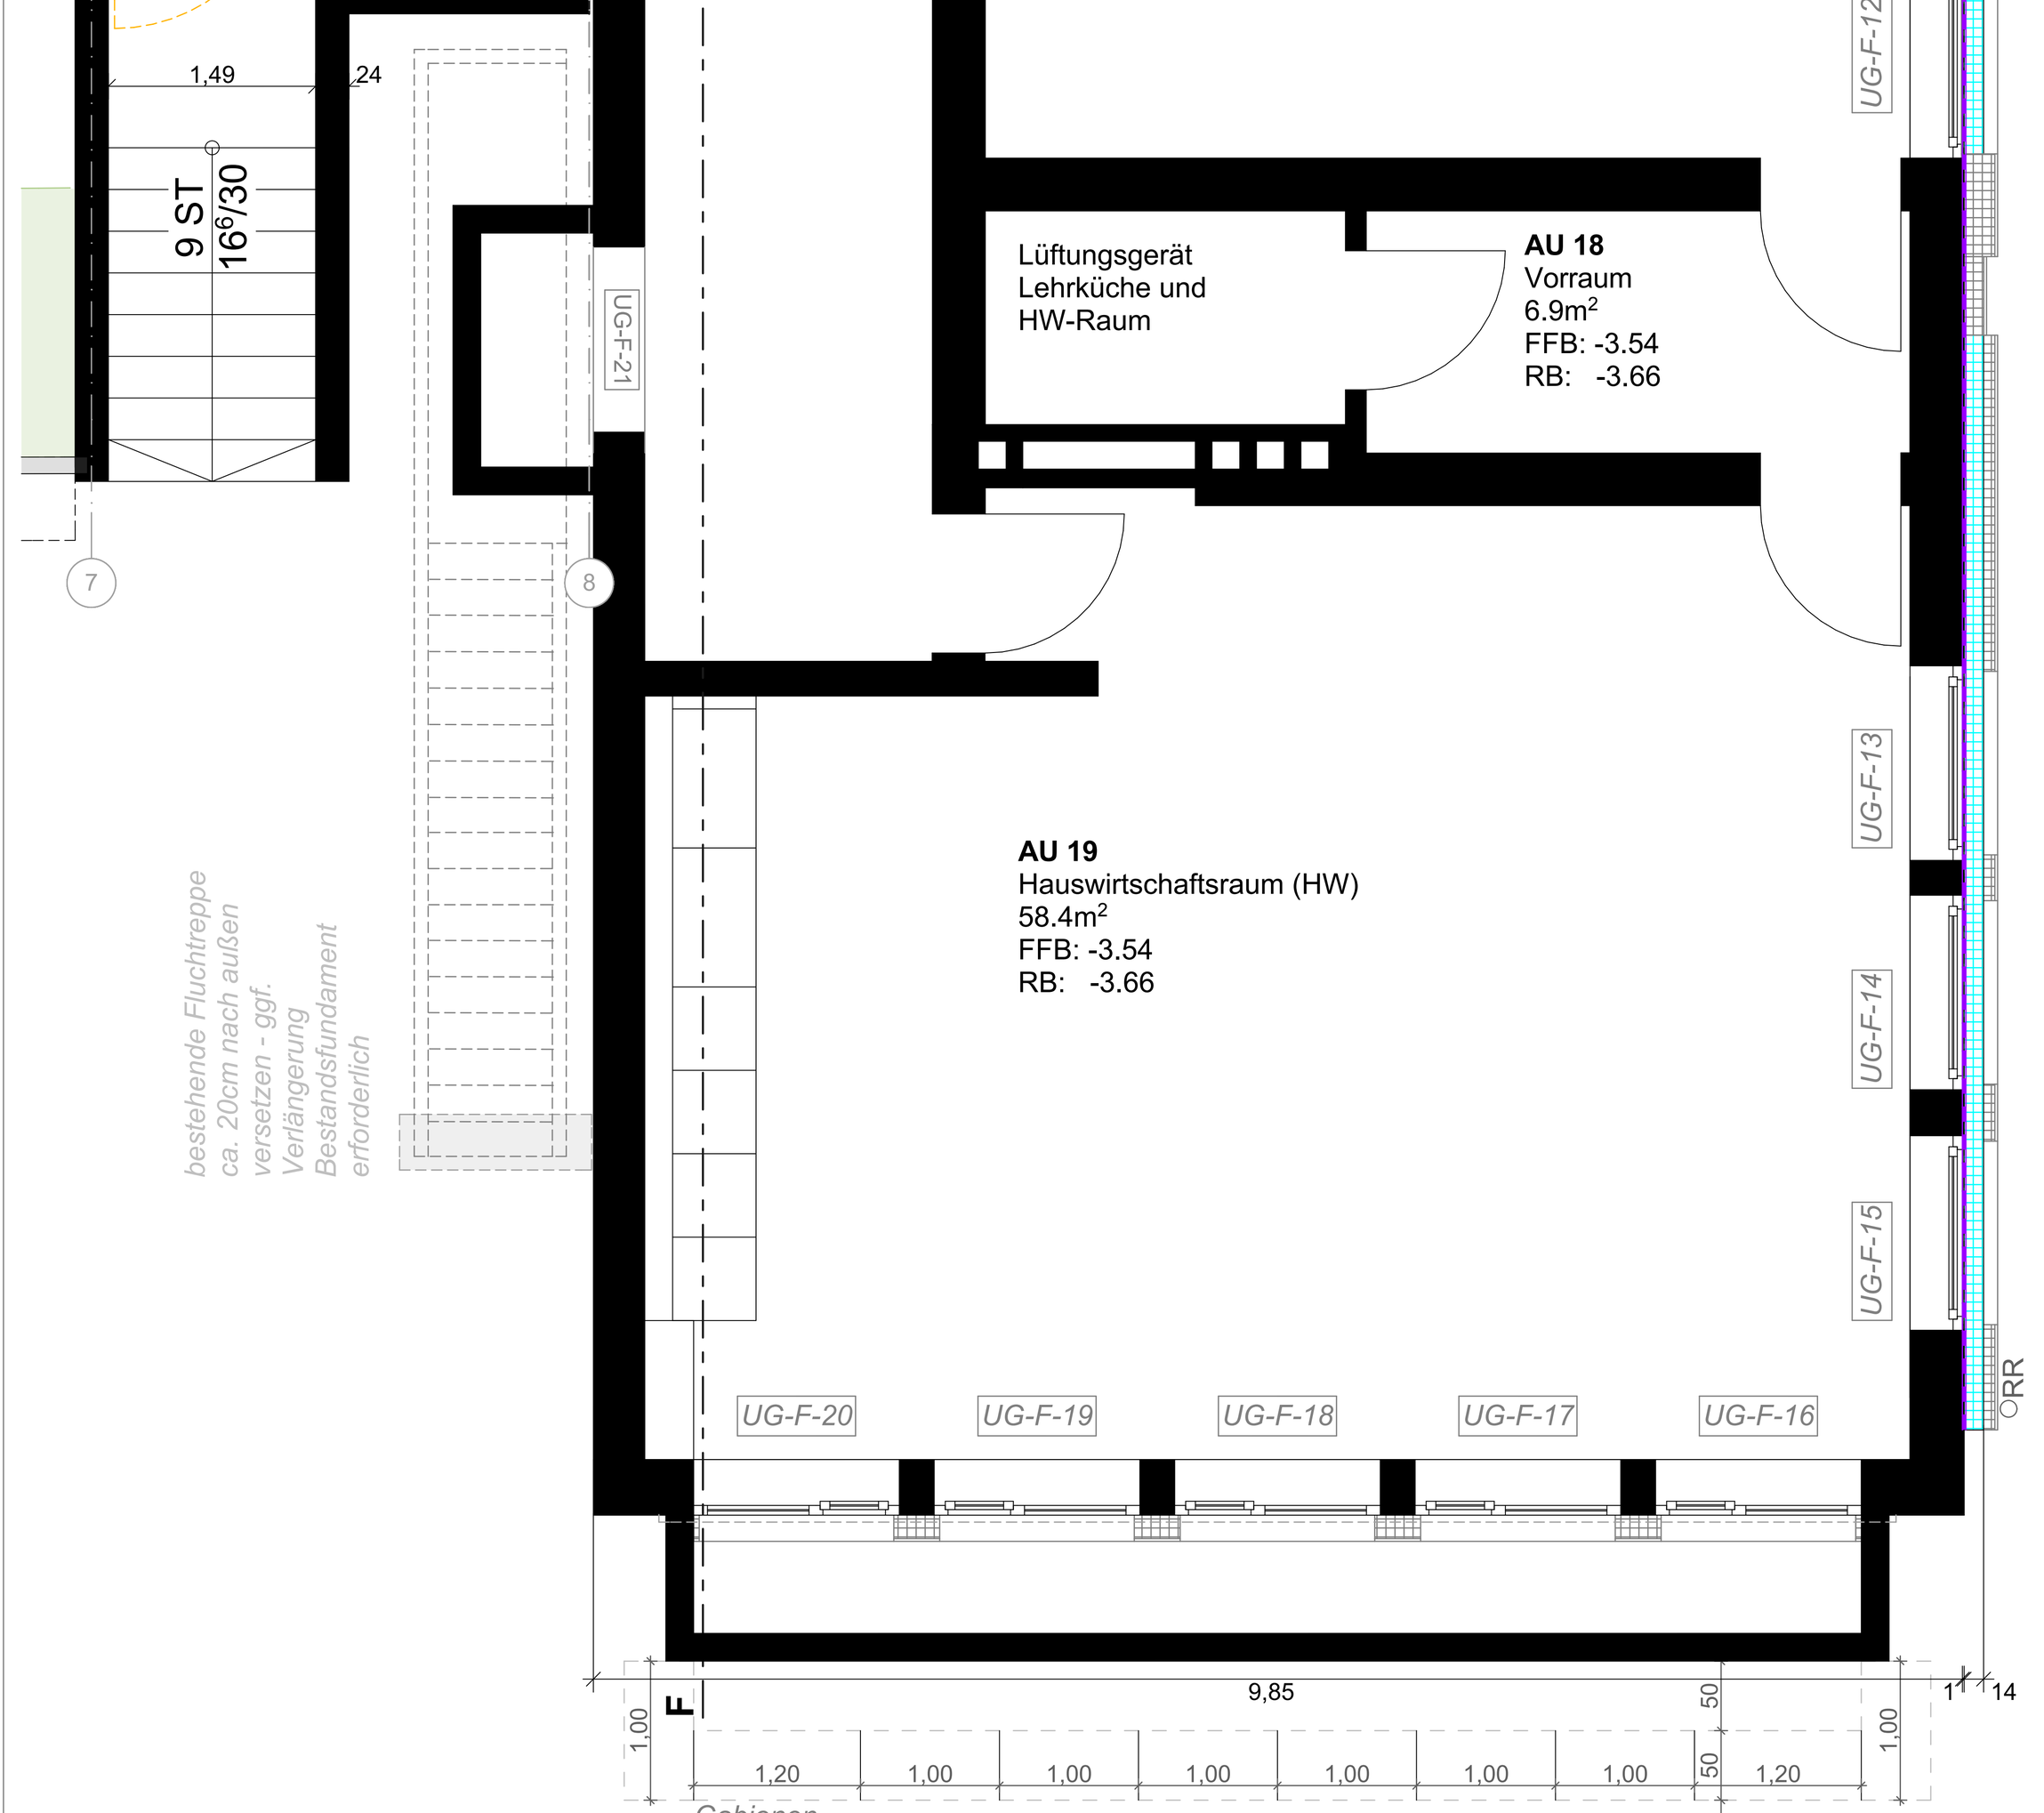

AKUSTIKDECKE Dachneigung folgend	AKUSTIKDECKE STREULOCHUNG - waagrecht
AKUSTIKDECKE CLEANEO unter GK - GLATT F30	AKUSTIKDECKE CLEANEO - RUNDLOCHUNG 8/18
	HOLZAKUSTIKDECKE (hinterlegt mit 80mm Steinwolle)
GK - GLATT F0 - Dachneigung folgend	GK - GLATT F0 - waagrecht
GK - GLATT F30 - Dachneigung folgend	GK - GLATT F30 - waagrecht
GK - FEUCHT- UND NASSRÄUME unter GK - GLATT F30	GK - FEUCHT- UND NASSRÄUME - waagrecht
	RASTERDECKE 62,5 / 62,5

Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen

BAUVORHABEN **BA-3.1**	Sanierung und Umbau des Hauptgebäudes (P2) mit **Erweiterungsbau für 6 Klassenräume und eine Turnhalleneinheit (P4)**
PLANINHALT **A-03.1**	Deckenspiegel Untergeschoss 1:50
GRUNDSTÜCK	Franz-Kölbl-Weg 2, 82515 Wolfratshausen
BAUHERR	Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen Prof.-Max-Lange-Platz 1 83646 Bad Tölz
BAULEITUNG	Hanfstängl & Stoeckle Architekt Beratender Ingenieur Partnerschaftsgesellschaft mbB Hauptstr. 12 | 83623 Dietramszell-Ascholding Fon: 08171 / 910204
ARCHITEKT	

Planstand	Datum	Inhalt	Verfasser
Vorabzug	25.03.26		C.H.

Legende

Text

Sämtliche Maße sind vor Ausführung und am Bau vom Auftragnehmer zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen und vor Ausführung mit dem Architekten zu klären. Pläne und Angaben der Tragwerksplanung und der Fachprojektanten sind zu beachten. Vor Gebrauch der Planunterlagen ist das Zeichnungsdatum zu kontrollieren. Zurückdatierende Planunterlagen sind ungültig und zu vernichten.

Die Angabe der Sturzhöhe von Innentüren bezieht sich auf OK FFB.

Die Angaben für Grundflächen (m^2) und Raumumfang (m) erfassen auch Nischen (z.B. Türen) und Versprünge. Es handelt sich um die tatsächlichen Abmessungen.

Fenster und Türen

- UG-**BT**-... Tür mit **B**randschutzanforderung
- UG-**IT**-... **I**nnentür
- UG-**T**-... **T**ür in Außenfassade

Die genauen Anforderungen an die jeweilige Tür sind der aktuellen Türliste zu entnehmen!

Bauteile – Material

- Stahlbeton C25/30
- Stb.-Aufkantung (B/H) 20/12cm
- Stahlbeton WU
- BSP-Wände
- Mauerwerk
- GK- Wände
- GK-Vorsatzschalen
- Perimeterdämmung 12cm
- Abdichtung
- Abdichtung - bis UK Fenster Bestand
- WDVS - mit Dickputz

- Wand hochfeuerhemmend (Brandwand) – Neu / Bestand
- Wand feuerhemmend (notw. Treppenraum) – Neu / Bestand
- Wand feuerbeständig

Zeichen + Kürzel

0.00 bezogen auf das jeweilige Geschoss

▽△	Kote Ausbau	BR	Brüstung
▼▲	Kote Rohbau	VM	Vormauerung
	Aussenkante Betonkante /-boden bzw. -decke	VS	Vorsatzschale
		ST	Sturz
OK	Oberkante	UZ	Unterzug
UK	Unterkante	SCH	Schwelle
FD	Fertigdecke	FH	Feuerhemmend
RD	Rohdecke	FB	Feuerbeständig
FFB	Fertigboden	HZV	Heizungsverteiler
RB	Rohboden	EV	Elektroverteiler

Aussparungen	Text	Beschrieb
	WD	Wanddurchbruch
	DD	Deckendurchbruch
	BD	Bodendurchbruch
	DS	Deckenschlitz
	BS	Bodenschlitz
	WS	Wandschlitz
	KBW/RDF	Kernbohrg Wand / Rohrdurchführg

Oberflächen: (SB) Sichtbeton (P) Putz (GK) Gipskarton (F) Fliesen; H= bis 2,50m

Hinweis auf neue Änderungen im Plan