


Regelgrabenbreiten-Fernwärmeleitung

Die Sohlenbreite [B] errechnet sich in Trassenabschnitten ohne Dehnungspolster und ohne weitere Gewerke wie z. B. einer parallel zu verlegenden Wasserleitung aus dem PEHD-Mantelrohrdurchmesser [D_a] und dem dimensionsabhängigen Mindestmontageabstand [M].

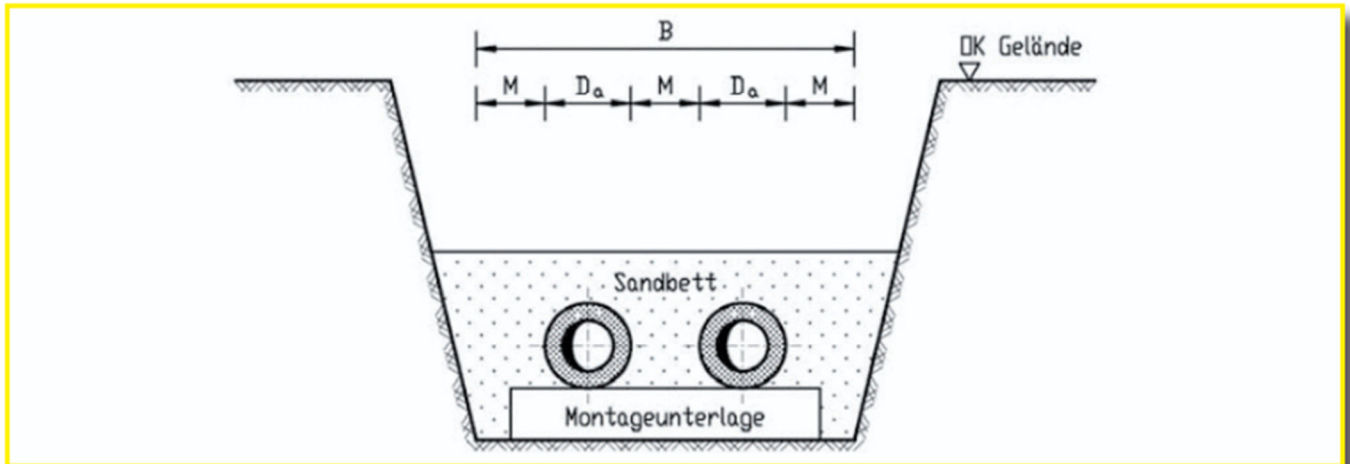

Mantelrohr-Ø D_a in mm	65	75	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355
Mindestmontageabst. M in mm	100	100	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300	300
Sohlenbreite B in m	0,43	0,45	0,63	0,67	0,70	0,73	0,92	0,96	1,00	1,05	1,10	1,46	1,53	1,61

Vergütete Breite: 1,00 m

Mantelrohr-Ø D_a in mm	400	450	500	560	630	670	710	800	900	1000	1100	1200	1300
Mindestmontageabst. M in mm	400	400	400	500	500	600	600	700	700	800	800	900	900
Sohlenbreite B in m	2,00	2,10	2,20	2,62	2,76	3,14	3,22	3,70	3,90	4,40	4,60	5,10	5,30