




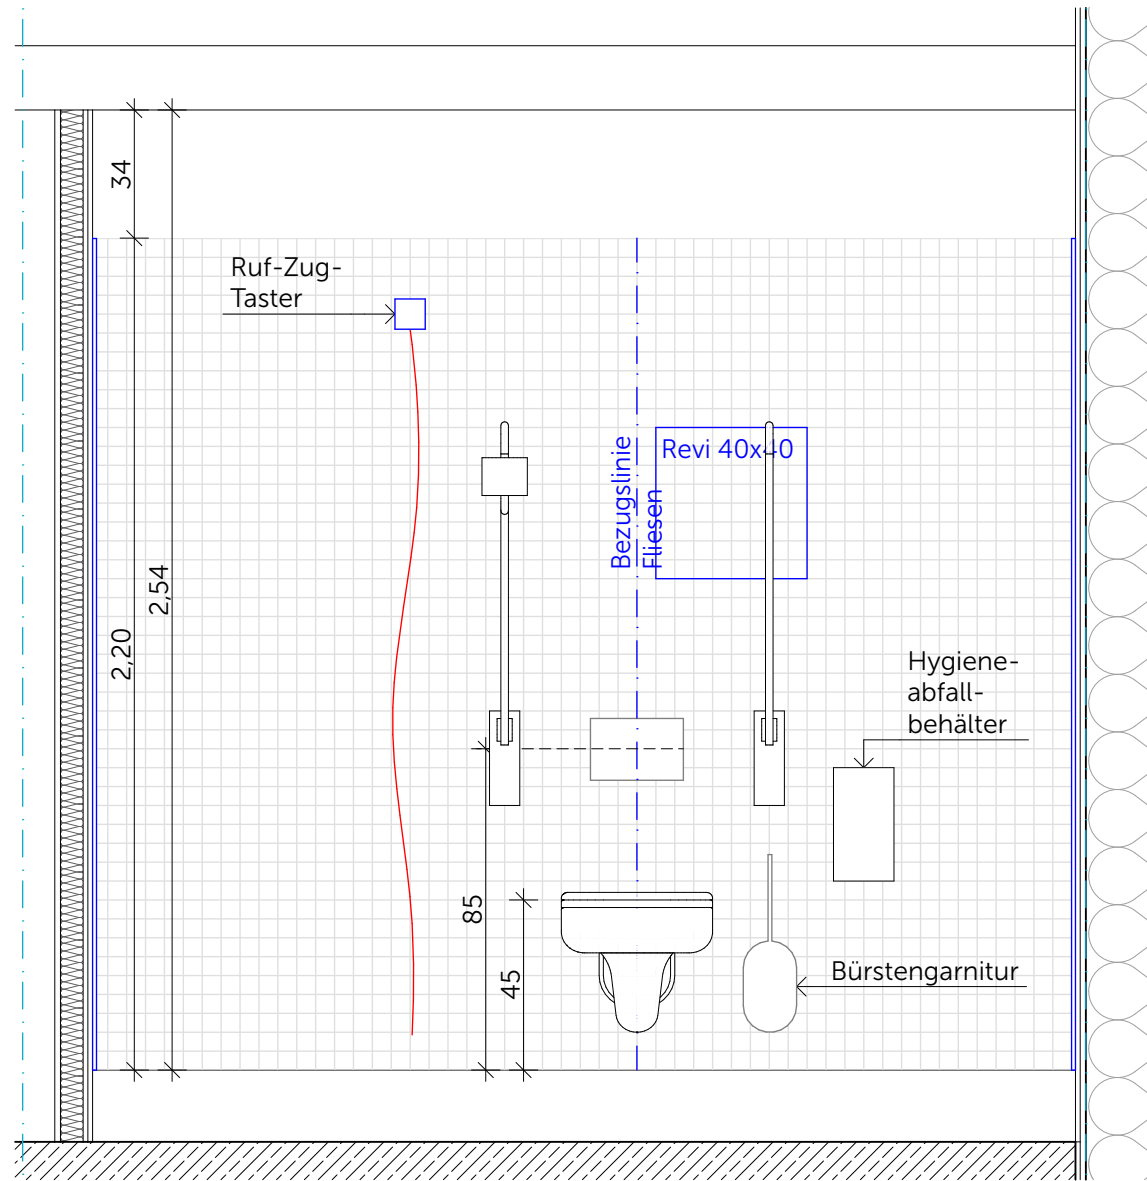


F.A.1.13 WC barrierfrei - Wandansicht A

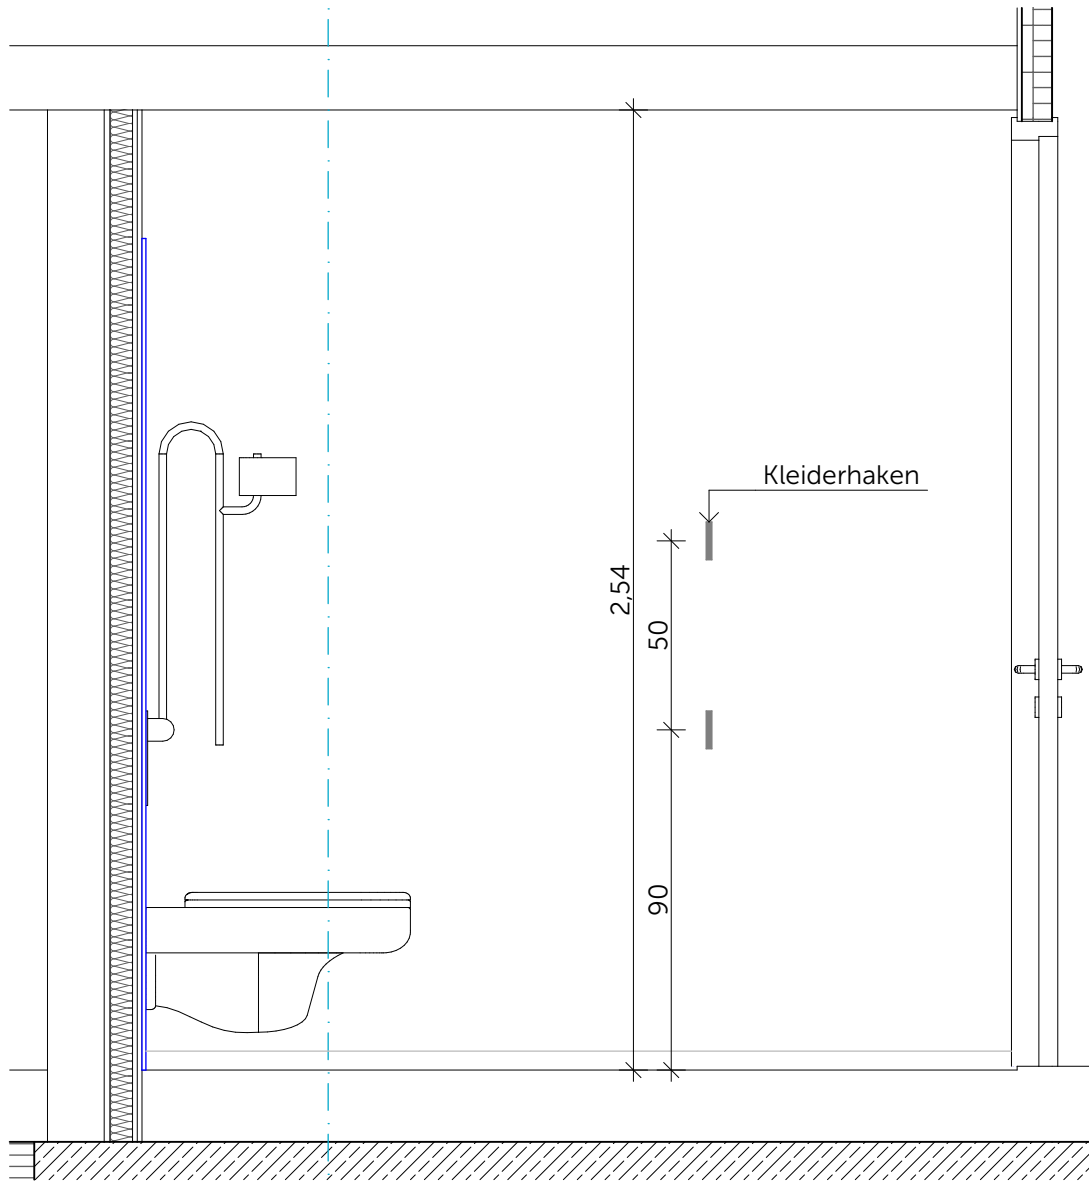

F.A.1.13 WC barrierfrei - Wandansicht B

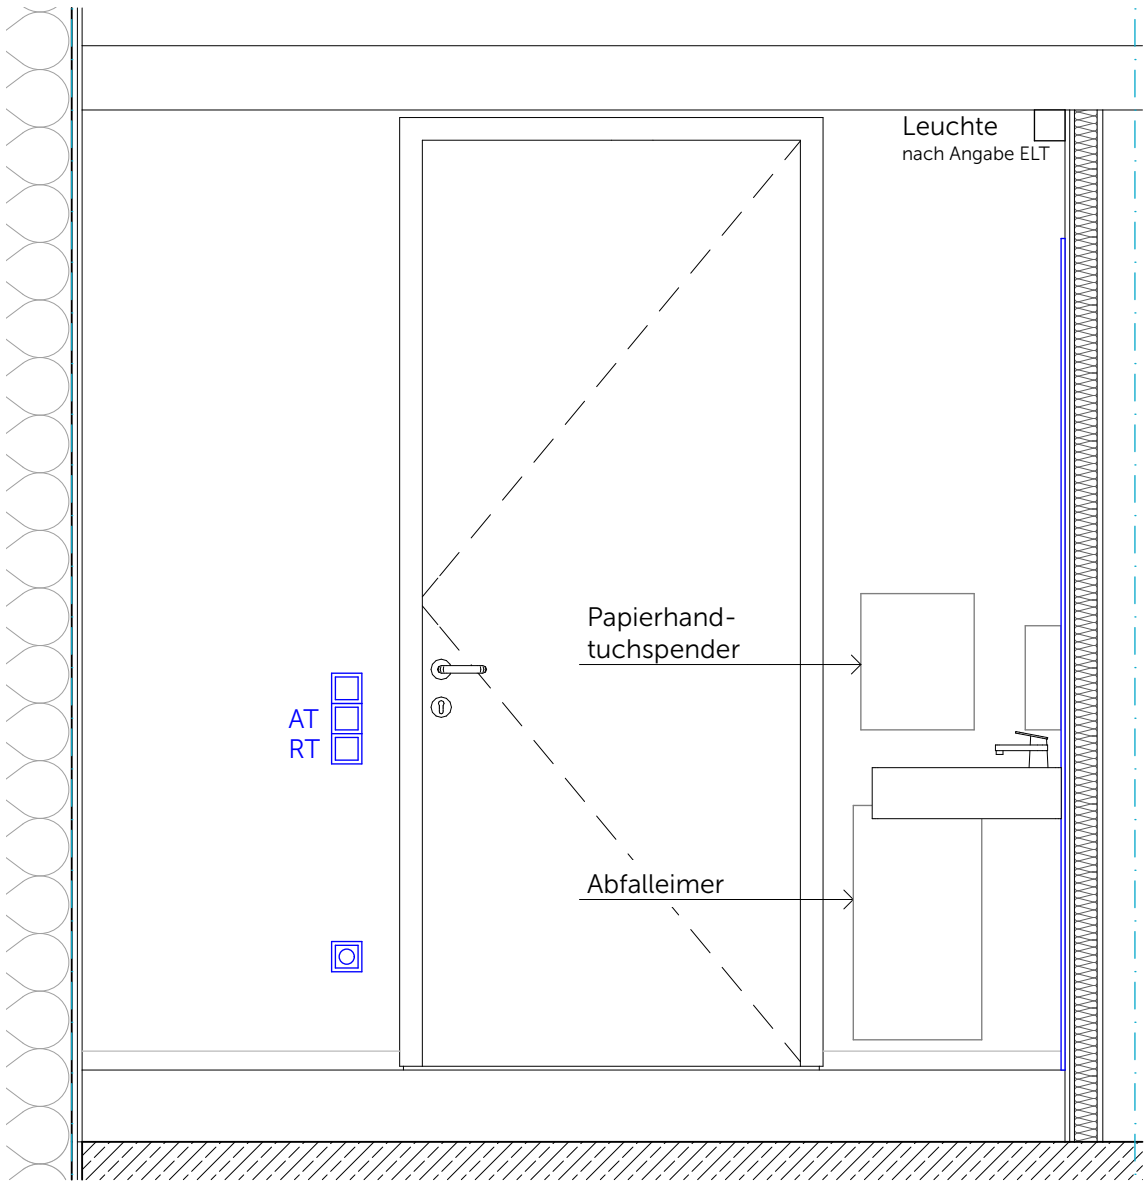

F.A.1.13 WC barrierfrei - Wandansicht C

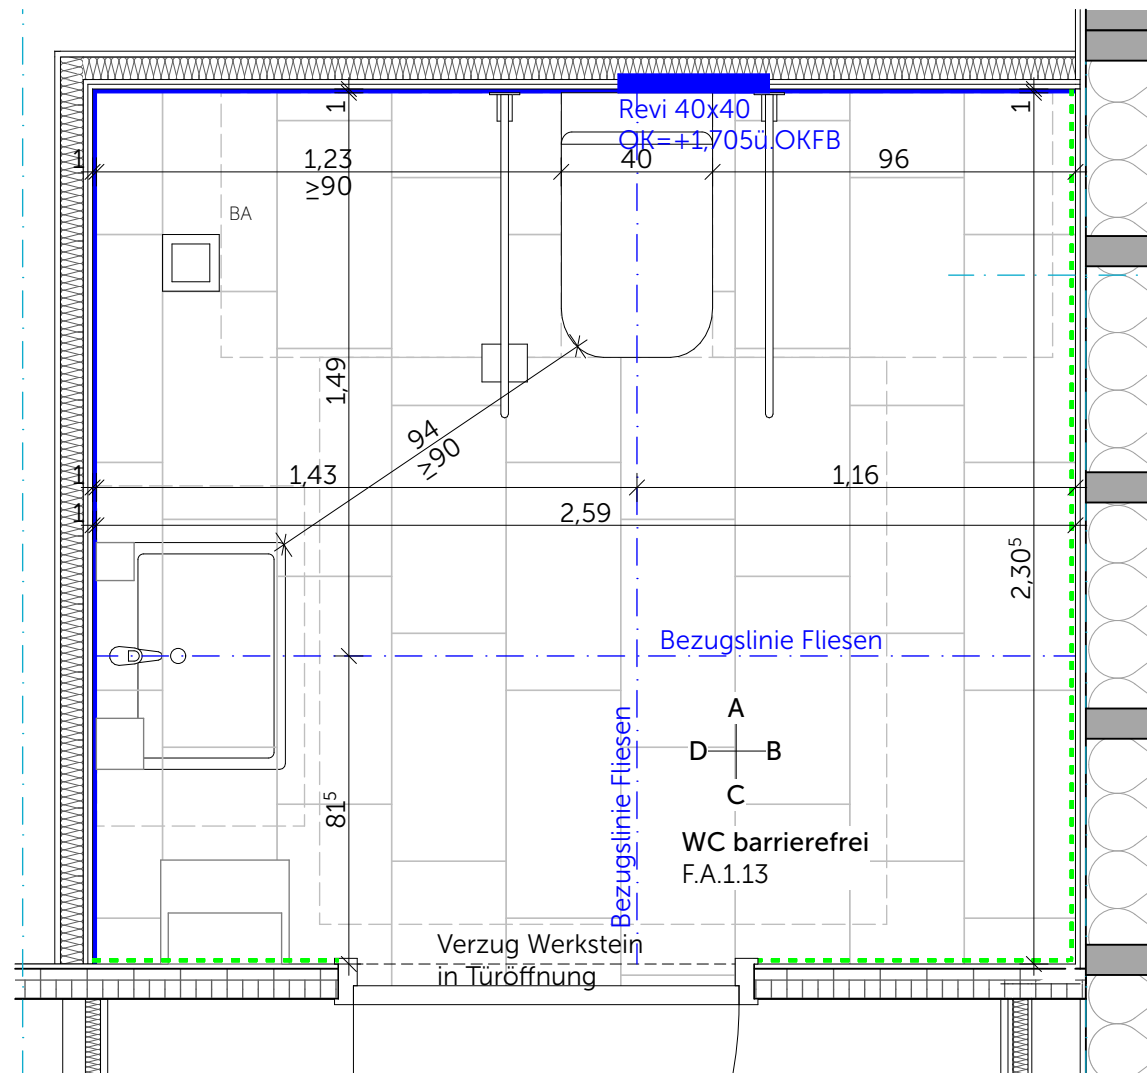


F.A.1.13 WC barrierfrei

F.A.1.13 WC barrierfrei
Wassereinwirkungsklasse Boden W1-I
Wassereinwirkungsklasse geflieste Wand W0-I

Werkstein Boden 30x60, R10, Farbton nach Bemusterung
Fliesen Wand 5x5, Farbton nach Bemusterung
OK Fliesen = 2,20m ü. OKFB


sonstige Wandflächen gespachtelt, geschliffen und gestrichen
mit wasserfestem Anstrich, Farbton nach Angabe ARCH

----- Sockel Werkstein

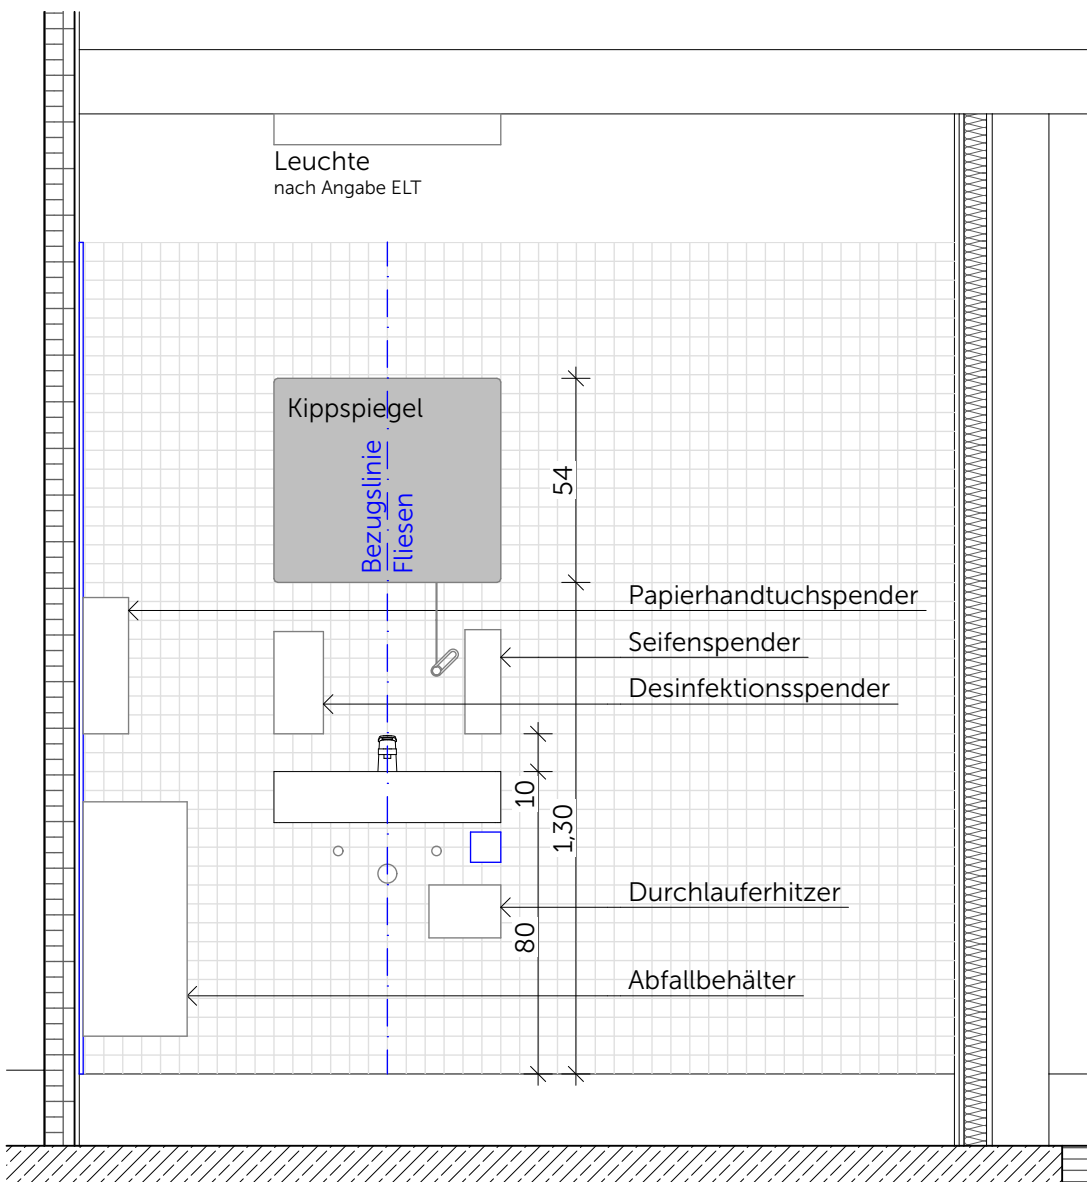

F.A.1.13 WC barrierfrei - Wandansicht D

A
D — B
C

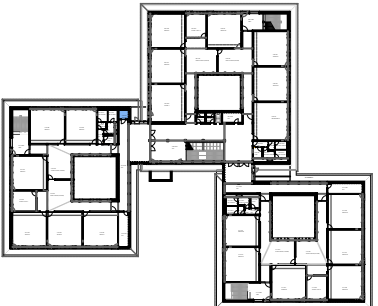

Ausführung der Installationen TGA nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner

Neubau Schulcampus Deisenhofen 23.04.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen 1:20
Süden des LK München
SCD_XXFXXX_ARC_NA_5_DT_WA_71207_0_V_00_
Fliesenpiegel 1.OG F.A.1.13 WC barrierfrei