


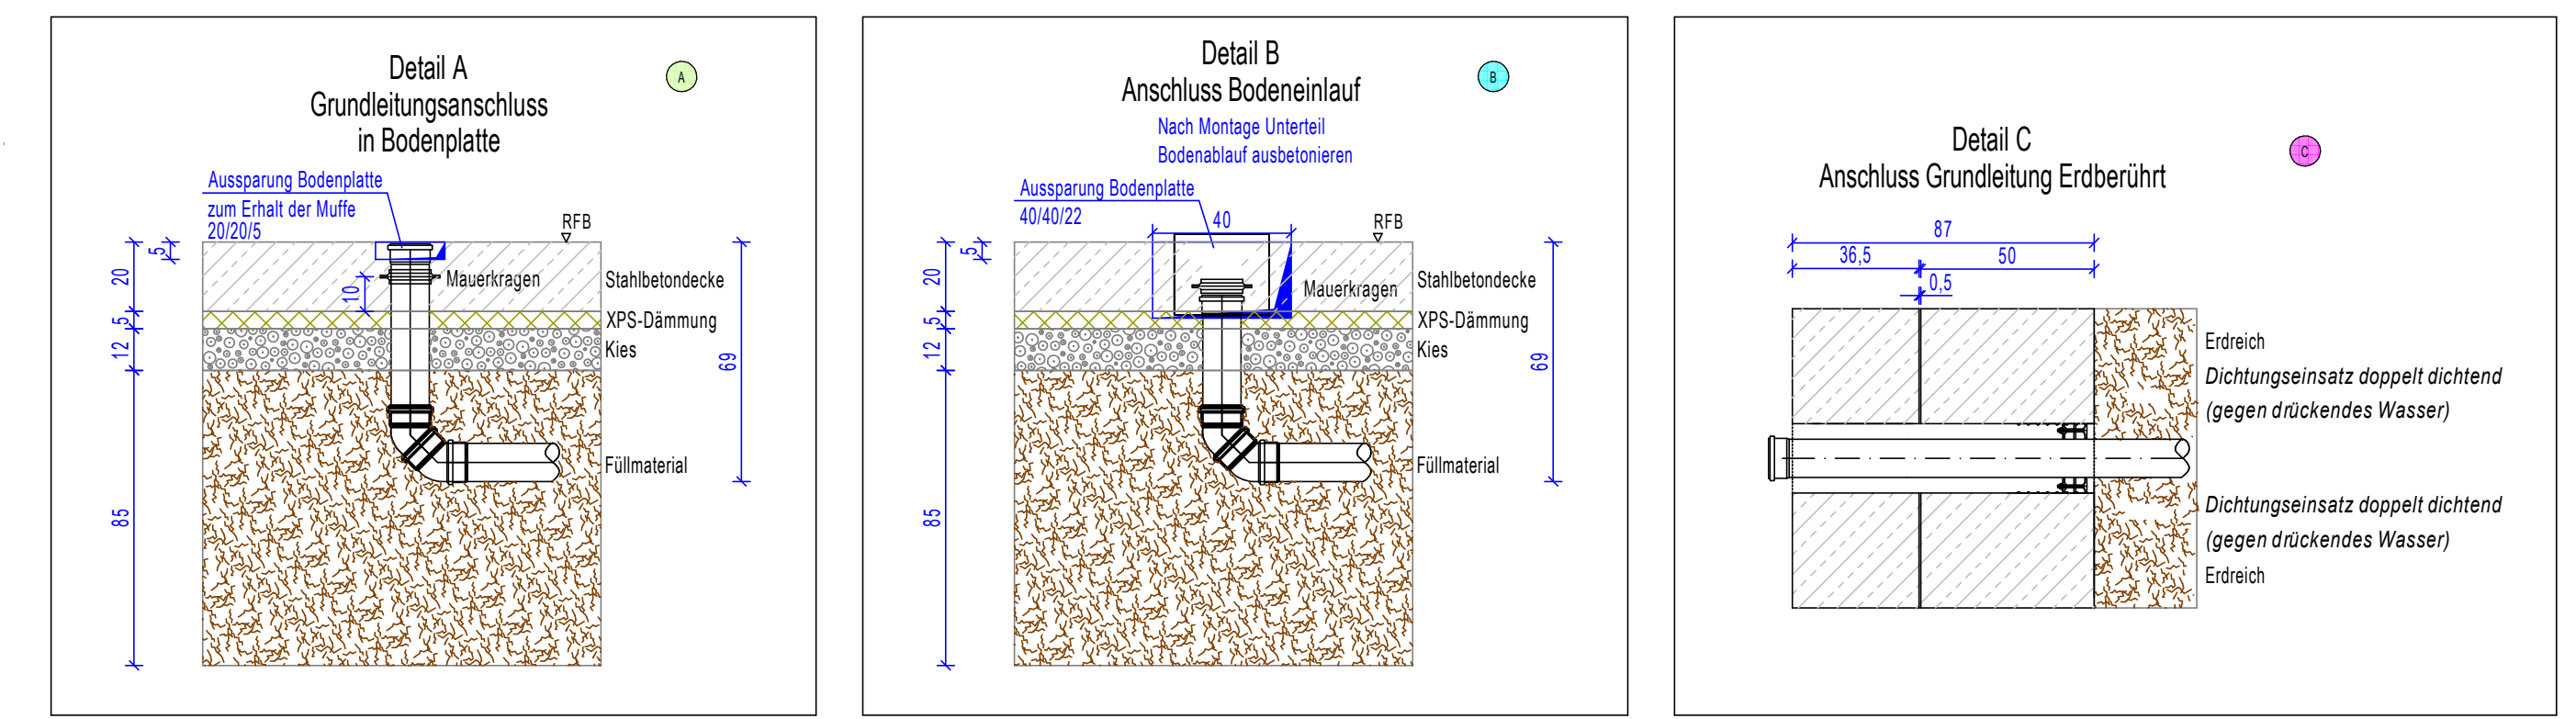

Funktionslager Holzdecke	Lager Holzdecke
A: 21,00 m ²	A: 42,00 m ²
RU: 19,00 m	RU: 20,710 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01c
WN-1.01b	WN-1.01d
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lager Techn. Decke	Prozessraum Trockenbau
A: 13,01 m ²	A: 71,50 m ²
RU: 12,00 m	RU: 20,36 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 1	Lagerung 2
A: 34,70 m ²	A: 31,59 m ²
RU: 27,90 m	RU: 26,58 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 3	Lagerung 4
A: 31,59 m ²	A: 31,59 m ²
RU: 26,58 m	RU: 26,58 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 5	Lagerung 6
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 7	Lagerung 8
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 9	Lagerung 10
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 11	Lagerung 12
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 13	Lagerung 14
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 15	Lagerung 16
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 17	Lagerung 18
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 19	Lagerung 20
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 21	Lagerung 22
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 23	Lagerung 24
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 25	Lagerung 26
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 27	Lagerung 28
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Lagerung 29	Lagerung 30
A: 26,70 m ²	A: 26,70 m ²
RU: 21,40 m	RU: 21,40 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Küchenraum	Bücherei Lager 2
A: 66,02 m ²	A: 17,30 m ²
RU: 43,00 m	RU: 16,87 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Sanitär H	Sanitär H Lehnwand
A: 13,18 m ²	A: 1,91 m ²
RU: 10,48 m	RU: 0,80 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Unfall/WB D2	Unfall/WB D1
A: 19,37 m ²	A: 4,00 m ²
RU: 16,48 m	RU: 2,15 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00


Lehnwand	Lehnwand Lehnwand
A: 19,37 m ²	A: 37,02 m ²
RU: 16,48 m	RU: 16,87 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Unfall/WB D1	Unfall/WB D1
A: 14,44 m ²	A: 14,56 m ²
RU: 12,00 m	RU: 11,90 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Flur	Flur
A: 15,75 m ²	A: 15,75 m ²
RU: 13,71 m	RU: 13,71 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

Flur	Flur
A: 15,75 m ²	A: 15,75 m ²
RU: 13,71 m	RU: 13,71 m
RH: 3,340 m	RH: 3,340 m
RH-UD: 3,340 m	RH-UD: 3,340 m
WN-1.01a	WN-1.01b
WN-1.01b	WN-1.01c
FB: 1,00	FB: 1,00
DB: 1,00	DB: 1,00

LEGENDE SANITÄR			
TRW	Trinkwasser Warm	WW	Trinkwasser Warm Bestand
TW	Trinkwasser Kalt	KW	Trinkwasser Kalt - 18° dH Bestand
TKW	Zirkulation	ZK	Zirkulation Bestand
FL	Feuerlösch Trocken	OKW	Trinkwasser Kalt Cansoo - 17° dH Bestand
SKW	Spülwasserentwurf Bestand	WEK	Trinkwasser Kalt nach - 5° dH Bestand
GAS	GAS	DL	Druckluft Bestand
LEGENDE SCHUTZWASSER			
SW	Schutzwasser	SW	Schutzwasser Bestand
RW	Regenwasser	RW	Regenwasser Bestand
SWE	Schutzwasser Entlüftung		
SYMBOLE FÜR ROHRLEITUNGEN			
Asperment	Rückflussverhinder	Druckrohr	
Störungsgeber	Volumenwähler	Wasserflur	
LEGENDE ALLEGIEN			
Trennung Bauteilschicht	Bereich ohne Sanierung	Brandschutzschicht	Brandschutzschicht
Brandschutzschicht (Trennung)		Brandschutzschicht	Schutzwasser

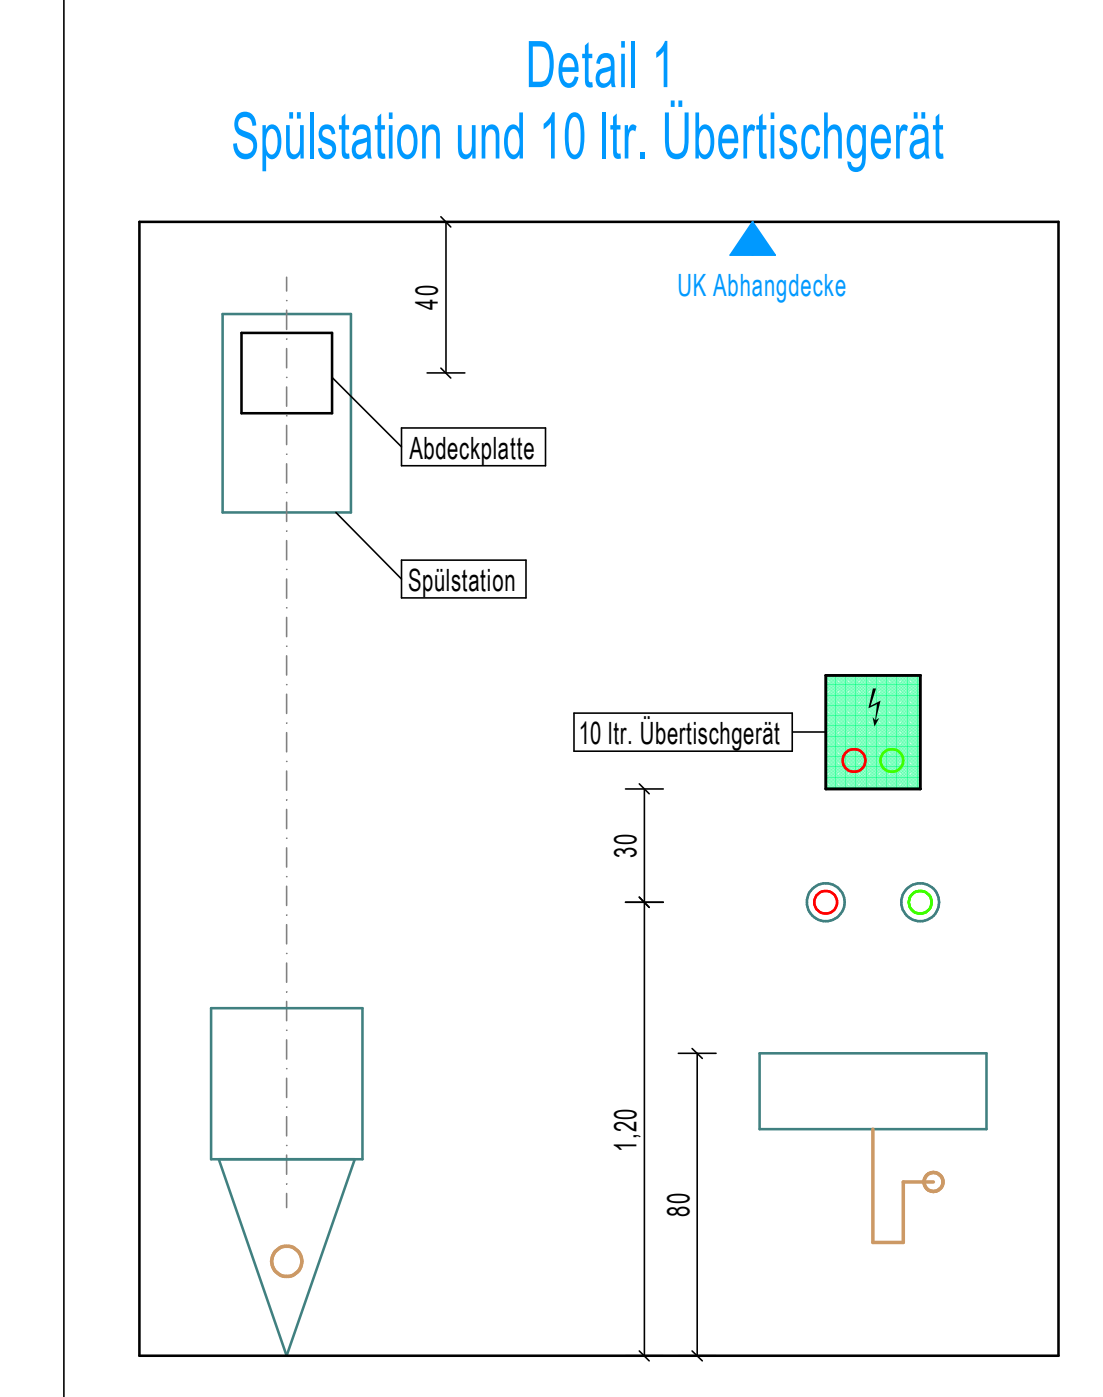

VORABZUG

Bauherr:
Generalsanierung Berufsschule
Thomas-Ehemann-Strasse 13b
97318 Kitzingen

Ausführung:
Sanitär
1. Untergeschoss Teil 1
BA2
M=1:50
Stand: 29.04.2026