



Veranstaltungssaal - Aufbauten Bodenplatte

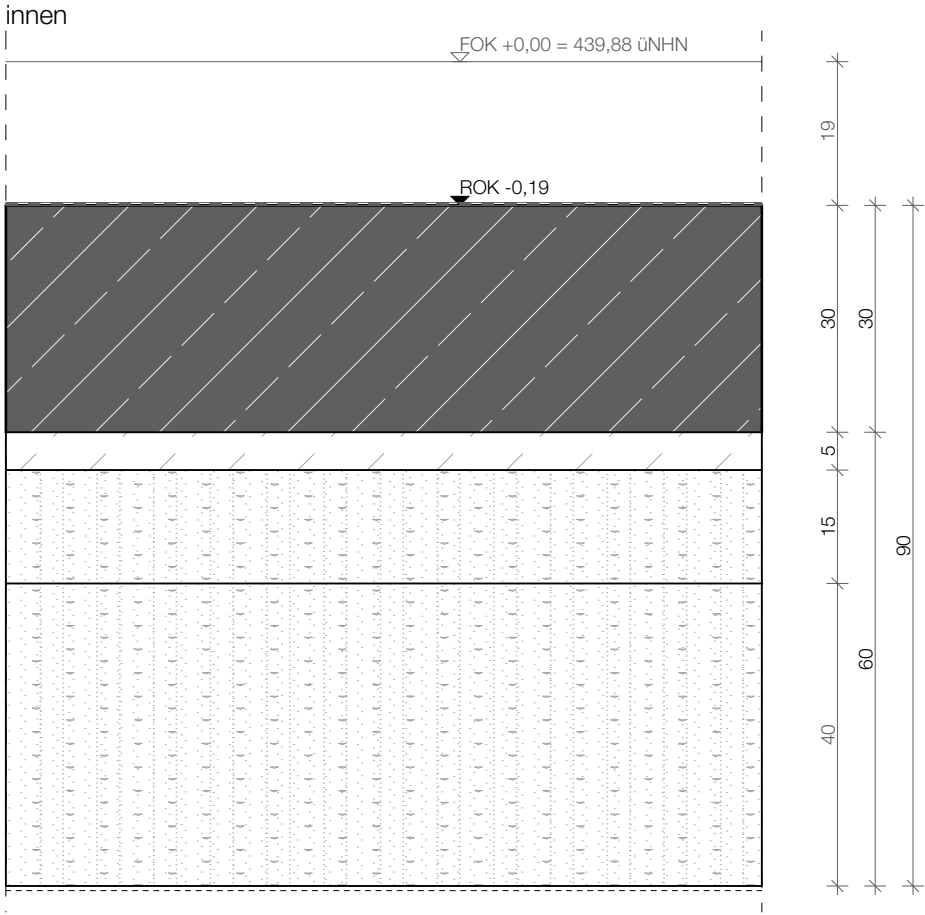

V B 1.01
Bodenplatte Stb 30cm

UG	
- Bodenaufbau	19,00 cm
- WU-Ortbeton C30/37, XC2, WU, WF, Ük2	30,00 cm
- Magerbeton	-
- Schüttung, kapillarbrechend gewaschener Kies 16/32	5,00 cm 15,00 cm
- Schotter	40,00 cm
- Geotextil Vlies GRK 3	-
- GESAMTAUFBAU	90,00 cm

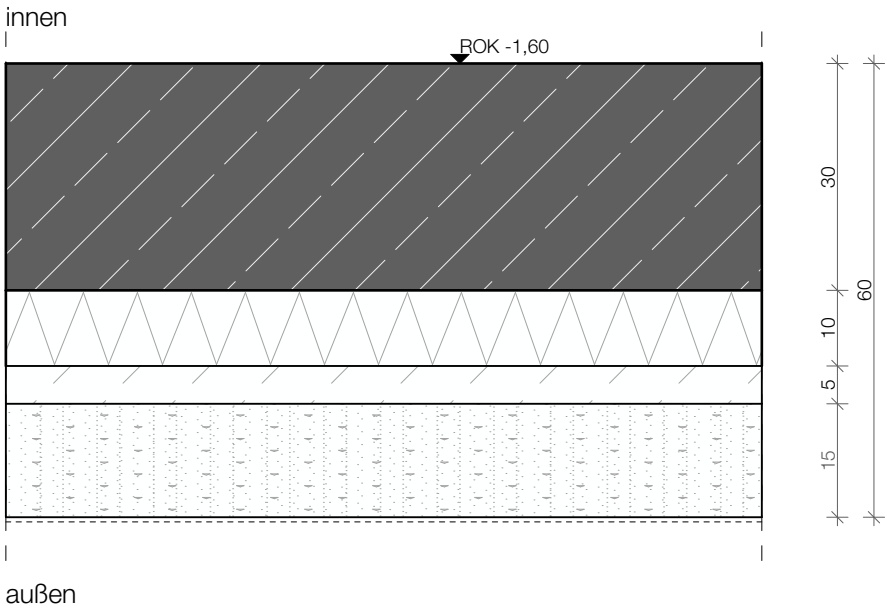

V B 1.02
Aufzugsunterfahrt STB 30cm

****NEU****

UG	
- WU-Ortbeton C30/37, XC2, WF,WU	30,00 cm
- Dämmung WLG 040	10 cm
- Magerbeton	5,00 cm
- Schüttung, kapillarbrechend	15,00 cm
- Geotextil Vlies GRK 3	-
- GESAMTAUFBAU	60,00 cm


Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	
Aufbauten Veranstaltungssaal			1:10
VIB			VIB_A5_V_D40-01 002V


Bauteilkategorien:		Bauzustand:	
B Bodenplatte	B	Rohbau	1.XX
G Geschossdecke	G	Ausbau	2.XX
D Dach	D	Elementnummer:	
Wa außen	Wa		
Wi innen	Wi		
F Freiflächen	F		

VORABZUG


Veranstaltungssaal - Aufbauten Bodenaufbau

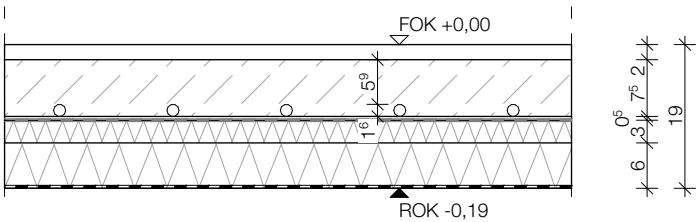


V Bo 2.01		**NEU**
EG		
- Bodenbelag Naturstein	2,00 cm	
- Heizestrich	7,50 cm	
CT-F5 S80 H60		
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm	
- Trennlage	-	
- Trittschalldämmung	3,00 cm	
s' = ≤ 20 MN/m³; WLG 035		
- Wärmedämmung	6,00 cm	
WLG 035		
- Sperrschicht	-	
- GESAMTAUFBAU	19,00 cm	

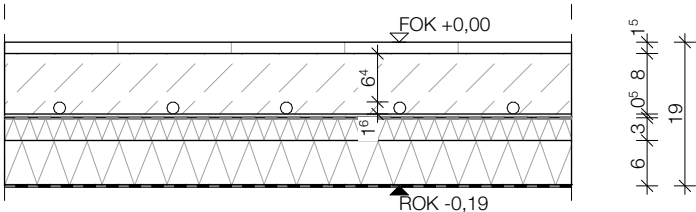


V Bo 2.02		**NEU**
EG (Sanitär)		
- Bodenbelag Fliesen	1,50 cm	
- Heizestrich	8,00 cm	
CT-F5 S80 H60		
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm	
- Trennlage	-	
- Trittschalldämmung	3,00 cm	
s' = < 20 MN/m³; WLG 035		
- Wärmedämmung	6,00 cm	
WLG 035		
- Sperrschicht	-	
- GESAMTAUFBAU	19,00 cm	

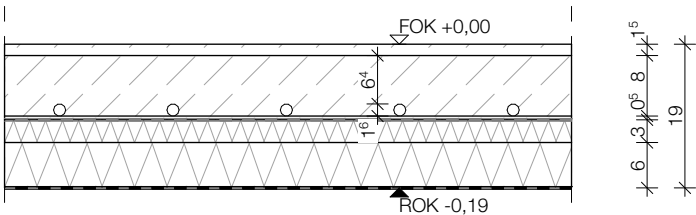

V Bo 2.03		**NEU**
EG		
- Bodenbelag mineralische Beschichtung	1,50 cm	
- Heizestrich	8,00 cm	
CT-F5 S80 H60		
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm	
- Trennlage	-	
- Trittschalldämmung	3,00 cm	
s' = < 20 MN/m³; WLG 035		
- Wärmedämmung	6,00 cm	
WLG 035		
- Sperrschicht	-	
- GESAMTAUFBAU	19,00 cm	

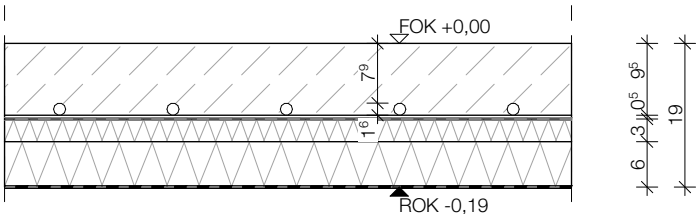


V Bo 2.04		**NEU**
EG		
- Heizestrich imprägniert	9,50 cm	
CT-F5 S80 H60		
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm	
- Trennlage	-	
- Trittschalldämmung	3,00 cm	
s' = < 20 MN/m³; WLG 035		
- Wärmedämmung	6,00 cm	
WLG 035		
- Sperrschicht	-	
- GESAMTAUFBAU	19,00 cm	

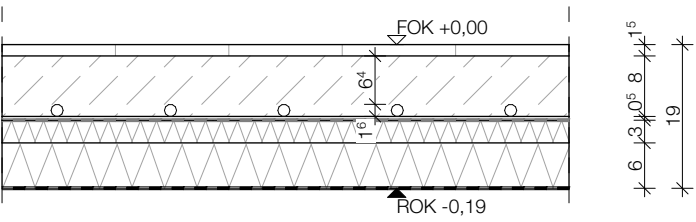

V Bo 2.05		**NEU**
EG		
- Bodenbelag Fliesen	1,50 cm	
- Heizestrich	8,00 cm	
CT-F5 S80 H60		
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm	
- Trennlage	-	
- Trittschalldämmung	3,00 cm	
s' = < 20 MN/m³; WLG 035		
- Wärmedämmung	6,00 cm	
WLG 035		
- Sperrschicht	-	
- GESAMTAUFBAU	19,00 cm	


Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.						Index	Datum	Gez.	Änderungen	
Bauteilkategorien: Bodenplatte B Geschossdecke G Dach D Wand außen Wa Wand innen Wi Freiflächen F Bauzustand: Rohbau 1.XX Ausbau 2.XX Elementnummer: X.01 X.02						002V	23.04.2026	KM		
						Aufbauten Veranstaltungssaal				1:10
						VIB			VIB_A5_V_D40-02 002V	

Veranstaltungssaal - Aufbauten Geschossdecken

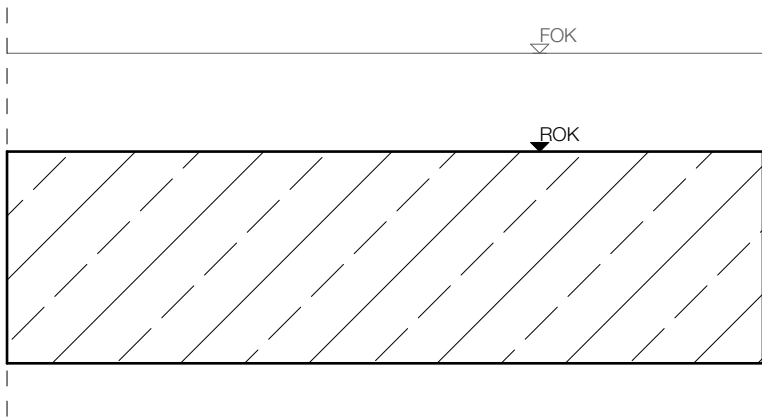


V G 1.01
Geschossdecke STB 28cm

- EG
- Ortbeton
C30/37, XC1, W0 28,00 cm
 - GESAMTAUFBAU 28,00 cm

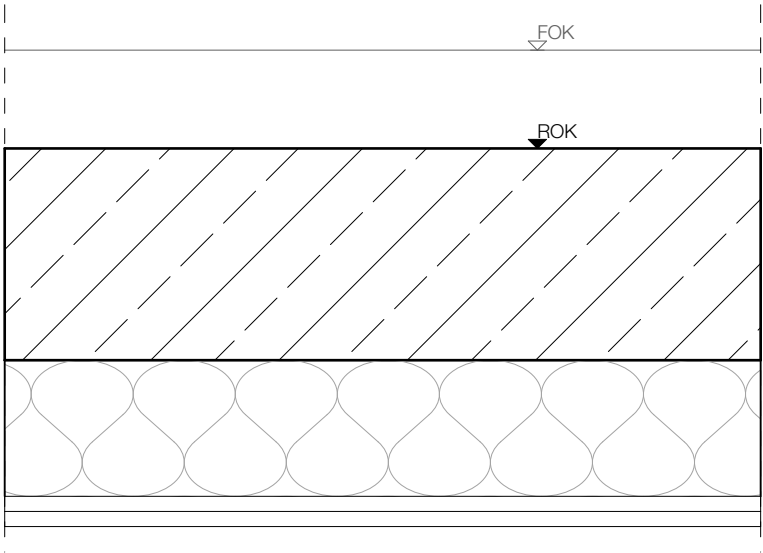


V G 1.04
Decke STB 28cm unterseitig gedämmt

- EG
- Ortbeton
C30/37, XC1, W0 28,00 cm
 - Dämmung 18,00 cm
 - Putzträger 2,00 cm
 - Putz 2,00 cm
 - GESAMTAUFBAU 50,00 cm

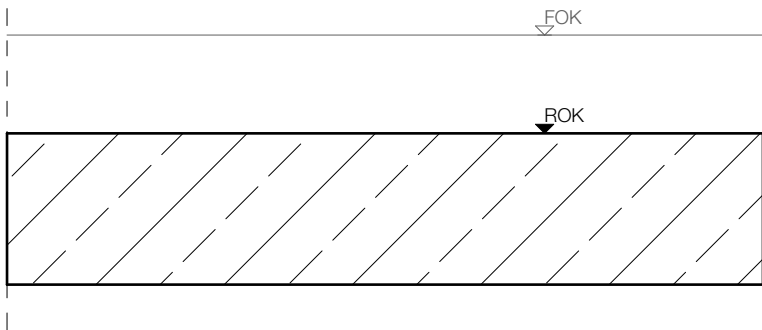

V G 1.02
Decke STB 20cm

- EG, ZG
- Ortbeton
C25/30, XC1, W0 20,00 cm
 - GESAMTAUFBAU 20,00 cm

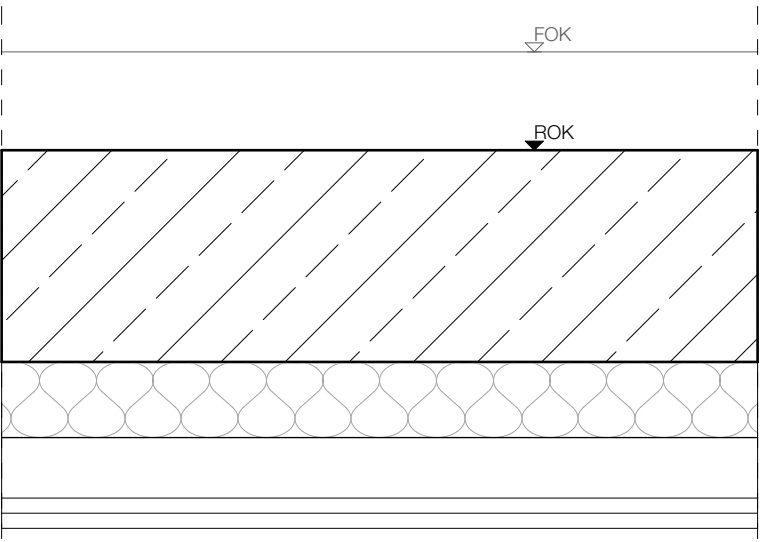

V G 1.03
Decke STB 28cm unterseitig gedämmt,
hinterlüftet

- EG
- Ortbeton
C30/37, XC1, W0 28,00 cm
 - Dämmung
WLG 038 10,00 cm
 - Konstruktion 8,00 cm
 - Sparschalung 2,00 cm
 - Blechrauten 2,00 cm
 - GESAMTAUFBAU 50,00 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.


Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	
Aufbauten Veranstaltungssaal			1:10
VIB			VIB_A5_V_D40-03 002V

Bauteilkategorien:	Bodenplatte	B	Bauzustand:	Rohbau	1.XX
	Geschossdecke	G		Ausbau	2.XX
	Dach	D			
	Wand außen	Wa		Elementnummer:	X.01
	Wand innen	Wi			X.02
	Freiflächen	F			

VORABZUG


Veranstaltungssaal - Aufbauten Bodenaufbau

V Bo 2.06

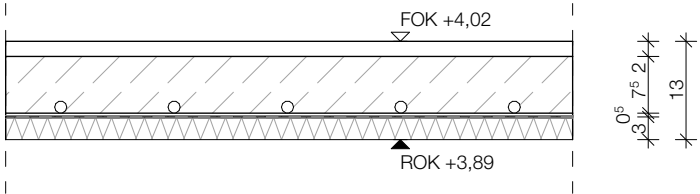


OG	
- Bodenbelag Naturstein	2,00 cm
- Heizestrich CT-F5-S80 H65	7,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung s' ≤ 20 MN/m³; WLG 040	3,00 cm
- GESAMTAUFBAU	13,00 cm

V Bo 2.07

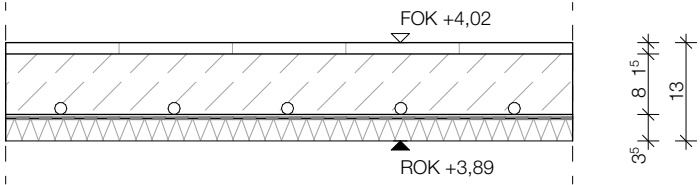


OG	
- Bodenbelag Fliesen	1,50 cm
- Heizestrich CT-F5-S80 H65	8,00 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung s' ≤ 20 MN/m³; WLG 040	3,00 cm
- GESAMTAUFBAU	13,00 cm

V Bo 2.08

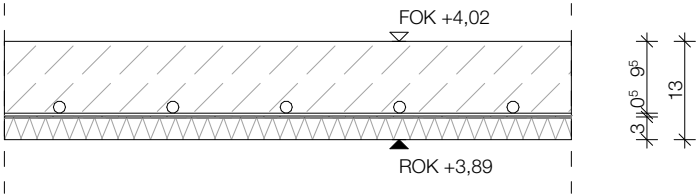


OG (Veranstaltungssaal)	
- Bodenbelag mineralische Beschichtung	1,50 cm
- Heizestrich CT-F5-S80 H65	8,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung s' ≤ 20 MN/m³; WLG 040	3,00 cm
- GESAMTAUFBAU	13,00 cm

V Bo 2.09

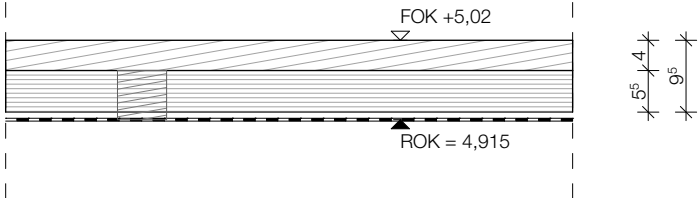


OG (Bühne)	
- Bühnenboden	4,00 cm
- Holz Unterkonstruktion	6,50 cm
- Trennlage XXX	-
- GESAMTAUFBAU	10,50 cm

V Bo 2.10

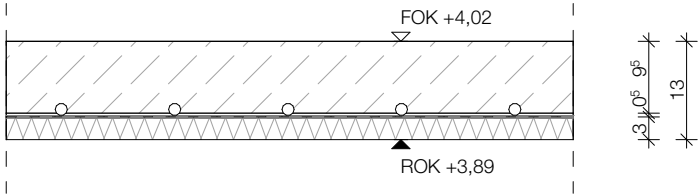

OG	
- Heizestrich imprägniert CT-F5-S80 H65	9,50 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung s' ≤ 20 MN/m³; WLG 040	3,00 cm
- GESAMTAUFBAU	13,00 cm


V Bo 2.11

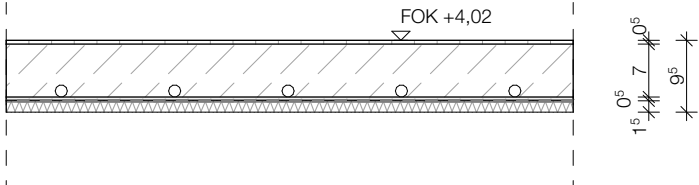

ZG, OG (Umkleide, Hinterbühne)	
- Kautschuk	0,50 cm
- Heizestrich CT-F5-S80 H55	7,00 cm
- Verlegeplatten mit Klettsystem	0,50 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung s' ≤ 30 MN/m³	1,50 cm
- GESAMTAUFBAU	9,50 cm


Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
Bauteilkategorien: Bodenplatte Geschossdecke Dach Wand außen Wand innen Freiflächen					B G D Wa Wi F	Bauzustand: Rohbau Ausbau	1.XX 2.XX	
					Elementnummer:		X.01 X.02	
					Aufbauten Veranstaltungssaal			
					1:10			
					VIB		VIB_A5_V_D40-04 002V	

Veranstaltungssaal - Dach

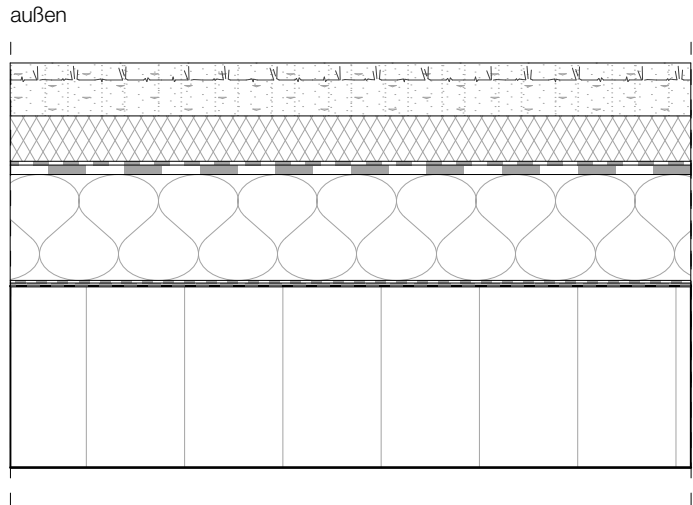


V D 1.01
Flachdach Brettsper Holz 24cm

Dach	
- Dachgartensubstrat Überschüttung	min. 7,0 cm
- Filtertrennlage	-
- Drain- und Wasserspeicherelement	6,00 cm
- Trenn-, Schutz- und Speicherflies	0,50 cm
- Abdichtung	1,25 cm
- Dämmung	14,00 cm
- Diffusionsdichte Schicht	0,35 cm
- Trennlage	0,20 cm
- Decke Brettsper Holz	24,00 cm
- GESAMTAUFBAU	53,50 cm

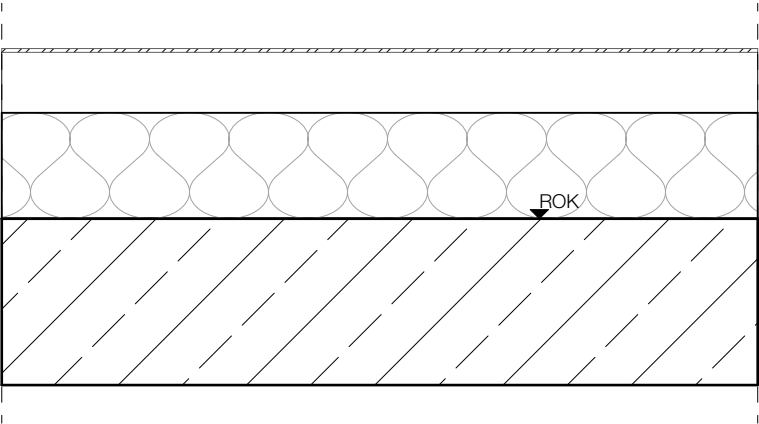

V D 1.03
Dach über Aufzugsschacht, STB 22cm

OG	
- Wärmedämmung	14,00 cm
- Ort beton	22,00 cm
- GESAMTAUFBAU	36,00 cm

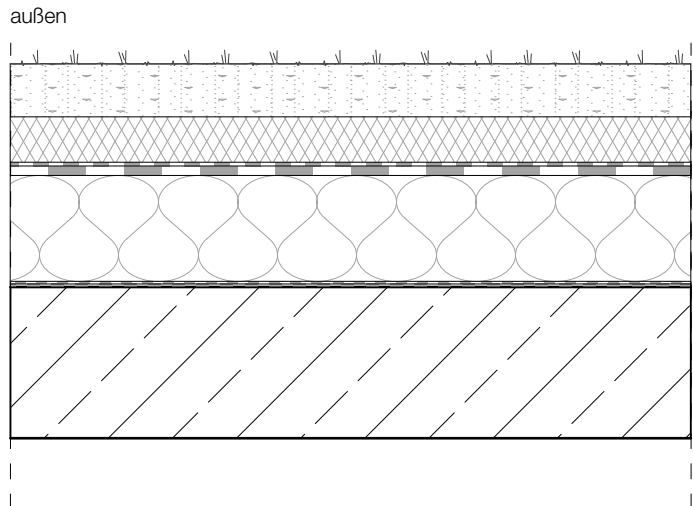


V D 1.02
Flachdach STB 20cm


Dach	
- Dachgartensubstrat Überschüttung	min. 7,0 cm
- Filtertrennlage	-
- Drain- und Wasserspeicherelement	6,00 cm
- Trenn-, Schutz- und Speicherflies	0,50 cm
- Abdichtung	1,25 cm
- Dämmung	14,00 cm
- Diffusionsdichte Schicht	0,35 cm
- Trennlage	0,20 cm
- Decke STB	20,00 cm
- GESAMTAUFBAU	49,50 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.										Index	Datum	Gez.	Änderungen						
Bauteilkategorien: Bodenplatte B Bauzustand: Rohbau 1.XX Geschossdecke G Ausbau 2.XX Dach D Wand außen Wa Elementnummer: X.01 Wand innen Wi X.02 Freiflächen F										002V	23.04.2026	KM							
										Aufbauten Veranstaltungssaal 1:10									
										VIB VIB_A5_V_D40-05 002V									


Veranstaltungssaal - Dach

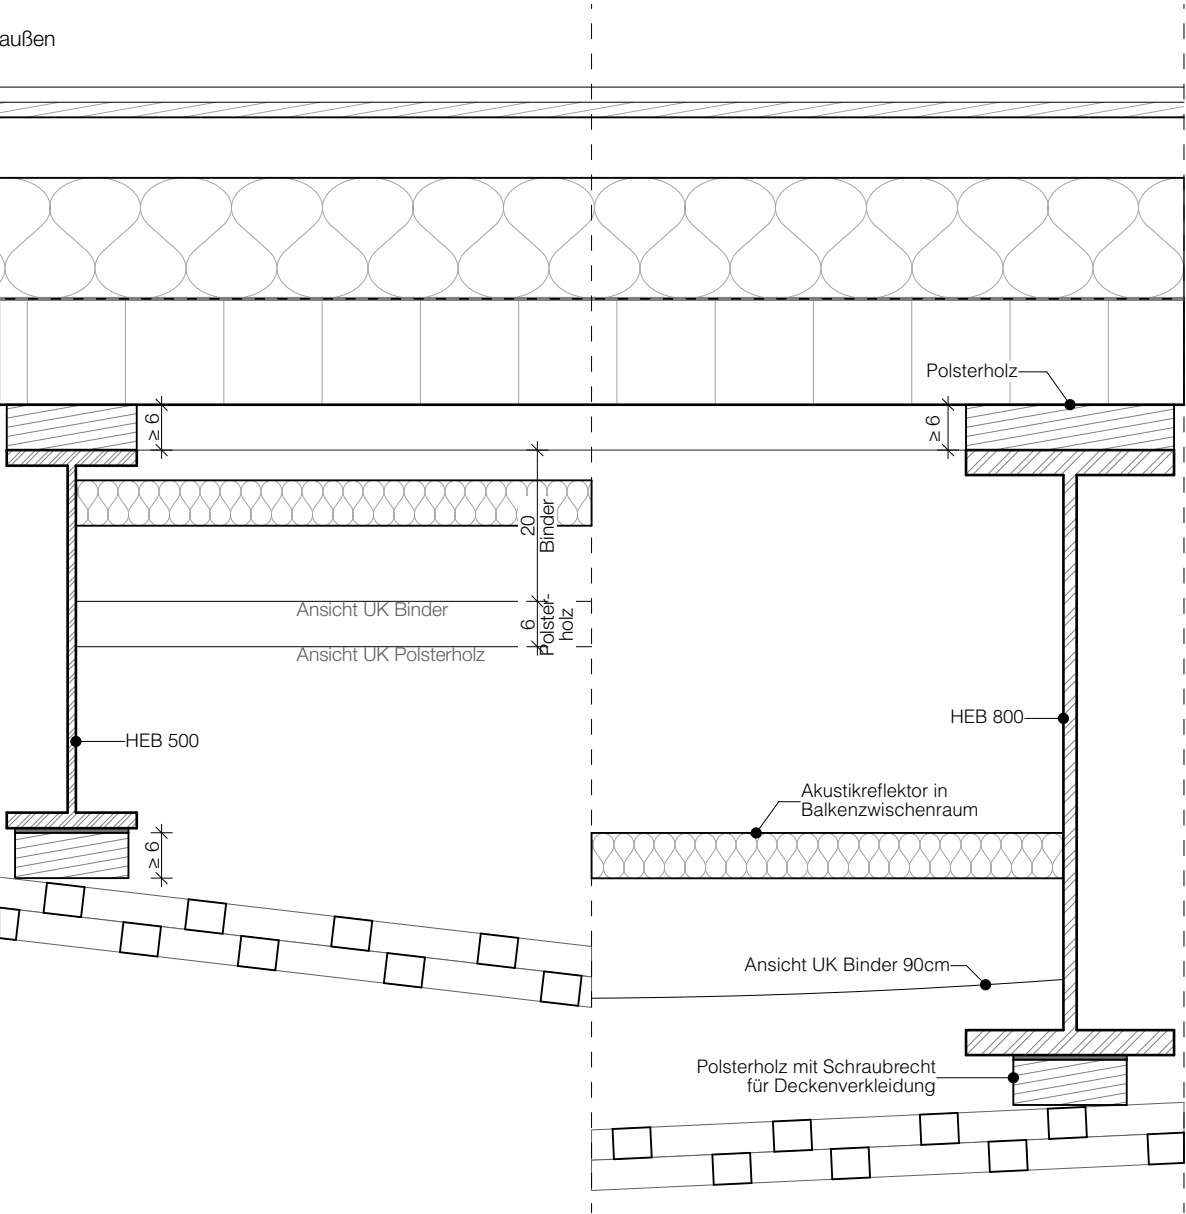

Systemschnitt vereinfacht/begradigt

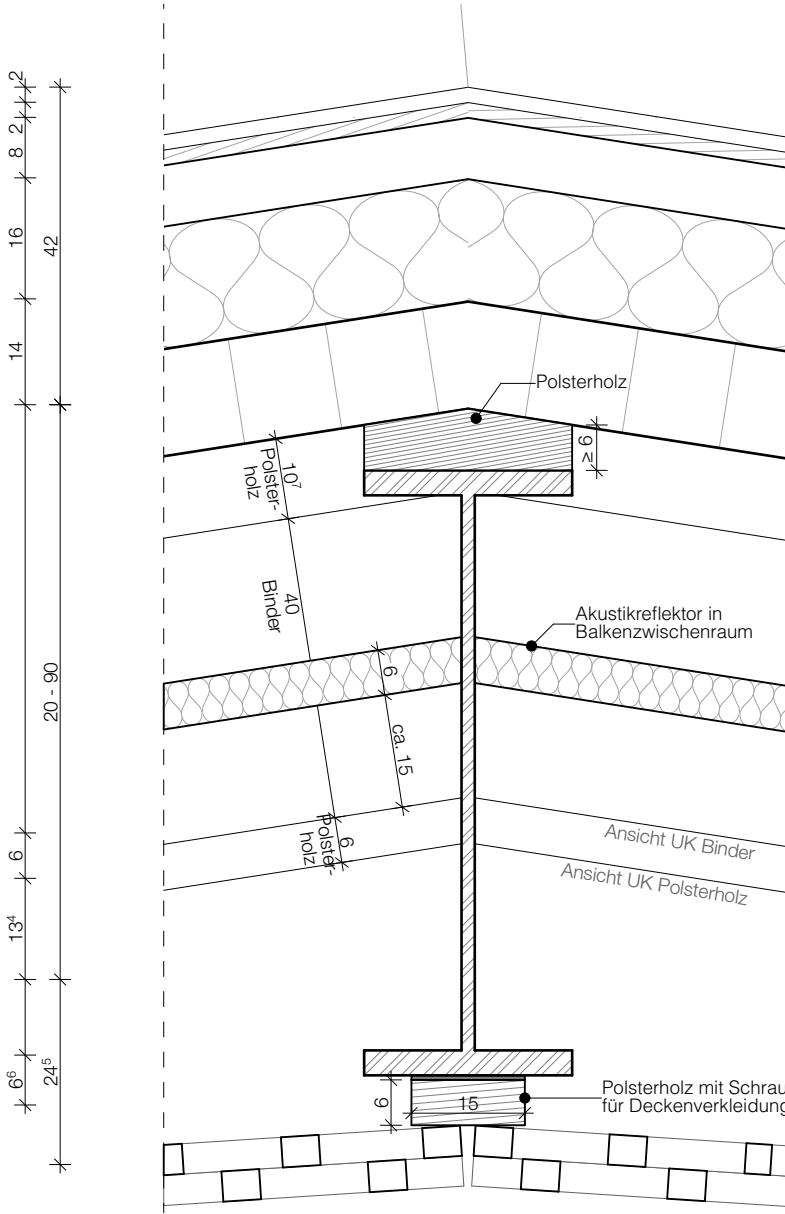

Systemschnitt Stahlträger

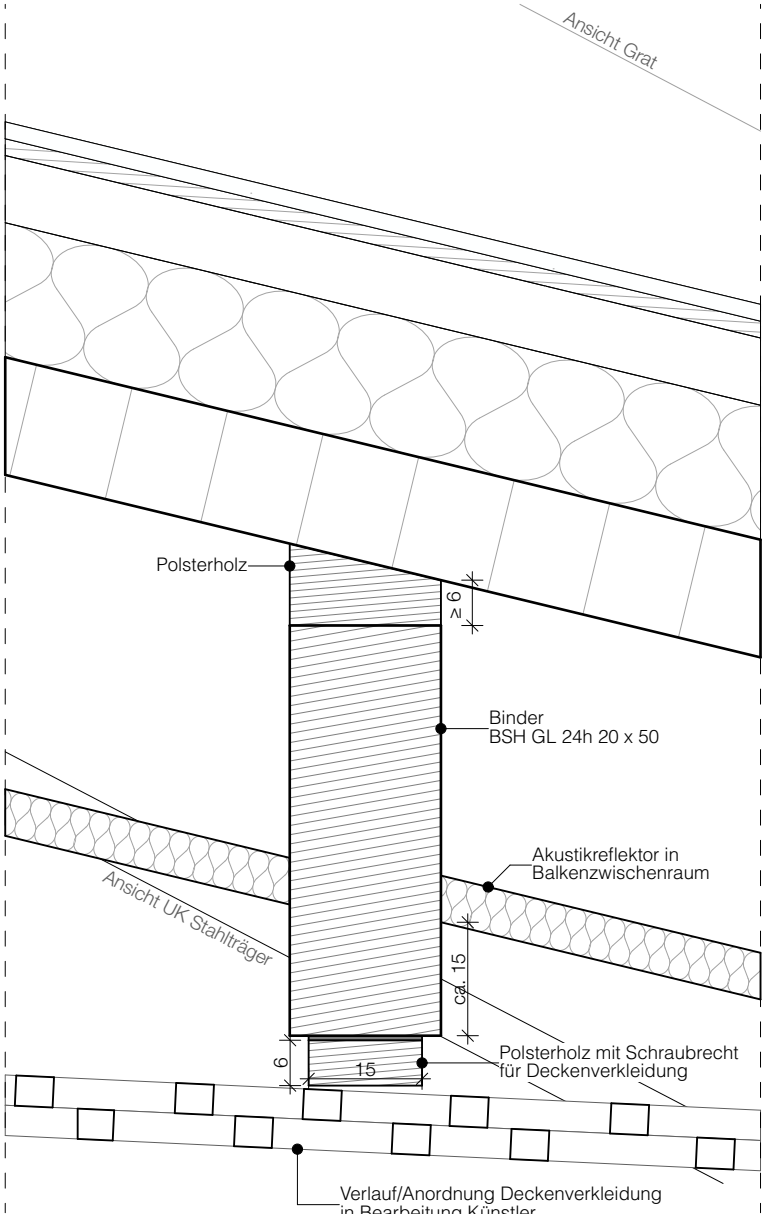

Systemschnitt Binder

V D 1.03
Schrägdach Veranstaltung 9°-67°


OG	
- Dacheindeckung	2,00 cm
Blechrauten 9,9kg/m²	
- Holzlattung	2,00 cm
- Hinterlüftungsebene	8,00 cm
- Wärmedämmung WLG 035	16,00 cm
- Dampfbremse	
mind. sd=2,5m	
- Brettsperrholz	14,00 cm
- Binder	20-90 cm
- GK-Decke/Akustikreflektor	6,25 cm
- Deckenverkleidung	8,00 cm
- GESAMTAUFBAU	100,00 cm - 140,00 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

Bauteilkategorien:		Bodenplatte	B	Bauzustand:		Rohbau	1.XX
		Geschossdecke	G			Ausbau	2.XX
		Dach	D				
		Wand außen	Wa	Elementnummer:		X.01	
		Wand innen	Wi			X.02	
		Freiflächen	F				

Index	Datum	Gez.	Änderungen
002V	23.04.2026	KM	
Aufbauten Veranstaltungssaal			1:10
VIB			VIB_A5_V_D40-06 002V

Veranstaltungssaal - Aufbauten **W**and **a**ußen

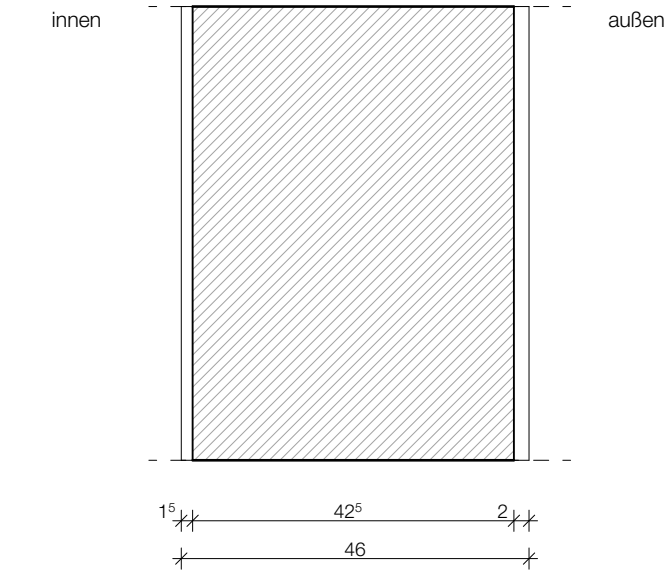

- V Wa 1.01**
Außenwand MW
- EG**
- Putz

- Wärmedämmziegel


Stfkl. 12/0,8/DM, WLG 075

- Putz

1,5 cm

42,50 cm

2 cm
- GESAMTAUFBAU**
46,00 cm

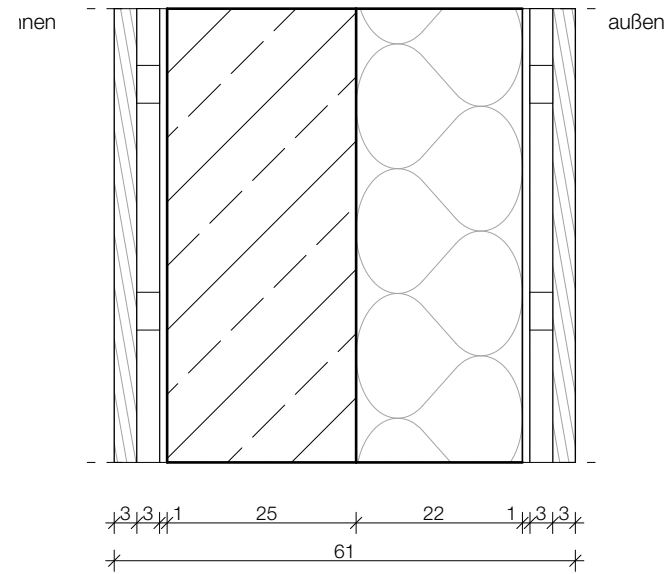

- V Wa 1.02**
Außenwand STB 25cm
- EG**
- Lattung vertikal

- Konterlattung

- Putz

- Stahlbeton

C25/30

- Wärmedämmung

WLG 075

- Putz

- Konterlattung

- Lattung vertikal

3,00 cm

3,00 cm

1,00 cm


25,00 cm

22,00 cm

1,00 cm

3,00 cm

3,00 cm
- GESAMTAUFBAU**
61,00 cm

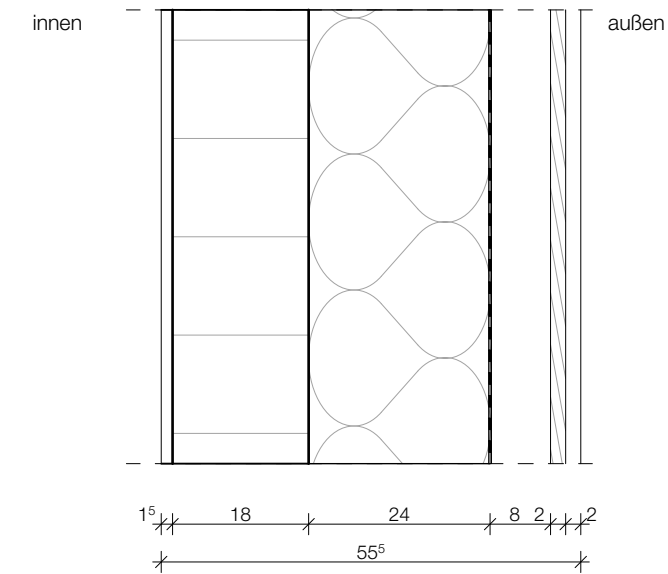

- V Wa 1.03**
Außenwand Holz
- OG,ZG**
- Brettsperrholz

- Wärmedämmung

WLG 038

- diffusionsoffene Folie

s = 0,3m

- Hinterlüftungsebene

- Sparschalung

- Blechschindeln

18,00 cm


24,00 cm

-

8,00 cm

2,00 cm

2,00 cm
- GESAMTAUFBAU**
55,50 cm

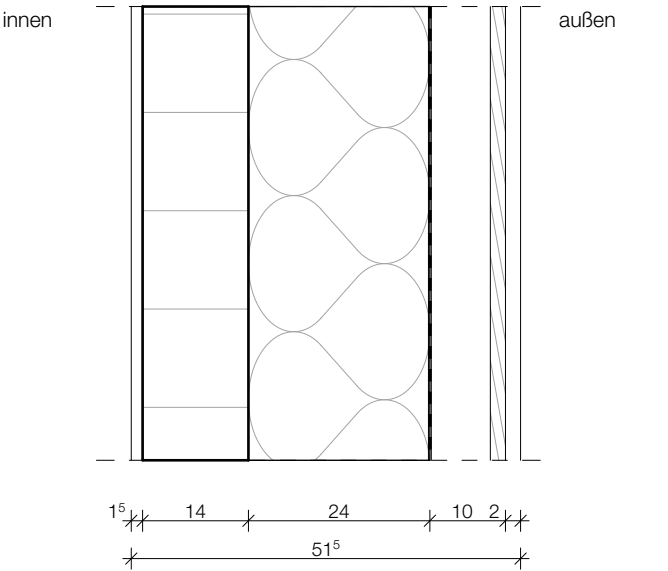

- V Wa 1.04**
Außenwand Holz
- OG,ZG**
- Brettsperrholz

- Wärmedämmung

WLG 038

- diffusionsoffene Folie

s = 0,3m

- Hinterlüftungsebene

- Sparschalung

- Blechschindeln

14,00 cm


24,00 cm

-

8,00 cm

2,00 cm

2,00 cm
- GESAMTAUFBAU**
51,50 cm

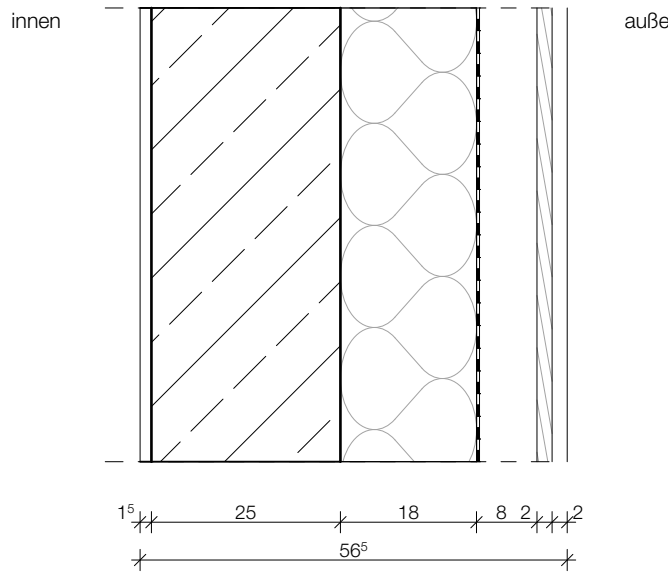

- V Wa 1.05**
Außenwand STB 25cm
- OG,ZG**
- Stahlbeton

C25/30

- Wärmedämmung

WLG 038

- diffusionsoffene Folie

s = 0,3m

- Hinterlüftungsebene

- Sparschalung

- Blechschindeln

25,00 cm


18,00 cm

-

8,00 cm

2,00 cm

2,00 cm
- GESAMTAUFBAU**
56,50 cm

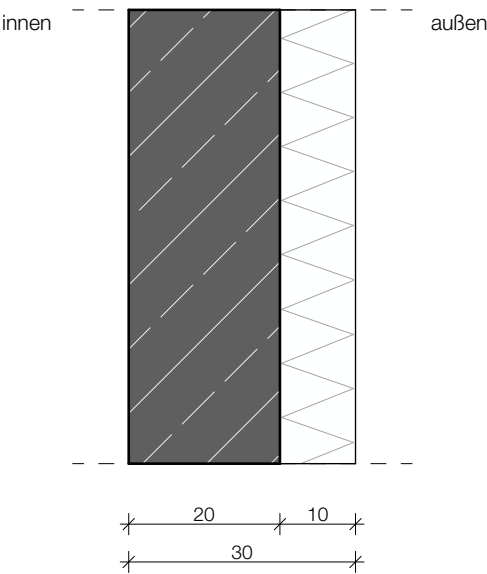

- V Wa 1.06**
Außenwand STB 20cm, Aufzugsunterfahrt
- UG**
- WU-Ortbeton

C25/30, XC2, WF, WU

- Dämmung


WLG 040

20,00 cm

10,00 cm
- GESAMTAUFBAU**
30,00 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
					002V	23.04.2026	KM	
					Aufbauten Veranstaltungssaal			1:10
					VIB			VIB_A5_V_D40-07a 002V

Veranstaltungssaal - Aufbauten **W**and **a**ußen

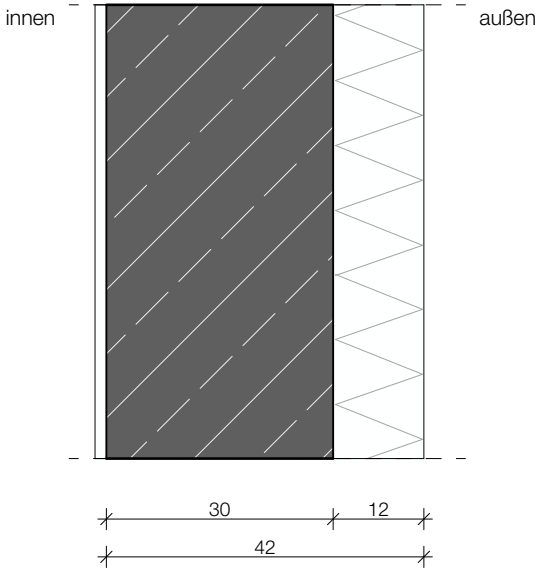

V Wa 1.06
Außenwand STB 30cm, Wandsockel vor Stützmauer

****NEU****

EG

- **WU-Ortbeton**
C25/30, XC2, WF,WU

30,00 cm

- **Dämmung**
XP 040


12,00 cm

- **GESAMTAUFBAU**

42,00 cm

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
Bauteilkategorien: Bodenplatte Geschossdecke Dach Wand außen Wand innen Freiflächen B G D Wa Wi F Bauzustand: Rohbau Ausbau Elementnummer: X.01 X.02					002V	23.04.2026	KM	
					Aufbauten Veranstaltungssaal			
					1:10			
					VIB			
					VIB_A5_V_D40-07b 002V			


Veranstaltungssaal - Aufbauten **W**and **I**nnen tragend

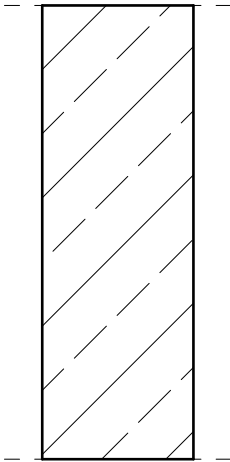

V Wi 1.01
Innenwand Stb 20cm

- EG**
- Stahlbeton 20,00 cm
C25/30, XC1, W0
 - **GESAMTAUFBAU** 20,00 cm


20

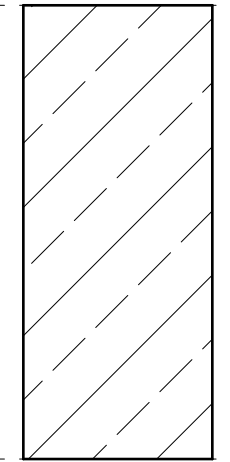

V Wi 1.02
Innenwand Stb 25cm

- EG**
- Stahlbeton 25,00 cm
C25/30, XC1
 - **GESAMTAUFBAU** 25,00 cm

25

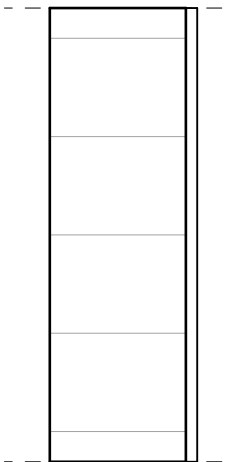


V Wi 1.03
Innenwand BSH 18cm einseitig verputzt

- EG**
- Putz 1,50 cm
 - BSH 18,00 cm
 - **GESAMTAUFBAU** 19,50 cm

18 1⁵

19⁵

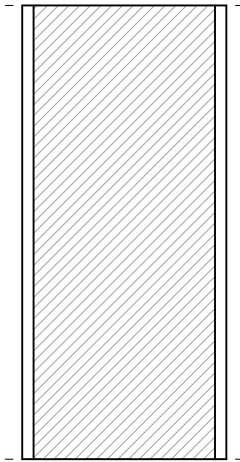

V Wi 1.04
Innenwand Mauerwerk 24cm

- ZG, OG**
- Putz 1,50 cm
 - Mauerwerk 24,00 cm
 - Putz 1,50 cm
 - **GESAMTAUFBAU** 19,50 cm


1⁵ 24 1⁵

27

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
Bauteilkategorien: Bodenplatte B Geschossdecke G Dach D Wand außen Wa Wand innen Wi Freiflächen F Bauzustand: Rohbau 1.XX Ausbau 2.XX Elementnummer: X.01 X.02					002V	23.04.2026	KM	
					Aufbauten Veranstaltungssaal			
					1:10			
					VIB			VIB_A5_V_D40-08 002V

VORABZUG

Veranstaltungssaal - Aufbauten **W**and **I**nnen nicht tragend

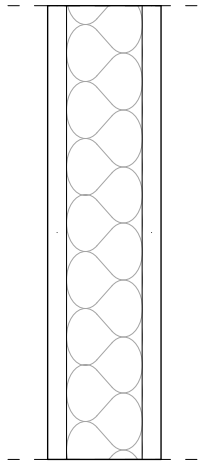

V Wi 2.01
Innenwand GK 15cm

EG, OG1



- Gipskarton

2,50 cm
- Mauerwerk

10,00 cm
- Gipskarton

2,50 cm
- GESAMTAUFBAU

15,00 cm

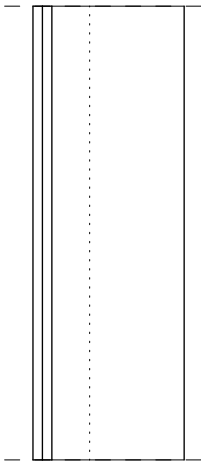

V Wi 2.03
Vorsatzschale 20cm

EG, OG1

- Gipskarton


1,25 cm
- Gipskarton

1,25 cm
- Konstruktion

5,00 cm
- Installationsbereich

12,50 cm
- GESAMTAUFBAU

20,00 cm



Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.					Index	Datum	Gez.	Änderungen
Bauteilkategorien: Bodenplatte Geschossdecke Dach Wand außen Wand innen Freiflächen B G D Wa Wi F Bauzustand: Rohbau Ausbau Elementnummer:					002V	23.04.2026	KM	
					Aufbauten Veranstaltungssaal			
					1:10			
					VIB			VIB_A5_V_D40-09 002V