



Ausprägungen/Materialien/Abkürzungen (S. auch Planung Projektgenieure)			
BS	Bodenbeschütz	FTB	Fertigglübboden
BD	Bodendurchbruch	RTB	Richtboden
DD	Deckendurchbruch	BRH	Brüstungshöhe
WD	Wanddurchbruch	ST	Sturz
BWS	Senkrecht Wandanschütz	REG	Regenregister
WW	Wandgerader Wandanschütz	RFR	Regenrohr
BA	Bodenauflage	TP	Tiefpunkt
DA	Deckenaussparung	HP	Hochpunkt
FD	Fundamentdurchbruch	LF	Leitungsführung
WD	Wanddurchführung/Tragereinführung	VK	Vorderkante
AB	Abruch	IK	Innenkante
AB	Abruch	AK	Außenkante
SB	Stahlbeton	OK	Oberkante
Bestand	Bestand	UK	Unterseite
Bestand mit Brandschutzanforderungen	Bestand mit Brandschutzanforderungen	UZ	Unterzug
Mauerwerk	Mauerwerk	H	Heizung
Opakarton OK	Opakarton OK	L	Lüftung
Trockenbauwand TB	Trockenbauwand TB	E	Elektro
Fertigputz	Fertigputz	S	Sanitär
Neubau mit Brandschutzanforderungen	Neubau mit Brandschutzanforderungen	HK	Heizkörper
WD (weich)	WD (weich)	RWA	Rauch- u. Wärmeabzug
WD (hart)	WD (hart)	DF	Dachflächenfenster
OK Roh	OK Roh	BW	Brandwand
OK Fertig	OK Fertig	WD	Wand
UK Roh	UK Roh	STB	Stahlbeton
UK Fertig	UK Fertig	SB	Sichtbeton
UK Roh	UK Roh	FT	Fertigteil
Detailpunkt siehe Plan 'SAL-ARC-...'	Detailpunkt siehe Plan 'SAL-ARC-...'	OK	Opakarton
		TW	Tramwand
		ABHD	Abhängende

Brandschutz					
F20	Feuerhemmende Wand	R5	Tür rauchdicht selbstschließend nach DIN 18055	NA	Notausgang
F90	Feuerbeständige Wand	G5	Tür dichtschließend	NAS	Notausstiegt
F100-M5	Unter zusätzlich mechanischer Belastung feuerbeständig	T00-R5	T30 - Abschluss - Rauchschutz	G30	Verriegelung G30
GW	Brandwand - F90 A + M	T30	T30 - Abschluss	WH10	Wandhydrant


Die angegebenen Brüstungshöhen beziehen sich auf die OKFTB Höhenkote des Raumes.

Wenn im Plan nicht anders angegeben sind die Mauerwerkswände mit einer RDK von 1,4 / SPK 12 und NM 1a auszuführen.

Die angegebenen Türhöhen beziehen sich auf die OKFTB Höhenkote des Raumes in welchem die Tür geöffnet wird (und beschriften das Maß von OKFTB bis UK-STUPE RDK).

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Projektgenieure, der Fachfirmen und den dazugehörigen Plänen der Architekten.

Die vor Ort auf der Baustelle angezeichnete Höhenkote ist NICHT der Meterkote. Der Meterkote muss von der Firma selber aufgeschrieben werden.

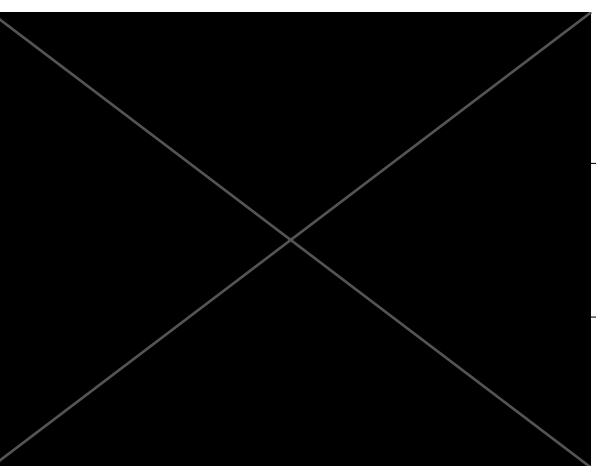

+/- 0.00 = 529.515 m ü. NN2016
Generalisierung und Aufstockung Salsium

Index	Datum	Änderungen	Name
1	25.02.26	BA2 Ausgabe	no
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Werkplanung Längsschnitt E-E BA2 M. 1:50

Bauherr:
Generalisierung und Aufstockung Salsium
St. Wolfgang-Platz 11, 81669 München
Gebäude 25, 36, 46
FBI-Nr. 155150, Gemarkung München VII

Auftraggeber:
Deutsche Provinz der Salsianer Don Boacos
Verfahren durch Faser Stone
St. Wolfgang-Platz 11
81669 München

Architekt:
[Redacted]

Planenr.	Zeichner	Massstab	Datum	Index	Planr.
-SC-EE-Längsschnitt BA2	no	1:50	23.02.26		SAL-ARC-5-2.1.7