

Glaspavillon UG (Räume -1.14- -1.17),    Verkehrslast  3kN/m² (Kategorie C1)

- 15 mm

Beschichtung R10 (Bodenbeschichter)
- 72 mm

Heizestrich CT 35 F5 (Estrichleger)
- 3 mm

Gomatherm Solo Platte (Heizungsbauer)
- 40 mm

Trittschalldämmung Mineralwolle Planungsfabrikat Isover Akustic EP-5 o.glw. **(A1 nicht brennbar**, WLS 035 Verkehrslast 5kN/m²)(Estrichleger)
- 85 mm

Dämmung/ Verzugsschicht miner. gebundene Schüttung Planungsfabrikat GEOMATERIALS Blähglas o.glw. **(A1 nicht brennbar**, WLS 070-090 Verkehrslast 5kN/m²)(Estrichleger)
- 10 mm

Abdichtung V60 (Baumeister)
- 300 mm

Stahlbetonbodenplatte C35/45-WV (XC2, XF2, XA2)
- 5 mm

2-lagig PE-Folie
- 120 mm


Perimeterdämmung (Jackodur KF 700 Standard o. glw.)
- 50mm

Sauberkeitsschicht
- 300 mm

gebrochener Kies 16/32 bzw. 32/45
- 200 mm

Frostschutzkies (Gesamtstärke Auflastfilter mind. 50cm) 100 % Proktor - verdichtet
- 2mm

Vlies (GRK 4)

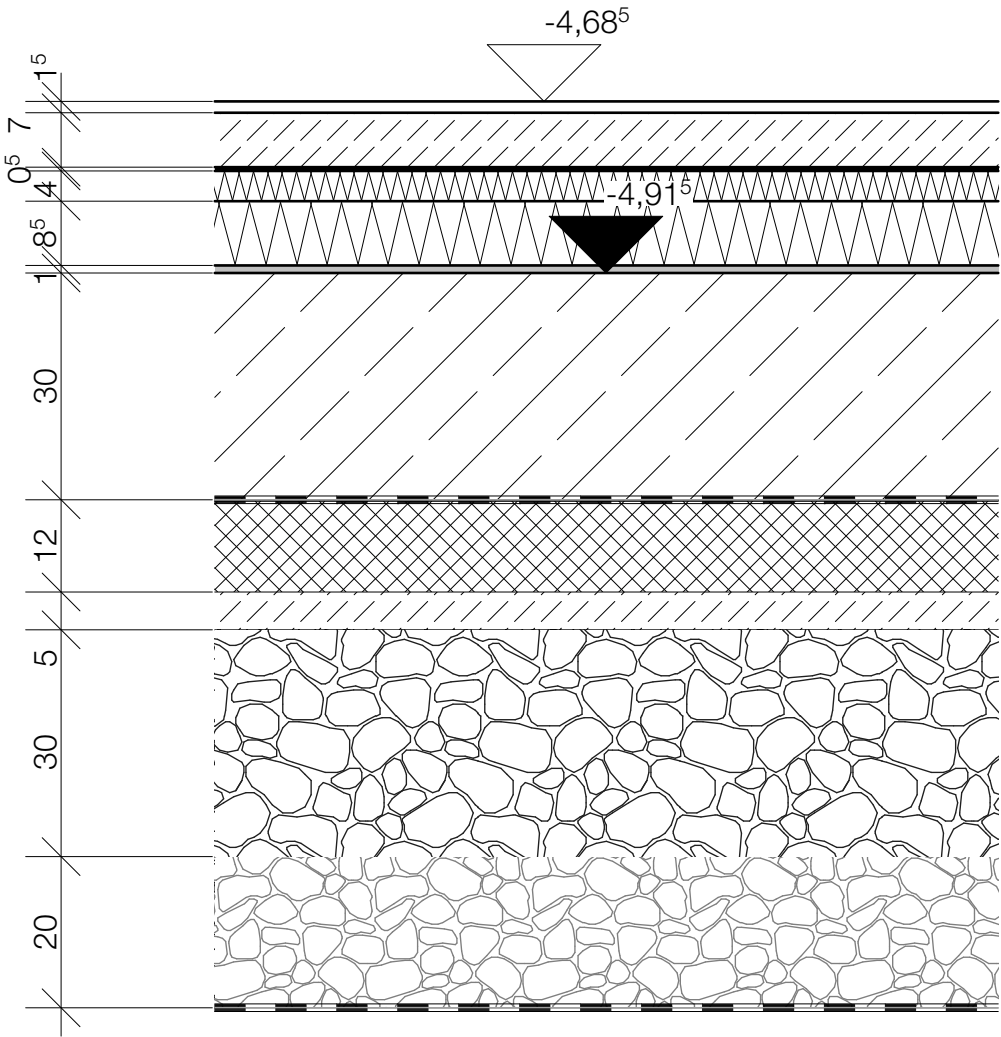

Glaspavillon UG (Räume -1.10 - -1.13, -1.18), Verkehrslast  3kN/m² (Kategorie C1)

- 20 mm

Feinsteinzeug R10 (Fliesenleger)
- 72 mm

Heizestrich CT 35 F5 (Estrichleger)
- 3 mm

Gomatherm Solo Platte (Heizungsbauer)
- 40 mm

Trittschalldämmung Mineralwolle Planungsfabrikat Isover Akustic EP-5 o.glw. **(A1 nicht brennbar**, WLS 035 Verkehrslast 5kN/m²)(Estrichleger)
- 80 mm

Dämmung/ Verzugsschicht miner. gebundene Schüttung Planungsfabrikat GEOMATERIALS Blähglas o.glw. **(A1 nicht brennbar**, WLS 070-090 Verkehrslast 5kN/m²)(Estrichleger)
- 10 mm

Abdichtung V60 (Baumeister)
- 300 mm

Stahlbetonbodenplatte C35/45-WV (XC2, XF2, XA2)
- 5 mm

2-lagig PE-Folie
- 120 mm


Perimeterdämmung (Jackodur KF 700 Standard o. glw.)
- 50mm

Sauberkeitsschicht
- 300 mm

gebrochener Kies 16/32 bzw. 32/45
- 200 mm

Frostschutzkies (Gesamtstärke Auflastfilter mind. 50cm) 100 % Proktor - verdichtet
- 2mm

Vlies (GRK 4)

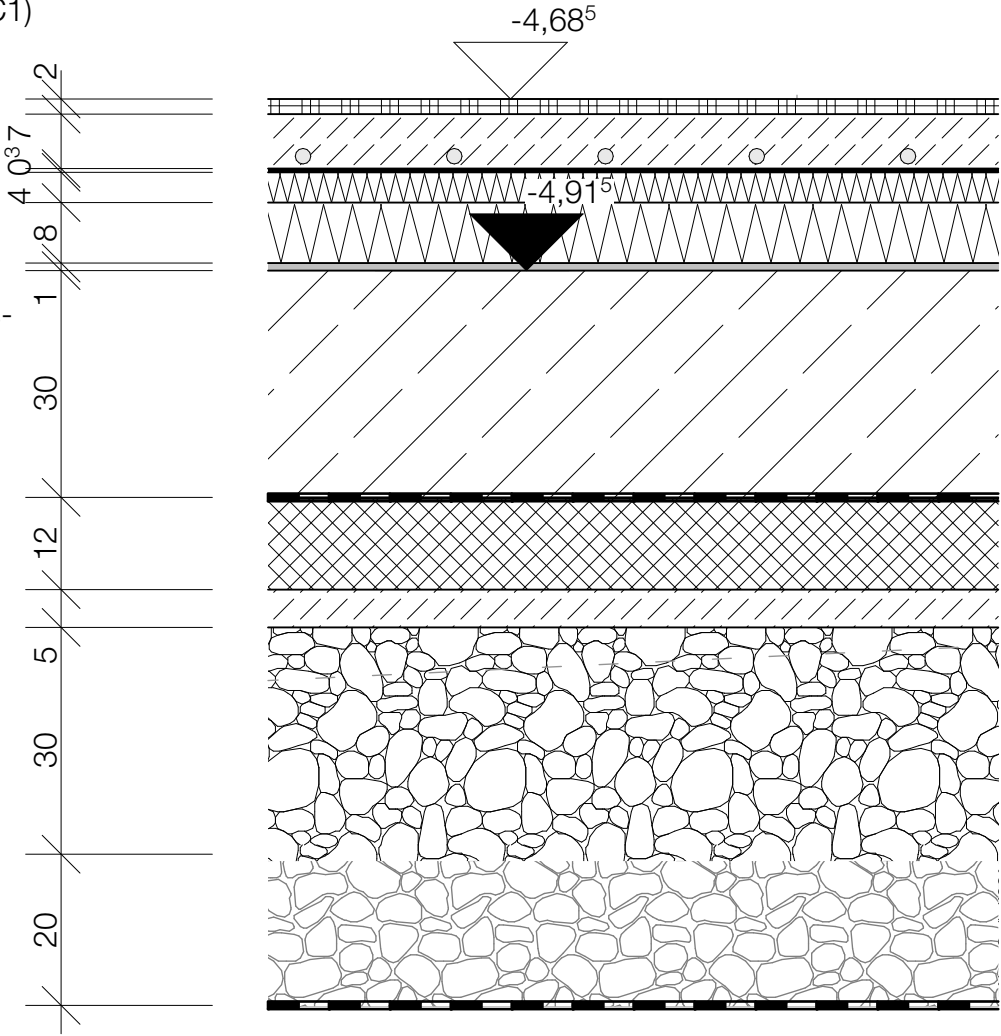

ALLE ANGEGEBENEN MASSE SIND AN DER BAUSTELLE EIGENVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.

<b>BAUVORHABEN</b> GENERALSANIERUNG UND ERWEITERUNG DES GISTLSAALS MIT INSTANDSETZUNG DES WIRTSHAUSES UND DER APPARTEMENTS			<b>PROJEKT NR.</b> 2022-022	<b>DATUM</b> 05.02.26
<b>ART</b> DETAILPLANUNG	<b>BAUHERR</b> GEMEINDE FRAUENAU RATHAUSPLATZ 4 94258 FRAUENAU	<b>PLANUNG</b>		<b>MASSSTAB</b> 1:10
<b>INHALT</b> GLASPAVILLON FB-AUFBAU UG			<b>PLAN NR.</b> 2022_022 DP-BL.3.1	